
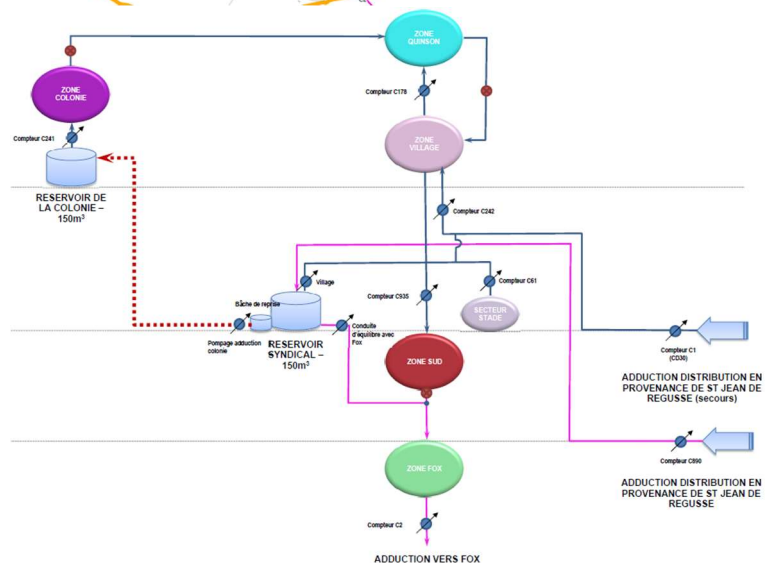


LOCALISATION DU POINT DE MESURE

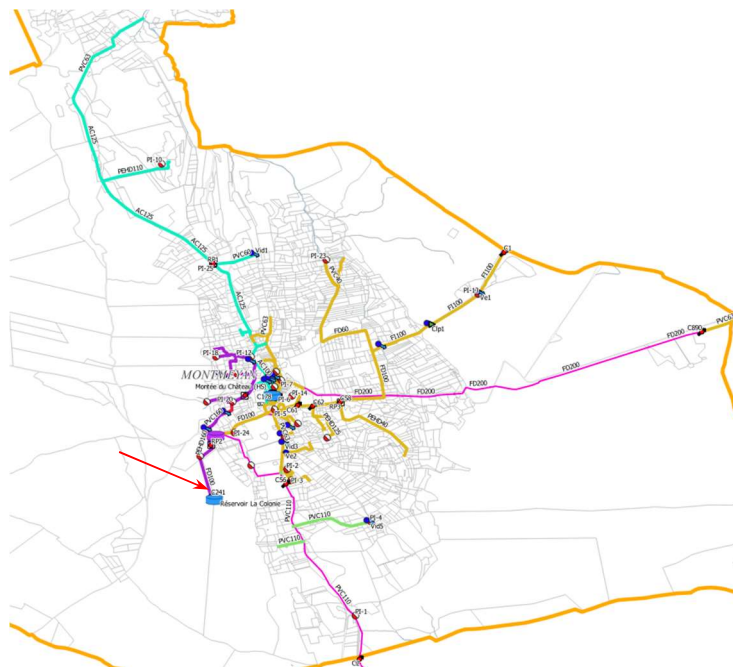

DESCRIPTIF

Cf fiche compteur

TYPE DE POINT DE MESURE

☒ Point équipé – télé-surveillé ☐ Point équipé dans le cadre de la campagne

PARAMETRES MESURES


☒ Volume
Pas de temps de mesure : 15min

REMARQUES

RESULTATS

☐ DONNEES JOURNALIERES

Chronique analysée : 1/1/2018 au 31/12/2020

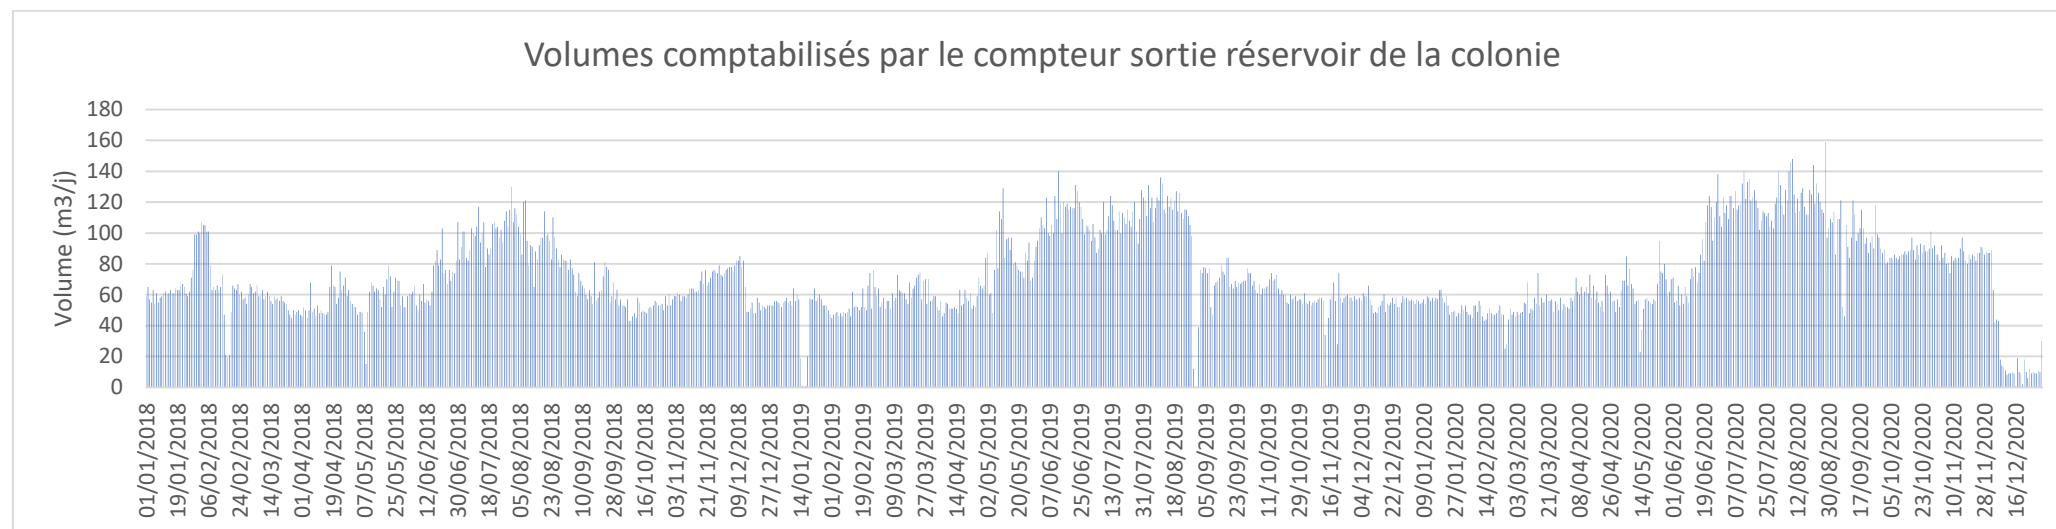


STATISTIQUES - Distribution 2018-2020

Maximum :	159 m3/j	
Percentile 95 :	121 m3/j	
Moyenne du mois de pointe :	109 m3/j	août
Moyenne des mois basse saison :	56 m3/j	(janvier à mars inclus)

RESULTATS

☐ **DONNEES HORAIRES**


Volumes horaires comptabilisés par le compteur distributon colonie - août 2020

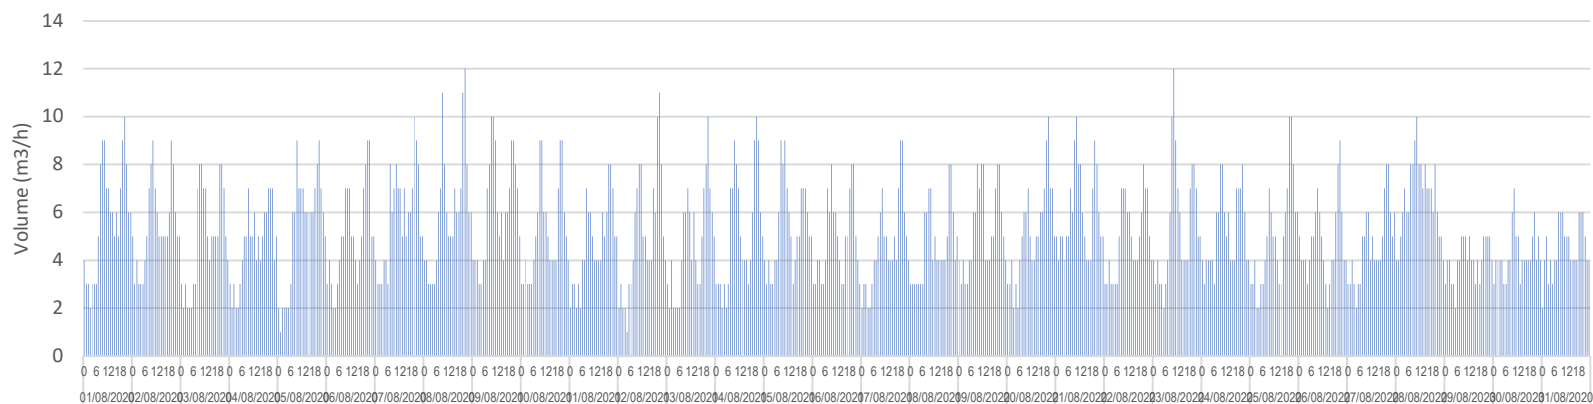

STATISTIQUES - Distribution août 2020 (mois de pointe)

Maximum : 12 m3/h
Moyenne : 1.3 m3/h
Minimum nocturne : 1 m3/h
Ratio de consommation nocturne : 20%
Débit de fuite estimé : 0.8 m3/h
Rendement estimé : 82%

Volumes horaires comptabilisés par le compteur distributon colonie - décembre 2020

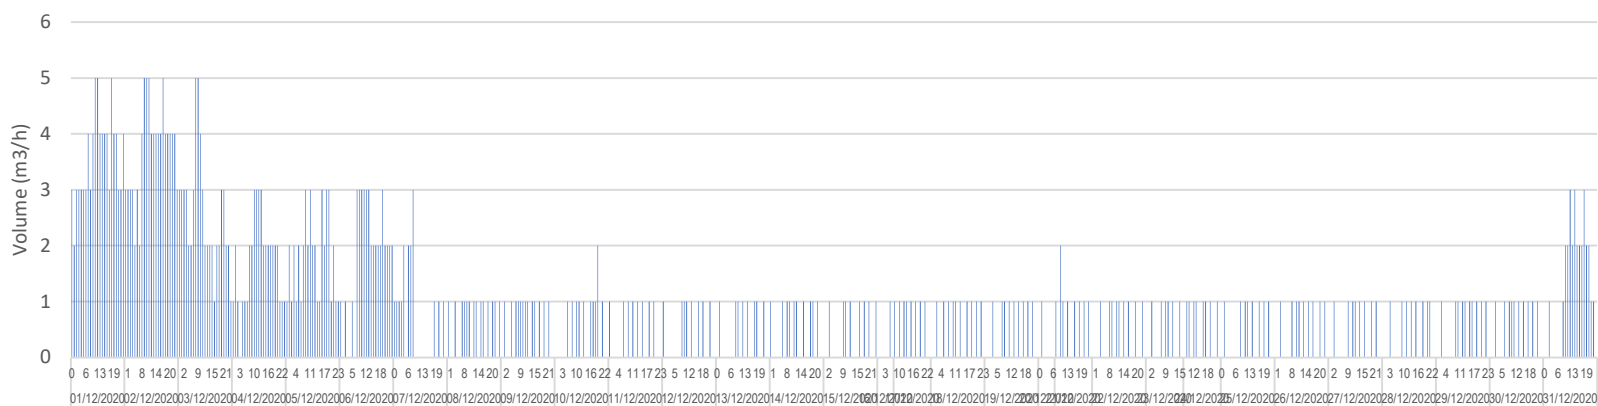

STATISTIQUES - Distribution décembre 2020

Maximum : 5 m3/h
Moyenne : 0.2 m3/h
Minimum nocturne : 0 m3/h
Ratio de consommation nocturne : 20%
Débit de fuite estimé : 0 m3/h
Rendement estimé : 100%