

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

Source du Désert à VERCOIRAN

CODE BSS 0891-8X-0014/HY

Réseau Qualité ☒

Réseau Quantité ☒

Réseau existant

Suivi Ddass

LOCALISATION

LIEU-DIT Le Désert

X LAMBERT II Etendu (m) 839760

Y LAMBERT II Etendu (m) 1927102

ALTITUDE AU SOL (m) 630


CARTE IGN au 1/25 000 3140ET

CARACTERISTIQUES DU POINT


NATURE Source

USAGE Alimentation collective

PROFONDEUR (ouvrage) (m)

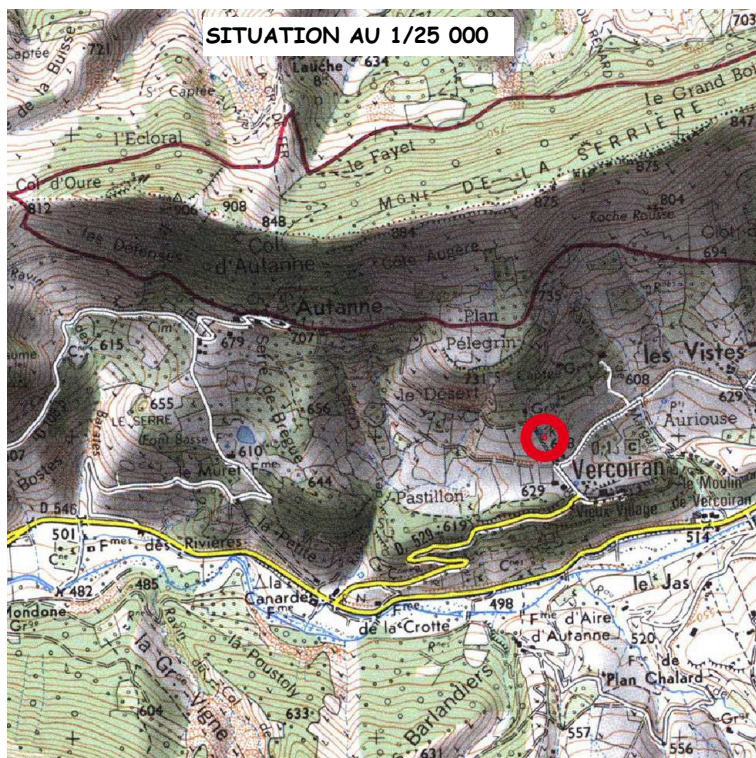

CONDITIONS D'ACCES ET CONTRAINTES DE PRELEVEMENT

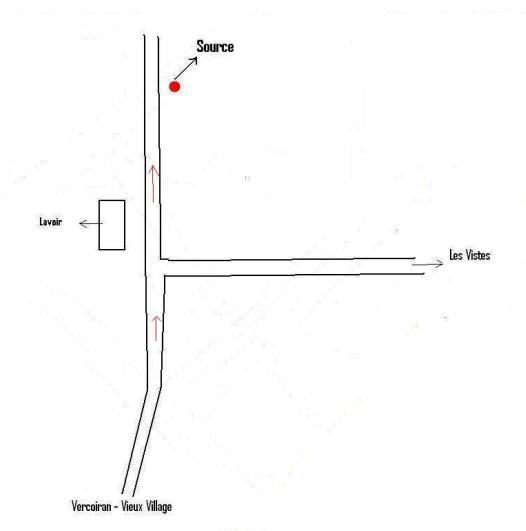

Accès LIMITE - Sur RDV impératif, dans un local fermé à clé. Aller dans le vieux village et traverser le village. Quand la route tourne à droite continuer tout droit sur le chemin, la source est environ à 50m après le lavoir.

TYPE DE QUALITOMETRE Point d'eau unique

CONTACT(S) LABORATOIRE

Mairie

04 75 28 09 43

CONVENTION



EXPLOITANT Commune de Vercoiran

ADRESSE

OBSERVATIONS Sur RDV impératif pour ouvrir le local.

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines


Fiche descriptive du point de suivi

Tuyau collecteur des eaux



Source du Desert - Vercoiran

PHOTOS

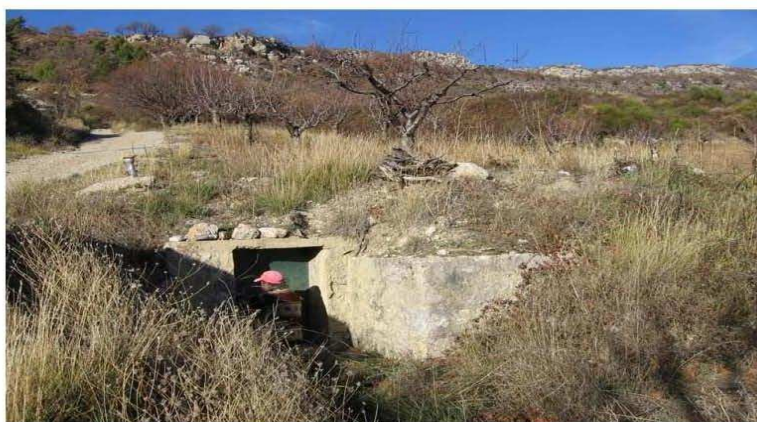

Département de la Drôme - Observatoire des nappes d'eau souterraines

Fiche descriptive du point de suivi

INFORMATIONS SUR L'AQUIFERE OBSERVE

CODE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (V1)	544e
NOM ENTITE HYDROGEOLOGIQUE	PREALPES DU SUD / DIOIS ET BARONNIES
CODE MASSE D'EAU (DCE)	FR_DO_508
NOM MASSE D'EAU (DCE)	Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze
AQUIFERE	Eboulis de bas de pente
MODE GISEMENT	Libre
COURS D'EAU en relation éventuelle avec le point de suivi	
CARTE GEOLOGIQUE au 1/50 000	NYONS - 891

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Vignoble en aval et bois en amont

OCCUPATION DES SOLS SUR BASSIN D'ALIMENTATION

Bois principalement, quelques vignobles

INFORMATIONS RESEAU QUANTITE

MODE MESURE	Enregistreur numérique
NATURE DU REPERE	
Cote du repère par rapport au sol (m)	
Commentaires sur le repère de mesure	
Le débit de la source sera suivi en continu, le débitmètre pourra être posé sur la conduite existante. RDV impératif	
Commentaires sur le protocole de mesure	