

Département de Haute Savoie

Commune de LULLIN

SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE


ZONAGE D'ALIMENTATION

(Article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales - article 54
loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques)

Echelle : 1/4 000
Version n° 1
Date : FEVRIER 2012
Dessiné par : M. BIVER
Vérifié par : B. MUFFAT


LE TELCA
189 chemin du lac à trait
69 300 CALURE ET CURE
Tél : 04 72 44 89 40
Fax : 04 72 40 23 99
contact@telca.com
www.telca.com

EDACERE
l'ingénierie de l'eau
Bureau d'Etudes Techniques




LEGENDE

- Conduite adduction
- Conduite distribution
- Vanne
- Captage
- Réservoir
- Station de pompage
- Vidange
- Ventouse
- Poteau d'incendie
- Réducteur ou stabilisateur de pression
- Fontaine Bassin

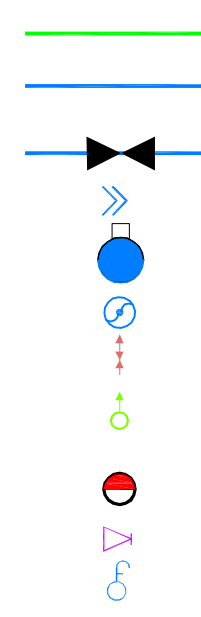

Zone de fourniture du réseau d'eau potable sous
réserve d'acceptabilité de la commune et sous
réserve d'aménagement supplémentaire

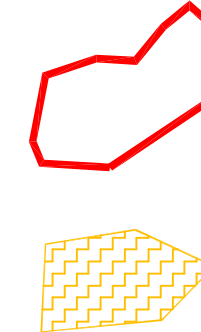

Zone urbanisée ou à urbaniser

----- Limite zonage d'urbanisme

- UA Habitat traditionnel du bourg
- UB Habitat collectif complémentaire du centre
- UBa Habitat collectif, secteur particulier du centre
- UC Zone d'habitat de hameaux
- UD Zone d'habitat de faible densité
- UH Zone d'habitat sans assainissement possible
- UX Zone d'activités économiques
- AU Zone d'urbanisation future
- AUD Zones d'urbanisation future insuffisamment équipées
- AUe Zone d'équipements publics insuffisamment équipée