

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO SP-1
---	--	--

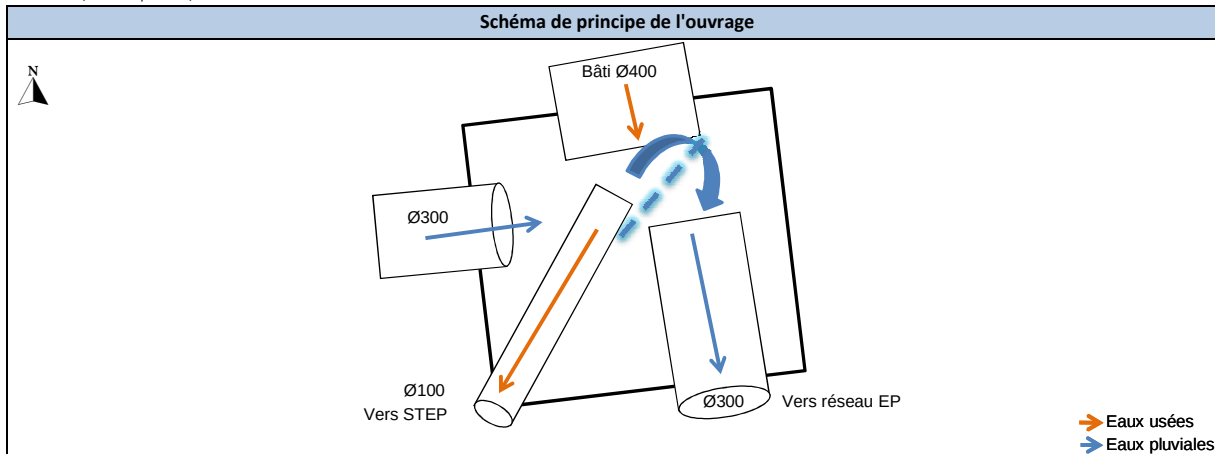
Commune : SAINT PRIVAT	Localisation : L'Houme
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : Réseau EP Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 490 979 m (Pas de relevé topo) Y : 5 563 617 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : UN	400	Bâti	0.54	-	-	350	
2 : EP	300	PEHD	0.54	-	-	260	
3 : EU	100	PVC	0.58	-	Particulier	80	
6 : EU	100	PVC	0.8	-	-	220	
6b : EP	300	PEHD	0.68	-	-	170	
							Délestage

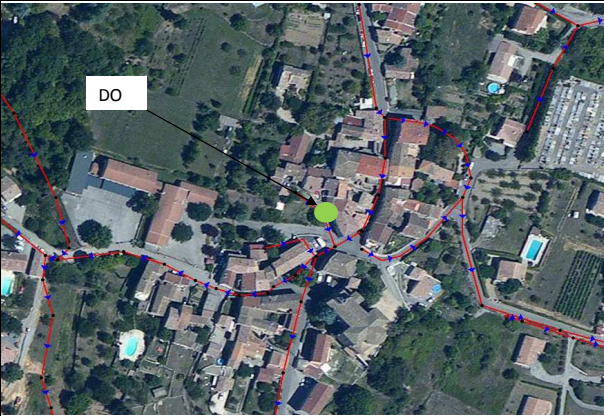
UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

Schéma de principe de l'ouvrage
  Eaux usées  Eaux pluviales

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Une partie des eaux pluviales arrivant du branchement 2 peuvent aller dans le réseau d'eaux usées compte-tenu de sa configuration. L'ouvrage est sujet a des obstructions faciles, entrainant des rejets d'eaux usées par temps sec.	Mise en séparatif du réseau en amont du DO Suppression du DO	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO SP-2
---	--	--

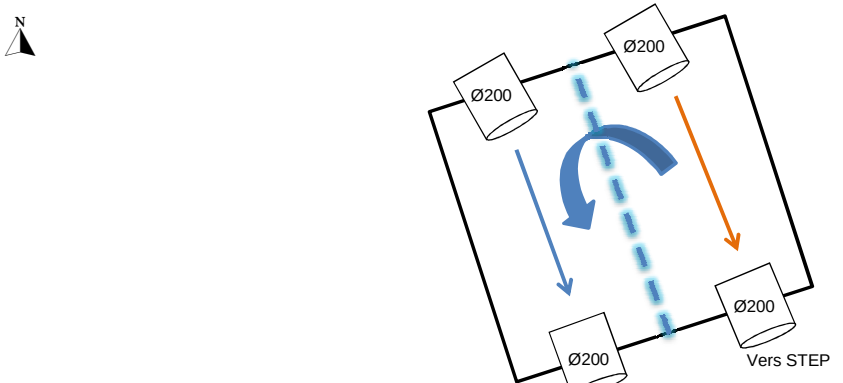
Commune : SAINT-PRIVAT	Localisation : Impasse des Figuiers
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : Réseau EP Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 490 961 m (Pas de relevé topo) Y : 5 563 381 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	200	FC	1.09	-	-	325	
2 : EU	100	FC	0.7	-	Particulier	20	
3 : EU	150	FC	0.84	-	Particulier	45	
4 : EP	200	FC	1.06	-	-	325	
6 : EU	200	FC	1.05	-	-	170	
6b : EP	200	FC	1.1	-	-	180	Délestage

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

Schéma de principe de l'ouvrage
  Eaux usées  Eaux pluviales

Caractéristiques du déversoir			Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstéage :	Latéral simple		Charge polluante 2014 :	10 EH - 0,5 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)			Charge polluante 2027 :	10 EH - 0,5 kg/j DBO5
Hauteur avant déversement :	0.18	m	Régime loi sur l'eau :	Sans objet
Longueur de la crête :	0.98	m	Régime d'autosurveillance :	Sans objet
Lame ajustable :	-			
			Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur :	Réseau EP		Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	Non identifié (absence de plan des réseaux EP)			
Masse d'eau :	Non identifiée (absence de plan des réseaux EP)		Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	Non évalué		Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Sans objet	Mise en séparatif du réseau en amont du DO Suppression du DO	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO SP-3
---	--	--

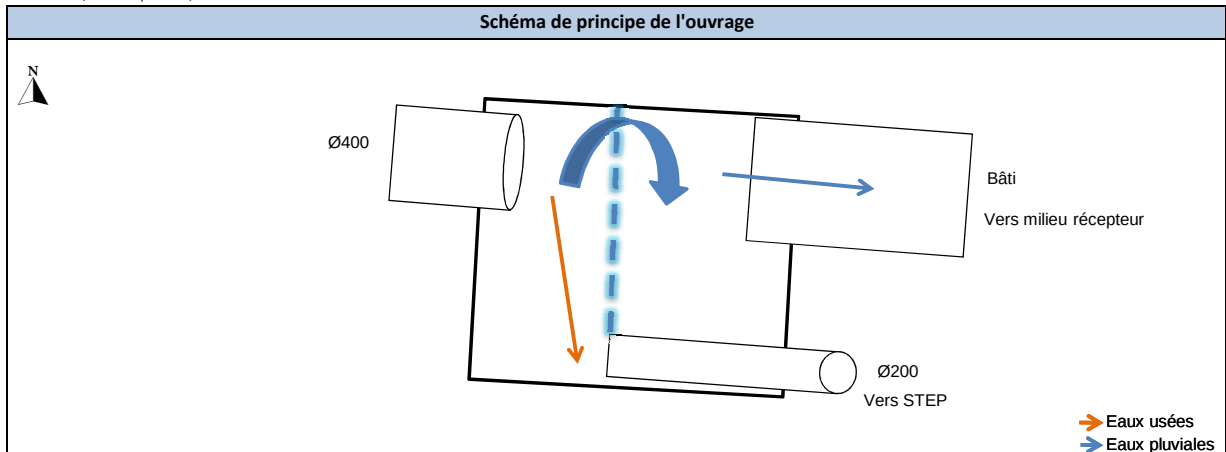
Commune : SAINT-PRIVAT	Localisation : Vieux Pont - Rue du Luol
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : Réseau EP et ensuite le Luol Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 491 245 m (Pas de relevé topo) Y : 5 563 274 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : UN	400	Béton	0.58	-	-	240	
6 : EU	200	PVC	0.78	-	-	70	
6b : EP		Bâti	0.9	-	-	30	Délestage

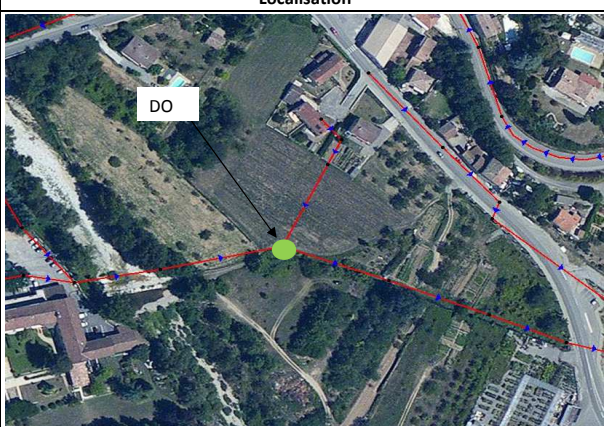
UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

Schéma de principe de l'ouvrage


Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Radier dégradé Dépôts	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
La crête est dégradée. Aucun écoulement n'arrive du réseau unitaire le jour de la visite.	Mise en séparatif du réseau de la Montée de Vignal. Suppression du déversoir d'orage.	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO SP-4
---	--	--

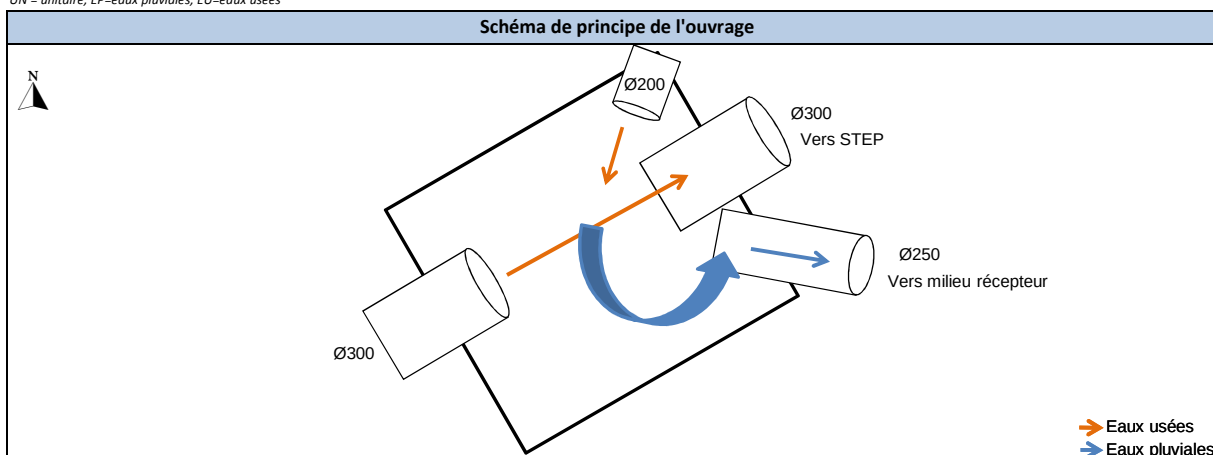
Commune : SAINT-PRIVAT	Localisation : Derrière Garden Center
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : Canal du Luol Echelons : 3 Domaine : Privé (champ, culture)	
Coordonnées	
X : 481 610 m (Pas de relevé topo) Y : 5 562 980 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	300	FC	2.43	-	-	250	
2 : EU	200	FC	2.02	-	-	45	
6 : EU	300	FC	2.43	-	-	100	
6b : EP	250	PVC	2.03	-	-	120	Délestage

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées



Caractéristiques du déversoir			Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstéage :	Trop-plein		Charge polluante 2014 :	2 900 EH - 174 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)			Charge polluante 2027 :	11 000 EH + Labégude
Hauteur avant déversement :	0.4	m	Régime loi sur l'eau :	Autorisation
Longueur de la crête :	-	m	Régime d'autosurveillance :	Mesure
Lame ajustable :	-			
			Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur :	Canal du Luol		Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	FRDR11162			
Masse d'eau :	Rivière le Luol		Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	2 semaines		Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Traces de mise en charge. Entrée d'eaux claires par la conduite de délestage lorsque le canal est en eau, en raison de la présence d'un orifice sur la conduite. Exutoire non clairement identifié	Deux possibilités : - Maintien du DO (mise en place d'un ouvrage correctement dimensionné et Autosurveillance) - Suppression du DO	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO SP-5
---	--	--

Commune : SAINT-PRIVAT

Localisation : DO STEP

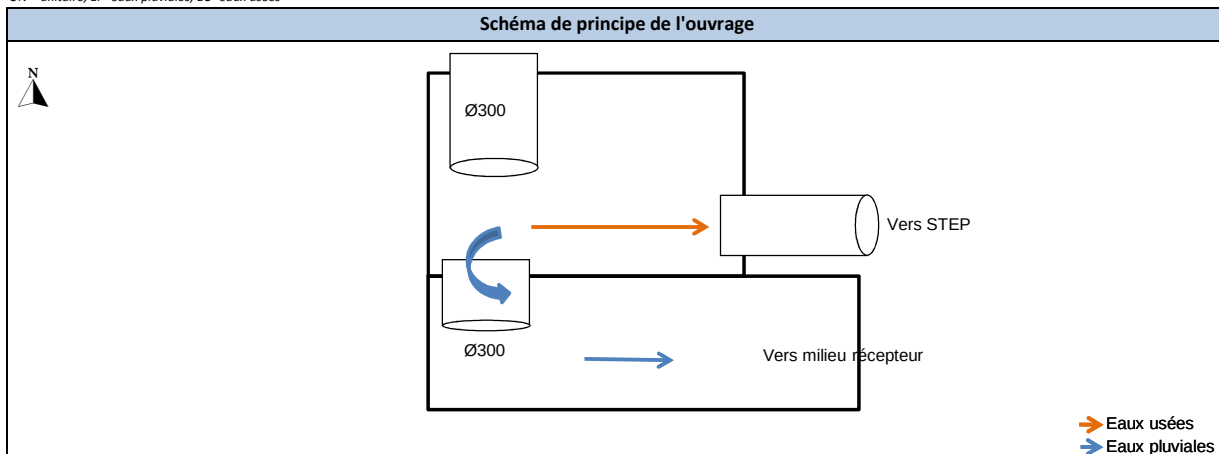
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : L'Ardèche Echelons : Sans objet Domaine : Enceinte de la STEP	
Coordonnées X : 492 440 m (Pas de relevé topo) Y : 5 561 890 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	300	B		-	-	350	
6 : EU	?	?		-	-	90	
6b : EP	300	B		-	-	180	Délestage

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

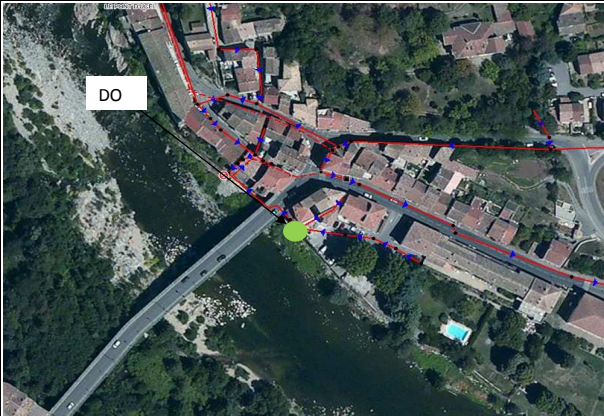


Caractéristiques du déversoir			Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstéage :	Trop-plein		Charge polluante 2014 :	3 400 EH - 202 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)			Charge polluante 2027 :	11 660 EH + Labégude
Hauteur avant déversement :	0.28	m	Régime loi sur l'eau :	Autorisation
Longueur de la crête :	-	m	Régime d'autosurveillance :	Mesure
Lame ajustable :	-			
			Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur : L'Ardèche (L93 X : 492 440 m - Y : 5 561 890 m)			Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	FRDR419			
Masses d'eau :	L'Ardèche de la Fontolière à l'Auzon		Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	Temps sec		Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Fonctionne par temps sec. Présence d'une "vanne" au droit de la conduite de délestage (Délestage au dessus de 28 cm).	Reprise complète de l'ouvrage comprise dans le cadre de la construction de la nouvelle STEP.	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO UC-1
---	---	--

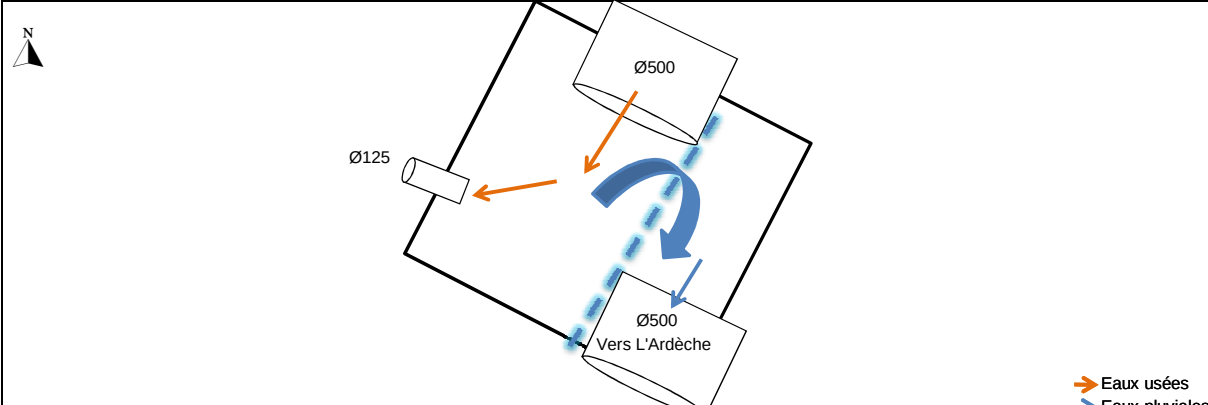
Commune : UCEL	Localisation : Bord de l'Ardèche - Le Pont
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tôle Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : - Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : L'Ardèche Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 489 262 m (Pas de relevé topo) Y : 5 562 991 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : UN	500	Béton	0.84	-	-	50	
6 : EU	125	PVC	0.74	-	-	350	
6b : EP	500	Béton	1.7	-	-	150	Délestage

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

Schéma de principe de l'ouvrage


Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Stagnation d'effluents Dépôts	Sans objet	Absence de tampon (regard ouvert - Défaut de sécurité)
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
	Mise en place d'un tampon. Réhausse de la lame déversante. Visite hebdomadaire pour nettoyage. Suppression des apports d'eaux claires parasites météoriques en amont.	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO UC-2
---	--	--

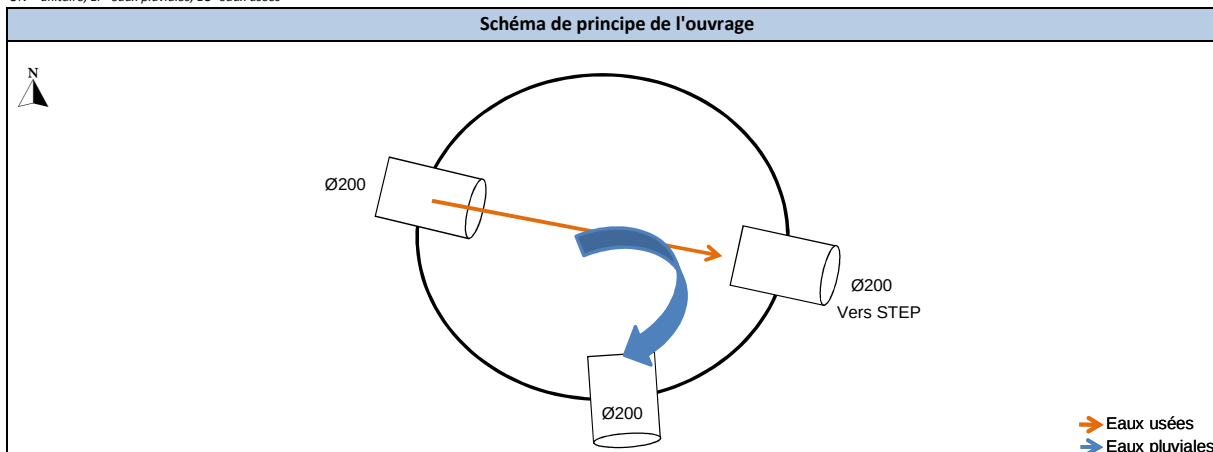
Commune : UCEL	Localisation : Le Poisson - Amont DO
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Ø1000 Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : Inconnu Echelons : 1 Domaine : Public	Localisation 
Coordonnées X : 490 092 m (Pas de relevé topo) Y : 5 562 833 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69	

Photographies de l'ouvrage	
 <i>Vue intérieure</i>	 <i>Vue extérieure</i>

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	200	PVC	1.34	-	-	270	
6 : EU	200	PVC	1.36	-	-	90	
6b : EP	200	PVC	1.13	-	-	130	Délestage

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

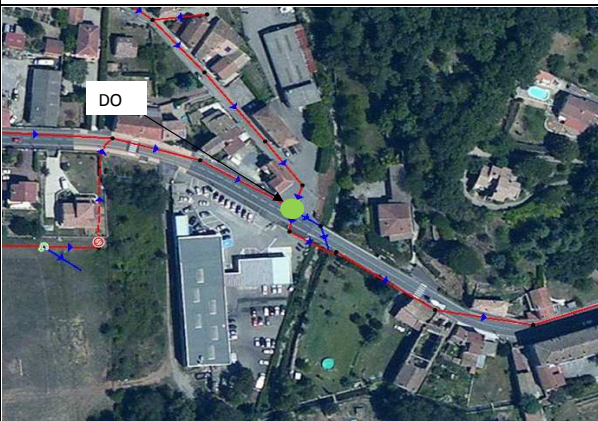


Caractéristiques du déversoir			Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Trop-plein		Charge polluante 2014 :	90 EH - 5,5 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)			Charge polluante 2027 :	130 EH - 7,8 kg/j DBO5
Hauteur avant déversement :	0.23	m	Régime loi sur l'eau :	Sans objet
Longueur de la crête :	-	m	Régime d'autosurveillance :	Sans objet
Lame ajustable :	-			
			Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur :	L'Ardèche		Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	FRDR419			
Masses d'eau :	L'Ardèche de la Fontolière à l'Auzon		Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	Non évalué		Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Trop-plein de sécurité du poste de refoulement	Sans objet	
Exutoire non clairement identifié		

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO UC-3
---	---	--

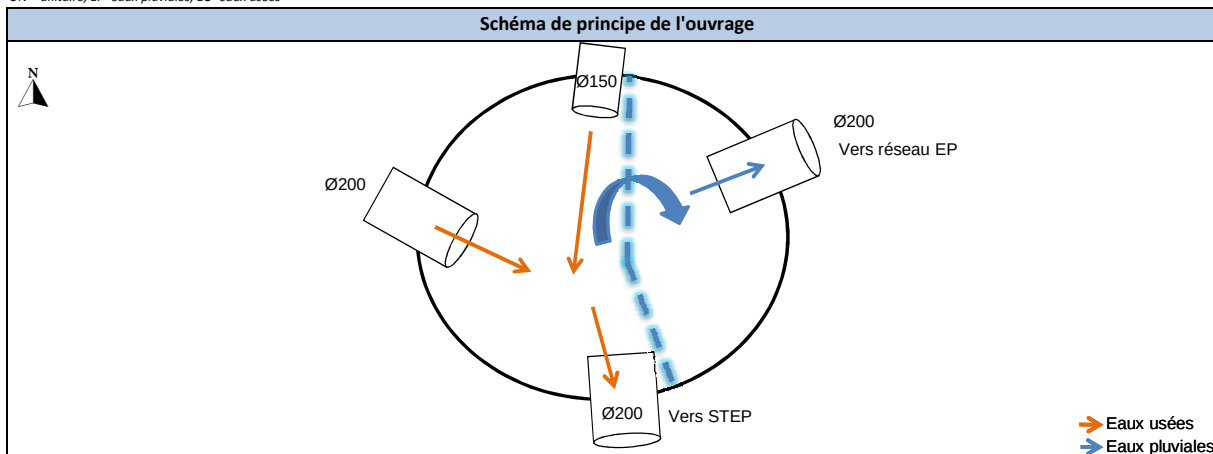
Commune : UCEL	Localisation : Garage Volkswagen - Avenue de la Soie
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : Réseau EP Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 490 240 m (Pas de relevé topo) Y : 5 562 857 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	200	FC	1.38	-	-	320	Délestage
2 : EU	150	FC	1.32	-	-	15	
6 : EU	200	FC	1.38	-	-	175	
6b : EP	200	FC	1.48	-	-	75	

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées



Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Sans objet	Sans objet	

 	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO UC-4
---	--	--

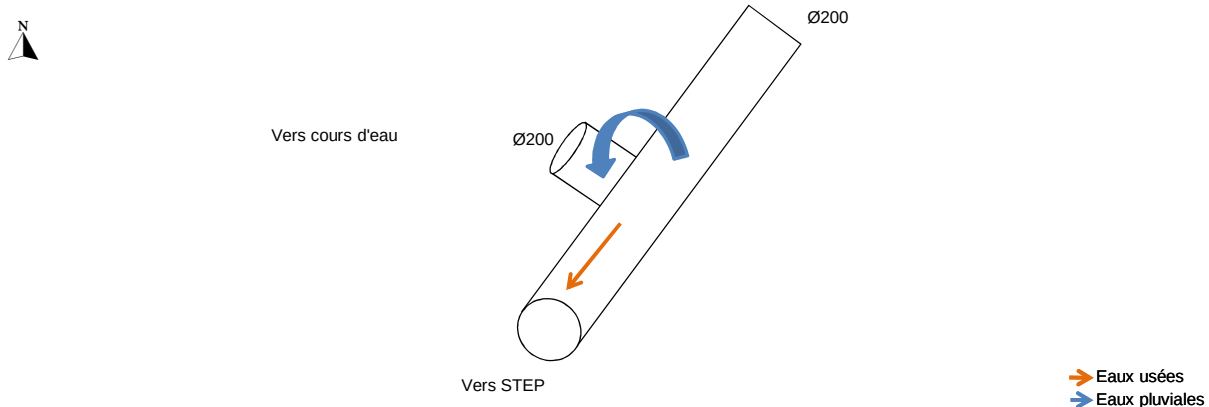
Commune : UCEL	Localisation : RD578b
Système d'assainissement : SAINT-PRIVAT	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : Sans objet Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : Cours d'eau Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 489 075 m (Pas de relevé topo) Y : 5 563 441 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 <i>Vue intérieure</i>	 <i>Vue extérieure</i>

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées

Schéma de principe de l'ouvrage	
	

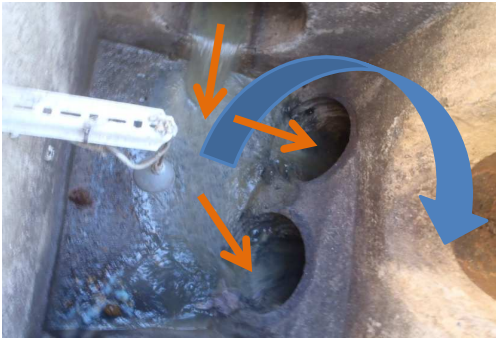
Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstéage :	Latéral	Charge polluante 2014 :	130 EH - 7,8 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)		Charge polluante 2027 :	190 EH - 11,4 kg/j DBO5
Hauteur avant déversement :	Peu accessible	Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Longueur de la crête :	Peu accessible	Régime d'autosurveillance :	Sans objet
Lame ajustable :	-		
		Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur :	L'Ardèche	Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	FRDR419		
Masse d'eau :	L'Ardèche de la Fontolière à l'Auzon	Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	Non évalué	Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Dispose d'un clapet anti-retour	Sans objet	

	SEBA Diagnostic des réseaux d'assainissement de Vals-les-Bains, Ucel et Saint-Privat Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	N° DO VA-1
---	---	--

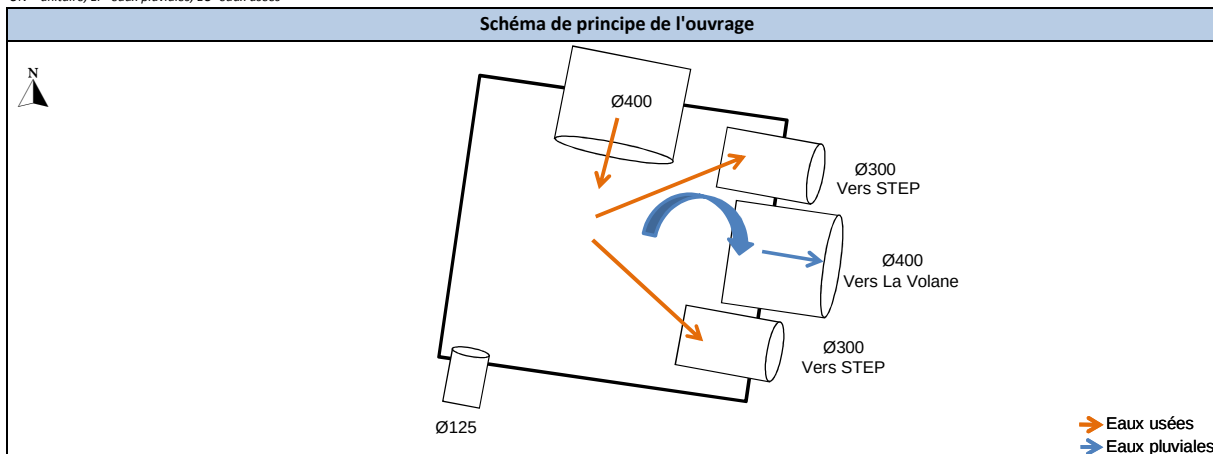
Commune : VALS LES BAINS	Localisation : Bord de la Volane
Système d'assainissement : VALS LES BAINS	

Localisation, environnement et sécurité	
Environnement et sécurité	Localisation
Type d'ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon fonte circulaire Matériaux ouvrage : Béton Dimensions regard : - Type d'effluent : Eaux usées Délestage vers : La Volane Echelons : 0 Domaine : Public	
Coordonnées	
X : 486 111 m (Pas de relevé topo) Y : 5 567 297 m (Pas de relevé topo) Z (TN) : NR <i>Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachées à l'IGN 69</i>	

Photographies de l'ouvrage	
 Vue intérieure	 Vue extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
1 : EU	400	Béton	1.09	Oui	-	5	Délestage
2 : EU	125	FC	1.11	-	Particulier	200	
6-1 : EU	300	FC	1.33	-	-	100	
6-2 : EU	300	FC	1.34	-	-	100	
6b : EP	400	Fonte	0.81	-	-	100	

UN = unitaire, EP=eaux pluviales, EU=eaux usées



Caractéristiques du déversoir			Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstéage :	Trop plein		Charge polluante 2014 :	1 900 EH - 110 kg/j DBO5
Modèle (si DO préfabriqué)			Charge polluante 2027 :	2 100 EH - 126 kg/j DBO5
Hauteur avant déversement :	0.53	m	Régime loi sur l'eau :	Déclaration
Longueur de la crête :	-	m	Régime d'autosurveillance :	Estimation
Lame ajustable :	-		Présence autosurveillance :	Sans objet
Milieu récepteur : La Volane (L93 X : 486 111 m - Y : 5 567 297 m)			Dispositif d'autosurveillance en place :	Sans objet
Code masse d'eau :	FRDR420			
Masse d'eau :	La Volane		Type de matériel :	Sans objet
Période de retour de déclenchement :	2 semaines		Télégestion :	Non

Anomalies		
Défaut sur radier	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Sans objet	Sans objet	Sans objet
Travaux et remarques		
Remarques	Travaux préconisés	
Sans objet	Réduction des apports d'eaux claires météoriques en amont	