Annexe 1

Fiches d'implantation des points de mesure

Annexe 1

Fiches des points de mesures

Communes périmètre SIAMVG

Table des matières

Q01	2	Q33	34
Q02	3	Q34	35
Q03	4	Q35	36
Q04	5	Q36	37
Q05	6	Q37	38
Q06	7	Q38	39
Q07	8	Q39	40
Q08	9	Q40	41
Q09	10	Q41	42
Q10	11	Q42	43
Q11	12	Q43	44
Q12	13	Q69	45
Q13	14	Q122	46
Q14	15	Q123	47
Q15	16	S01	48
Q16	17	S02	49
Q17	18	S03	50
Q18	19	S04	51
Q19	20	S05	52
Q20	21	S06	53
Q21	22	S07	54
Q22	23	S08	55
Q23	24	S09	56
Q24	25	S10	57
Q25	26	S11	58
Q26	27	S12	59
Q27	28	S13	60
Q28	29	S14	61
Q29	30	S16	62
Q30	31	S17	63
Q31	32	S60	64
Q32	33	S63	65

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q01

Caractéristiques du site

Commune :	L Horme
Localisation du point :	Dans le Gier
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø1000
Diamètre du réseau aval :	Ø1000
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans le Gier - Limite communale la Grand Croix

Localisation

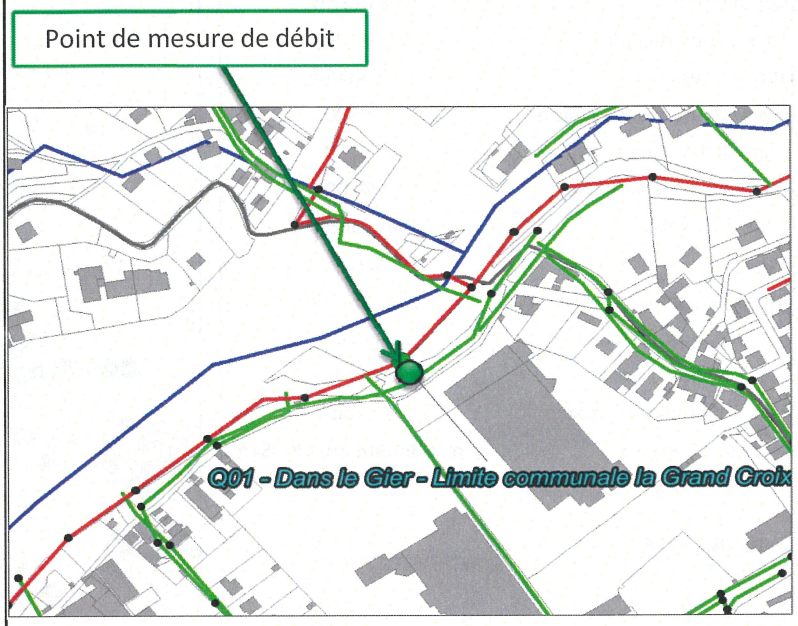


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

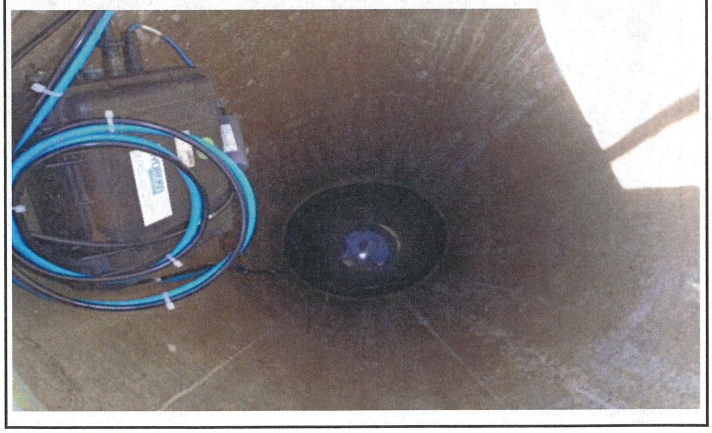

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q02

Caractéristiques du site

Commune :	L Horme
Localisation du point :	Rue de Planeze
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø500
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	Ø500
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	Initialement appelé "S15"

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Deriére l'entreprise Pichon

Localisation

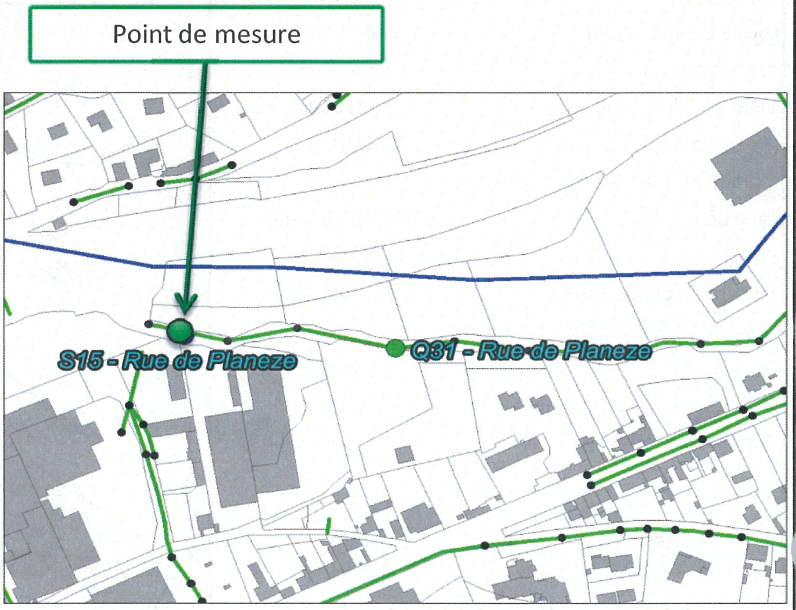

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q03

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Amont DO les Rouardes
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

En contre bas du chemin des Jardins

Localisation

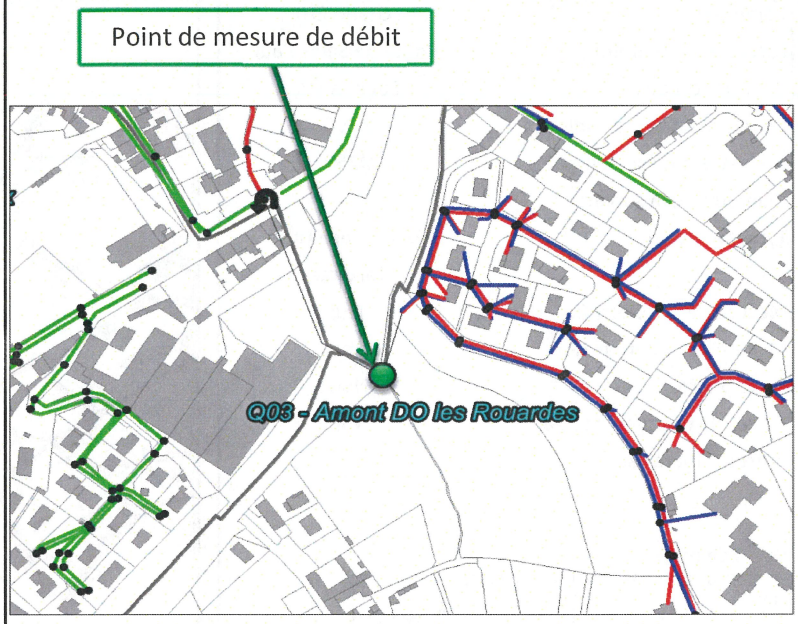

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q04**

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Route de Saint-Paul
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

30 Route de Saint-Paul

Localisation

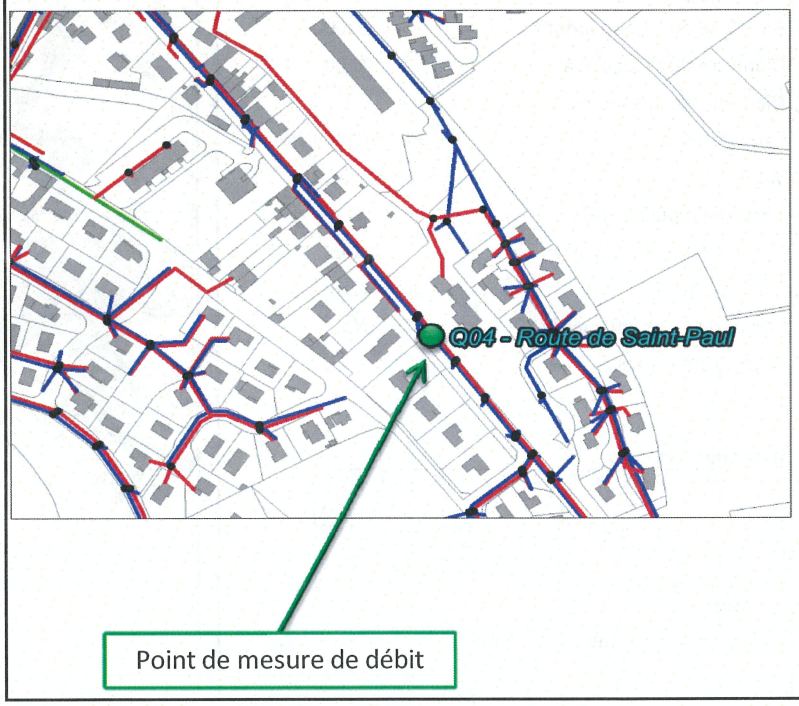

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q05

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Antenne Cellieu
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

315 Rue de Cellieu au bord du ruisseau de la Faverge

Localisation

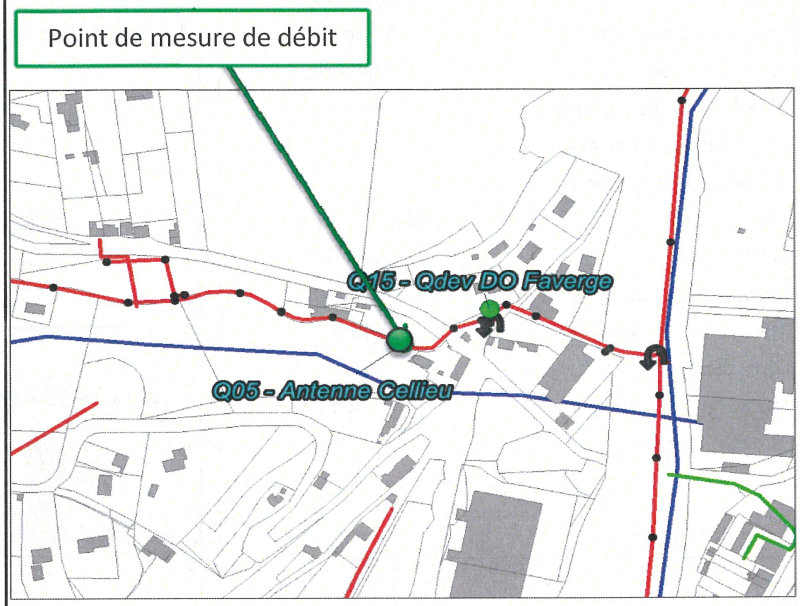

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q06**

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Rue Adèle Bourdon
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø1000
Diamètre du réseau aval :	Ø1000
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue Adèle Bourdon

Localisation

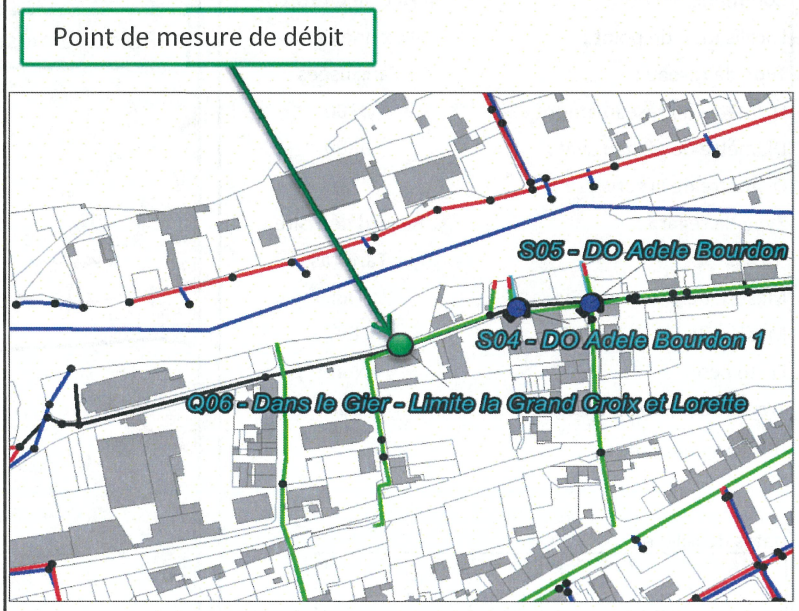


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

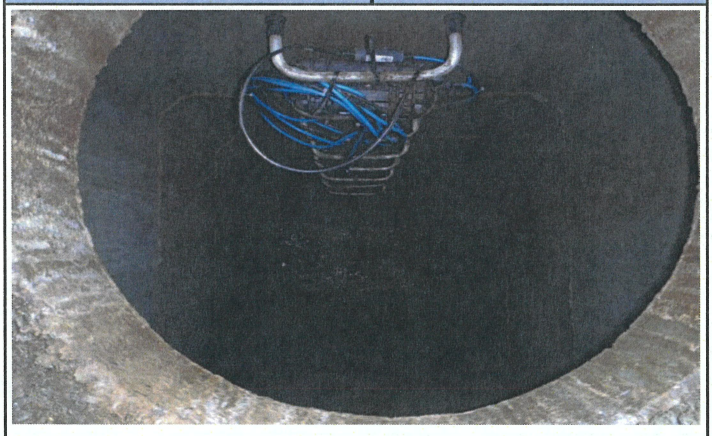

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q07

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Aval antenne du Dorlay
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

9003 Rue Villedieu / A l'embouchure du Dorlay

Localisation



Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

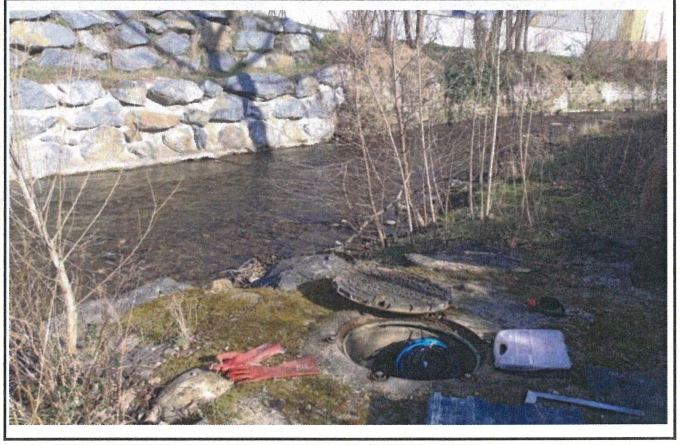

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q08

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	DO Cellieu Faverge Mulet
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø315
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

516-574 Rue de Cellieu / En contre bas prés du ruisseau

Localisation

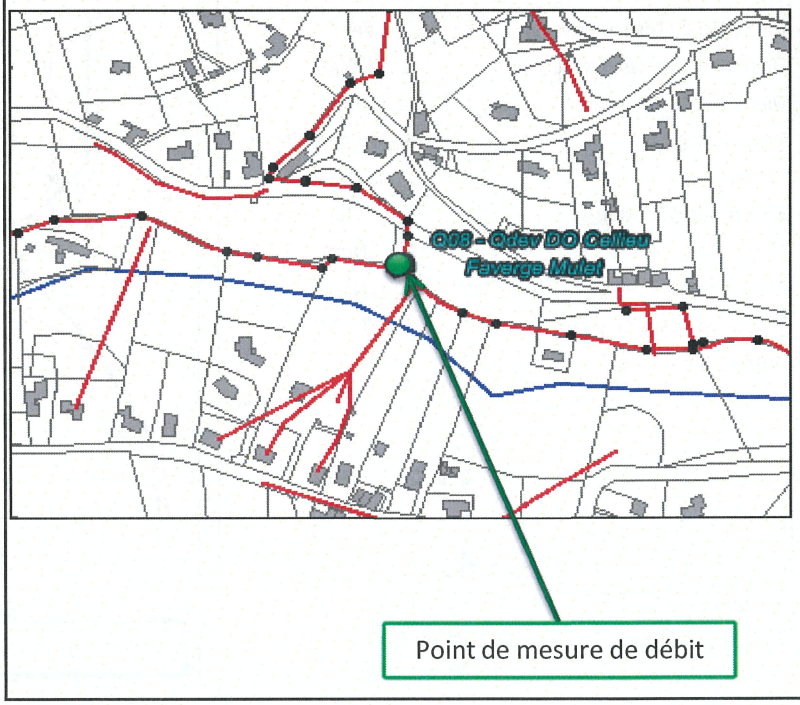


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

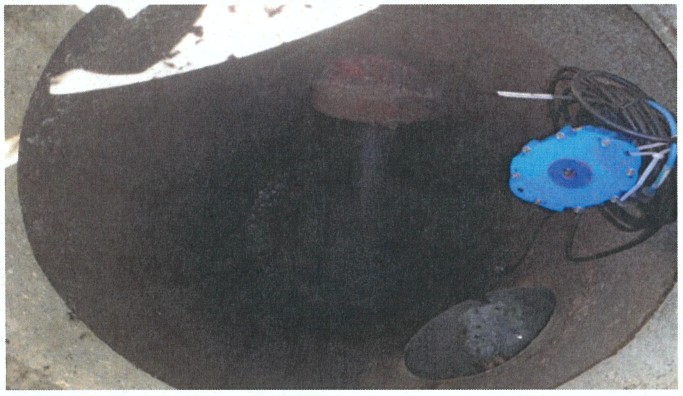

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q09**

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Rue de Farnay
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø500
Diamètre du réseau aval :	Ø500
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Rue de Farnay

Localisation



Point de mesure de débit


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

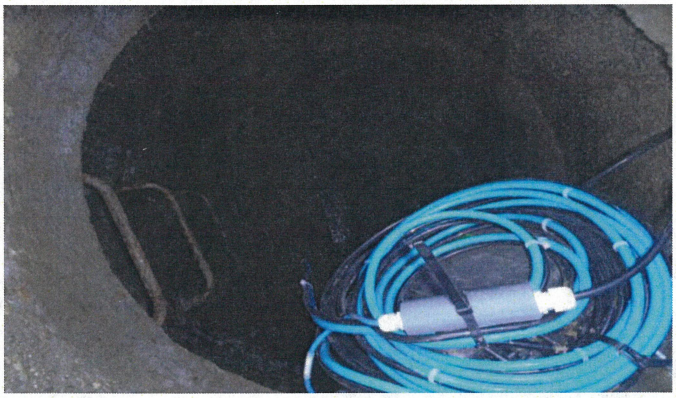

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q10**

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Paul en Jarez
Localisation du point :	Les Rives du Dorlay
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue de la Levée Neuve

Localisation

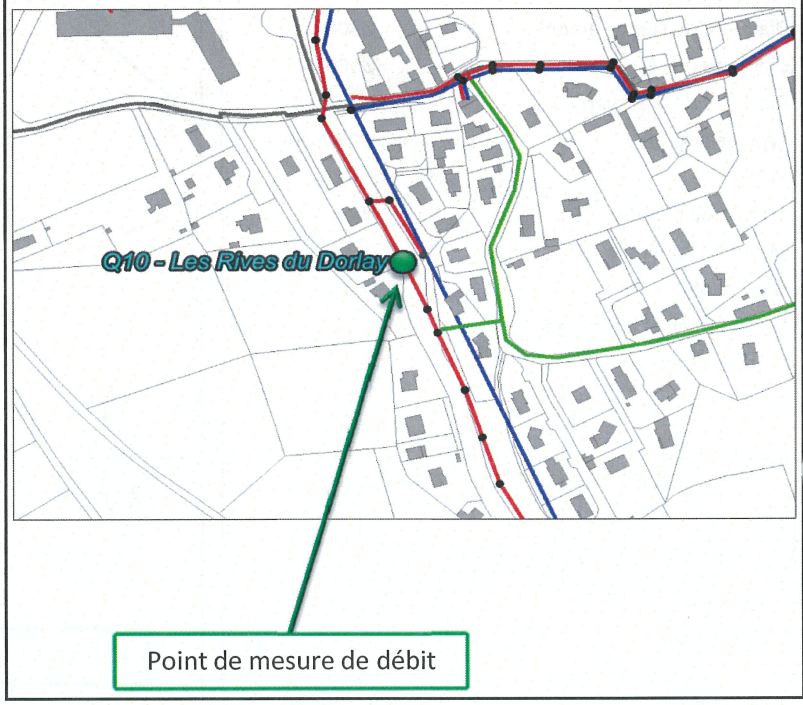

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

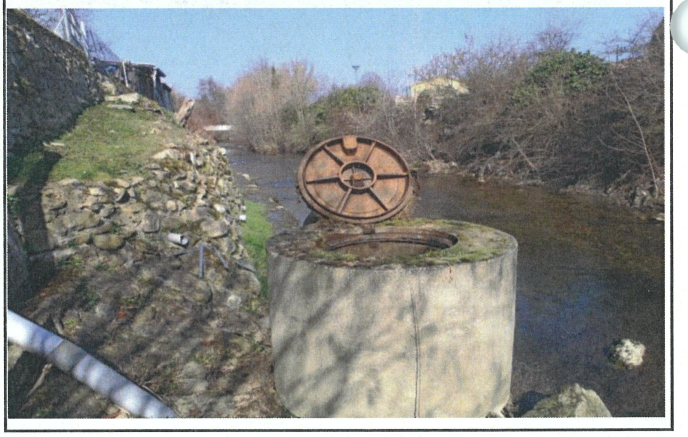

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q11

Caractéristiques du site

Commune :	Farnay
Localisation du point :	Chemin de Lorette
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Rue de la Levée Neuve

Localisation

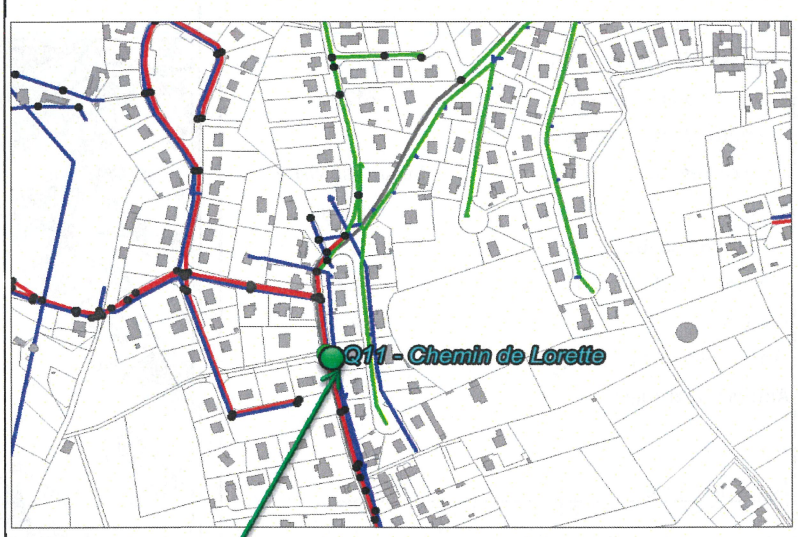

Point de mesure de débit


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

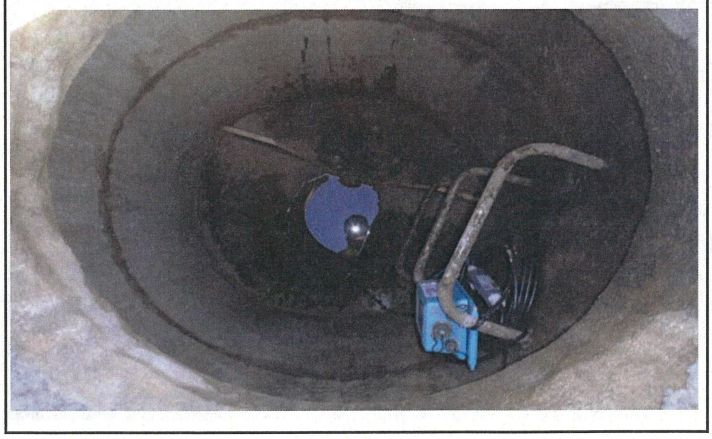

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q12

Caractéristiques du site

Commune :	Lorette
Localisation du point :	Dans le Gier
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø1200
Diamètre du réseau aval :	Ø1200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans le Gier en dessous du Mac Donald

Localisation

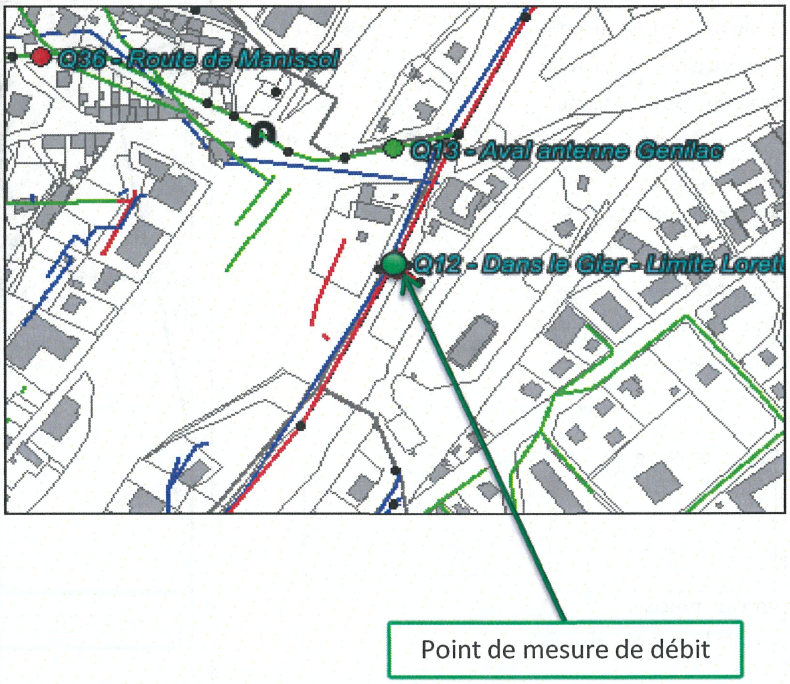

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

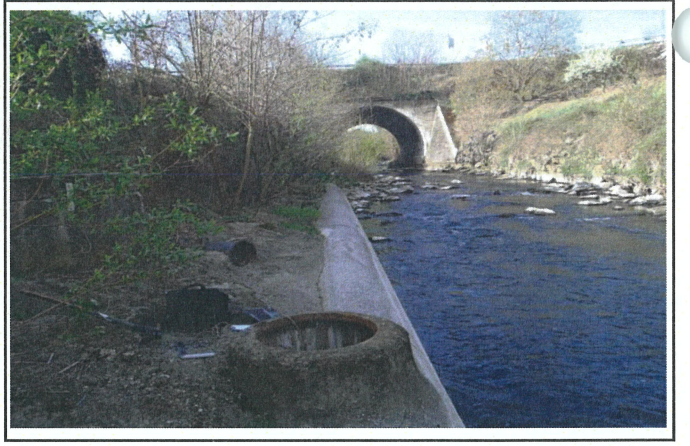

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q13

Caractéristiques du site

Commune :	Genilac
Localisation du point :	Aval antenne Genilac
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

A l'embouchure de la Duréze rive gauche

Localisation

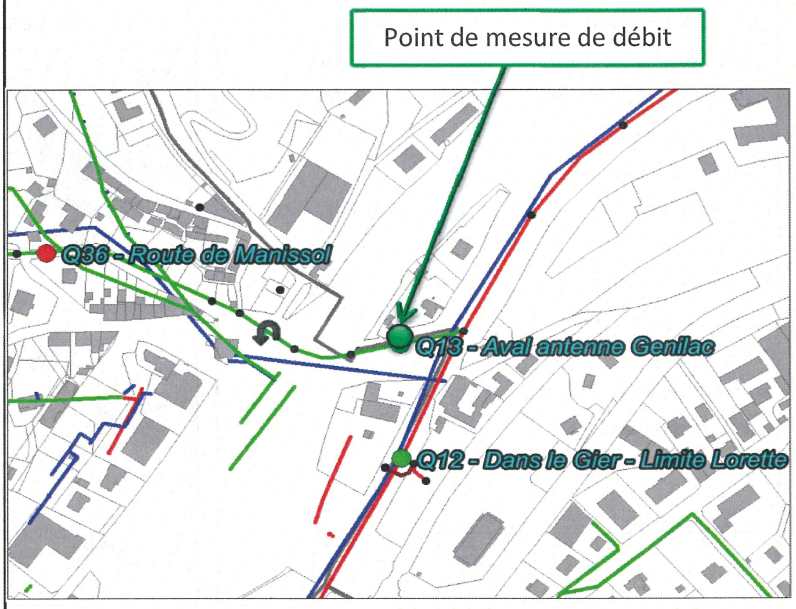


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

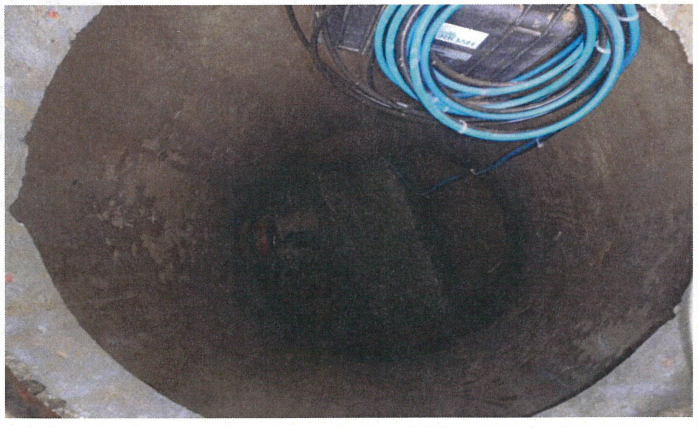

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q14

Caractéristiques du site

Commune :	Genilac
Localisation du point :	Rue du Ranchet
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue du Ranchet

Localisation

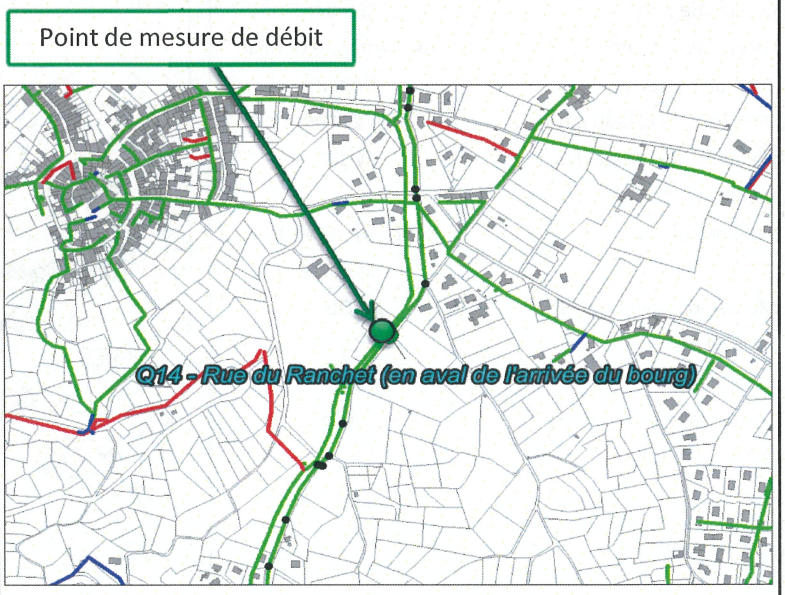

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q15

Caractéristiques du site

Commune :	Genilac
Localisation du point :	DO Faverge
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø800
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	Ø800
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
2-50 Chemin de Corbeyre

Localisation

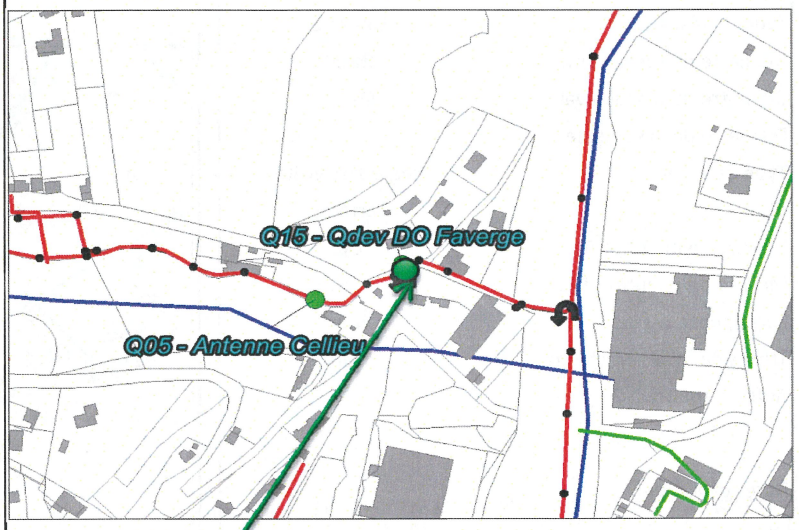

Point de mesure de débit


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

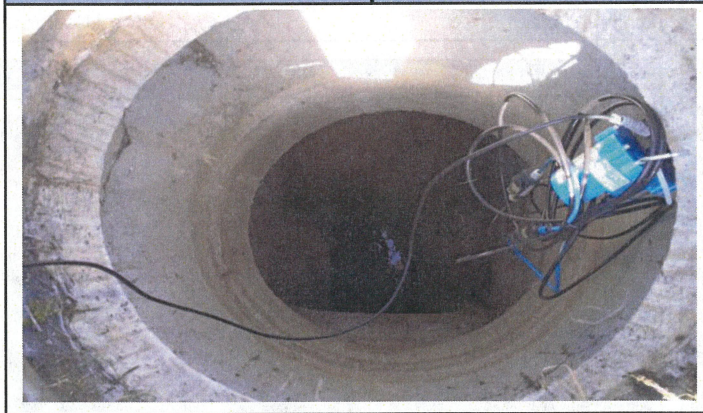

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q16

Caractéristiques du site

Commune :	Genilac
Localisation du point :	Impasse Dureze
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø800
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Impasse Dureze

Localisation

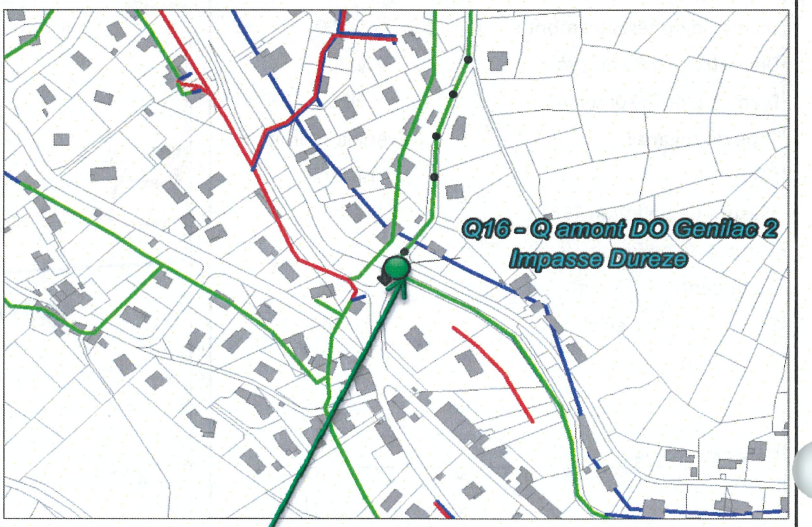

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q17

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Aval antenne Couzon
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

A l'embouchure du Couzon

Localisation

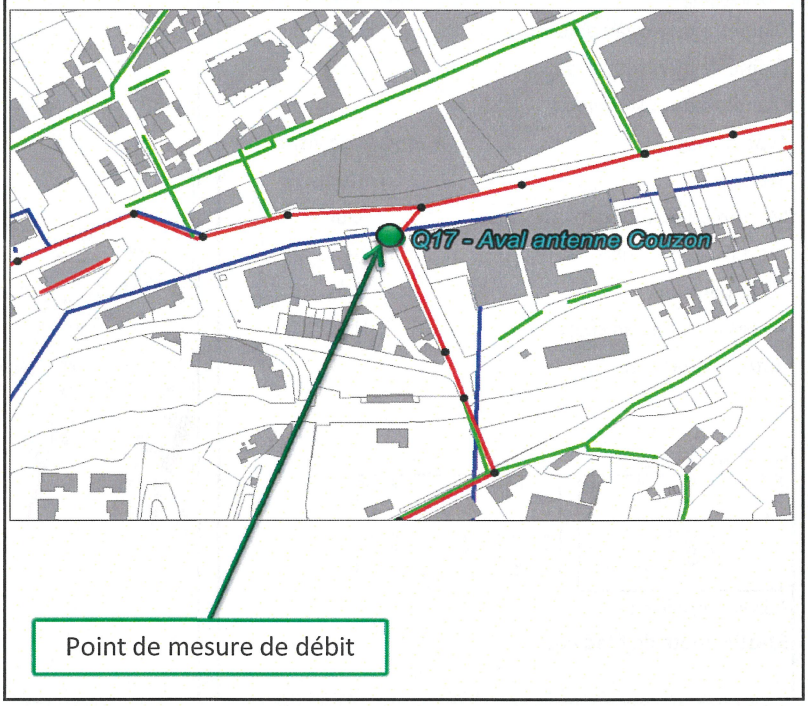


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

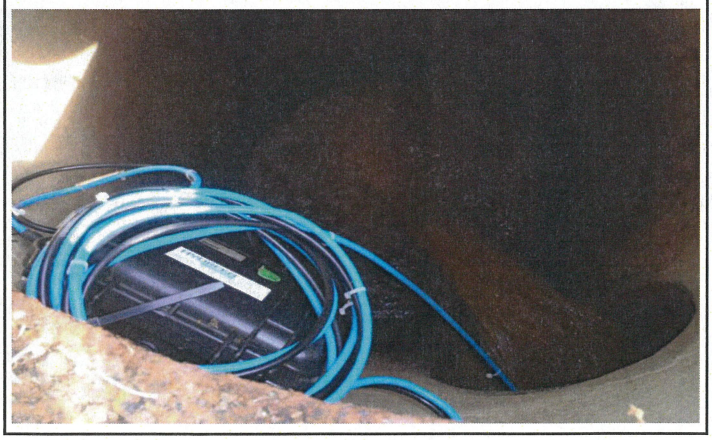

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q18

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Antenne Bourbouillon
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

51-165 Route de Madinay

Localisation

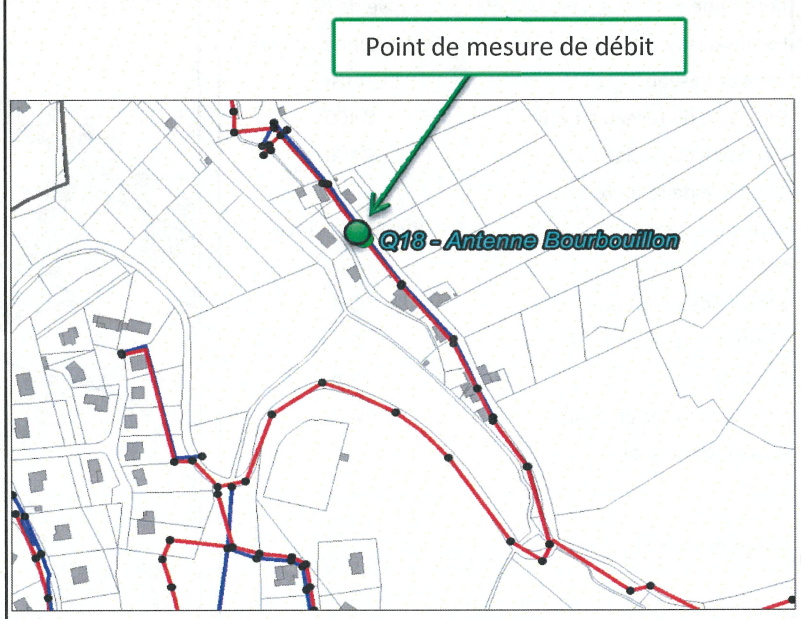

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q19

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Antenne Egarande
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
2-4 Rue de l'Engoulevent

Localisation

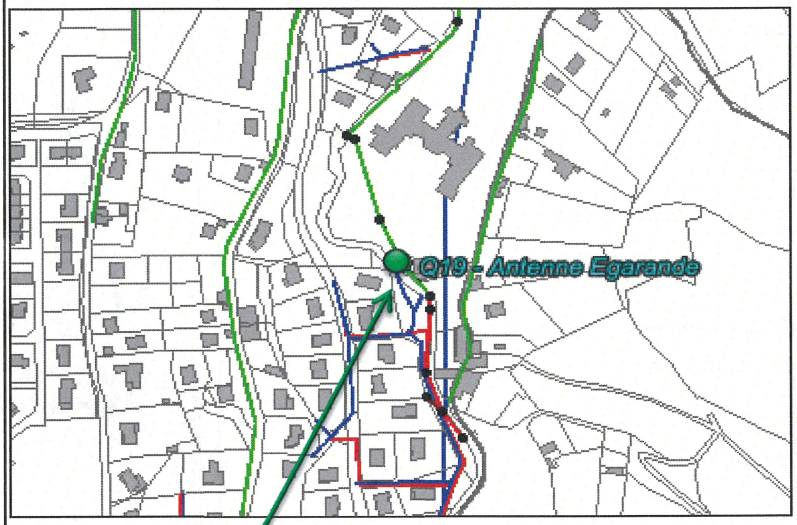

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

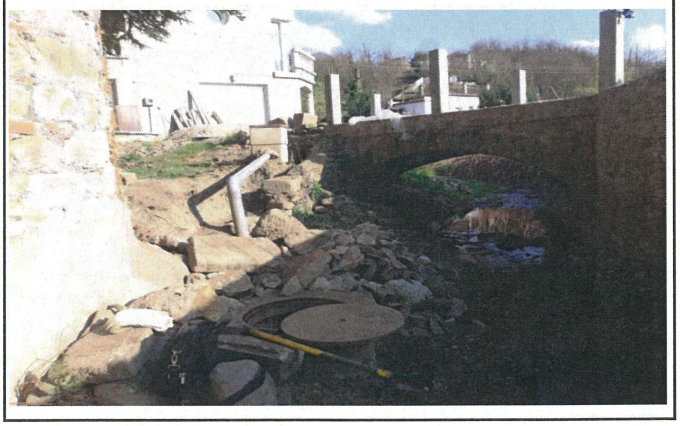

SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q20**

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Dans le Gier
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø1200
Diamètre du réseau aval :	Ø1200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Dans le Gier

Localisation

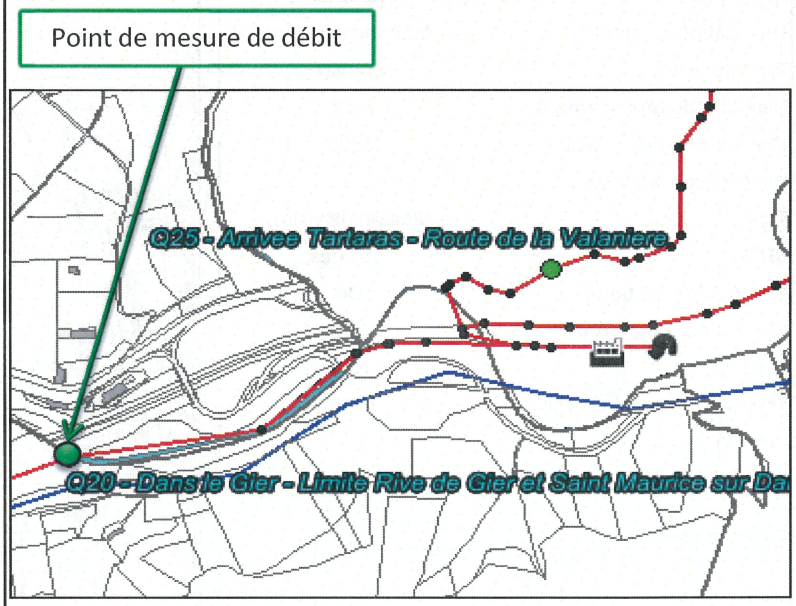


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Moyen 24h

Vue intérieure du point de mesure

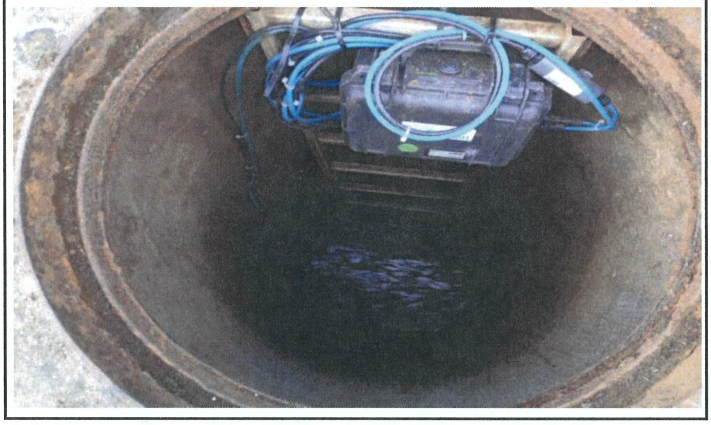

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q21**

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Frigerin 1
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø600
Diamètre du réseau aval :	Ø150
Diamètre de la surverse :	600x600
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de Frigerin Rue Mancini Capaldi

Localisation

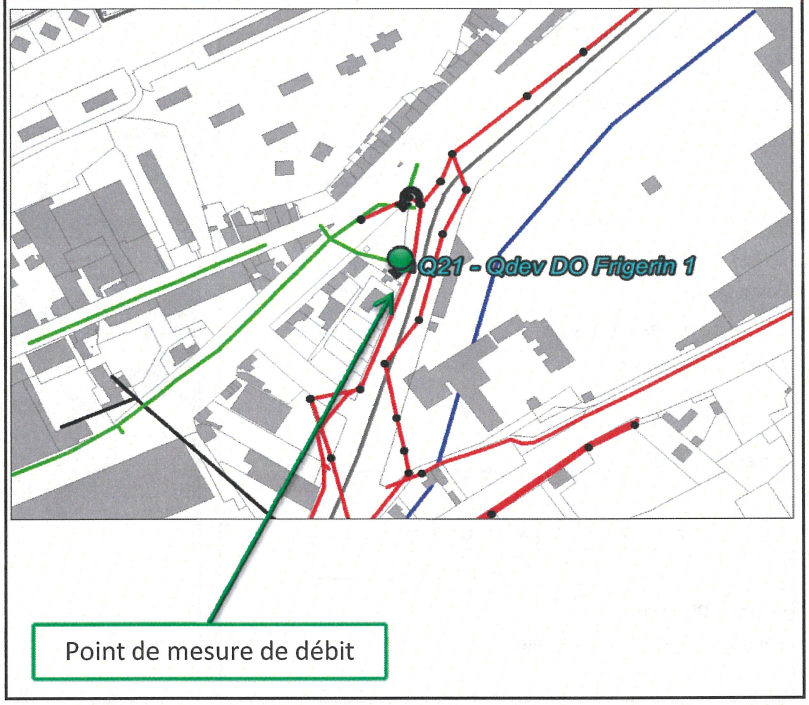

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q22

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Feloin 3
Type de réseau :	Eaux pluviales
Diamètre du réseau amont :	500x500
Diamètre du réseau aval :	-
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans la voûte, rue des Vernes

Localisation

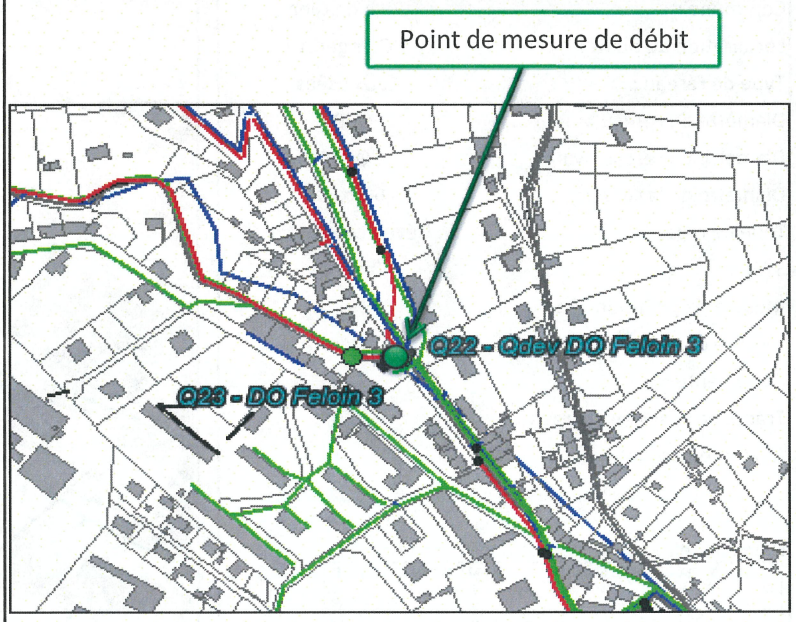

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q23

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Martin la Plaine
Localisation du point :	DO Feloin 3
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø600
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	500x500
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans la voûte, rue des Vernes

Localisation

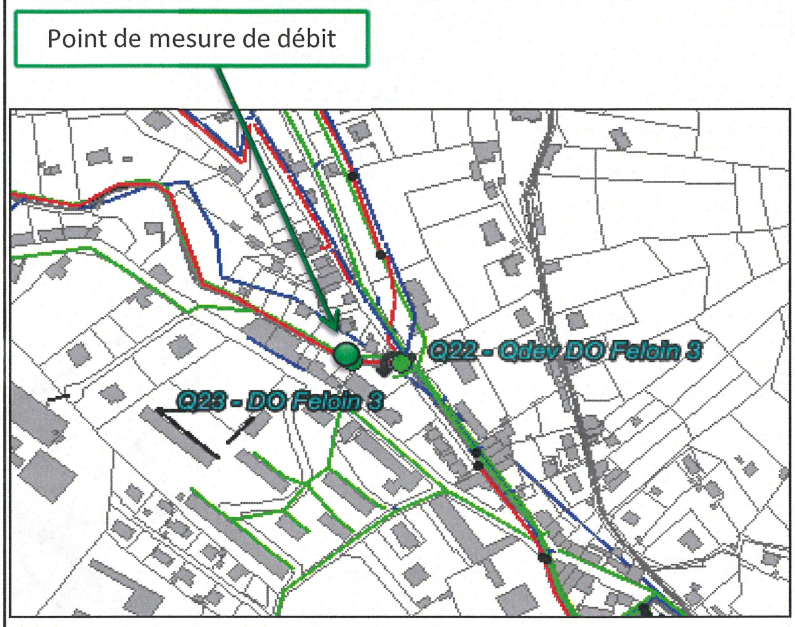

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q24**

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Maurice sur Dargoire
Localisation du point :	Antenne Bozancon
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Derrière l'entreprise Thevenon dans le Bozançon

Localisation

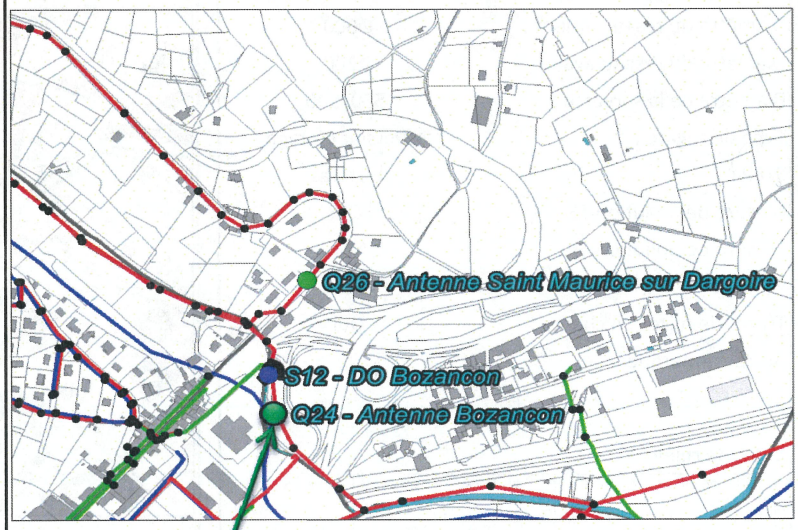

Point de mesure de débit


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

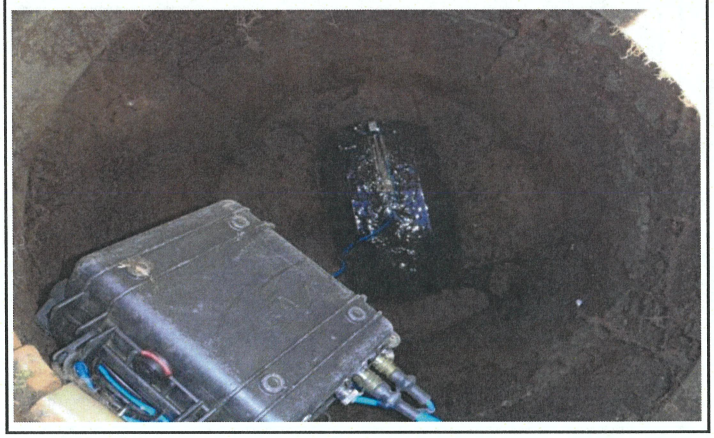

Site de prélèvement / Vue extérieure

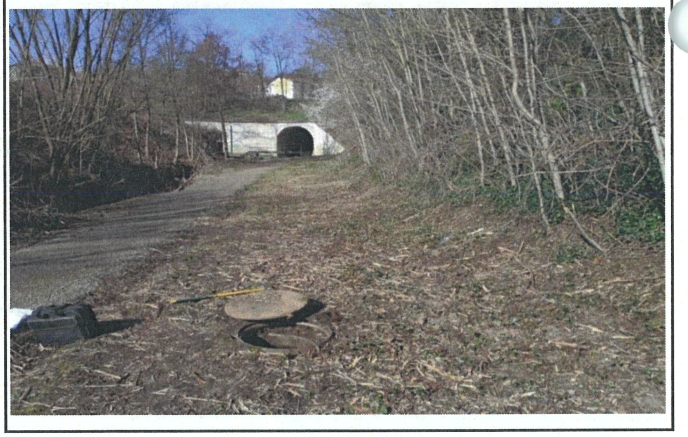

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q25

Caractéristiques du site

Commune :	Tartaras
Localisation du point :	Route de la Valaniere
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de la Valaniere

Localisation

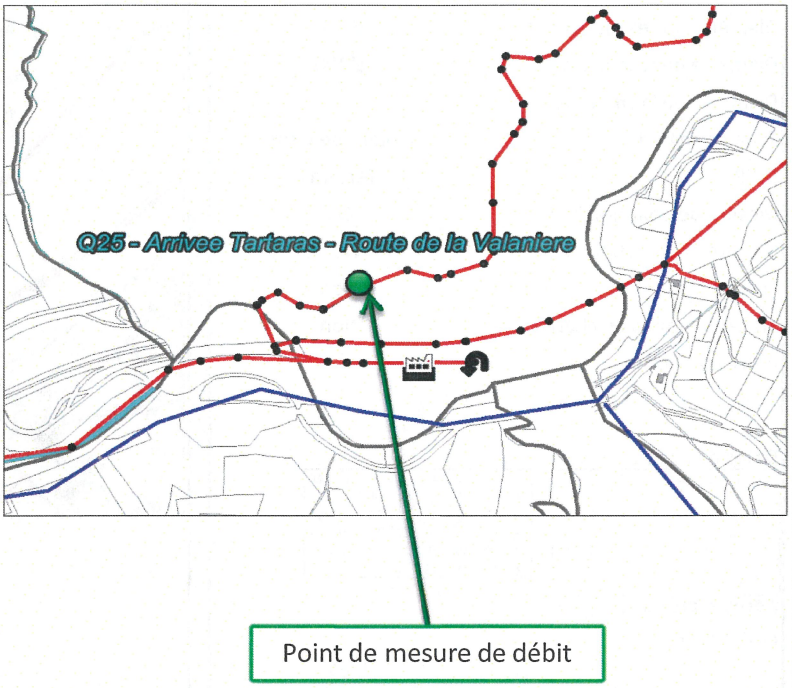

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG** Fiche descriptive des points de mesures	**Q26**

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Maurice sur Dargoire
Localisation du point :	La Caborne
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

La Caborne

Localisation

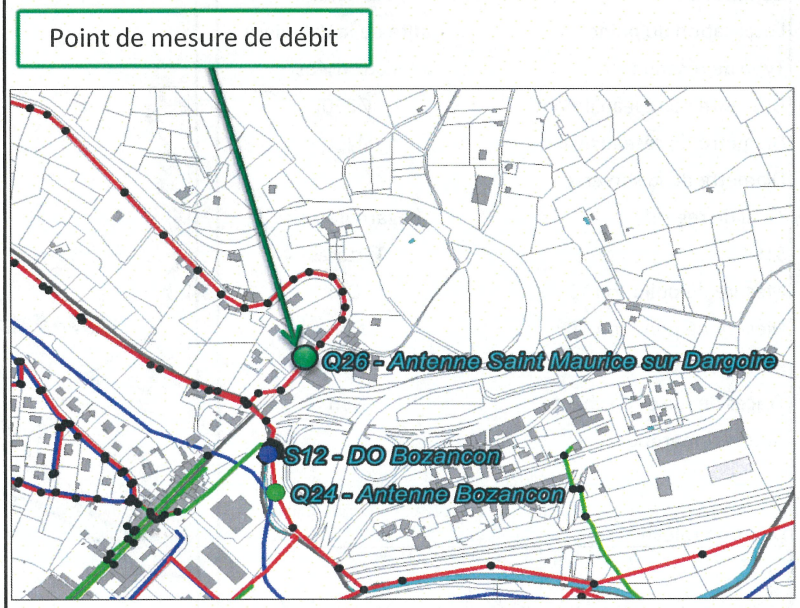

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q27

Caractéristiques du site

Commune :	Farnay
Localisation du point :	Rue des Sources
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø600
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue des Sources

Localisation

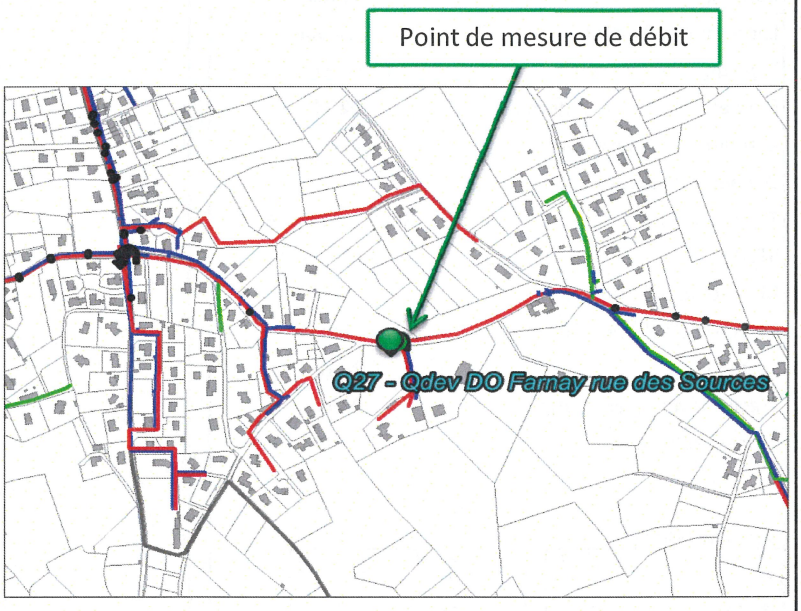

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	Q28

Caractéristiques du site

Commune :	Treves
Localisation du point :	Maleval
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de Trèves

Localisation

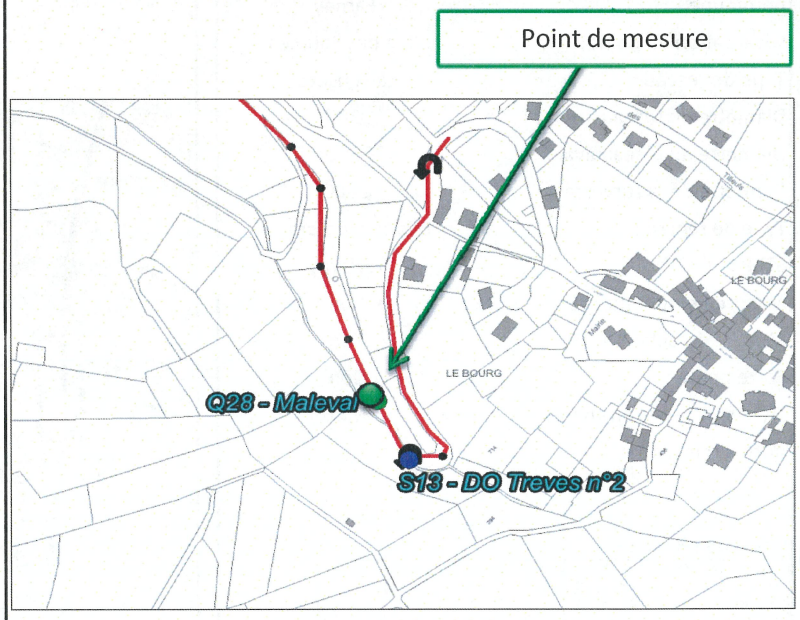


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

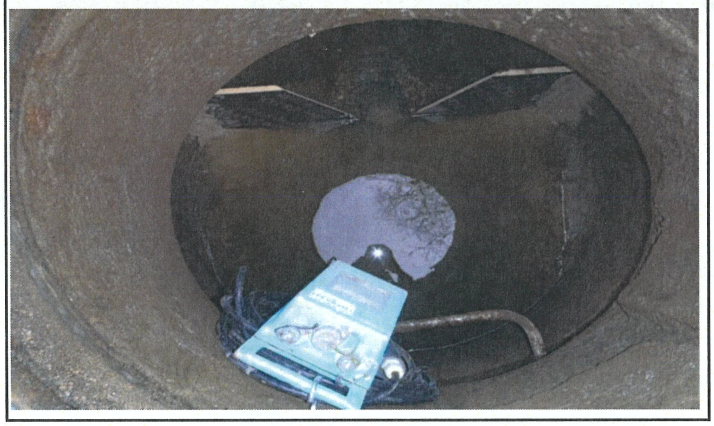

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q29

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Amont DO Voltaire et Qdev
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	T140
Diamètre du réseau aval :	Ø800
Diamètre de la surverse :	T130
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non

Autres remarques :

Lors de la mise en place du bilan, les effluents sont devenus ponctuellement blanchâtres et très chargés.

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Pont Voltaire

Localisation

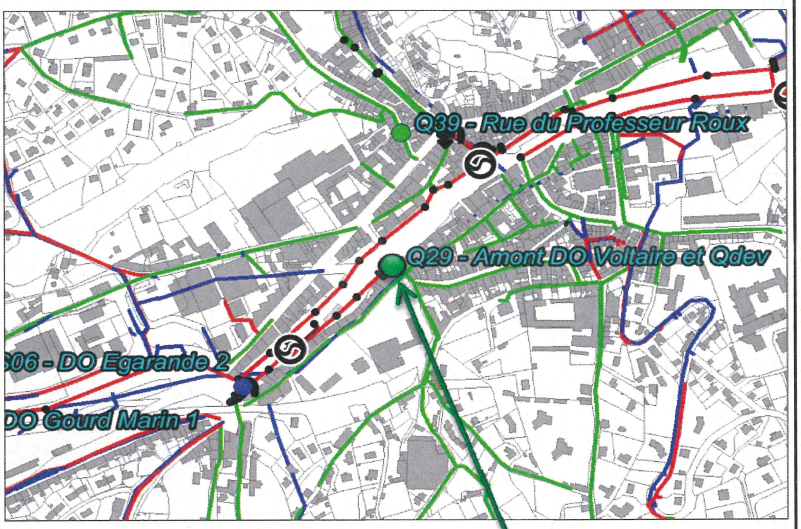

Point de mesure de débit


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

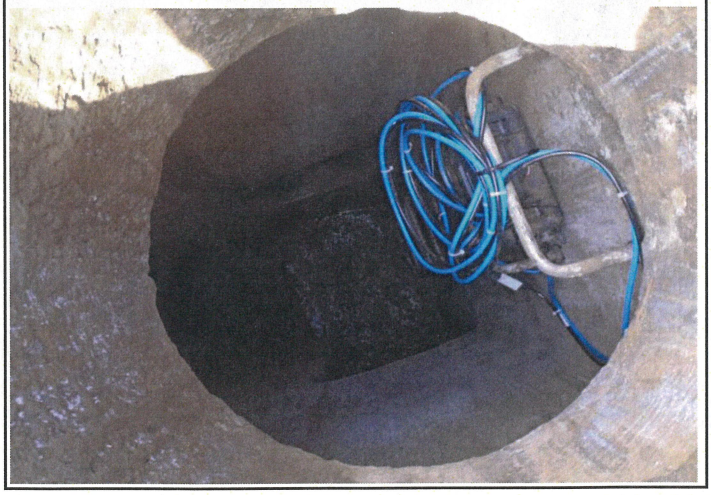

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Schéma directeur d'assainissement de SEM** Fiche descriptive des points de mesures	**Q30**

Caractéristiques du site

Commune :	L Horme
Localisation du point :	Allée des Cedres
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø1000
Diamètre du réseau aval :	Ø1000
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
4-6 Avenue Berthelot / Rive gauche du Gier au niveau de la passerelle

Localisation

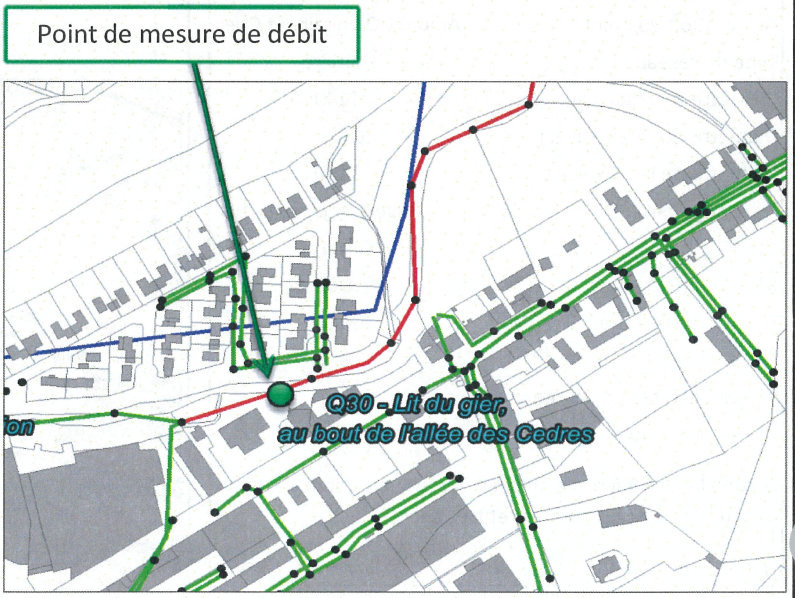


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

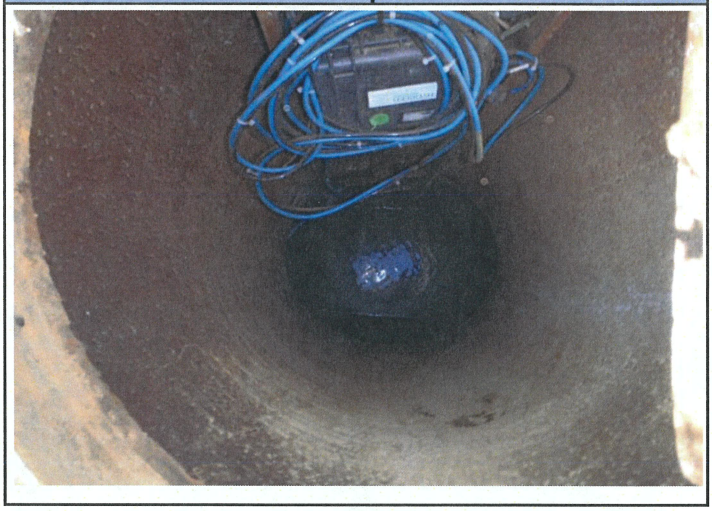

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q31

Caractéristiques du site

Commune :	L Horme
Localisation du point :	Rue de Planeze
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Au fond du parc du complexe sportif de L'HORME / Rive droite du Gier / Deriére l'entreprise PICHON

Localisation

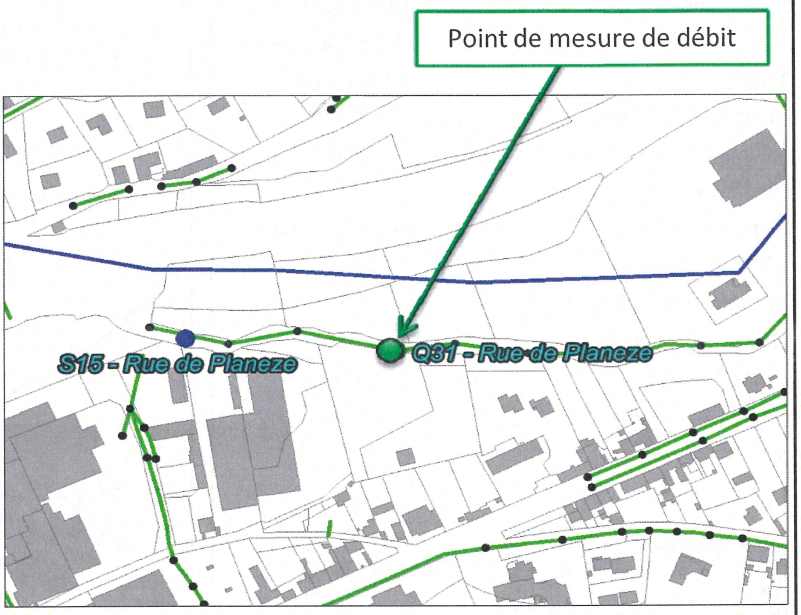

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Schéma directeur d'assainissement de SEM** Fiche descriptive des points de mesures	**Q32**

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Celieu Faverge
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Route de Couttange

Localisation

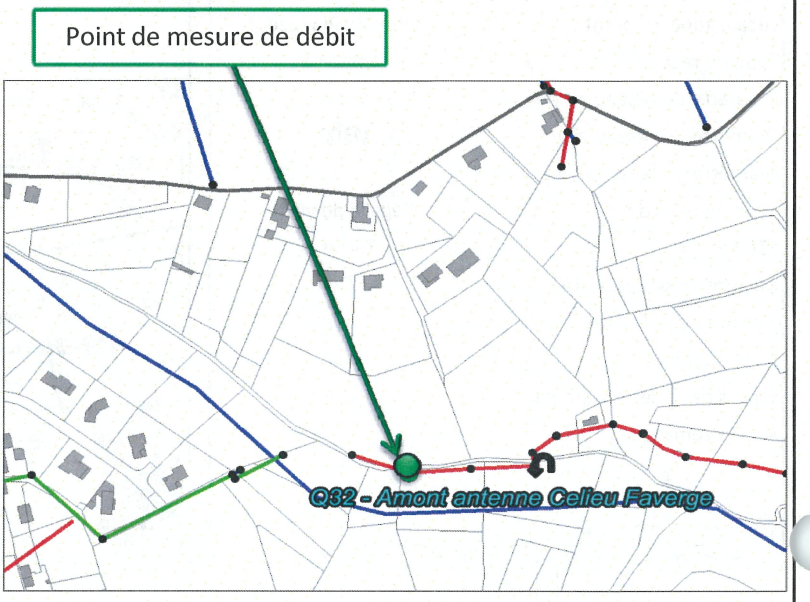

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q33

Caractéristiques du site

Commune :	Cellieu
Localisation du point :	Cellieu Mulet
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Mulet

Localisation

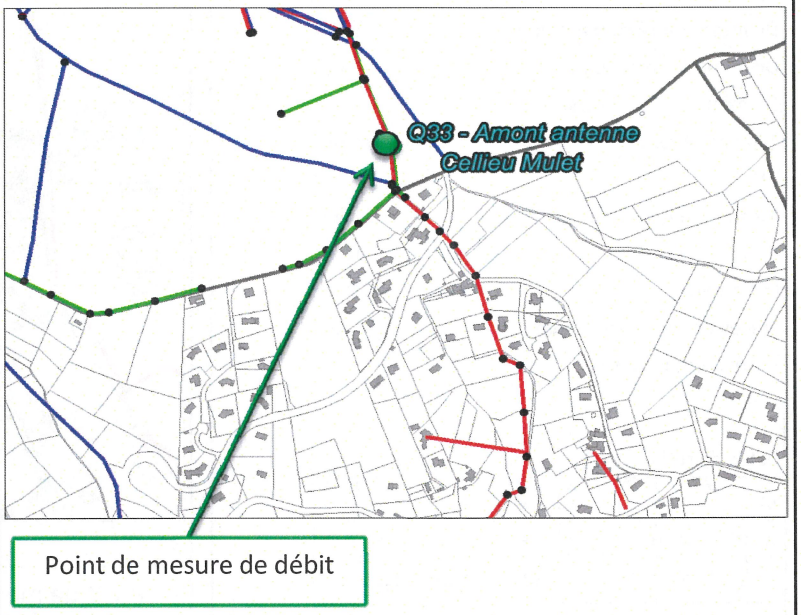

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q34

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Rue du Dorlay
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Rue du Dorlay

Localisation

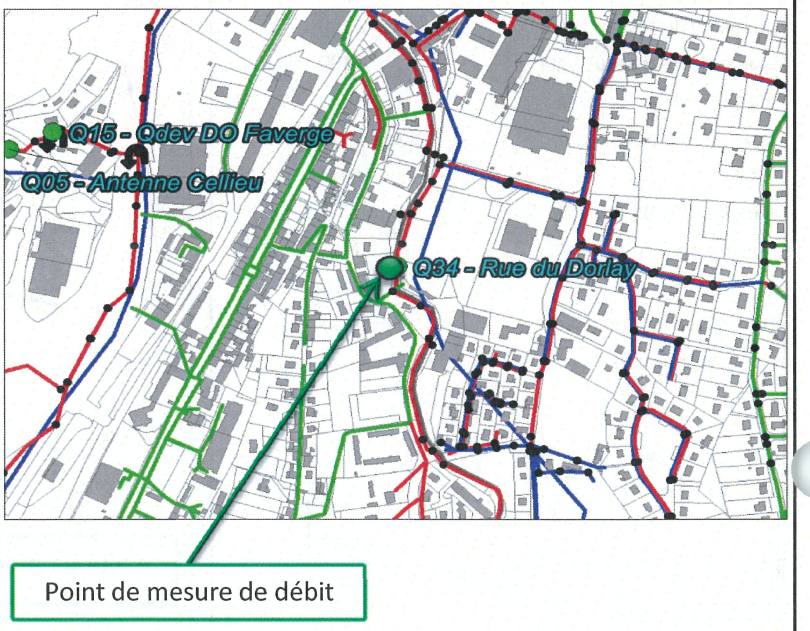

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q35

Caractéristiques du site

Commune :	Lorette
Localisation du point :	Rue Jean Jaures
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø1200
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø1000
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Chemin des Combes

Localisation

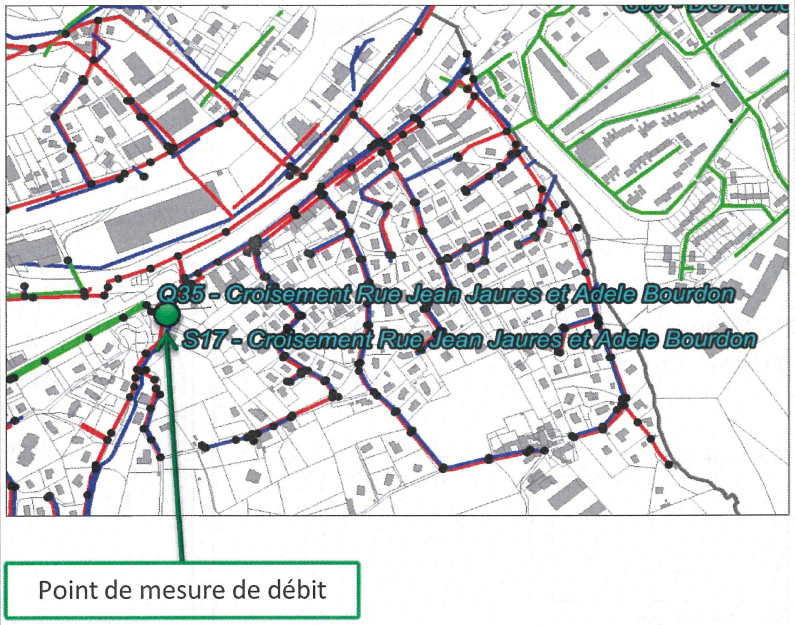


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

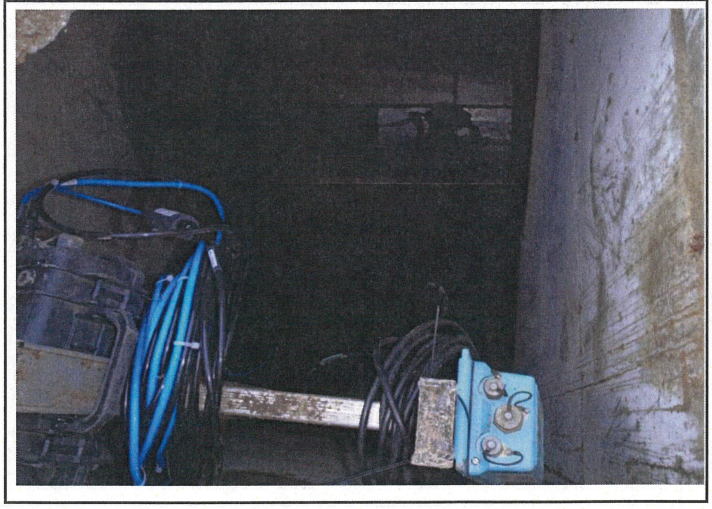

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q36

Caractéristiques du site

Commune :	Genilac
Localisation du point :	Route de Manissol
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de la Dureze à droite du pont de pierre dans la Dureze

Localisation

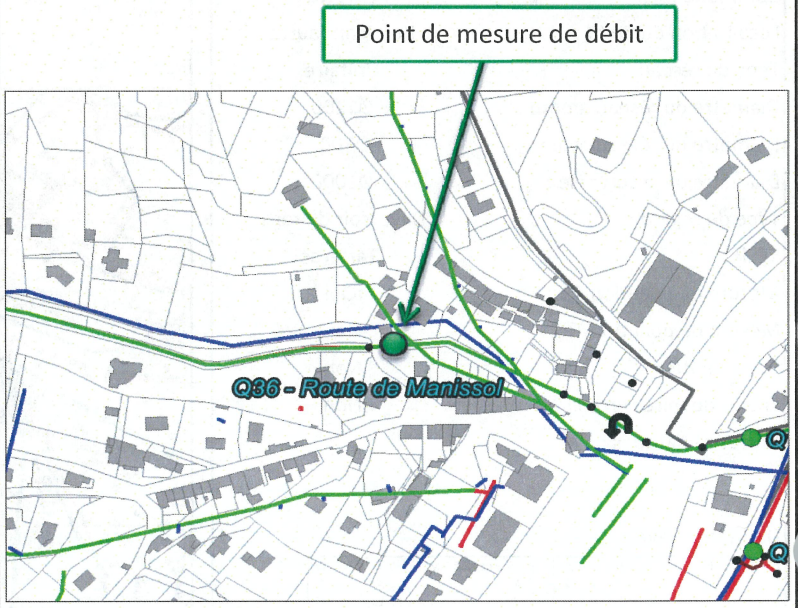

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q37

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Amont DO Grand Pont
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø800
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Rue du Sardon / Dans le Gier rive droite

Localisation

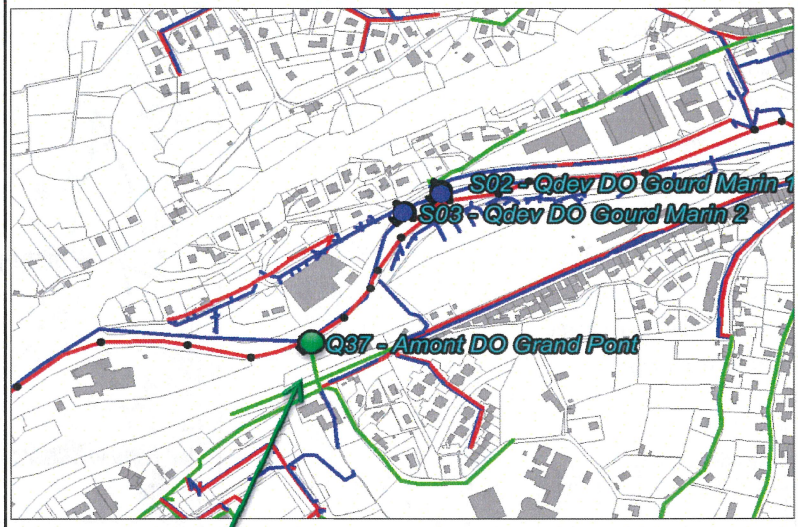

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q38

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Route du Mollard
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
66-80 Route du Mollard

Localisation

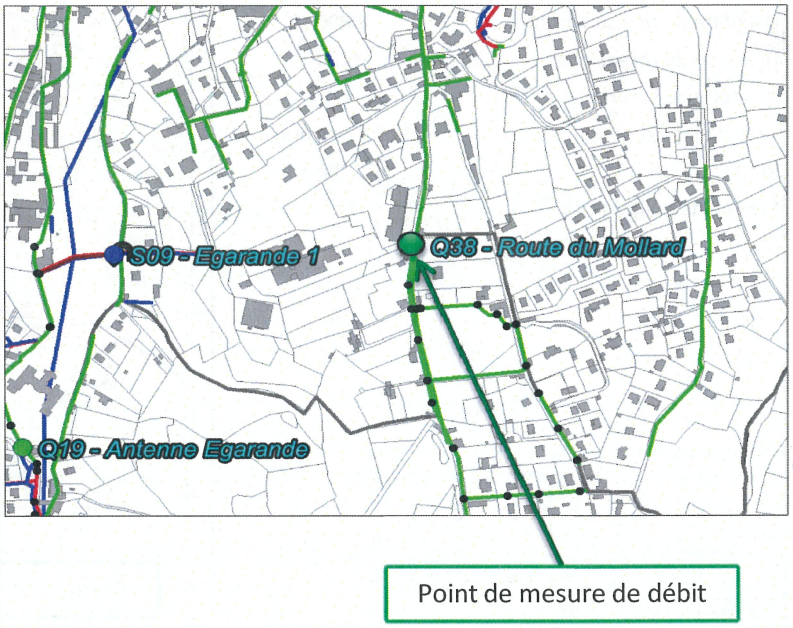


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

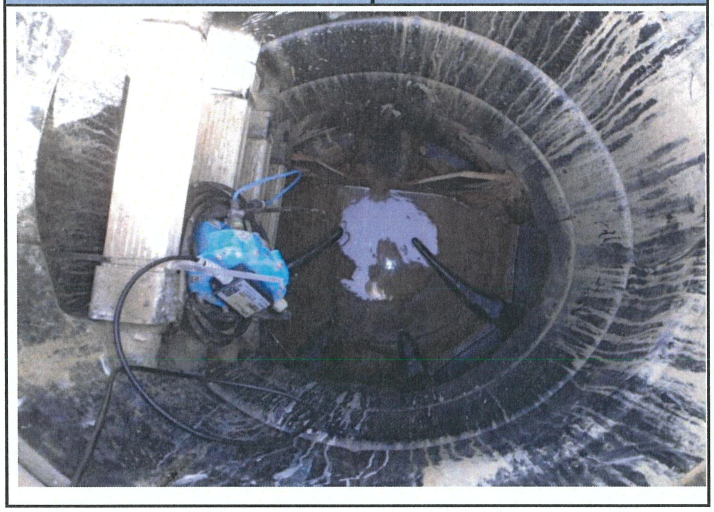

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q39

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Rue du Professeur Roux
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Rue du professeur Roux

Localisation

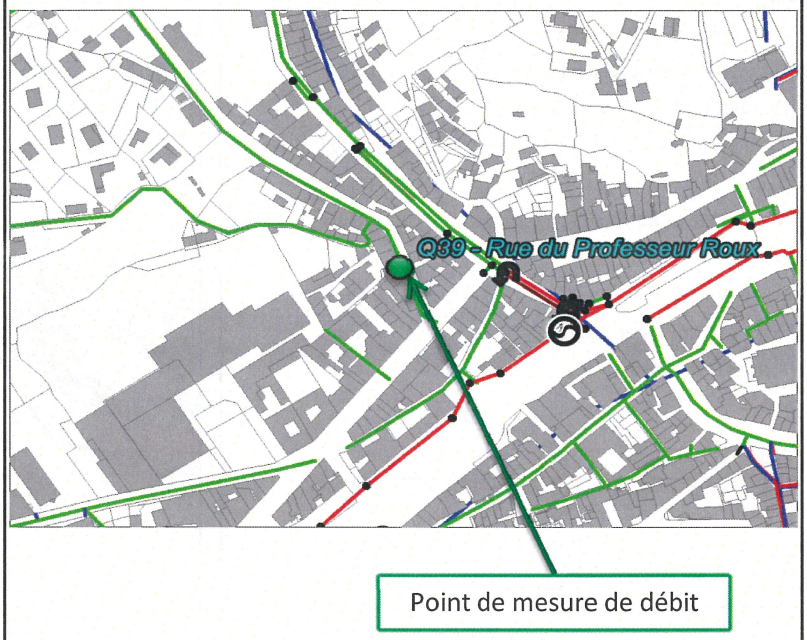

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q40

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Chemin de Montjoint
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø500
Diamètre du réseau aval :	Ø500
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
114 Rue Jean Jaurès

Localisation

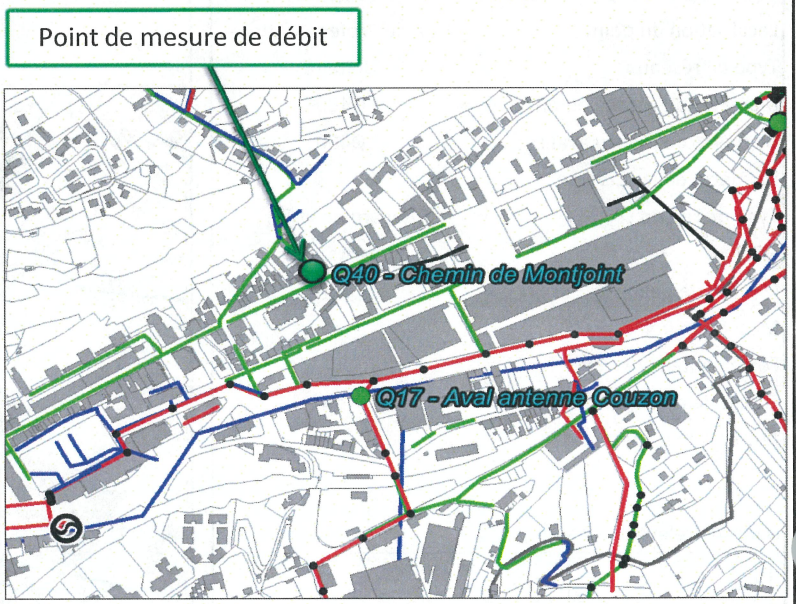


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

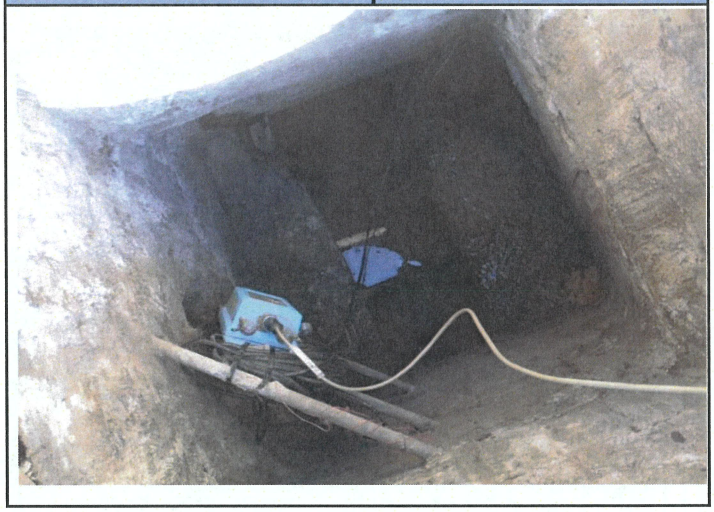

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q41

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Martin la Plaine
Localisation du point :	Feloin Munat
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Côte du Munat

Localisation

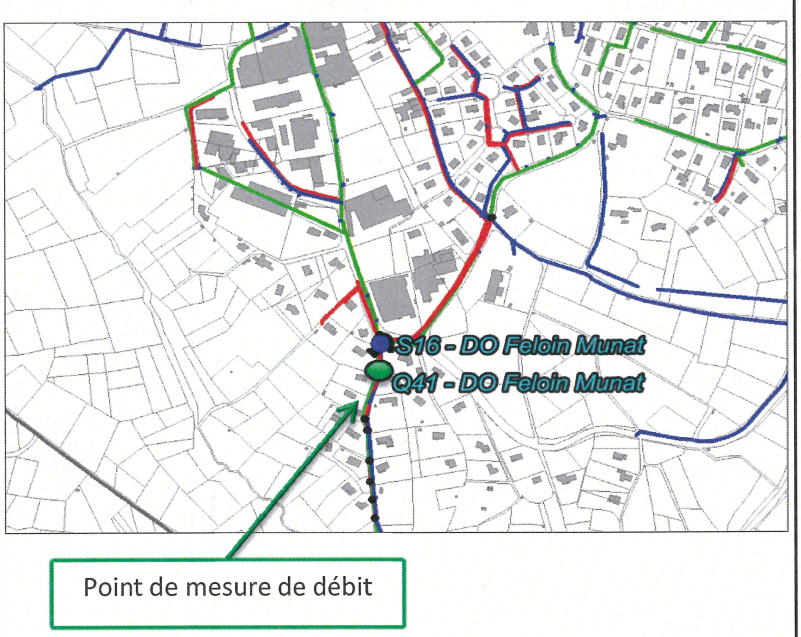

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Schéma directeur d'assainissement de SEM** Fiche descriptive des points de mesures	**Q42**

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Martin la Plaine
Localisation du point :	Route de Saint Martin
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Chemin de la Chevalière

Localisation

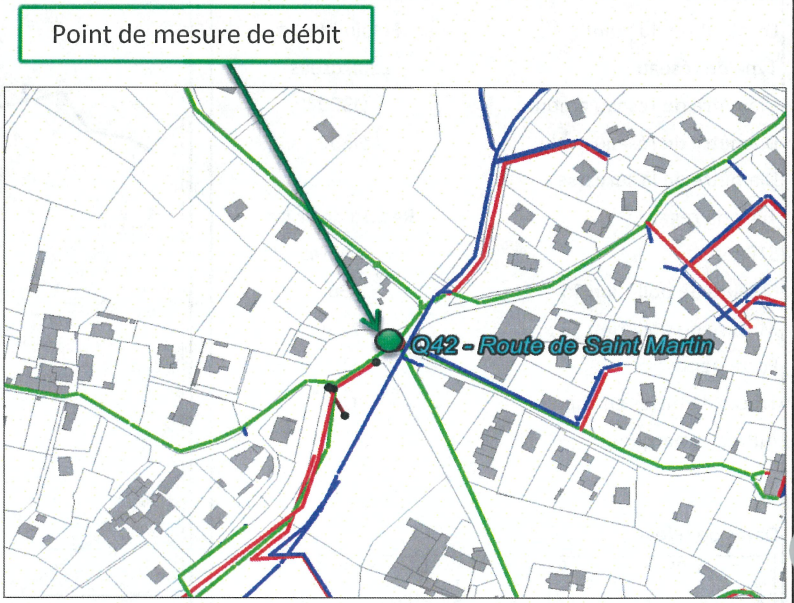


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure

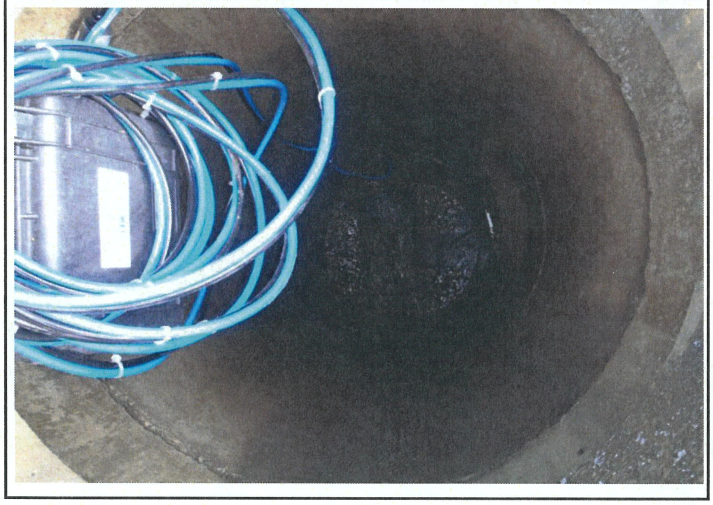

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q43

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Joseph
Localisation du point :	Entrée lagune - Millisieux
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Saint Joseph
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Chemin en terre à l'exterieure du virage

Localisation

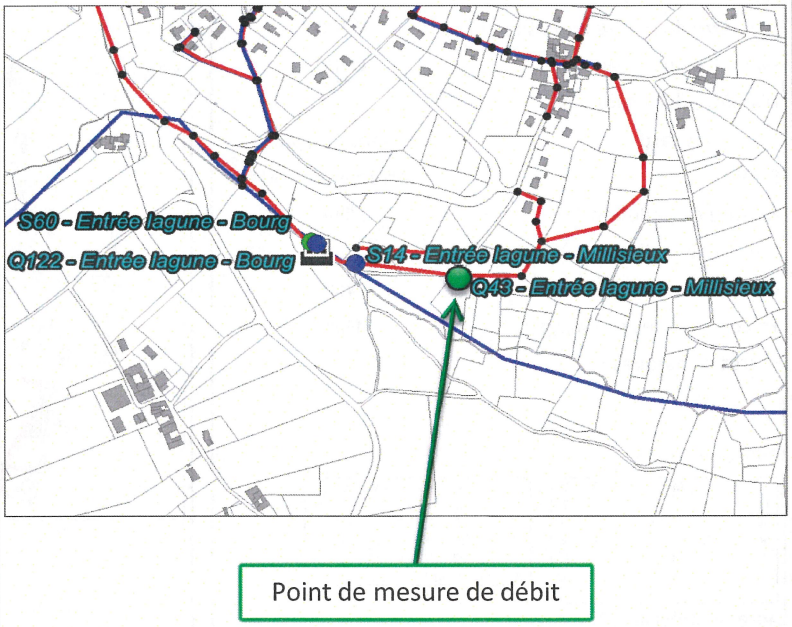

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q69

Caractéristiques du site

Commune :	La Terrasse sur Dorlay
Localisation du point :	Route du Pélussin
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø200
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	La Terrasse sur Dorlay
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Amont STEP / Malpassé

Localisation

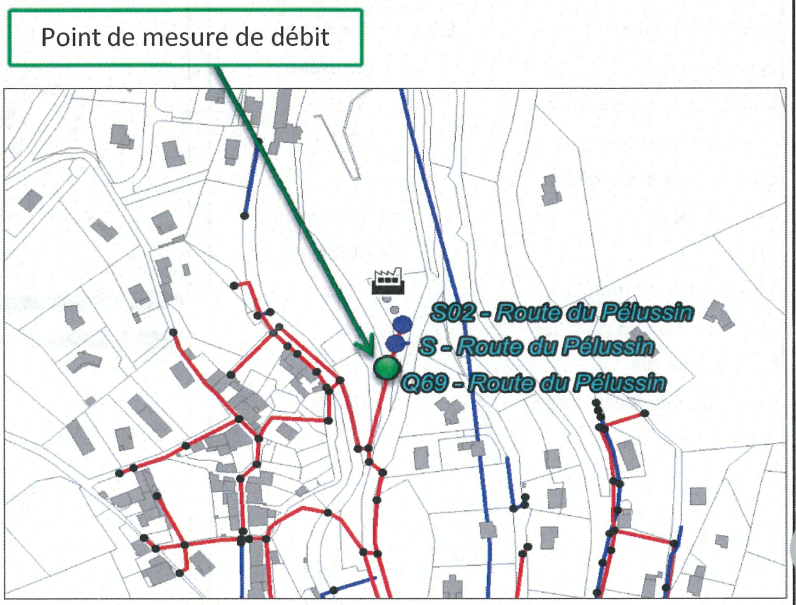

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q122

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Joseph
Localisation du point :	Entrée lagune - Bourg
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Saint Joseph
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Dans la STEP

Localisation

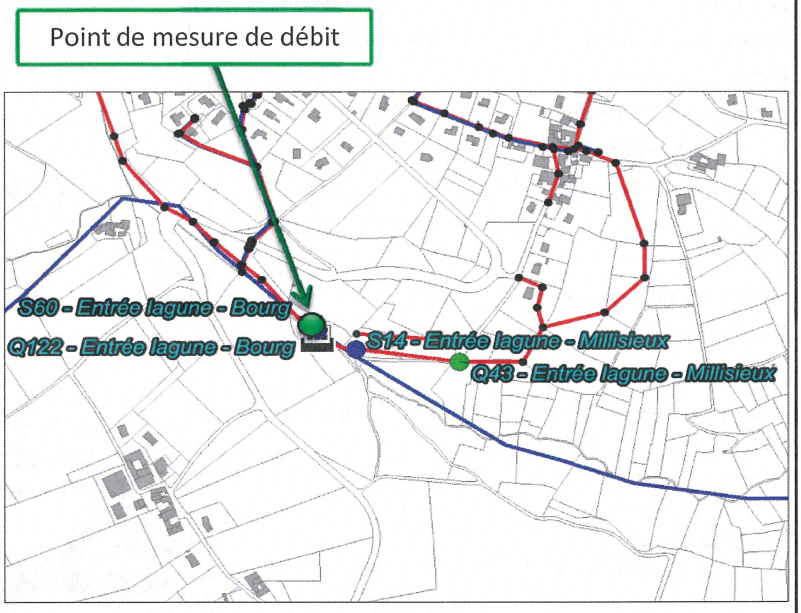

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Type :	Temps sec
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne / Nocturne

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	Q123

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand Croix
Localisation du point :	Qdev La Bachasse n°2
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	740x500
Diamètre du réseau aval :	Ø160
Diamètre de la surverse :	740x500
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Localisation

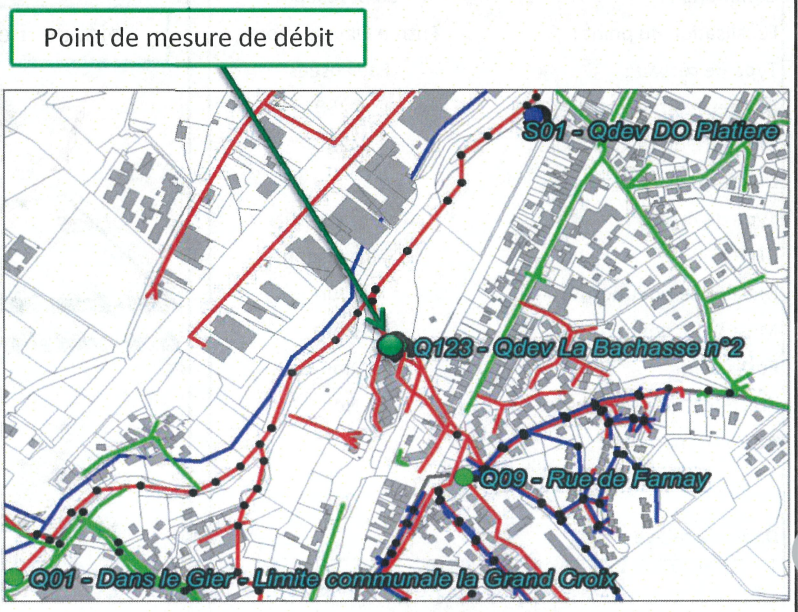

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S01

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Platiere
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø600
Diamètre du réseau aval :	?
Diamètre de la surverse :	Ø800
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Au bout du parc de la Platière

Localisation

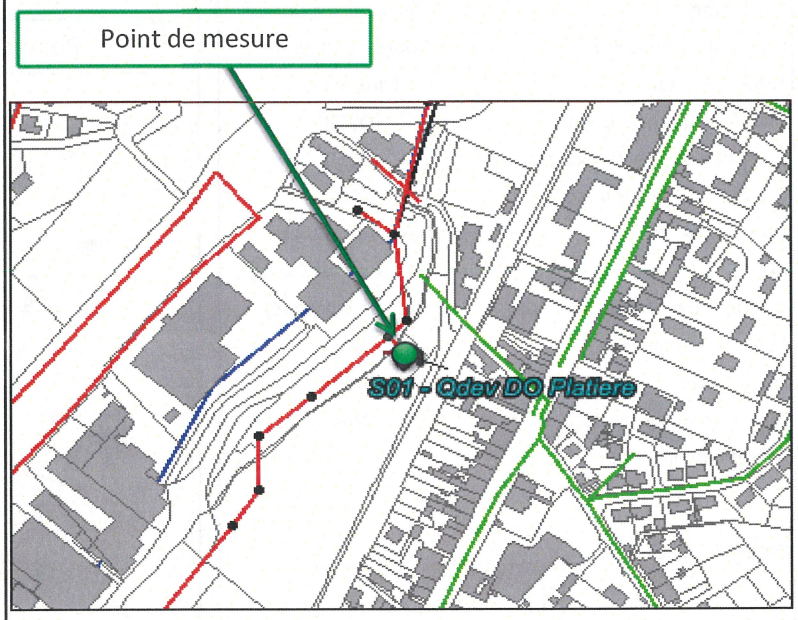

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Mesure de hauteur et vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S02

Caractéristiques du site

Commune :	La Terrasse sur Dorlay
Localisation du point :	Route du Pélussin
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	Ø250
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	La Terrasse sur Dorlay
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans la STEP / Malpassé

Localisation

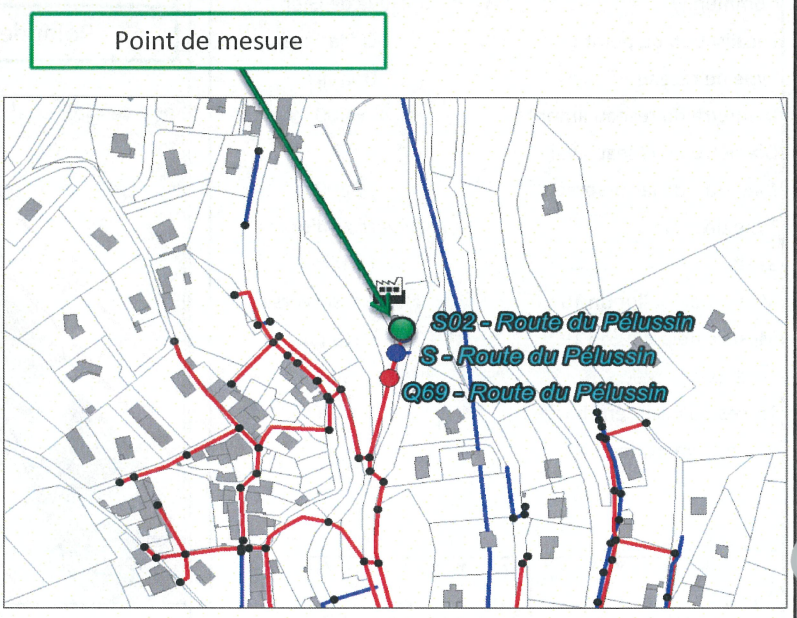


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

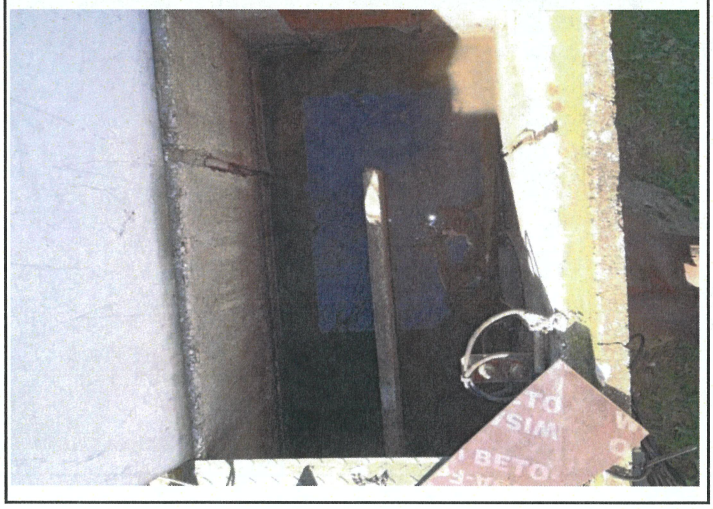

Site de prélèvement / Vue extérieure

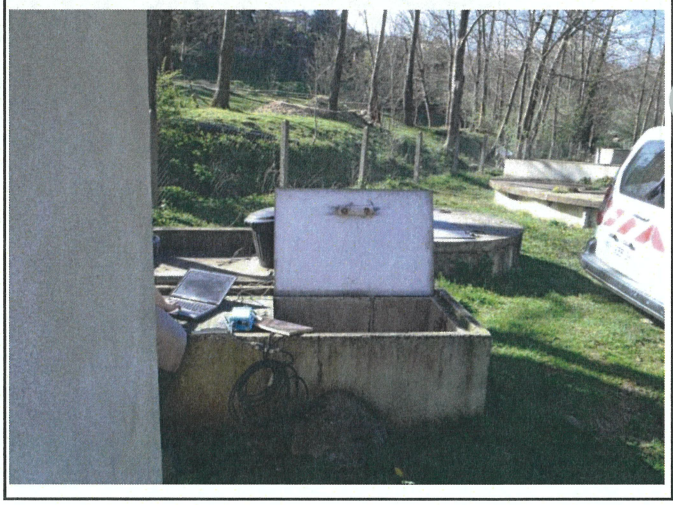

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S03

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Gourd Marin 2
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	-
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans le Gier, en contrebas de la Rue Barthélémy Brunon (rive gauche)

Localisation

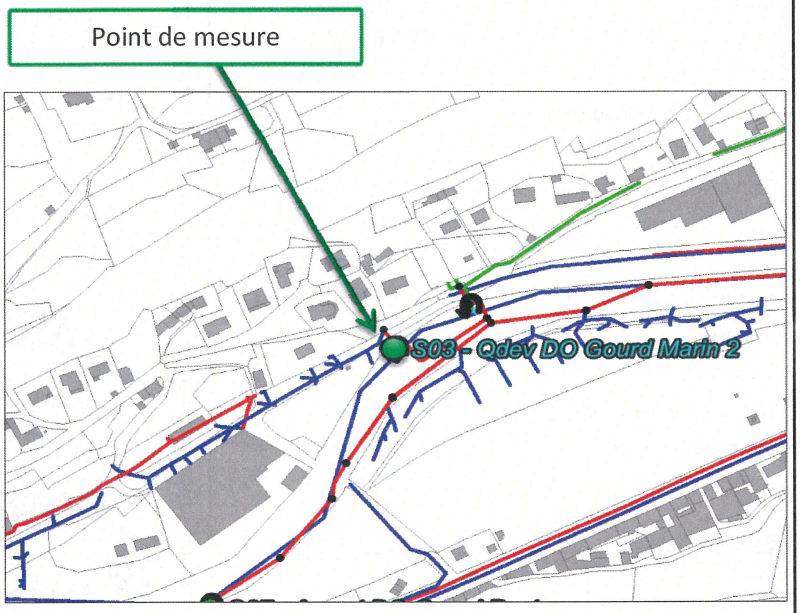

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

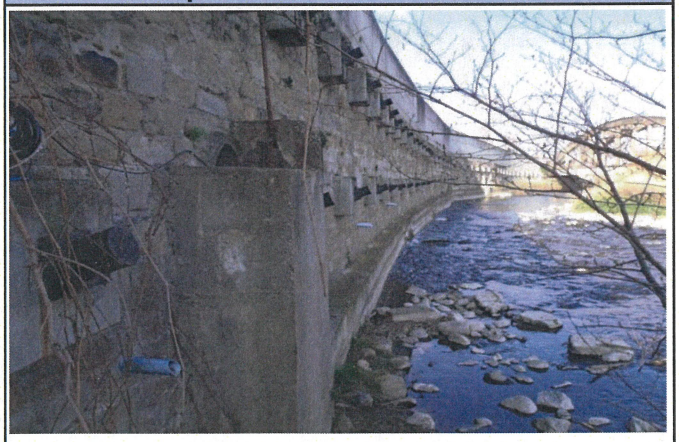

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S04

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Adèle Bourdon 1
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	-
Diamètre du réseau aval :	-
Diamètre de la surverse :	Ø315
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue Adèle Bourdon

Localisation

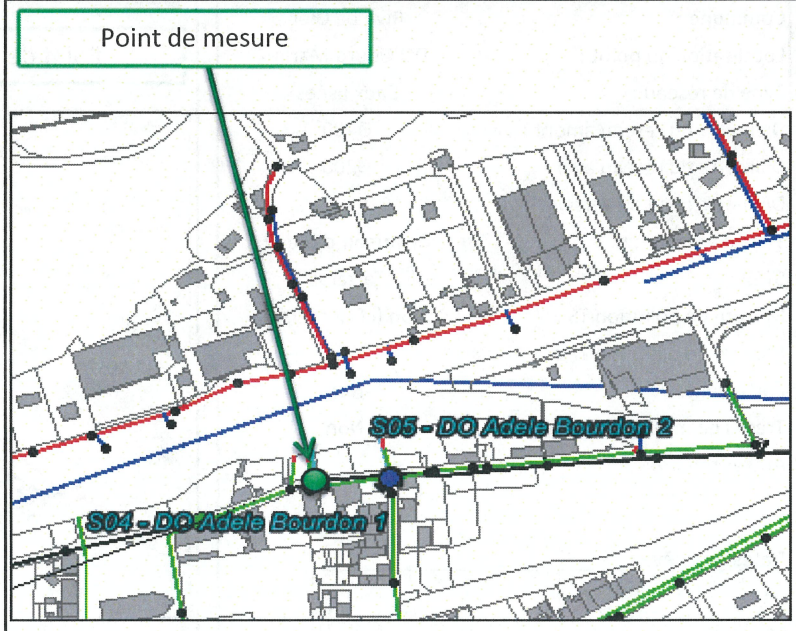

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Adèle Bourdon 1
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	-
Diamètre du réseau aval :	-
Diamètre de la surverse :	Ø315
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Rue Adèle Bourdon

Localisation

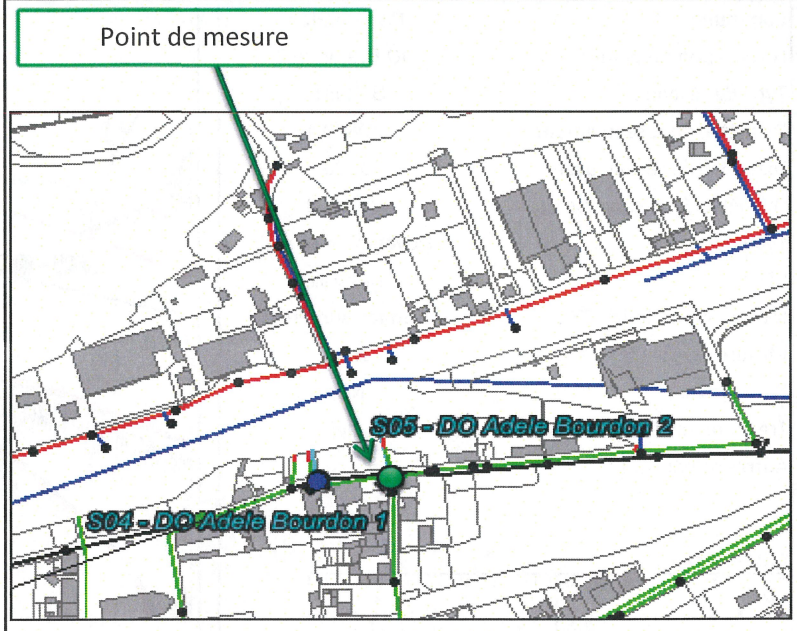

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S06

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Egarande 2
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø800
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	400x400
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Oui
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Angle cours Nelson Mandela et rue Petrus Richarme

Localisation

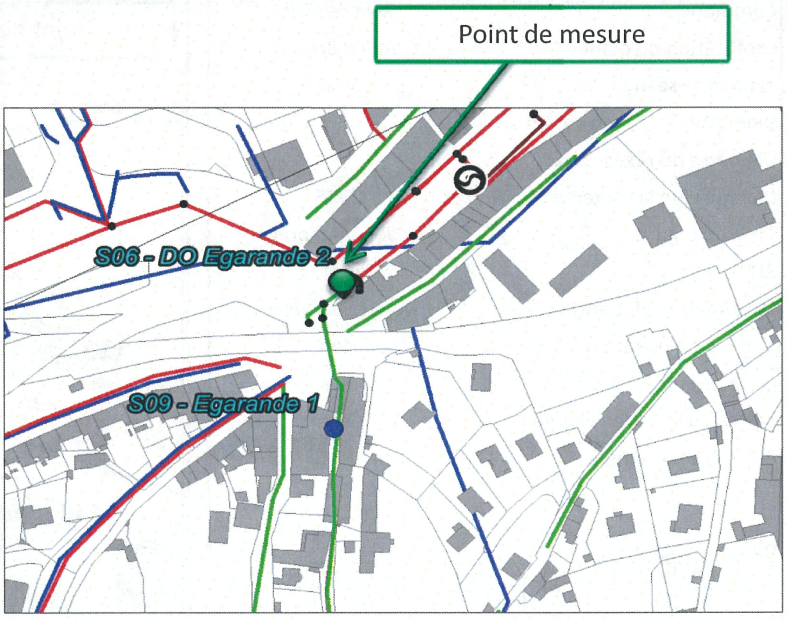

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

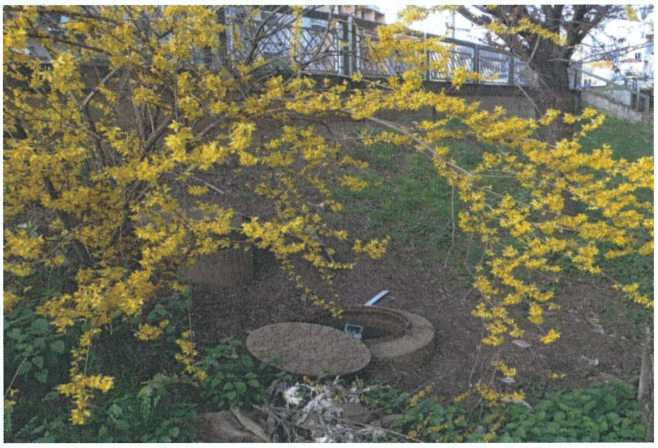

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S07

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Saint-Martin n°3
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	Ø400
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de Saint-Martin

Localisation

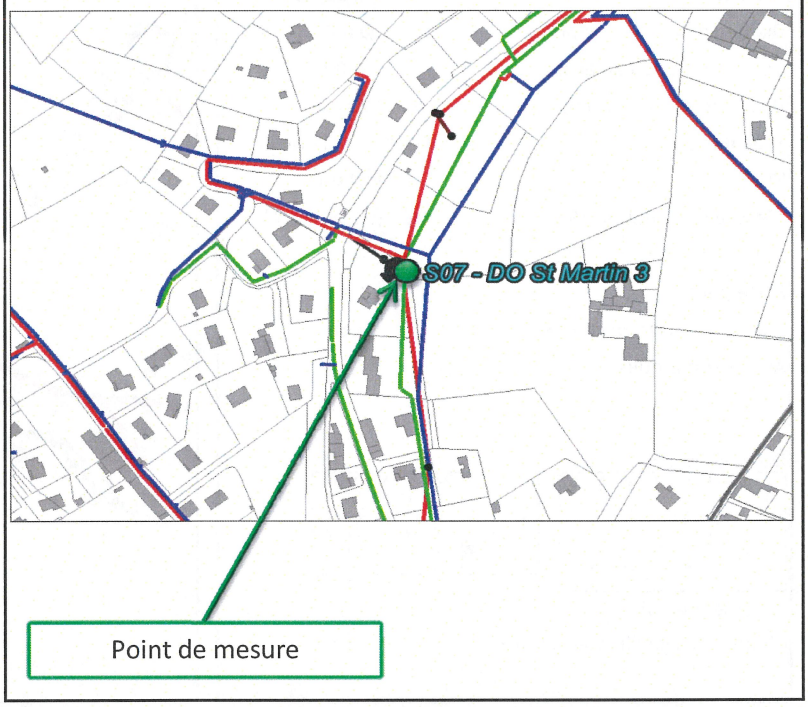


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

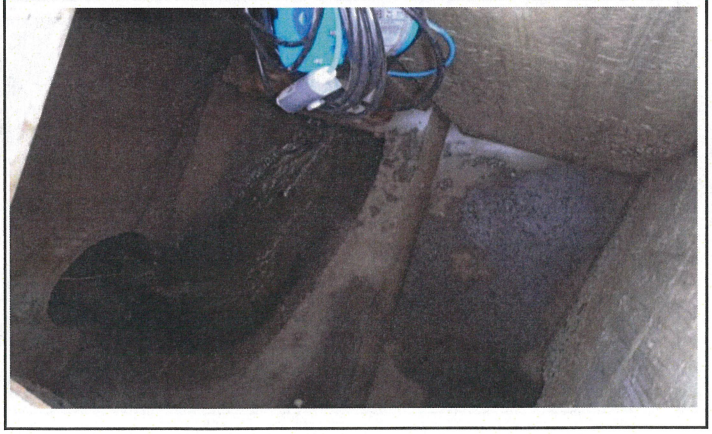

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S08

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Moulin D Ampierre
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø250
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Chemin du Moulin d'Ampierre

Localisation

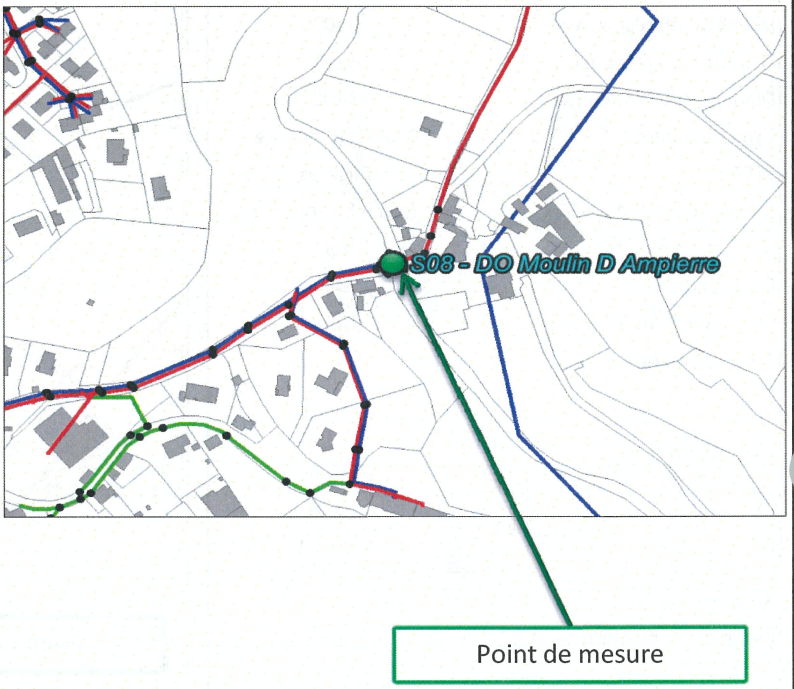

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S09

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Egarande 1
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø800
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	Ø800
Type de regard :	Autre
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Vers la route de Farnay, riviére souterraine

Localisation

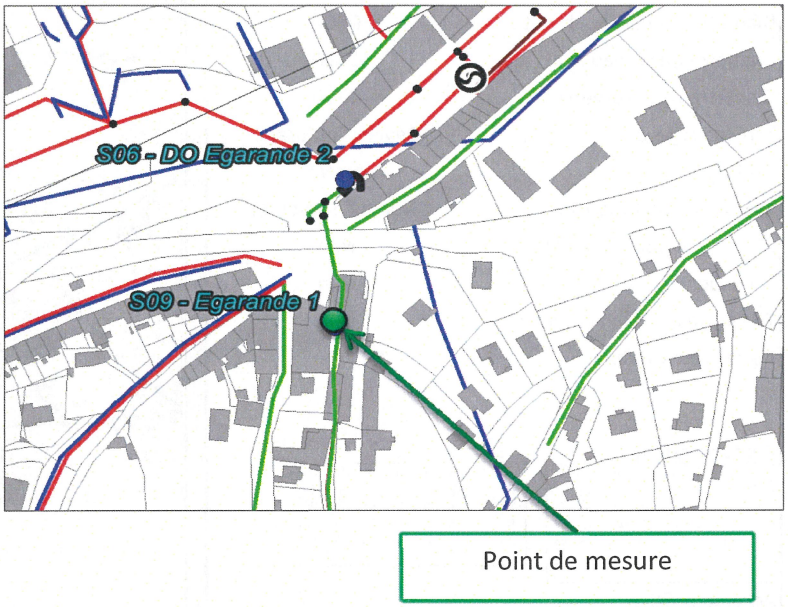

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S10

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	Chemin de Beaulieu
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø300
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans le chemin de Beaulieu

Localisation

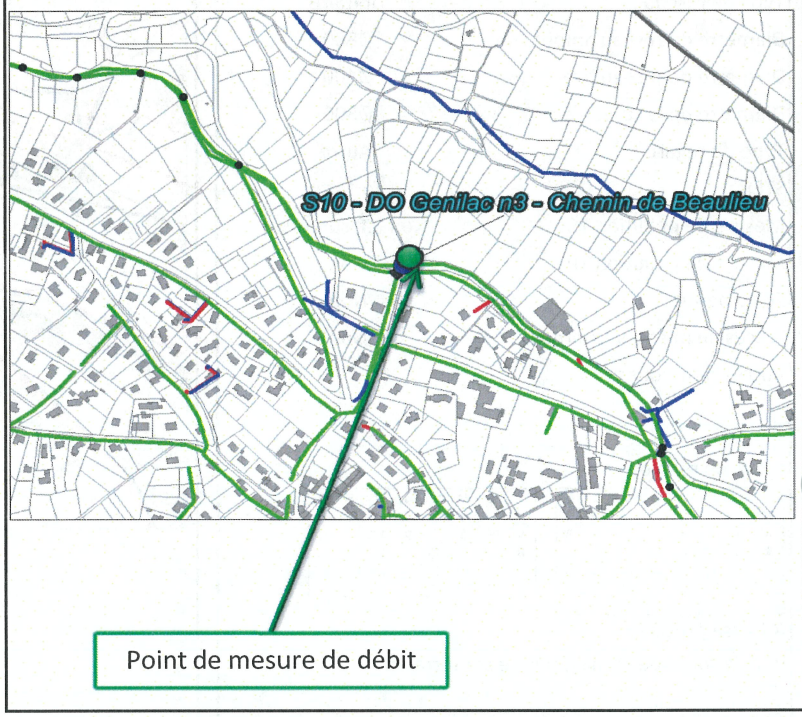


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

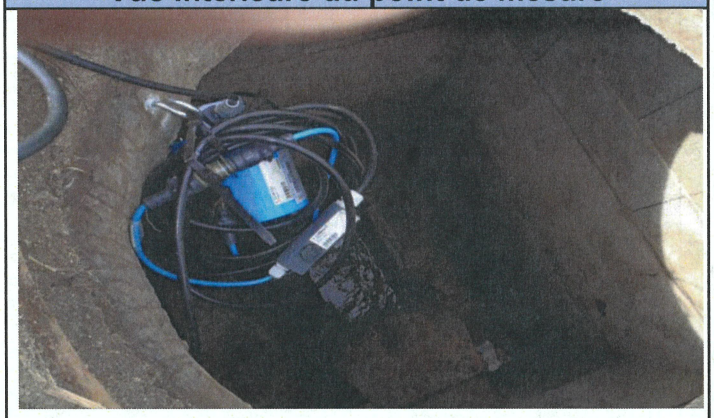

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S11

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Bourg Tartaras
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø300
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	Ø300
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Dans le PR de Tartaras

Localisation

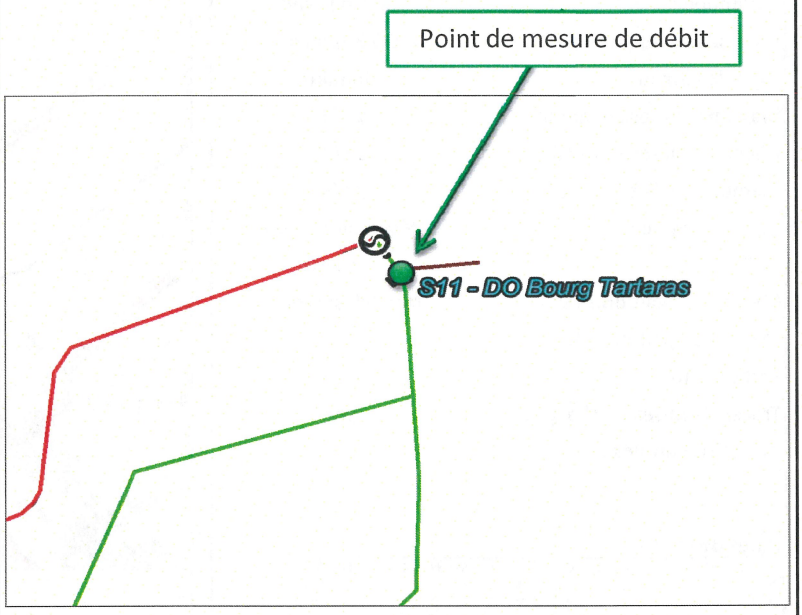


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

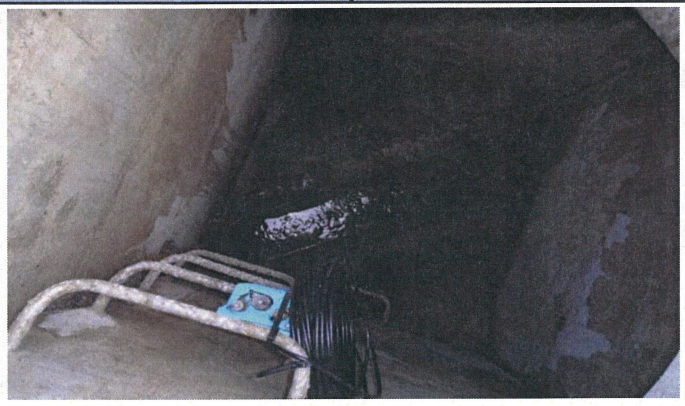

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S12

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Bozancon
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø400
Diamètre de la surverse :	Ø400
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Derrière l'entreprise Thevenon dans le Bozançon

Localisation

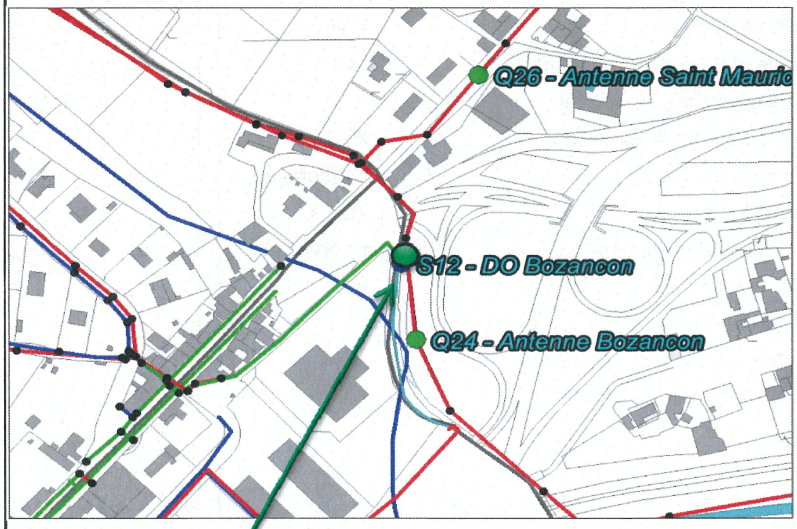

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute


Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure

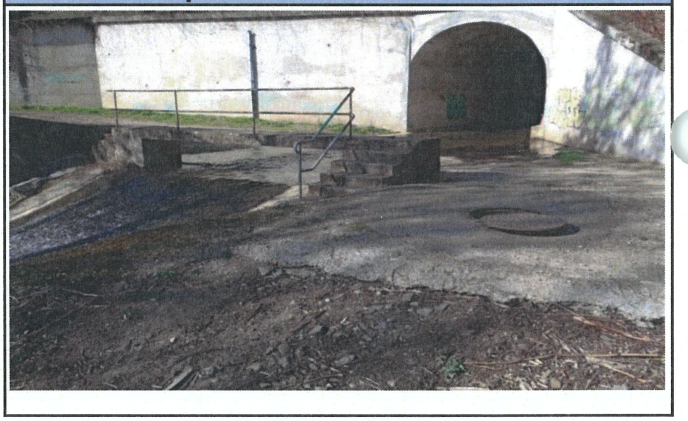

SAINT-ETIENNE métropole	Diagnostic du réseau intercommunal du SIAMVG Fiche descriptive des points de mesures	S13

Caractéristiques du site

Commune :	Rive de Gier
Localisation du point :	DO Treves n°2
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø500
Diamètre du réseau aval :	Ø200
Diamètre de la surverse :	Ø800
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Route de Trèves à l'intérieur du virage

Localisation

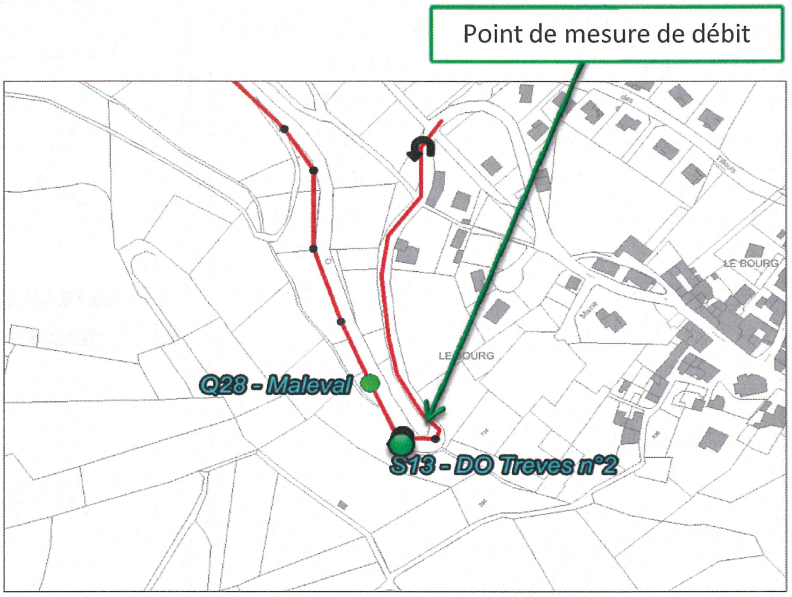

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	**Schéma directeur d'assainissement de SEM** Fiche descriptive des points de mesures	**S14**

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Joseph
Localisation du point :	Entrée lagune - Millisieux
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	Ø200
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Saint Joseph
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	


Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Dans la STEP

Localisation

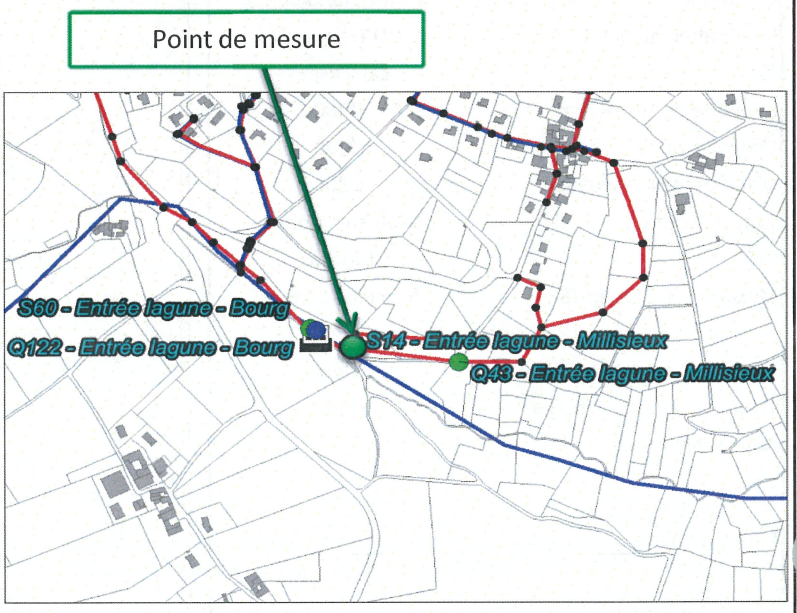


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure

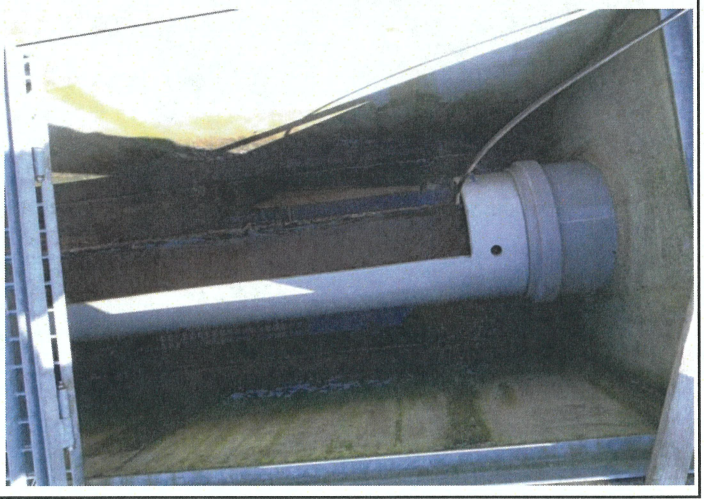

Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S16

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Martin la Plaine
Localisation du point :	DO Feloin Munat
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø400
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø400
Type de regard :	Regard de visite
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Traces de mises en charge :	Non

Autres remarques :

L'ouvrage déverse par temps sec du fait de sa mauvaise conception. Le milieu récepteur est fortment dégradé.

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Côte du Munat

Localisation

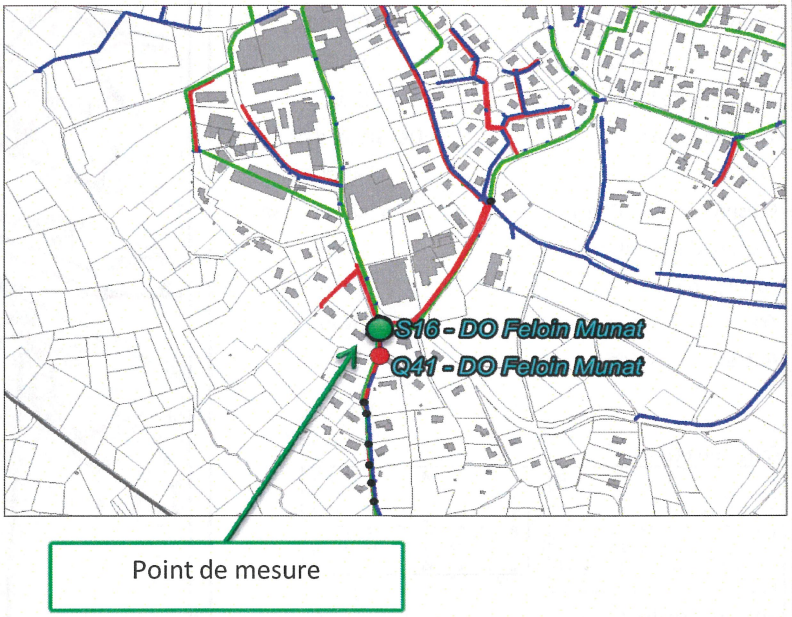

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S17

Caractéristiques du site

Commune :	Lorette
Localisation du point :	Rue Jean Jaurès
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau amont :	Ø1200
Diamètre du réseau aval :	Ø300
Diamètre de la surverse :	Ø1000
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Tartaras
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

Dates de relève :

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Chemin des Combes

Localisation



Point de mesure

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S60

Caractéristiques du site


Commune :	Saint Joseph
Localisation du point :	Entrée lagune - Bourg
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	Ø200
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	Saint Joseph
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	

	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :
Dans la STEP

Localisation

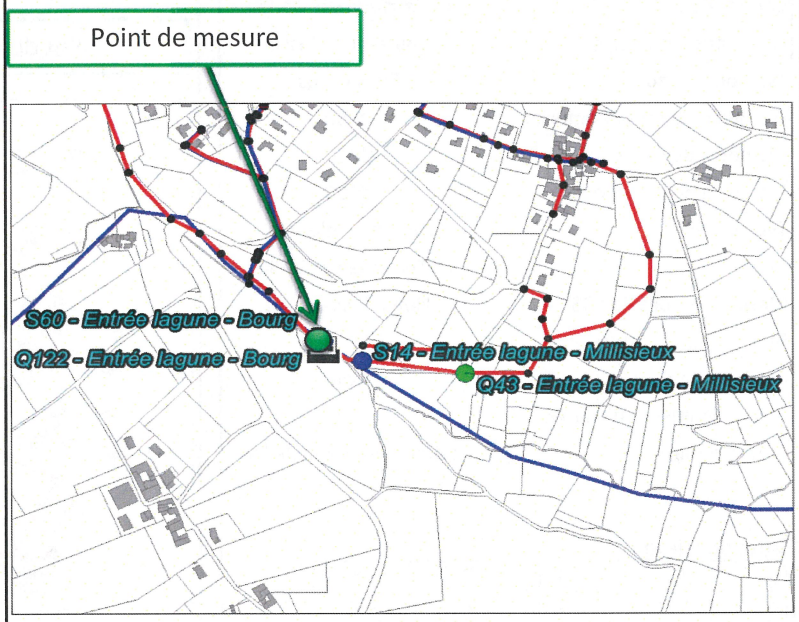

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Octopus
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



SAINT-ETIENNE métropole	Schéma directeur d'assainissement de SEM Fiche descriptive des points de mesures	S63

Caractéristiques du site

Commune :	La Terrasse sur Dorlay
Localisation du point :	Route du Pélussin
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau amont :	Ø250
Diamètre du réseau aval :	Ø250
Diamètre de la surverse :	Ø200
Type de regard :	Déversoir d'orage
STEP :	La Terrasse sur Dorlay
Mesure de pollution TS :	Non (cf. surverse)
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Traces de mises en charge :	Non
Autres remarques :	Initialement appelé "S"

Dates de relève :


	L	M	M	J	V	S	D
M						1	2
A	3	4	5	6	7	8	9
R	10	11	12	13	14	15	16
S	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

	L	M	M	J	V	S	D
A		1	2	3	4	5	6
V	7	8	9	10	11	12	13
R	14	15	16	17	18	19	20
I	21	22	23	24	25	26	27
L	28	29	30				

Adresse précise :

Amont STEP / Malpassé

Localisation

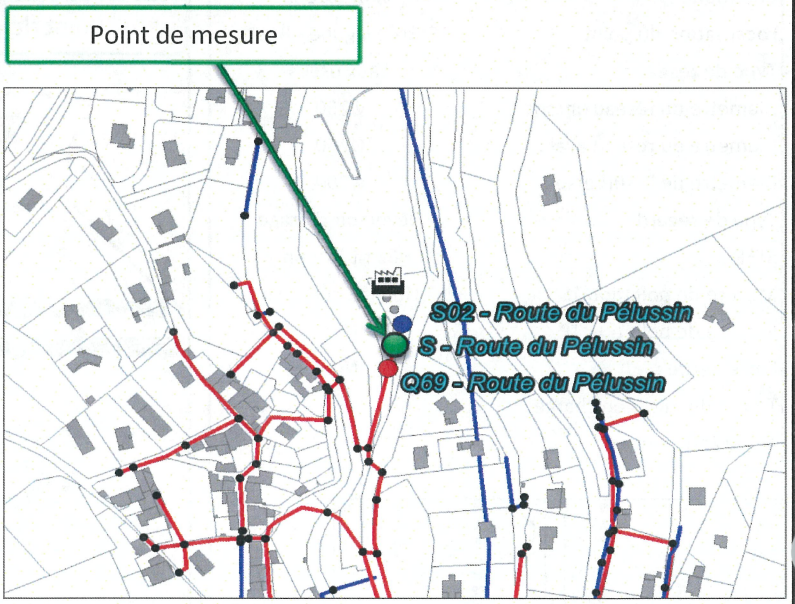

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Lx
Principe des mesures :	Mesure de hauteur
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

-

Vue intérieure du point de mesure



Site de prélèvement / Vue extérieure



Annexe 1

Fiches des points de mesures

Communes hors périmètre SIAMVG

Pre Mes Hyd
Prestations de Mesures Hydrauliques

SAINT ETIENNE METROPOLE

HORS BASSIN VERSANT DU SIAMVG

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

ANNEXE 1 : Fiches des points de mesures de campagne (Hors SIAMVG)

AUTEUR	*DATE*	*TYPE DOCUMENT*	*REFERENCE*	*VERSION*
J.MALFONDET	***28/06/2014***	***ANNEXE***	***RP13D066***	***1.0***

P.M.H. – PREMESHYD
PRESTATIONS DE MESURES HYDRAULIQUES

SARL AU CAPITAL DE 20 000 € - SIREN 434 559 076 – NAF 7120B
SIEGE SOCIAL : 59, RUE DE BRESSOLLES - 01120 DAGNEUX
TEL / FAX : 04 78 53 63 45 - *COURRIEL :* PMH@PREMESHYD.FR-*SITE:* WWW.PREMESHYD.FR

SOMMAIRE

1 SYSTEME EU DE SAINT-HEAND 3

1.1 COMMUNE DE SAINT HEAND 3

2 SYSTEME EU DE SAINT-CHAMOND 12

2.1 COMMUNE DE LA VALLA EN GIER 12
2.2 COMMUNE DE SAINT-CHAMOND 14

3 SYSTEME EU LES TROIS PONTS 20

3.1 COMMUNE DE ANDREZIEUX-BOUTHEON 20

4 SYSTEME EU MOULIN SAINT PAUL 24

4.1 COMMUNE DE LA FOUILLOUSE 24

5 SYSTEME EU PONSONNEAU 30

5.1 COMMUNE DE SAINT-GENEST-LERP 30

6 SYSTEME EU PERTUISET 37

6.1 COMMUNE DE UNIEUX 37
6.2 COMMUNE DE ROCHE LA MOLIERE 44
6.3 COMMUNE DE FIRMINY 46
6.4 COMMUNE DE FRAISSES 53
6.5 COMMUNE DE LA RICAMARIE 60
6.6 COMMUNE DE LE CHAMBON FEUGEROLLES 66
6.7 COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON 75

7 SYSTEME EU SAINT JEAN BONNEFONDS 78

7.1 COMMUNE DE SAINT JEAN BONNEFONDS 78

8 SYSTEME EU FONTANES 85

8.1 COMMUNE DE FONTANES 85

9 SYSTEME EU CHAGNON 89

9.1 COMMUNE DE CHAGNON 18

10 SYSTEME EU SAINT ROMAIN EN JAREZ 94

10.1 COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN JAREZ 94

11 SYSTEME EU VALFLEURY 97

11.1 COMMUNE DE VALFLEURY 97

12 SYSTEME EU PAVEZIN 100

12.1 COMMUNE DE PAVEZIN 100

13 SYSTEME EU SAINT VICTOR SUR LOIRE 103

13.1 COMMUNE DE SAINT VICTOR SUR LOIRE 22

14 SYSTEME EU SAINTE CROIX EN JAREZ 106

14.1 COMMUNE DE SAINTE CROIX EN JAREZ 106

15 SYSTEME EU FURANIA 110

15.1 COMMUNE DE LA TALAUDIERE 110
15.2 COMMUNE DE LA TOUR EN JAREZ 116
15.3 COMMUNE DE SAINT PRIEZ EN JAREZ 122
15.4 COMMUNE DE L'ETRAT 124
15.5 COMMUNE DE SORBIER 129
15.6 COMMUNE DE SAINT-ETIENNE 138
15.7 COMMUNE DE VILLARS 141

16 AUTRES SYSTEME EU 147

16.1 COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PLAINE 147
16.1 COMMUNE DE LA GRAND CROIX 150

1 SYSTEME EU DE SAINT-HEAND

1.1 COMMUNE DE SAINT HEAND


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- Q91
- Q93
- Q118
- Q119
- S41
- S43
- S44

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	STEP
Adresse	Les Chazottes
Cordonnées GPS Nord :	45°31'55.39"
Cordonnées GPS Est :	4°21'57.35"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Aucun
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

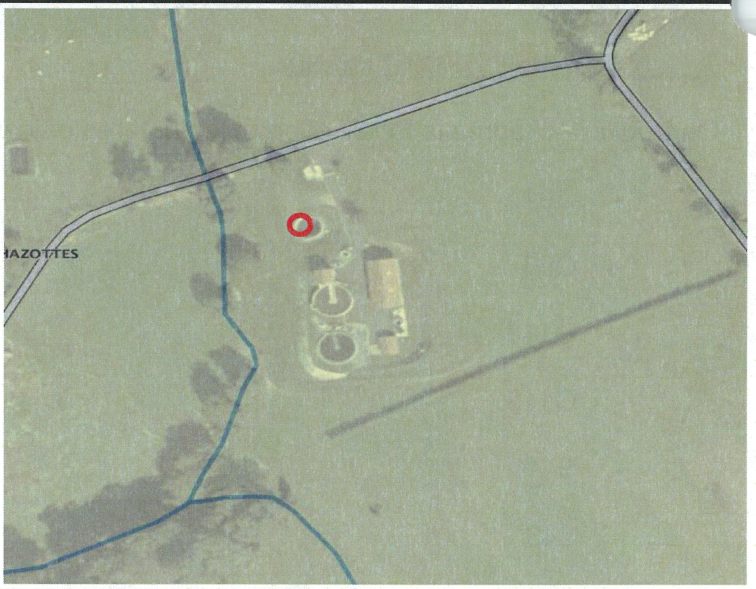

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
30/04/2014	Bouchage au niveau de la lame inox aval DO. Léger déversement en continu

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	Nord-Est du n°2
Adresse	Rue des Anciens Combattants
Cordonnées GPS Nord :	45°31'46.4"
Cordonnées GPS Est :	4°22'17.2"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard Standard
Exutoire	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève


25/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
30/04/2014	Bouchage au niveau de la lame inox aval DO. Léger déversement en continu

Prestations de Mesures Hydrauliques

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	Derriere le n°54
Adresse	Lotissement de Riffoy
Cordonnées GPS Nord :	45°31'46.0"
Cordonnées GPS Est :	4°21'53.9"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard Standard
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	
Point dans le champs	

Localisation

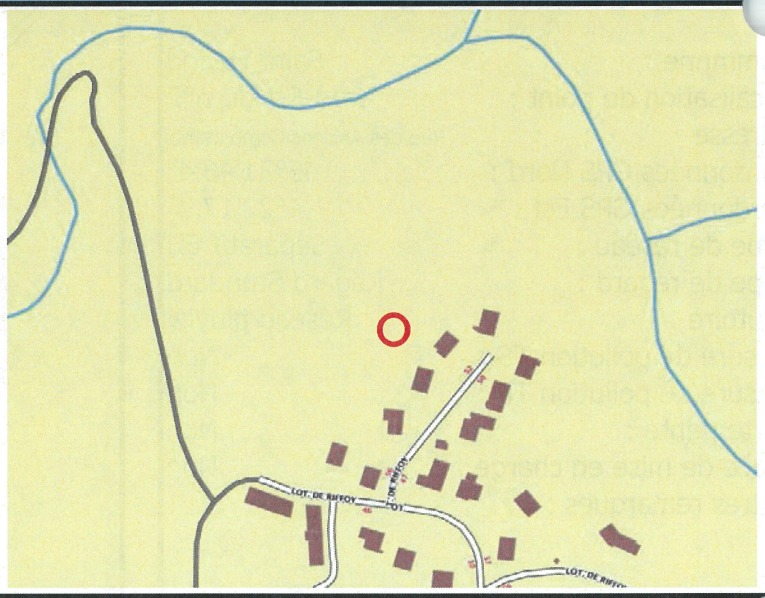

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	Bouchage au niveau de la lame inox aval DO. Léger déversement en continu

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	N°21-22 / Arrêt de bus
Adresse	Lotissement les Raymondes
Cordonnées GPS Nord :	45°33'22.5"
Cordonnées GPS Est :	4°23'35.6"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	
Point dans le champs	

Localisation

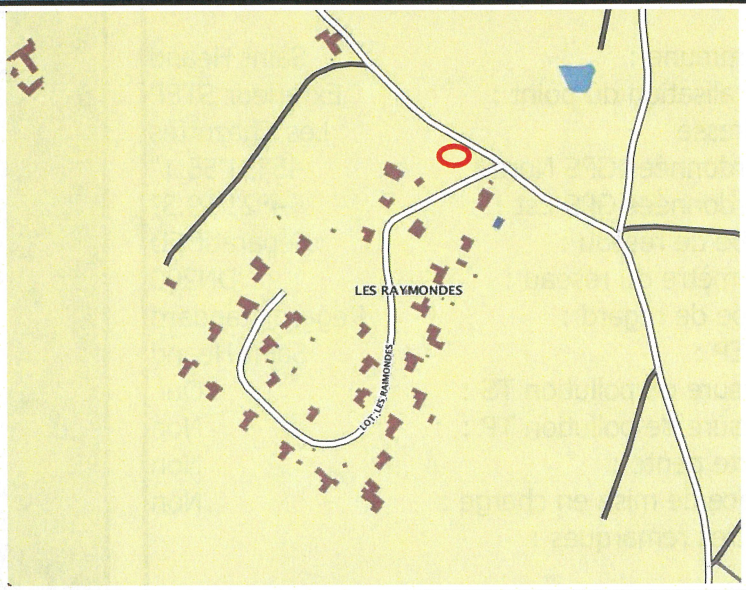


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

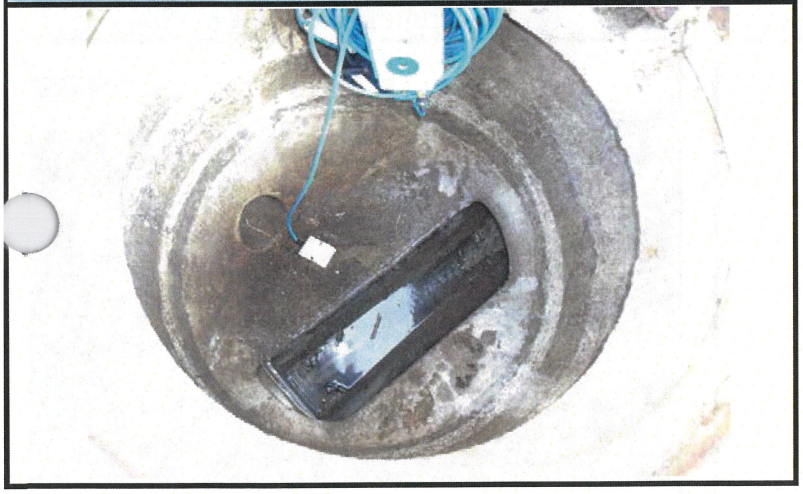

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
30/04/2014	Bouchage au niveau de la lame inox aval DO. Léger déversement en continu

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	Exterieur STEP
Adresse	Les Chazottes
Cordonnées GPS Nord :	45°31'55.1"
Cordonnées GPS Est :	4°21'59.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Heand
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	2 lot. Les Raymondes
Adresse	Lot. Les Raymondes
Cordonnées GPS Nord :	45°33'21.0"
Cordonnées GPS Est :	4°23'33.5"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Heand
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

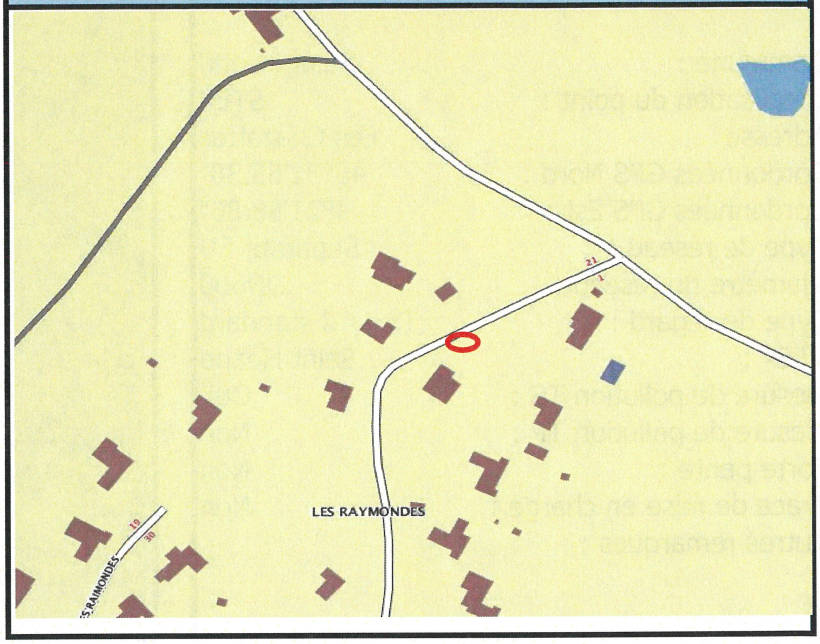

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	STEP
Adresse	Les Chazottes
Cordonnées GPS Nord :	45°31'55.38"
Cordonnées GPS Est :	4°21'58.86"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Heand
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	Arrivée liquide blanc laiteux ponctuelle

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Heand
Localisation du point :	Extérieur Step
Adresse	Les Chazottes
Cordonnées GPS Nord :	45°31'56.56"
Cordonnées GPS Est :	4°21'58.56"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Heand
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

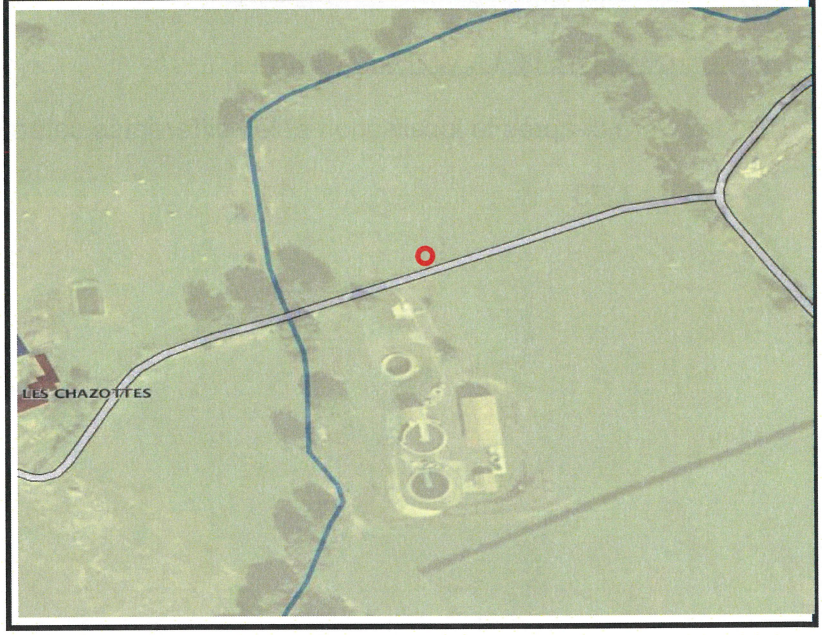

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/0214	Retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

2 SYSTEME EU DE SAINT-CHAMOND

2.1 COMMUNE DE LA VALLA EN GIER


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- Q73

Caractéristiques du site

Commune :	La Valla-en-Gier
Localisation du point :	Avant le virage
Adresse	Pont de Soulagés
Cordonnées GPS Nord :	45°26'27.52"
Cordonnées GPS Est :	4°30'35.38"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN400
Type de regard :	Regard carré
STEP :	Saint Chamond
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

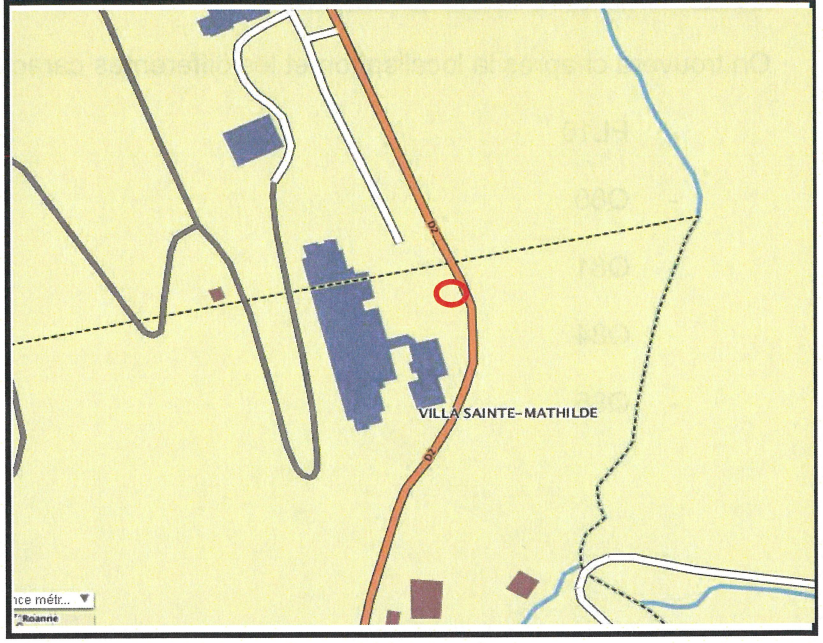

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution


Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure

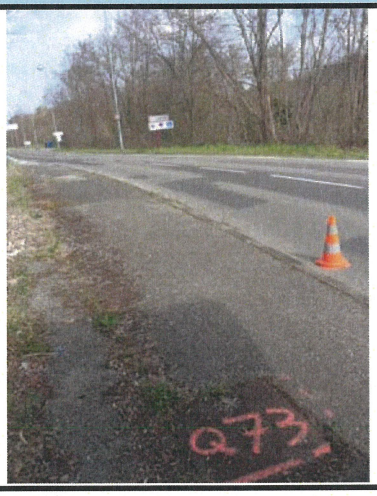

Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
27/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

2.2 COMMUNE DE SAINT-CHAMOND


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL10
- Q80
- Q81
- Q84
- Q85

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Chamond
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	Route de la Chabure
Cordonnées GPS Nord :	45°27'36.4"
Cordonnées GPS Est :	4°29'52.1"
Autres remarques :	

Localisation

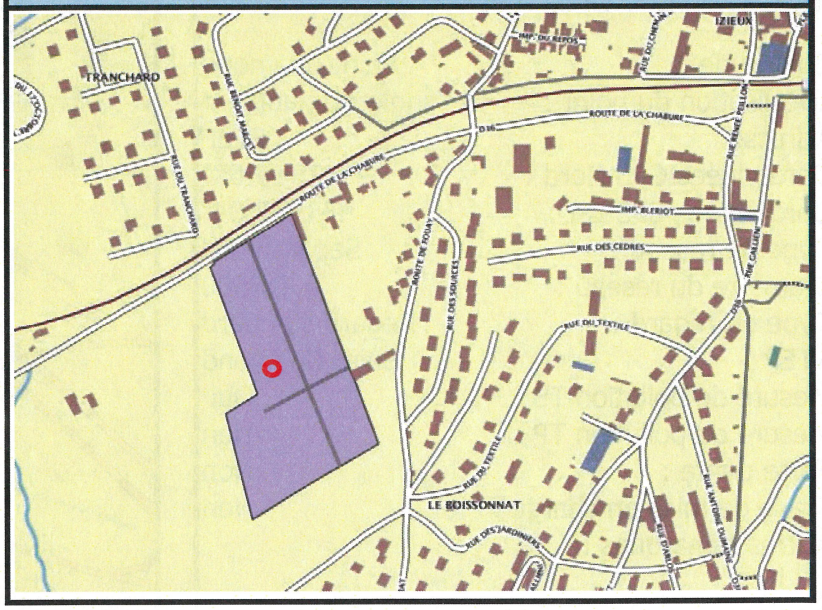

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure

Site d'installation

Date des Relèves et Commentaires lors de la relève


13/03/2014	Installation Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

Pre Mes Hyd
Prestations de Mesures Hydrauliques

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Chamond
Localisation du point :	A l'angle du batiment
Adresse	STEP
Cordonnées GPS Nord :	45°28'59.67"
Cordonnées GPS Est :	4°31'42.84"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN500
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Chamond
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

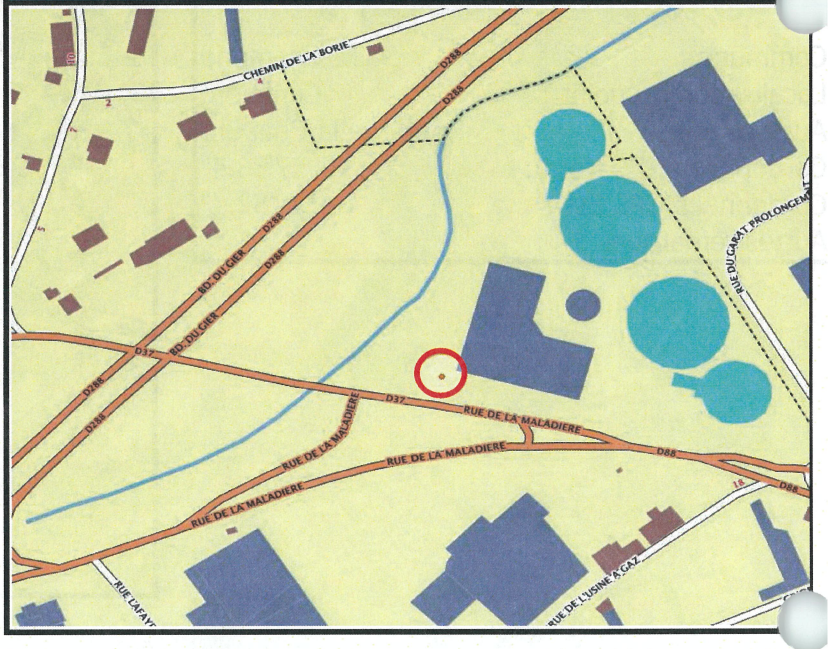

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
24/03/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Chamond
Localisation du point :	Au niveau du stop
Adresse	5 Rue Lafayette
Cordonnées GPS Nord :	45°28'56.63"
Cordonnées GPS Est :	4°31'36.76"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	Largeur 800mm
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Chamond
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

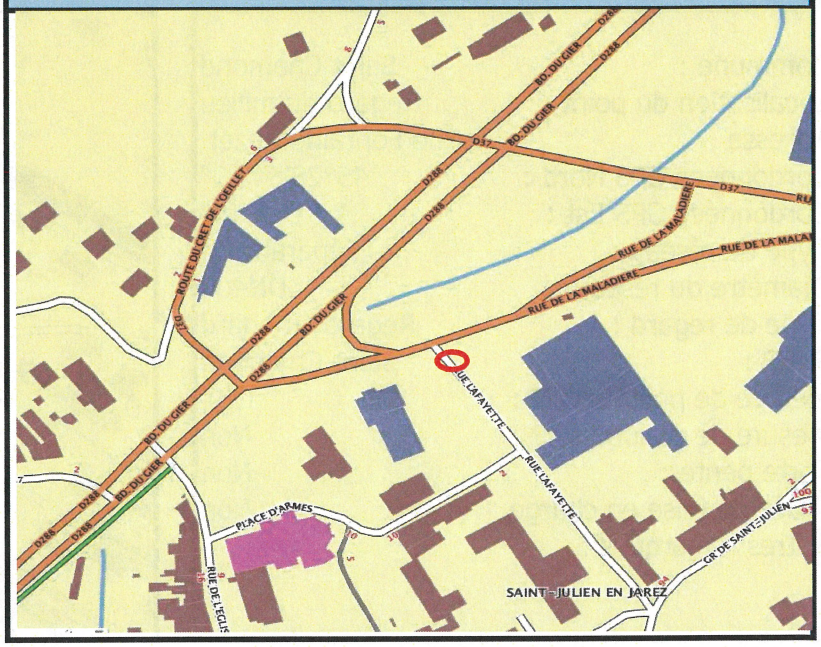

Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

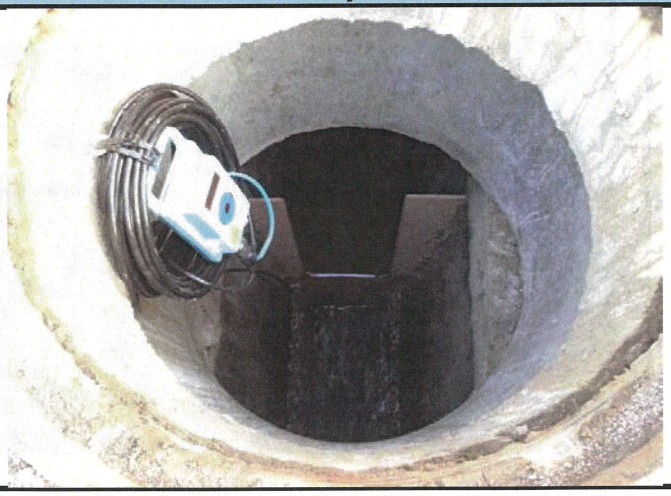

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Chamond
Localisation du point :	Regard du milieu
Adresse	6 Rue Fontaine Rozet
Cordonnées GPS Nord :	45°28'54.93"
Cordonnées GPS Est :	4°31'29.19"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN400
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Chamond
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Chamond
Localisation du point :	Avant le pont
Adresse	1 Route du Coin
Cordonnées GPS Nord :	45°28'19.72"
Cordonnées GPS Est :	4°30'57.96"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	Largeur 735mm
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Chamond
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

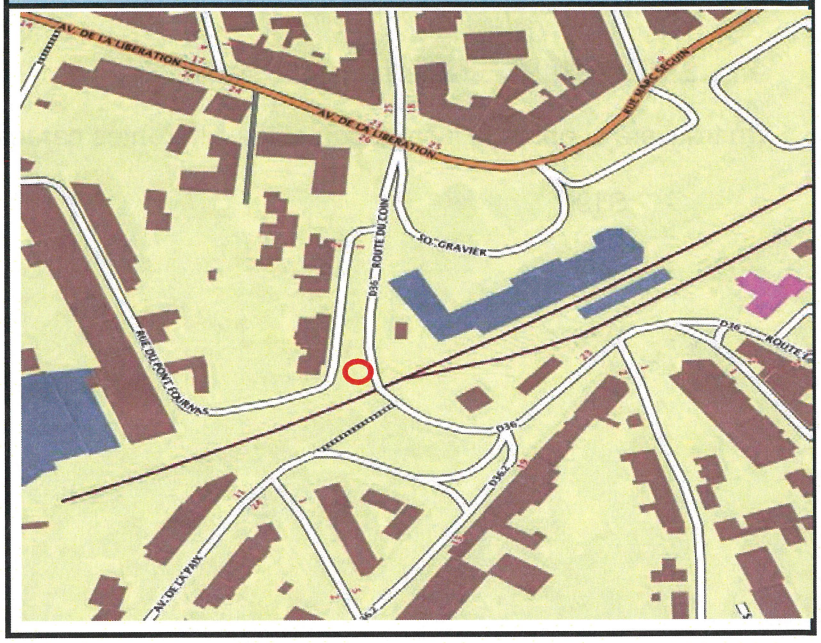


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900
Principe : 1Prél/10min sur 24h
Echanlillon reconstitué sur la période 16/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

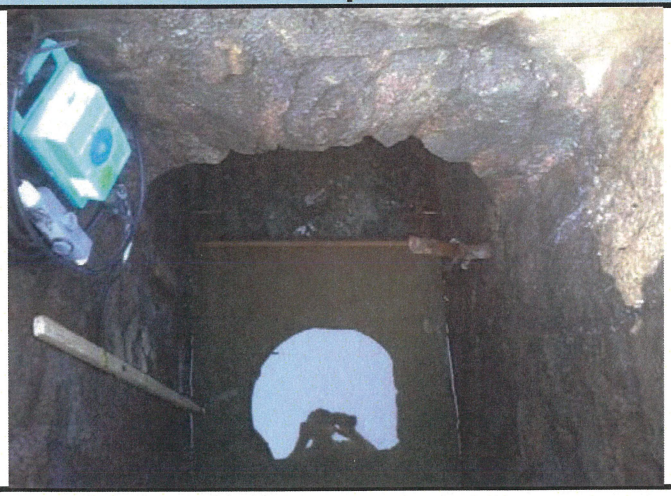

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

3 SYSTEME EU LES TROIS PONTS

3.1 COMMUNE DE ANDREZIEUX-BOUTHEON


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S19
- Q44
- Q46

Caractéristiques du site

Commune :	Andrézieux Bouthéon
Localisation du point :	Regard Amont PR
Adresse	8 Rue du Treyve
Cordonnées GPS Nord :	45°32'38.6"
Cordonnées GPS Est :	4°15'39.4"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

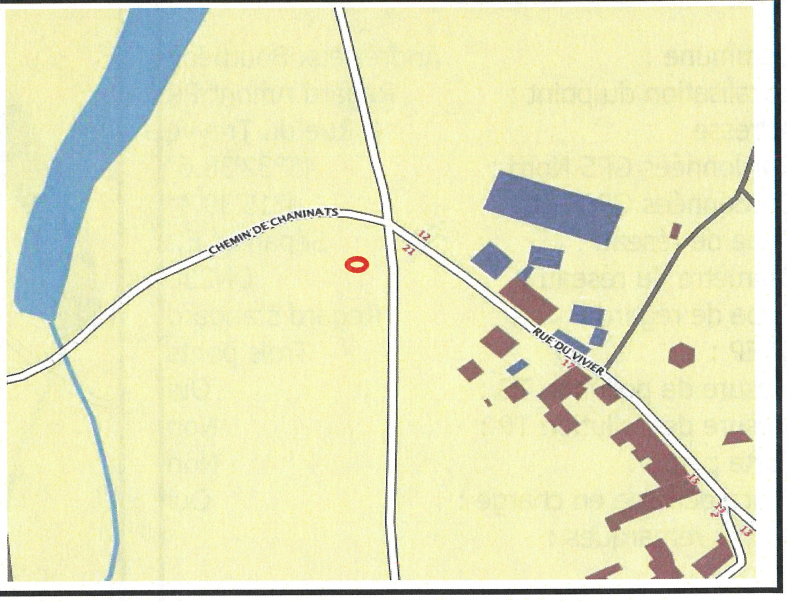


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

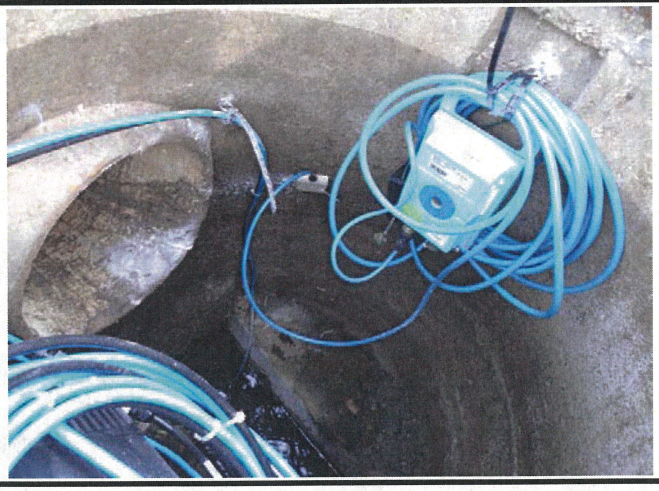

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Andrézieux Bouthéon
Localisation du point :	Regard Amont PR
Adresse	8 Rue du Treyve
Cordonnées GPS Nord :	45°32'38.6"
Cordonnées GPS Est :	4°15'39.4"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN250
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Trois ponts
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

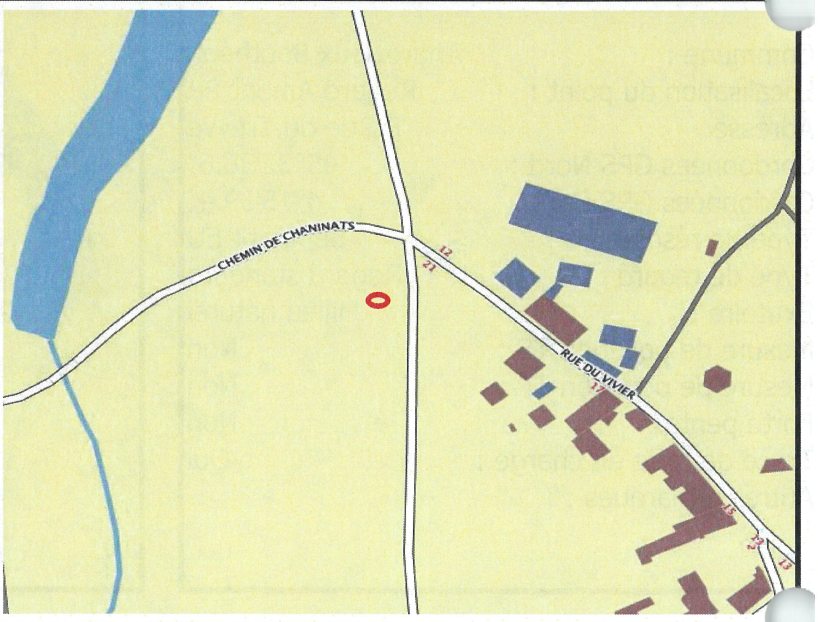

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 11h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
25/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	Sonde légèrement encrassée
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Andrézieux Bouthéon
Localisation du point : Adresse	Chemin perpendiculaire au Bd Pierre Desgranges
Cordonnées GPS Nord :	45°32'27.07"
Cordonnées GPS Est :	4°16'40.22"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard Standard
STEP :	Trois ponts
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

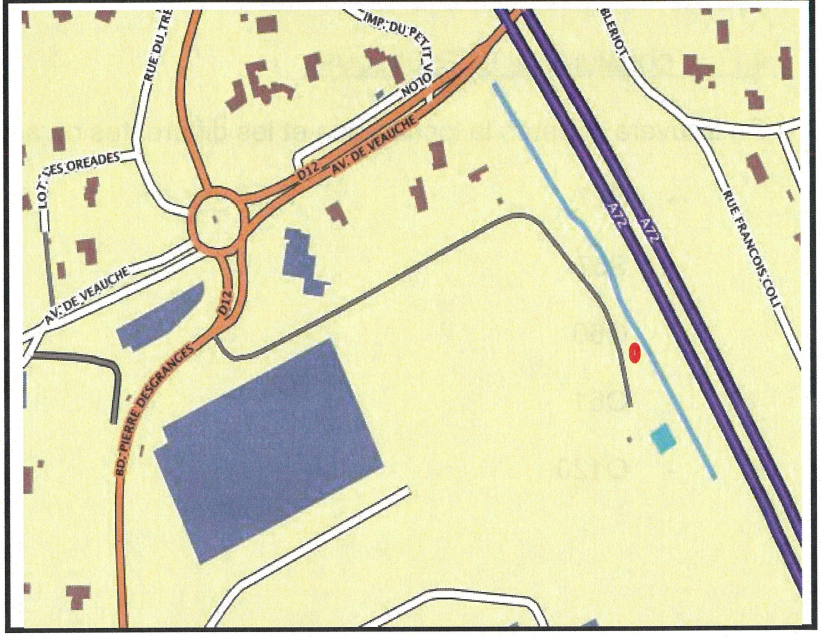

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution


Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 11h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

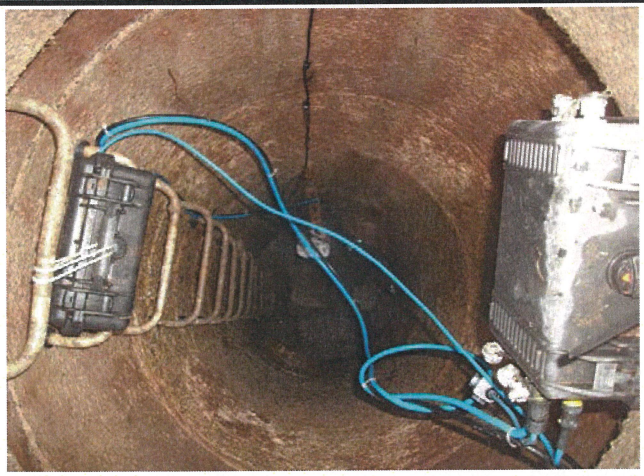

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Retarage de la sonde
25/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
02/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

4 SYSTEME EU MOULIN SAINT PAUL

4.1 COMMUNE DE LA FOUILLOUSE


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S27
- S57
- Q60
- Q61
- Q120

Caractéristiques du site

Commune :	La Fouillouse
Localisation du point :	Au stop
Adresse	50 Rue de Saint-Just
Cordonnées GPS Nord :	45°30'13.61"
Cordonnées GPS Est :	4°18'32.08"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

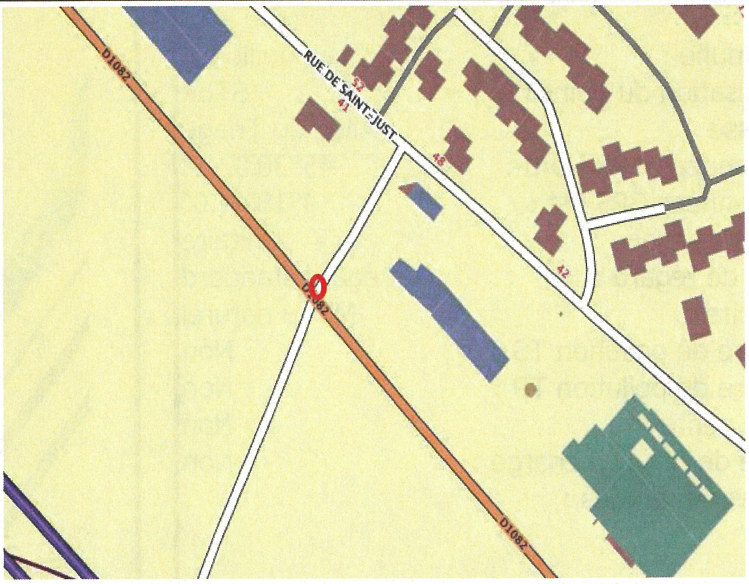

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Fouillouse
Localisation du point :	STEP
Adresse	Allée du Triage
Cordonnées GPS Nord :	45°30'02.1"
Cordonnées GPS Est :	4°18'44.0"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

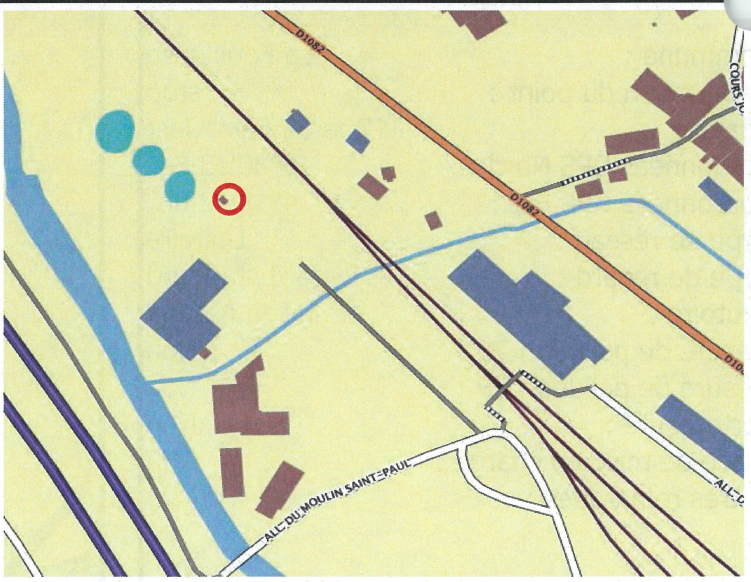


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

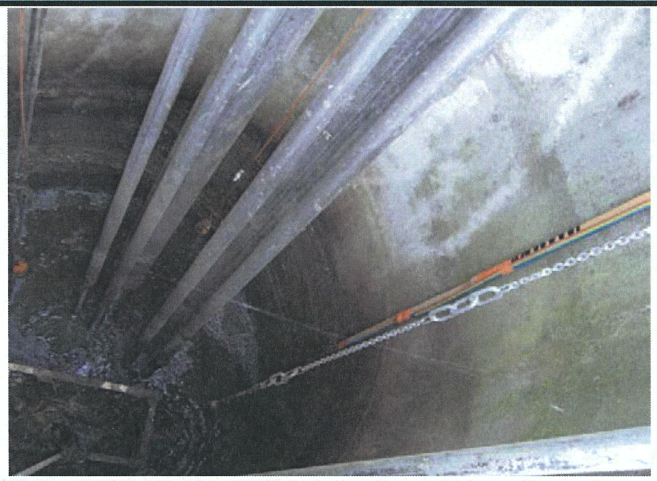

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Fouillouse
Localisation du point :	Au stop
Adresse	50 Rue de Saint-Just
Cordonnées GPS Nord :	45°30'13.61"
Cordonnées GPS Est :	4°18'32.08"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN400
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Moulin Saint Paul
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

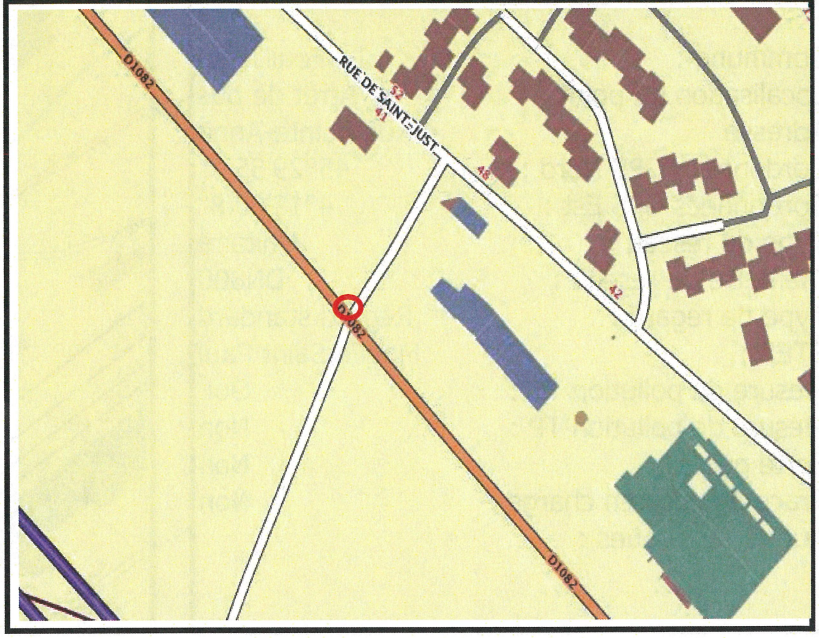

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 12h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Fouillouse
Localisation du point :	Arrêt de bus
Adresse	4 Rue Sainte-Anne
Cordonnées GPS Nord :	45°29'55.7"
Cordonnées GPS Est :	4°19'00.8"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN800
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Moulin Saint Paul
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution


Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 12h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

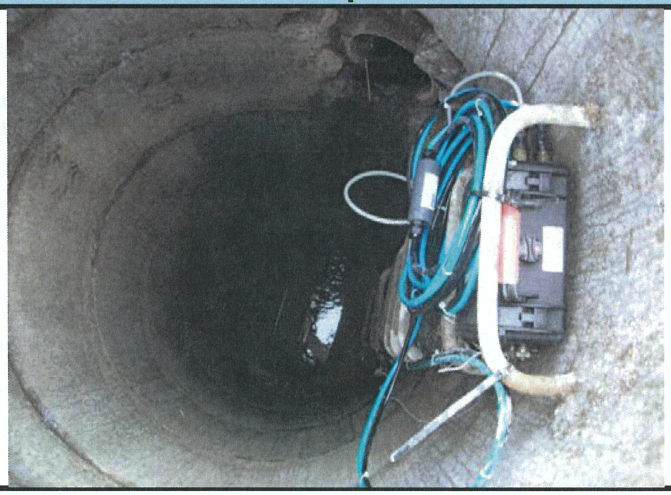

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
02/04/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	Batterie changée, pas de vitesse, retarage de la sonde
11/04/2014	Changement de sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Fouillouse
Localisation du point :	STEP
Adresse	Allée du Triage
Cordonnées GPS Nord :	45°30'0.96"
Cordonnées GPS Est :	4°18'46.72"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Moulin Saint Paul
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

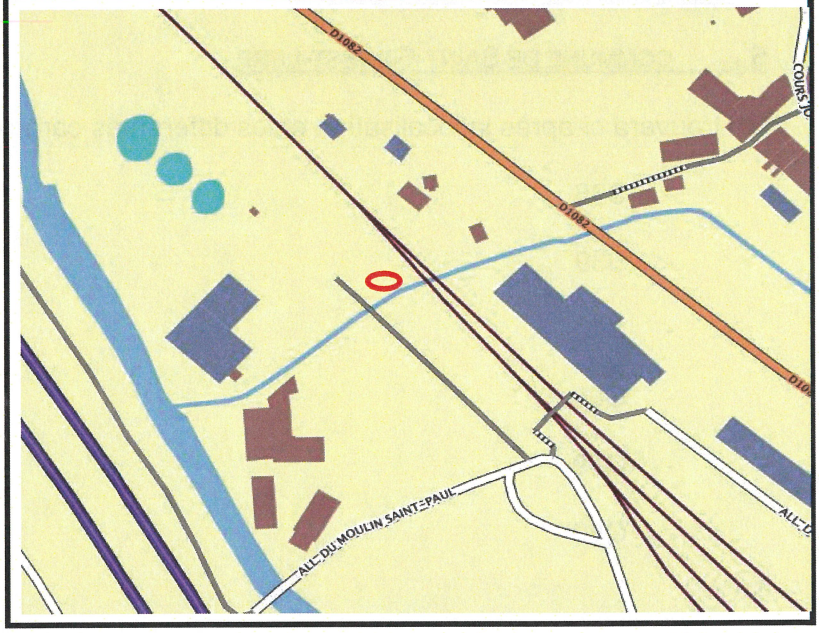

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 01 au 02/04 12h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
25/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

5 SYSTEME EU PONSONNEAU

5.1 COMMUNE DE SAINT-GENEST-LERP


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S38
- S39
- S40
- Q88
- Q89
- Q90

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	Champs à doite du pont
Adresse	Rue Jean Macé
Cordonnées GPS Nord :	45°26'43.1"
Cordonnées GPS Est :	4°20'44.9"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

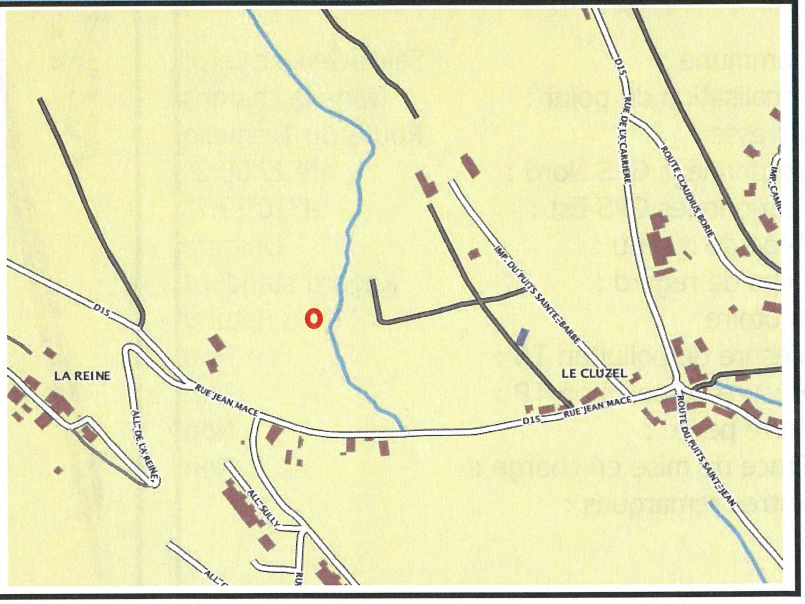


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

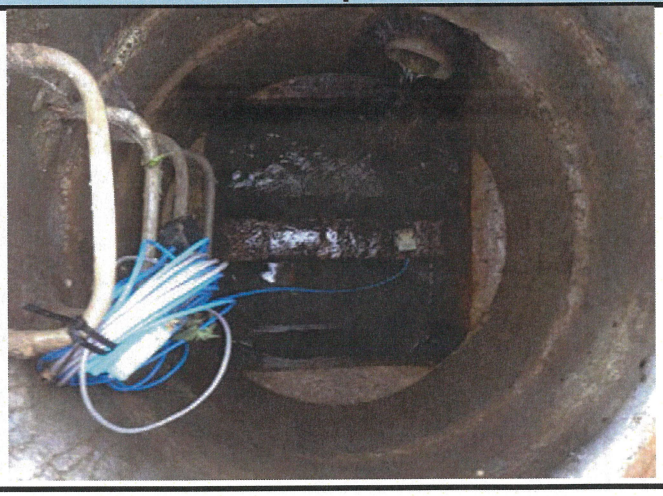

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	Dans le champs
Adresse	Route du Trémolin
Cordonnées GPS Nord :	45°27'08.2"
Cordonnées GPS Est :	4°20'29.7"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

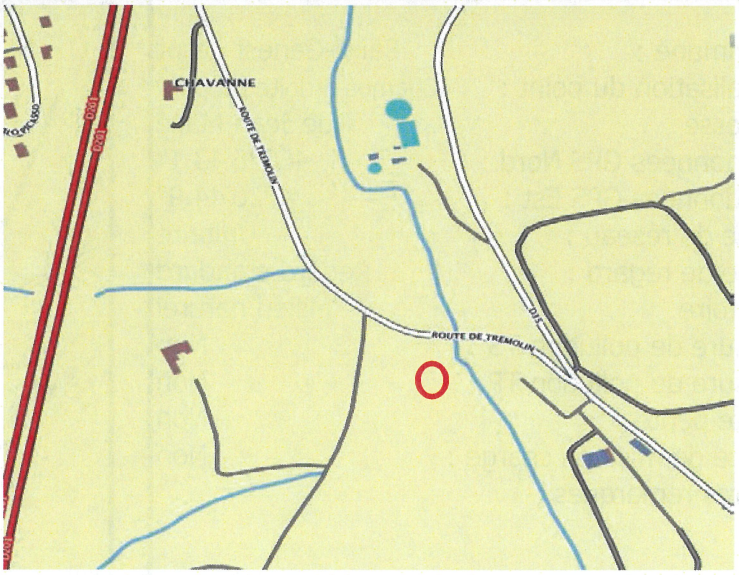

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève


26/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
05/05/2014	RAS

Pre Mes Hyd
Prestations de Mesures Hydrauliques

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	50m avant le point 90
Adresse	Route du Trémolin
Cordonnées GPS Nord :	45°27'13.7"
Cordonnées GPS Est :	4°20'24.8"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

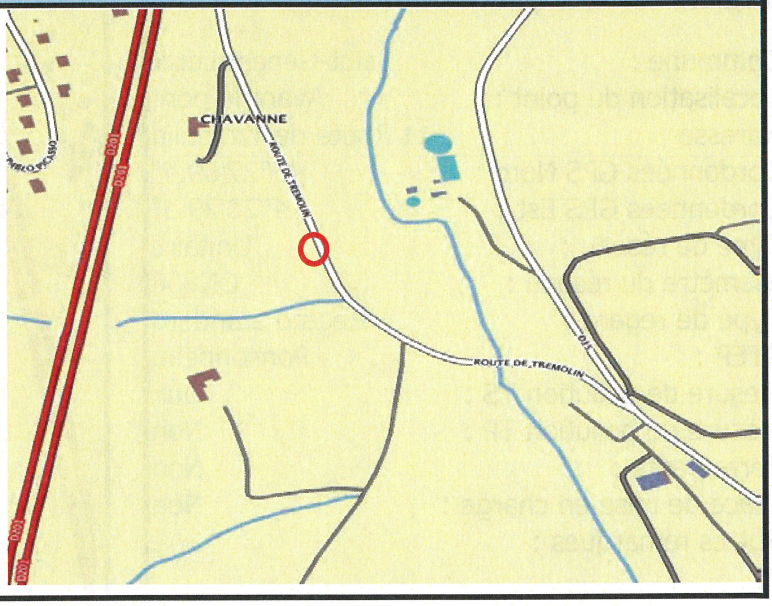

Caractéristiques de la mesure


Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure

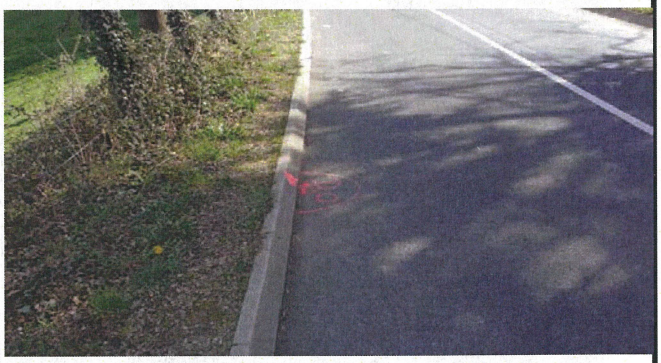


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

18/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	Avant le pont
Adresse	11 Route de Trémolin
Cordonnées GPS Nord :	45°27'09.4"
Cordonnées GPS Est :	4°20'29.3"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN800
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Ponsonneau
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

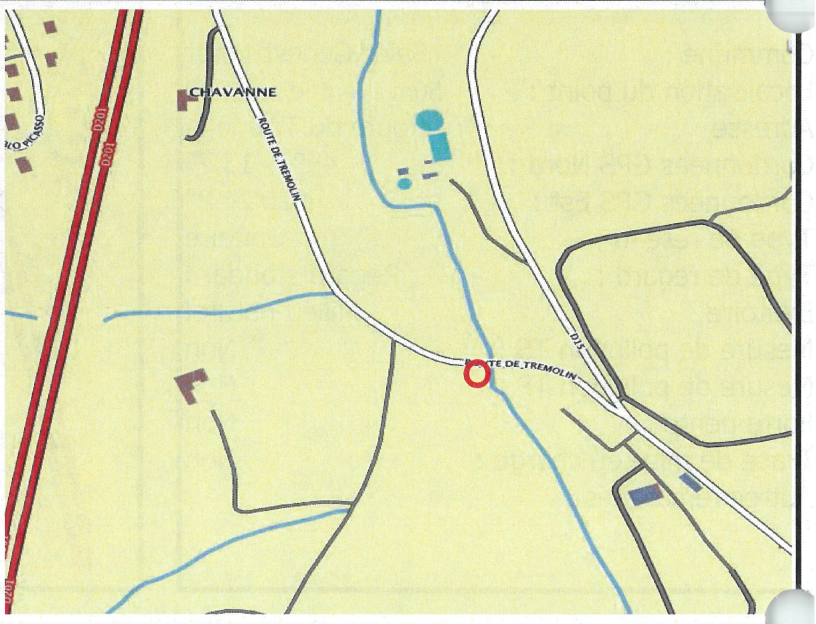

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution


Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 01 au 02/04 17h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

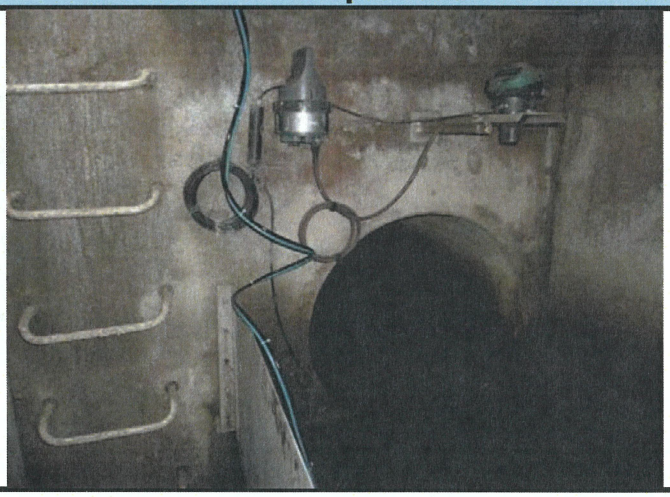

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	Batterie changée, retarge de la sonde
03/04/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarge de la sonde
18/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	Face à la maison
Adresse	Rue Jean Macé
Cordonnées GPS Nord :	45°26'41.1"
Cordonnées GPS Est :	4°20'54.5"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN450
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Ponsonneau
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

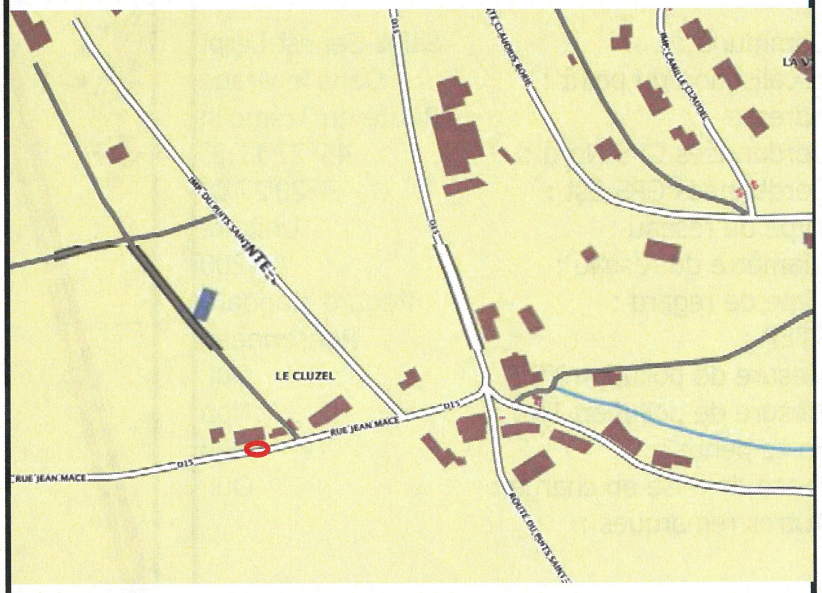


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

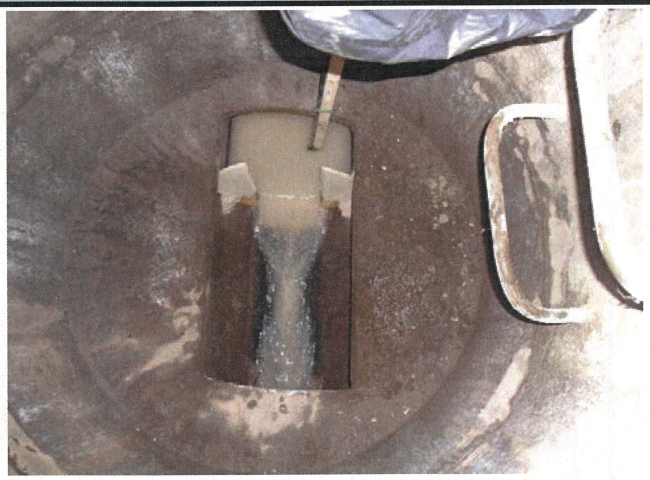

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Genest-Lerpt
Localisation du point :	Dans le virage
Adresse	Route du Trémolin
Cordonnées GPS Nord :	45°27'11.2"
Cordonnées GPS Est :	4°20'27.0"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Ponsonneau
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

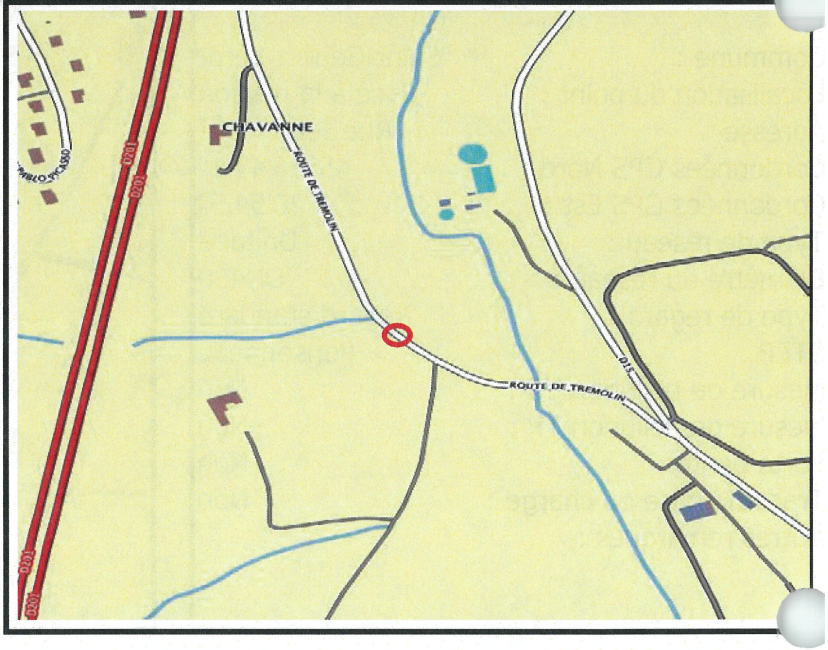

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 01 au 02/04 17h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	Bouchage, retarage de la sonde, Traces de mise en charge
03/04/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS, Traces de mise en charge (pluie du 08/04)
18/04/2014	RAS
22/04/2014	Bouchage, retarage de la sonde
30/04/2014	Bouchage, Traces de mise en charge sur les pluies du 25/04 au 30/04

6 SYSTEME EU PERTUISET

6.1 COMMUNE DE UNIEUX


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S54
- S55
- Q82
- Q104
- Q106
- Q107

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	Cours d'eau
Adresse	73 Rue Elisée Reclus
Cordonnées GPS Nord :	45°23"39.4"
Cordonnées GPS Est :	4°16'46.4"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Aucun
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

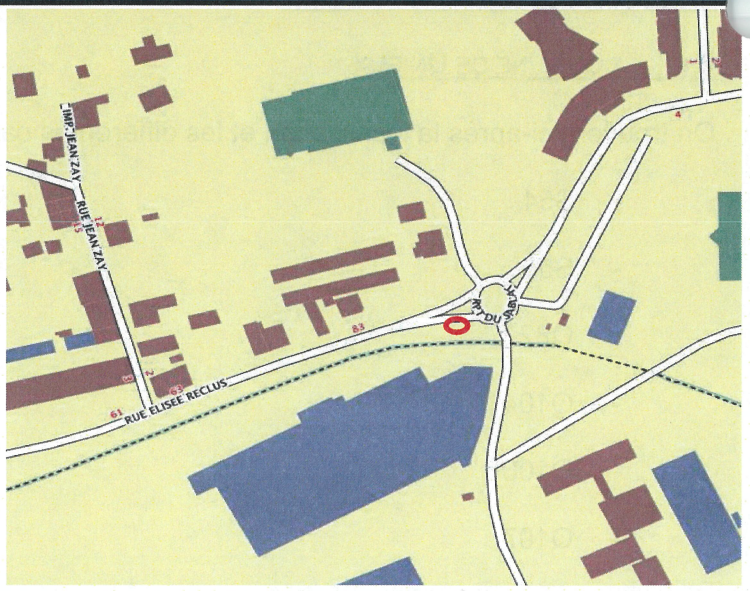

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	N°25/27
Adresse	Rue Pierre Curie
Cordonnées GPS Nord :	45°23'54.7"
Cordonnées GPS Est :	4°15'31.9"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

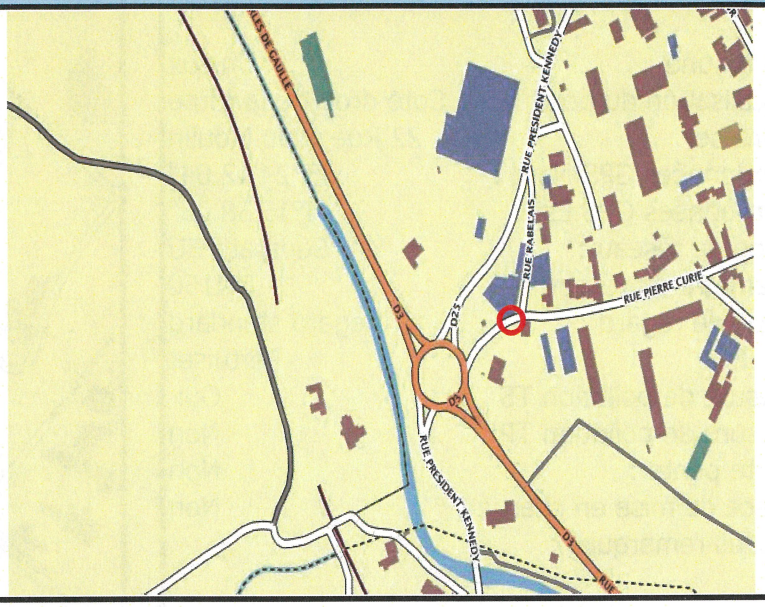


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

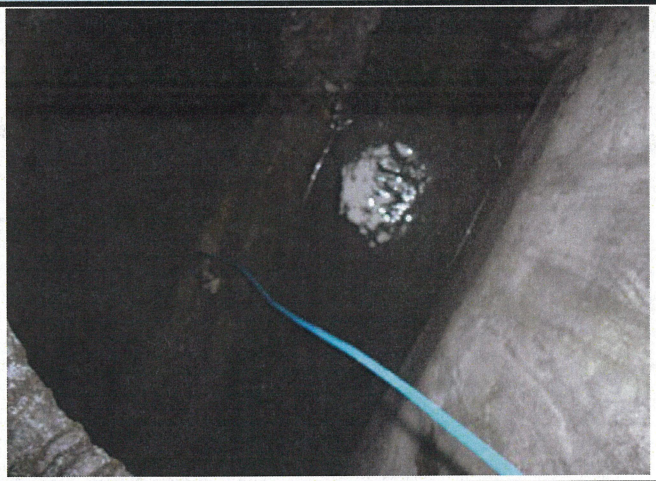

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

22/03/2014	RAS
28/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	Coté droit de la route
Adresse	22 Rue Jean Moulin
Cordonnées GPS Nord :	45°24'12.04"
Cordonnées GPS Est :	4°15'38.03"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN150
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/04/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	N°27 / Près du pont
Adresse	Rue Président Kennedy
Cordonnées GPS Nord :	45°23'50.15"
Cordonnées GPS Est :	4°15'30.22"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

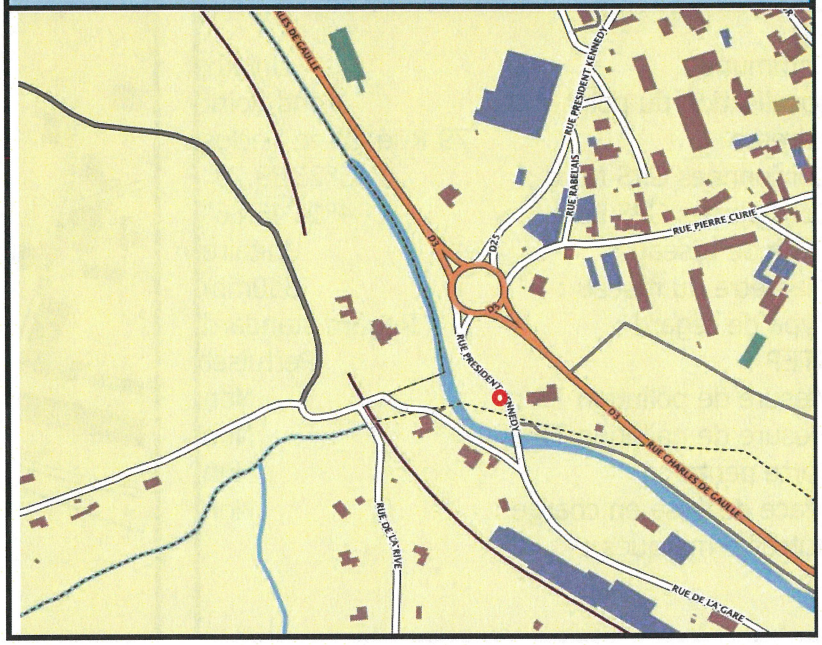

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Sonde encrassée
08/04/2014	Sonde encrassée
10/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
11/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
29/04/2014	Sonde encrassée

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	Rond Point
Adresse	79 Rue Elisée Reclus
Cordonnées GPS Nord :	45°23'39.79"
Cordonnées GPS Est :	4°16'46.86"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	350mm
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

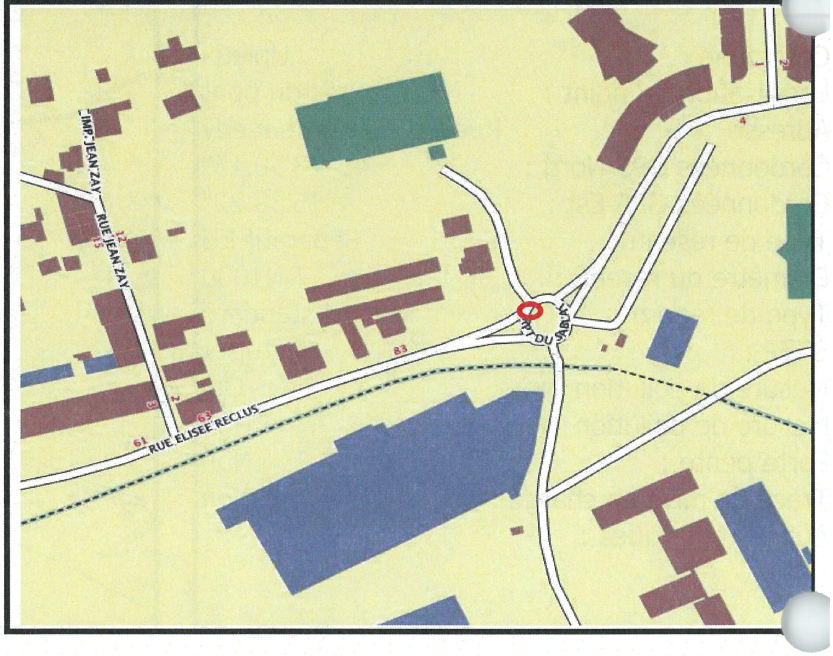

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Unieux
Localisation du point :	N°17 / Trottoire
Adresse	Rue Président Kennedy
Cordonnées GPS Nord :	45°23'54.35"
Cordonnées GPS Est :	4°15'30.47"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

6.2 COMMUNE DE ROCHE LA MOLIERE

On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- Q79


Caractéristiques du site

Commune :	Roche-la-Molière
Localisation du point :	50m à l'ouest du dégrilleur
Adresse	Rue de l'Ecole
Cordonnées GPS Nord :	45°24'57.0"
Cordonnées GPS Est :	4°18'20.7"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN250
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non

Autres remarques :

Aller au bout de la rue, puis empreinter le chemin jusqu'au dégrilleur.

Localisation

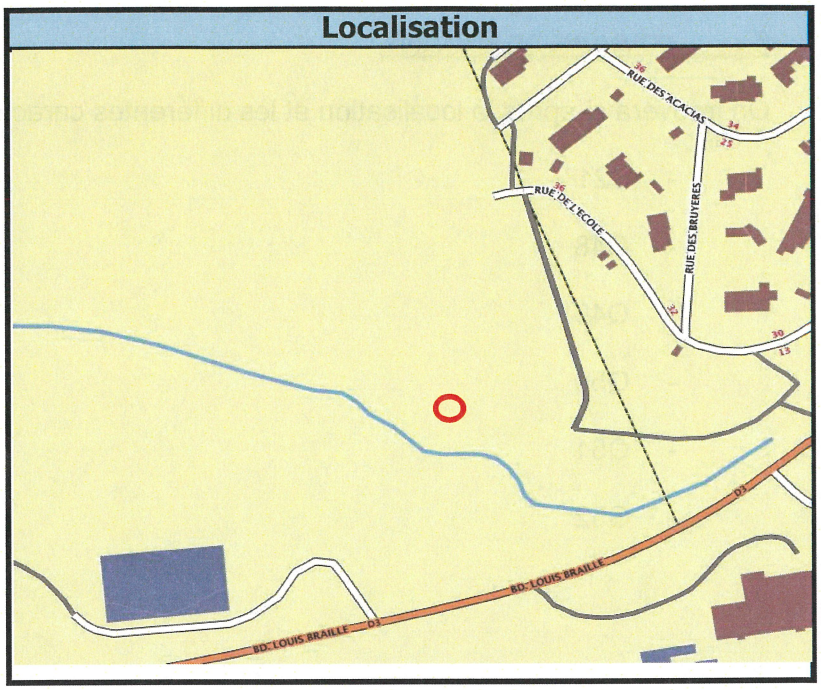

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Batterie changée, Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

6.3 COMMUNE DE FIRMINY


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S21
- Q48
- Q49
- Q50
- Q51
- Q52

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	Zébra entre les voies
Adresse	50 Rue Dorian
Cordonnées GPS Nord :	45°23'30.09"
Cordonnées GPS Est :	4°16'23.3"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

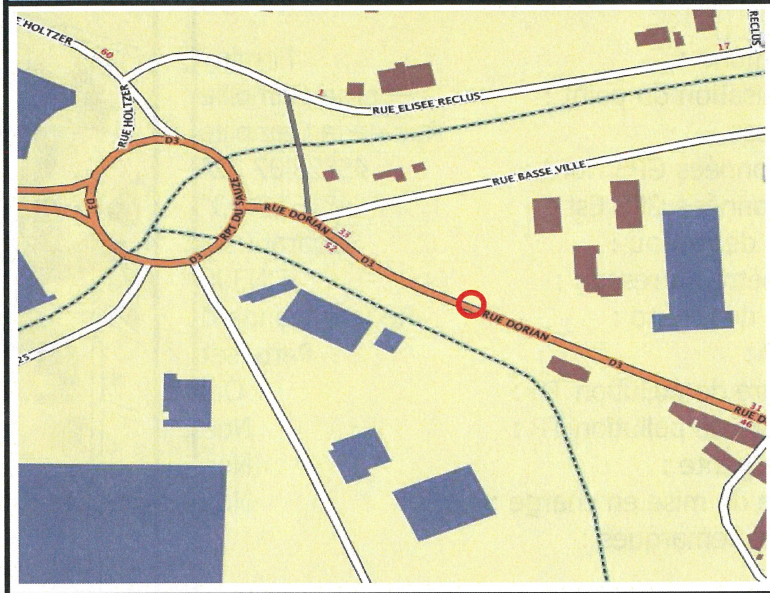

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	Berge Gampille
Adresse	Rue de la Gampille
Cordonnées GPS Nord :	45°23'07.22"
Cordonnées GPS Est :	4°16'29.23"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900
Principe : 1Prél/10min sur 24h
Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

14/03/2014	Echange de sonde (H/V remplacé par sonde piézo)
28/03/2014	Retarage de la sonde
08/04/2014	Retarage de la sonde
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	Zébra entre les voies
Adresse	50 Rue Dorian
Cordonnées GPS Nord :	45°23'30.09"
Cordonnées GPS Est :	4°16'23.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	DO et BO

Localisation

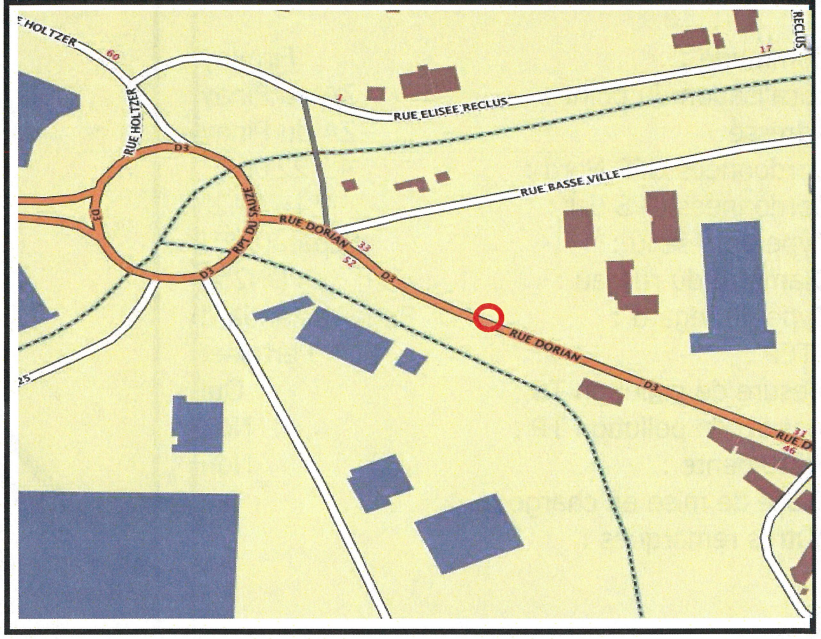

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde, présence de cailloux
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	ZA du Pinay
Adresse	ZA du Pinay
Cordonnées GPS Nord :	45°22'06.0"
Cordonnées GPS Est :	4°16'14.2"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN250
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

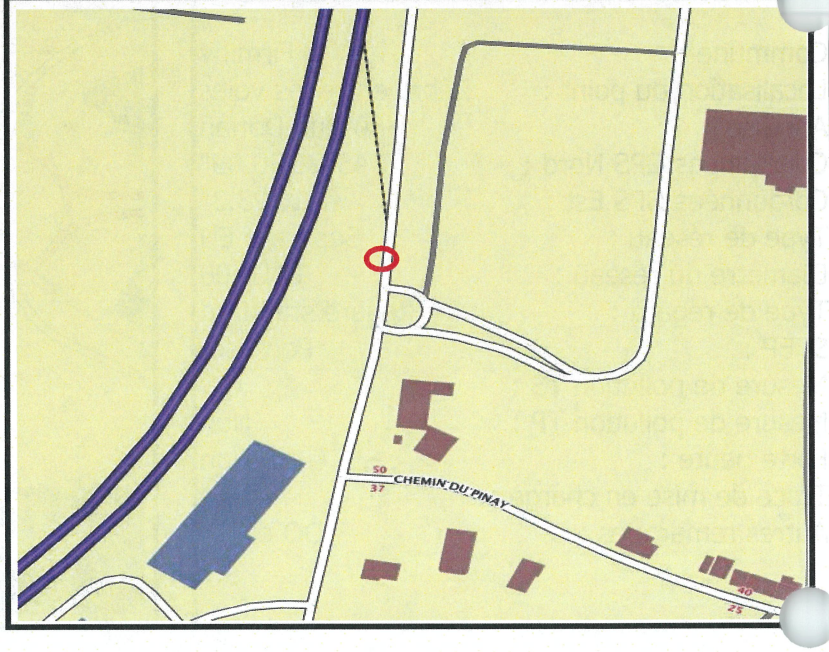

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
03/04/2014	Sonde encrassée
08/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, trace de mise en charge, retarage de la sonde
10/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
28/04/2014	Sonde encrassée

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	Au niveau de l'intersection
Adresse	24 Rue de l'abattoir
Cordonnées GPS Nord :	45°23'46.8"
Cordonnées GPS Est :	4°17'28.1"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

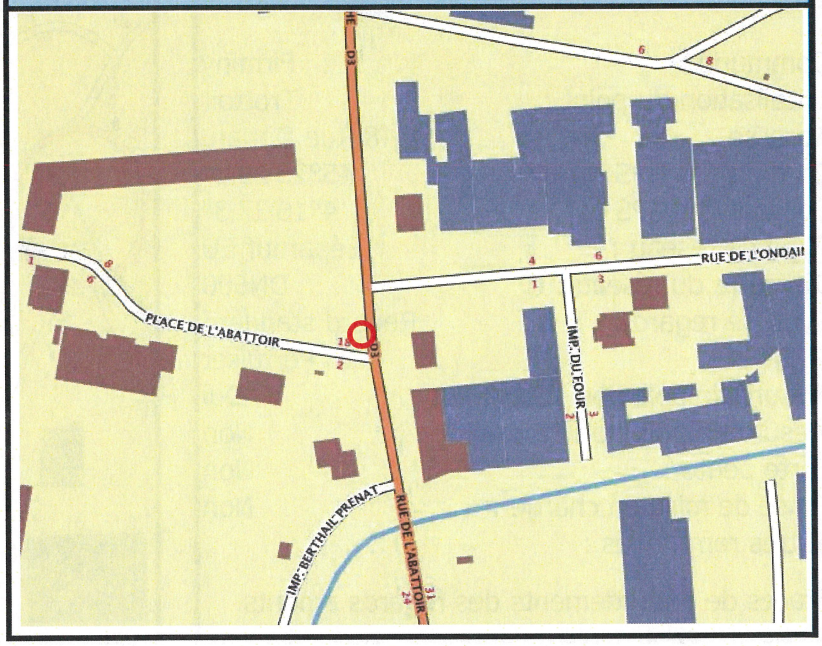

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève


28/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Firminy
Localisation du point :	Trottoir
Adresse	48 Rue Dorian
Cordonnées GPS Nord :	45°23'29.3"
Cordonnées GPS Est :	4°16'27.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Traces de débordements des regards amonts

Localisation

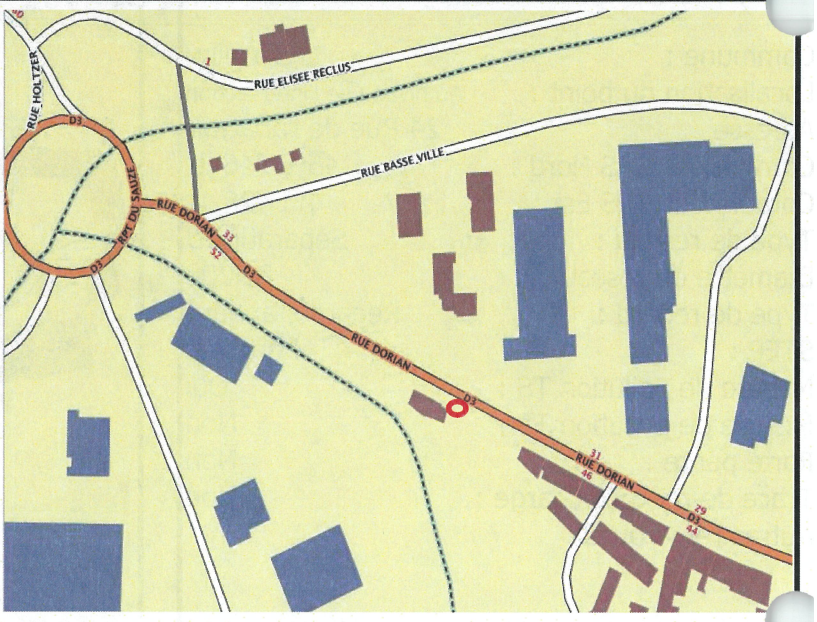

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
07/04/2014	Retarage de la sonde
11/04/2014	Retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

6.4 COMMUNE DE FRAISSES


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S23
- S24
- S25
- Q54
- Q55
- Q56

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Rond point
Adresse	Rue de la Gare
Cordonnées GPS Nord :	45°23'31.6"
Cordonnées GPS Est :	4°15'51.7"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Reseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

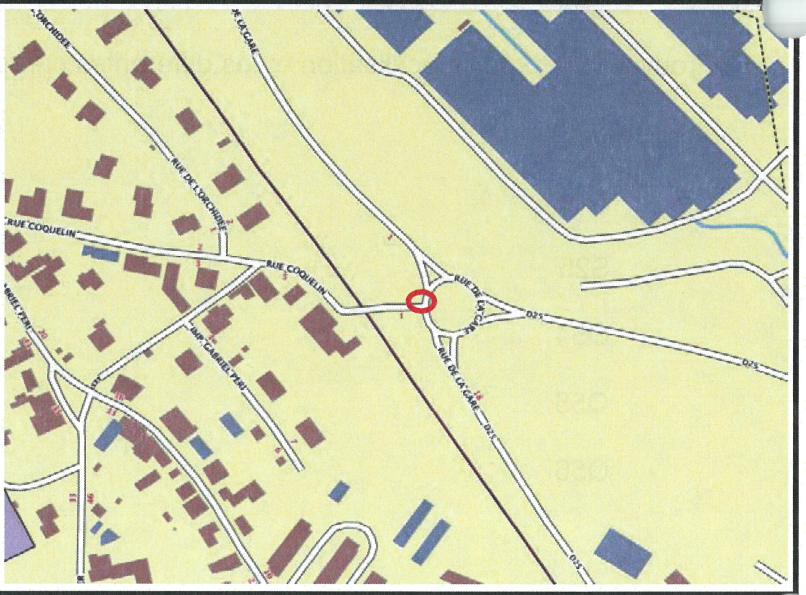

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Face au numéro 6
Adresse	Rue Joannes Mourier
Cordonnées GPS Nord :	45°23'16.5"
Cordonnées GPS Est :	4°15'55.1"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation




Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

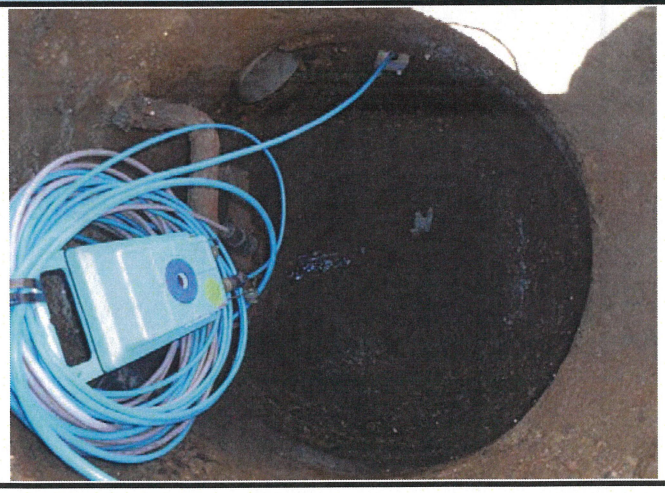

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Face au numéro 2
Adresse	Rue Jean Padel
Cordonnées GPS Nord :	45°23'16.5"
Cordonnées GPS Est :	4°15'55.1"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Bordure de rivière
Adresse	Rue de l'Ondaine
Cordonnées GPS Nord :	45°23'29.9"
Cordonnées GPS Est :	4°16'05.94"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard Boulonné
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

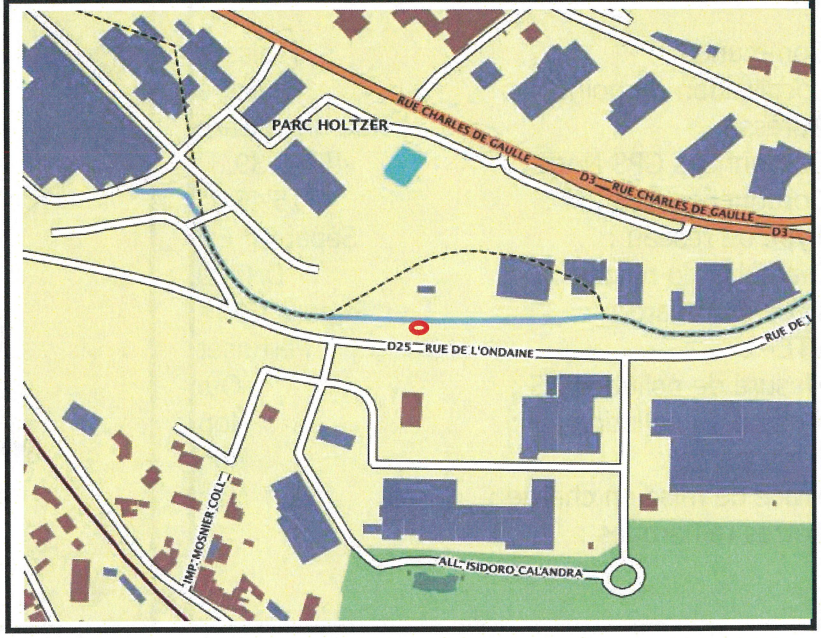

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
07/04/2014	Sonde encrassée
10/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
15/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
23/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
29/04/2014	Sonde encrassée

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Trottoire
Adresse	Rue de la Gare
Cordonnées GPS Nord :	45°23'39.3"
Cordonnées GPS Est :	4°15'46.2"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard Carré
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

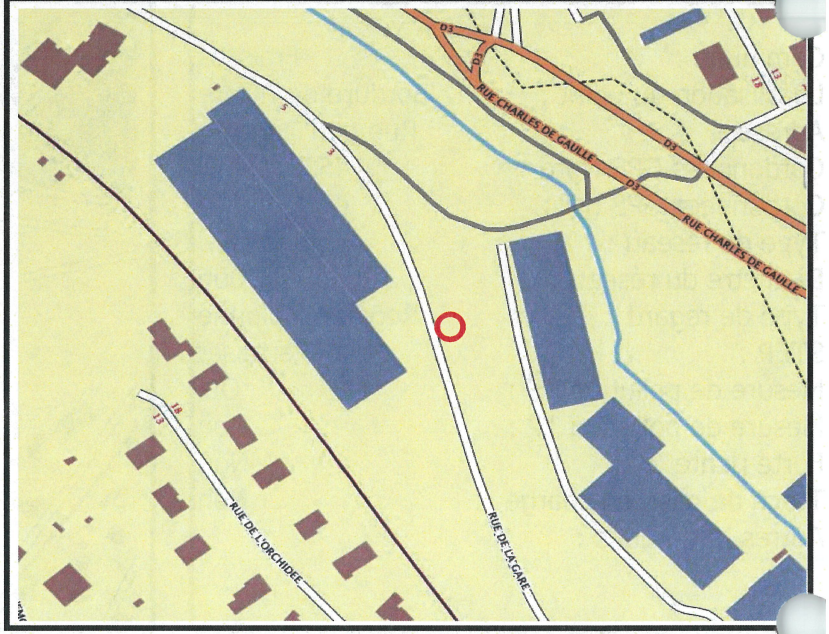

Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

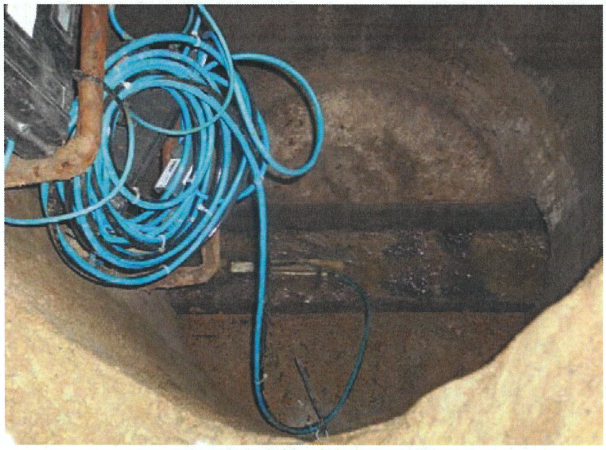

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
15/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fraisses
Localisation du point :	Devant N°2
Adresse	Rue Irène Joliot Curie
Cordonnées GPS Nord :	45°23'13.8"
Cordonnées GPS Est :	4°16'30.7"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard Standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

6.5 COMMUNE DE LA RICAMARIE

On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S23
- S24
- S25
- Q54
- Q55
- Q56

Caractéristiques du site

Commune :	La Ricamarie
Localisation du point :	A l'Est de l'arrêt de bus
Adresse	74 Rue de la Libération
Cordonnées GPS Nord :	45°24'4.35"
Cordonnées GPS Est :	4°21'23.51"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Ricamarie
Localisation du point :	Face au numéro 1
Adresse	Rue de la république
Cordonnées GPS Nord :	45°24'11.2"
Cordonnées GPS Est :	4°21'53.7"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Ricamarie
Localisation du point :	A l'Est de l'arrêt de bus
Adresse	74 Rue de la Libération
Cordonnées GPS Nord :	45°24'4.35"
Cordonnées GPS Est :	4°21'23.51"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation




Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

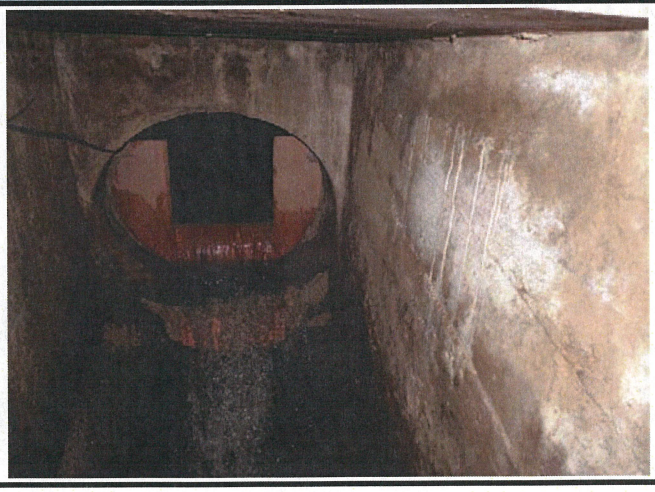

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Ricamarie
Localisation du point :	Proximité du cours d'eau
Adresse	Avenue Maurice Thorez
Cordonnées GPS Nord :	45°24'17.14"
Cordonnées GPS Est :	4°21'48.88"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN500
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Le Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

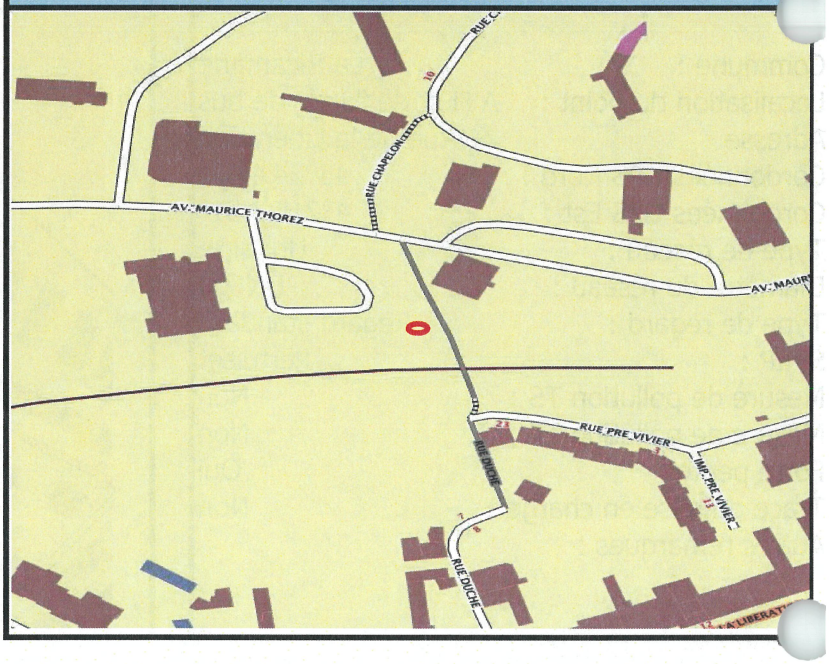

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Ricamarie
Localisation du point :	Parking
Adresse	Avenue Maurice Thorez
Cordonnées GPS Nord :	45°24'17.41"
Cordonnées GPS Est :	4°21'51.36"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Le Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

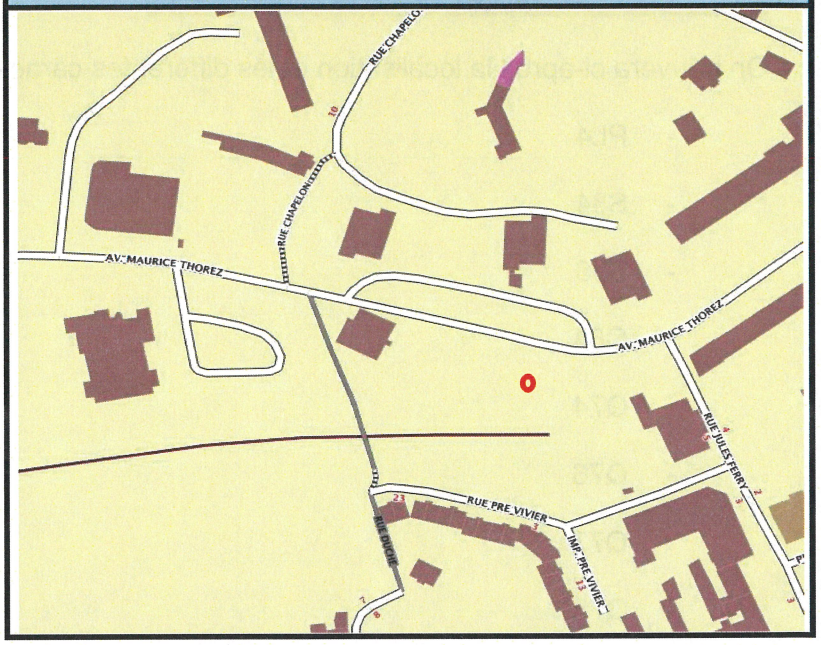

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

6.6 COMMUNE DE LE CHAMBON FEUGEROLLES


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL4
- S34
- S36
- Q64
- Q74
- Q76
- Q77
- Q78

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	Rue Honore d'Urfe
Cordonnées GPS Nord :	45°23'40.3"
Cordonnées GPS Est :	4°20'05.8"
Autres remarques :	

Localisation

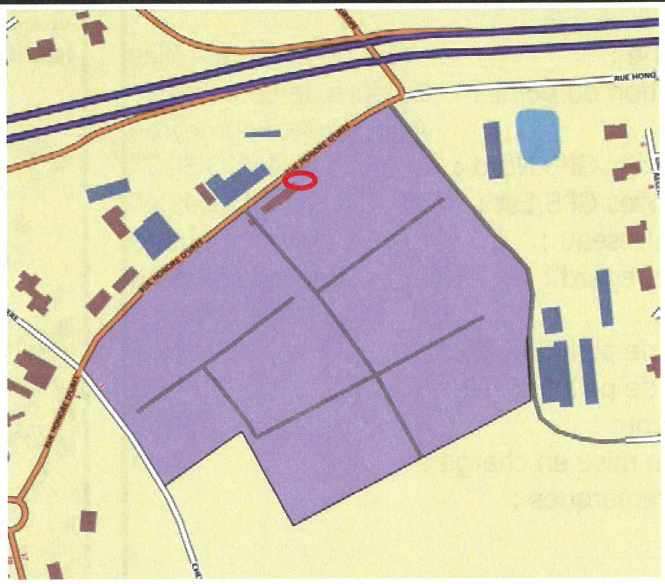

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure



Site d'installation




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Installation Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Bordure de cours d'eau
Adresse	Allée Crozet Fourneyron
Cordonnées GPS Nord :	45°23'30.7"
Cordonnées GPS Est :	4°19'49.6"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

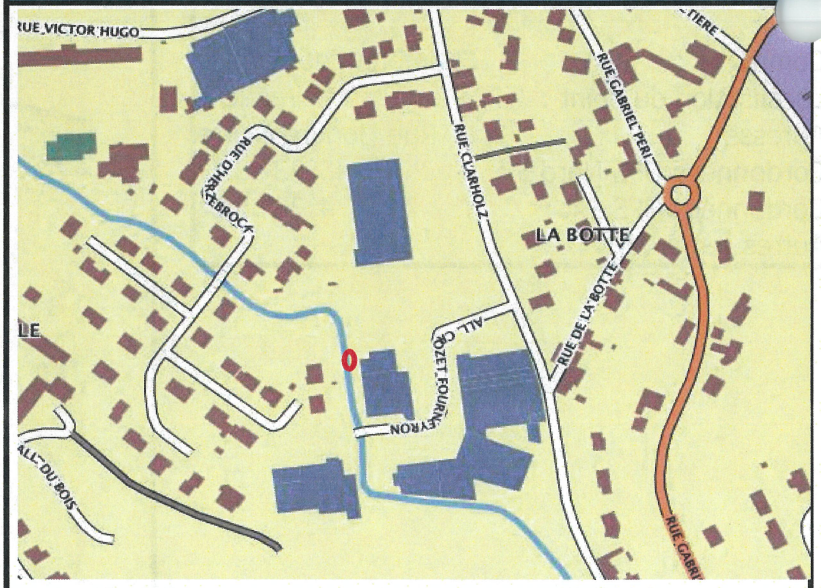

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
24/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Au fond de la rue
Adresse	5 Allée des Framboisiers
Cordonnées GPS Nord :	45°23'42.9"
Cordonnées GPS Est :	4°17'52.1"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

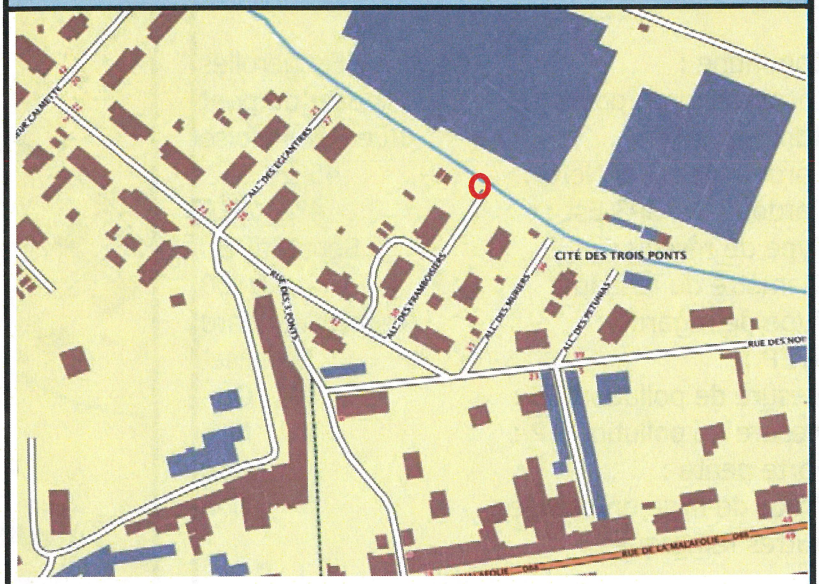


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

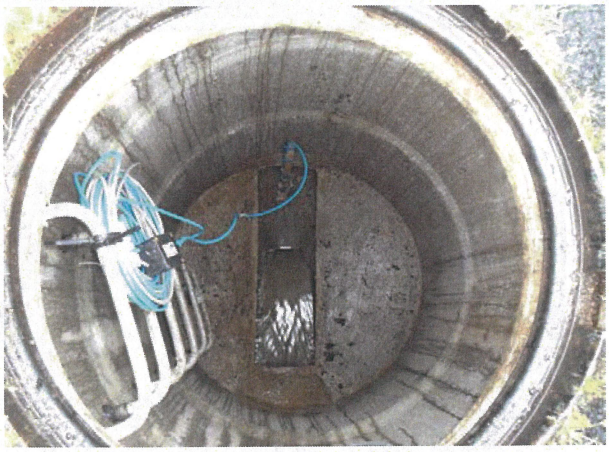

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	A l'ouest du pont
Adresse	Rue Remi Moïse
Cordonnées GPS Nord :	45°24.052'
Cordonnées GPS Est :	4°21.133'
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

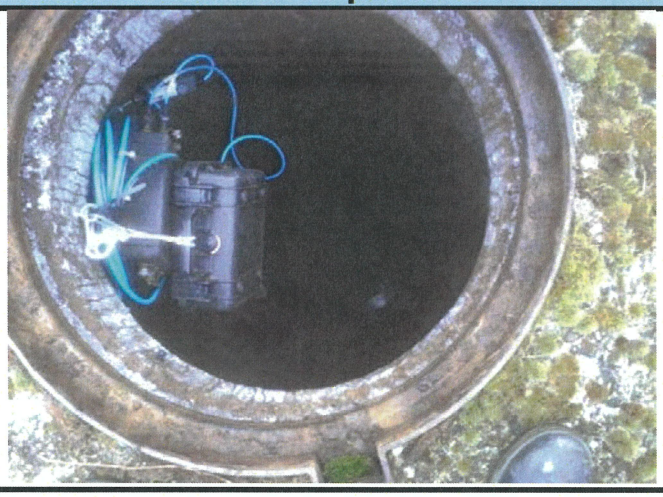

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	Retarage de la sonde
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Parking L.A.C.O.
Adresse	Impasse Gutenberg
Cordonnées GPS Nord :	45°23'57.73"
Cordonnées GPS Est :	4°20'17.58"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

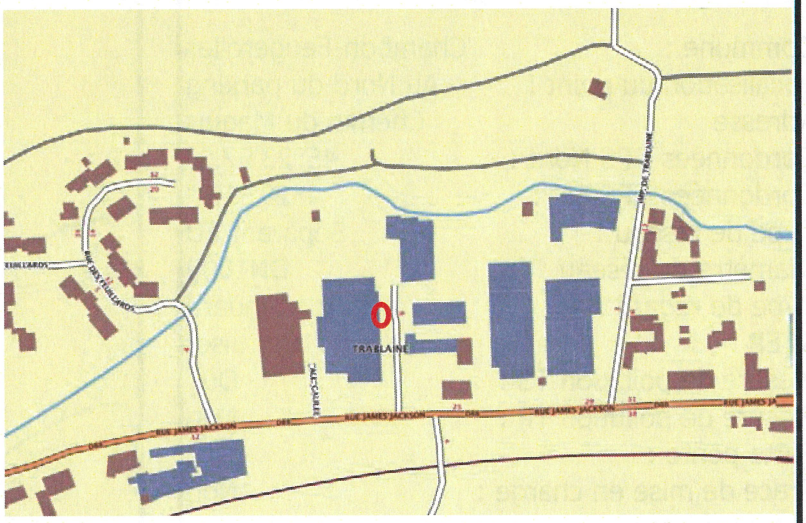


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

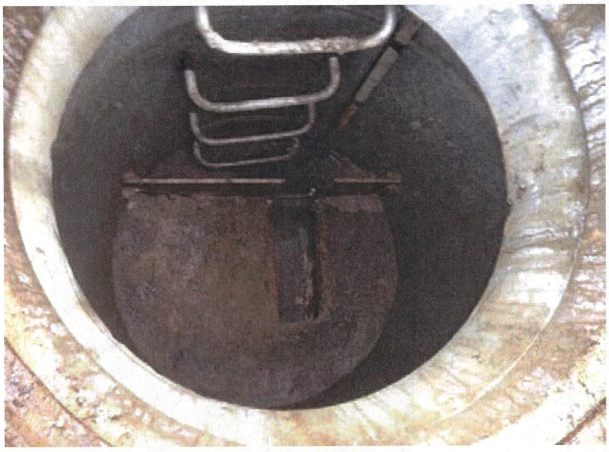

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
08/04/2014	RAS
10/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Au Nord du parking
Adresse	Chemin du Maquis
Cordonnées GPS Nord :	45°23'57.3"
Cordonnées GPS Est :	4°19'51.0"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

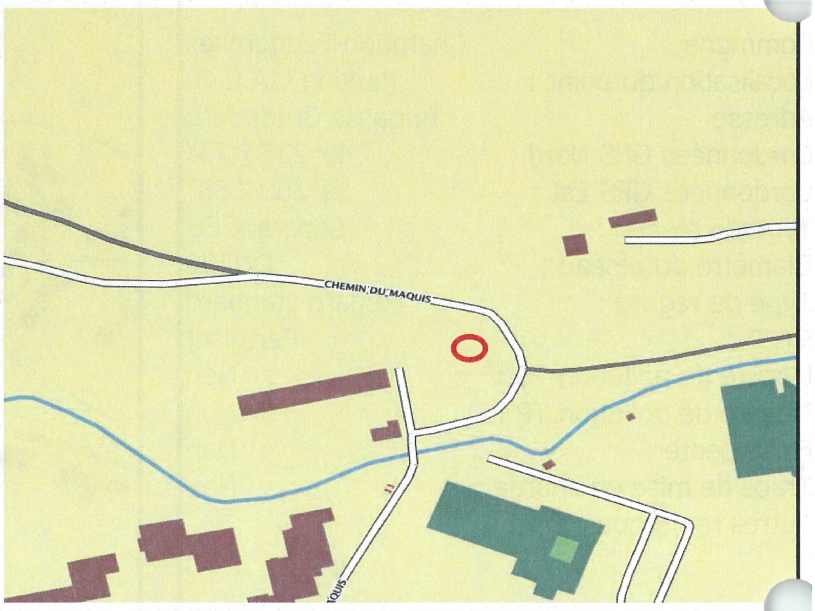

Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

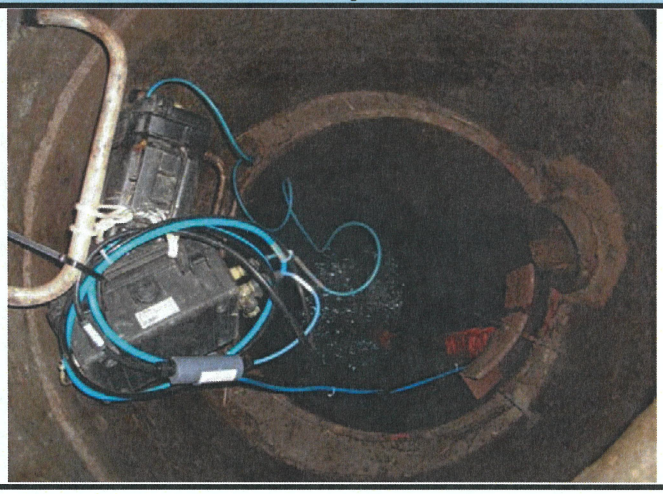

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
03/04/2014	Sonde encrassée
08/04/2014	Sonde encrassée
10/04/2014	Retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, sonde encrassée, retarage de la sonde
29/04/2014	Sonde encrassée

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Au fond de la rue
Adresse	5 Allée des Framboisiers
Cordonnées GPS Nord :	45°23'42.6
Cordonnées GPS Est :	4°17'52.0"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

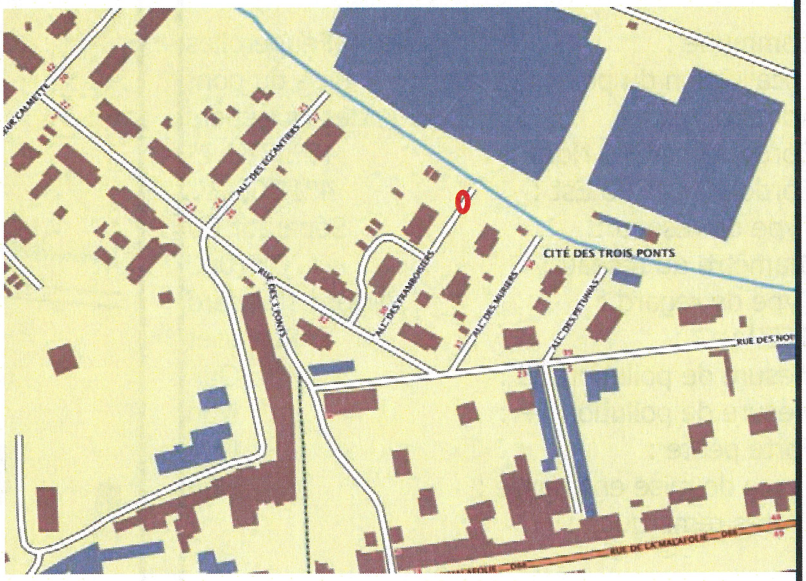

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/03/2014	RAS
11/04/2014	Retarage de la sonde
15/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chambon-Feugerolles
Localisation du point :	Près du pont
Adresse	Rue des Noisetiers
Cordonnées GPS Nord :	45°23'41.2"
Cordonnées GPS Est :	4°18'06.7""
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 09/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

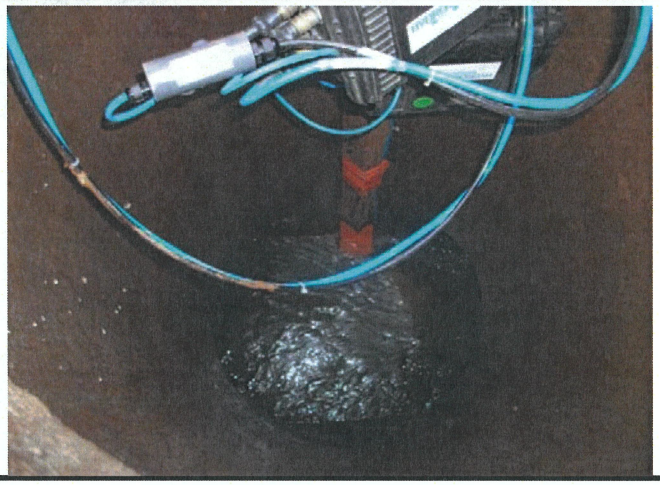

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Retarage de la sonde
31/03/2014	Changement de la chaine de mesure, retarage de la sonde
08/04/2014	Retarage de la sonde
10/04/2014	RAS
23/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

6.7 COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :


- S47
- Q97

Prestations de Mesures Hydrauliques

Caractéristiques du site

Commune :	St Paul en Cornillon
Localisation du point :	Proximité des jeux enfants
Adresse	Route du Baret
Cordonnées GPS Nord :	45°23'45.7"
Cordonnées GPS Est :	4°14'15.8"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

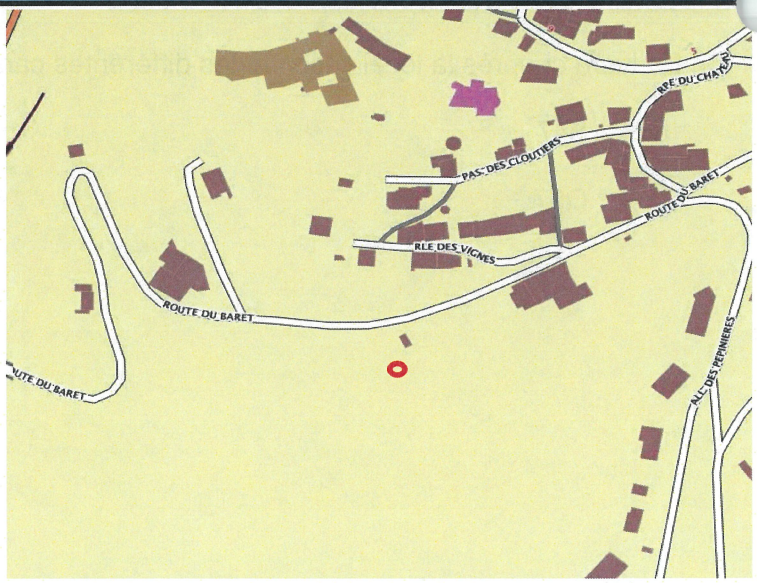

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
22/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	St Paul en Cornillon
Localisation du point :	A l'ouest du terrain de sport
Adresse	Route du Baret
Cordonnées GPS Nord :	45°23'46.0"
Cordonnées GPS Est :	4°14'16.7"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Le Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

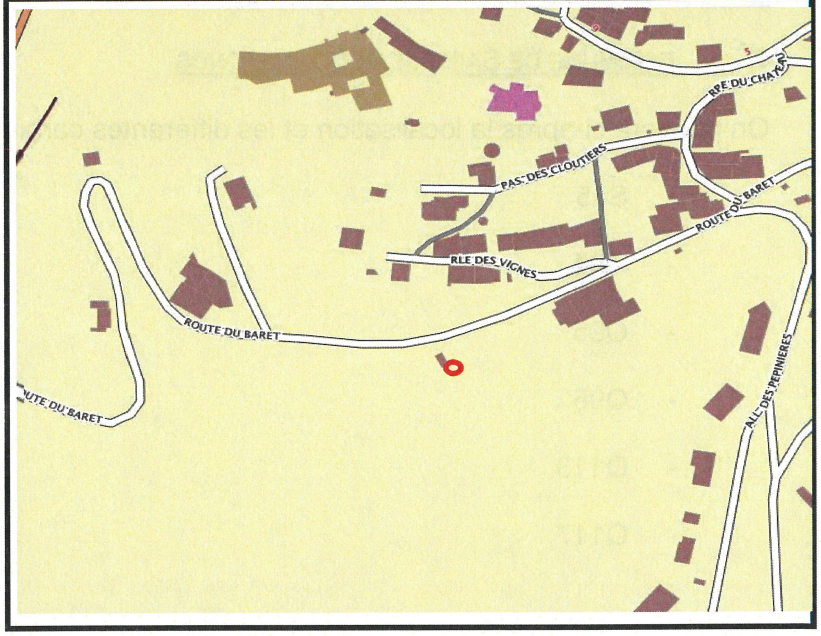

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
21/03/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
22/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

7 SYSTEME EU SAINT JEAN BONNEFONDS

7.1 COMMUNE DE SAINT JEAN BONNEFONDS


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S45
- Q94
- Q95
- Q96
- Q113
- Q117

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	STEP
Adresse	D32 / Le Colombier
Cordonnées GPS Nord :	45°27'17.208"
Cordonnées GPS Est :	4°27'36.4716"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Bâche
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

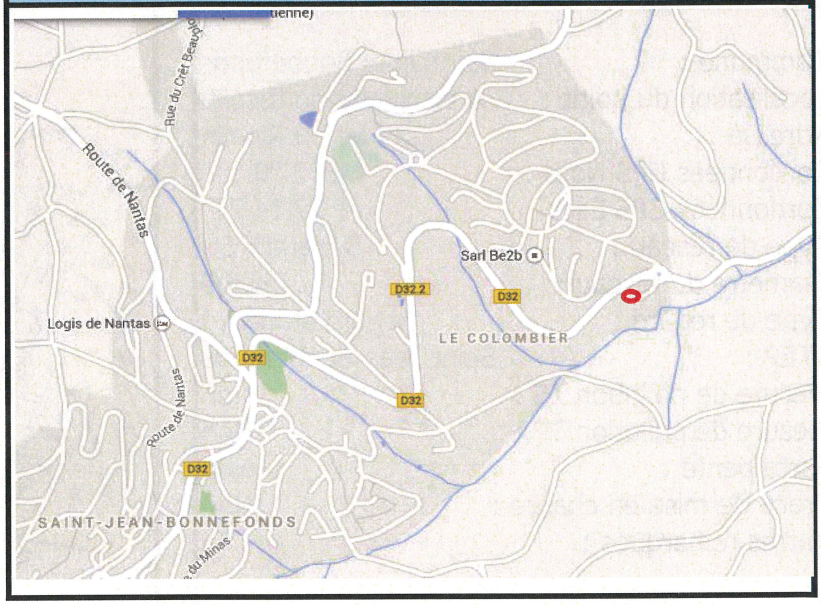

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
24/04/2014	RAS
05/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	A proximité du Ricolin
Adresse	17 Rue du Ricolin
Cordonnées GPS Nord :	45°27'0.11"
Cordonnées GPS Est :	4°27'14.21"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Jean Bonnefonds
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

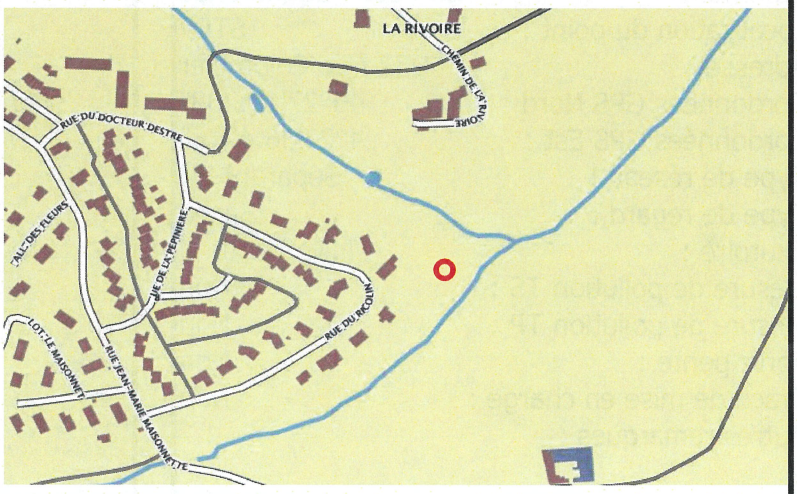

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
27/03/2014	Bouchage, retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	N°32 / Carrefour
Adresse	Rue du Teuchernerland
Cordonnées GPS Nord :	45°26'46.6"
Cordonnées GPS Est :	4°26'41.9"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Jean Bonnefonds
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

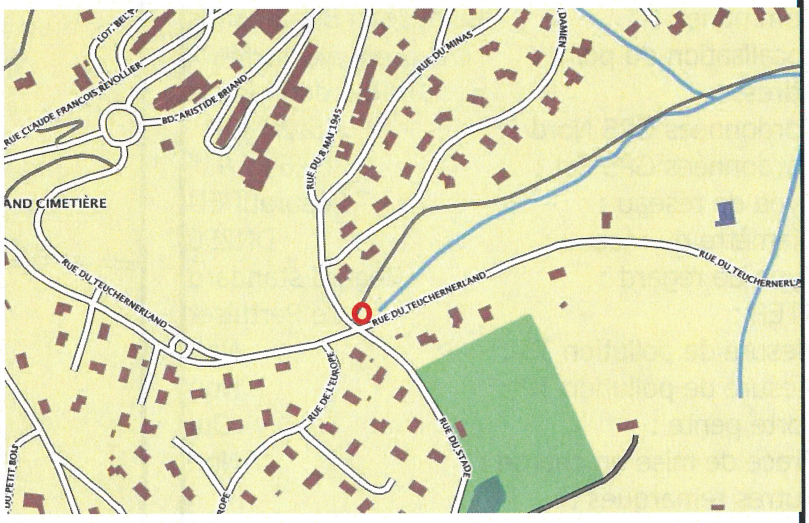

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
27/03/2014	Présence importante de graviers, retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
18/04/2014	Présence importante de graviers
22/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	Croisement avec le chemin
Adresse	10 Rue du Montcel
Cordonnées GPS Nord :	45°28'8.61"
Cordonnées GPS Est :	4°26'25.91"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN250
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Le Pertuiset
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

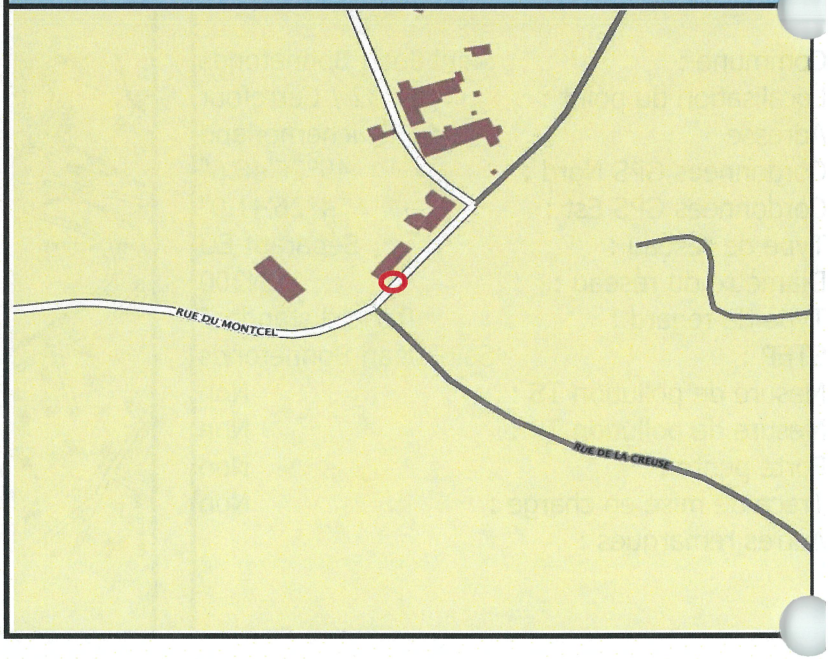

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
27/03/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	STEP
Adresse	D32 / Le Colombier
Cordonnées GPS Nord :	45°27'17.208"
Cordonnées GPS Est :	4°27'36.4716"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	Venturi Mobrey 21561-100
Type de regard :	Grille
STEP :	Saint Jean Bonnefonds
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

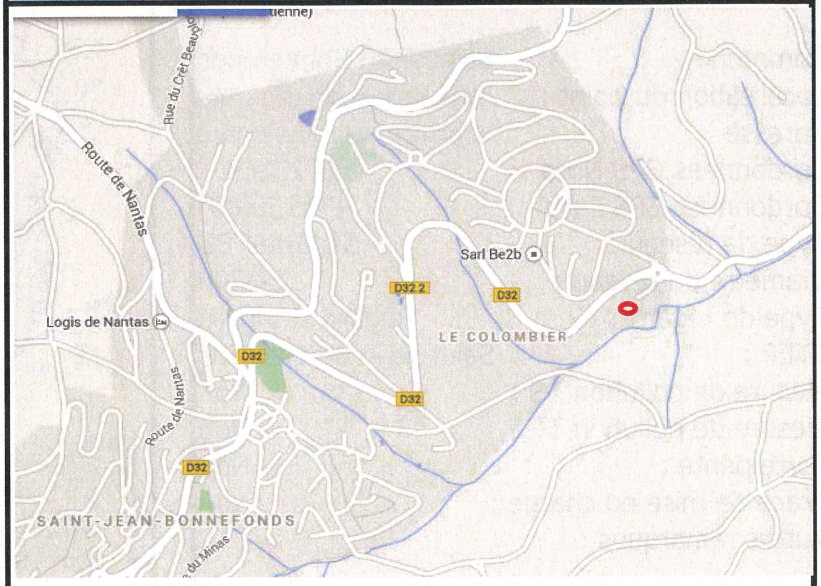

Caractéristiques de la mesure de débit


Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Canal Venturi
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 17 au 18/04 10h
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

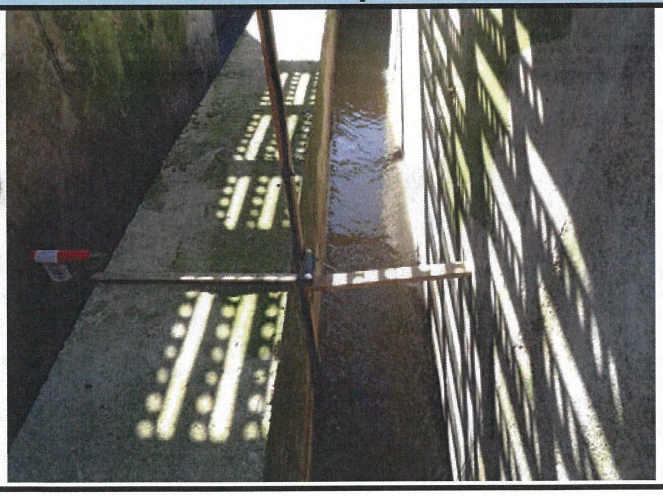

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
24/04/2014	RAS
05/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Jean Bonnefonds
Localisation du point :	Intersection des deux rues
Adresse	6 place du 11 Novembre
Cordonnées GPS Nord :	45°27'9.47"
Cordonnées GPS Est :	4°26'50.85"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint Jean Bonnefonds
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
27/03/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
18/04/2014	Retarage de la sonde
24/04/2014	Leger bouchage, Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

8 SYSTEME EU FONTANES

8.1 COMMUNE DE FONTANES


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL7
- S22
- Q53

Caractéristiques du site

Commune :	Fontanés
Localisation du point :	STEP
Adresse	Les Sallons
Cordonnées GPS Nord :	45°32'32.8"
Cordonnées GPS Est :	4°26'18.5"
Autres remarques :	

Localisation

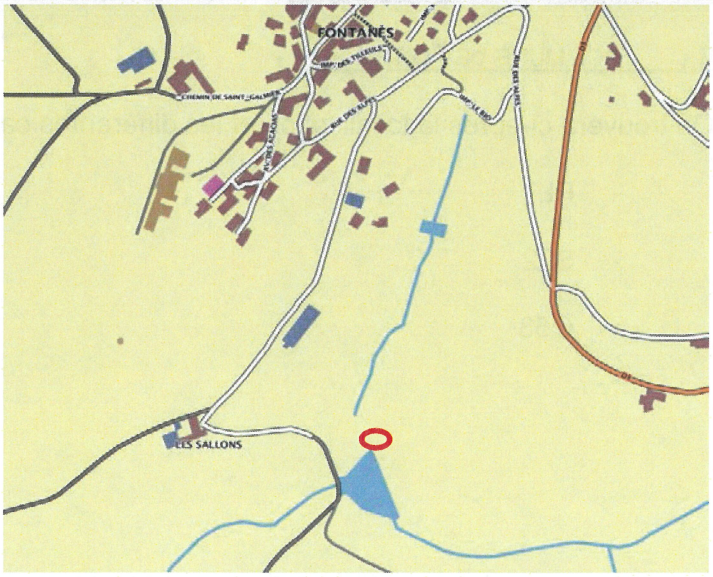

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure

Site d'installation




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Installation
	Reléve par GSM
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fontanes
Localisation du point :	STEP
Adresse	Les Sallons
Cordonnées GPS Nord :	45°32'32.8"
Cordonnées GPS Est :	4°26'18.5"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Grille
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

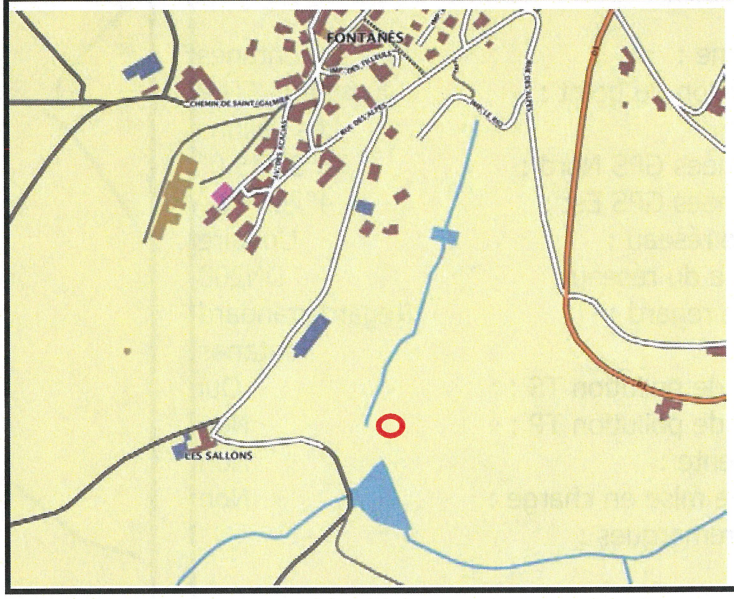


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

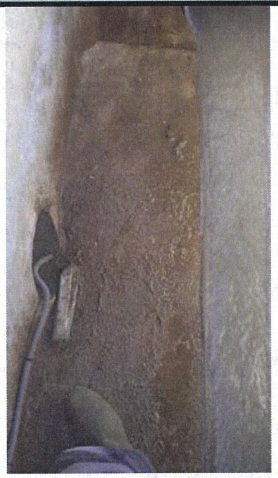

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	RAS
25/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Fontanes
Localisation du point :	Exterieur STEP
Adresse	Les Sallons
Cordonnées GPS Nord :	45°32'35.0"
Cordonnées GPS Est :	4°26'16.6"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Fontanes
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

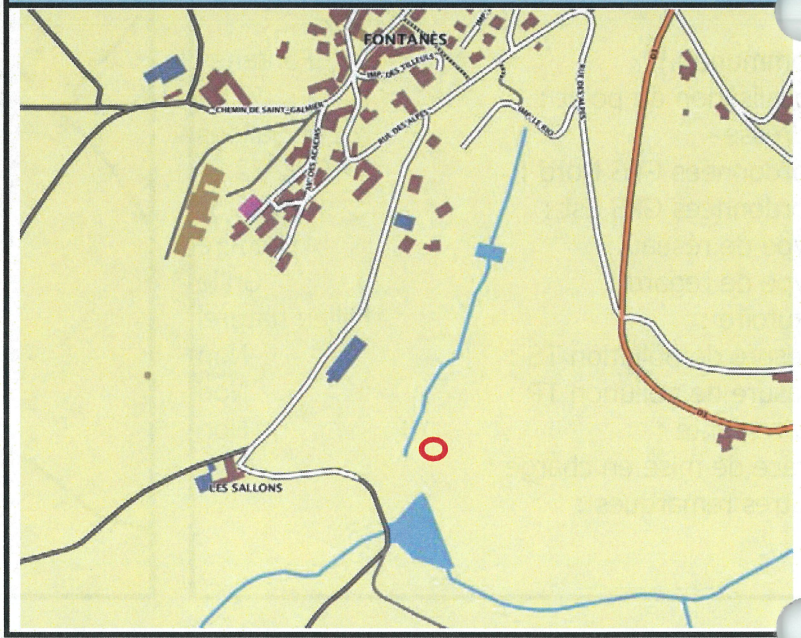

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900

Principe : 1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 16 au 17/04 12h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	RAS
25/03/2014	Retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

9 SYSTEME EU CHAGNON

9.1 COMMUNE DE CHAGNON


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S20
- S63
- Q45
- Q47

Caractéristiques du site

Commune :	Chagnon
Localisation du point :	STEP
Adresse	Chemin D65
Cordonnées GPS Nord :	45°32'4.0"
Cordonnées GPS Est :	4°33'48.7"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Grille
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

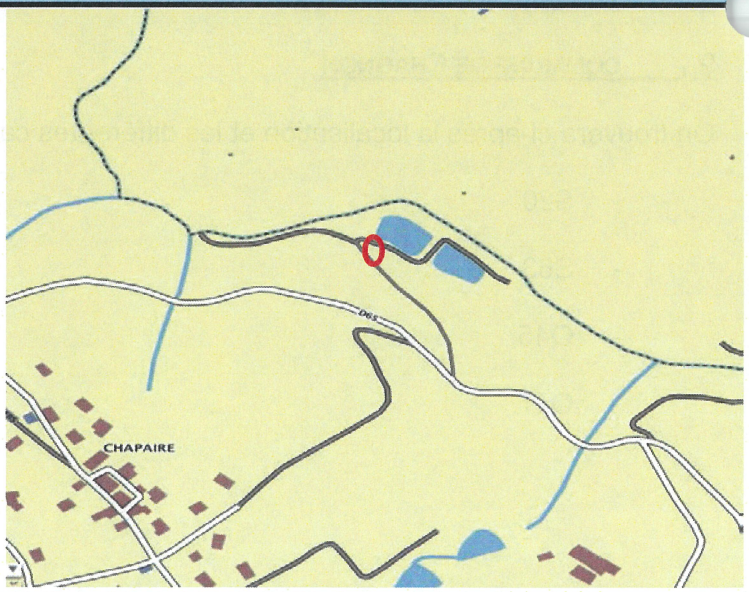

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
24/04/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chagnon
Localisation du point :	Au bord de l'eau
Adresse	Bourchamin
Cordonnées GPS Nord :	45°32'06.4"
Cordonnées GPS Est :	4°33'21.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

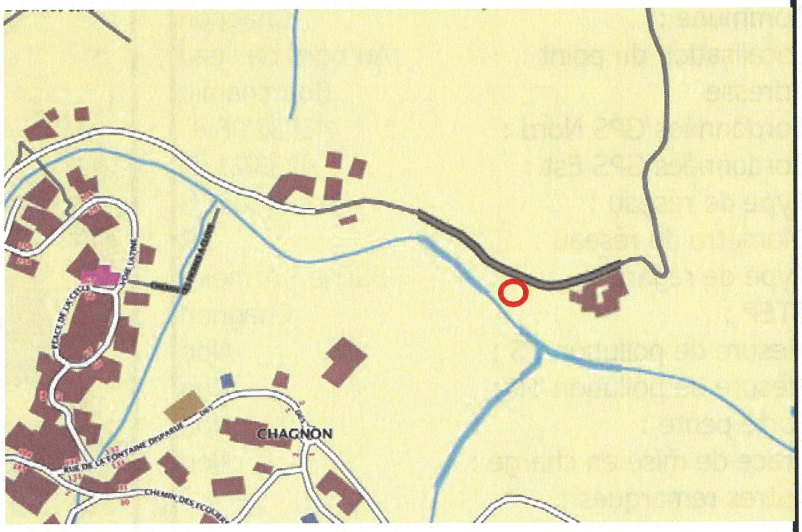


Caractéristiques de la mesure


Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

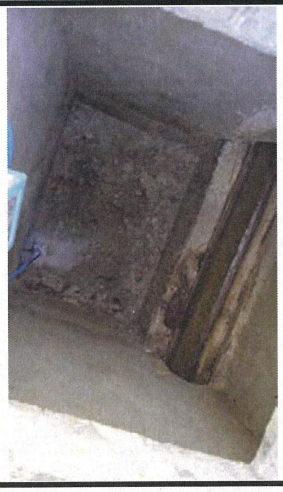

Vue extérieure

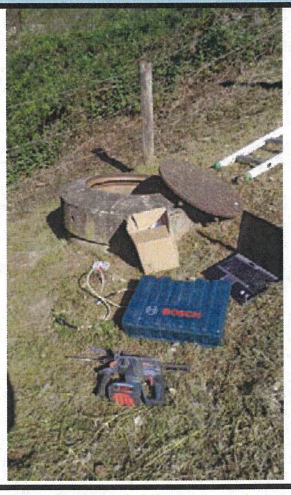

Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS
05/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Chagnon
Localisation du point :	Au bord de l'eau
Adresse	Bourchamin
Cordonnées GPS Nord :	45°32'06.4"
Cordonnées GPS Est :	4°33'21.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	PR
Type de regard :	Bâche - Armoire
STEP :	Chagnon
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation




Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Pince Amperemetrique
Principe des mesures :	Temps de fonctionnement
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

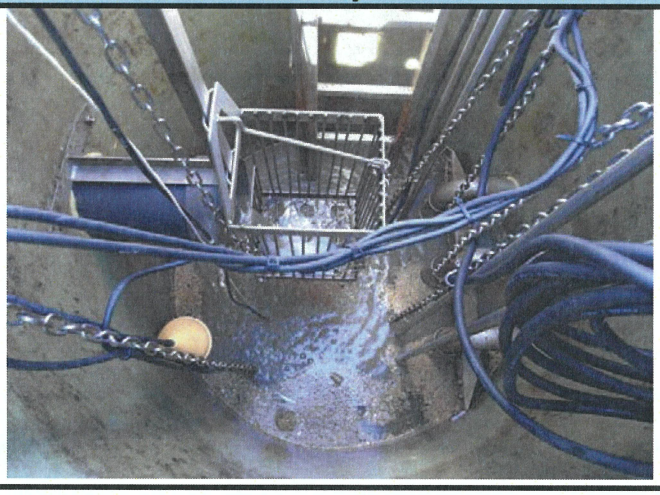

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS
05/05/2014	Etalonnage du poste

Caractéristiques du site

Commune :	Chagnon
Localisation du point :	Amont step
Adresse	Chemin D65
Cordonnées GPS Nord :	45°32'1.00"
Cordonnées GPS Est :	4°33'48.31"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Chagnon
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

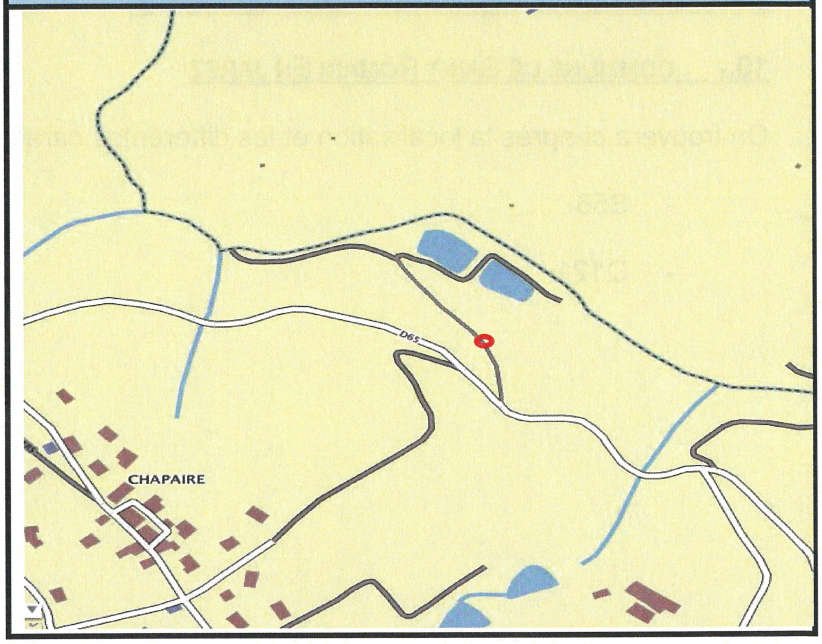

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 16 au 17/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
24/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

10 SYSTEME EU SAINT ROMAIN EN JAREZ

10.1 COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN JAREZ


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S56
- Q121

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Romain En Jarez
Localisation du point :	Au sud de "Les Vignes"
Adresse	Chemin de la condamine
Cordonnées GPS Nord :	45°32'59.88"
Cordonnées GPS Est :	4°31'58.96"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Grille
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

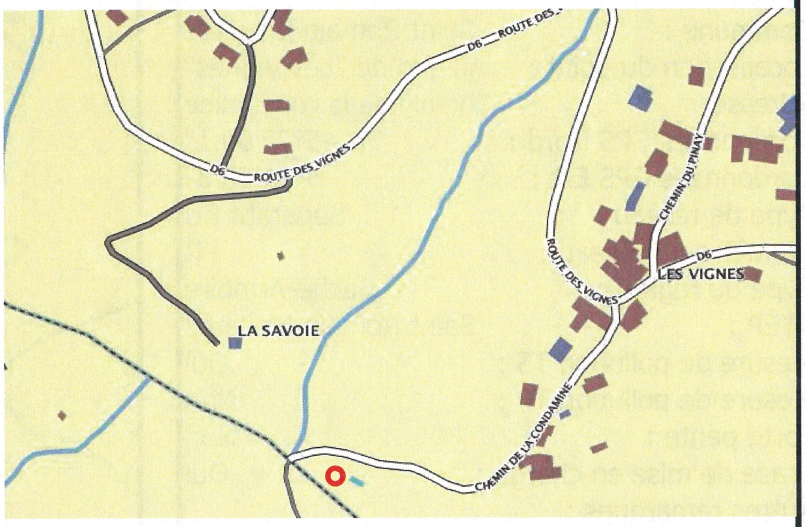


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

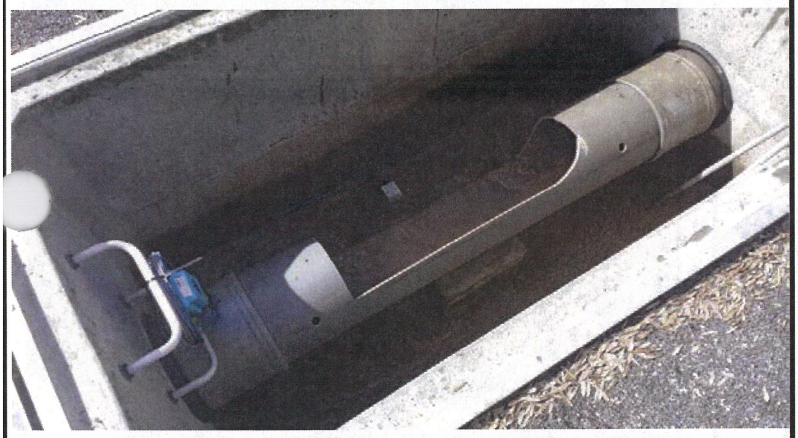

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/04/2014	RAS
04/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint Romain En Jarez
Localisation du point :	Au sud de "Les Vignes"
Adresse	Chemin de la condamine
Cordonnées GPS Nord :	45°33'00.1"
Cordonnées GPS Est :	4°31'58.8"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	PR
Type de regard :	Bâche-Armoire
STEP :	Saint Romain En Jarez
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

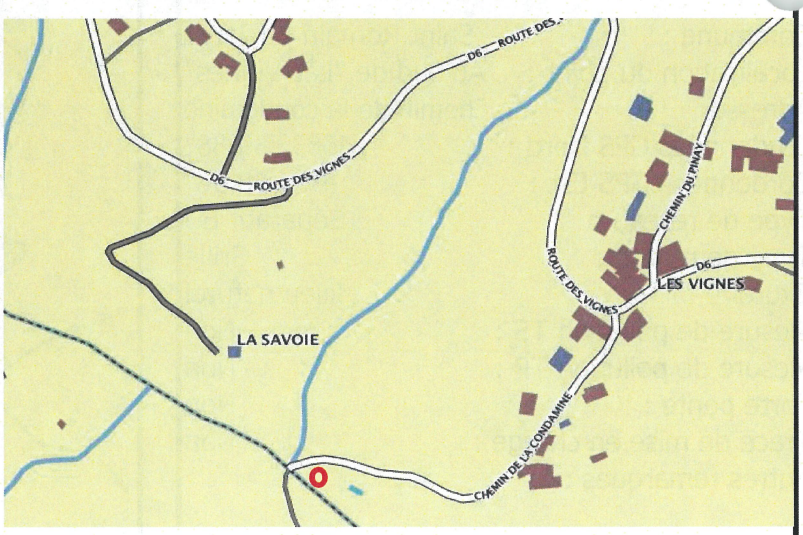

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Pince Amperemetrique
Principe des mesures :	Temps de fonctionnement
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 16 au 17/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

25/03/2014	RAS
01/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
05/05/2014	Etalonnage du poste

11 SYSTEME EU VALFLEURY

11.1 COMMUNE DE VALFLEURY


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S58
- Q115

Caractéristiques du site

Commune :	Valfleury
Localisation du point :	Arrivée STEP
Adresse	Chemin du Bourg
Cordonnées GPS Nord :	45°31'35.7"
Cordonnées GPS Est :	4°29'49.9"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

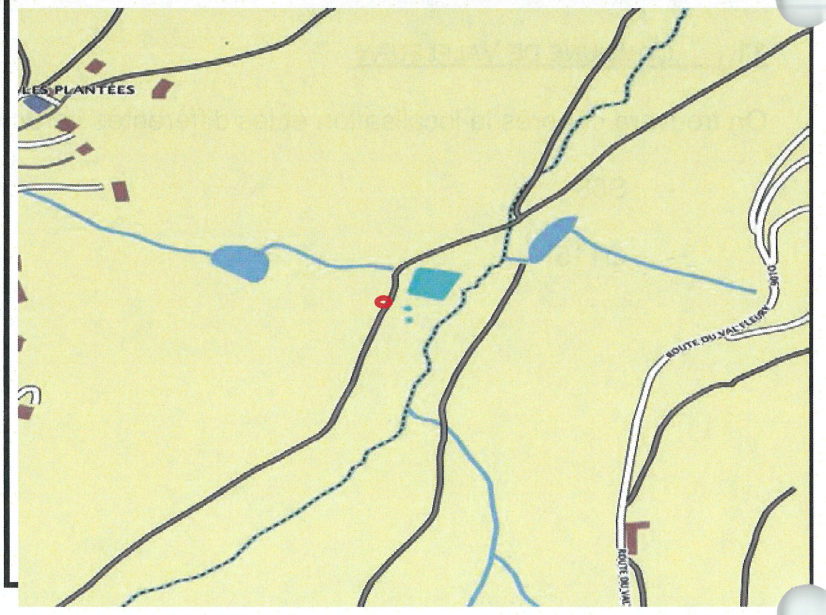

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

24/03/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Valfleury
Localisation du point :	Arrivée STEP
Adresse	Chemin du Bourg
Cordonnées GPS Nord :	45°31'36.29"
Cordonnées GPS Est :	4°29'30.20"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN150
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Valfleury
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	Présence d'H2S

Localisation

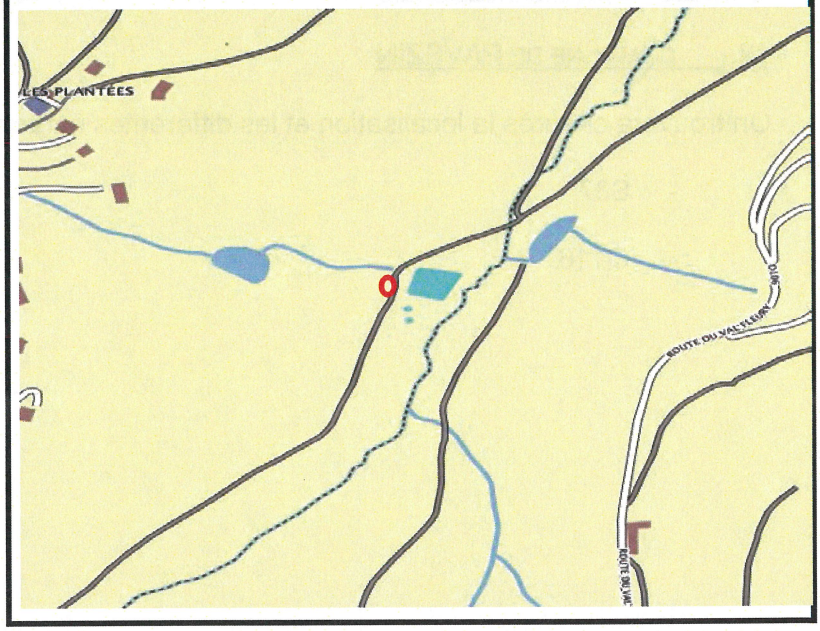

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 16 au 17/04 17h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
24/03/2014	Légère présence d'H2S
04/04/2014	RAS
17/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	Présence importante d'H2S lors de la dépose

12 SYSTEME EU PAVEZIN

12.1 COMMUNE DE PAVEZIN


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S37
- Q116

Caractéristiques du site

Commune :	Pavezin
Localisation du point :	Chemin a droite de Pavezin
Adresse	Le Bourg
Cordonnées GPS Nord :	45°28'00.2"
Cordonnées GPS Est :	4°40'03.5"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Grille
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

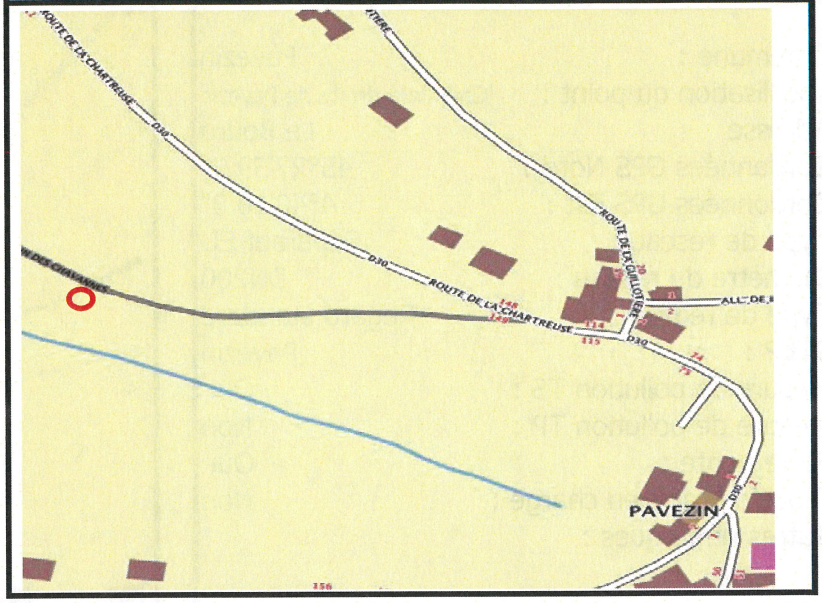


Caractéristiques de la mesure


Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

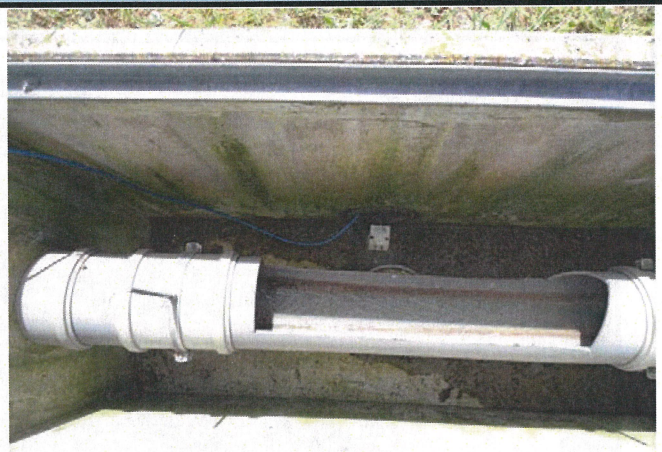

Vue extérieure

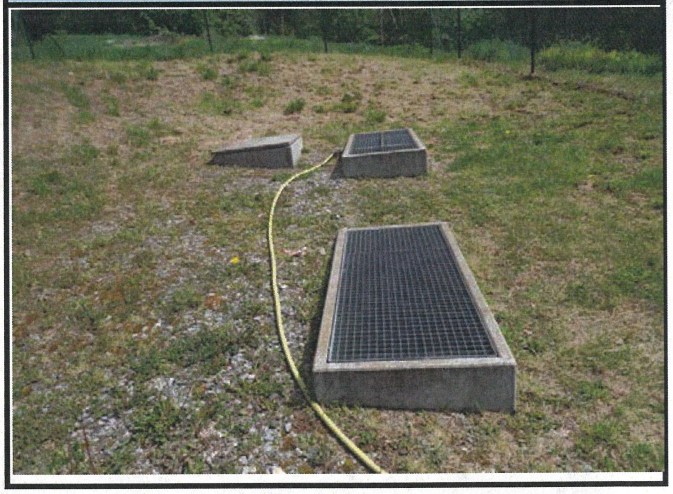


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	RAS
28/03/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Pavezin
Localisation du point :	Chemin a droite de Pavezin
Adresse	Le Bourg
Cordonnées GPS Nord :	45°27'59.3"
Cordonnées GPS Est :	4°40'10.0"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Pavezin
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

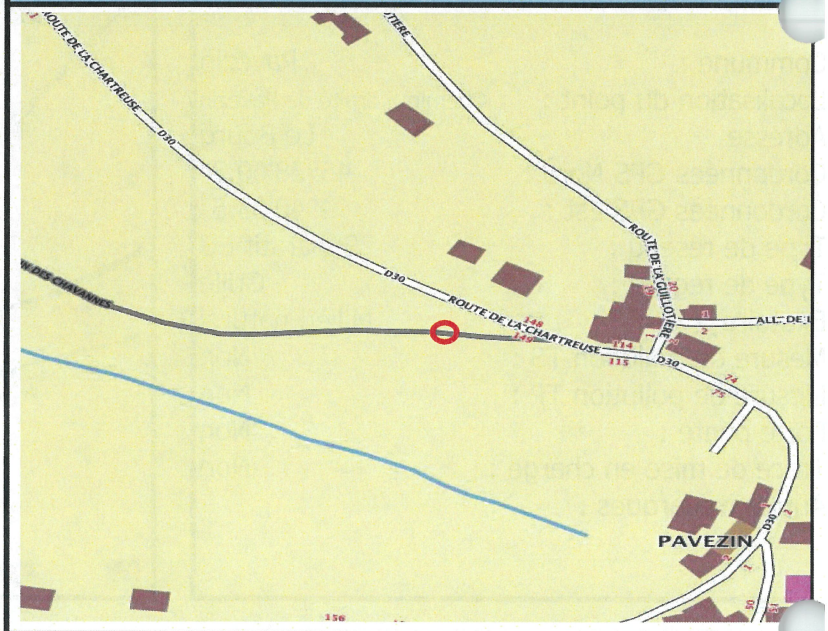

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16 au 17/04 15h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieur

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	RAS
28/03/2014	Retarage de la sonde
04/04/2014	RAS
17/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

13 SYSTEME EU SAINT VICTOR SUR LOIRE

13.1 COMMUNE DE SAINT VICTOR SUR LOIRE


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL5
- Q100

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Victor sur Loire
Localisation du point :	STEP
Adresse	Chemin des Tourettes
Cordonnées GPS Nord :	45°26'40.3"
Cordonnées GPS Est :	4°15'58.2"
Autres remarques :	

Localisation

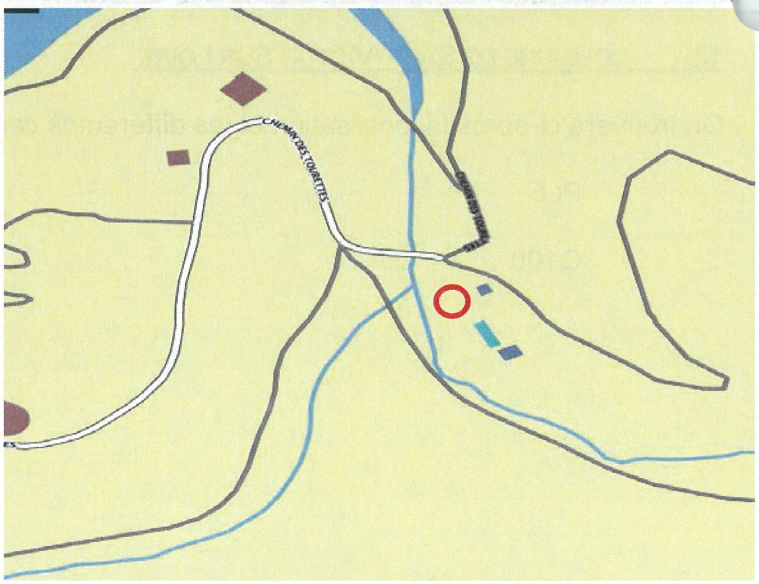

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure



Site d'installatione



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Installation
	Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Victor sur Loire
Localisation du point :	Chemin avant le pont
Adresse	Chemin des Tourettes
Cordonnées GPS Nord :	45°26.406'
Cordonnées GPS Est :	4°15.554'
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN250
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Saint-Victor sur Loire
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période 16 au 17/04 14h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	Retarage de la sonde
03/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

14 SYSTEME EU SAINTE CROIX EN JAREZ

14.1 COMMUNE DE SAINTE CROIX EN JAREZ


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL11
- S49
- Q101

Caractéristiques du site

Commune :	Sainte-Croix-sur-Jarez
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	D30
Cordonnées GPS Nord :	45°28'51.5"
Cordonnées GPS Est :	4°38'43.0"
Autres remarques :	

Localisation

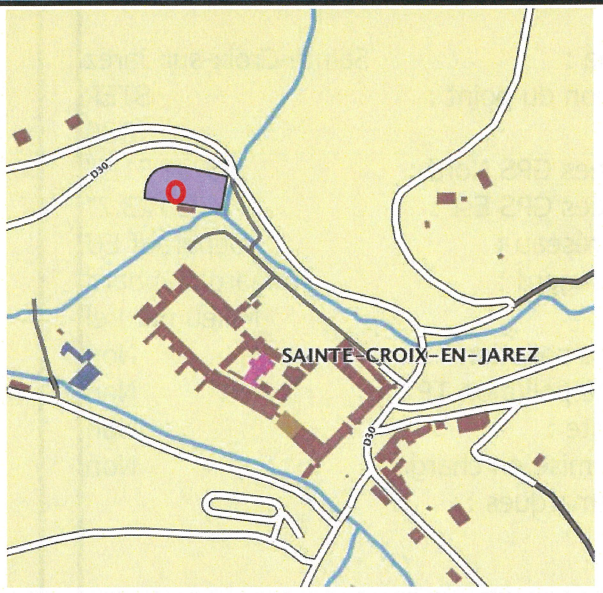

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure



Site d'installation




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

14/03/2014	Installation Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sainte-Croix-sur-Jarez
Localisation du point :	STEP
Adresse	D30
Cordonnées GPS Nord :	45°28'51.9"
Cordonnées GPS Est :	4°38'23.2"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

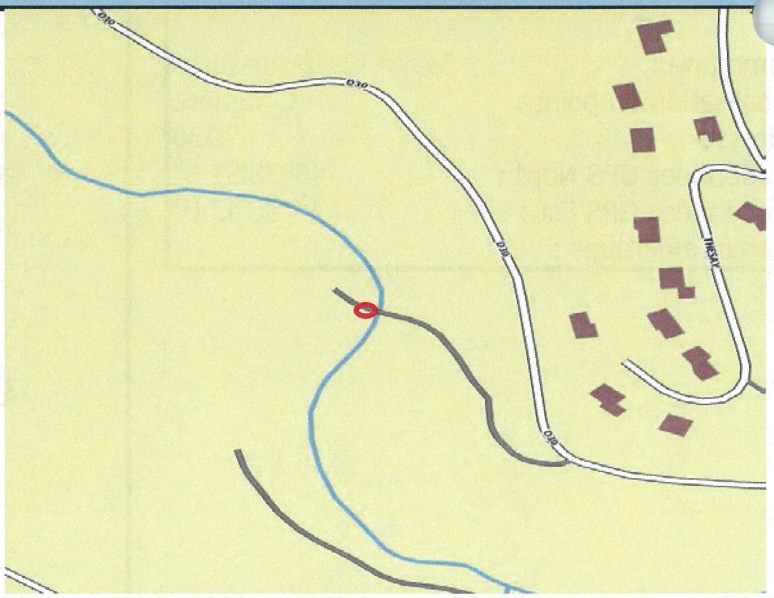

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

28/03/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sainte-Croix-sur-Jarez
Localisation du point :	STEP
Adresse	D30
Cordonnées GPS Nord :	45°28'51.9"
Cordonnées GPS Est :	4°38'23.2"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Sainte-Croix-sur-Jarez
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Oui
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

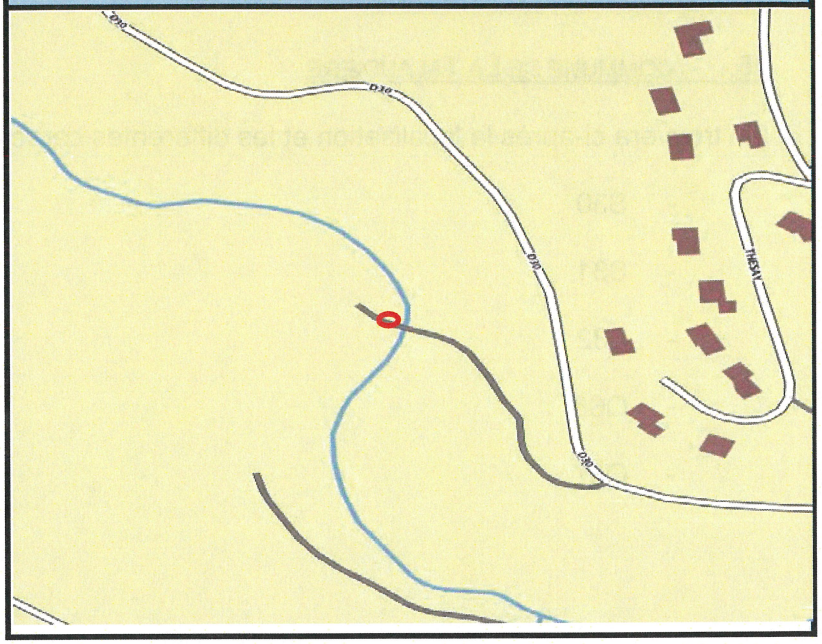

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900

Principe : 1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 16 au 17/04 16h

Diurne 06h - 24h

Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Retarage de la sonde
28/03/2014	RAS
04/04/2014	RAS
17/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

15 SYSTEME EU FURANIA

15.1 COMMUNE DE LA TALAUDIERE


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S30
- S31
- S32
- Q66
- Q67

Caractéristiques du site

Commune :	La Talaudière
Localisation du point :	Face au numéro 25
Adresse	Rue Jean Brossy
Cordonnées GPS Nord :	45°28'35.2"
Cordonnées GPS Est :	4°25'40.6"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu Naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

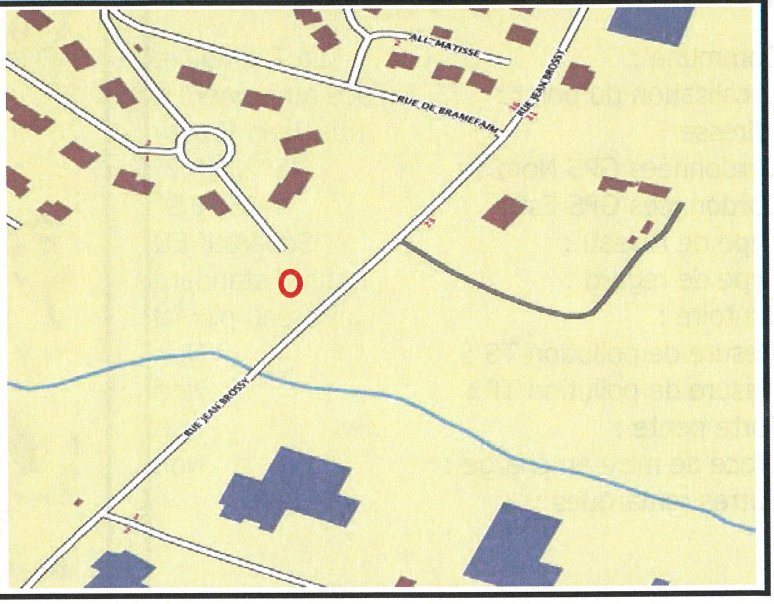

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Talaudière
Localisation du point :	Face au numéro 4
Adresse	Rue Jean Brossy
Cordonnées GPS Nord :	45°28'46.2"
Cordonnées GPS Est :	4°25'48.9"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

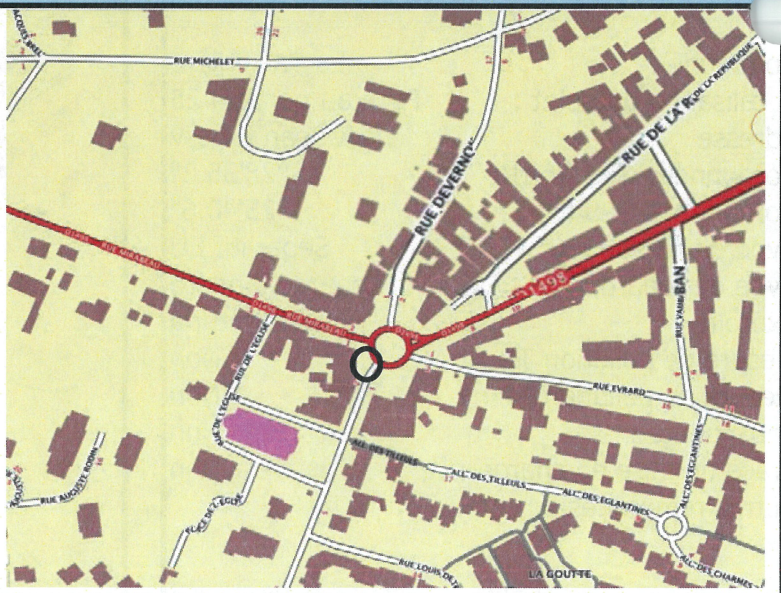


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

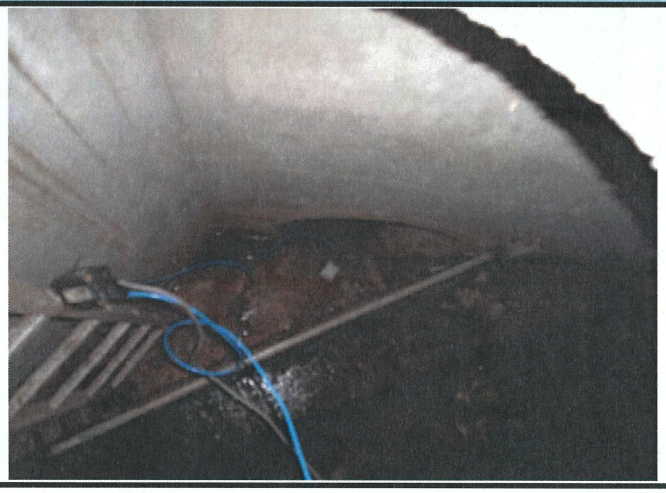

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Talaudière
Localisation du point :	Champs au fond de la rue
Adresse	Rue des Mineurs
Cordonnées GPS Nord :	45°28'12.4"
Cordonnées GPS Est :	4°26'22.0"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

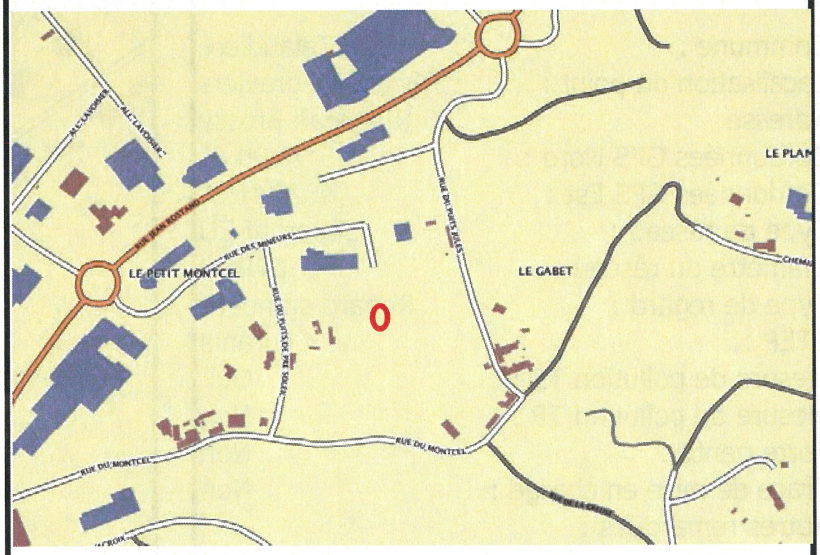

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
15/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Talaudière
Localisation du point :	Terrain de graviers
Adresse	25 Rue Jean Brossy
Cordonnées GPS Nord :	45°28'34.6"
Cordonnées GPS Est :	4°25'41.3"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN800
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
31/03/2014	RAS
09/04/2014	RAS
16/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Sonde encrassée, retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Talaudière
Localisation du point :	Derriere la haie
Adresse	143 Rue de l'Avenir
Cordonnées GPS Nord :	45°27'38.3"
Cordonnées GPS Est :	4°25'22.4"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN400
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

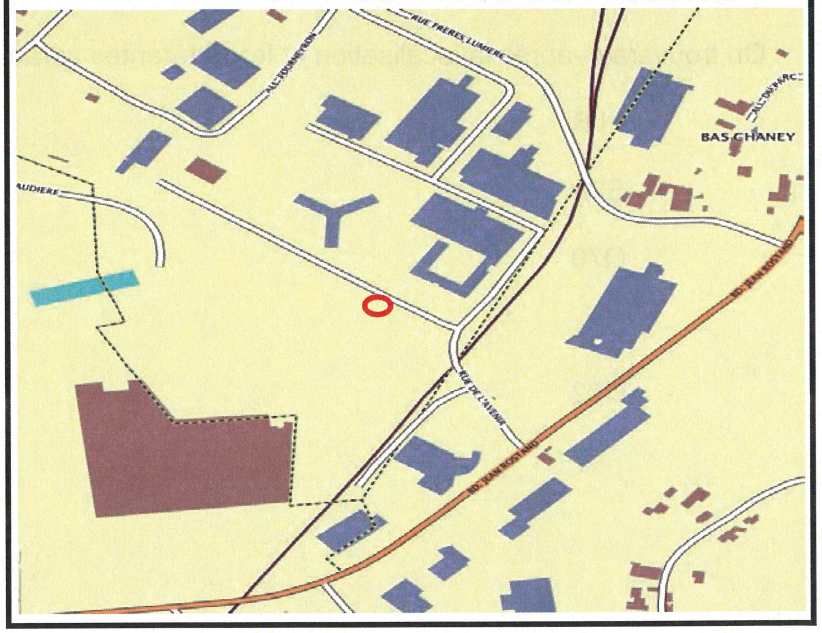

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900
Principe : 1Prél/10min sur 24h
Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
31/03/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
16/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

15.2 COMMUNE DE LA TOUR EN JAREZ


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL6
- S33
- Q70
- Q71
- Q72

Caractéristiques du site

Commune :	La Tour-en-Jarez
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	Allée des Aubépines
Cordonnées GPS Nord :	45°29'14.9"
Cordonnées GPS Est :	4°23'04.0"
Autres remarques :	

Localisation

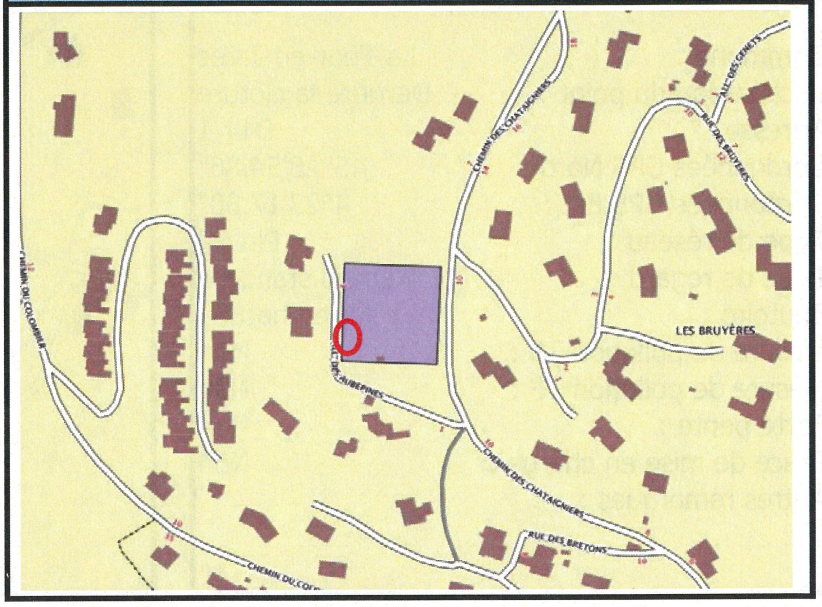

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure



Site d'installation




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Installastion
	Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Tour-en-Jarez
Localisation du point :	Derriére la cloture
Adresse	D11.1
Cordonnées GPS Nord :	45°28'54.86"
Cordonnées GPS Est :	4°23'17.80"
Type de réseau :	Pluvial
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

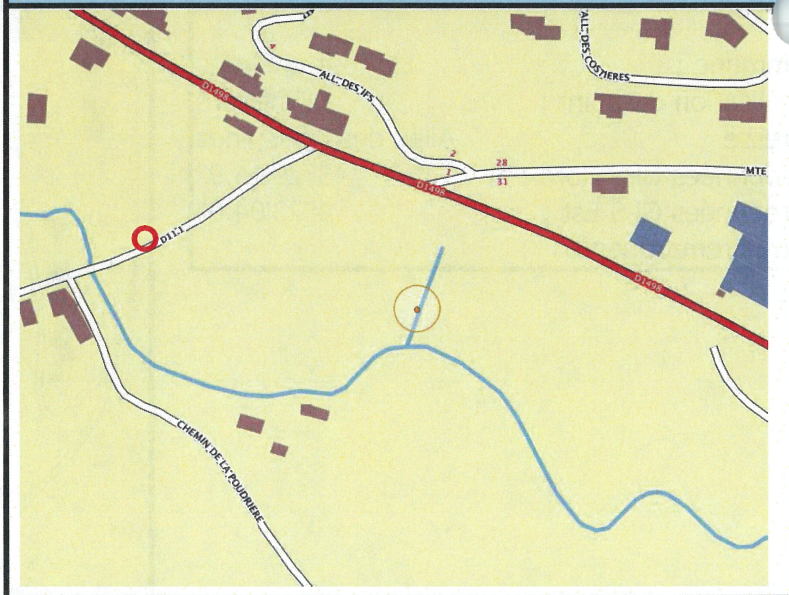

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
16/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Tour-en-Jarez
Localisation du point :	Au milieu du champs
Adresse	Chemin de la poudrière
Cordonnées GPS Nord :	45°28'53.62"
Cordonnées GPS Est :	4°23'22.85"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

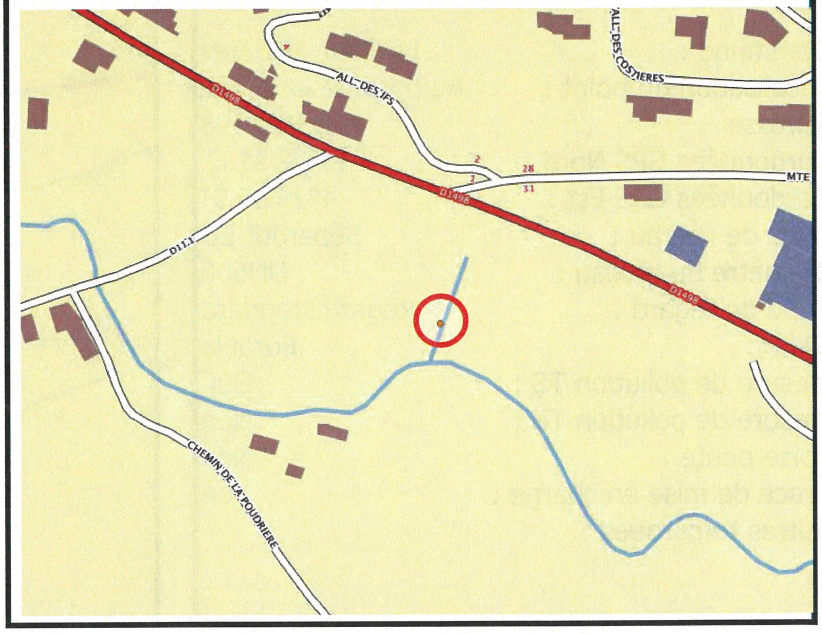

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde Piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

20/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
16/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Tour-en-Jarez
Localisation du point :	Au bord de la rivière
Adresse	D3/D1498
Cordonnées GPS Nord :	45°28'31.6"
Cordonnées GPS Est :	4°24'36.9"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

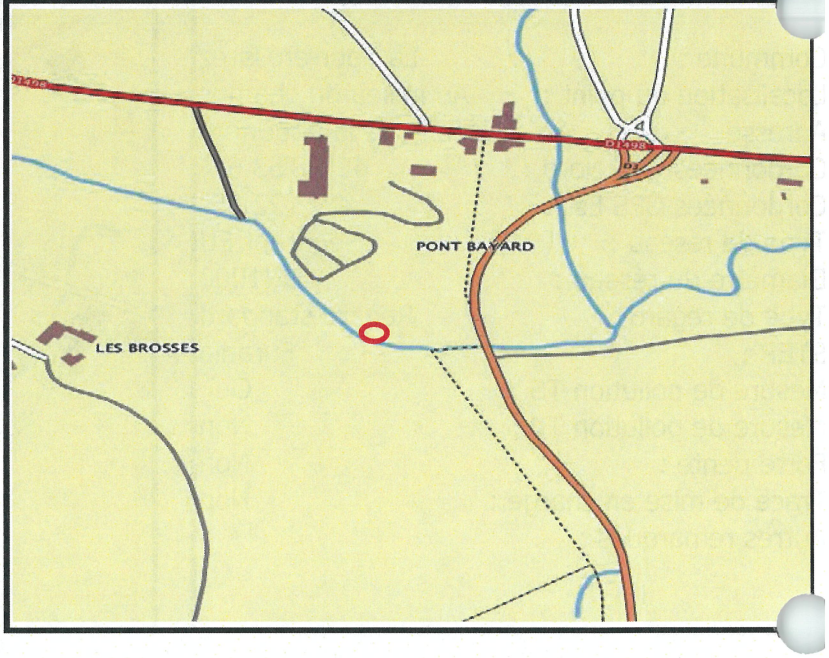

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	batterie changée, Retarage de la sonde
26/03/2014	RAS
09/04/2014	batterie changée, Retarage de la sonde
16/04/2014	Retarage de la sonde
25/04/2014	batterie changée, Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	La Tour-en-Jarez
Localisation du point :	Au Nord-Est du préau
Adresse	D1498
Cordonnées GPS Nord :	45°28'35.77"
Cordonnées GPS Est :	4°24'36.52"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

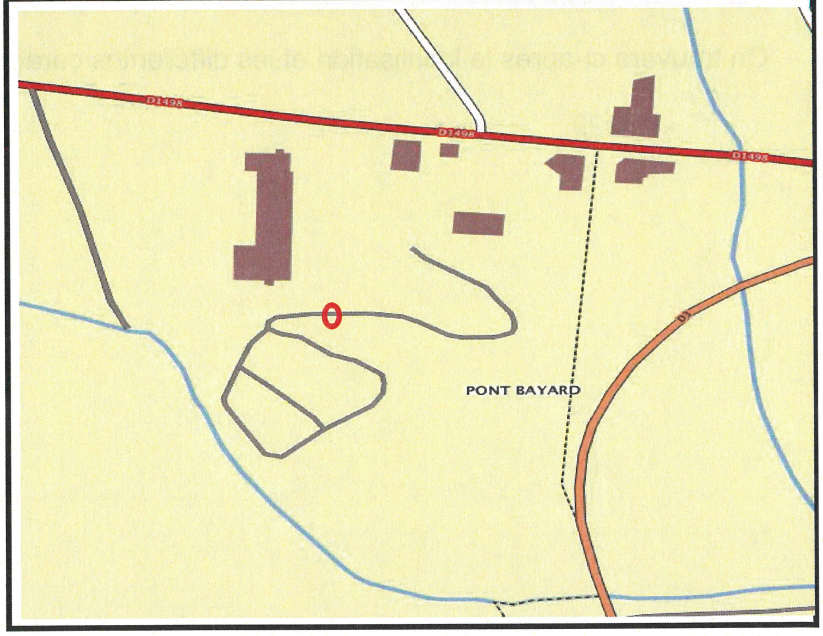


Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Sigma 24 Flacon SD900
Principe : 1Prél/10min sur 24h
Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure

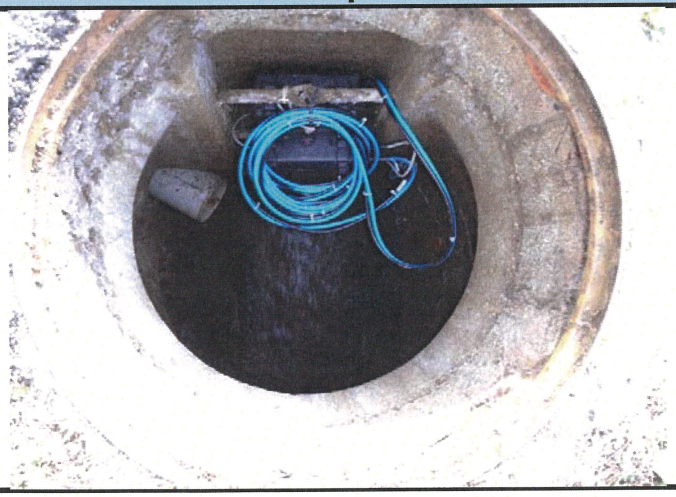

Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée
25/03/2014	RAS
09/04/2014	Retarage de la sonde
16/04/2014	Retarage de la sonde
24/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

15.3 COMMUNE DE SAINT PRIEZ EN JAREZ


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- Q99

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest-en-Jarez
Localisation du point :	Hôpital psychiatrique
Adresse	Che. de la Marandière
Cordonnées GPS Nord :	45°28'52.08"
Cordonnées GPS Est :	4°21'29.23"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN1200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

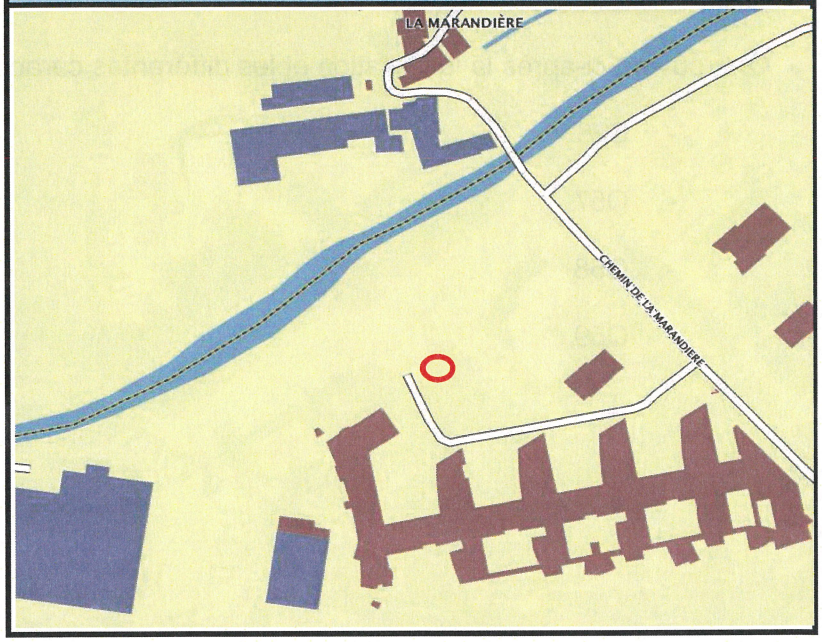

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
26/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
02/04/2014	RAS
16/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
24/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

15.4 COMMUNE DE L'ETRAT


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S26
- Q57
- Q58
- Q59

Caractéristiques du site

Commune :	L'Etrat
Localisation du point :	Face au numéro 2B
Adresse	Rue de la paix
Cordonnées GPS Nord :	45°29'09.05
Cordonnées GPS Est :	4°22'45.64"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

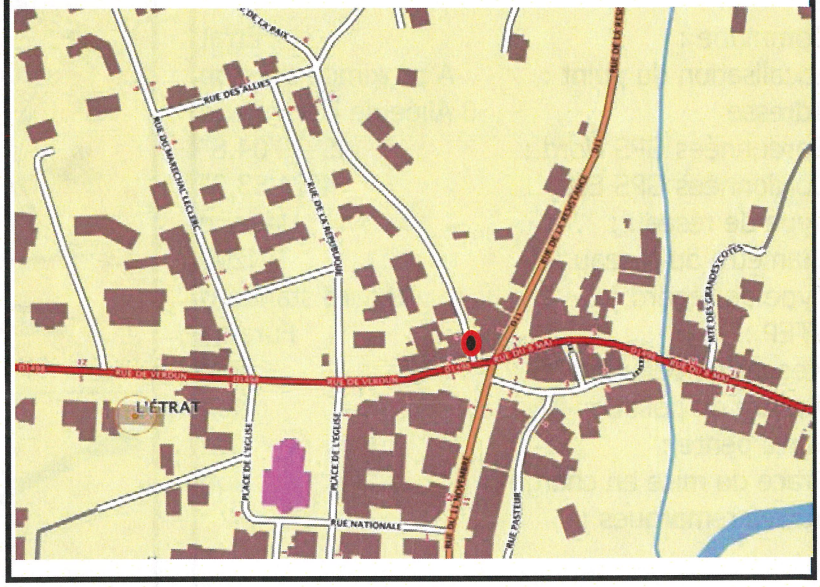

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

02/04/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
24/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	L'Etrat
Localisation du point :	A proximité du stop
Adresse	6 Allée de l'Orangerie
Cordonnées GPS Nord :	45°29'04.8"
Cordonnées GPS Est :	4°21'53.8"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN200
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

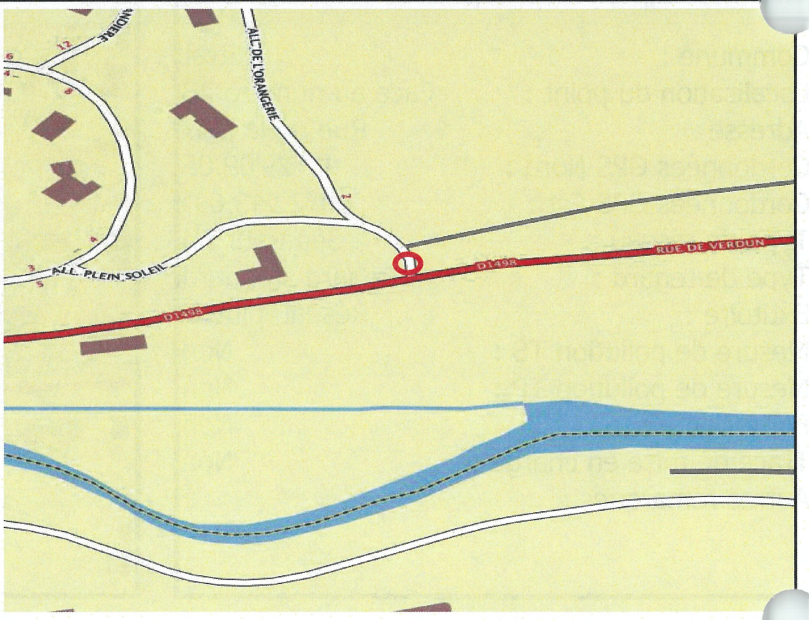

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
26/03/2014	RAS
09/04/2014	RAS
18/04/2014	Encrassement de la sonde et du seuil, retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	L'Etrat
Localisation du point :	En face de la Poste
Adresse	Rue du Moulin
Cordonnées GPS Nord :	45°28'53.4"
Cordonnées GPS Est :	4°23'07.41"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN500
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

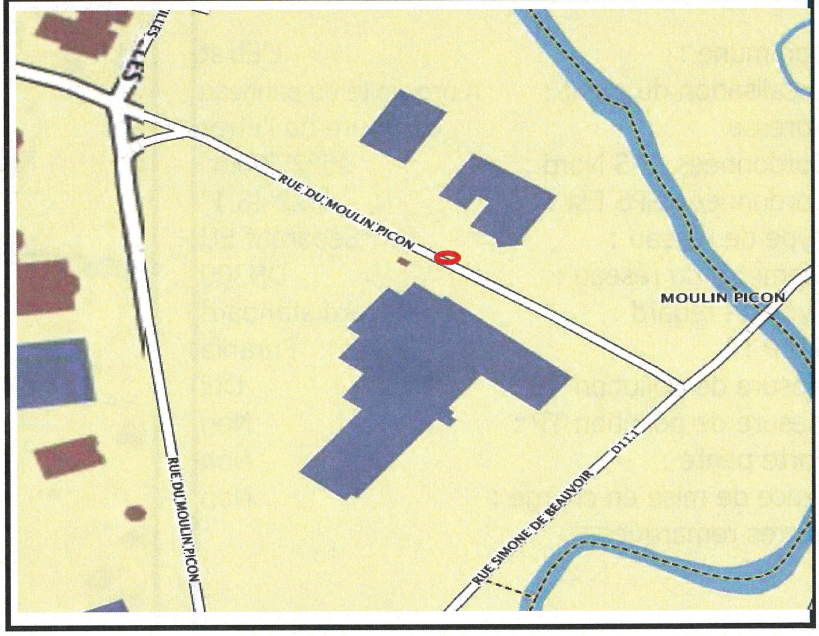

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
26/03/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
16/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	L'Etrat
Localisation du point :	A proximité du panneau
Adresse	62 Route de l'Etrat
Cordonnées GPS Nord :	45°29'00.4"
Cordonnées GPS Est :	4°22'48.1"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

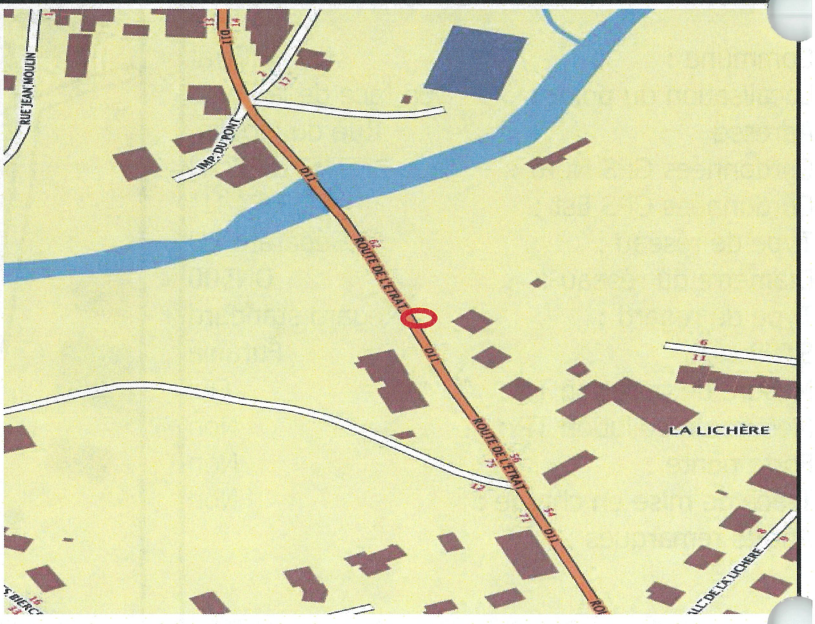

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
16/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

15.5 COMMUNE DE SORBIER

On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S50
- S51
- S53
- Q68
- Q102
- Q103
- Q112
- Q114

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	Au fond de l'Impasse
Adresse	Impasse de la Vaure
Cordonnées GPS Nord :	45°28'50.60"
Cordonnées GPS Est :	4°26'32.52"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Milieu naturel
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation




Caractéristiques de la mesure


Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

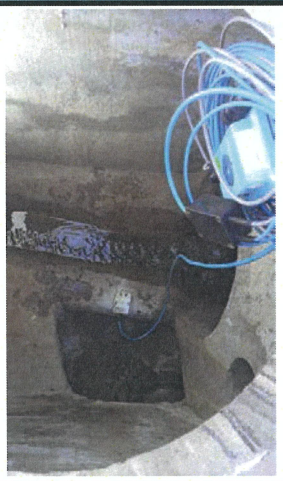

Vue extérieure

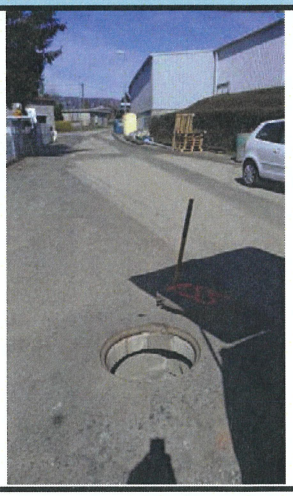


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	A proximité d'un local
Adresse	Impasse de la Vaure
Cordonnées GPS Nord :	45°28'52.51"
Cordonnées GPS Est :	4°26'31.70"
Type de réseau :	Séparatif EU
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

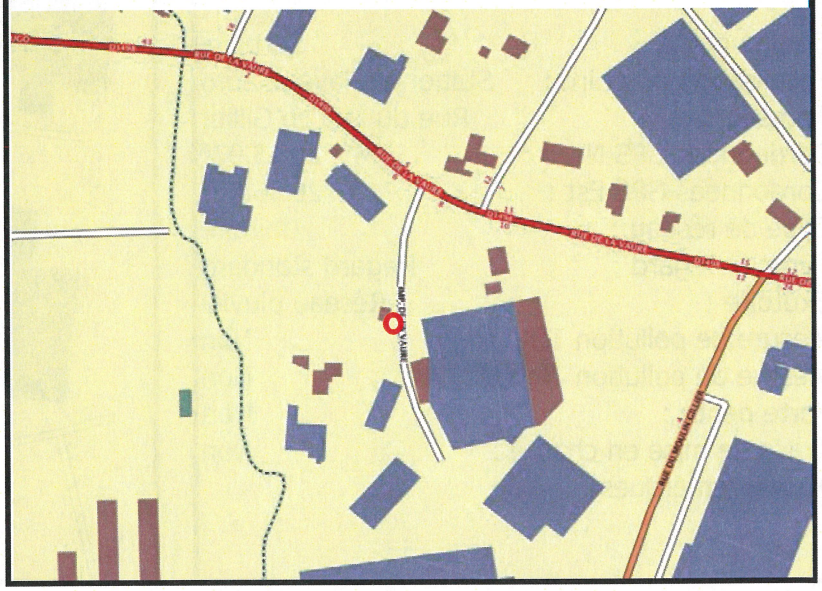


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

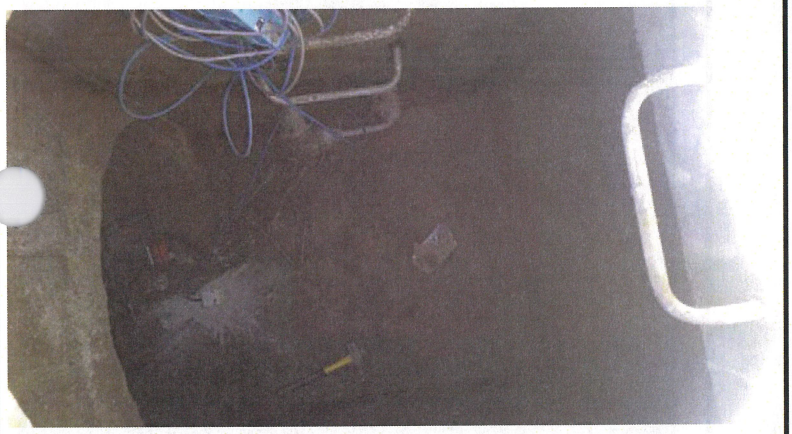

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	Station de lavage auto
Adresse	Rue du Moulin Gillier
Cordonnées GPS Nord :	45°28'43.92"
Cordonnées GPS Est :	4°26'36.53"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

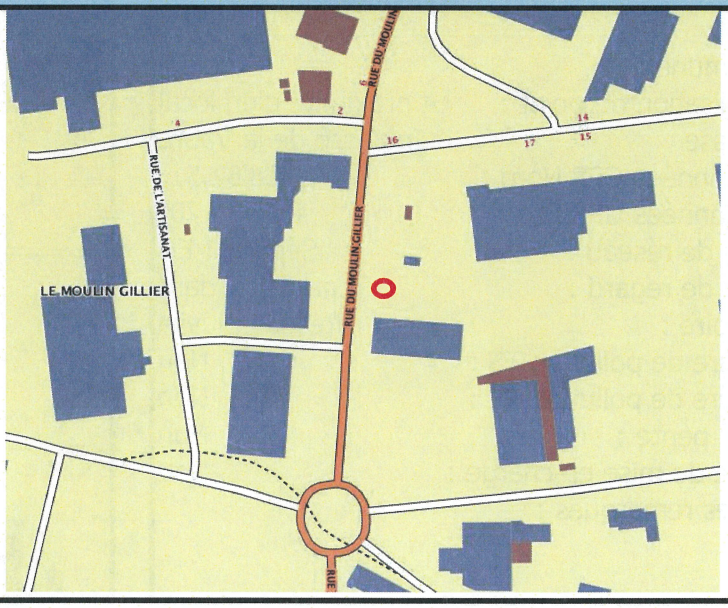


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

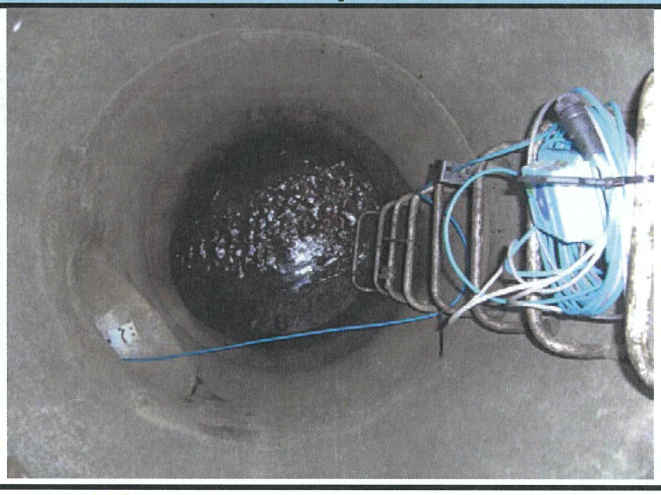

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
02/04/2014	RAS
07/04/2014	RAS
18/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	A l'entrée des CRS
Adresse	3 Allée des Merisiers
Cordonnées GPS Nord :	45°28.747'
Cordonnées GPS Est :	4°26.448'
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

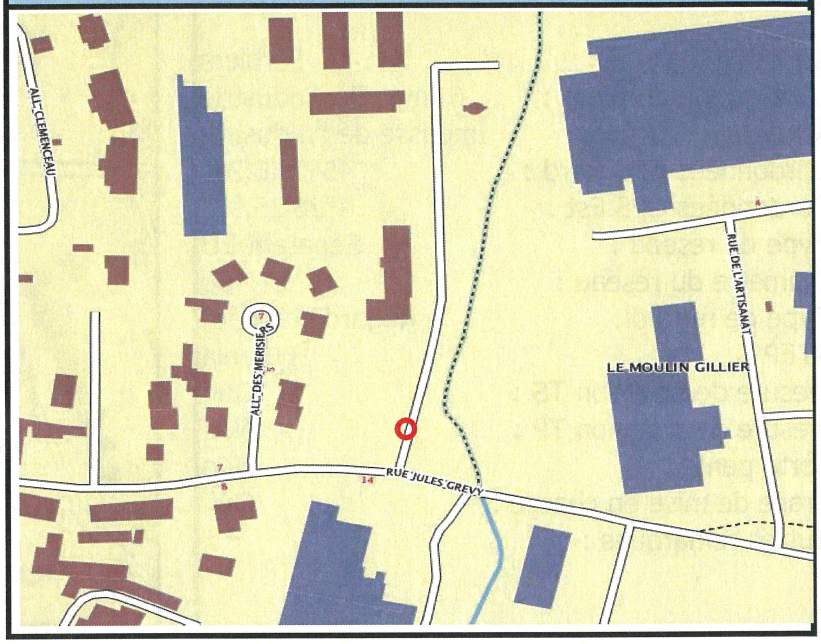

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution


Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure

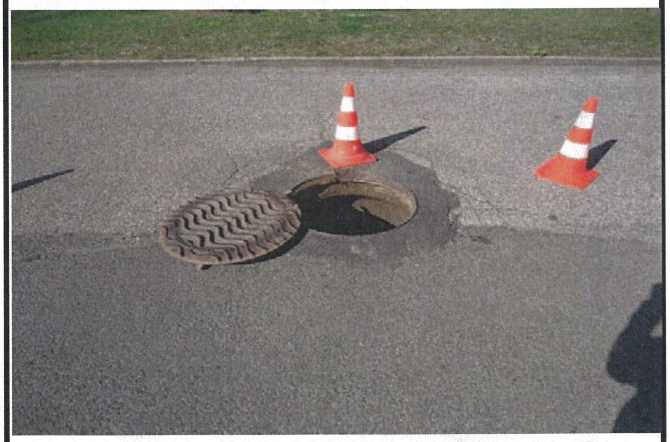


Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	RAS
27/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
07/04/2014	RAS
16/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	Odeur d'hydrocarbure importante

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	6 Imp. De l'industrie
Adresse	Impasse de l'Industrie
Cordonnées GPS Nord :	45°29'6.25"
Cordonnées GPS Est :	4°26'25.93"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN400
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Oui
Autres remarques :	

Localisation

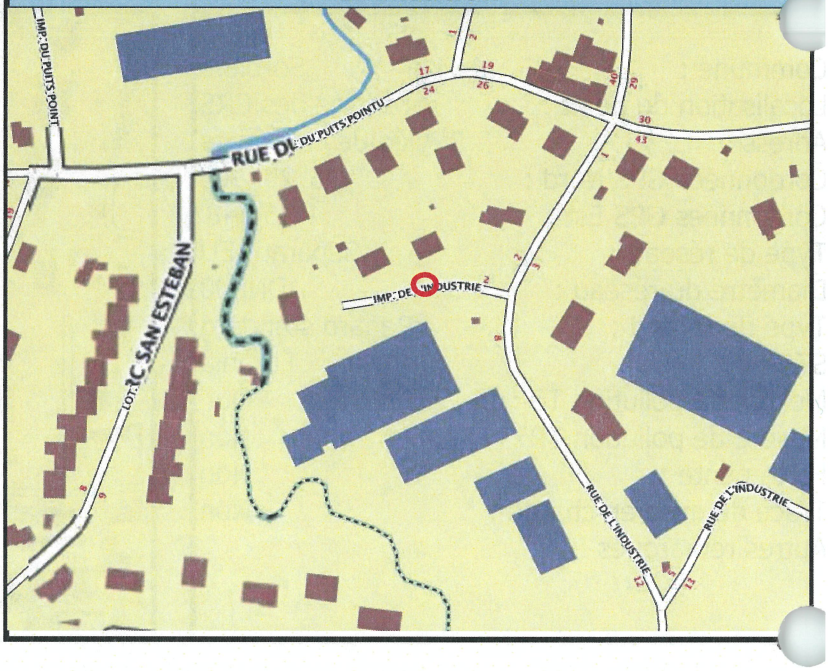

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	Faible bouchage, retarage de la sonde
27/03/2014	Retarage de la sonde
07/04/2014	RAS
16/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
30/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	Au fond de l'Impasse
Adresse	Impasse de la Vaure
Cordonnées GPS Nord :	45°28'51.20"
Cordonnées GPS Est :	4°26'30.78"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

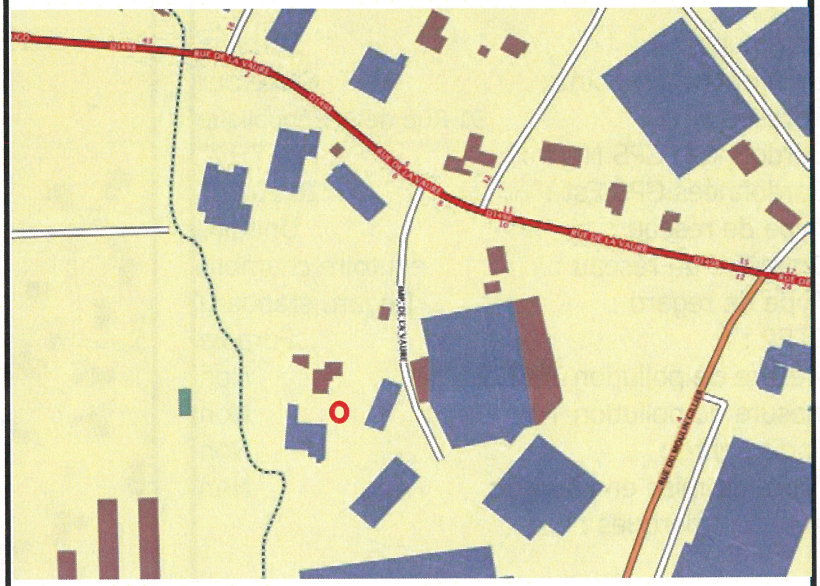

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la courbe
07/04/2014	RAS
18/04/2014	Retarage de la courbe
23/04/2014	Arrivée importante d'hydrocarbure
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	Carrefour
Adresse	91 Rue de la République
Cordonnées GPS Nord :	45°29'7.17"
Cordonnées GPS Est :	4°26'10.82"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	exutoire chambre
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	RAS
26/03/2014	RAS
07/04/2014	RAS
16/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Sorbiers
Localisation du point :	Au fond de l'Impasse
Adresse	Impasse de la Vaure
Cordonnées GPS Nord :	45°28'51.20"
Cordonnées GPS Est :	4°26'30.78"
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

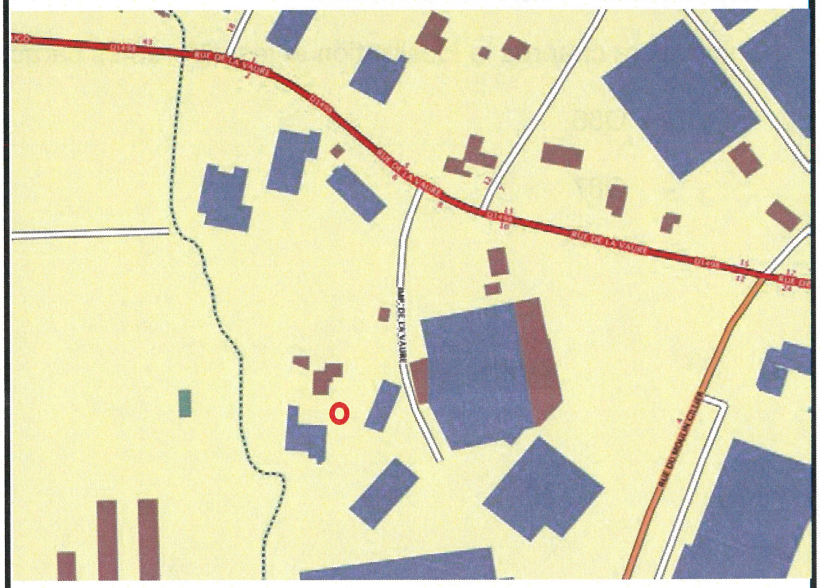

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

19/03/2014	RAS
26/03/2014	Retarage de la sonde
07/04/2014	RAS
18/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
29/04/2014	RAS

15.6 COMMUNE DE SAINT-ETIENNE


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- Q86
- Q87

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Etienne
Localisation du point :	Derriére parking DEKRA
Adresse	19 Rue des Méons
Cordonnées GPS Nord :	45°27'48.71"
Cordonnées GPS Est :	4°24'58.32
Type de réseau :	Séparatif EU
Diamètre du réseau :	DN500
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

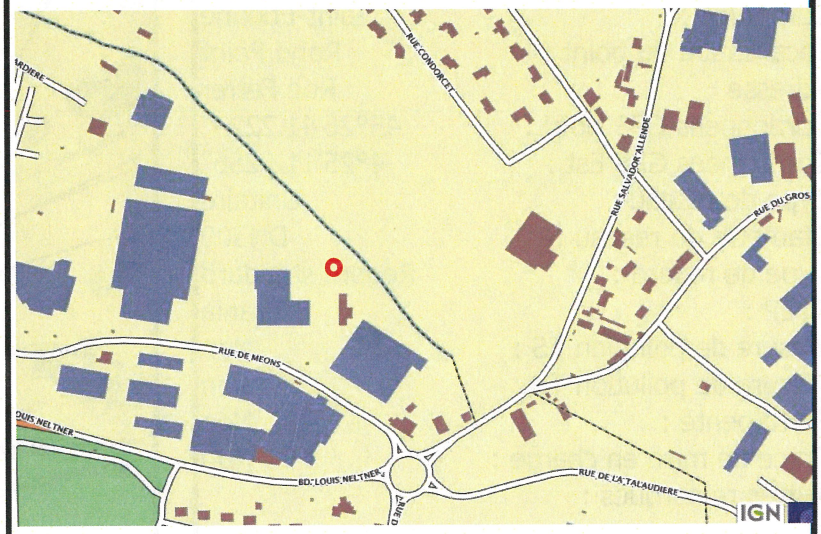

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

26/03/2014	RAS
31/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
09/04/2014	Retarage de la sonde
16/04/2014	RAS
24/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Etienne
Localisation du point :	Rond Point
Adresse	Rue Ferrer
Cordonnées GPS Nord :	45°26'41.2224"
Cordonnées GPS Est :	4°25'11.6256"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN300
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

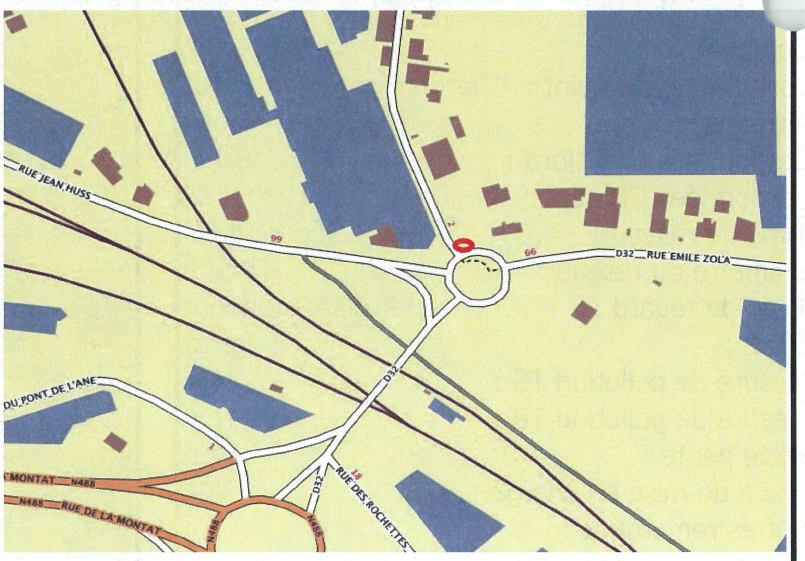

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Sonde piézométrique
Principe des mesures :	Seuil Jaugeur
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

27/03/2014	Retarage de la sonde
31/03/2014	Retarage de la sonde
09/04/2014	RAS
22/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

15.7 COMMUNE DE VILLARS


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- S61
- S62
- Q109
- Q110
- Q111

Caractéristiques du site

Commune :	Villars
Localisation du point :	Face au numéro 40
Adresse	Rue du Bois Montzil le Haut
Cordonnées GPS Nord :	45°28'08.0"
Cordonnées GPS Est :	4°21'53.1"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

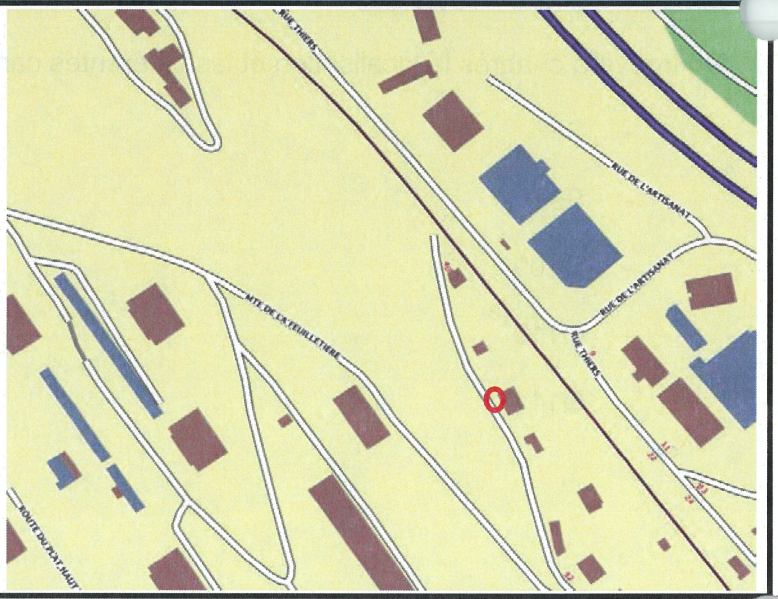


Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

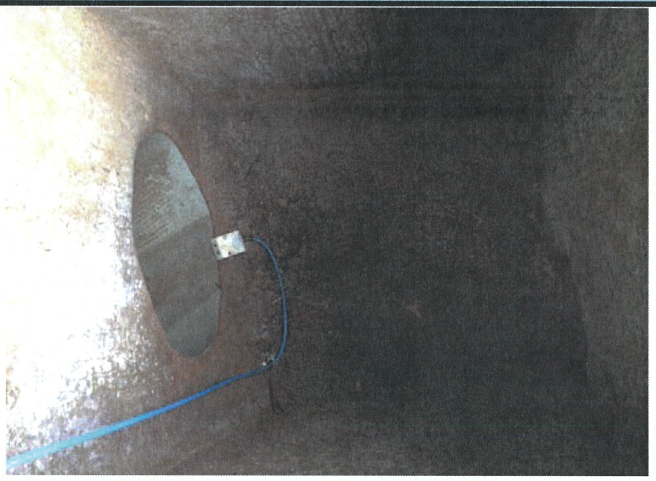

Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

09/04/2014	RAS
16/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Villars
Localisation du point :	20m au nord du n°35
Adresse	Rue de Curnieu
Cordonnées GPS Nord :	45°28'25.6"
Cordonnées GPS Est :	4°21'08.1"
Type de réseau :	Unitaire
Type de regard :	Regard standard
Exutoire :	Réseau pluvial
Mesure de pollution TS :	Non
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

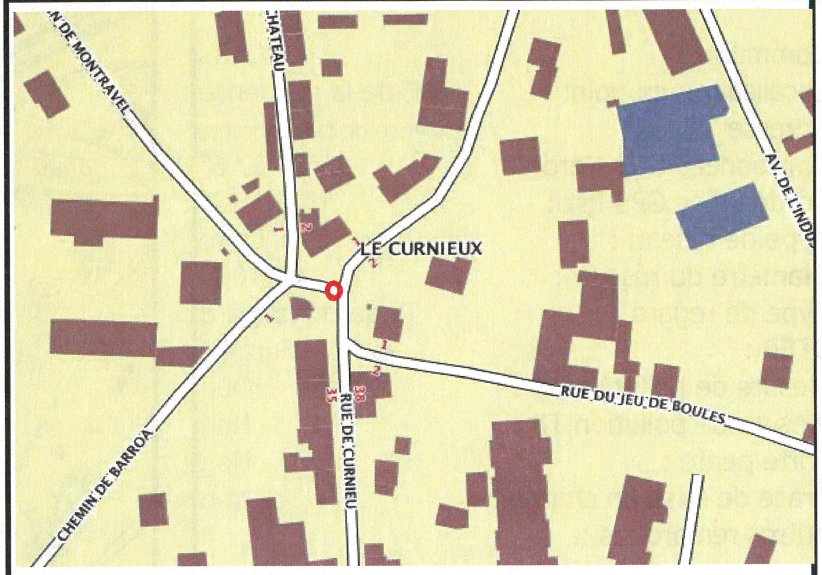

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Détecteur de survese
Principe des mesures :	Contacteur d'eau
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

09/04/2014	RAS
16/04/2014	RAS
23/04/2014	RAS
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Villars
Localisation du point :	N-E de la résidence
Adresse	Résidence de l'hippodrome
Cordonnées GPS Nord :	45°28'27.6"
Cordonnées GPS Est :	4°21'35.5"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN1000
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

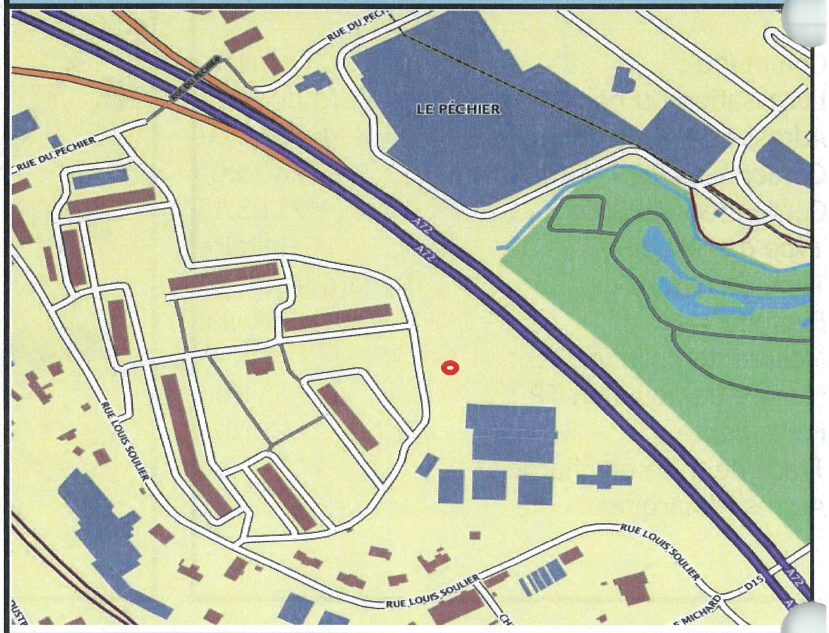

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
26/03/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
16/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Villars
Localisation du point :	Sortie la Fouillouse
Adresse	A72
Cordonnées GPS Nord :	45°28'44.96"
Cordonnées GPS Est :	4°21'00.86"
Type de réseau :	Séparatifs EU
Diamètre du réseau :	DN600
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

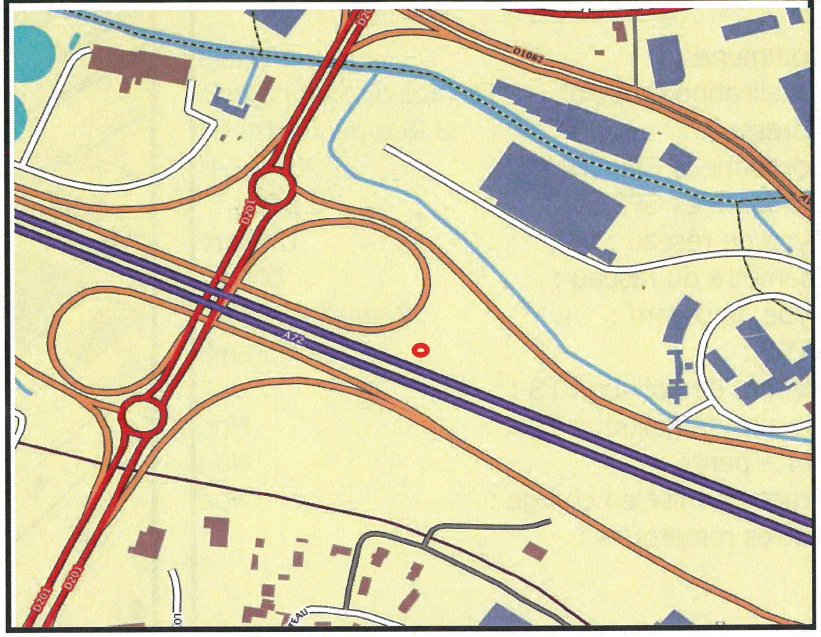

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure




Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
26/03/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde, présence de grosse pierre
16/04/2014	RAS
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

Caractéristiques du site

Commune :	Villars
Localisation du point :	En face du Campagnile
Adresse	8 Rue de l'Artisanat
Cordonnées GPS Nord :	45°28'07.44"
Cordonnées GPS Est :	4°22'04.05"
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	DN500
Type de regard :	Regard standard
STEP :	Furania
Mesure de pollution TS :	Oui
Mesure de pollution TP :	Non
Forte pente :	Non
Trace de mise en charge :	Non
Autres remarques :	

Localisation

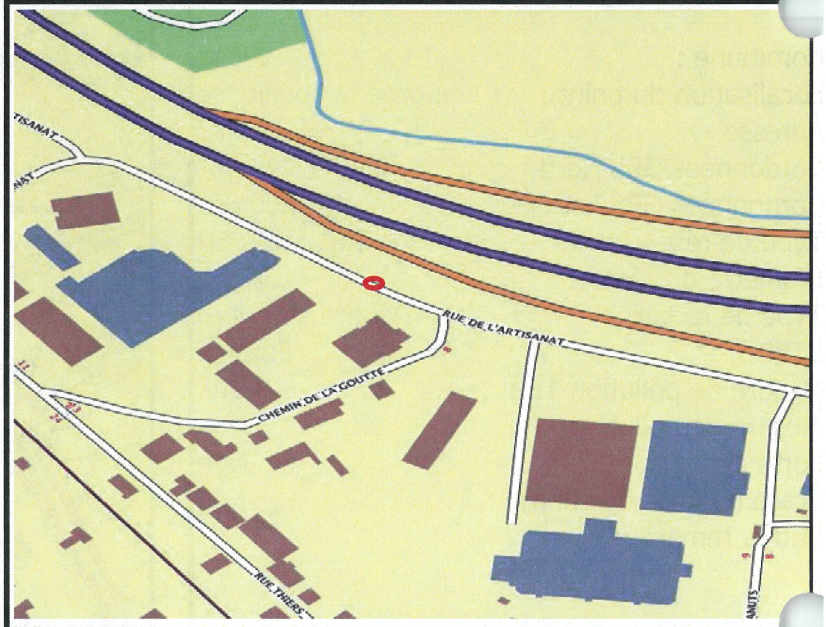

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Mainstream
Principe des mesures :	Hauteur Vitesse
Pas de temps de l'enregistrement :	5 minutes

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 24 Flacon SD900
Principe :	1Prél/10min sur 24h

Echanlillon reconstitué sur la période du 15/04
Diurne 06h - 24h
Nocturne 00h - 06h

Vue intérieure du point de mesure



Vue extérieure



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

21/03/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
26/03/2014	RAS
09/04/2014	Batterie changée, retarage de la sonde
16/04/2014	Retarage de la sonde
23/04/2014	Retarage de la sonde
28/04/2014	RAS

16 AUTRES SYSTEME EU

16.1 COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PLAINE


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL8

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Martin-la-Plaine
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	Rue du Repos
Cordonnées GPS Nord :	45°32'50.9"
Cordonnées GPS Est :	4°35'18.2"
Autres remarques :	

Localisation

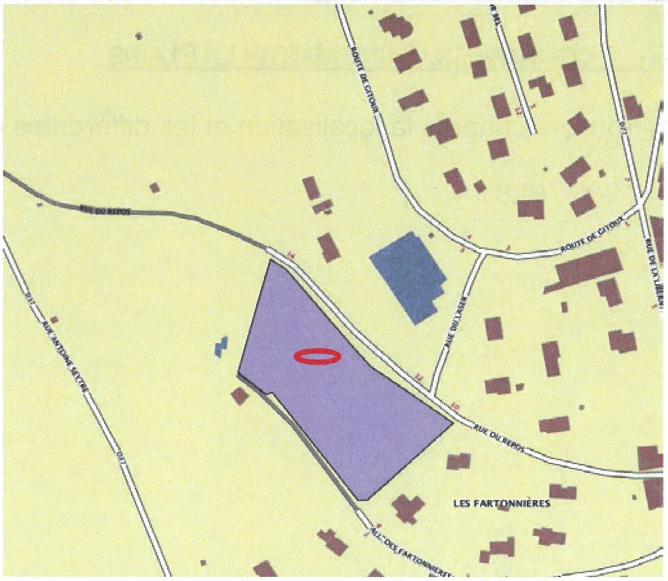

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure

Site d'installation

Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

02/05/2014	Installation
	Reléve par GSM
02/05/2014	RAS

16.1 COMMUNE DE LA GRAND CROIX


On trouvera ci-après la localisation et les différentes caractéristiques des mesures réalisées sur :

- PL9

Caractéristiques du site

Commune :	La Grand-Croix
Localisation du point :	Cimetière
Adresse	Rue du Repos
Cordonnées GPS Nord :	45°29'51.3"
Cordonnées GPS Est :	4°34'09.4"
Autres remarques :	

Localisation

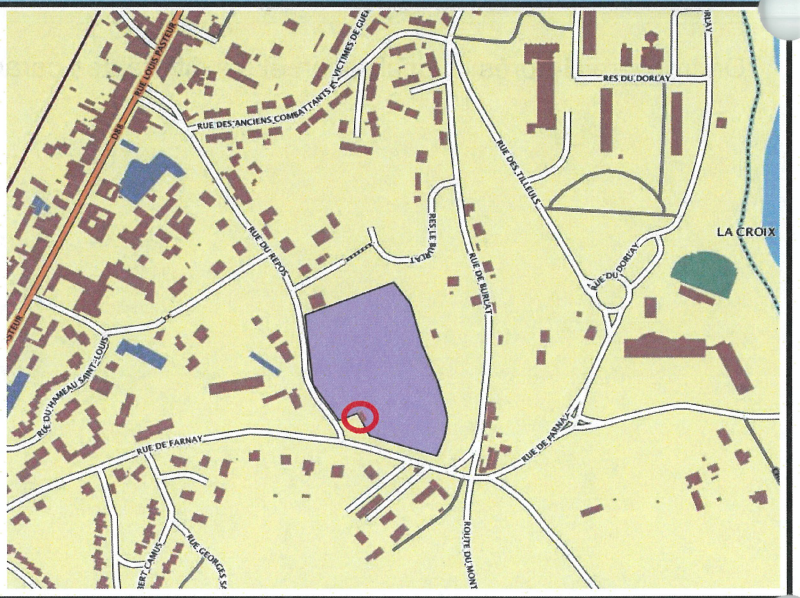

Caractéristiques de la mesure

Appareillage :	Pluviométre
Principe des mesures :	Auget basculant
Pas de temps de l'enregistrement :	Evénementiel

Appareil de mesure



Site d'installation



Date des Relèves et Commentaires lors de la relève

13/03/2014	Installation
	Reléve pas GSM
02/05/2014	Receptacle encrassé par des feuilles