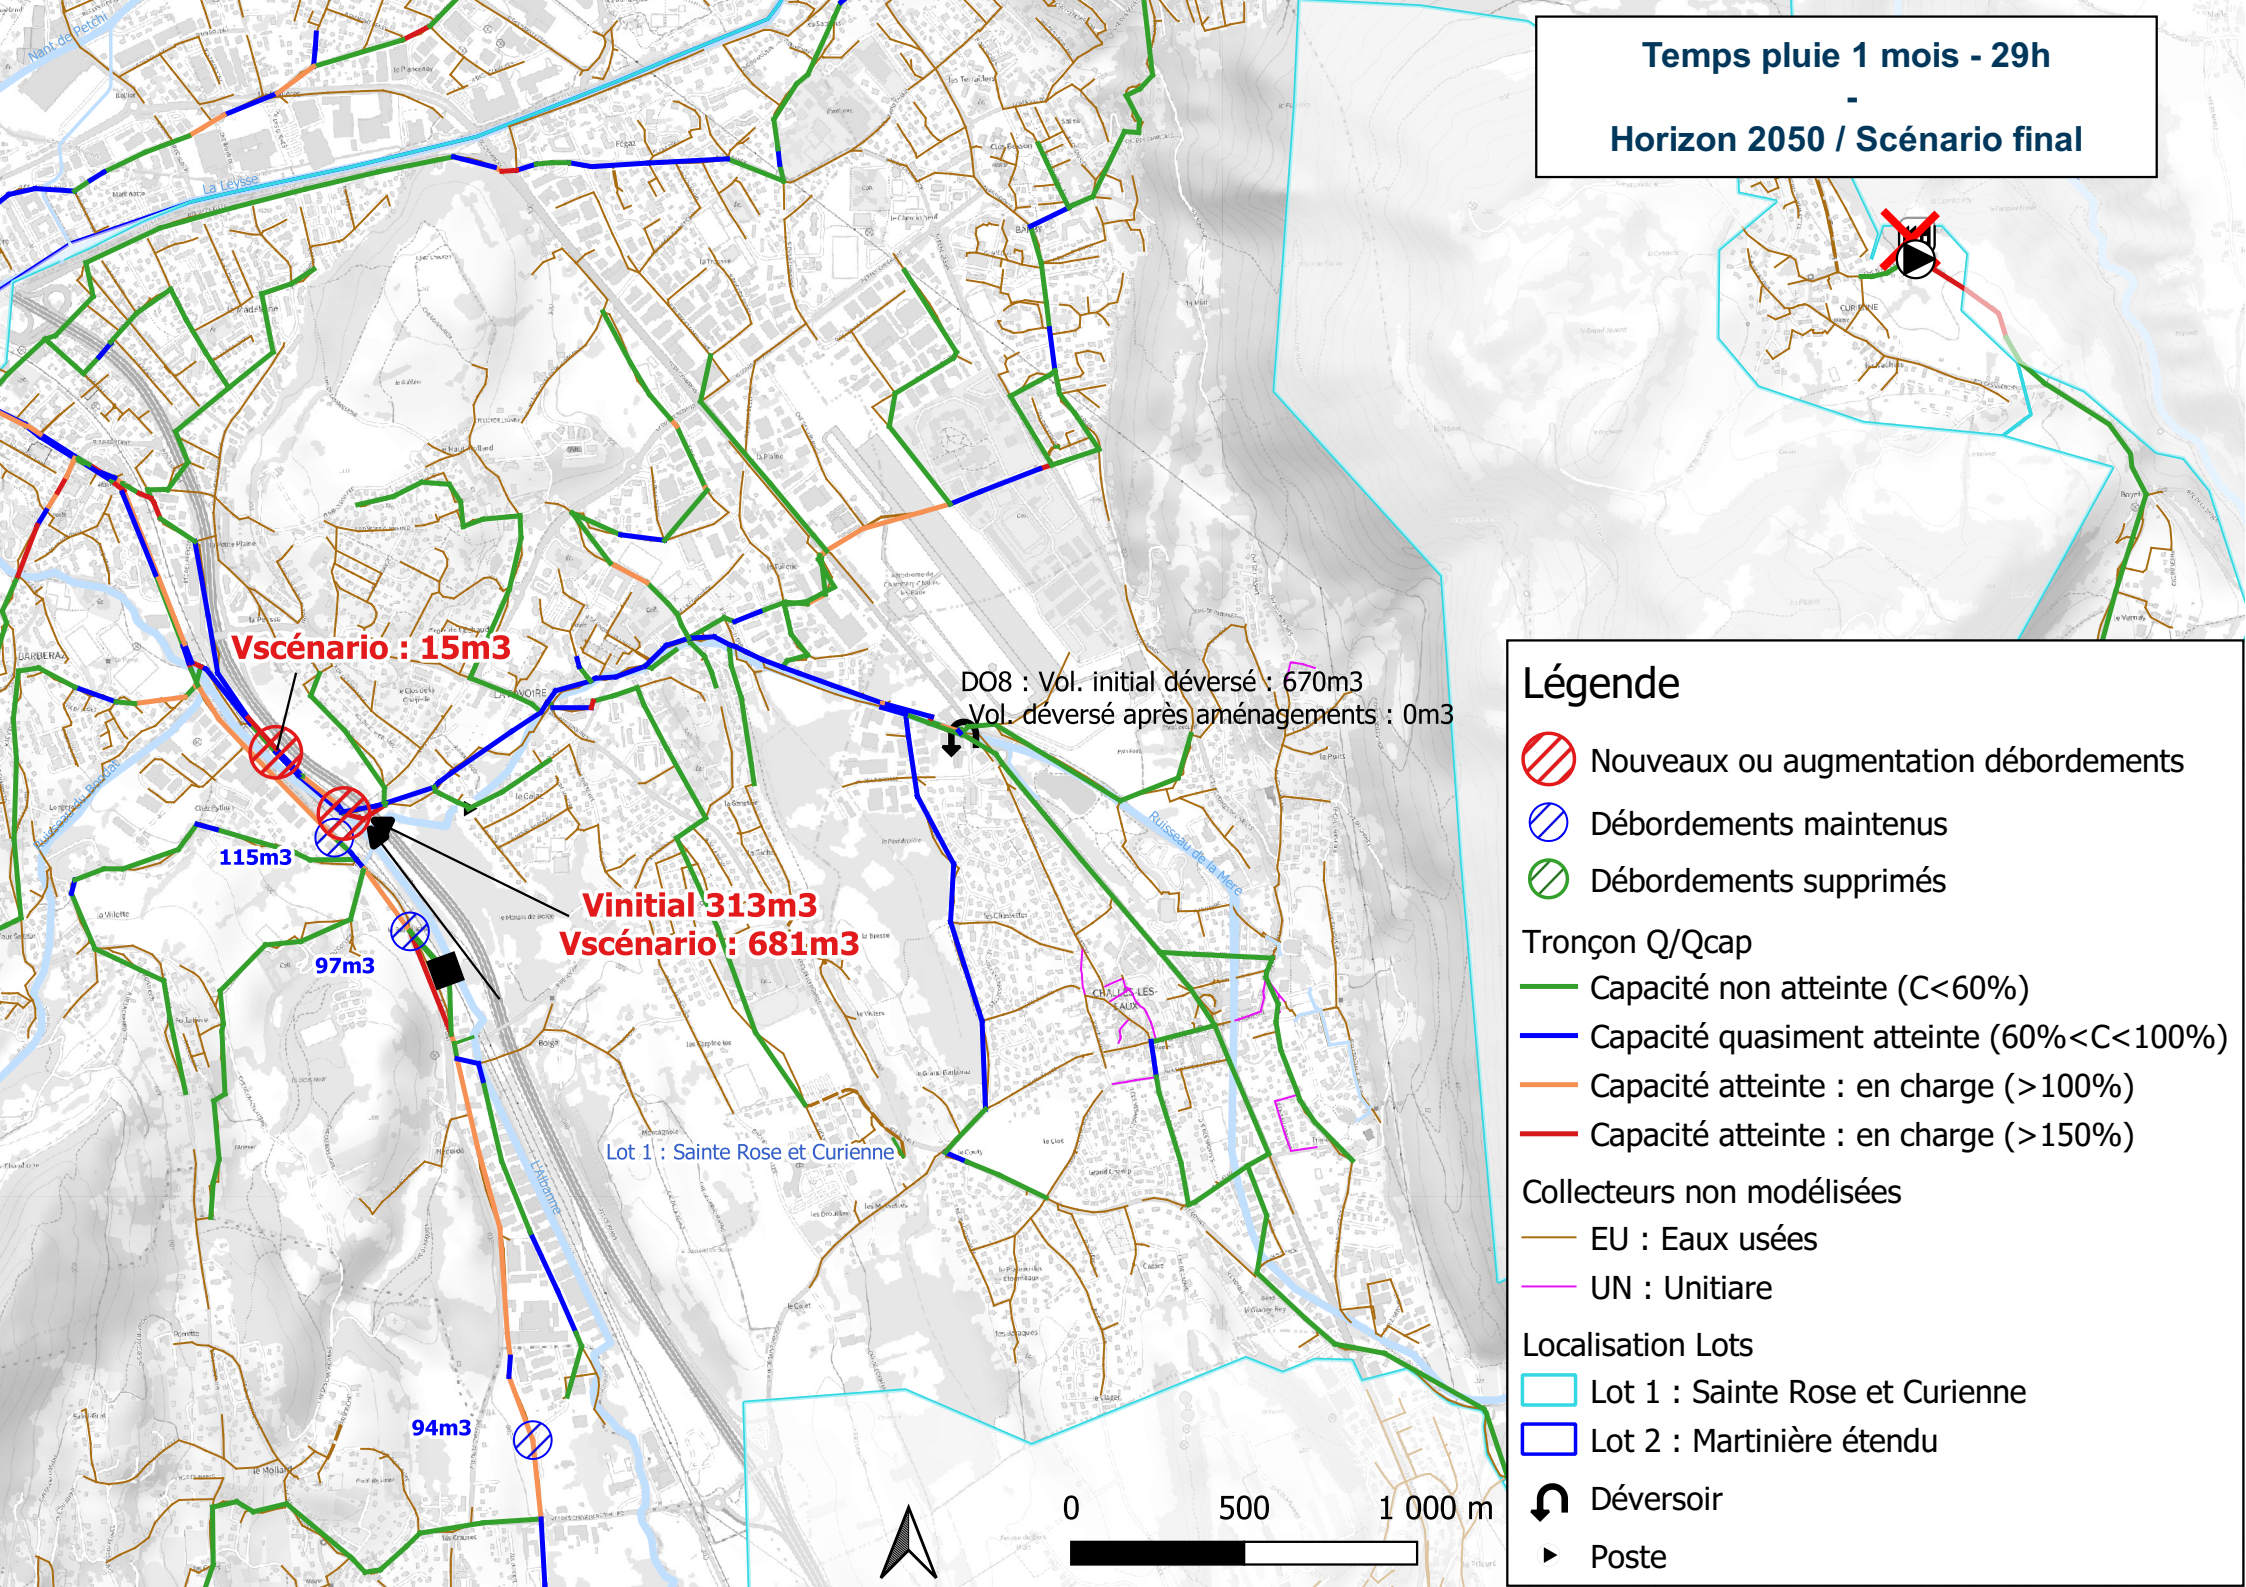
Temps pluie 1 mois - 29h
-
Horizon 2050 / Scénario final
Vscénario : 15m3
115m3
97m3
94m3
Vinitial 313m3
Vscénario : 681m3
DO8 : Vol. initial déversé : 670m3
Vol. déversé après aménagements : 0m3
Lot 1 : Sainte Rose et Curienne
La Leysse
Ruisseau de la Merle
Légende
Nouveaux ou augmentation débordements
Débordements maintenus
Débordements supprimés
Tronçon Q/Qcap
Capacité non atteinte (C<60%)
Capacité quasiment atteinte (60%<C<100%)
Capacité atteinte : en charge (>100%)
Capacité atteinte : en charge (>150%)
Collecteurs non modélisées
EU : Eaux usées
UN : Unitiare
Localisation Lots
Lot 1 : Sainte Rose et Curienne
Lot 2 : Martinière étendu
Déversoir
Poste
0
500
1 000 m