


Localisation du compteur

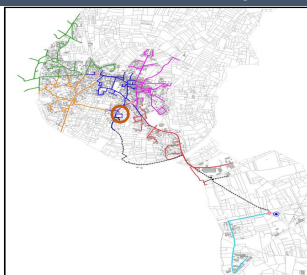


Information compteur

Marque	Siemens
Diamètre	200
Année	2008
Télégestion	Oui


Photo du compteur




Evolution du volume journalier mis en distribution (Hors période de pompage)

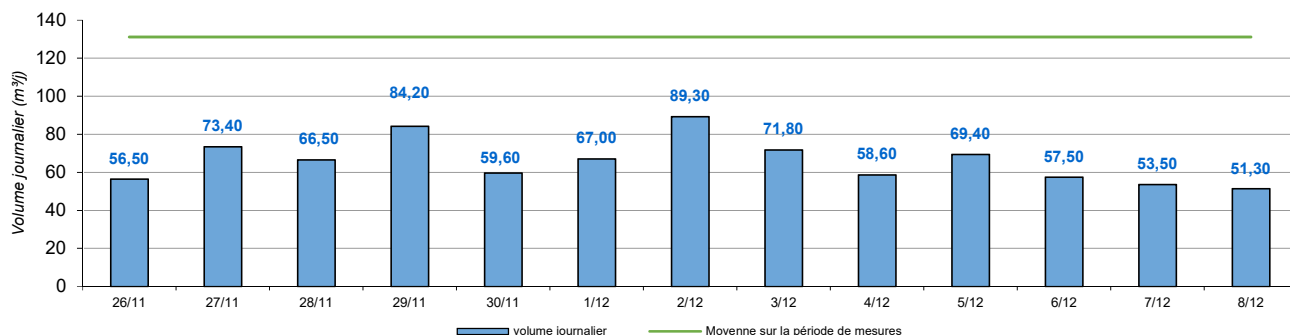

Evolution du volume horaire mis en distribution

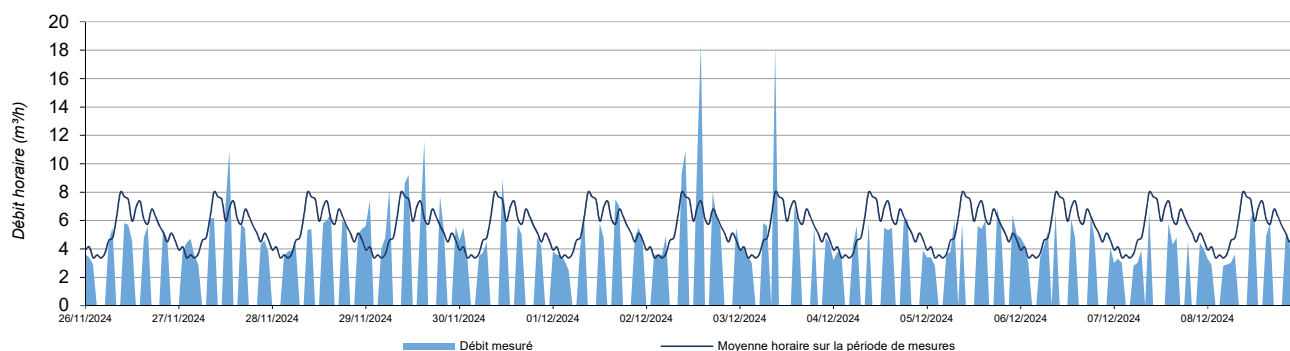

Evolution du volume horaire mis en distribution (Hors période de pompage)

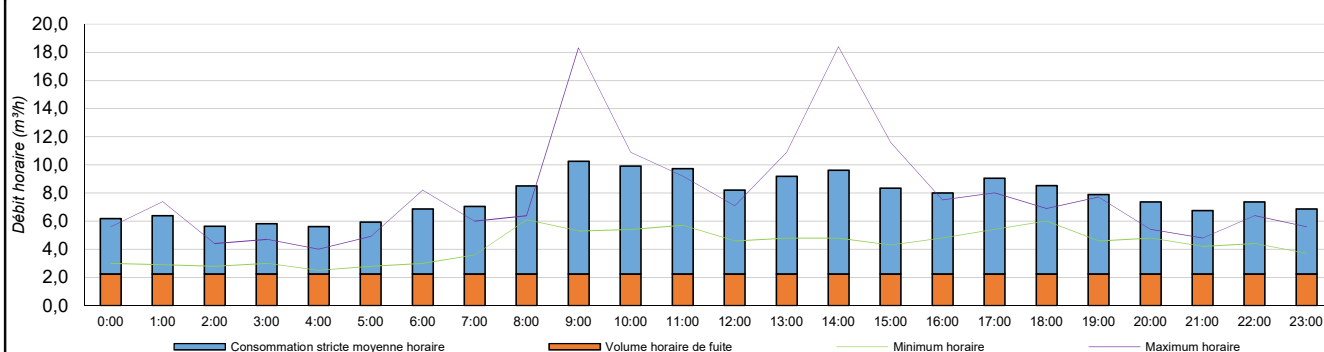

Synthèse des données

Volume consommé	77,08 m³/j
Volume de fuite	54,00 m³/j
Volume total	131,08 m³/j
Volume journalier de pointe	89,30 m³/j
Débit horaire de fuite	2,25 m³/h
Indice linéaire de fuite	4,61 m³/j/km
Linéaire réseau	11,72 km
Coef de pointe horaire	1,46
Performance	Mauvais

Répartition des volumes mis en distribution

