

Localisation du compteur




Information compteur

Marque	Siemens
Diamètre	125
Année	2018
Télégestion	Oui


Photo du compteur




Evolution du volume journalier mis en distribution

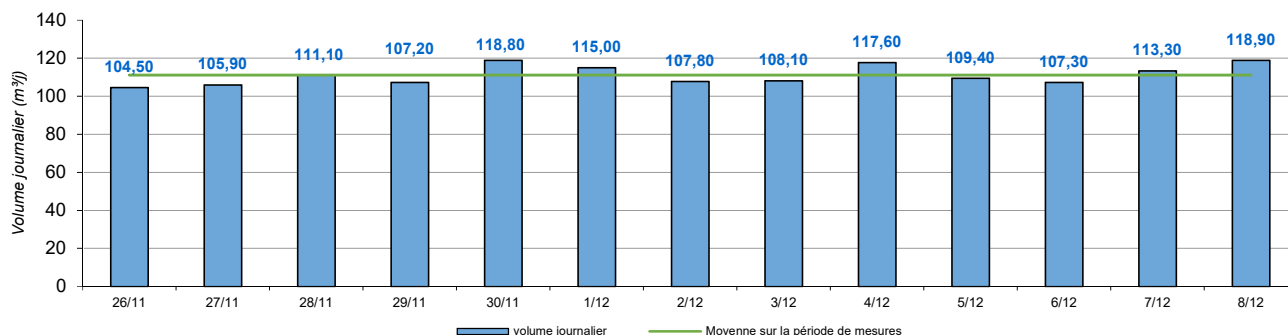

Evolution du volume horaire mis en distribution

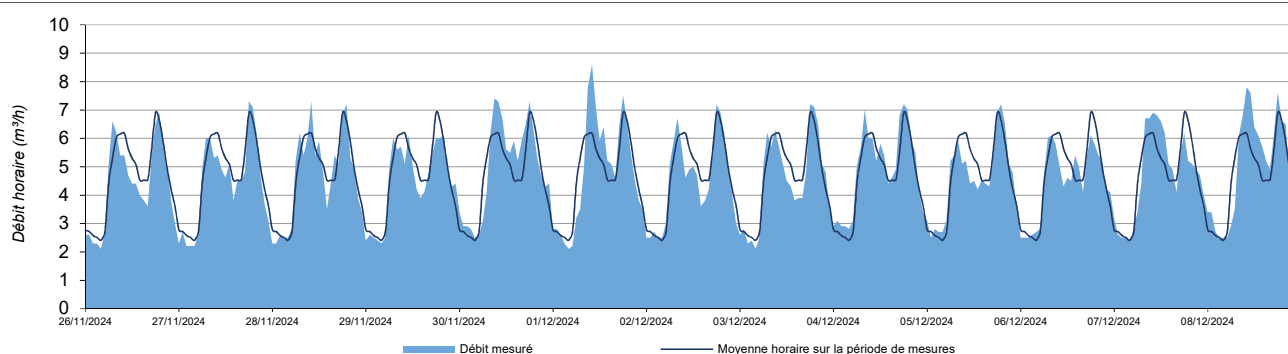

Evolution du volume horaire mis en distribution

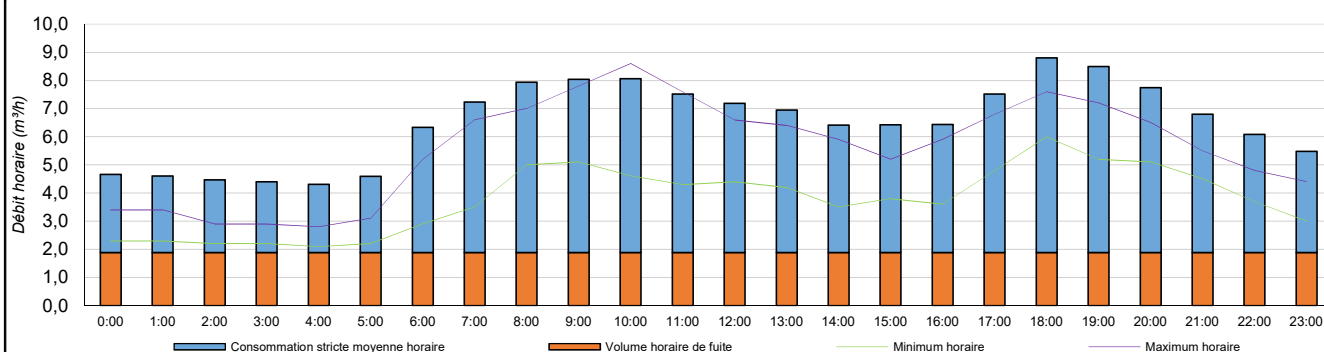

Synthèse des données

Volume consommé	65,79 m³/j
Volume de fuite	45,36 m³/j
Volume total	111,15 m³/j
Volume journalier de pointe	118,90 m³/j
Débit horaire de fuite	1,89 m³/h
Indice linéaire de fuite	8,64 m³/j/km
Linéaire réseau	5,25 km
Coef de pointe horaire	1,49
Performance	Mauvais

Répartition des volumes mis en distribution

