


**Syndicat des eaux**  
**Ste Luce en Beaumont - Cotes de Corps**

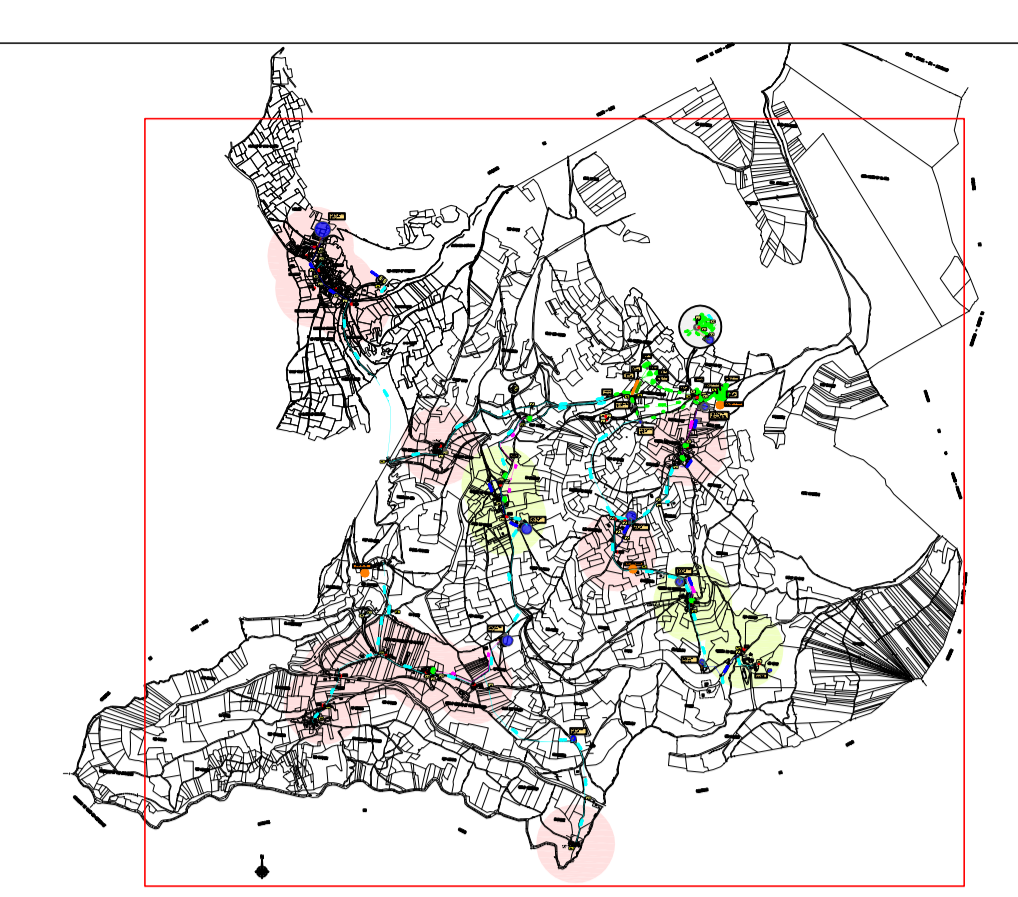


**A.T.EAU**  
 7, rue Adolphe Terny  
 38000 GRENOBLE  
 Tél. 04 78 22 81 11  
 Fax 04 78 22 80 15  
 email : ateau@ateau.fr

**PLAN DE DEFENSE INCENDIE**

**Légende**

— Cochlite d'admission affectable Ø=100	— Eau d'Alimentation
— Cochlite d'admission sans affectation Ø=100	— Telle (Ø) et manivelle de manivelle
— Cochlite d'admission sans affectation Ø=150	— Cochlite
— Cochlite d'admission sans affectation Ø=200	— Manivelle
— Cochlite de distribution affectable Ø=100	— Vanne de réglage
— Cochlite de distribution sans affectation Ø=100	— Vanne de manœuvre
— Cochlite de distribution sans affectation Ø=150	— Vanne de secours
— Cochlite de distribution sans affectation Ø=200	— Poteau d'arrosage
— Cochlite de distribution double et manivelle laquée	— Manivelle de prise laquée
— Cochlite réseau "vapeur"	— Poteaux laqués
— Cochlite particulière	— Placeur plaqué
— Pressions BIP	— Cochlite
	— Manivelle de pression

0 50 100 150  
 Date de la dernière mise à jour : MAI 2011  
 Echelle : 1/2500  
 Cartographe : TSD  
 N° plan : 1/1

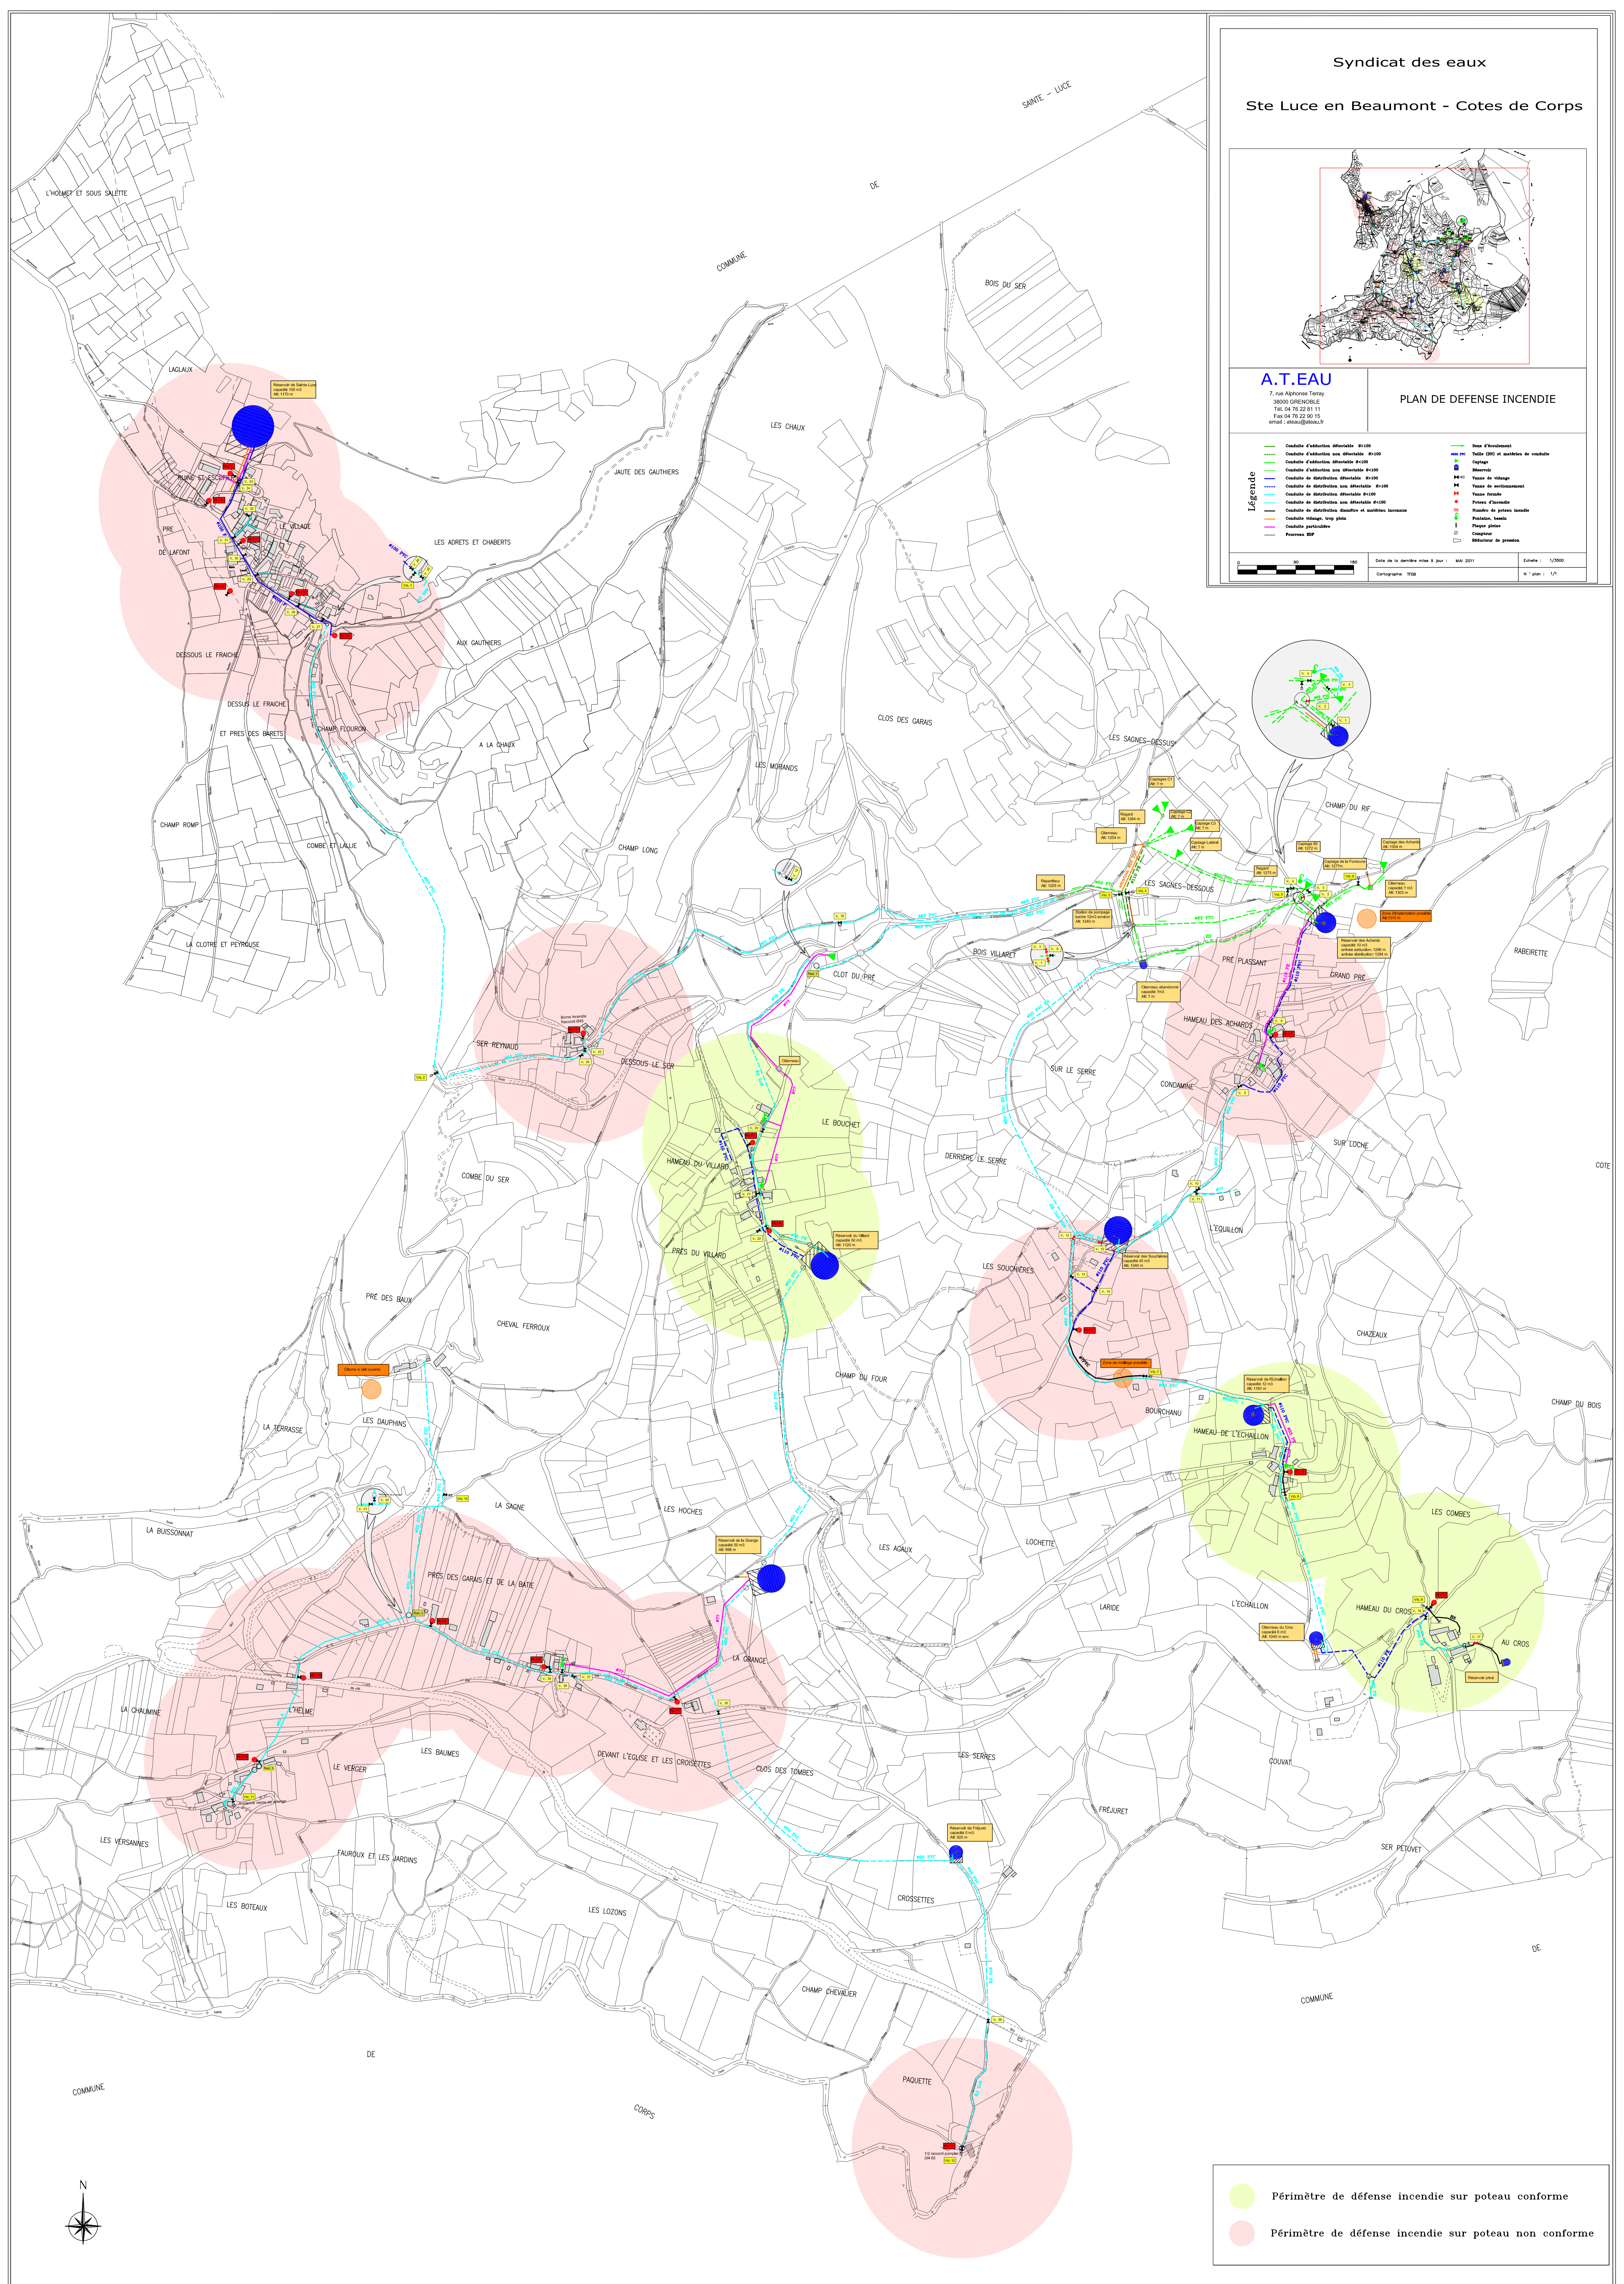

● Périmètre de défense incendie sur poteau conforme  
 ● Périmètre de défense incendie sur poteau non conforme