




**SCENARIO 11**

**Mise en conformité de la défense incendie - Reverdet**

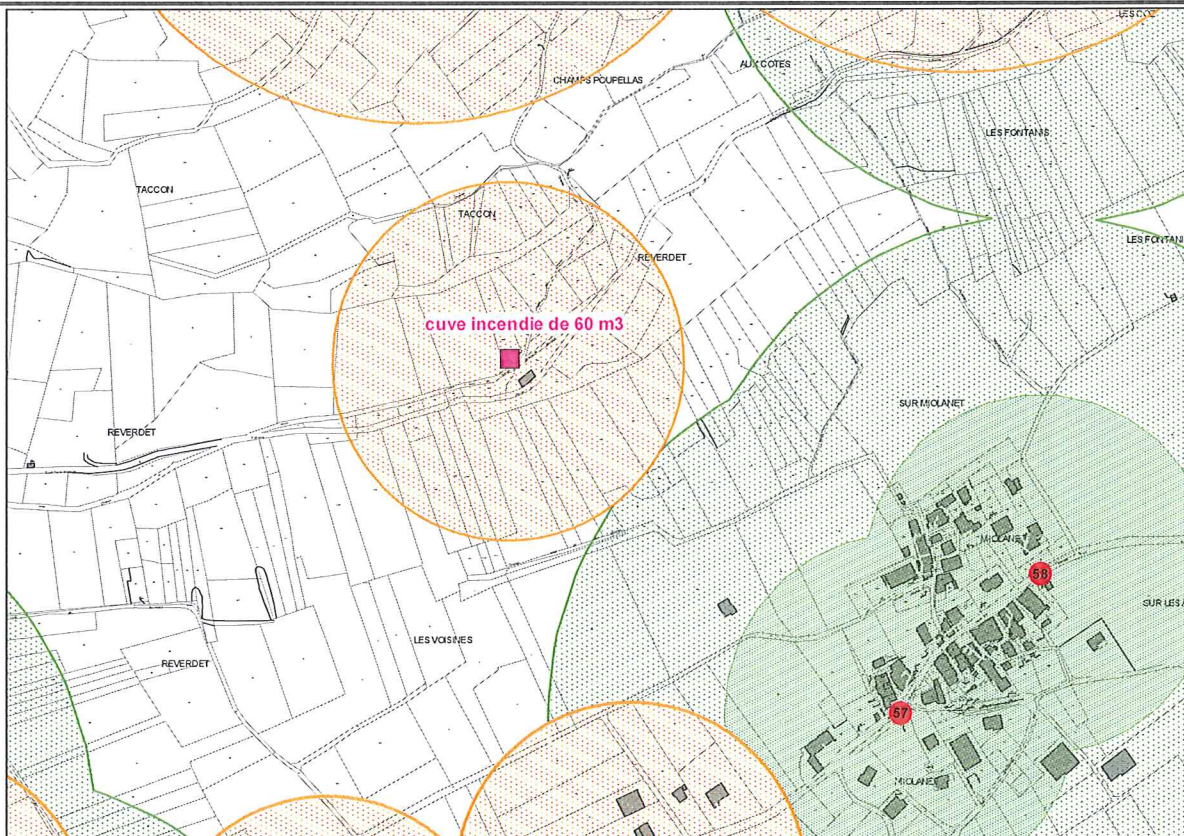

**SCENARIO 11**


**Mise en conformité de la défense incendie - Reverdet**

**Coût d'investissement**

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Incendie	Réserve incendie de 60 m <sup>3</sup>	Unité	1	30 000 €	30 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>30 000 €</b>
Maitrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		6 000,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>36 000 €</b>

## SCENARIO 12

## Mise en conformité de la défense incendie - Col du Frêne

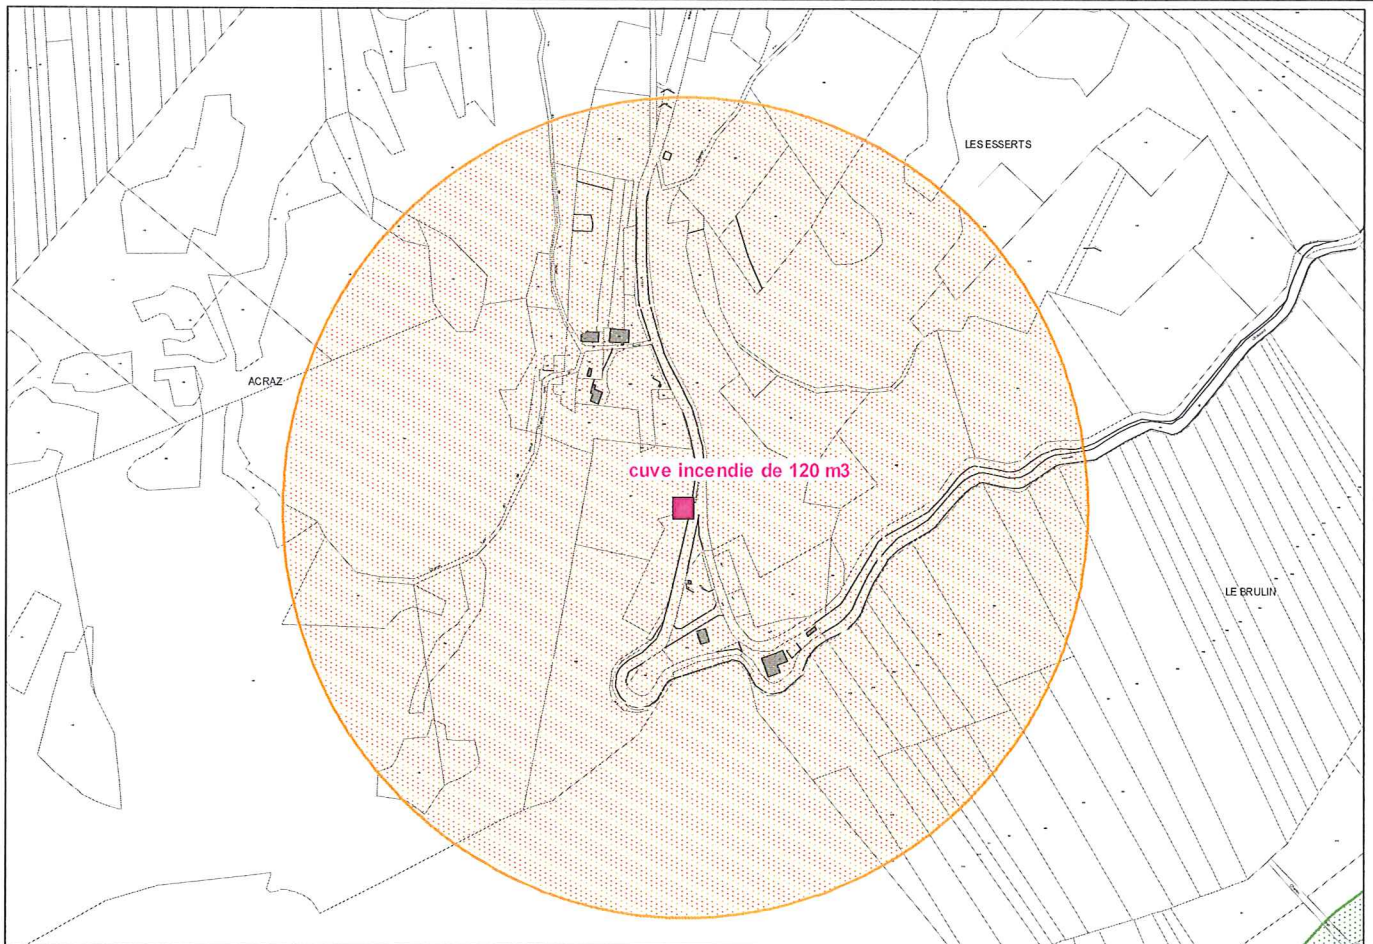

## SCENARIO 12


## Mise en conformité de la défense incendie - Col du Frêne

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Incendie	Réserve incendie de 120 m <sup>3</sup>	u	1	45 000 €	45 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>45 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		9 000,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>54 000 €</b>

**SCENARIO 13**

**Mise en conformité de la défense incendie - Mollard Rachat / Champs Froges**

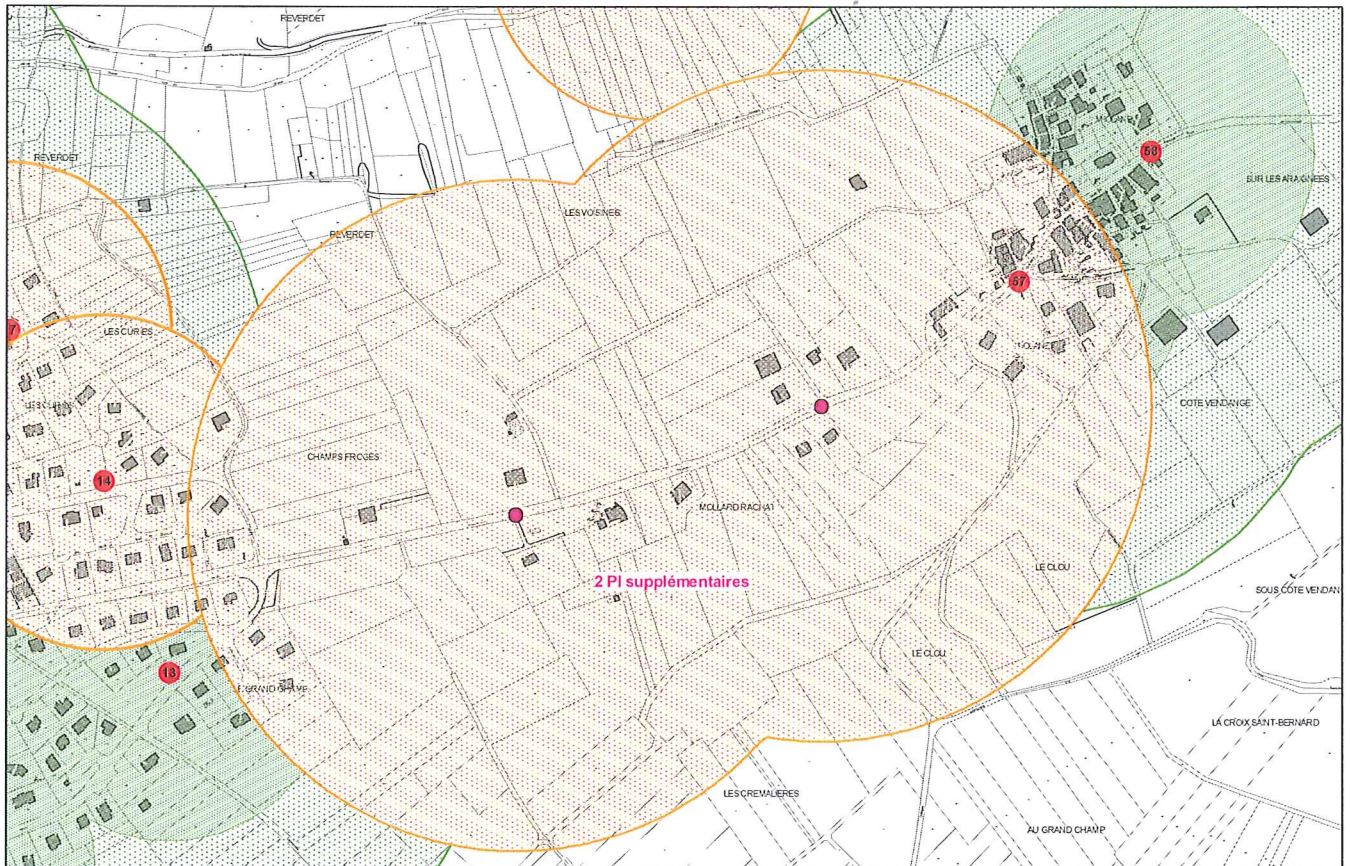

**SCENARIO 13**


**Mise en conformité de la défense incendie - Mollard Rachat / Champs Froges**

**Coût d'investissement**

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Incendie	2 poteaux incendie DN100	Unité	2	6 000 €	12 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>12 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		2 400,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>14 400 €</b>

## SCENARIO 14

## Mise en conformité de la défense incendie - Montaz

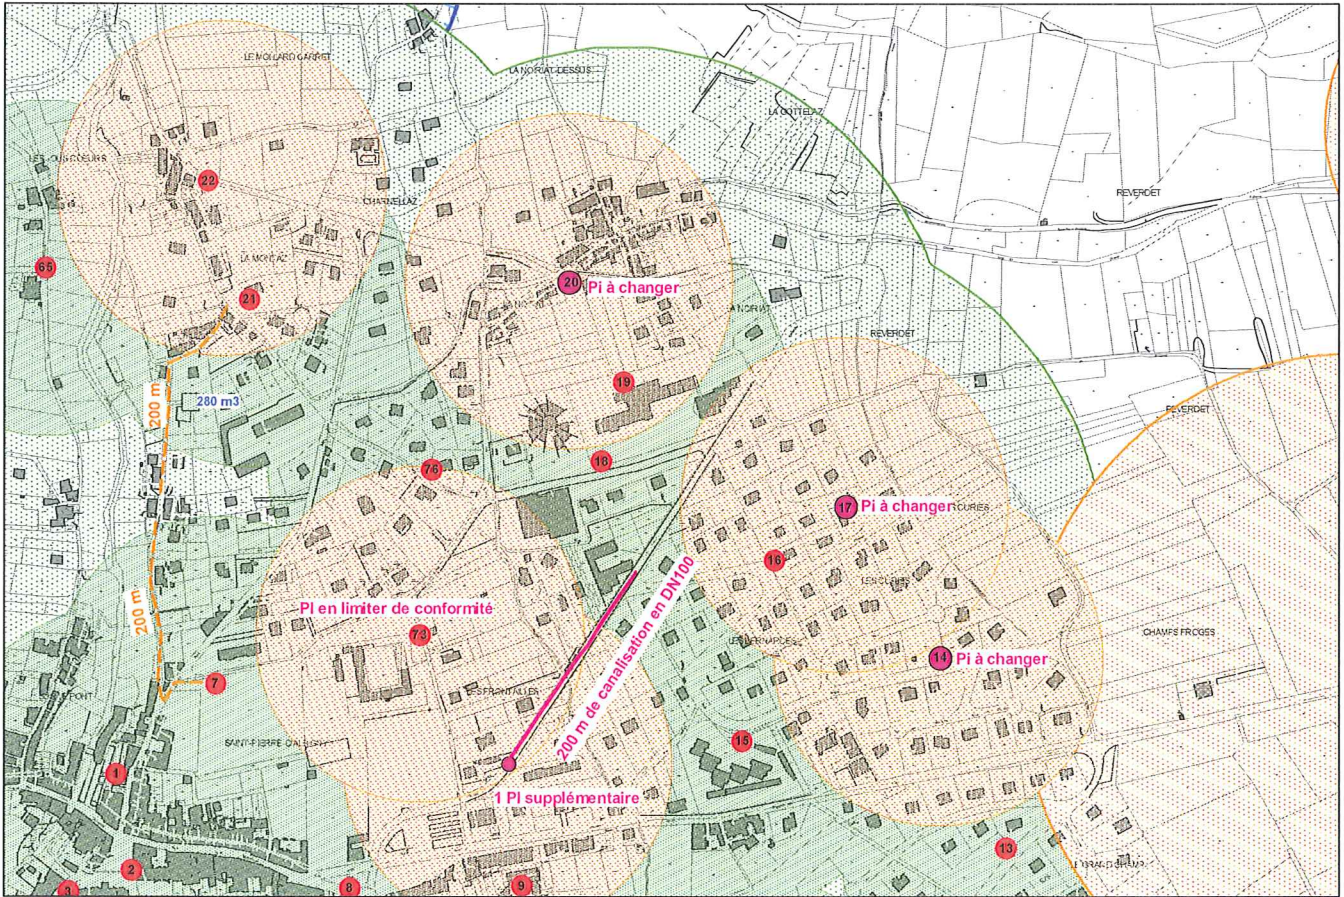

## SCENARIO 14


## Mise en conformité de la défense incendie - Montaz

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	200 ml de canalisation en DN 100	ml	200	340 €	68 000 €
Incendie	4 poteaux incendie DN 100	Unité	4	6 000 €	24 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>92 000 €</b>
Maitrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		18 400,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>110 400 €</b>

## SCENARIO 15

## Mise en conformité de la défense incendie - Mollard Carret

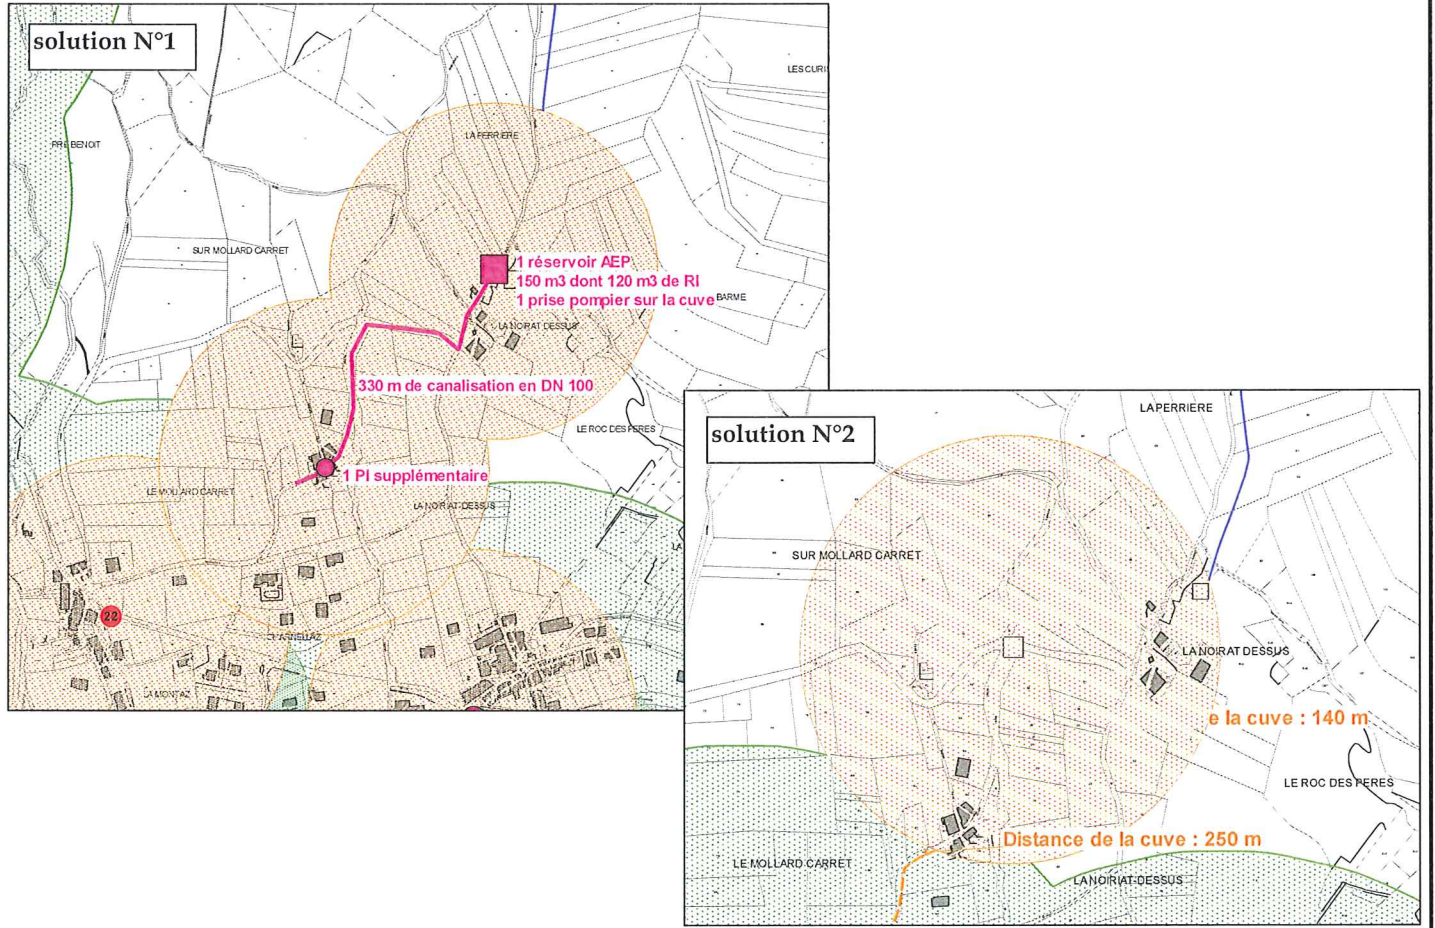

## SCENARIO 15


## Mise en conformité de la défense incendie - Mollard Carret

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Solution N°1	1 réservoir AEP de 150 m <sup>3</sup> dont 120 m <sup>3</sup> pour la défense incendie	m <sup>3</sup>	150	1 000 €	150 000 €
	330 ml de canalisation DN100 intérieur	ml	330	340 €	112 200 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>268 200 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		53 640,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>322 000 €</b>

## SCENARIO 16

## Mise en conformité de la défense incendie - Les Coutins

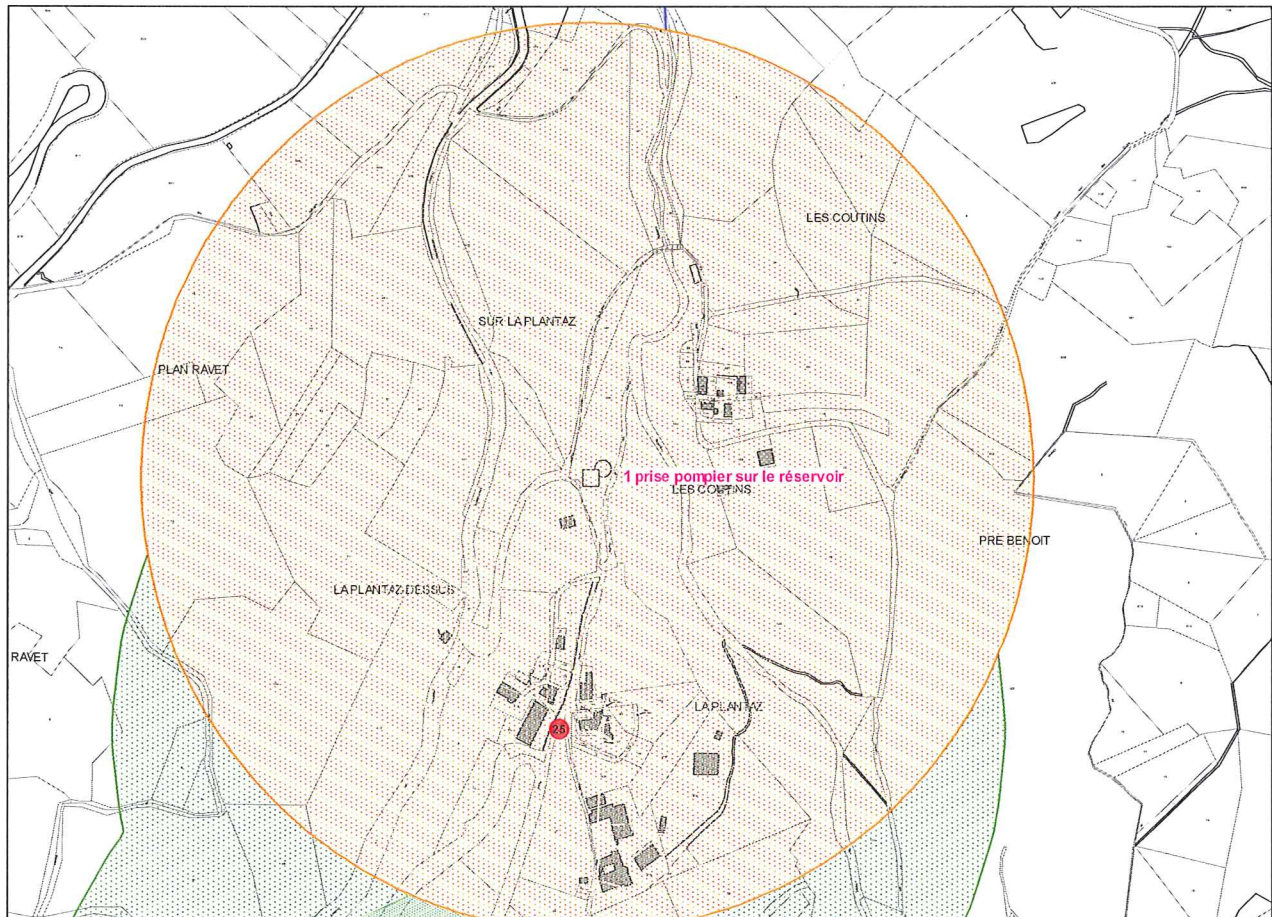

## SCENARIO 16


## Mise en conformité de la défense incendie - Les Coutins

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
	1 prise pompier sur la cuve du réservoir de la Plantaz		1	10 000 €	10 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>10 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préalables, divers		forfait	20% des travaux		2 000,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>12 000 €</b>

SCENARIO 17

Mise en conformité de la défense incendie - La Somma

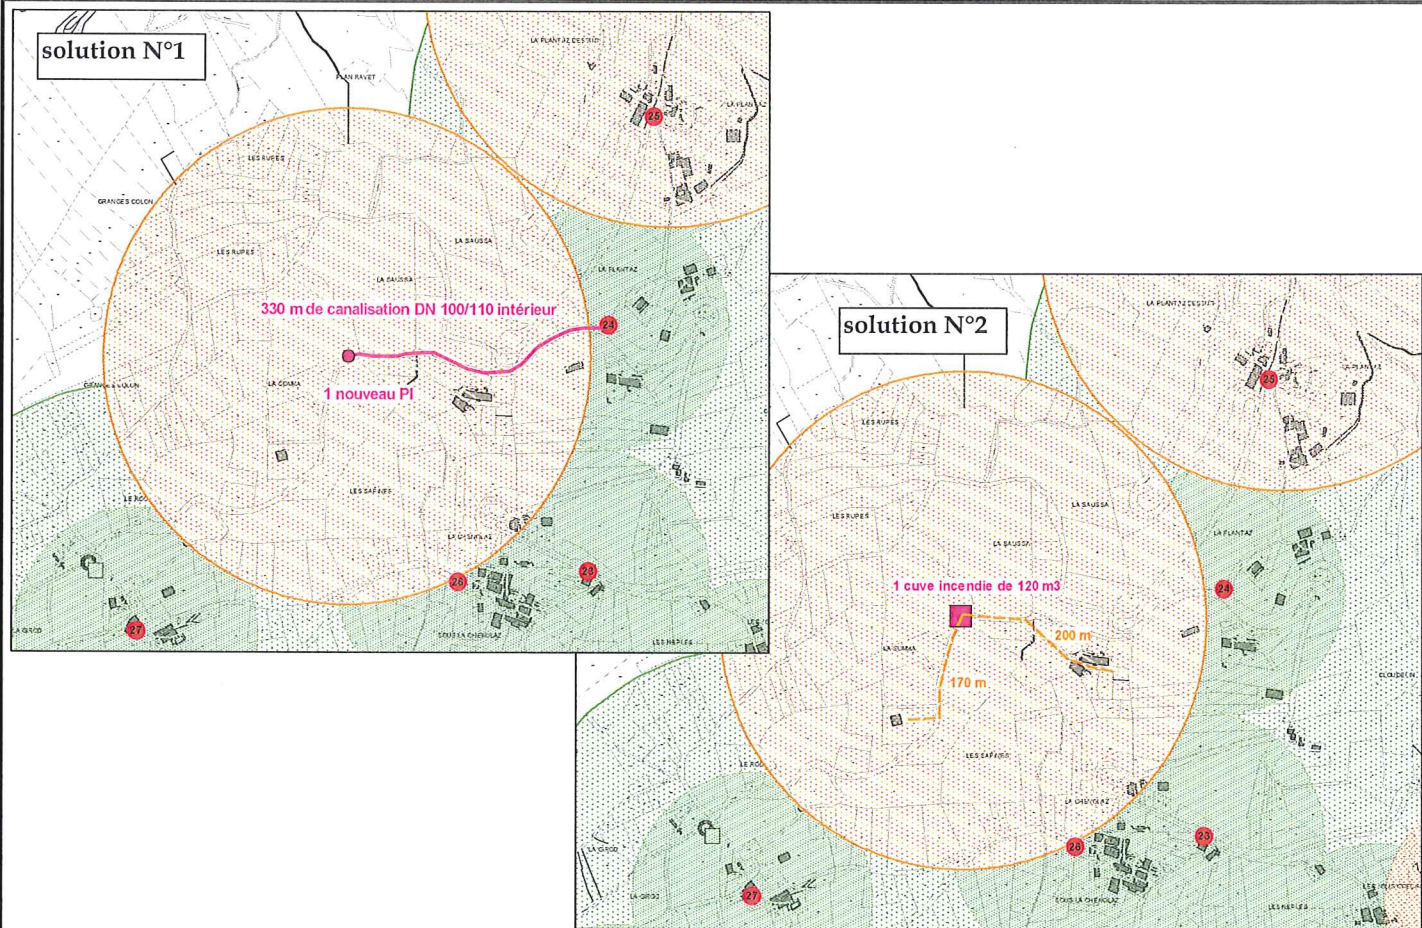

SCENARIO 17


Mise en conformité de la défense incendie - La Somma

Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Solution N°1	330 ml de canalisation DN 100 voire 110 intérieur	ml	330	340 €	112 200 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>118 200 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		23 640,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>142 000 €</b>

## SCENARIO 18

## Mise en conformité de la défense incendie - La Fin du Pêchet

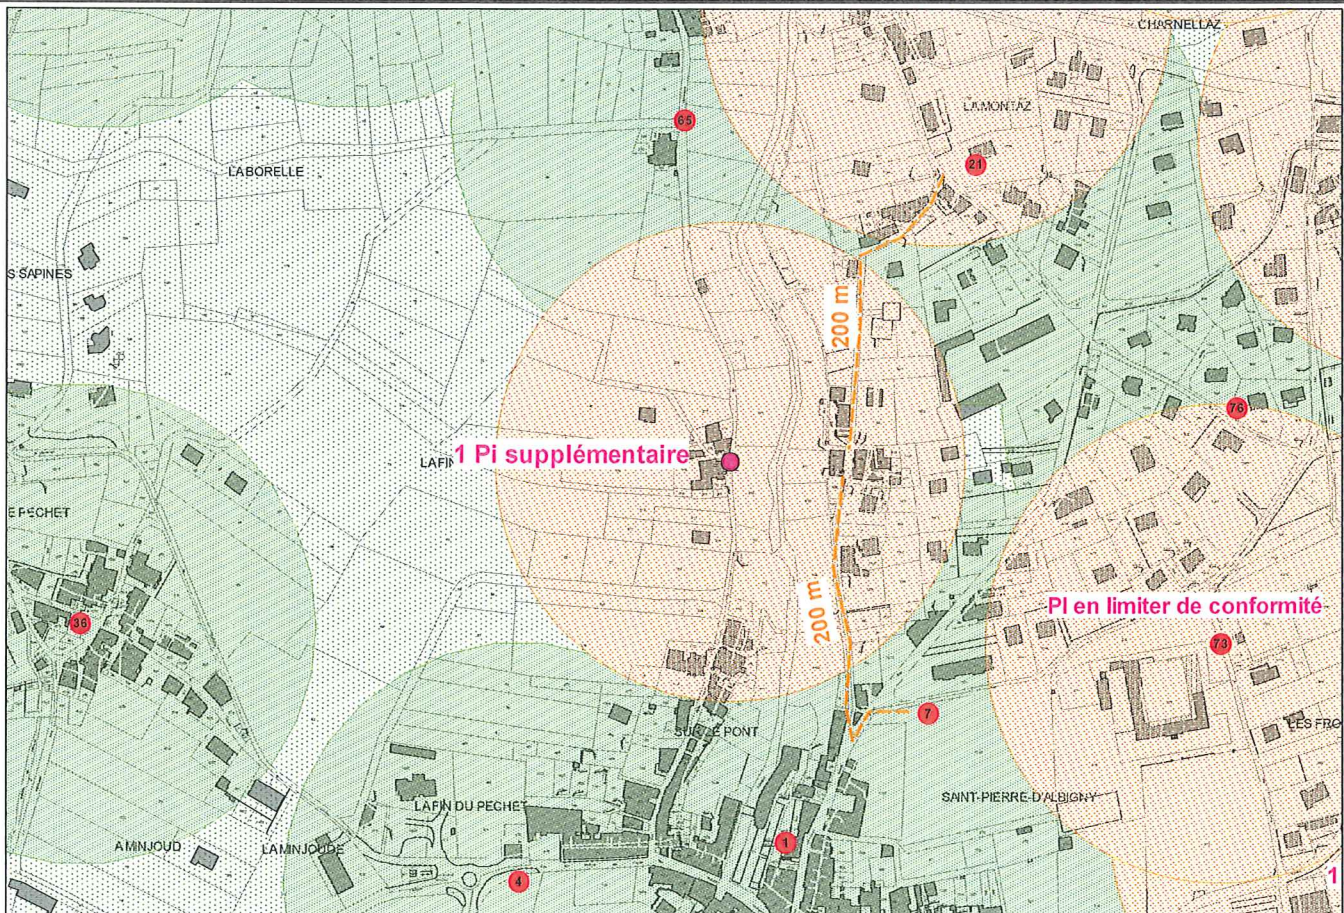

## SCENARIO 18


## Mise en conformité de la défense incendie - La Fin du Pêchet

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>6 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préalables, divers		forfait	20% des travaux		1 200,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>7 200 €</b>

SCENARIO 19

Mise en conformité de la défense incendie - Sous-Sapines

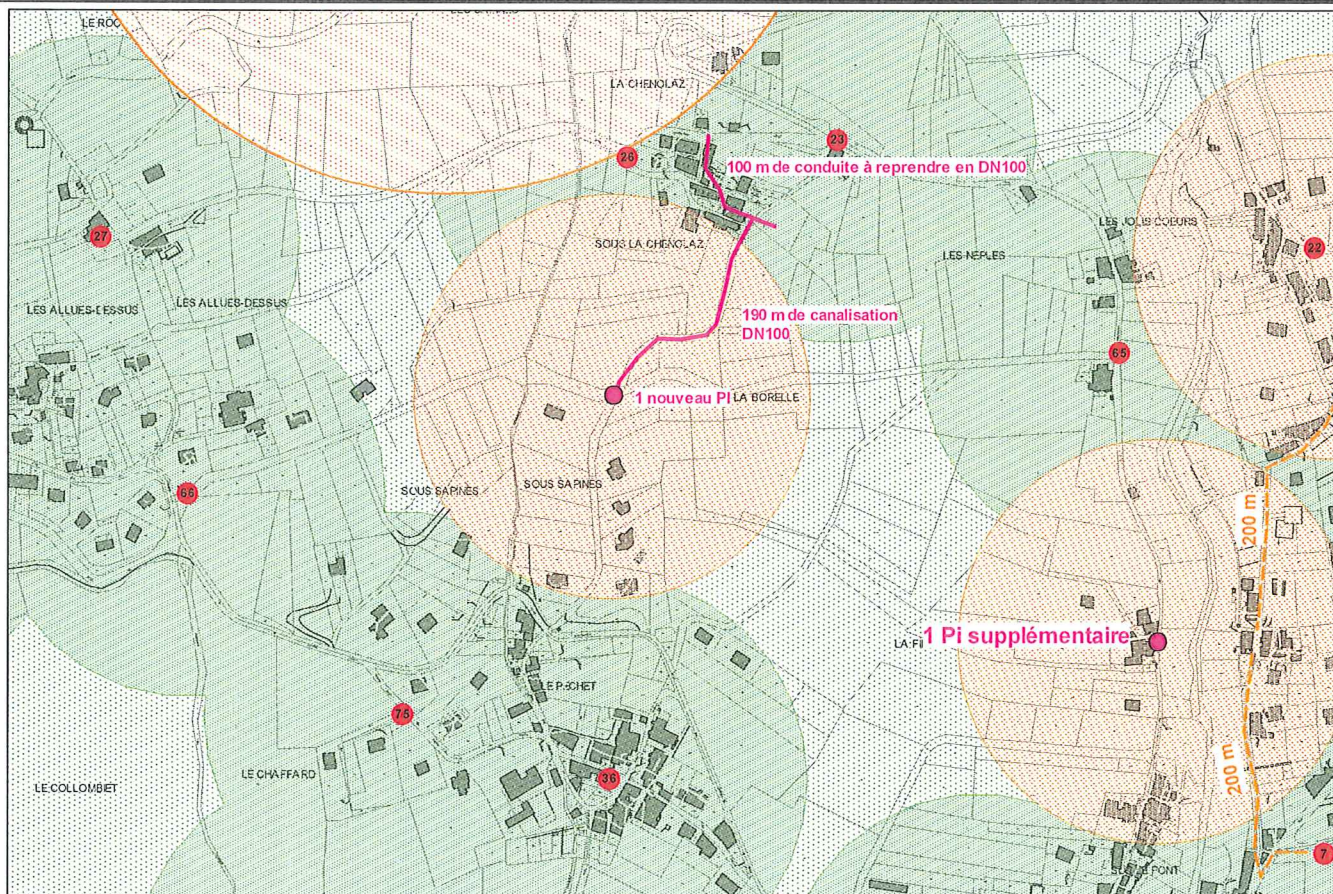

SCENARIO 19


Mise en conformité de la défense incendie - Sous-Sapines

Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	100 ml de canalisation DN 100	ml	100	340 €	34 000 €
	190 ml de canalisation DN 100 en TN	ml	190	280 €	53 200 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>93 200 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		18 640,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>112 000 €</b>

## SCENARIO 20

## Mise en conformité de la défense incendie - Menjoud

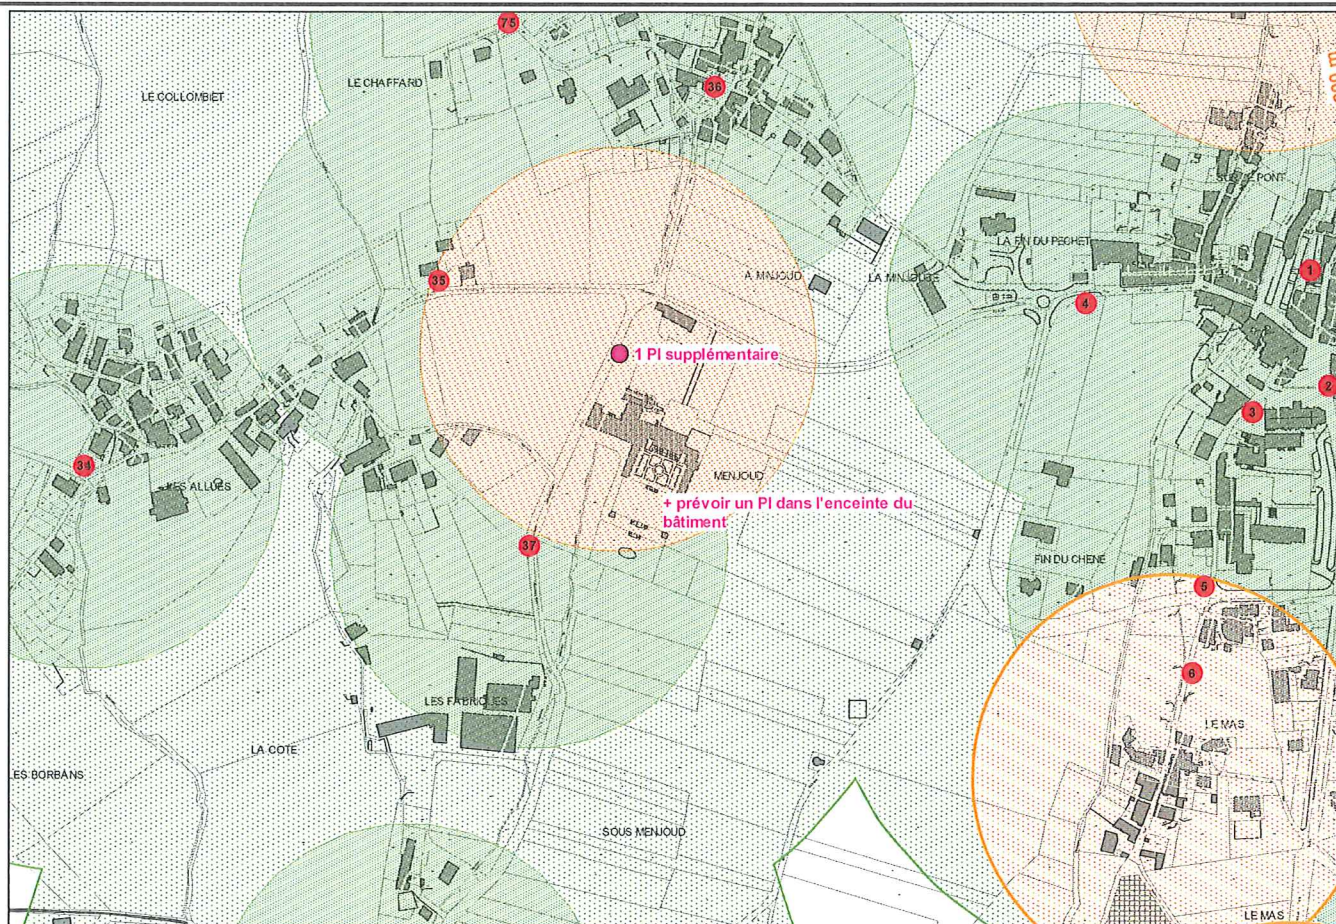

## SCENARIO 20

## Mise en conformité de la défense incendie - Menjoud


## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>6 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		1 200,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>7 200 €</b>



## SCENARIO 22

## Mise en conformité de la défense incendie - Devant Favasset

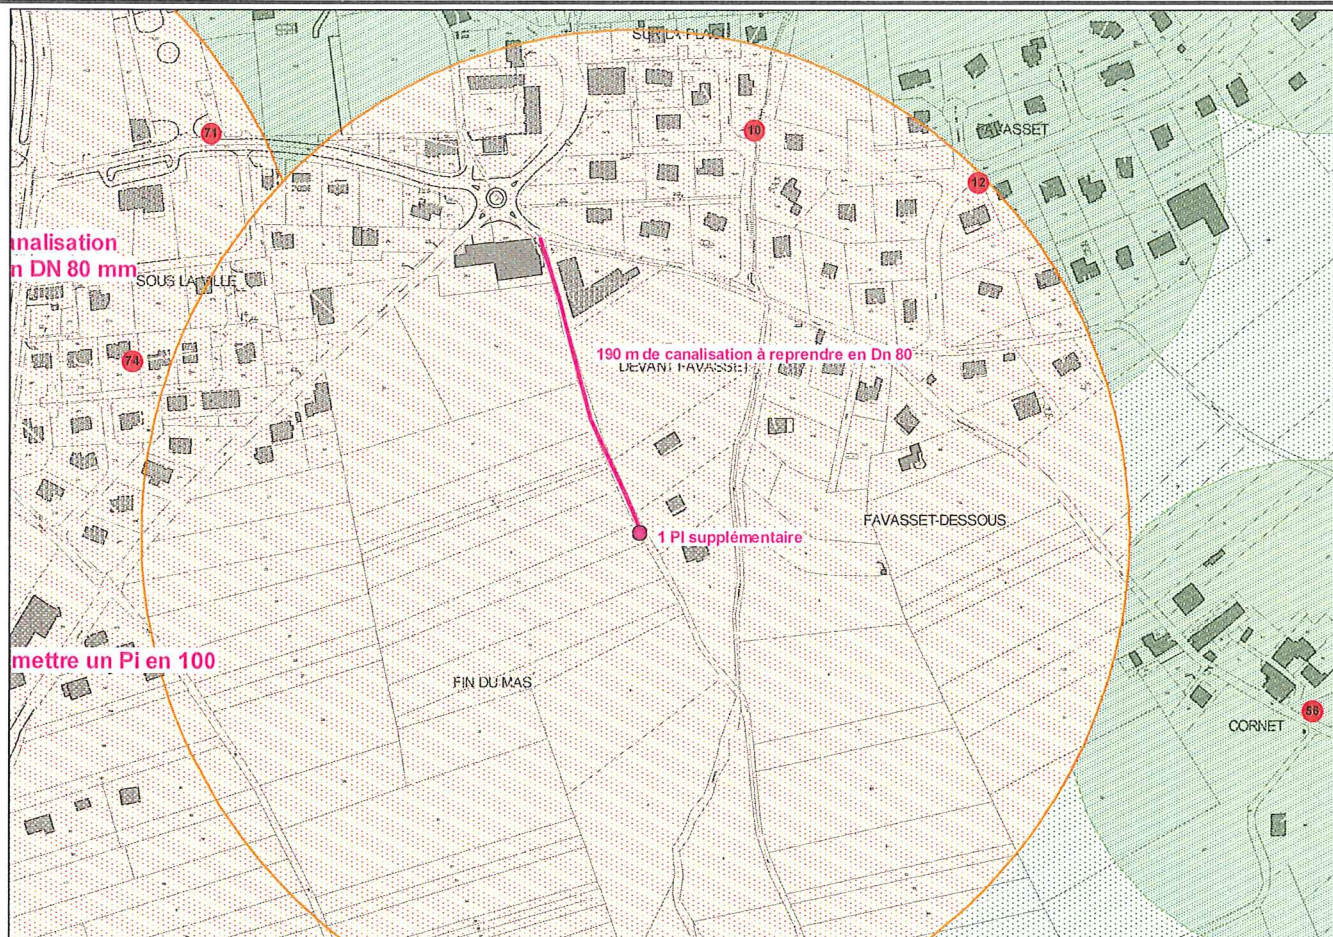

## SCENARIO 22


## Mise en conformité de la défense incendie - Devant Favasset

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	190 ml de canalisation DN 80	ml	190	300 €	57 000 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>63 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		12 600,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>75 600 €</b>

**SCENARIO 23**

**Mise en conformité de la défense incendie - Les Glières**

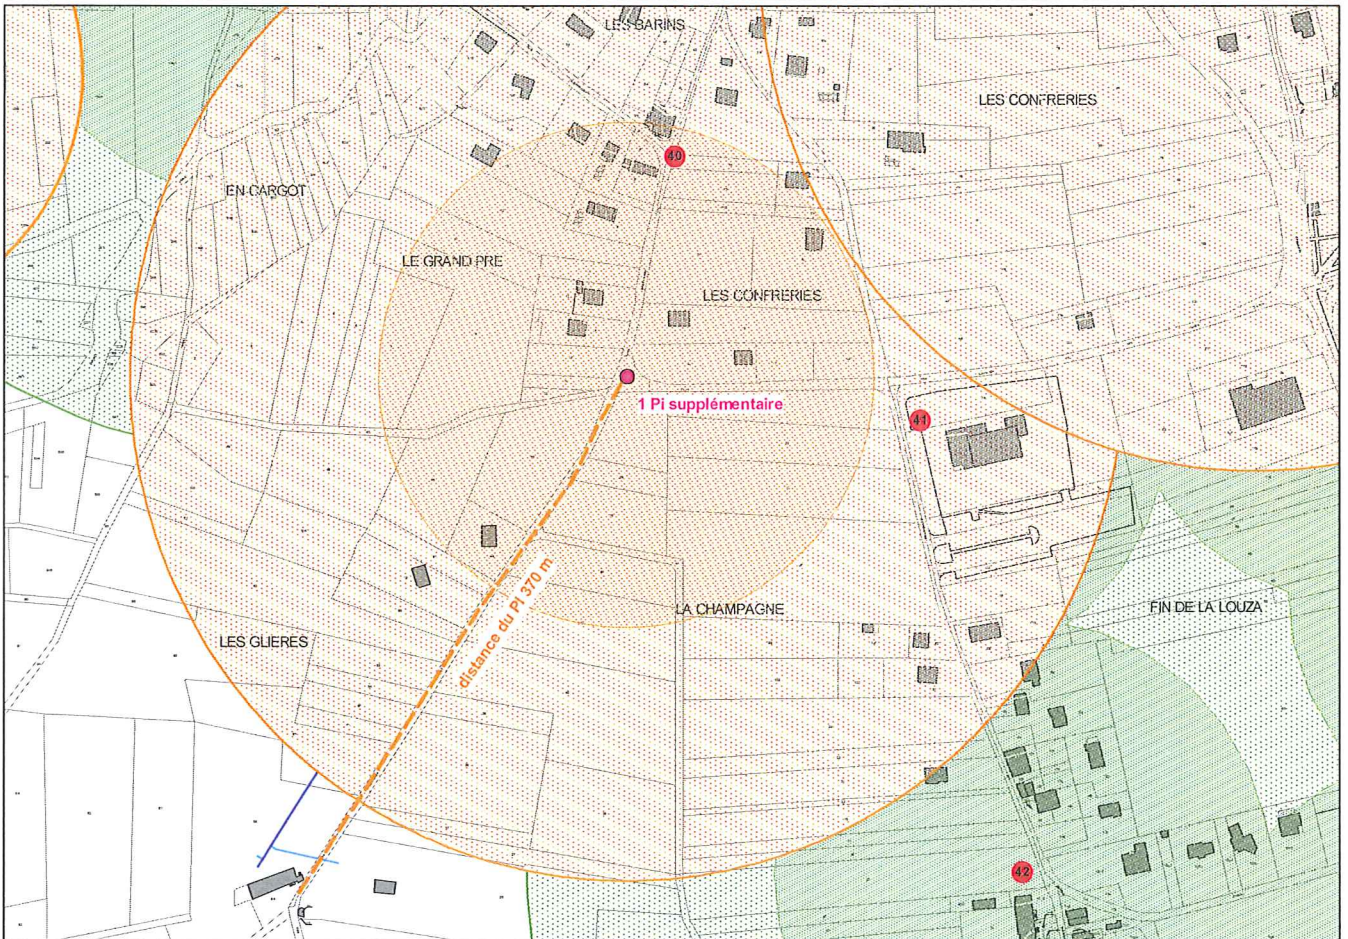

**SCENARIO 23**


**Mise en conformité de la défense incendie - Les Glières**

**Coût d'investissement**

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>6 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		1 200,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>7 200 €</b>

## SCENARIO 24

## Mise en conformité de la défense incendie - Les Fontaines

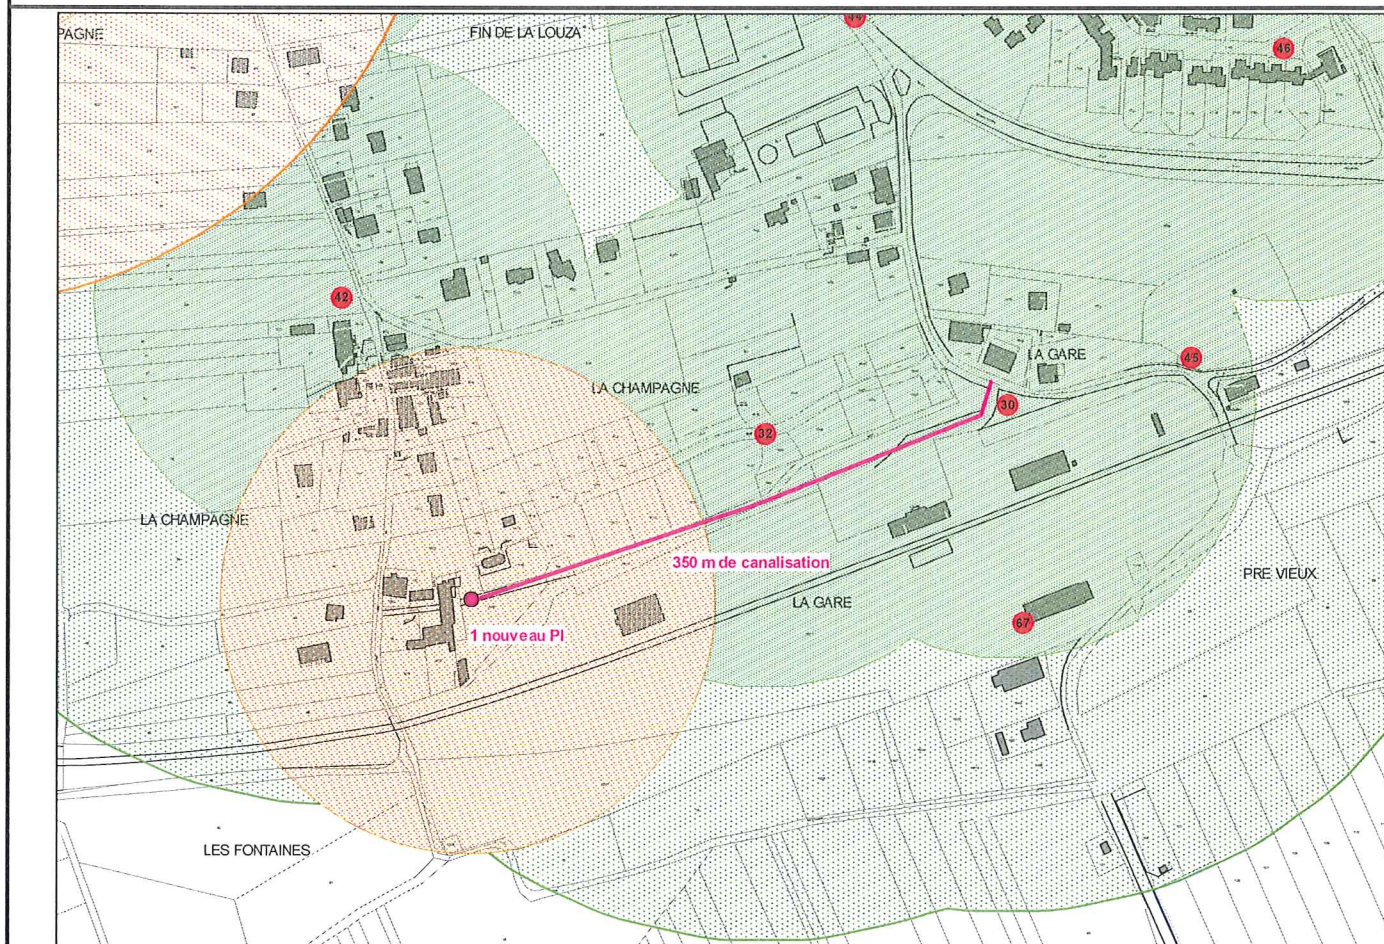

## SCENARIO 24

## Mise en conformité de la défense incendie - Les Fontaines


## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	350 ml de canalisation DN 80	ml	350	300 €	105 000 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>111 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préalables, divers		forfait	20% des travaux		22 200,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>133 200 €</b>



## SCENARIO 26

## Mise en conformité de la défense incendie - La Gare

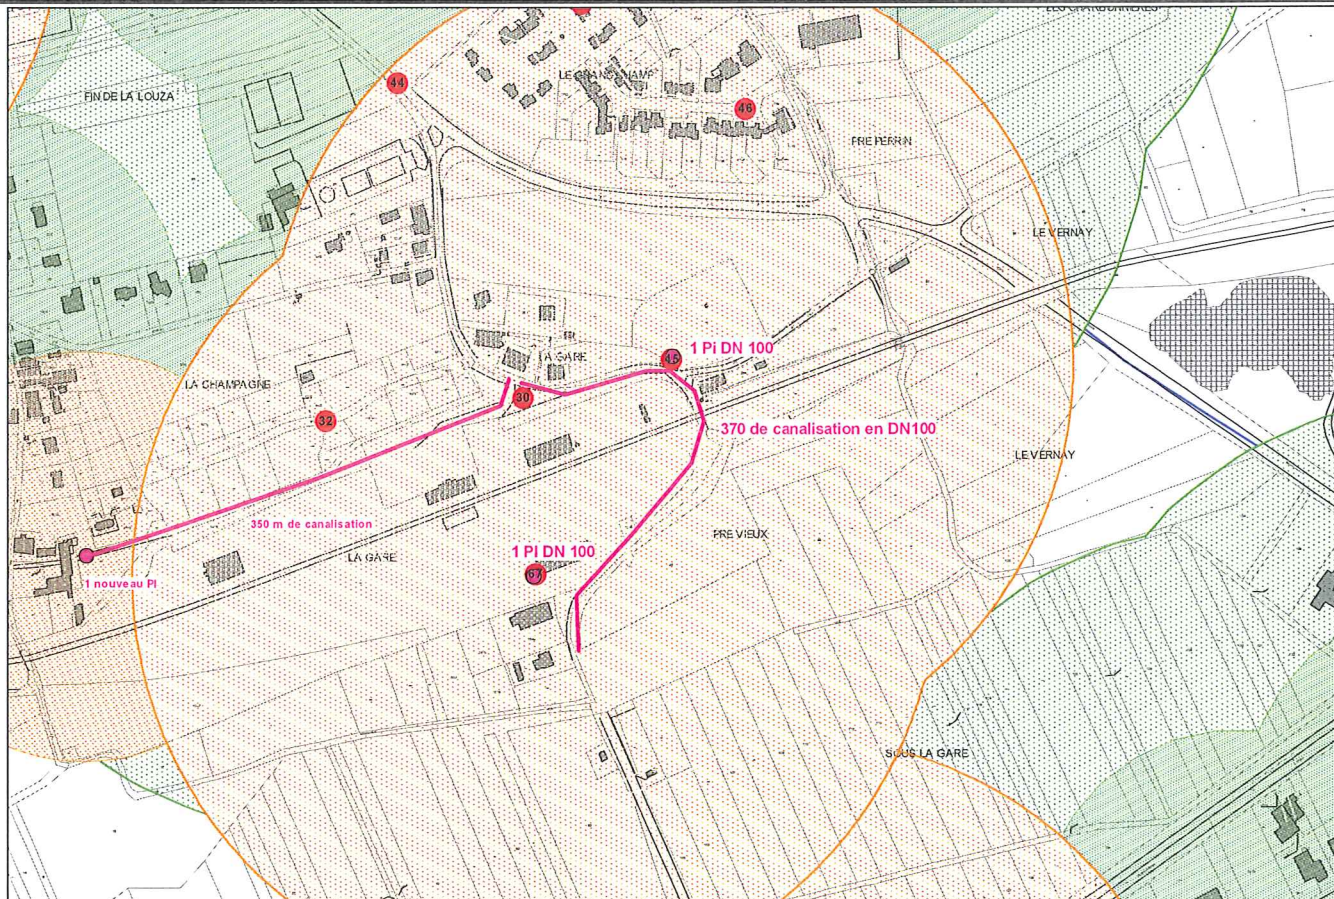

## SCENARIO 26


## Mise en conformité de la défense incendie - La Gare

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	370 ml de canalisation DN 100	ml	370	340 €	125 800 €
	2 poteaux incendie DN 100	Unité	2	6 000 €	12 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>137 800 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préalables, divers		forfait	20% des travaux		27 560,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>165 400 €</b>

## SCENARIO 27

## Mise en conformité de la défense incendie - Pau - Solution 1

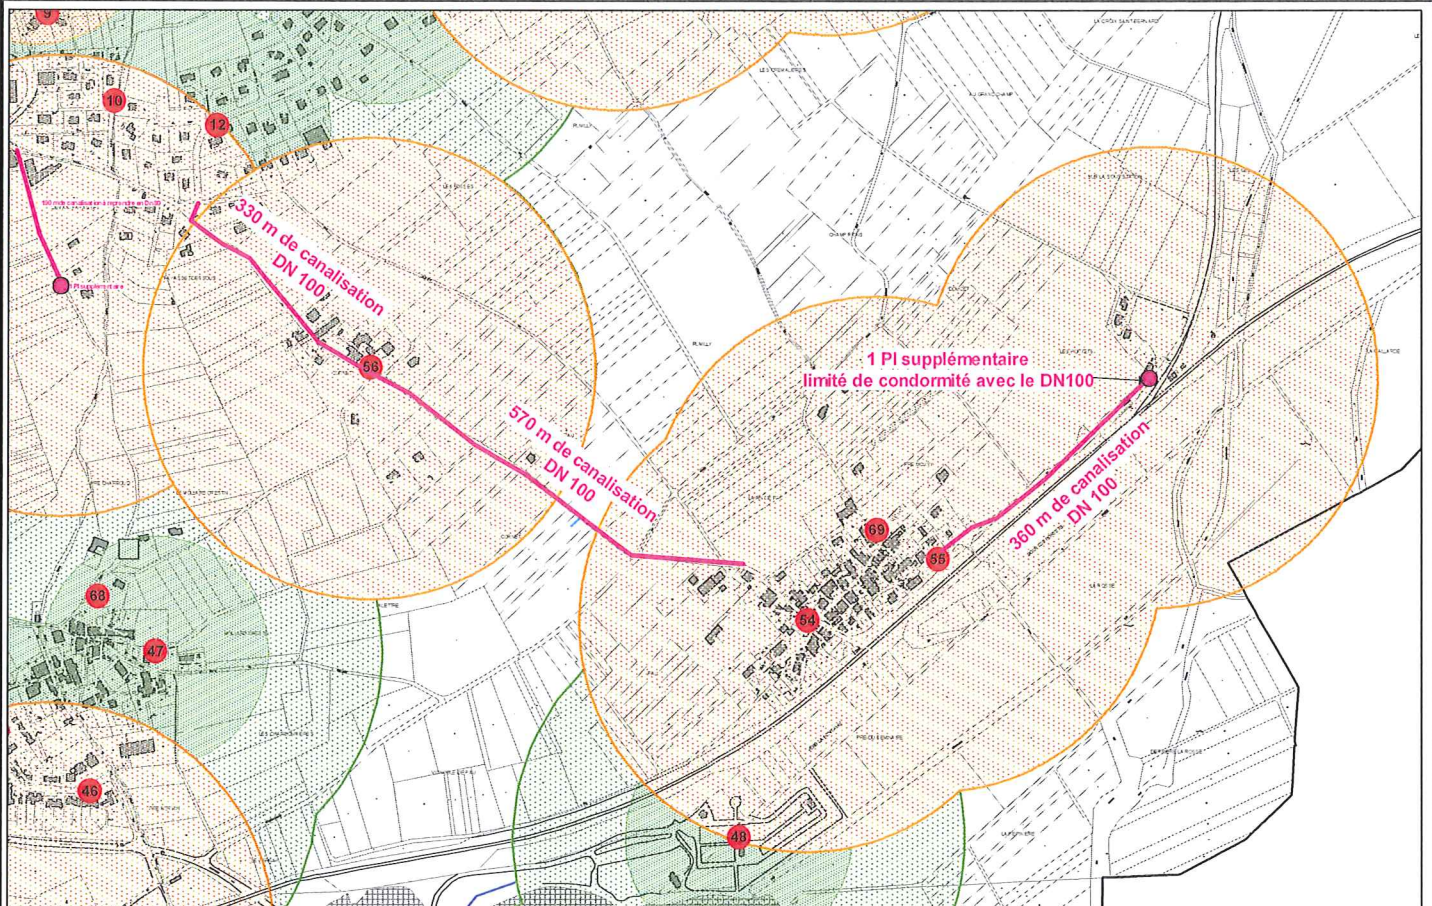

## SCENARIO 27


## Mise en conformité de la défense incendie - Pau - Solution 1

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	330 ml de canalisation DN 100, mise en conformité du PI56	ml	370	340 €	125 800 €
	570 ml de canalisation DN 100, mise en conformité PI du hameau de Pau	ml	570	340 €	193 800 €
	360 ml de canalisation DN 100, mise en conformité Les Portets	ml	360	340 €	122 400 €
	1 poteau incendie DN 100	Unité	1	6 000 €	6 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>448 000 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préables, divers		forfait	20% des travaux		89 600,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI</b>					<b>537 600 €</b>

## SCENARIO 27

## Mise en conformité de la défense incendie - Pau - Solution 2

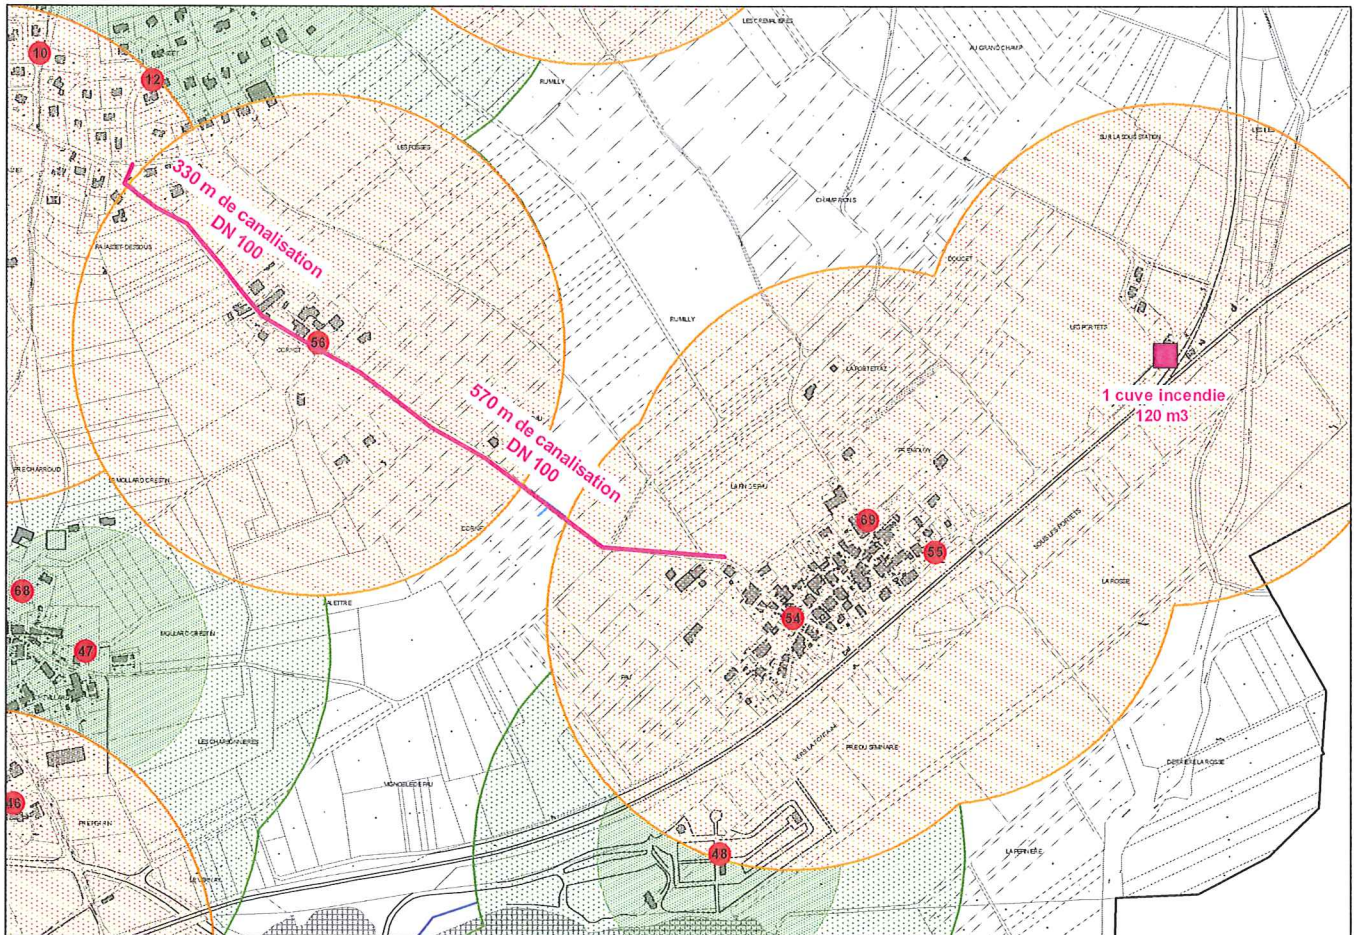

## SCENARIO 27

## Mise en conformité de la défense incendie - Pau - Solution 2

## Coût d'investissement

Poste	Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût Total
Canalisation	330 ml de canalisation DN 100, mise en conformité du PI56	ml	370	340 €	125 800 €
	570 m de canalisation DN100, mise en conformité PI du hameau de Pau	ml	570	340 €	193 800 €
	1 cuve incendie de 120 m <sup>3</sup> , mise en conformité Les Portets	Unité	1	45 000 €	45 000 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>					<b>364 600 €</b>
Maîtrise d'œuvre, études préalables, divers		forfait	20% des travaux		72 920,00