

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable


Carnet de vannage

Numéro de Vanne
24



Localisation :
Manso

Légende

- | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <u>Bouche à clé</u> <input type="checkbox"/> | <u>Regard</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Carré de vanne</u> <input type="checkbox"/> | <u>Sens ouverture</u> <input type="checkbox"/> | <u>Position</u> <input type="checkbox"/> | <u>Contrôle étanchéité</u> <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> correcte | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input type="checkbox"/> gauche | <input checked="" type="checkbox"/> ouverte | <input checked="" type="checkbox"/> droite |
| <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> cassé | <input type="checkbox"/> rond | <input type="checkbox"/> non définie | <input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> non étanche |
| <input checked="" type="checkbox"/> RAS | | | | | |
- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
-  localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
25



Remarque : bouche à clé non localisable

Légende

Bouche à clé Regard
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carté de vanne désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
 non définie
Contrôle étanchéité étanche non étanche

--- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
 localisation de l'organe



Siege social :
Parc d'activités les Playes Jean
Moinet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lias
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03 84 44 50 56
Fax : 03 84 44 55 83

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Numéro de Vanne

26

Carnet de vannage



Localisation :
Manso- Haut du Village

Remarque :
Fuite dans bouche à clé

Légende

Bouche à clé Regard
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
 non définie

Contrôle étanchéité étanche non étanche

--- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère

○ localisation de l'organe

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
27



Localisation :
Treccia

Remarque :
Absence de bouche à clé

Légende

- | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Regard</u> <input type="checkbox"/> | <u>Carté de vanne</u> <input type="checkbox"/> | <u>Sens ouverture</u> <input type="checkbox"/> | <u>Position</u> <input type="checkbox"/> | <u>Contrôle étanchéité</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> | correcte | désaxé | inaccessible | rond | gauche | <input checked="" type="checkbox"/> | droite | |
| <input type="checkbox"/> | sous chaussée | cassé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ouverte | <input checked="" type="checkbox"/> | fermée | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAS | <input checked="" type="checkbox"/> | RAS | <input type="checkbox"/> | non définie | <input type="checkbox"/> | non étanche | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> | localisation de l'organe |



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Momet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
28

Localisation :

Galeria : camp de la légion



Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé absente

sous chaussée

Carre de vanne

désaxé

cassé

RAS

inaccessible

rond

Sens ouverture

ouverte

non définie

Position

gauche droite

ouverte fermée

non définie

Contrôle étanchéité

étanche non étanche

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère

○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mouret
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
29



Localisation :
Pont de Pirion

Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carre de vanne

désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture

Position

gauche droite
 ouverte fermée
 non définie
 étanche non étanche

Contrôle étanchéité

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
30



Localisation :
Tuarelli - Route Piazzile

Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond

RAS

Sens ouverture
 gauche droite

Position
 ouverte fermée
 non définie

Contrôle étanchéité
 étanche non étanche

— — — distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère

○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mouret
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83


Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
34

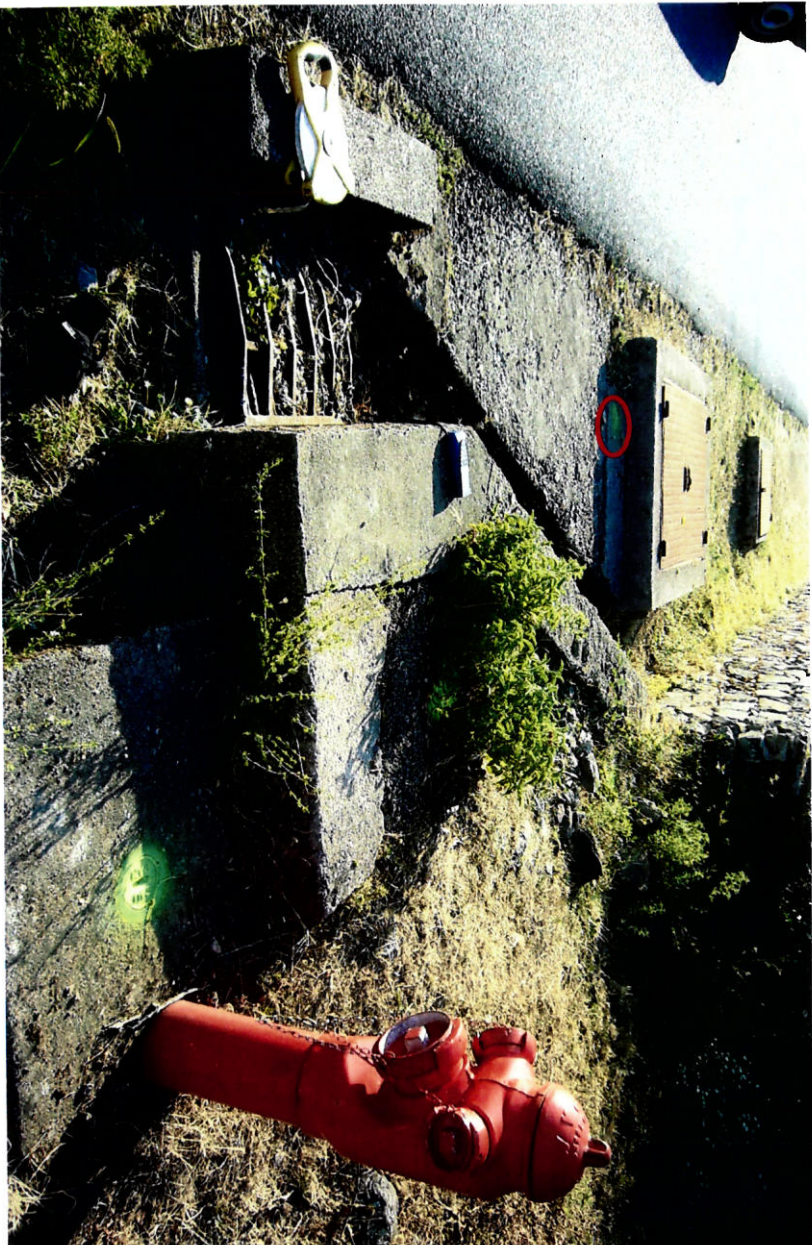

Localisation :
Tuarelli - Maison Olari

Légende

- | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Regard</u> <input type="checkbox"/> | <u>Carré de vanne</u> | <u>Sens ouverture</u> | <input type="checkbox"/> gauche | <input checked="" type="checkbox"/> droite | — — — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> correcte | <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input type="checkbox"/> ouverte | <input checked="" type="checkbox"/> fermée | |
| <input type="checkbox"/> cassé | <input checked="" type="checkbox"/> RAS | <input type="checkbox"/> rond | <u>Position</u> | <input type="checkbox"/> non définie | | |
| | | | <u>Contrôle étanchéité</u> | <input checked="" type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche | localisation de l'organe |



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mornet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
35



Localisation :
Proximité poto EDF 13D10 1988

Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé absente

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

cassé

RAS

inaccessible

rond

Sens ouverture

Position

gauche

ouverte

non définie

droite

fermée

non étanche

— — — —

distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère



localisation de l'organe



Date : 01/07/2009

Siège social :

Parc d'activités les Playes Jean

Momme

83 500 - LA SEYNE SUR MER

Tél : 04.94.10.50.57

Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :

Impasse des Lilas

Route de SAINT JULIEN

39 270 - CRESSIA

Tél : 03.84.44.50.56

Fax : 03.84.44.55.83


FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Numéro de Vanne

36

Carnet de vannage

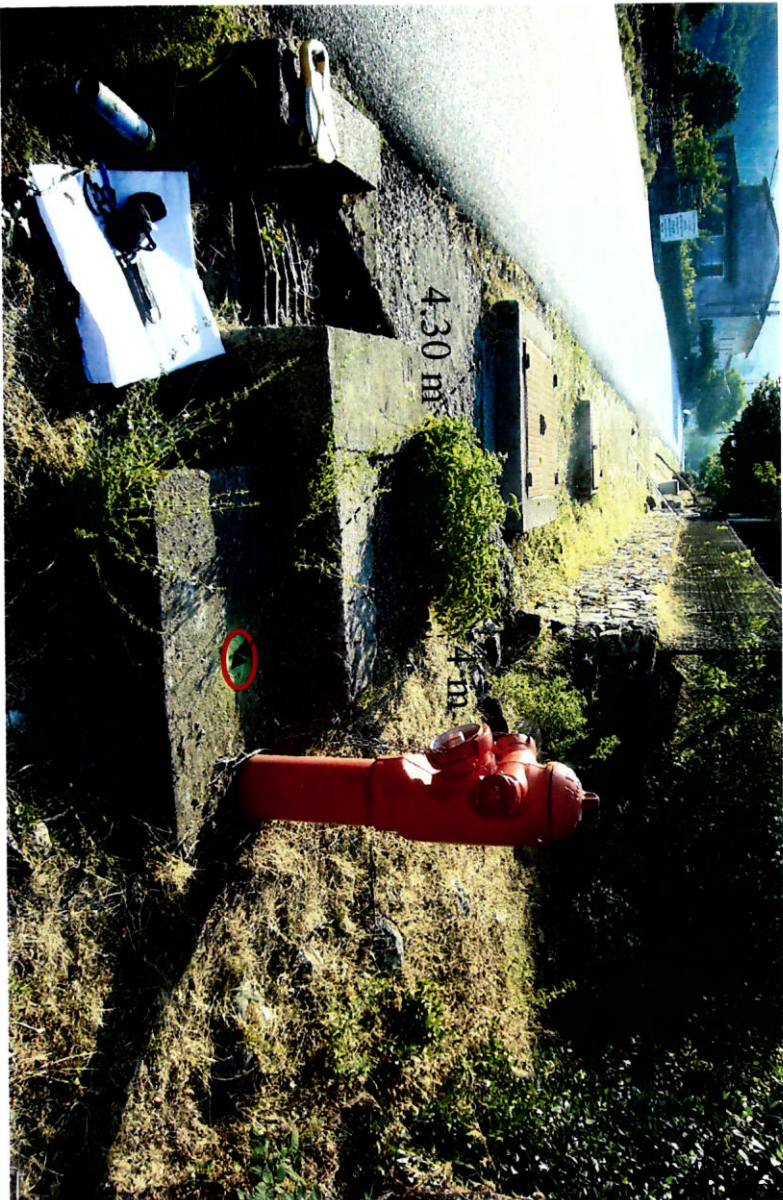

Localisation :
Tuarelli - Maison Olari

Légende

Bouche à clé Regard

Bouche à clé correcte

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

cassé rond

RAS

Sens ouverture

gauche droite

Position

ouverte fermée

non définie

Contrôle étanchéité

étanche non étanche



distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mornet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
37



Localisation :
Tuarelli - Maison Olari

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte désaxé inaccessible
- sous chaussée cassé rond
- RAS
- Sens ouverture** gauche droite
- Position** ouverte fermée
- Contrôle étanchéité** étanche non étanche
- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44


Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
38

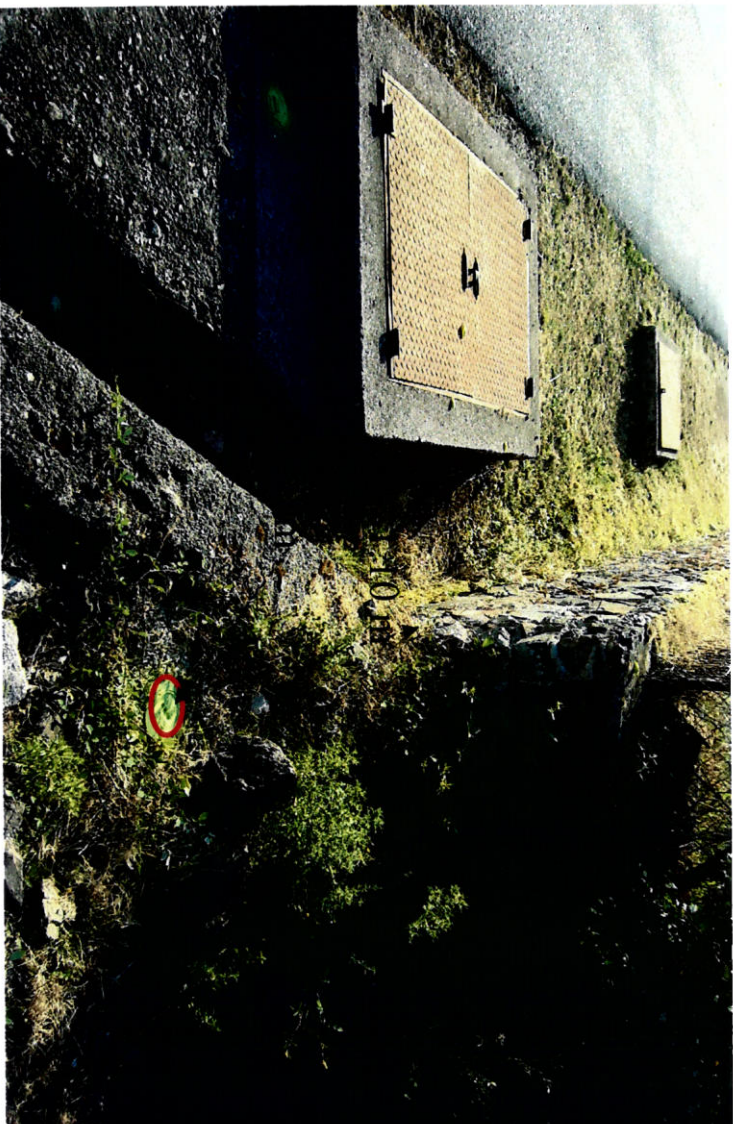

Localisation :
Tuarelli - Maison Olari

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture
 gauche droite
Position
 ouverte fermée
Contrôle étanchéité
 étanche non étanche

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Plaves Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.


Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
39

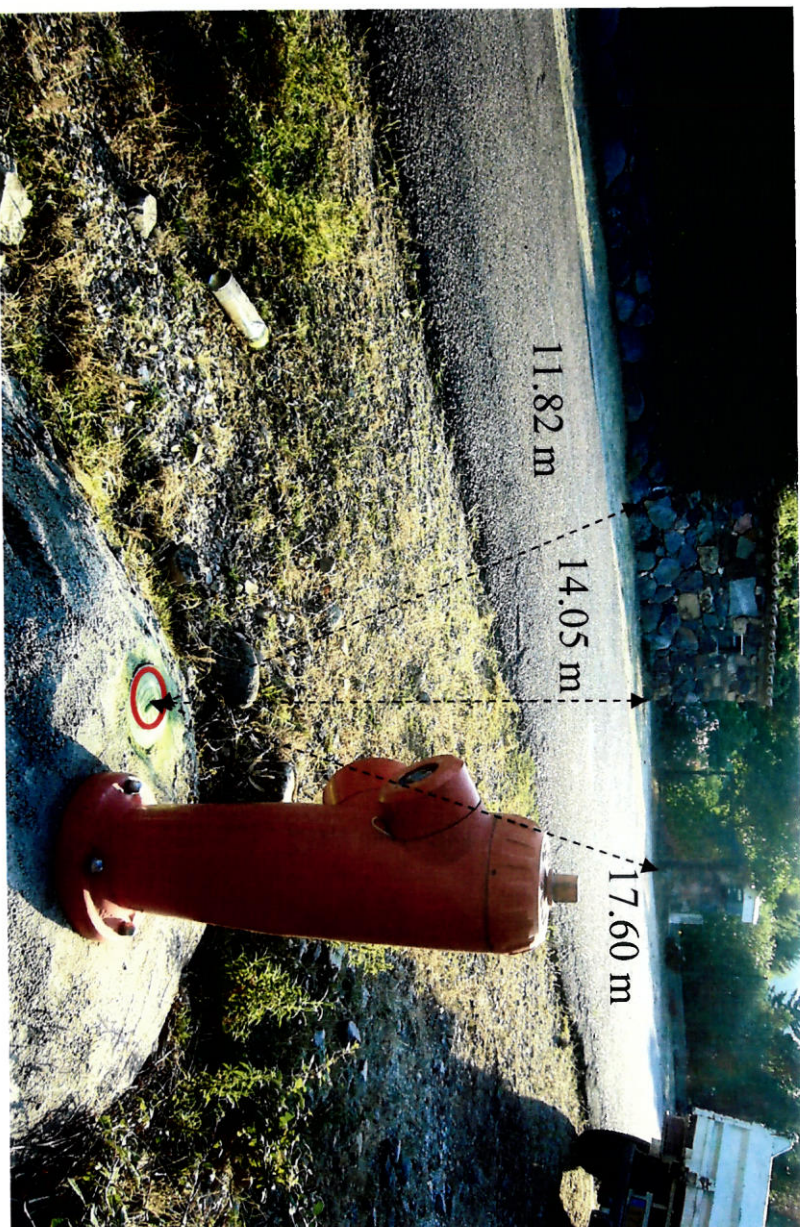

Localisation :
Tiarrelli - Maison Pedretti

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne**
- désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture**
- gauche droite
- Position**
- ouverte fermée
 non définie
- Contrôle étanchéité**
- étanche non étanche

- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
40



Localisation :
Galeria : pont

Légende

- Bouche à clé Regard
Bouche à clé absente
 sous chaussée

- Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

- Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
Contrôle étanchéité étanche non étanche

- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
 localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
41



Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé absente

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

cassé

RAS

inaccessible

rond

Sens ouverture

Position

gauche droite

ouverte fermée

non définie

étanche non étanche

distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Momet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
42

Localisation :
Galeria : sous pont



3.85 m

4.50 m



Légende

- | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----|--|
| Bouche à clé <input checked="" type="checkbox"/> | Regard <input type="checkbox"/> | Carré de vanne | Sens ouverture | <input checked="" type="checkbox"/> gauche | <input type="checkbox"/> droite | --- | distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| Bouche à clé <input checked="" type="checkbox"/> absente | <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input type="checkbox"/> ouverte | <input checked="" type="checkbox"/> fermée | ○ | localisation de l'organe |
| <input type="checkbox"/> cassé | <input checked="" type="checkbox"/> RAS | <input type="checkbox"/> rond | Position | <input type="checkbox"/> non définie | <input type="checkbox"/> étanche | | |
| | | | Contrôle étanchéité | <input type="checkbox"/> non étanche | | | |



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Momet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56,
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
43



Légende

Bouche à clé Regard
Bouche à clé absente
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
Contrôle étanchéité étanche non étanche

--- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
 localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Momet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04 94 10 50 57
Fax : 04 94 62 63 44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03 84 44 50 56
Fax : 03 84 44 55 83

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable


Carnet de vannage

Numéro de Vanne
44



Localisation :
Le Fango - « chez François Jamarchi »

Légende

- | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Regard</u> <input type="checkbox"/> | <u>Carré de vanne</u> | <u>Sens ouverture</u> | <input type="checkbox"/> gauche | <input checked="" type="checkbox"/> droit | — — — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> correcte | <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input checked="" type="checkbox"/> ouverte | <input type="checkbox"/> fermée | |
| <input type="checkbox"/> cassé | <input type="checkbox"/> rond | <input checked="" type="checkbox"/> RAS | <u>Position</u> | <input type="checkbox"/> non définie | <input type="checkbox"/> non étanche | |
| | | | <u>Contrôle étanchéité</u> | <input checked="" type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche |  localisation de l'organe |



Siège social :

Parc d'activités les Playes Jean

Monnet

83 500 - LA SEYNE SUR MER

Tél : 04.94.10.50.57

Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009

Agence Centre-Est :

Impasse des Lilas

Route de SAINT JULIEN

39 270 - CRESSIA

Tél : 03.84.44.50.56.

Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
46



Localisation :
Galeria : camping 2 cascades

Légende

Bouche à clé Regard

Bouche à clé absente

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

cassé rond

RAS

Sens ouverture

gauche droite

Position

ouverte fermée

non définie

Contrôle étanchéité

étanche non étanche

--- --

distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mouret
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lias
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.


Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
47

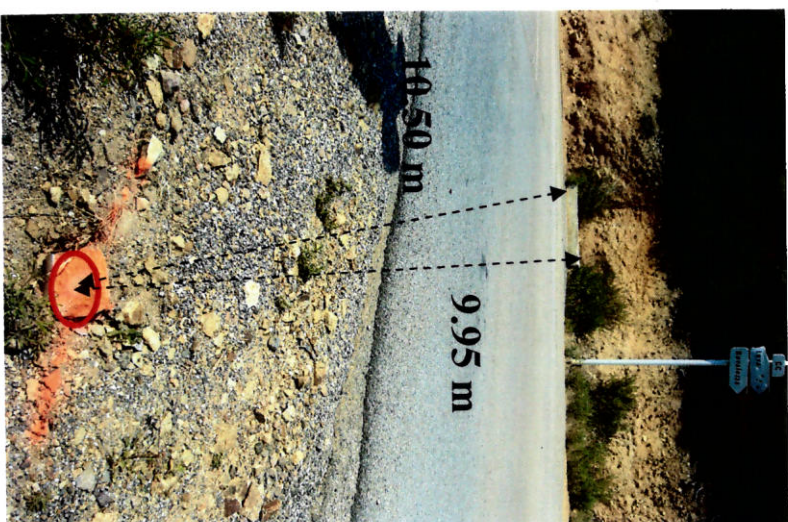

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé
 inaccessible
 cassé
 RAS
 rond

Sens ouverture
 gauche droite
Position
 ouverte fermée
 non définie
Contrôle étanchéité
 étanche non étanche

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
48



Légende

Bouche à clé **Regard**

Bouche à clé correcte

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

cassé

RAS

Sens ouverture

gauche droite

ouverte fermée

non définie

étanche non étanche

— — —

distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Momet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04 94 10 50 57
Fax : 04 94 62 63 44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lias
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03 84 44 50 56
Fax : 03 84 44 55 83

Date : 01/07/2009

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
49



Localisation :
Pont des 5 Arcades

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture
 gauche droite
Position
 ouverte fermée
Contrôle étanchéité
 étanche non étanche

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lias
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
50



Localisation :
Croisement route vers Calvi -
« chez Dominique Jamarchi »

Légende

- | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Regard</u> <input type="checkbox"/> | <u>Carré de vanne</u> | <u>Sens ouverture</u> | <input type="checkbox"/> gauche | <input checked="" type="checkbox"/> droite | — — — — | distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| <u>Bouche à clé</u> <input checked="" type="checkbox"/> correcte | <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input checked="" type="checkbox"/> ouverte | <input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche |
| <input type="checkbox"/> cassé | <input type="checkbox"/> rond | <input checked="" type="checkbox"/> RAS | <u>Position</u> | <input type="checkbox"/> non définie | <input type="checkbox"/> non étanche | <input type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche |
| <u>Contrôle étanchéité</u> | | | | | | <input type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> localisation de l'organe | |



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Mouret
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
51



Localisation :
Syndicat d'initiative

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture
 gauche droite
Position
 ouverte fermée
 non définie
Contrôle étanchéité
 étanche non étanche

--- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lias
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
53




Localisation :
Syndicat d'initiative

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
 non définie
Contrôle étanchéité étanche non étanche

— — — distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
 localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
54



Localisation :
Syndicat d'initiative

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
Contrôle étanchéité étanche non étanche

— — — distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
○ localisation de l'organe

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
55




Localisation :
Galeria : parking de la Tour

Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé absente
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture gauche droite
Position ouverte fermée
Contrôle étanchéité étanche non étanche

--- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
 localisation de l'organe



Siège social :
 Parc d'activités les Playes Jean
 Monnet
 83 500 - LA SEYNE SUR MER
 Tél : 04.94.10.50.57
 Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
 Impasse des Lilas
 Route de SAINT JULIEN
 39 270 - CRESSIA
 Tél : 03.84.44.50.56
 Fax : 03.84.44.55.83

Date : 01/07/2009

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
56

Localisation :
 Galeria : parking de la Tour



Légende

Bouche à clé Regard

Bouche à clé absente

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé

inaccessible

cassé

rond

RAS

Sens ouverture

gauche droite

Position

ouverte fermée

non définie

Contrôle étanchéité

étanche non étanche



distance en mètre du point
 de l'organe triangulé au
 repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
57



Localisation :
Galeria : cimenterie

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne**
- désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture**
- Position**
- Contrôle étanchéité**

- gauche droite
 ouverte fermée
 non définie
 étanche non étanche

- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Moumet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
58



Légende

Bouche à clé **Regard**
Bouche à clé correcte
 sous chaussée

Carré de vanne
 désaxé inaccessible
 cassé rond
 RAS

Sens ouverture
 gauche droite
Position
 ouverte fermée
Contrôle étanchéité
 étanche non étanche



--- distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère
○ localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.


Date : 01/07/2009

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
59

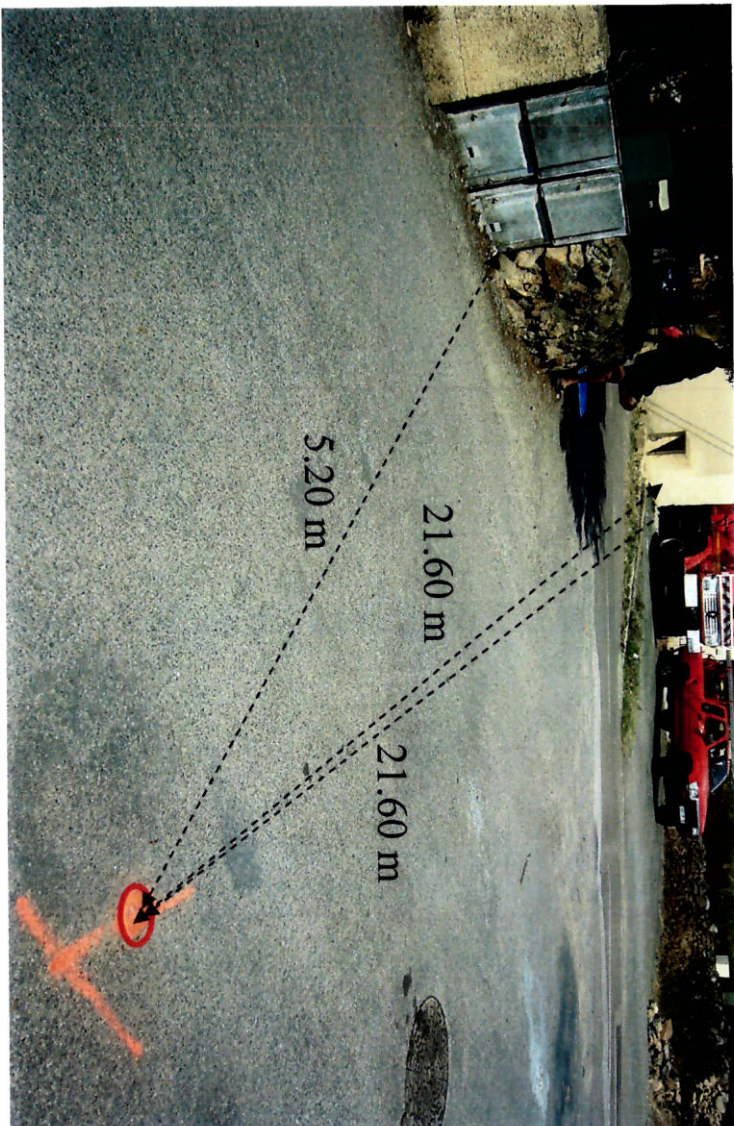

Localisation :
Galeria – caserne des pompiers

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte sous chaussée

- Carré de vanne** désaxé inaccessible
- cassé rond RAS

- Sens ouverture** gauche droite
- Position** ouverte fermée
- Contrôle étanchéité** étanche non étanche

- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités Les Playes Jean
Mornet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56.
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
60



Localisation :
Galeria – caserne des pompiers

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne**
- désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture**
- gauche droite
- Position**
- ouverte fermée
 non définie
- Contrôle étanchéité**
- étanche non étanche

- — — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
61



Localisation :
Galeria – caserne des pompiers

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne** désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture** gauche droite
- Position** ouverte fermée
- Contrôle étanchéité** étanche non étanche

- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03 84 44 50 56
Fax : 03 84 44 55 83

FILLOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
62



Localisation :
Galeria : parking de la Tour

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** absente
 sous chaussée

- Carré de vanne**
- désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture**
- gauche droite
- Position**
- ouverte fermée
 non définie
- Contrôle étanchéité**
- étanche non étanche

- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe

FILOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
62



Localisation : Galeria - « chez grand Jacques »

2

Légende

- | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Bouche à clé <input checked="" type="checkbox"/> | Regard <input type="checkbox"/> | Carré de vanne | Sens ouverture | <input type="checkbox"/> gauche | <input checked="" type="checkbox"/> droite | --- | distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère |
| Bouche à clé <input checked="" type="checkbox"/> correcte | <input type="checkbox"/> sous chaussée | <input type="checkbox"/> désaxé | <input type="checkbox"/> inaccessible | <input type="checkbox"/> ouverte | <input checked="" type="checkbox"/> fermée | ○ | localisation de l'organe |
| <input type="checkbox"/> cassé | <input checked="" type="checkbox"/> RAS | <input type="checkbox"/> rond | Position | <input type="checkbox"/> non définie | <input type="checkbox"/> étanche | <input type="checkbox"/> non étanche | |
| | | | Contrôle étanchéité | | | | |



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83

Date : 01/07/2009

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne

63



Légende

Bouche à clé Regard

Bouche à clé correcte

sous chaussée

Carré de vanne

désaxé inaccessible

cassé rond

RAS

Sens ouverture

gauche droite

Position

ouverte fermée

non définie

Contrôle étanchéité

étanche non étanche



distance en mètre du point
de l'organe triangulé au
repère



localisation de l'organe



Siège social :
Parc d'activités les Playes Jean
Monnet
83 500 - LA SEYNE SUR MER
Tél : 04.94.10.50.57
Fax : 04.94.62.63.44

Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
Impasse des Lilas
Route de SAINT JULIEN
39 270 - CRESSIA
Tél : 03.84.44.50.56
Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
64



Localisation :
Galeria – plan de la fontaine

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne**
- désaxé inaccessible
 cassé rond
- RAS

- Sens ouverture**
- gauche droite
- Position**
- ouverte fermée
 non définie

- Contrôle étanchéité**
- étanche non étanche
- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
- localisation de l'organe



Siège social :
 Parc d'activités les Playes Jean
 Monnet
 83 500 - LA SEYNE SUR MER
 Tél : 04.94.10.50.57
 Fax : 04.94.62.63.44


Date : 01/07/2009
Agence Centre-Est :
 Impasse des Lilas
 Route de SAINT JULIEN
 39 270 - CRESSIA
 Tél : 03.84.44.50.56.
 Fax : 03.84.44.55.83.

FILIOSORMA MANSO GALERIA

Diagnostic du réseau d'Alimentation en Eau Potable

Carnet de vannage

Numéro de Vanne
66

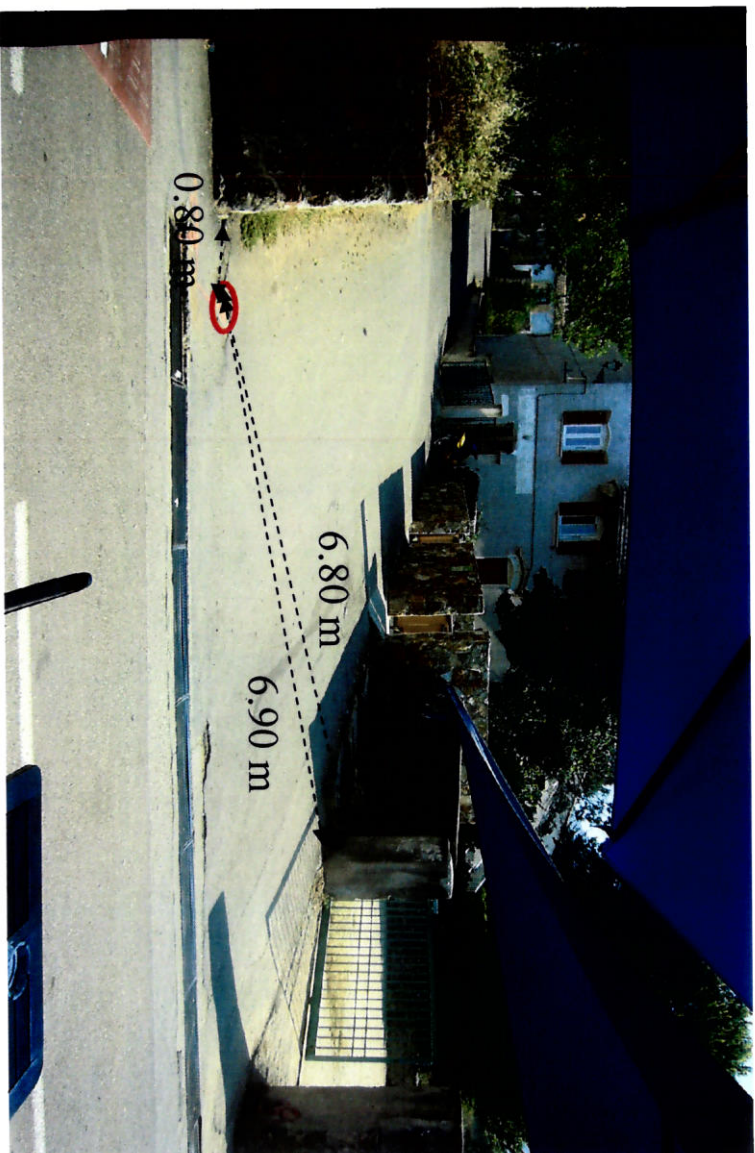

Localisation :
 Galeria : Hôtel Restaurant l'Auberge

Légende

- Bouche à clé** **Regard**
- Bouche à clé** correcte
 sous chaussée

- Carré de vanne** désaxé inaccessible
 cassé rond

- Sens ouverture** gauche droite
Position ouverte fermée

- Contrôle étanchéité** étanche non étanche
- distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
○ localisation de l'organe

Commentaires : ce graphique fait nettement apparaître que la commune de Galeria consomme **95% de la ressource** principale de la Cavichja pour l'année 2008.

En réalité si l'on compare les années précédentes l'on retrouve les mêmes proportions, par contre si l'on compare les volumes totaux, l'on s'aperçoit que c'est bien la commune de Galeria qui influe sur les volumes de production selon les années avec l'utilisation probablement variable du puits du Fangu (voir tableau ci dessous).

<i>Année</i>	<i>Production totale de Cavichja en m3</i>	<i>Sortie bassin de Tuarelli (alimentation de Galeria par la Cavichja) en m3</i>	<i>Pourcentage d'utilisation de la commune de Galeria</i>
<i>2008</i>	<i>234131</i>	<i>222500</i>	<i>95%</i>
<i>2007</i>	<i>163124</i>	<i>140550</i>	<i>86%</i>
<i>2006</i>	<i>221246</i>	<i>205560</i>	<i>93%</i>
<i>2005</i>	<i>203113</i>	<i>191340</i>	<i>94%</i>
<i>2004</i>	<i>158774</i>	<i>154270</i>	<i>97%</i>

Commentaires : Même si la consommation de Galeria doit être plus élevée que celle de Mansu en raison de sa population plus élevée et également de l'activité touristique conséquente en été, cela n'explique pas cette surconsommation. La sectorisation de réseau et la recherche de fuites devrait permettre d'identifier les secteurs fuyards sur la commune de Galeria en particulier et de vérifier les réseaux de Mansu.