



RESERVOIR DE LA TOUR

320 m3

Schéma de principe

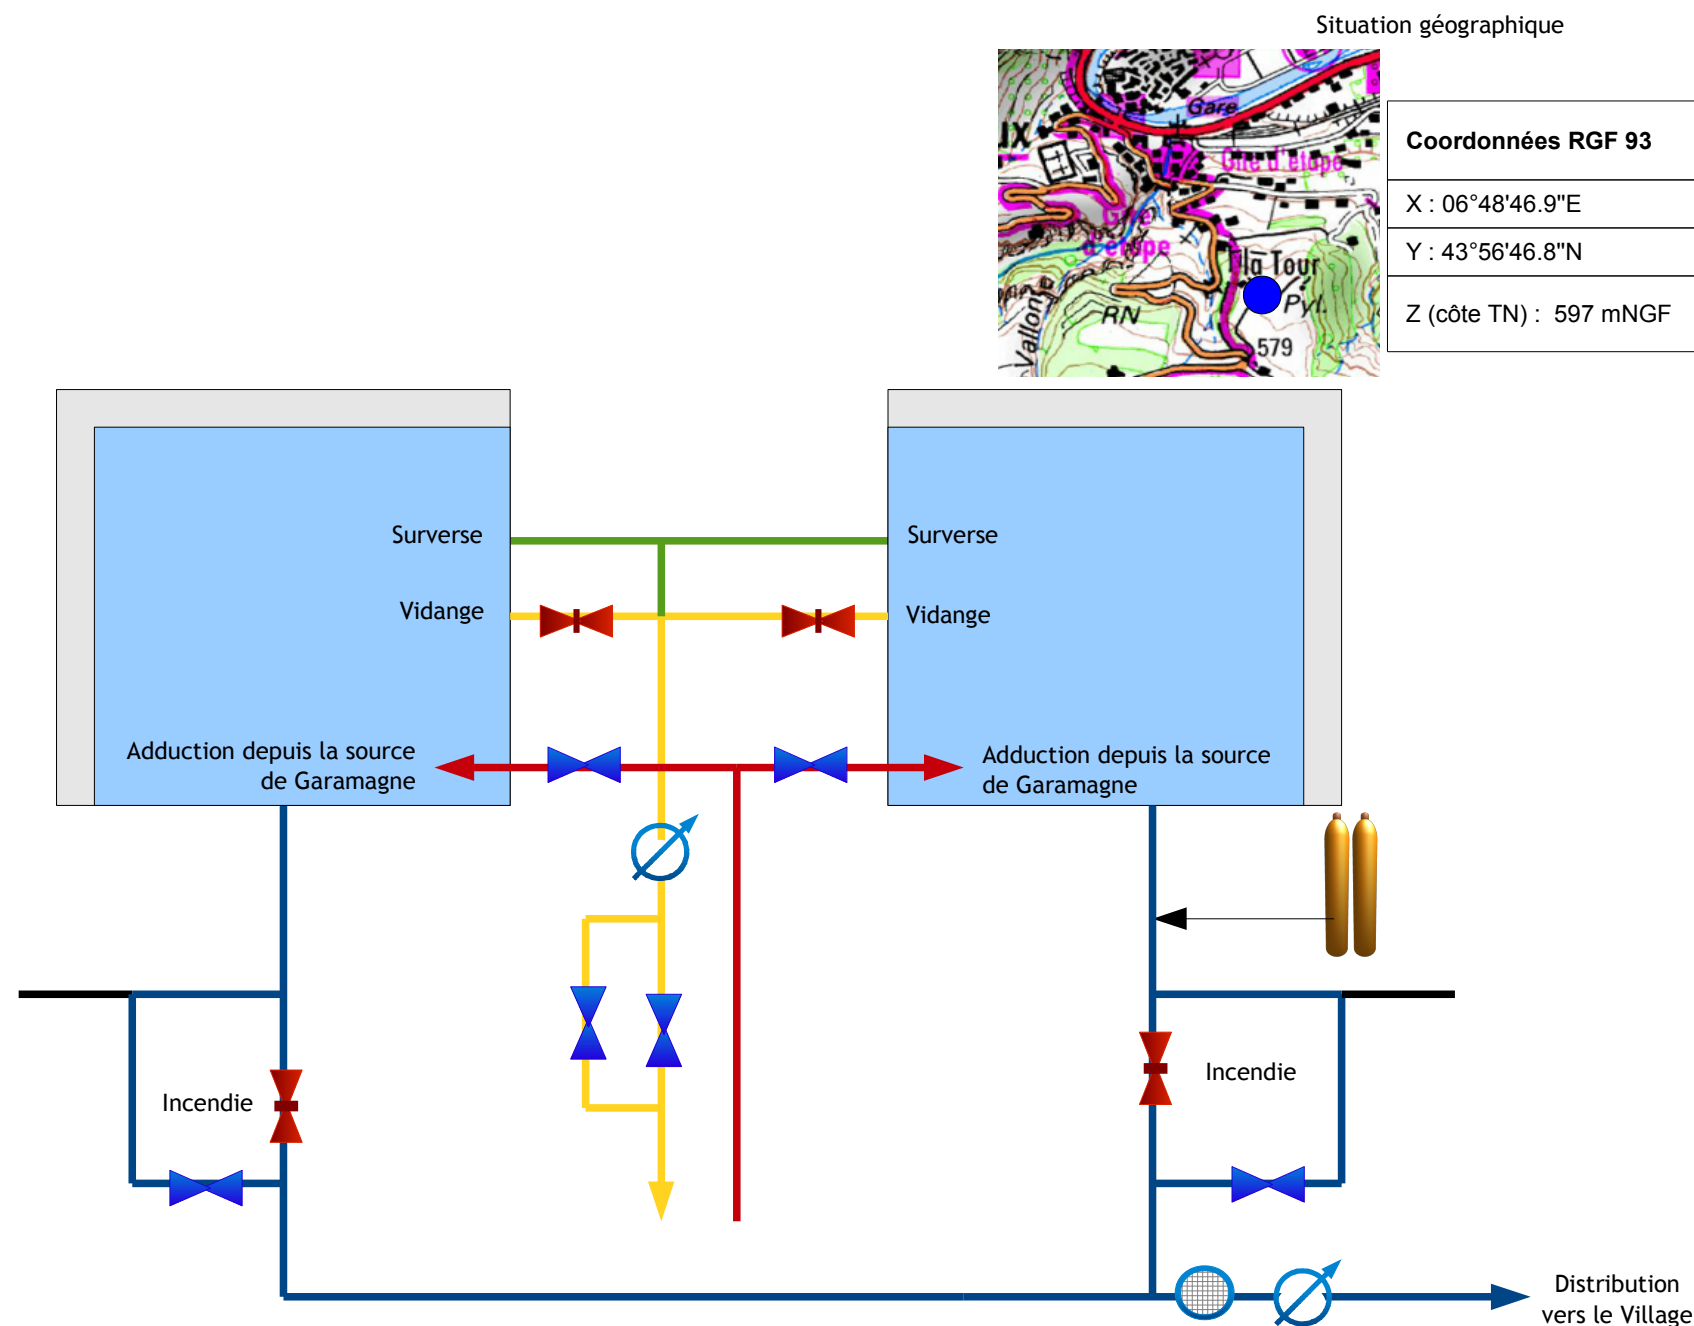

Légende

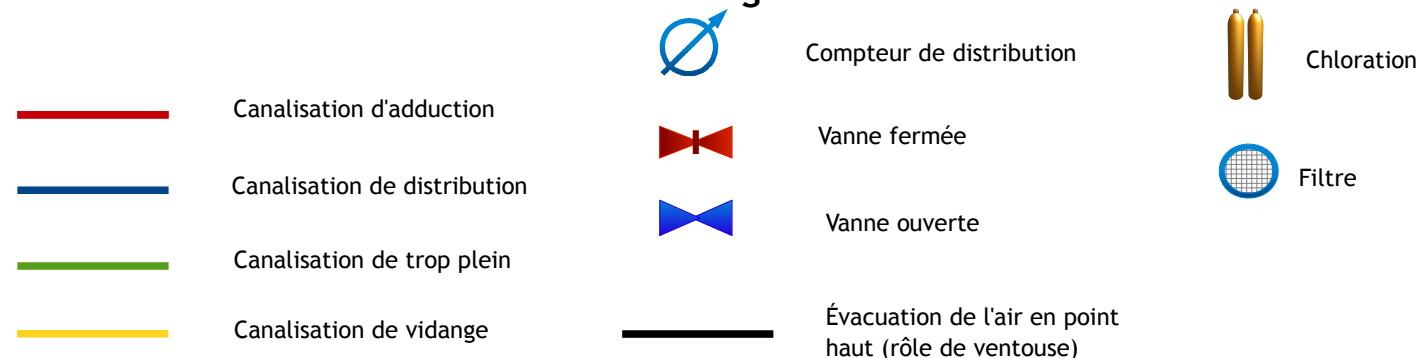

Reportage photographique



Vanne distribution



Vanne incendie

Vanne surverse



Armature apparente sur le haut du réservoir



Léger ruissellement sur la canalisation de vidange
Vue Intérieur (chambre des vannes)



Vue Extérieure

Commentaires :

- Réservoir constitué de deux cuves au sol de 160 m3 (volume calculé) chacune
- Mis en service dans les années 1970
- Alimentation du réservoir en surverse
- Génie civil : Bon état général, reprise d'étanchéité autour des conduites fuyarde. Armatures apparentes sur le plafond de la chambre des vannes et sur la tranche du voile au niveau du trou d'homme
- Ouvrage nettoyé toute les années au mois de juin.
- Dimension : Ø8m x 3,20 m
- Volume estimé de la défense incendie par cuve = 80 m³