

ANNEXE 1


Suivi des débits

- Production Puits Sainte-Marie
 - Distribution – Abelcourt
- Distribution – Baudoncourt
 - Distribution – Breuches
 - Distribution – Brotte
 - Distribution – Couval
 - Distribution – Départ Bazin
- Distribution – Départ Breuches
- Distribution – Départ Equevilley
- Distribution – Départ réservoir Ehuns
- Distribution – Départ vers Baudoncourt
 - Distribution – Départ vers Brotte
 - Distribution – Ehuns
 - Distribution – Equevilley
 - Distribution – La Chapelle
 - Distribution – La Villedieu
 - Distribution – Ormoiches
 - Distribution – Usine Bazin
 - Distribution – Velorcey
- Distribution – Vente Betoncourt
- Distribution – Village de Betoncourt
 - Distribution – Villers
 - Distribution – Visoncourt

PRODUCTION PUIITS SAINTE MARIE

Départ Station de traitement									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		109,0	110,0	109,0	63,0	103,0	109,0	109,0	109,0
1h à 2h		29,0	11,0	28,0			39,0	110,0	91,0
2h à 3h								1,0	
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h		24,0				5,0			
8h à 9h	65,0	110,0	80,0			110,0	39,0		73,0
9h à 10h	110,0	109,0	110,0	90,0	25,0	109,0	110,0	94,0	110,0
10h à 11h	109,0	110,0	109,0	109,0	109,0	110,0	109,0	110,0	109,0
11h à 12h	110,0	109,0	110,0	110,0	110,0	109,0	110,0	109,0	109,0
12h à 13h	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
13h à 14h	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	109,0	109,0	110,0
14h à 15h	100,0	23,0	109,0	109,0	109,0	102,0	109,0	110,0	19,0
15h à 16h			109,0	33,0	12,0		110,0	87,0	
16h à 17h			26,0				4,0		
17h à 18h									
18h à 19h	20,0	70,0							10,0
19h à 20h	109,0	110,0	23,0			88,0		15,0	110,0
20h à 21h	110,0	109,0	110,0	75,0	74,0	110,0	87,0	109,0	109,0
21h à 22h	109,0	110,0	109,0	110,0	110,0	109,0	110,0	110,0	109,0
22h à 23h	110,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	110,0
23h à 24h	109,0	109,0	110,0	109,0	109,0	110,0	109,0	109,0	109,0
Volume journalier	1280,0	1459,0	1454,0	1210,0	1049,0	1393,0	1372,0	1400,0	1396,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	109,0	109,0	109,0	110,0	110,0	109,0	109,0	109,0	
1h à 2h	1,0	108,0	20,0	62,0	88,0	110,0	34,0	35,0	
2h à 3h						20,0			
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h									
8h à 9h	89,0								
9h à 10h	110,0		30,0	87,0	99,0	20,0	84,0		
10h à 11h	109,0	84,0	110,0	109,0	109,0	109,0	110,0		
11h à 12h	109,0	110,0	109,0	109,0	109,0	110,0	109,0		
12h à 13h	109,0	109,0	110,0	110,0	110,0	109,0	109,0		
13h à 14h	110,0	109,0	109,0	109,0	109,0	110,0	109,0		
14h à 15h	46,0	110,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0		
15h à 16h		109,0	11,0	29,0	109,0	109,0	109,0		
16h à 17h	18,0	11,0			33,0	51,0	1,0		
17h à 18h									
18h à 19h									
19h à 20h	27,0								
20h à 21h	110,0			83,0		82,0	74,0		
21h à 22h	109,0	103,0	52,0	110,0	105,0	109,0	109,0		
22h à 23h	109,0	110,0	110,0	109,0	110,0	110,0	109,0		
23h à 24h	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0		
Volume journalier	1274,0	1181,0	988,0	1245,0	1309,0	1376,0	1284,0	144,0	

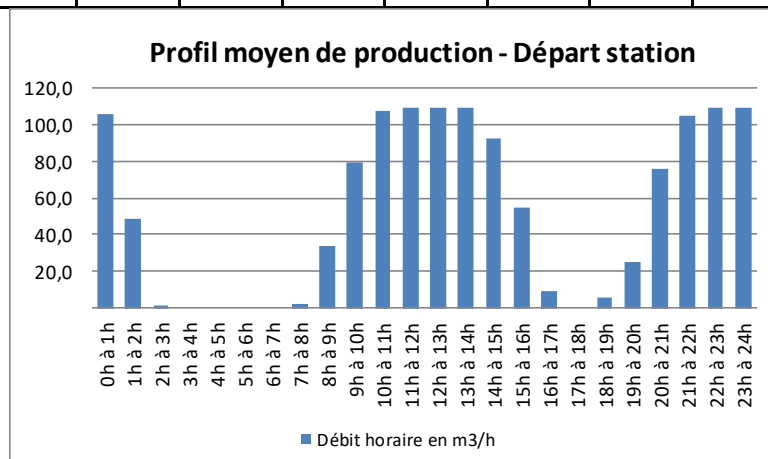


Distribution - Abelcourt

Village de Abelcourt									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		11,0	12,0	11,0	5,0	12,0	10,0	12,0	12,0
1h à 2h		8,0	9,0	11,0	4,0	11,0	5,0	11,0	11,0
2h à 3h		5,0	5,0	7,0	3,0	11,0	5,0	7,0	9,0
3h à 4h		4,0	3,0	4,0	3,0	10,0	4,0	5,0	4,0
4h à 5h		3,0	3,0	4,0	3,0	5,0	4,0	5,0	4,0
5h à 6h		6,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0
6h à 7h	2,0	2,0	2,0		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
7h à 8h	11,0	10,0	10,0	10,0	9,0	11,0	10,0	11,0	10,0
8h à 9h	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	9,0	10,0	10,0	10,0
9h à 10h	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	9,0
10h à 11h	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
11h à 12h	11,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0
12h à 13h	12,0	10,0	11,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	9,0
13h à 14h	12,0	10,0	11,0	10,0	12,0	11,0	11,0	11,0	10,0
14h à 15h	12,0	10,0	11,0	11,0	12,0	11,0	11,0	12,0	9,0
15h à 16h	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	9,0
16h à 17h	10,0	8,0	9,0	9,0	11,0	10,0	9,0	10,0	8,0
17h à 18h	10,0	9,0	10,0	9,0	10,0	9,0	9,0	10,0	9,0
18h à 19h	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	9,0	9,0	10,0
19h à 20h	9,0	12,0	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	8,0	10,0
20h à 21h	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	10,0
21h à 22h	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0	12,0	12,0	10,0	10,0
22h à 23h	11,0	12,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	11,0	11,0
23h à 24h	11,0	11,0	11,0	7,0	12,0	11,0	12,0	11,0	10,0
Volume journalier	178,0	211,0	211,0	208,0	204,0	234,0	215,0	223,0	210,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	5,0	9,0	11,0	5,0	5,0	7,0	8,0	6,0	
1h à 2h	4,0	6,0	11,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	
2h à 3h	3,0	3,0	10,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	
3h à 4h	4,0	3,0	8,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	
4h à 5h	3,0	4,0	5,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	
5h à 6h	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	5,0	
6h à 7h	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0		
7h à 8h	10,0	8,0	9,0	8,0	10,0	10,0	10,0		
8h à 9h	11,0	11,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
9h à 10h	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	11,0		
10h à 11h	10,0	11,0	9,0	11,0	12,0	11,0	10,0		
11h à 12h	11,0	8,0	8,0	10,0	11,0	10,0	11,0		
12h à 13h	11,0	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
13h à 14h	11,0	10,0	10,0	9,0	11,0	10,0	11,0		
14h à 15h	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	10,0	10,0		
15h à 16h	10,0	9,0	11,0	7,0	9,0	9,0	10,0		
16h à 17h	9,0	9,0	11,0	8,0	8,0	10,0	8,0		
17h à 18h	9,0	8,0	11,0	9,0	9,0	8,0	9,0		
18h à 19h	11,0	7,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0		
19h à 20h	10,0	9,0	11,0	12,0	11,0	10,0	12,0		
20h à 21h	11,0	10,0	10,0	13,0	12,0	11,0	13,0		
21h à 22h	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	13,0	12,0		
22h à 23h	12,0	11,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0		
23h à 24h	11,0	11,0	10,0	8,0	10,0	12,0	10,0		
Volume journalier	203,0	192,0	218,0	192,0	200,0	204,0	210,0	25,0	

Profil de distribution Abelcourt

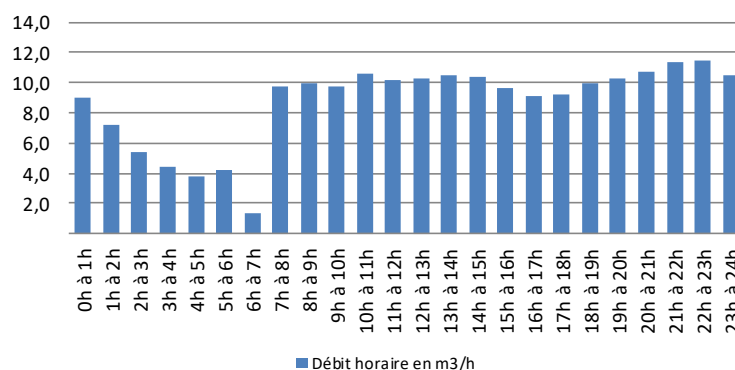


Distribution – Baudoncourt

Village de Baudoncourt									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		4,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
1h à 2h		3,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
2h à 3h		4,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
3h à 4h		3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
4h à 5h		3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5h à 6h		5,0	3,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6h à 7h	4,0	6,0	6,0	4,0	3,0	5,0	4,0	5,0	4,0
7h à 8h	8,0	9,0	9,0	5,0	5,0	6,0	7,0	6,0	6,0
8h à 9h	6,0	8,0	8,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
9h à 10h	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0	6,0	7,0	5,0
10h à 11h	8,0	6,0	8,0	7,0	9,0	7,0	6,0	6,0	6,0
11h à 12h	5,0	8,0	7,0	7,0	10,0	6,0	6,0	6,0	4,0
12h à 13h	6,0	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0	7,0	6,0	5,0
13h à 14h	7,0	9,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	7,0	5,0
14h à 15h	7,0	6,0	7,0	8,0	7,0	6,0	4,0	7,0	4,0
15h à 16h	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	3,0
16h à 17h	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	4,0	3,0	5,0	4,0
17h à 18h	5,0	7,0	8,0	6,0	7,0	6,0	5,0	6,0	4,0
18h à 19h	7,0	9,0	9,0	7,0	6,0	9,0	7,0	7,0	6,0
19h à 20h	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	8,0	8,0	8,0
20h à 21h	11,0	9,0	9,0	7,0	9,0	8,0	10,0	9,0	8,0
21h à 22h	10,0	12,0	7,0	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	7,0
22h à 23h	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
23h à 24h	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
Volume journalier	125,0	161,0	146,0	123,0	128,0	120,0	112,0	120,0	102,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	1,0	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	
1h à 2h	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
2h à 3h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3h à 4h	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4h à 5h	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
5h à 6h	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
6h à 7h	5,0	3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0		
7h à 8h	7,0	6,0	5,0	5,0	10,0	5,0	6,0		
8h à 9h	6,0	8,0	7,0	6,0	10,0	7,0	7,0		
9h à 10h	8,0	10,0	8,0	6,0	10,0	7,0	6,0		
10h à 11h	7,0	10,0	10,0	7,0	8,0	6,0	6,0		
11h à 12h	8,0	7,0	11,0	6,0	9,0	6,0	6,0		
12h à 13h	8,0	7,0	8,0	5,0	5,0	5,0	6,0		
13h à 14h	7,0	6,0	6,0	7,0	8,0	6,0	6,0		
14h à 15h	8,0	6,0	6,0	4,0	8,0	5,0	4,0		
15h à 16h	6,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0		
16h à 17h	6,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	3,0		
17h à 18h	8,0	5,0	4,0	4,0	6,0	5,0	7,0		
18h à 19h	9,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0		
19h à 20h	9,0	6,0	6,0	8,0	6,0	8,0	7,0		
20h à 21h	9,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0		
21h à 22h	7,0	6,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0		
22h à 23h	5,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,0		
23h à 24h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0		
Volume journalier	135,0	119,0	114,0	107,0	129,0	109,0	112,0	9,0	

Profil de distribution Baudoncourt

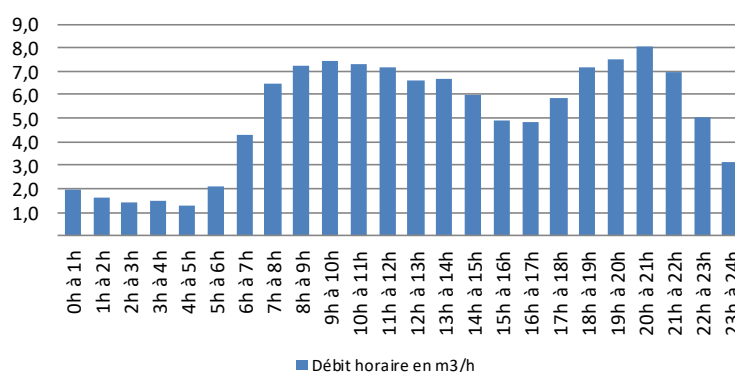


Distribution – Village de Breuches

Village de Breuches									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		4,6	4,7	5,5	4,6	4,7	5,2	5,3	4,5
1h à 2h		3,7	5,0	4,8	4,1	4,2	4,2	4,4	4,3
2h à 3h		3,5	4,2	4,1	4,0	4,3	4,1	4,0	4,2
3h à 4h		3,6	4,3	3,7	4,0	4,3	4,2	4,1	4,2
4h à 5h		3,6	4,4	3,7	4,0	4,5	4,3	4,2	4,2
5h à 6h		4,1	5,2	4,2	4,1	4,8	4,8	4,6	4,6
6h à 7h	7,9	6,0	6,7	5,0	5,0	5,6	6,1	5,3	5,4
7h à 8h	9,2	9,8	8,8	5,9	7,1	7,6	8,3	7,5	9,2
8h à 9h	9,5	9,5	8,7	7,1	8,7	9,2	9,6	8,1	7,9
9h à 10h	8,8	8,7	8,0	8,7	8,9	11,3	8,9	7,9	6,9
10h à 11h	8,2	8,4	8,4	8,5	9,8	9,5	7,7	7,6	7,1
11h à 12h	9,6	7,1	8,0	9,1	9,5	7,6	7,8	6,9	7,1
12h à 13h	10,4	7,4	8,5	9,1	8,6	8,0	7,7	7,3	6,8
13h à 14h	10,9	8,1	8,0	9,9	8,4	8,5	8,6	6,8	6,7
14h à 15h	8,7	7,0	6,4	8,2	7,2	8,5	7,5	7,5	6,0
15h à 16h	9,1	6,0	6,4	7,3	6,1	9,0	6,6	7,9	5,1
16h à 17h	9,3	7,1	6,8	8,0	5,8	8,4	6,9	7,0	5,7
17h à 18h	10,5	7,0	9,3	9,3	8,2	9,6	7,2	6,9	5,5
18h à 19h	11,4	8,2	10,1	10,9	10,1	9,6	8,1	7,3	6,9
19h à 20h	10,3	8,8	10,4	9,1	11,9	9,4	9,1	8,7	9,6
20h à 21h	9,9	10,3	9,6	8,1	11,3	10,3	8,9	9,6	8,1
21h à 22h	9,0	10,3	9,0	7,8	9,9	9,8	7,7	8,8	7,0
22h à 23h	6,5	7,6	8,0	6,8	8,0	7,1	6,4	6,0	5,3
23h à 24h	5,1	6,5	7,0	5,2	5,3	5,5	5,1	5,3	4,4
Volume journalier	164,3	166,9	175,9	170,0	174,6	181,3	165,0	159,0	146,7

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	3,9	5,7	4,7	4,3	3,6	3,8	3,9	3,9	
1h à 2h	3,8	4,7	4,2	4,1	3,5	4,1	3,8	3,7	
2h à 3h	3,6	4,4	4,1	4,1	3,7	3,8	3,7	3,6	
3h à 4h	3,5	4,4	4,1	4,0	3,6	4,5	3,9	3,8	
4h à 5h	3,7	4,6	4,0	3,8	4,8	3,6	3,7	3,6	
5h à 6h	4,0	4,7	4,5	4,6	4,4	4,2	3,9	3,9	
6h à 7h	5,4	5,7	8,7	5,0	5,6	5,3	5,3		
7h à 8h	7,9	8,1	6,2	7,3	8,3	7,8	7,6		
8h à 9h	8,8	9,8	8,4	8,0	8,8	8,4	8,6		
9h à 10h	8,8	10,4	10,4	8,1	9,0	7,9	10,1		
10h à 11h	9,2	9,6	10,9	7,7	8,4	8,4	9,0		
11h à 12h	8,5	9,0	10,2	7,6	7,2	7,6	8,4		
12h à 13h	8,4	7,8	8,1	8,3	7,6	8,5	8,1		
13h à 14h	8,5	8,0	7,3	8,1	7,6	9,4	7,5		
14h à 15h	7,7	7,3	6,5	6,4	6,6	8,5	6,7		
15h à 16h	8,0	6,7	6,1	5,9	5,6	7,1	7,0		
16h à 17h	7,7	6,9	5,6	5,4	5,8	6,8	6,4		
17h à 18h	6,7	7,3	5,9	6,2	7,2	6,8	7,0		
18h à 19h	8,8	9,8	6,6	6,9	9,2	7,9	8,4		
19h à 20h	9,8	11,5	7,3	8,3	11,3	8,8	8,0		
20h à 21h	9,4	7,8	8,7	7,7	8,8	9,7	8,7		
21h à 22h	8,9	6,7	6,5	6,9	7,5	8,3	7,2		
22h à 23h	7,3	5,1	5,3	6,3	6,1	6,5	6,0		
23h à 24h	6,6	4,4	4,9	5,5	4,9	5,2	4,8		
Volume journalier	168,9	170,4	159,2	150,5	159,1	162,9	157,7	22,5	

Profil de distribution - Breuches

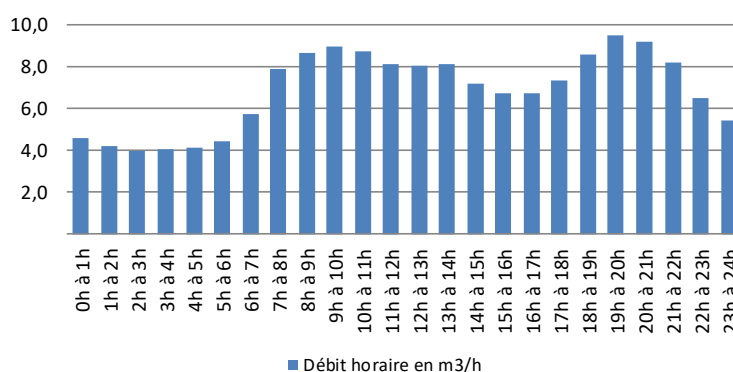


Distribution - Brotte

Village de Brotte									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1h à 2h		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
2h à 3h		1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
3h à 4h		1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
4h à 5h		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
5h à 6h		2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
6h à 7h	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0
7h à 8h	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
8h à 9h	3,0	4,0	4,0	6,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0
9h à 10h	4,0	4,0	2,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10h à 11h	2,0	3,0	3,0	4,0	6,0	2,0	3,0	3,0	3,0
11h à 12h	3,0	2,0	2,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12h à 13h	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
13h à 14h	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
14h à 15h	3,0	4,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0
15h à 16h	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0
16h à 17h	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
17h à 18h	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
18h à 19h	4,0	4,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0
19h à 20h	5,0	4,0	5,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	3,0
20h à 21h	3,0	4,0	5,0	4,0	3,0	5,0	4,0	5,0	3,0
21h à 22h	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22h à 23h	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
23h à 24h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0
Volume journalier	55,0	68,0	69,0	71,0	71,0	62,0	61,0	64,0	59,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
1h à 2h	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	
2h à 3h	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
3h à 4h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	
4h à 5h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5h à 6h	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	
6h à 7h	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0		
7h à 8h	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0		
8h à 9h	5,0	4,0	4,0	5,0	3,0	3,0	4,0		
9h à 10h	3,0	6,0	4,0	2,0	4,0	3,0	3,0		
10h à 11h	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0		
11h à 12h	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0		
12h à 13h	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0		
13h à 14h	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0		
14h à 15h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
15h à 16h	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
16h à 17h	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0		
17h à 18h	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
18h à 19h	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0		
19h à 20h	4,0	4,0	3,0	2,0	4,0	5,0	4,0		
20h à 21h	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
21h à 22h	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
22h à 23h	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0		
23h à 24h	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0		
Volume journalier	62,0	66,0	62,0	57,0	58,0	57,0	56,0	8,0	

Profil de distribution - Brotte

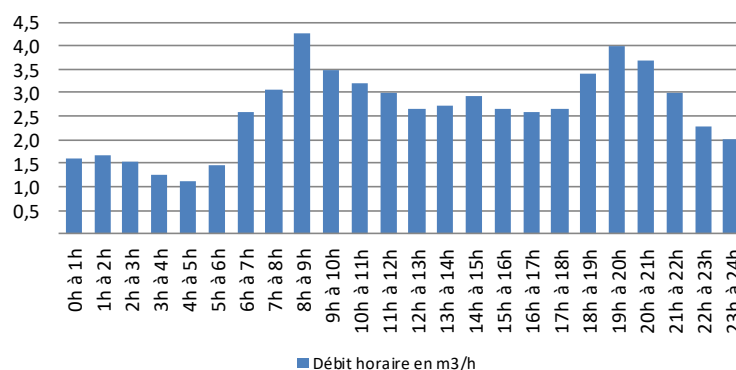


Distribution - Couval

Couval									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h									
1h à 2h									
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h									
8h à 9h									
9h à 10h									
10h à 11h									
11h à 12h									
12h à 13h									
13h à 14h									
14h à 15h									
15h à 16h									
16h à 17h									
17h à 18h									
18h à 19h									
19h à 20h									
20h à 21h									
21h à 22h									
22h à 23h									
23h à 24h									
Volume journalier									

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h									
1h à 2h									
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h									
8h à 9h									
9h à 10h									
10h à 11h									
11h à 12h									
12h à 13h									
13h à 14h									
14h à 15h									
15h à 16h									
16h à 17h									
17h à 18h									
18h à 19h									
19h à 20h									
20h à 21h									
21h à 22h									
22h à 23h									
23h à 24h									
Volume journalier									

Profil de distribution Couval

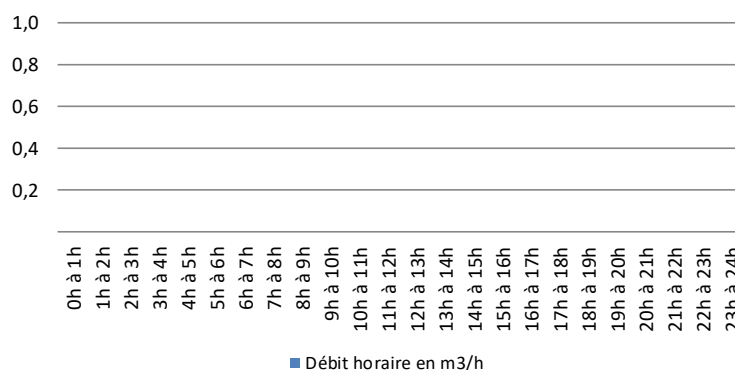


Distribution – Départ Bazin

Départ station de traitement - Vers Bazin									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		18,0	16,0	14,0	4,0	6,0	17,0	20,0	17,0
1h à 2h		11,0	16,0	16,0	4,0	4,0	19,0	12,0	12,0
2h à 3h		13,0	7,0	4,0	3,0	4,0	8,0	6,0	5,0
3h à 4h		7,0	6,0	5,0	3,0		8,0	6,0	6,0
4h à 5h		14,0	11,0	8,0	4,0	12,0	14,0	10,0	13,0
5h à 6h		16,0	17,0	8,0	3,0	19,0	18,0	19,0	18,0
6h à 7h	17,0	18,0	18,0	8,0	4,0	18,0	21,0	14,0	23,0
7h à 8h	18,0	18,0	21,0	7,0	4,0	24,0	25,0	16,0	19,0
8h à 9h	13,0	15,0	20,0	7,0	3,0	17,0	16,0	12,0	14,0
9h à 10h	20,0	18,0	21,0	10,0	4,0	21,0	25,0	19,0	21,0
10h à 11h	19,0	18,0	23,0	8,0	4,0	18,0	31,0	20,0	22,0
11h à 12h	19,0	22,0	23,0	22,0	3,0	20,0	26,0	24,0	18,0
12h à 13h	18,0	13,0	26,0	11,0	5,0	19,0	18,0	20,0	18,0
13h à 14h	18,0	22,0	27,0	8,0	4,0	24,0	17,0	16,0	22,0
14h à 15h	19,0	18,0	20,0	5,0	4,0	17,0	20,0	16,0	19,0
15h à 16h	19,0	18,0	21,0	4,0	5,0	14,0	19,0	17,0	19,0
16h à 17h	16,0	16,0	17,0	5,0	4,0	12,0	14,0	13,0	13,0
17h à 18h	23,0	22,0	24,0	6,0	5,0	19,0	19,0	17,0	18,0
18h à 19h	22,0	25,0	22,0	5,0	5,0	26,0	20,0	20,0	16,0
19h à 20h	25,0	27,0	16,0	5,0	4,0	31,0	33,0	33,0	30,0
20h à 21h	30,0	29,0	19,0	5,0	5,0	23,0	35,0	28,0	30,0
21h à 22h	18,0	16,0	18,0	3,0	3,0	30,0	23,0	21,0	23,0
22h à 23h	19,0	22,0	17,0	4,0	4,0	19,0	20,0	23,0	23,0
23h à 24h	14,0	10,0	8,0	3,0	4,0	19,0	18,0	12,0	16,0
Volume journalier	347,0	426,0	434,0	181,0	95,0	422,0	484,0	414,0	435,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	18,0	18,0	5,0	4,0	21,0	18,0	21,0	19,0	
1h à 2h	15,0	8,0	3,0	4,0	12,0	14,0	13,0	14,0	
2h à 3h	6,0	4,0	3,0	3,0	9,0	7,0	9,0	6,0	
3h à 4h	9,0	5,0	4,0	4,0	10,0	9,0	7,0	5,0	
4h à 5h	11,0	5,0	3,0	10,0	13,0	12,0	9,0	10,0	
5h à 6h	21,0	5,0	3,0	15,0	19,0	15,0	23,0	21,0	
6h à 7h	17,0	5,0	5,0	18,0	26,0	17,0	20,0	3,0	
7h à 8h	21,0	5,0	4,0	16,0	18,0	18,0	20,0		
8h à 9h	12,0	4,0	4,0	12,0	18,0	13,0	12,0		
9h à 10h	22,0	5,0	4,0	18,0	22,0	20,0	19,0		
10h à 11h	18,0	5,0	4,0	22,0	26,0	18,0	20,0		
11h à 12h	13,0	19,0	3,0	20,0	24,0	22,0	20,0		
12h à 13h	16,0	8,0	5,0	21,0	22,0	19,0	16,0		
13h à 14h	18,0	6,0	4,0	24,0	17,0	21,0	24,0		
14h à 15h	17,0	6,0	4,0	19,0	25,0	21,0	21,0		
15h à 16h	12,0	4,0	4,0	18,0	17,0	17,0	21,0		
16h à 17h	12,0	4,0	4,0	18,0	13,0	13,0	16,0		
17h à 18h	18,0	4,0	4,0	16,0	14,0	23,0	21,0		
18h à 19h	17,0	4,0	5,0	29,0	20,0	20,0	19,0		
19h à 20h	25,0	4,0	4,0	33,0	29,0	31,0	21,0		
20h à 21h	26,0	4,0	3,0	27,0	23,0	23,0	24,0		
21h à 22h	24,0	4,0	5,0	23,0	17,0	21,0	16,0		
22h à 23h	15,0	4,0	4,0	28,0	19,0	21,0	17,0		
23h à 24h	10,0	3,0	3,0	15,0	19,0	16,0	15,0		
Volume journalier	393,0	143,0	94,0	417,0	453,0	429,0	424,0	78,0	

Profil de distribution Vers Bazin

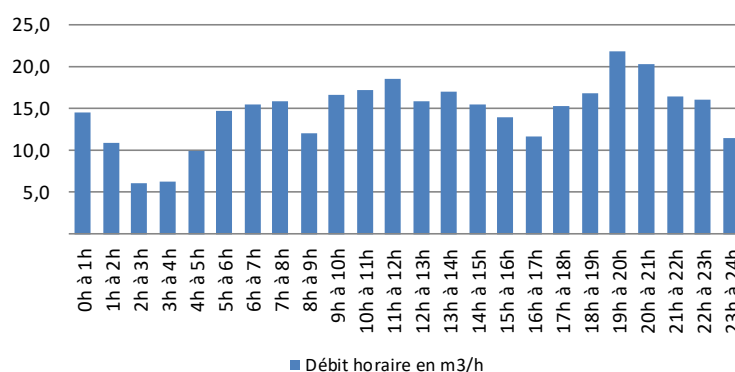


Distribution – Départ vers Breuches

Départ station de traitement - Vers Breuches									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		23,0	22,0	20,0	8,0	11,0	22,0	24,0	21,0
1h à 2h		15,0	21,0	20,0	9,0	8,0	24,0	17,0	16,0
2h à 3h		16,0	11,0	9,0	7,0	8,0	12,0	10,0	9,0
3h à 4h		11,0	10,0	8,0	7,0	11,0	13,0	10,0	11,0
4h à 5h		18,0	16,0	13,0	8,0	17,0	17,0	15,0	17,0
5h à 6h		20,0	23,0	12,0	8,0	24,0	24,0	24,0	23,0
6h à 7h	26,0	25,0	27,0	13,0	9,0	25,0	28,0	19,0	28,0
7h à 8h	29,0	29,0	31,0	14,0	12,0	32,0	34,0	25,0	30,0
8h à 9h	23,0	26,0	30,0	15,0	13,0	27,0	26,0	21,0	23,0
9h à 10h	29,0	28,0	30,0	20,0	15,0	33,0	35,0	28,0	29,0
10h à 11h	28,0	27,0	32,0	18,0	15,0	30,0	39,0	30,0	29,0
11h à 12h	30,0	30,0	32,0	32,0	15,0	28,0	35,0	32,0	25,0
12h à 13h	29,0	21,0	35,0	21,0	14,0	28,0	26,0	28,0	26,0
13h à 14h	31,0	30,0	35,0	19,0	13,0	33,0	27,0	24,0	29,0
14h à 15h	27,0	26,0	28,0	14,0	12,0	27,0	28,0	24,0	26,0
15h à 16h	29,0	24,0	27,0	12,0	12,0	24,0	26,0	26,0	23,0
16h à 17h	26,0	24,0	25,0	14,0	12,0	22,0	22,0	20,0	20,0
17h à 18h	35,0	30,0	34,0	16,0	14,0	29,0	27,0	25,0	25,0
18h à 19h	34,0	34,0	33,0	17,0	16,0	37,0	30,0	28,0	23,0
19h à 20h	37,0	39,0	29,0	15,0	17,0	41,0	42,0	42,0	40,0
20h à 21h	42,0	42,0	29,0	14,0	18,0	35,0	45,0	40,0	39,0
21h à 22h	30,0	27,0	28,0	12,0	14,0	41,0	32,0	31,0	32,0
22h à 23h	26,0	31,0	26,0	12,0	13,0	27,0	27,0	30,0	28,0
23h à 24h	19,0	17,0	16,0	9,0	10,0	24,0	24,0	18,0	21,0
Volume journalier	530,0	613,0	630,0	369,0	291,0	622,0	665,0	591,0	593,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	22,0	24,0	10,0	9,0	25,0	21,0	26,0	23,0	
1h à 2h	19,0	13,0	8,0	7,0	17,0	19,0	16,0	17,0	
2h à 3h	10,0	9,0	7,0	8,0	13,0	11,0	13,0	10,0	
3h à 4h	12,0	9,0	8,0	9,0	15,0	13,0	11,0	9,0	
4h à 5h	15,0	11,0	7,0	13,0	17,0	16,0	12,0	14,0	
5h à 6h	25,0	9,0	8,0	19,0	24,0	19,0	28,0	25,0	
6h à 7h	23,0	12,0	10,0	24,0	33,0	22,0	25,0		
7h à 8h	30,0	14,0	10,0	24,0	28,0	27,0	28,0		
8h à 9h	23,0	15,0	13,0	20,0	28,0	22,0	23,0		
9h à 10h	31,0	17,0	16,0	27,0	31,0	29,0	29,0		
10h à 11h	28,0	15,0	15,0	31,0	35,0	28,0	29,0		
11h à 12h	22,0	30,0	16,0	28,0	31,0	29,0	30,0		
12h à 13h	25,0	17,0	13,0	30,0	30,0	28,0	25,0		
13h à 14h	27,0	15,0	13,0	33,0	25,0	31,0	31,0		
14h à 15h	25,0	14,0	11,0	26,0	32,0	30,0	28,0		
15h à 16h	21,0	11,0	11,0	23,0	24,0	25,0	29,0		
16h à 17h	20,0	12,0	11,0	25,0	18,0	20,0	22,0		
17h à 18h	26,0	11,0	10,0	22,0	23,0	30,0	29,0		
18h à 19h	26,0	16,0	12,0	37,0	29,0	29,0	28,0		
19h à 20h	36,0	16,0	12,0	42,0	41,0	40,0	31,0		
20h à 21h	36,0	13,0	13,0	35,0	33,0	34,0	34,0		
21h à 22h	34,0	11,0	12,0	30,0	25,0	30,0	26,0		
22h à 23h	24,0	10,0	10,0	35,0	26,0	27,0	23,0		
23h à 24h	16,0	8,0	9,0	21,0	24,0	21,0	20,0		
Volume journalier	576,0	332,0	265,0	578,0	627,0	601,0	596,0	98,0	

Profil de distribution Vers Breuches

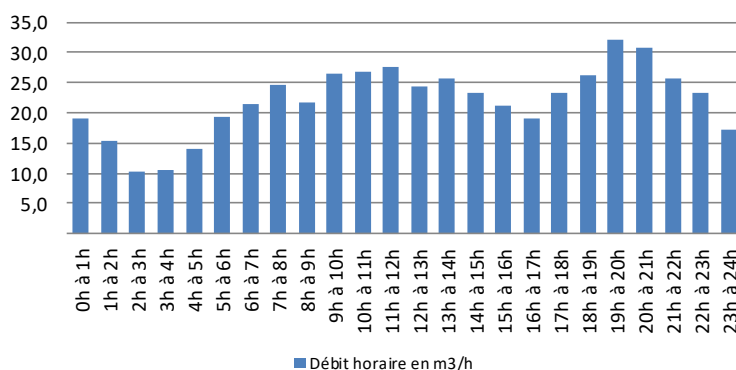


Distribution – Départ vers Equevilley

tranches horaires	Départ vers Equevilley								
	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
1h à 2h		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
2h à 3h		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
3h à 4h		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
4h à 5h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5h à 6h			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6h à 7h	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
7h à 8h	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
8h à 9h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0
9h à 10h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0
10h à 11h	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
11h à 12h	4,0	3,0	4,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0
12h à 13h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0
13h à 14h	4,0	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0
14h à 15h	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	2,0
15h à 16h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0
16h à 17h	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17h à 18h	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0
18h à 19h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19h à 20h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0
20h à 21h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0
21h à 22h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
22h à 23h	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
23h à 24h	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	3,0	2,0	2,0
Volume journalier	53,0	56,0	61,0	53,0	61,0	58,0	61,0	61,0	56,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	
1h à 2h	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	
2h à 3h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
3h à 4h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4h à 5h	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5h à 6h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
6h à 7h	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0	
7h à 8h	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0		
8h à 9h	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0		
9h à 10h	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
10h à 11h	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11h à 12h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0		
12h à 13h	4,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0	4,0		
13h à 14h	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0		
14h à 15h	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
15h à 16h	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	1,0	2,0		
16h à 17h	2,0	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
17h à 18h	2,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0		
18h à 19h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
19h à 20h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0		
20h à 21h	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0		
21h à 22h	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
22h à 23h	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0		
23h à 24h	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	3,0	2,0		
Volume journalier	61,0	66,0	59,0	54,0	55,0	57,0	60,0	11,0	

Profil de distribution Départ vers Equevilley

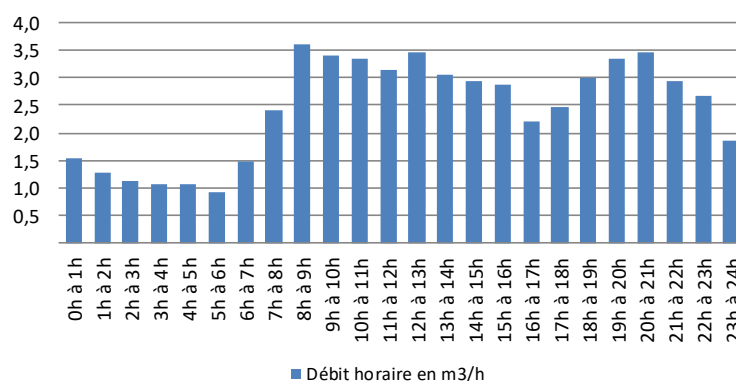


Distribution – Départ réservoir Ehuns

Départ réservoir Ehuns									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		21,0	13,0	14,0	10,0	20,0	12,0	19,0	24,0
1h à 2h		10,0	16,0	19,0	9,0	16,0	15,0	10,0	15,0
2h à 3h		10,0	9,0	9,0	13,0	14,0	10,0	16,0	11,0
3h à 4h		14,0	9,0	9,0	9,0	18,0	10,0	11,0	15,0
4h à 5h		11,0	15,0	9,0	9,0	11,0	15,0	11,0	10,0
5h à 6h		14,0	14,0	19,0	18,0	14,0	15,0	22,0	14,0
6h à 7h	21,0	30,0	20,0	17,0	16,0	28,0	19,0	20,0	27,0
7h à 8h	20,0	21,0	30,0	19,0	19,0	20,0	28,0	20,0	20,0
8h à 9h	30,0	20,0	21,0	30,0	24,0	21,0	19,0	30,0	19,0
9h à 10h	22,0	30,0	20,0	20,0	28,0	31,0	19,0	20,0	29,0
10h à 11h	19,0	19,0	29,0	22,0	21,0	20,0	29,0	19,0	18,0
11h à 12h	28,0	20,0	20,0	31,0	19,0	21,0	19,0	29,0	18,0
12h à 13h	19,0	30,0	21,0	21,0	30,0	20,0	19,0	20,0	28,0
13h à 14h	18,0	16,0	30,0	20,0	22,0	29,0	18,0	20,0	17,0
14h à 15h	27,0	17,0	20,0	30,0	16,0	18,0	29,0	28,0	17,0
15h à 16h	18,0	25,0	21,0	19,0	29,0	18,0	15,0	18,0	26,0
16h à 17h	18,0	18,0	31,0	21,0	19,0	27,0	17,0	19,0	19,0
17h à 18h	31,0	21,0	22,0	32,0	20,0	20,0	30,0	20,0	23,0
18h à 19h	23,0	20,0	24,0	21,0	32,0	20,0	20,0	33,0	27,0
19h à 20h	22,0	34,0	32,0	21,0	21,0	32,0	20,0	11,0	21,0
20h à 21h	21,0	22,0	21,0	30,0	22,0	21,0	31,0	33,0	20,0
21h à 22h	30,0	29,0	20,0	19,0	31,0	18,0	19,0	30,0	21,0
22h à 23h	18,0	17,0	27,0	15,0	18,0	26,0	18,0	17,0	24,0
23h à 24h	16,0	18,0	18,0	17,0	20,0	15,0	24,0	17,0	14,0
Volume journalier	401,0	487,0	503,0	484,0	475,0	498,0	470,0	493,0	477,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	8,0	13,0	17,0	15,0	8,0	13,0	9,0	7,0	
1h à 2h	14,0	9,0	16,0	9,0	12,0	7,0	10,0	7,0	
2h à 3h	9,0	14,0	22,0	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	
3h à 4h	9,0	9,0	12,0	15,0	8,0	12,0	7,0	7,0	
4h à 5h	15,0	10,0	10,0	10,0	13,0	8,0	12,0	7,0	
5h à 6h	15,0	18,0	13,0	12,0	13,0	11,0	12,0	16,0	
6h à 7h	18,0	17,0	27,0	26,0	17,0	25,0	18,0		
7h à 8h	30,0	20,0	21,0	18,0	26,0	18,0	28,0		
8h à 9h	20,0	30,0	23,0	19,0	19,0	21,0	19,0		
9h à 10h	20,0	21,0	30,0	19,0	18,0	27,0	19,0		
10h à 11h	30,0	22,0	23,0	25,0	10,0	19,0	27,0		
11h à 12h	18,0	32,0	21,0	18,0	36,0	18,0	18,0		
12h à 13h	18,0	21,0	31,0	18,0	19,0	18,0	17,0		
13h à 14h	27,0	20,0	22,0	22,0	18,0	26,0	26,0		
14h à 15h	17,0	32,0	17,0	14,0	15,0	18,0	17,0		
15h à 16h	18,0	20,0	26,0	14,0	21,0	18,0	16,0		
16h à 17h	27,0	21,0	19,0	24,0	16,0	26,0	17,0		
17h à 18h	19,0	33,0	19,0	17,0	18,0	21,0	29,0		
18h à 19h	21,0	22,0	28,0	18,0	29,0	21,0	19,0		
19h à 20h	30,0	21,0	20,0	29,0	19,0	31,0	20,0		
20h à 21h	21,0	30,0	19,0	19,0	20,0	19,0	28,0		
21h à 22h	10,0	19,0	27,0	17,0	27,0	18,0	18,0		
22h à 23h	35,0	17,0	16,0	21,0	16,0	25,0	15,0		
23h à 24h	15,0	27,0	13,0	10,0	12,0	13,0	15,0		
Volume journalier	464,0	498,0	492,0	418,0	419,0	441,0	424,0	53,0	

Profil de distribution - Départ réservoir Ehuns

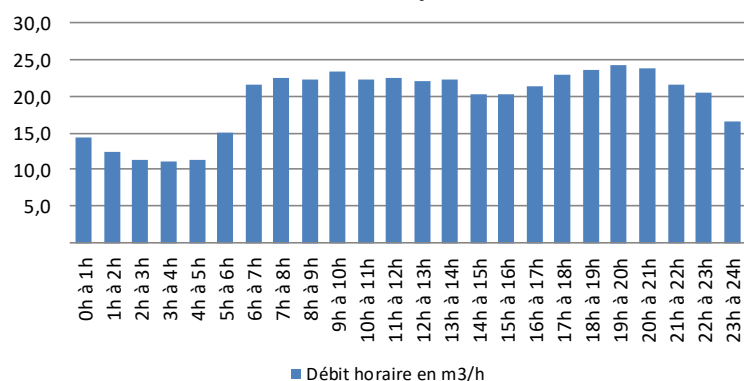


Distribution – Vers Baudoncourt

tranches horaires	Départ vers Baudoncourt								
	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		6,0	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1h à 2h		5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0
2h à 3h		5,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0
3h à 4h		5,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4h à 5h		5,0	4,0	4,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0
5h à 6h		6,0	6,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0
6h à 7h	8,0	10,0	9,0	7,0	4,0	8,0	7,0	6,0	7,0
7h à 8h	10,0	12,0	12,0	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	9,0
8h à 9h	11,0	14,0	13,0	12,0	12,0	10,0	11,0	11,0	11,0
9h à 10h	11,0	10,0	9,0	13,0	13,0	10,0	10,0	10,0	8,0
10h à 11h	10,0	10,0	10,0	11,0	14,0	11,0	9,0	10,0	9,0
11h à 12h	8,0	10,0	10,0	11,0	15,0	9,0	9,0	9,0	7,0
12h à 13h	9,0	13,0	11,0	11,0	11,0	8,0	10,0	8,0	7,0
13h à 14h	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	10,0	8,0
14h à 15h	11,0	10,0	10,0	11,0	9,0	7,0	8,0	10,0	7,0
15h à 16h	10,0	11,0	11,0	9,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
16h à 17h	9,0	10,0	11,0	8,0	8,0	7,0	6,0	8,0	6,0
17h à 18h	8,0	10,0	13,0	8,0	9,0	8,0	7,0	8,0	6,0
18h à 19h	11,0	13,0	14,0	11,0	11,0	13,0	10,0	11,0	10,0
19h à 20h	14,0	12,0	14,0	11,0	13,0	13,0	12,0	13,0	11,0
20h à 21h	15,0	14,0	13,0	12,0	12,0	13,0	14,0	14,0	12,0
21h à 22h	13,0	15,0	11,0	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	10,0
22h à 23h	9,0	11,0	9,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	8,0
23h à 24h	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0
Volume journalier	184,0	236,0	221,0	201,0	204,0	186,0	177,0	187,0	164,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	4,0	4,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
1h à 2h	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
2h à 3h	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
3h à 4h	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	
4h à 5h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	
5h à 6h	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0	
6h à 7h	6,0	5,0	4,0	6,0	7,0	6,0	7,0		
7h à 8h	11,0	10,0	8,0	8,0	12,0	8,0	9,0		
8h à 9h	11,0	12,0	11,0	11,0	13,0	11,0	11,0		
9h à 10h	11,0	15,0	12,0	9,0	14,0	10,0	8,0		
10h à 11h	11,0	14,0	14,0	9,0	11,0	8,0	9,0		
11h à 12h	10,0	12,0	14,0	8,0	12,0	9,0	9,0		
12h à 13h	11,0	10,0	11,0	9,0	9,0	8,0	8,0		
13h à 14h	11,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0		
14h à 15h	10,0	9,0	9,0	8,0	11,0	8,0	7,0		
15h à 16h	9,0	8,0	7,0	6,0	7,0	6,0	7,0		
16h à 17h	9,0	8,0	6,0	7,0	8,0	8,0	6,0		
17h à 18h	11,0	9,0	7,0	7,0	8,0	7,0	9,0		
18h à 19h	13,0	10,0	10,0	9,0	10,0	9,0	9,0		
19h à 20h	12,0	10,0	9,0	10,0	10,0	13,0	11,0		
20h à 21h	13,0	8,0	9,0	11,0	11,0	11,0	13,0		
21h à 22h	10,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0		
22h à 23h	8,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0		
23h à 24h	6,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0		
Volume journalier	202,0	189,0	180,0	166,0	192,0	169,0	172,0	18,0	

Profil de distribution Départ vers Baudoncourt

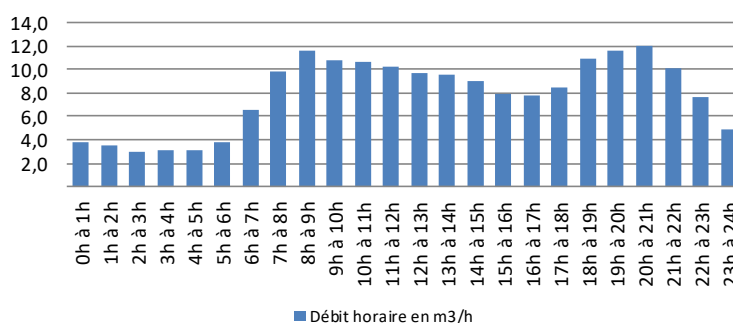


Distribution – Vers Brotte

Départ vers Brotte									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0
1h à 2h		2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
2h à 3h		2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
3h à 4h		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
4h à 5h		1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
5h à 6h		2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0
6h à 7h	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0
7h à 8h	4,0	4,0	3,0	5,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0
8h à 9h	4,0	5,0	5,0	6,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0
9h à 10h	4,0	4,0	3,0	6,0	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0
10h à 11h	3,0	4,0	3,0	4,0	6,0	3,0	3,0	4,0	3,0
11h à 12h	3,0	3,0	3,0	4,0	6,0	4,0	3,0	3,0	3,0
12h à 13h	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,0	3,0
13h à 14h	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
14h à 15h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	4,0	4,0
15h à 16h	3,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
16h à 17h	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
17h à 18h	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18h à 19h	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0
19h à 20h	6,0	4,0	7,0	4,0	6,0	4,0	5,0	5,0	3,0
20h à 21h	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	6,0	4,0
21h à 22h	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0
22h à 23h	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
23h à 24h	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
Volume journalier	64,0	81,0	83,0	84,0	83,0	72,0	70,0	72,0	68,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
1h à 2h	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
2h à 3h	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
3h à 4h	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
4h à 5h	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
5h à 6h	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
6h à 7h	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
7h à 8h	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0		
8h à 9h	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0		
9h à 10h	4,0	6,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0		
10h à 11h	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11h à 12h	3,0	5,0	5,0	2,0	3,0	2,0	3,0		
12h à 13h	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0		
13h à 14h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0		
14h à 15h	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0		
15h à 16h	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
16h à 17h	4,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0		
17h à 18h	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0		
18h à 19h	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	2,0		
19h à 20h	4,0	4,0	4,0	3,0	5,0	6,0	5,0		
20h à 21h	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0		
21h à 22h	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
22h à 23h	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0		
23h à 24h	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0		
Volume journalier	72,0	76,0	70,0	65,0	68,0	65,0	65,0	9,0	


Profil de distribution - Départ vers Brotte

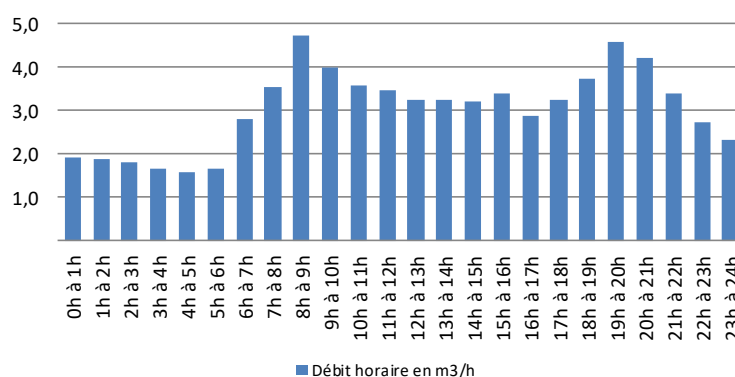

Distribution – Ehuns

Village de Ehuns									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		0,1			0,1	0,8			
1h à 2h				0,1	0,1	0,8			
2h à 3h						0,6			
3h à 4h						0,2			
4h à 5h			0,1		0,1	0,5	0,1		
5h à 6h		0,4	0,2	0,3	0,1	0,7	0,2	0,3	0,2
6h à 7h	1,6	1,6	1,1	0,7		2,1	1,3	1,2	0,7
7h à 8h	2,9	2,1	2,7	1,0	0,8	1,8	1,9	2,3	2,2
8h à 9h	3,8	3,7	3,3	2,1	3,3	3,6	3,1	2,9	2,5
9h à 10h	3,3	2,0	3,0	3,4	4,1	3,0	2,5	3,0	2,6
10h à 11h	2,3	2,1	2,2	2,3	3,6	2,1	2,2	1,7	1,6
11h à 12h	2,3	1,5	1,9	2,4	1,9	1,8	3,2	3,4	1,8
12h à 13h	1,6	1,0	2,0	2,0	2,1	1,0	1,4	2,2	1,2
13h à 14h	2,2	2,1	2,1	1,6	2,4	1,5	1,3	1,6	1,2
14h à 15h	2,6	2,9	1,7	2,0	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6
15h à 16h	2,7	3,3	1,1	1,6	1,3	0,1	1,1	0,5	1,1
16h à 17h	2,0	3,5	1,8	1,7	1,7	1,3	1,6	0,9	1,5
17h à 18h	2,4	3,8	1,1	2,0	1,5	2,3	1,6	1,3	0,9
18h à 19h	2,9	4,9	2,4	2,4	2,5	2,1	3,4	2,0	2,0
19h à 20h	4,1	4,2	2,6	2,3	3,9	2,9	5,1	3,2	2,9
20h à 21h	4,5	3,3	3,7	1,6	2,5	3,9	5,4	4,4	3,2
21h à 22h	4,2	3,2	3,2	3,6	4,3	2,0	5,6	2,2	2,3
22h à 23h	1,5	1,5	1,0	3,1	3,0	0,8	2,5	0,8	0,6
23h à 24h	0,2	0,5	0,5	2,3	1,3	0,2	0,5	0,4	0,2
Volume journalier	47,1	47,7	37,7	38,5	42,0	37,4	45,2	35,2	29,3

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h		0,1	0,5	0,1		0,1			
1h à 2h			0,2						
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h					0,1		0,1		
5h à 6h	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
6h à 7h	1,0	0,6	0,1	0,4	0,7	1,0	1,4		
7h à 8h	1,8	1,0	1,1	1,5	2,0	1,7	2,0		
8h à 9h	3,0	3,5	2,8	2,7	3,3	2,9	3,7		
9h à 10h	2,5	5,6	3,3	2,4	2,5	3,7	2,5		
10h à 11h	1,8	3,5	4,1	2,1	1,9	2,6	2,3		
11h à 12h	2,6	3,0	2,9	1,7	1,9	1,8	3,5		
12h à 13h	2,8	1,6	1,7	2,7	1,8	1,8	2,1		
13h à 14h	1,2	1,9	1,9	2,1	1,7	0,9	1,8		
14h à 15h	0,7	2,7	1,3	1,0	0,9	0,9	1,1		
15h à 16h	0,9	1,9	0,8	0,7	0,8	1,4	1,1		
16h à 17h	2,1	2,2	1,7	1,3	0,8	2,1	1,2		
17h à 18h	1,9	2,3	1,3	1,2	2,0	1,6	1,8		
18h à 19h	1,8	3,7	1,5	1,9	2,7	1,8	2,1		
19h à 20h	3,4	2,8	2,3	2,7	3,4	3,7	2,5		
20h à 21h	3,9	2,3	1,9	3,2	2,5	2,4	2,8		
21h à 22h	1,8	2,7	1,1	1,4	2,0	2,9	2,3		
22h à 23h	1,2	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1		
23h à 24h	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2		
Volume journalier	35,0	43,4	31,9	30,5	32,6	34,8	35,8	0,2	

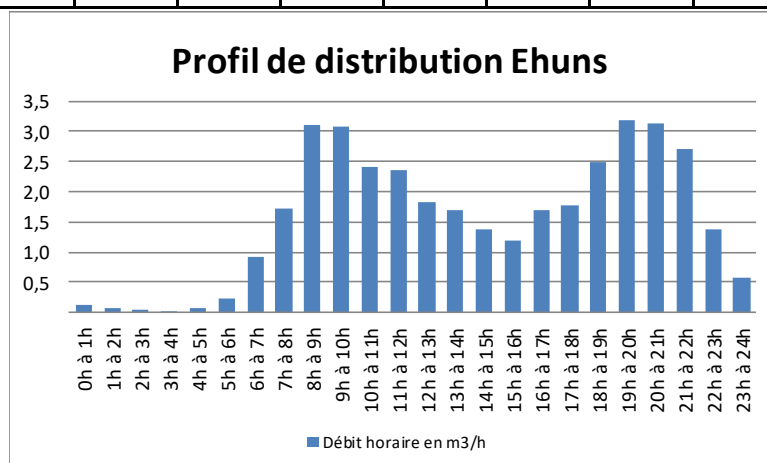


Distribution – Equevilley

Equevilley									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	
1h à 2h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2h à 3h		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3h à 4h			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4h à 5h		1,0		1,0				1,0	1,0
5h à 6h		1,0	1,0	1,0	2,0		1,0	1,0	1,0
6h à 7h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
7h à 8h	7,0	4,0	6,0	3,0	3,0	5,0	4,0	4,0	4,0
8h à 9h	5,0	5,0	4,0	4,0	7,0	4,0	5,0	5,0	4,0
9h à 10h	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	6,0	3,0	6,0
10h à 11h	3,0	2,0	4,0	2,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0
11h à 12h	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	4,0	2,0
12h à 13h	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0
13h à 14h	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
14h à 15h	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0
15h à 16h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
16h à 17h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	3,0
17h à 18h	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0
18h à 19h	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
19h à 20h	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0
20h à 21h	3,0	4,0	2,0	2,0	4,0	3,0	4,0	3,0	2,0
21h à 22h	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	1,0	4,0	2,0	3,0
22h à 23h	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
23h à 24h	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	2,0
Volume journalier	51,0	53,0	55,0	51,0	59,0	56,0	57,0	58,0	52,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1h à 2h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
2h à 3h	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	
3h à 4h	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4h à 5h		1,0	1,0			1,0			
5h à 6h	2,0			1,0		1,0	1,0	1,0	
6h à 7h	1,0	2,0	3,0	1,0	3,0	2,0	2,0		
7h à 8h	4,0	3,0	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0		
8h à 9h	5,0	6,0	6,0	5,0	4,0	5,0	8,0		
9h à 10h	4,0	6,0	5,0	3,0	4,0	3,0	4,0		
10h à 11h	3,0	5,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0		
11h à 12h	3,0	5,0	5,0	3,0	2,0	2,0	3,0		
12h à 13h	4,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
13h à 14h	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
14h à 15h	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
15h à 16h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
16h à 17h	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
17h à 18h	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0		
18h à 19h	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0		
19h à 20h	3,0	4,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0		
20h à 21h	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0		
21h à 22h	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0		
22h à 23h	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
23h à 24h	1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	2,0		
Volume journalier	57,0	62,0	55,0	49,0	52,0	54,0	56,0	4,0	

Profil de distribution - Village d'Equevilley

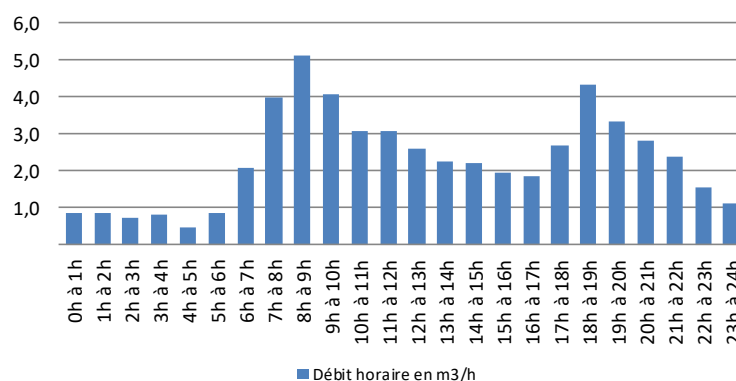


Distribution – La Chapelle

Village de La Chapelle									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		2,0		1,0	1,0	1,0			
1h à 2h		2,0	1,0						
2h à 3h		1,0		1,0			1,0	1,0	1,0
3h à 4h		2,0			1,0	1,0			
4h à 5h		1,0							
5h à 6h		2,0	1,0						1,0
6h à 7h	2,0	4,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0
7h à 8h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0
8h à 9h	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0
9h à 10h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0
10h à 11h	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0
11h à 12h	3,0	1,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0
12h à 13h	3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0
13h à 14h	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0
14h à 15h	3,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
15h à 16h	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
16h à 17h	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17h à 18h	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0
18h à 19h	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	2,0	3,0	2,0
19h à 20h	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	4,0	3,0	3,0	4,0
20h à 21h	5,0	3,0	2,0	3,0	5,0	4,0	4,0	4,0	3,0
21h à 22h	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22h à 23h	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0
23h à 24h	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Volume journalier	52,0	60,0	46,0	49,0	54,0	49,0	41,0	44,0	39,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	1,0	1,0		1,0				1,0	
1h à 2h			1,0			1,0			
2h à 3h		1,0			1,0				
3h à 4h				1,0			1,0		
4h à 5h	1,0								
5h à 6h		1,0			1,0	1,0		1,0	
6h à 7h	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		
7h à 8h	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
8h à 9h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
9h à 10h	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0		
10h à 11h	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	2,0		
11h à 12h	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0		
12h à 13h	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0		
13h à 14h	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0		
14h à 15h	3,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0		
15h à 16h	3,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
16h à 17h	3,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0		
17h à 18h	5,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0		
18h à 19h	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0		
19h à 20h	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0		
20h à 21h	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
21h à 22h	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0		
22h à 23h	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
23h à 24h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Volume journalier	58,0	46,0	38,0	43,0	44,0	42,0	41,0	2,0	

Profil de distribution La Chapelle

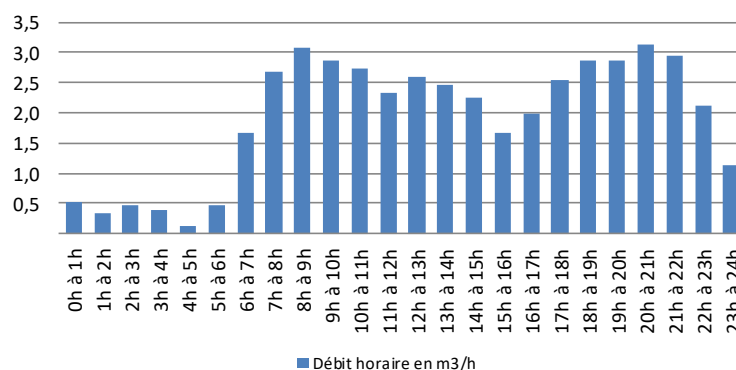


Distribution – La Villedieu

Village de La Villedieu									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h			1,0					1,0	1,0
1h à 2h				1,0	1,0				
2h à 3h									
3h à 4h						1,0			
4h à 5h							1,0		
5h à 6h		1,0							
6h à 7h	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
7h à 8h	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
8h à 9h	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0
9h à 10h	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
10h à 11h	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
11h à 12h	1,0	1,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12h à 13h	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
13h à 14h	1,0		2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
14h à 15h	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
15h à 16h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
16h à 17h	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
17h à 18h	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0	1,0	1,0
18h à 19h	1,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
19h à 20h	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0
20h à 21h	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
21h à 22h	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22h à 23h	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
23h à 24h	1,0					1,0			
Volume journalier	23,0	28,0	27,0	25,0	27,0	27,0	32,0	26,0	21,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h			1,0						
1h à 2h		1,0		1,0					
2h à 3h								1,0	
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h	1,0				1,0		1,0		
6h à 7h				1,0		1,0			
7h à 8h	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		
8h à 9h	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0		
9h à 10h	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
10h à 11h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0		
11h à 12h	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0		
12h à 13h	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,0		
13h à 14h	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0		
14h à 15h	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		
15h à 16h						1,0			
16h à 17h	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
17h à 18h	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
18h à 19h	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0		
19h à 20h	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0		
20h à 21h	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		
21h à 22h	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0		
22h à 23h	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		
23h à 24h				1,0	1,0	1,0	1,0		
Volume journalier	26,0	24,0	24,0	22,0	25,0	23,0	24,0	1,0	

Profil de distribution La Villedieu

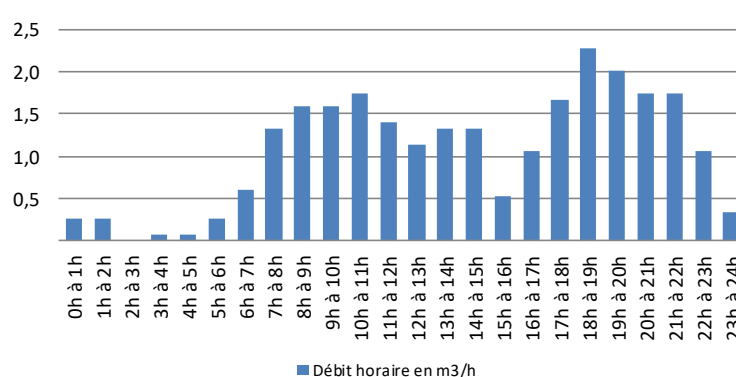


Distribution – Ormoiches

Vente d'eau à la commune d'Ormoiches									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		1,0	1,0				1,0		
1h à 2h				1,0	1,0	1,0			
2h à 3h									
3h à 4h								1,0	1,0
4h à 5h		1,0					1,0		
5h à 6h			1,0	1,0	1,0				
6h à 7h	1,0					1,0			
7h à 8h		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
8h à 9h	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0
9h à 10h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
10h à 11h		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
11h à 12h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
12h à 13h	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
13h à 14h	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		1,0
14h à 15h		1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	
15h à 16h	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
16h à 17h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
17h à 18h		1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
18h à 19h	1,0		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19h à 20h	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
20h à 21h	1,0	1,0	2,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21h à 22h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
22h à 23h	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		
23h à 24h			1,0				1,0	1,0	1,0
Volume journalier	12,0	15,0	19,0	15,0	15,0	13,0	16,0	15,0	13,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h			1,0			1,0		1,0	
1h à 2h	1,0				1,0				
2h à 3h		1,0							
3h à 4h							1,0	1,0	
4h à 5h			1,0	1,0					
5h à 6h						1,0			
6h à 7h	1,0	1,0			1,0				
7h à 8h				1,0		1,0	1,0		
8h à 9h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
9h à 10h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
10h à 11h	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		
11h à 12h	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0			
12h à 13h		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
13h à 14h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
14h à 15h	2,0				1,0	1,0	1,0		
15h à 16h	1,0	1,0		1,0	1,0				
16h à 17h	2,0	1,0	1,0			1,0	1,0		
17h à 18h	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
18h à 19h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
19h à 20h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
20h à 21h	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		
21h à 22h	2,0		1,0	1,0		1,0	1,0		
22h à 23h		1,0		1,0	1,0		1,0		
23h à 24h	1,0		1,0			1,0			
Volume journalier	19,0	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	2,0	

Profil de vente d'eau - Ormoiches

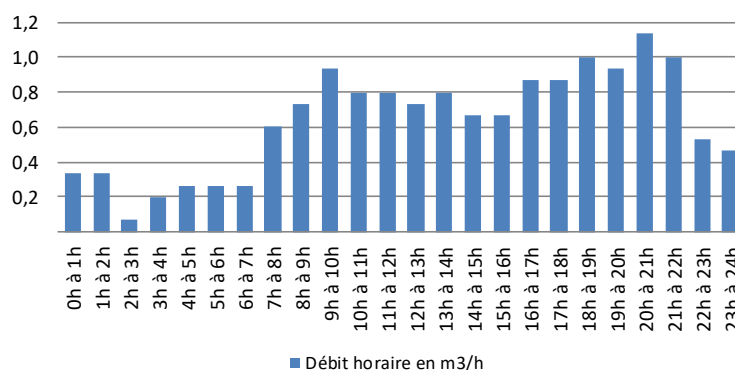


Distribution – Usine Bazin

Usine Bazin									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		14,0	9,0	9,0	3,0	3,0	19,0	17,0	12,0
1h à 2h		18,0	17,0	14,0	4,0	6,0	17,0	19,0	16,0
2h à 3h		11,0	15,0	16,0	4,0	5,0	19,0	13,0	13,0
3h à 4h		12,0	8,0	4,0	3,0	4,0	8,0	5,0	4,0
4h à 5h		8,0	5,0	5,0	4,0	6,0	8,0	6,0	7,0
5h à 6h		14,0	11,0	8,0	4,0	12,0	14,0	11,0	12,0
6h à 7h	16,0	17,0	7,0	3,0	20,0	18,0	18,0	18,0	21,0
7h à 8h	17,0	17,0	18,0	8,0	4,0	18,0	21,0	13,0	22,0
8h à 9h	18,0	17,0	21,0	7,0	4,0	23,0	24,0	16,0	19,0
9h à 10h	13,0	15,0	18,0	6,0	3,0	17,0	15,0	12,0	14,0
10h à 11h	19,0	19,0	22,0	11,0	4,0	21,0	25,0	19,0	21,0
11h à 12h	19,0	17,0	22,0	8,0	4,0	18,0	30,0	20,0	21,0
12h à 13h	19,0	22,0	23,0	21,0	3,0	20,0	26,0	24,0	18,0
13h à 14h	17,0	13,0	25,0	11,0	4,0	18,0	18,0	19,0	19,0
14h à 15h	19,0	22,0	26,0	8,0	4,0	24,0	17,0	17,0	21,0
15h à 16h	18,0	17,0	20,0	5,0	4,0	17,0	20,0	15,0	19,0
16h à 17h	19,0	18,0	21,0	4,0	5,0	14,0	18,0	17,0	19,0
17h à 18h	15,0	16,0	16,0	5,0	5,0	12,0	15,0	12,0	13,0
18h à 19h	24,0	22,0	25,0	6,0	4,0	19,0	19,0	17,0	18,0
19h à 20h	22,0	25,0	21,0	5,0	5,0	25,0	19,0	21,0	16,0
20h à 21h	24,0	26,0	16,0	5,0	4,0	31,0	32,0	31,0	29,0
21h à 22h	29,0	28,0	19,0	4,0	5,0	23,0	35,0	28,0	30,0
22h à 23h	18,0	16,0	17,0	3,0	3,0	29,0	23,0	20,0	23,0
23h à 24h	19,0	22,0	17,0	4,0	4,0	19,0	20,0	23,0	22,0
Volume journalier	345,0	426,0	419,0	180,0	111,0	402,0	480,0	413,0	429,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	16,0	9,0	4,0	4,0	14,0	19,0	16,0	15,0	
1h à 2h	17,0	19,0	4,0	4,0	21,0	17,0	21,0	19,0	
2h à 3h	16,0	7,0	4,0	4,0	12,0	15,0	13,0	13,0	
3h à 4h	6,0	4,0	3,0	4,0	9,0	7,0	9,0	6,0	
4h à 5h	8,0	5,0	5,0	5,0	10,0	9,0	7,0	5,0	
5h à 6h	11,0	5,0	4,0	9,0	13,0	11,0	8,0	11,0	
6h à 7h	4,0	3,0	15,0	18,0	15,0	24,0	20,0		
7h à 8h	17,0	5,0	5,0	18,0	26,0	17,0	19,0		
8h à 9h	20,0	5,0	3,0	16,0	18,0	18,0	19,0		
9h à 10h	12,0	4,0	4,0	12,0	18,0	12,0	12,0		
10h à 11h	21,0	5,0	5,0	17,0	21,0	20,0	19,0		
11h à 12h	18,0	4,0	3,0	23,0	26,0	18,0	20,0		
12h à 13h	13,0	19,0	4,0	20,0	23,0	21,0	20,0		
13h à 14h	16,0	9,0	4,0	20,0	22,0	19,0	16,0		
14h à 15h	17,0	6,0	4,0	24,0	17,0	20,0	24,0		
15h à 16h	17,0	5,0	4,0	19,0	25,0	21,0	20,0		
16h à 17h	12,0	4,0	4,0	17,0	17,0	17,0	21,0		
17h à 18h	11,0	4,0	4,0	19,0	13,0	13,0	15,0		
18h à 19h	18,0	4,0	4,0	16,0	14,0	24,0	22,0		
19h à 20h	17,0	4,0	4,0	28,0	19,0	19,0	18,0		
20h à 21h	25,0	4,0	4,0	32,0	29,0	30,0	21,0		
21h à 22h	25,0	3,0	3,0	27,0	23,0	23,0	23,0		
22h à 23h	24,0	4,0	5,0	22,0	16,0	21,0	17,0		
23h à 24h	15,0	4,0	4,0	28,0	19,0	20,0	16,0		
Volume journalier	376,0	145,0	107,0	406,0	440,0	435,0	416,0	69,0	


Profil de distribution Usine Bazin

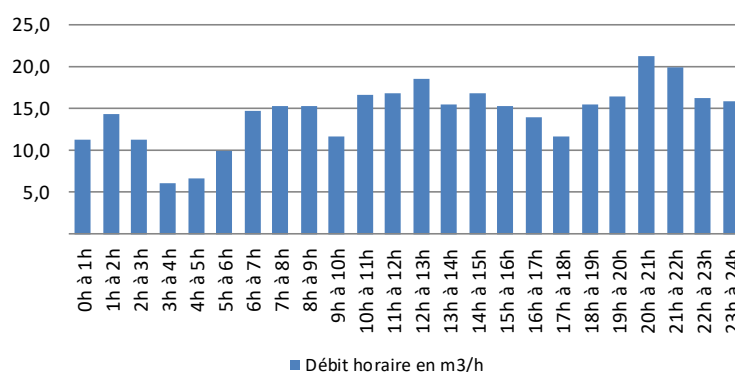

Distribution – Velorcey

Village de Velorcey									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		6,0	7,0	8,0	3,0	8,0	4,0	7,0	8,0
1h à 2h		3,0	3,0	5,0	2,0	8,0	3,0	4,0	7,0
2h à 3h		3,0	2,0	3,0	2,0	7,0	3,0	3,0	3,0
3h à 4h		2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0
4h à 5h		3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
5h à 6h		5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0
6h à 7h	7,0	7,0	6,0	7,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0
7h à 8h	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0
8h à 9h	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0	7,0	6,0
9h à 10h	5,0	7,0	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	7,0
10h à 11h	8,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0
11h à 12h	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
12h à 13h	8,0	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	7,0	6,0
13h à 14h	8,0	7,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,0	8,0	6,0
14h à 15h	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	6,0
15h à 16h	7,0	5,0	7,0	6,0	7,0	7,0	5,0	7,0	6,0
16h à 17h	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	6,0	7,0	6,0
17h à 18h	5,0	6,0	7,0	6,0	5,0	6,0	5,0	5,0	6,0
18h à 19h	5,0	6,0	4,0	6,0	5,0	6,0	7,0	5,0	6,0
19h à 20h	4,0	6,0	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	5,0	6,0
20h à 21h	6,0	5,0	5,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21h à 22h	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	9,0	7,0	7,0	7,0
22h à 23h	8,0	8,0	7,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0
23h à 24h	8,0	9,0	9,0	3,0	8,0	7,0	8,0	9,0	4,0
Volume journalier	118,0	138,0	138,0	136,0	133,0	157,0	144,0	146,0	139,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	3,0	3,0	7,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
1h à 2h	2,0	3,0	8,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
2h à 3h	2,0	2,0	6,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	
3h à 4h	2,0	3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	
4h à 5h	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	
5h à 6h	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
6h à 7h	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0		
7h à 8h	6,0	7,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0		
8h à 9h	7,0	5,0	5,0	7,0	7,0	6,0	7,0		
9h à 10h	7,0	7,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
10h à 11h	7,0	5,0	4,0	7,0	6,0	7,0	7,0		
11h à 12h	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
12h à 13h	8,0	6,0	6,0	5,0	6,0	7,0	8,0		
13h à 14h	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
14h à 15h	6,0	6,0	7,0	5,0	6,0	6,0	6,0		
15h à 16h	7,0	6,0	8,0	5,0	6,0	7,0	6,0		
16h à 17h	5,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
17h à 18h	6,0	5,0	7,0	7,0	6,0	6,0	7,0		
18h à 19h	7,0	4,0	7,0	8,0	7,0	5,0	7,0		
19h à 20h	6,0	5,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0		
20h à 21h	6,0	6,0	7,0	8,0	7,0	7,0	8,0		
21h à 22h	7,0	8,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0		
22h à 23h	8,0	7,0	7,0	6,0	8,0	8,0	8,0		
23h à 24h	7,0	9,0	4,0	3,0	5,0	7,0	4,0		
Volume journalier	137,0	127,0	143,0	128,0	133,0	135,0	141,0	17,0	

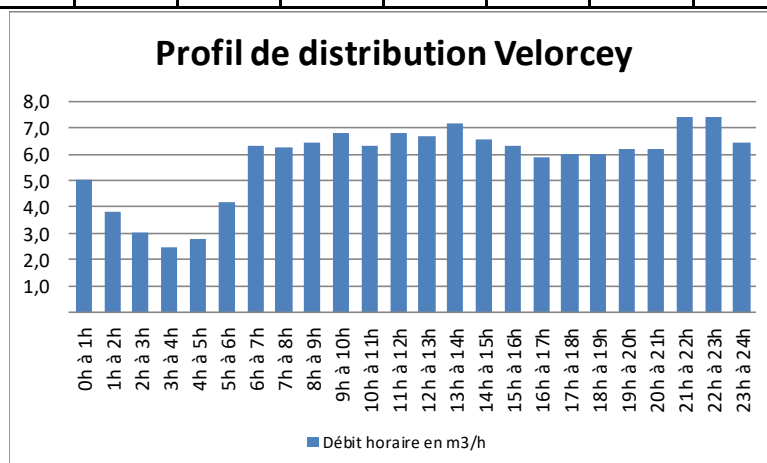


Distribution – Vente Betoncourt

Vente Betoncourt - Télégestion HS									
tranches horaires	Mercredi 03/07/19	Jeudi 04/07/19	Vendredi 05/07/19	Samedi 06/07/19	Dimanche 07/07/19	Lundi 08/07/19	Mardi 09/07/19	Mercredi 10/07/19	Jeudi 11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h									
1h à 2h									
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h									
8h à 9h									
9h à 10h									
10h à 11h									
11h à 12h									
12h à 13h									
13h à 14h									
14h à 15h									
15h à 16h									
16h à 17h									
17h à 18h									
18h à 19h									
19h à 20h									
20h à 21h									
21h à 22h									
22h à 23h									
23h à 24h									
Volume journalier									

tranches horaires	Vendredi 12/07/19	Samedi 13/07/19	Dimanche 14/07/19	Lundi 15/07/19	Mardi 16/07/19	Mercredi 17/07/19	Jeudi 18/07/19	Vendredi 19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h									
1h à 2h									
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h									
5h à 6h									
6h à 7h									
7h à 8h									
8h à 9h									
9h à 10h									
10h à 11h									
11h à 12h									
12h à 13h									
13h à 14h									
14h à 15h									
15h à 16h									
16h à 17h									
17h à 18h									
18h à 19h									
19h à 20h									
20h à 21h									
21h à 22h									
22h à 23h									
23h à 24h									
Volume journalier									

Profil de distribution - Vente Betoncourt

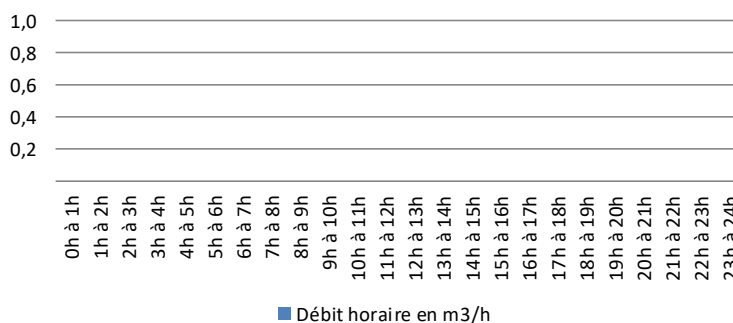


Distribution – Village de Betoncourt

Village de Betoncourt									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h			1,0	1,0					1,0
1h à 2h									2,0
2h à 3h									1,0
3h à 4h					1,0				1,0
4h à 5h		1,0						1,0	1,0
5h à 6h						1,0	1,0		1,0
6h à 7h	1,0		1,0	1,0				1,0	1,0
7h à 8h	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0
8h à 9h	2,0	1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
9h à 10h	1,0	1,0		1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10h à 11h	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11h à 12h			1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
12h à 13h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0
13h à 14h	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
14h à 15h	1,0	2,0	2,0	1,0		2,0	1,0	2,0	
15h à 16h	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
16h à 17h	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,0	2,0	
17h à 18h	1,0		3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
18h à 19h	2,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,0	2,0	1,0
19h à 20h	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0
20h à 21h	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0
21h à 22h	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	2,0	1,0
22h à 23h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,0
23h à 24h							1,0	1,0	
Volume journalier	20,0	20,0	23,0	19,0	23,0	16,0	16,0	26,0	21,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h		1,0		1,0					
1h à 2h							1,0		
2h à 3h									
3h à 4h									
4h à 5h						1,0			
5h à 6h	1,0							1,0	
6h à 7h		1,0	1,0	1,0	1,0				
7h à 8h	1,0					1,0	1,0		
8h à 9h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0		
9h à 10h	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
10h à 11h		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
11h à 12h	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0		
12h à 13h		1,0	2,0		1,0	1,0	1,0		
13h à 14h	1,0	1,0		1,0			1,0		
14h à 15h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
15h à 16h	1,0		1,0	1,0		1,0	2,0		
16h à 17h	1,0	1,0			1,0				
17h à 18h	2,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
18h à 19h	1,0	2,0	1,0		1,0	1,0	1,0		
19h à 20h	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0		
20h à 21h	3,0	2,0		1,0	1,0	2,0	1,0		
21h à 22h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
22h à 23h			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
23h à 24h		1,0					1,0		
Volume journalier	19,0	19,0	17,0	16,0	15,0	17,0	17,0	1,0	

Profil de distribution - Betoncourt

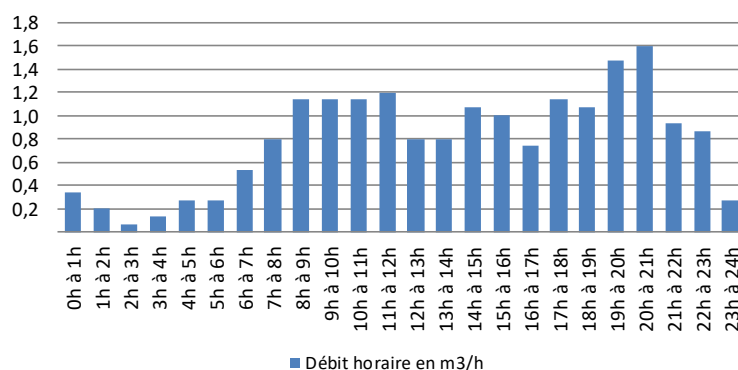


Distribution – Village de Villers-les-Luxeuil

Village de Villers les Luxeuil									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h		16,0	16,0	17,0	11,0	17,0	16,0	17,0	17,0
1h à 2h		14,0	15,0	16,0	9,0	17,0	11,0	16,0	16,0
2h à 3h		10,0	9,0	12,0	9,0	15,0	9,0	12,0	15,0
3h à 4h		9,0	9,0	9,0	8,0	15,0	10,0	11,0	10,0
4h à 5h		9,0	9,0	9,0	9,0	11,0	10,0	10,0	10,0
5h à 6h		11,0	10,0	10,0	9,0	11,0	10,0	11,0	10,0
6h à 7h	16,0	16,0	15,0	13,0	12,0	14,0	14,0	16,0	15,0
7h à 8h	19,0	19,0	19,0	17,0	15,0	18,0	18,0	19,0	18,0
8h à 9h	20,0	20,0	20,0	19,0	19,0	20,0	19,0	19,0	19,0
9h à 10h	20,0	19,0	20,0	19,0	19,0	20,0	18,0	20,0	19,0
10h à 11h	22,0	20,0	19,0	19,0	21,0	20,0	19,0	19,0	19,0
11h à 12h	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0
12h à 13h	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	18,0	19,0	20,0	19,0
13h à 14h	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	19,0	19,0	20,0	18,0
14h à 15h	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	18,0	18,0	20,0	17,0
15h à 16h	18,0	17,0	19,0	19,0	19,0	18,0	18,0	19,0	18,0
16h à 17h	19,0	17,0	19,0	19,0	20,0	18,0	15,0	19,0	17,0
17h à 18h	19,0	18,0	18,0	18,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0
18h à 19h	20,0	20,0	19,0	19,0	20,0	19,0	20,0	20,0	18,0
19h à 20h	21,0	20,0	21,0	19,0	20,0	20,0	19,0	21,0	20,0
20h à 21h	22,0	20,0	21,0	18,0	21,0	20,0	20,0	21,0	21,0
21h à 22h	21,0	20,0	21,0	19,0	21,0	20,0	20,0	20,0	19,0
22h à 23h	19,0	18,0	19,0	17,0	21,0	18,0	19,0	20,0	19,0
23h à 24h	18,0	18,0	18,0	14,0	17,0	17,0	18,0	17,0	16,0
Volume journalier	349,0	407,0	413,0	399,0	396,0	421,0	397,0	425,0	406,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi		
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19		
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)		
0h à 1h	11,0	16,0	18,0	12,0	9,0	10,0	12,0	8,0		
1h à 2h	9,0	10,0	17,0	9,0	8,0	7,0	7,0	7,0		
2h à 3h	9,0	9,0	17,0	9,0	7,0	7,0	6,0	5,0		
3h à 4h	8,0	9,0	15,0	8,0	8,0	7,0	6,0	5,0		
4h à 5h	9,0	9,0	11,0	9,0	7,0	7,0	7,0	6,0		
5h à 6h	11,0	10,0	11,0	10,0	8,0	8,0	7,0	7,0		
6h à 7h	14,0	12,0	13,0	12,0	12,0	11,0	11,0			
7h à 8h	18,0	17,0	18,0	17,0	16,0	15,0	18,0			
8h à 9h	20,0	18,0	21,0	17,0	16,0	16,0	18,0			
9h à 10h	19,0	20,0	21,0	19,0	19,0	19,0	18,0			
10h à 11h	19,0	20,0	21,0	17,0	18,0	19,0	18,0			
11h à 12h	18,0	21,0	22,0	16,0	18,0	18,0	17,0			
12h à 13h	19,0	20,0	21,0	16,0	17,0	18,0	18,0			
13h à 14h	17,0	21,0	20,0	15,0	18,0	18,0	17,0			
14h à 15h	18,0	20,0	20,0	14,0	15,0	17,0	16,0			
15h à 16h	18,0	21,0	18,0	13,0	14,0	18,0	17,0			
16h à 17h	17,0	20,0	17,0	14,0	13,0	17,0	15,0			
17h à 18h	17,0	21,0	18,0	15,0	14,0	16,0	15,0			
18h à 19h	18,0	21,0	18,0	15,0	17,0	19,0	18,0			
19h à 20h	20,0	21,0	18,0	18,0	18,0	20,0	17,0			
20h à 21h	20,0	21,0	18,0	18,0	19,0	20,0	19,0			
21h à 22h	20,0	20,0	19,0	19,0	19,0	18,0	18,0			
22h à 23h	18,0	18,0	17,0	16,0	17,0	17,0	16,0			
23h à 24h	17,0	18,0	16,0	12,0	15,0	16,0	13,0			
Volume journalier	384,0	413,0	425,0	340,0	342,0	358,0	344,0	38,0		

Profil de distribution - Villers

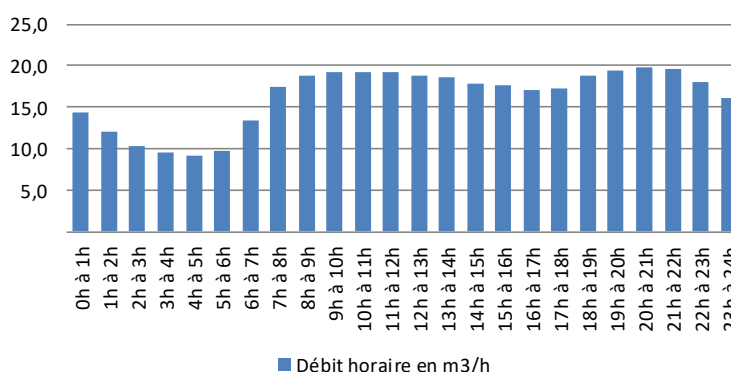


Distribution – Visoncourt

Village de Visoncourt									
tranches horaires	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
	03/07/19	04/07/19	05/07/19	06/07/19	07/07/19	08/07/19	09/07/19	10/07/19	11/07/19
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)
0h à 1h			1,0	1,0				1,0	2,0
1h à 2h		1,0			1,0				1,0
2h à 3h									2,0
3h à 4h						1,0			1,0
4h à 5h							1,0		1,0
5h à 6h			1,0	2,0	1,0	1,0		1,0	2,0
6h à 7h	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	4,0	2,0	2,0
7h à 8h	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
8h à 9h	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	4,0	3,0
9h à 10h	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0
10h à 11h	1,0	4,0	2,0	5,0	7,0	3,0	2,0	3,0	2,0
11h à 12h	2,0	5,0	1,0	7,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0
12h à 13h	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
13h à 14h	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0
14h à 15h	1,0	3,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
15h à 16h	1,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
16h à 17h	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
17h à 18h	1,0	2,0	5,0	2,0	4,0	1,0	2,0	5,0	2,0
18h à 19h	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	5,0	2,0
19h à 20h	2,0	4,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	4,0	2,0
20h à 21h	6,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	6,0	4,0
21h à 22h	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	4,0	2,0
22h à 23h	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
23h à 24h					1,0	1,0	1,0	1,0	
Volume journalier	38,0	45,0	47,0	50,0	46,0	37,0	38,0	57,0	41,0

tranches horaires	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	12/07/19	13/07/19	14/07/19	15/07/19	16/07/19	17/07/19	18/07/19	19/07/19	
	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	Débit (m3/h)	
0h à 1h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
1h à 2h									
2h à 3h								1,0	
3h à 4h							1,0		
4h à 5h	1,0	1,0							
5h à 6h				1,0		1,0		1,0	
6h à 7h	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0		
7h à 8h	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0		
8h à 9h	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0		
9h à 10h	2,0	2,0	4,0	3,0	1,0	2,0	2,0		
10h à 11h	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0		
11h à 12h	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0		
12h à 13h	2,0	2,0	3,0	5,0	3,0	2,0	2,0		
13h à 14h	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0		
14h à 15h	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0		
15h à 16h	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		
16h à 17h	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0			
17h à 18h	3,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0		
18h à 19h	2,0	5,0	2,0	1,0	5,0	2,0	3,0		
19h à 20h	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0		
20h à 21h	4,0	5,0	3,0	2,0	4,0	4,0	4,0		
21h à 22h	2,0	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	2,0		
22h à 23h	1,0		1,0	2,0	1,0	1,0	1,0		
23h à 24h		1,0	1,0				1,0		
Volume journalier	42,0	43,0	35,0	38,0	37,0	37,0	39,0	2,0	

Profil de distribution Visoncourt

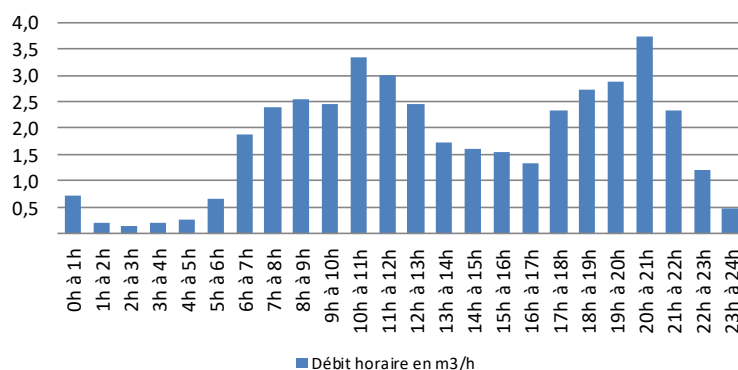

ANNEXE 2

Suivi du marnage des réservoirs

- Réservoir d'Ehuns 2x300 m³
- Réservoir d'Ehuns 600 m³
- Réservoir de La Villedieu
- Réservoir d'Equevilley

Réservoir de Ehuns - Cuve 2 x 300 m³


Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau


Profil type du marnage du réservoir (Hauteur d'eau en cm)

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer		moyenne
0		289,3	290,7	287,1	297,1	293,7	287,1	276,4	278,1	292,8	274,8	287,1	278,1	277,9	268		284,15
1		300,2	300,8	300,9	300	300,9	298,5	292,2	295,7	300,5	291,8	301,3	298,2	296,3	286,7		297,42
2		299,4	296,4	299,7	299,9	299,5	297,3	301	300,7	295,3	301,1	301	301,3	300,8	301,3		299,62
3		291,9	287,7	296,1	299,6	295,9	289,5	300,4	299,9	288,8	300	300,4	301,3	296,8	299,2		296,26
4		281,8	279,5	288,4	295,1	288,4	281	293,3	292,6	282,3	294,8	298,5	299,6	289,3	292,7		289,80
5		269,7	268,4	279,3	289,3	273,4	270,9	281,3	280,3	272,7	288,3	291,8	289,5	279,2	284,1		279,87
6	262,258	254,7	252,7	268,6	281,2	256,1	256	267,2	266,8	257,5	280,8	280,6	275,5	264,6	273,6		266,85
7	240,617	231,4	236,8	253,5	269,6	233,4	242,3	246,9	241,1	237,4	267,7	268	255,5	249,7	257,9		249,36
8	223,825	228,5	223,3	236,3	252	226,5	225,4	229,8	223,3	224,4	252	249,3	235	233,3			233,79
9	237,1	244,4	234,2	224	229,3	240,7	230,7	223,6	238,5	239,8	234,6	229	224,5	222,6			231,99
10	249,792	257,6	241,9	241	229,4	250,7	236,2	236,8	255	255,1	223,5	231	239,7	234			241,55
11	259,725	269,4	249,1	254,3	245,5	262,1	245,4	247,2	268,2	260,8	236,6	246,9	254,9	241			252,94
12	271,717	280,4	262,5	259,7	261	273,1	256,4	258	281,7	276,8	245,8	262	267,5	250,3			264,77
13	284,6	293,1	274,3	274,2	275,9	284,7	267,5	271,6	293,2	289,5	259,2	273,3	278,5	264			277,41
14	295,25	299,9	282,3	289	291	295,1	279,9	284	299,9	298,9	276,4	290,5	291,1	276,3			289,25
15	299,258	292,3	293,4	299,9	300,8	297,1	293,5	296	292,8	294,3	292	300,8	300,1	288,3			295,75
16	287,692	274,6	300	297,3	298,5	287,9	298,7	299,4	276,4	276,8	300,4	300,3	295,5	299,8			292,38
17	265,467	247,3	292,2	283,3	284	273,1	289,7	287,8	254	263,9	297,7	288,8	278,5	297,3			278,77
18	233,85	223,3	266,9	261,7	262,6	246,8	274,8	266,2	232,5	246	282,7	272,6	256,9	279,5			257,58
19	226,583	229,8	233,1	239,9	240,4	222,7	247,9	236,3	225	228,6	255,5	256,1	236,7	252,8			237,94
20	235,8	239,2	227	224,1	223,6	230,4	222,1	220,7	236,6	225,1	234	238,6	222,4	232,8			229,44
21	244,25	248,1	242,9	238,5	239,2	242,2	226,7	229,9	248,5	229,3	220,5	224	234,4	225,6			235,29
22	259,192	261,2	258,3	258,5	252	255,3	242,7	247,1	262	242,8	246	236,7	244,3	239,6			250,40
23	273,15	275,6	272,3	276,8	274	270,9	257,5	262,6	274,9	258,8	266,7	257,3	257,1	253			266,47

Marnage moyen du réservoir 2 x 300 m³ - EHUNS

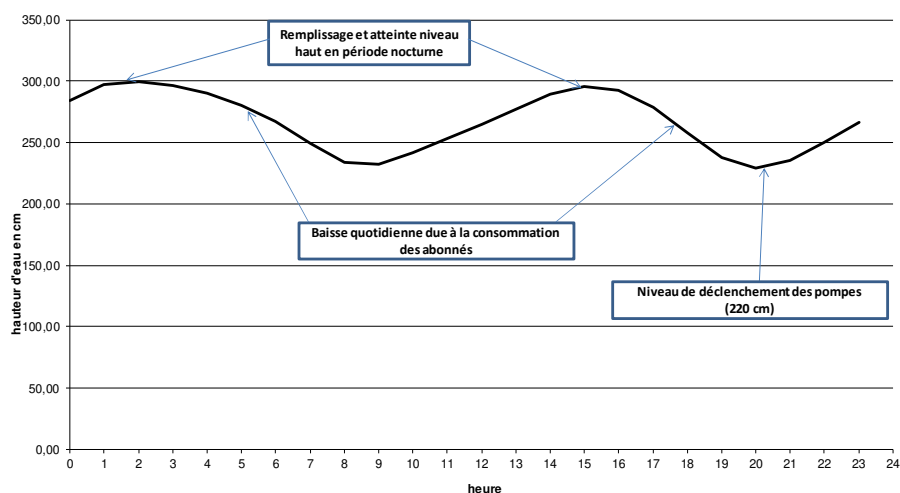

Marnage du réservoir 2 x 300 m³ à EHUNS du 03/07/2019 au 19/07/2019

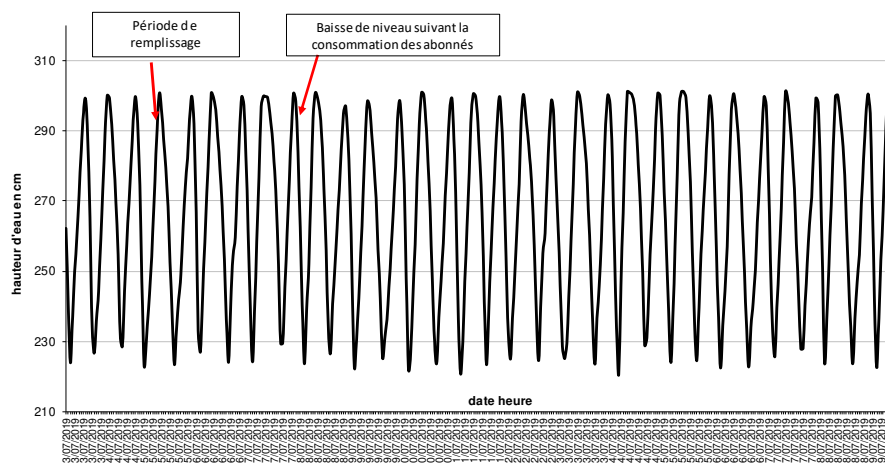

Réservoir de Ehuns - Cuve 600 m³


Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau


Profil type du marnage du réservoir (Hauteur d'eau en cm)

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer		moyenne
0		283,9	285	281,5	301,2	292,3	282,7	269,1	270,7	289,3	264,9	291,1	273,1	268,9	262,2		279,72
1		294,3	291,8	297,2	292,6	294,7	293,2	288,2	293,4	292,8	287,8	303,6	300,2	294,2	283,2		293,37
2		278,4	275,5	277,1	280,1	277,3	283,7	294,6	290,5	281,2	296,3	286,4	294,2	292,5	300,5		286,31
3		269,2	267,6	266,1	267,5	264,2	275,6	281,4	275,7	273,3	284,6	270	282,7	280	288,5		274,73
4		262,3	260,7	260,5	258,9	253,9	267,4	272,6	266,2	265,3	275,2	256,7	270,6	272,6	280,6		265,96
5		253,9	252,7	254	252,8	247,2	259	264,7	259,4	255,9	267,8	249,9	263,5	264,4	272		258,38
6		243,8	241,6	246,6	246,7	240,3	246	255,8	252	245,5	259,5	246,5	255,6	252,9	263,1		249,72
7		230,7	223,7	236,7	239,6	228,9	225,5	244,1	238,9	234,5	250,2	239,8	246,9	235,4	250,2		237,50
8		232,7	205,2	226,3	230,8	223,3	203,5	226,7	228	224,2	240,1	231	235,9	214,9			224,81
9		238,2	218,4	219,5	220,6	231,5	210	212,4	236,9	234,9	223,1	221,6	225,1	201,4			222,57
10		247,6	229,8	232,9	225,3	240,5	221,8	225,6	245	243,4	208,8	226,8	234,7	216,8			230,70
11		262,2	241,1	242,5	235,7	254	234,3	237,9	257,1	253,6	222,1	236,7	245,2	227,7			242,30
12	263,678	272,7	251,8	253,7	250,3	263,9	247,3	245,8	274,1	268,3	236,7	250,1	258,1	241			255,54
13	278,821	287,6	263,6	266,2	268,2	276,6	256,9	260,5	290,6	282,8	249,3	262,6	270,6	254,8			269,21
14	289,29	288,6	272,6	283,9	284,8	290,6	270,7	275,1	289,8	290,3	267,7	284	288,1	269,1			281,76
15	281,726	262,5	287,6	291,9	292,1	286,1	289,2	289,4	269,4	271,1	287,2	292,1	292,7	284,2			284,08
16	255,704	249,3	289,6	273,7	269,2	267,3	289,9	278,8	250,8	261,1	288,7	270,2	273,9	294,2			272,33
17	245,354	239,4	263,9	259,5	257,5	249,4	270,6	259	241,5	251,7	266,6	258,4	262,4	275			257,16
18	234,691	230,1	242,3	249,6	249,3	238	250,6	244,5	231,3	232,1	254,4	250,2	251,8	260,9			244,28
19	235,33	240,3	232,1	238,6	238,7	230,4	233,9	232,8	230,4	211,8	245,1	240,9	231,3	244,5			234,72
20	238,849	244,7	234,7	230,9	226,7	237,1	224,5	225,4	237,8	209,5	235,7	229,5	210,5	222,2			229,16
21	243,359	245,5	239,7	246,5	237,4	241,9	234	230,2	242,3	219,9	228,8	218,9	224,6	210,1			233,09
22	249,435	252,3	249,8	260,4	244,5	247,5	240,9	239,9	251,4	233,2	252,5	234,5	238,4	225,4			244,30
23	263,913	266,6	264,2	276,5	267	262,6	251,2	254,2	265,1	249,7	271	251,6	246,8	244,1			259,61

Marnage moyen du réservoir 600 m³ - EHUNS

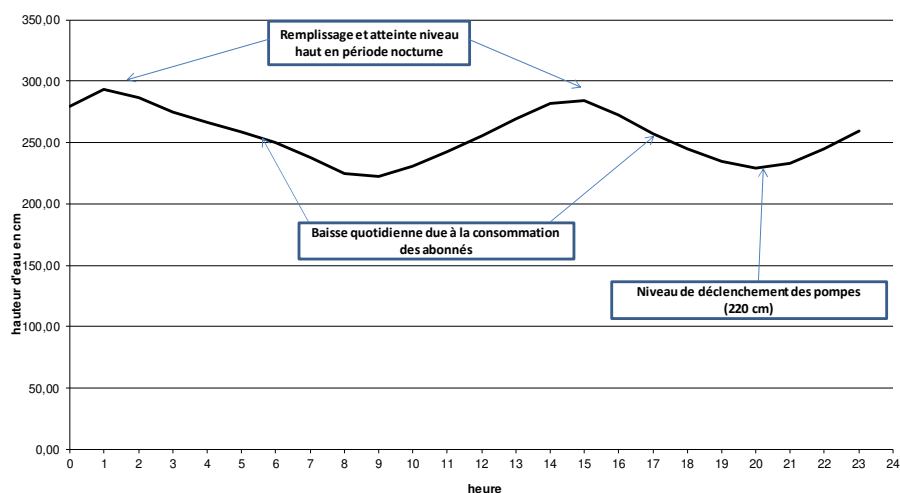

Marnage du réservoir 600 m³ à EHUNS du 03/07/2019 au 19/07/2019

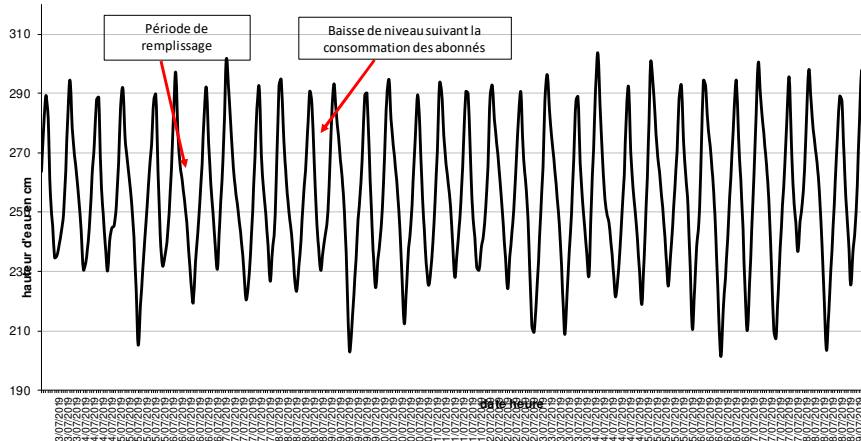

Réservoir de La Villedieu - Cuve 200 m³


Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau


Profil type du marnage du réservoir (Hauteur d'eau en cm)

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer		moyenne
0		207	205,3	200	213,5	185,9	212,9	204,7	197,7	214,7	212,9	189,4	214,7	214,7	214,7		206,28
1		212,9	212,9	208,2	214,7	195,3	214,7	212,3	205,9	214,7	214,7	197,7	215,2	214,7	214,7		210,60
2		214,7	214,7	213,5	214,7	204,7	214,7	213,5	212,9	215,2	214,7	205,9	215,2	215,2	215,2		213,20
3		214,7	214,7	214,7	214,7	212,3	214,7	214,7	214,7	215,2	215,2	212,9	215,2	215,2	215,2		214,58
4		214,7	215,2	215,2	215,2	214,7	215,2	214,7	214,7	215,2	215,2	214,7	215,2	215,2	215,2		215,04
5		214,7	214,7	214,7	215,2	214,7	214,7	214,7	214,7	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2		214,96
6	212,903	212,9	213,5	214,7	214,7	213,5	213,5	214,7	214,7	214,7	214,7	214,7	214,7	214,7	214,7		214,29
7	210,557	210	210,6	212,9	212,9	212,3	211,1	211,1	212,9	212,3	213,5	212,9	212,9	212,9	212,9		212,23
8	208,211	208,2	208,2	211,1	208,8	210,6	210	208,8	211,1	210,6	211,1	208,8	212,3	212,3			210,15
9	205,865	207,6	207	210	205,3	208,2	208,8	205,9	210,6	208,8	205,9	202,3	211,1	210,6			207,85
10	202,933	207,6	207	207	199,4	205,3	207	204,7	208,8	208,2	202,9	198,2	210	208,8			205,57
11	203,519	207	207	203,5	195,3	204,7	207	202,9	210	207,6	198,2	192,4	210,6	208,2			204,15
12	203,519	207	207	203,5	194,7	203,5	205,9	202,9	210	208,2	195,9	190,6	211,1	208,8			203,77
13	203,519	208,8	205,3	204,7	193	202,9	207	200,6	210	208,8	193,5	190,6	211,1	208,8			203,48
14	205,279	210,6	205,9	207	193	204,7	207,6	195,9	210,6	210	193	192,4	212,3	210,6			204,19
15	207,038	212,3	205,3	207,6	193	208,2	210,6	199,4	210,6	211,1	192,4	195,3	212,9	212,3			205,57
16	208,798	210,6	207	208,2	193	210	212,3	200,6	211,1	212,3	191,2	198,2	212,3	212,9			206,33
17	208,798	208,2	204,7	208,8	194,7	211,1	208,2	202,3	210,6	210	189,4	201,2	212,3	212,3			205,91
18	205,279	202,9	200,6	207	190,6	208,8	201,2	199,4	210	205,3	182,4	201,2	211,1	210			202,56
19	200	198,2	193,5	205,3	183,6	205,3	197,1	192,4	207	201,2	176	201,2	207	205,9			198,11
20	194,721	191,2	187,7	205,3	177,7	200,6	193	185,9	204,7	198,2	170,7	200,6	205,3	202,3			194,13
21	190,616	187,1	182,4	207	172,4	197,7	190,6	181,8	203,5	197,1	170,1	201,2	205,3	201,2			192,00
22	192,375	188,3	183,6	210,6	171,8	200	192,4	183	207	199,4	174,2	207,6	210,6	205,3			194,72
23	198,24	195,3	190,6	212,9	177,7	205,9	197,1	189,4	212,3	205,9	180,6	212,9	212,9	211,1			200,21

Marnage moyen du réservoir de La Villedieu en Fontenette

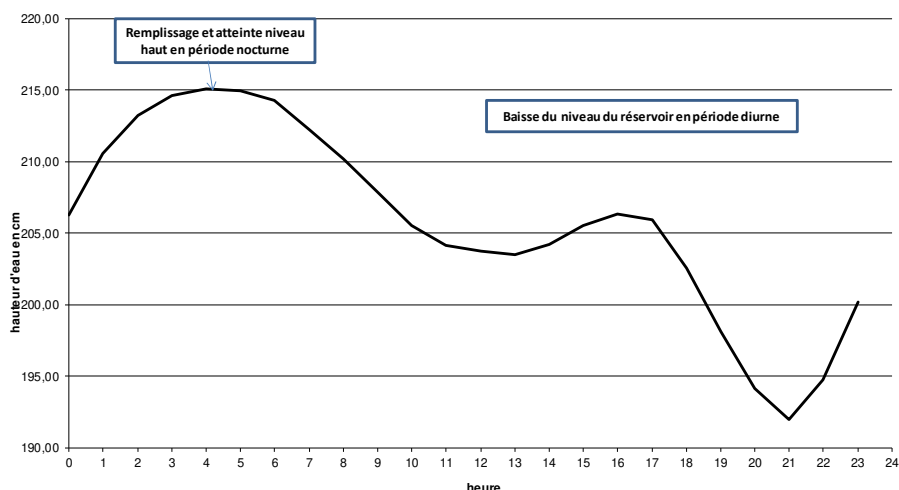

Marnage du réservoir de La Villedieu en Fontenette du 03/07/2019 au 18/07/2019

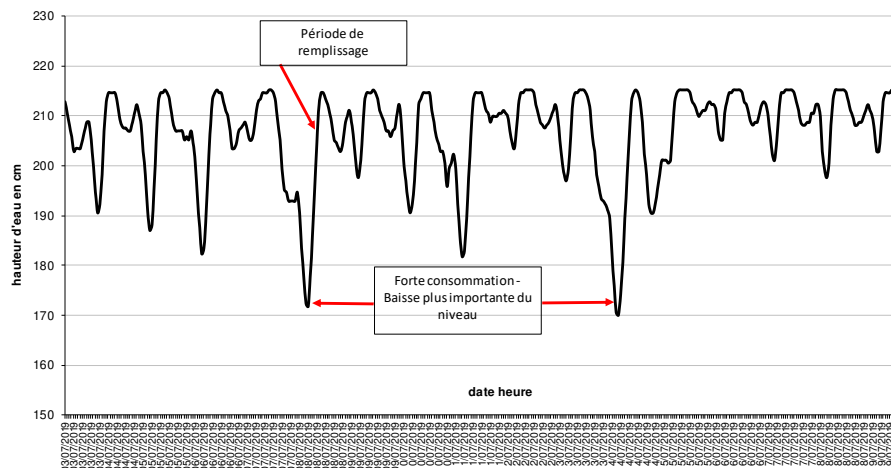

Réservoir de Equeville - Cuve 200 m³


Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau


Profil type du marnage du réservoir (Hauteur d'eau en cm)

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer		moyenne
0		304,4	303,8	304,4	305,6	304,4	305,6	303,8	304,4	304,4	304,4	304,4	305,6	305,6	305,6		304,73
1		304,4	304,4	304,4	305,6	304,4	305,6	304,4	304,4	305,6	305,6	304,4	305,6	305,6	305,6		304,99
2		305,6	305,6	304,4	305,6	303,8	305,6	304,4	305,6	305,6	305,6	304,4	306,2	305,6	305,6		305,24
3		305,6	305,6	305,6	305,6	304,4	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	304,4	306,2	305,6	306,2		305,49
4		305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	305,6	306,2	306,2	306,2		305,70
5		305,6	305,6	305,6	304,4	305,6	305,6	305,6	304,4	304,4	305,6	305,6	305,6	306,2	304,4		305,28
6	303,226	303,2	303,8	303,8	303,8	303,2	303,8	303,8	303,8	303,8	304,4	303,8	304,4	303,8	303,8		303,81
7	296,774	300,9	296,8	302,1	303,2	299,7	301,5	302,1	302,1	301,5	302,1	302,1	302,1	299,7	302,1		301,26
8	293,842	298,5	296,2	301,5	296,2	298,5	299,1	298,5	299,7	299,1	297,9	298,5	299,7	299,1			298,67
9	293,842	298,5	296,2	300,9	295,6	298,5	295,6	297,9	296,8	299,1	293,3	295,6	301,5	299,1			297,59
10	294,428	300,9	296,2	302,1	295,6	298,5	293,8	298,5	296,8	299,1	290,3	294,4	303,2	301,5			297,53
11	296,188	302,1	296,8	302,1	294,4	299,1	294,4	298,5	299,7	299,1	288	291,5	303,8	303,2			297,78
12	297,947	303,2	298,5	302,1	296,2	300,9	296,8	299,1	302,1	299,1	284,5	293,3	303,8	303,8			298,66
13	299,707	303,2	298,5	303,2	296,8	301,5	299,1	299,1	303,8	299,7	288	295,6	303,8	303,8			299,71
14	302,053	303,2	300,9	303,2	297,9	302,1	301,5	299,7	303,8	300,9	290,9	297,9	303,8	303,8			300,84
15	303,226	303,8	302,1	302,1	299,7	303,2	303,8	302,1	304,4	303,2	293,8	300,9	303,8	303,8			302,14
16	303,226	303,2	303,2	303,2	302,1	303,8	304,4	303,2	303,8	303,8	296,2	303,2	304,4	304,4			303,02
17	302,053	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1	303,2	303,2	303,2	303,2	296,8	303,2	303,2	303,2			302,26
18	300,88	300,9	299,7	300,9	299,7	299,1	300,9	299,7	301,5	299,1	296,2	301,5	302,1	301,5			300,25
19	299,12	300,9	300,9	301,5	299,1	298,5	301,5	298,5	301,5	298,5	296,8	300,9	301,5	299,7			299,92
20	298,534	300,9	301,5	302,1	297,9	298,5	299,7	299,1	302,1	299,7	298,5	302,1	302,1	300,9			300,25
21	299,707	301,5	302,1	303,2	299,1	301,5	299,1	300,9	303,2	301,5	300,9	303,2	303,2	301,5			301,47
22	302,053	303,2	303,8	303,8	301,5	303,2	302,1	303,2	303,8	303,2	303,2	304,4	303,8	303,2			303,18
23	303,812	303,8	303,8	304,4	303,8	304,4	303,2	303,8	304,4	303,8	304,4	304,4	305,6	304,4			304,15

Marnage moyen du réservoir d'Equeville

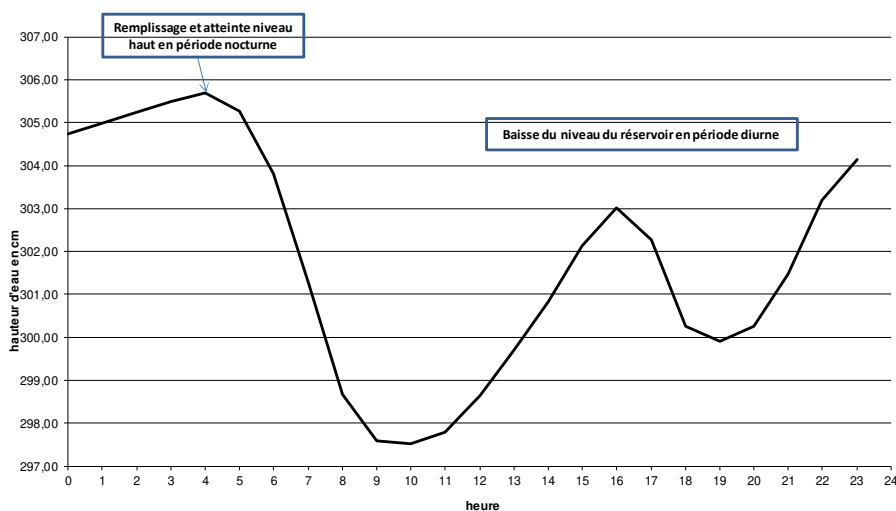

Marnage du réservoir de Equeville du 03/07/2019 au 18/07/2019

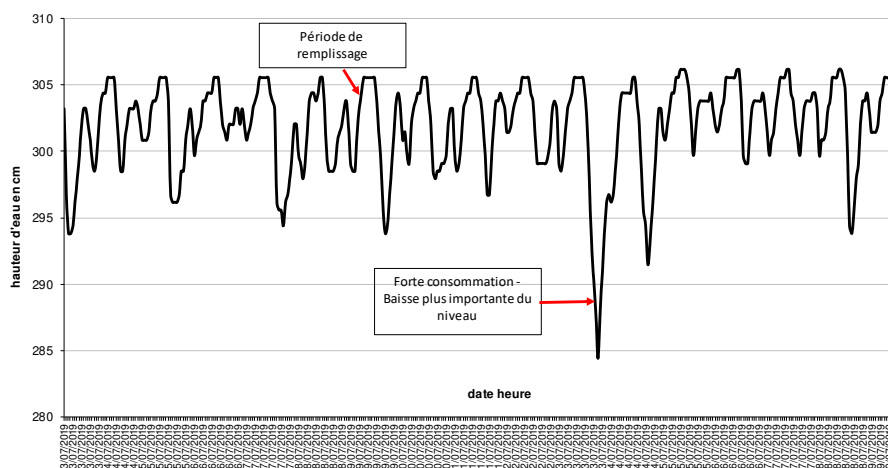

ANNEXE 3

Détails des pressions enregistrées au niveau des poteaux incendie

PI 3	La Villedieu
PI 5	Entre La Villedieu et Meurcourt
PI 11	Meurcourt
PI 14	Meurcourt
PI 23	Breuches (Bazin)
PI 28	Velorcey
PI 33	Abelcourt
PI 37	Abelcourt
PI 43	Villers
PI 47	Ehuns
PI 48	Ste Marie
PI 52	Ste Marie
PI 54	Breuches
PI 60	Baudoncourt
PI 74	Visoncourt
PI 76	La Chapelle
PI 84	Brotte
PI non numéroté	Breuches (Oiseaux)
PI non numéroté	Ehuns
PI non numéroté	Equevilley

SIE BREUCHES - LA VILLEDIEU

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Grande Rue - PI 3


Référence du point de mesure									Référence des mesures								
Nom	PI3								Matériel	capteur pression PI							
Lieu	Grande Rue								Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19							
Altitude	261,6								Paramètre	pression en Bar							
Type	poteau incendie								Pas de mesure	minute							
Diamètre	100 mm								Observation								

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,21	5,2	5,18	5,23	5,2	5,24	5,23	5,21	5,25	5,22	5,22	5,28	5,25	5,22	5,22	5,22
1		5,23	5,21	5,21	5,24	5,22	5,25	5,24	5,23	5,26	5,25	5,24	5,28	5,27	5,24	5,24	5,24
2		5,24	5,24	5,23	5,25	5,23	5,26	5,26	5,24	5,27	5,26	5,25	5,28	5,27	5,26	5,25	5,25
3		5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,27	5,27	5,26	5,27	5,26	5,26	5,29	5,28	5,27	5,26	5,26
4		5,25	5,26	5,25	5,26	5,26	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,28	5,29	5,28	5,27	5,27	5,27
5		5,26	5,26	5,26	5,26	5,27	5,27	5,28	5,27	5,27	5,28	5,28	5,29	5,29	5,28	5,27	5,27
6		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,28	5,28	5,27	5,28	5,28	5,29	5,28	5,29	5,28	5,28	5,27
7		5,26	5,27	5,26	5,26	5,27	5,27	5,28	5,28	5,28	5,28	5,29	5,29	5,28	5,28	5,28	5,28
8		5,24	5,25	5,26	5,26	5,27	5,28	5,26	5,28	5,27	5,28	5,27	5,28	5,28	5,27	5,27	5,27
9		5,23	5,24	5,26	5,23	5,27	5,25	5,25	5,27	5,26	5,27	5,26	5,26	5,26	5,25	5,26	5,25
10		5,22	5,22	5,26	5,22	5,26	5,24	5,24	5,27	5,26	5,24	5,23	5,25	5,25	5,25	5,24	5,24
11		5,21	5,2	5,22	5,2	5,25	5,22	5,24	5,27	5,24	5,24	5,21	5,23	5,24	5,22	5,23	5,23
12		5,2	5,19	5,2	5,18	5,25	5,23	5,21	5,26	5,23	5,21	5,21	5,25	5,22	5,22	5,22	5,22
13		5,19	5,17	5,19	5,18	5,25	5,21	5,21	5,26	5,23	5,21	5,19	5,23	5,2	5,21	5,21	5,21
14	5,18	5,18	5,15	5,19	5,17	5,25	5,2	5,2	5,25	5,21	5,21	5,21	5,23	5,21	5,20	5,20	5,20
15	5,17	5,18	5,16	5,2	5,17	5,24	5,21	5,18	5,26	5,21	5,21	5,21	5,22	5,19	5,19	5,20	5,20
16	5,17	5,17	5,15	5,19	5,16	5,23	5,21	5,18	5,25	5,22	5,2	5,22	5,21	5,19	5,19	5,20	5,20
17	5,17	5,16	5,14	5,19	5,15	5,21	5,2	5,18	5,26	5,21	5,2	5,22	5,22	5,19	5,18	5,19	5,19
18	5,17	5,13	5,12	5,17	5,15	5,2	5,15	5,17	5,23	5,19	5,19	5,25	5,21	5,17	5,18	5,18	5,18
19	5,17	5,13	5,13	5,16	5,14	5,2	5,15	5,15	5,21	5,18	5,18	5,23	5,21	5,15	5,16	5,17	5,17
20	5,18	5,13	5,12	5,17	5,15	5,2	5,16	5,16	5,22	5,17	5,19	5,25	5,18	5,15	5,15	5,17	5,17
21	5,19	5,1	5,12	5,18	5,15	5,2	5,17	5,16	5,22	5,18	5,18	5,25	5,2	5,17	5,16	5,18	5,18
22	5,17	5,15	5,12	5,19	5,15	5,21	5,2	5,17	5,23	5,2	5,19	5,24	5,21	5,19	5,17	5,19	5,19
23	5,19	5,17	5,16	5,2	5,18	5,22	5,21	5,19	5,24	5,21	5,21	5,27	5,23	5,2	5,20	5,21	5,21

Pression moyenne journalière PI n°3 - LA VILLEDIEU EN FONTENETTE - Grande Rue

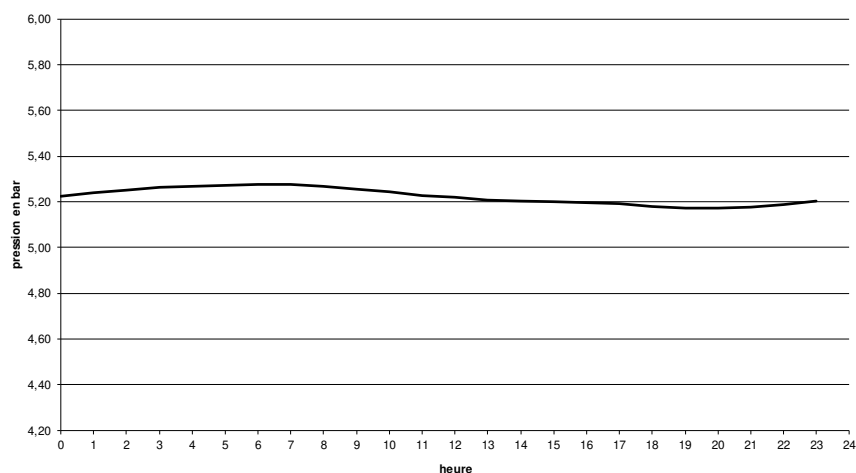

Pression PI n°3 - Grande Rue - La Villedieu en Fontenette - Du 03 au 18 Juillet 2019

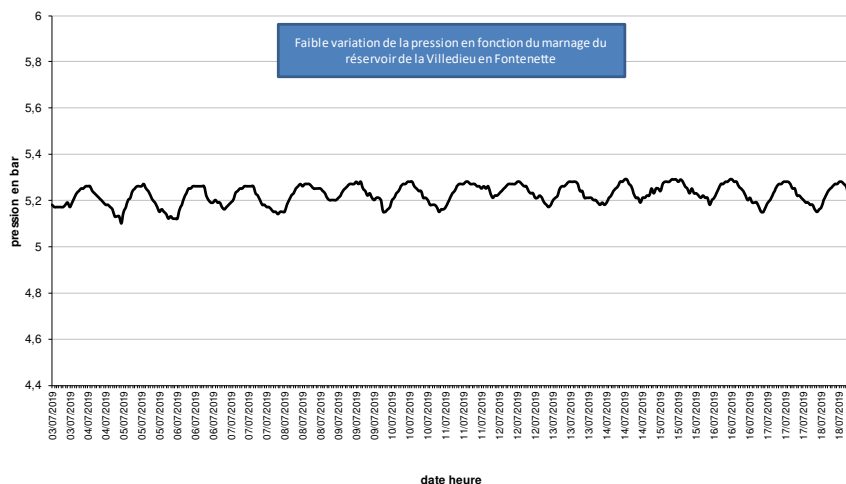

SIE BREUCHES - LA VILLEDIEU

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

RD n°6 - PI n°5


Référence du point de mesure								Référence des mesures			
Nom	P15							Matériel	capteur pression PI		
Lieu	RD n°6							Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19		
Altitude	266,97							Paramètre	pression en Bar		
Type	poteau incendie							Pas de mesure	minute		
Diamètre	100 mm							Observation			

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		4,73	4,71	4,7	5,52	4,71	4,79	4,73	4,72	5,11	4,79	4,74	5,17	5,61	4,97	4,82	4,93
1		4,85	4,82	4,76	5,91	4,74	5,17	4,8	4,77	5,87	5,15	4,78	5,87	6,03	5,86	5,49	5,24
2		5,35	5,12	4,86	5,98	4,75	5,83	5,03	4,83	6	5,91	4,79	6,09	6,17	6,17	6,07	5,49
3		5,91	5,87	5,46	6	4,82	5,96	5,7	5,23	6,05	5,98	4,86	6,05	6,1	6,12	6,12	5,72
4		5,99	6,02	5,98	6,01	5,05	5,98	5,89	5,91	6,05	6,03	5,17	6,05	6,12	6,13	6,14	5,88
5		5,97	6,02	6,01	6,03	5,74	5,96	5,92	5,95	6,03	6	5,83	6,05	6,1	6,13	6,16	5,98
6		5,75	5,92	5,91	5,94	5,84	5,87	5,83	5,89	5,83	5,93	5,94	5,98	6,03	6,04	6,04	5,91
7		5,16	5,27	5,54	5,69	5,4	5,35	5,27	5,39	5,41	5,71	5,6	5,63	5,67	5,68	5,60	5,48
8		4,67	4,69	4,94	5,12	4,71	4,78	4,73	4,83	4,76	5,06	4,88	5,04	4,94	5,10	4,84	4,88
9		4,69	4,7	4,71	4,66	4,81	4,83	4,68	4,78	4,74	4,69	4,67	4,89	4,97	4,90	4,76	4,77
10		4,74	4,66	4,73	4,63	4,66	4,8	4,67	4,83	4,73	4,65	4,64	4,84	4,85	4,72		4,73
11		4,71	4,72	4,7	4,61	4,63	4,67	4,66	4,75	4,69	4,63	4,63	4,89	4,78	4,80		4,70
12		4,66	4,69	4,65	4,6	4,66	4,71	4,66	4,9	4,71	4,62	4,6	5,11	4,76	4,77		4,72
13		4,71	4,66	4,63	4,61	4,68	4,67	4,65	4,87	4,75	4,62	4,64	4,99	4,97	4,85		4,73
14	4,63	4,74	4,6	4,65	4,57	4,62	4,68	4,61	4,94	4,79	4,61	4,66	5,22	4,88	4,80		4,73
15	4,65	4,76	4,61	4,68	4,61	4,69	4,71	4,54	5,05	4,78	4,63	4,68	5,29	5,12	4,99		4,77
16	4,64	4,96	4,57	4,65	4,6	4,73	4,77	4,65	4,97	4,84	4,61	4,71	5,47	5,32	4,90		4,82
17	4,65	4,9	4,58	4,63	4,56	4,73	5,07	4,61	4,98	4,91	4,61	4,72	5,33	5,41	4,92		4,84
18	4,61	4,75	4,54	4,63	4,59	4,83	4,89	4,6	4,84	4,87	4,59	4,71	5,14	5,14	4,99		4,77
19	4,55	4,52	4,49	4,56	4,53	4,6	4,58	4,56	4,71	4,61	4,57	4,71	4,95	4,71	4,55		4,62
20	4,55	4,51	4,49	4,57	4,51	4,58	4,59	4,53	4,61	4,56	4,56	4,69	4,59	4,6	4,51		4,57
21	4,55	4,53	4,5	4,64	4,52	4,58	4,57	4,54	4,61	4,58	4,57	4,67	4,62	4,55	4,54		4,57
22	4,57	4,55	4,55	4,68	4,54	4,62	4,6	4,56	4,65	4,6	4,66	4,73	4,67	4,61	4,58		4,61
23	4,65	4,64	4,63	4,81	4,6	4,71	4,68	4,64	4,74	4,67	4,71	4,82	4,85	4,72	4,69		4,71

Pression moyenne journalière PI n°5 - LA VILLEDIEU EN FONTENETTE
(entre La Villedieu et Meurcourt) - RD n°6

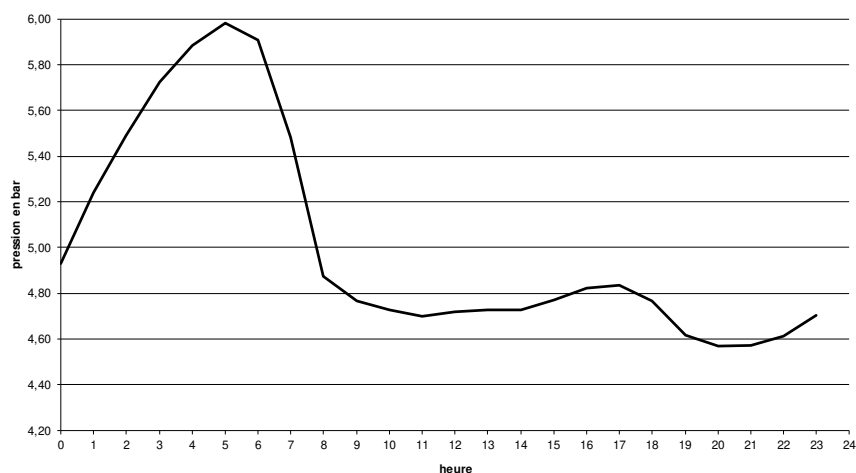

Pression PI n°5 - RD n°6 (Entre La Villedieu et Meurcourt)
La Villedieu en Fontenette - Du 03 au 18 Juillet 2019

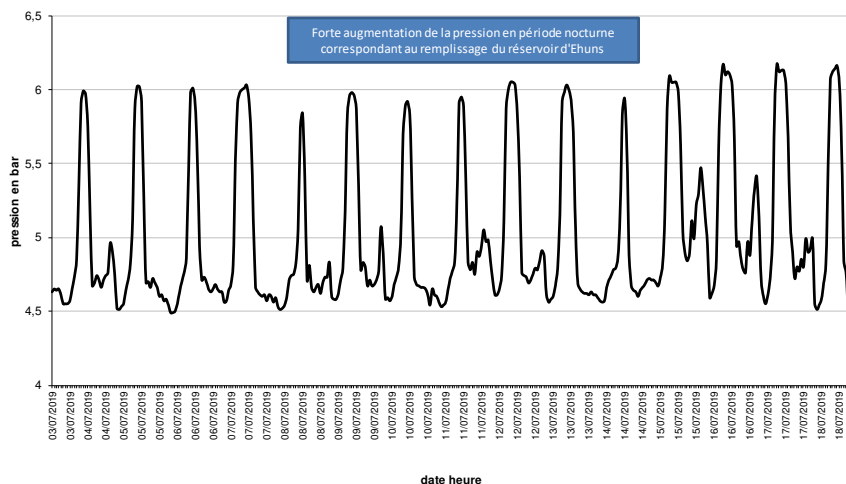

SIE BREUCHES - MEURCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Place du centre - PI n°11


Référence du point de mesure										Référence des mesures							
Nom	PI11									Matériel	capteur pression PI						
Lieu	Place du centre									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19						
Altitude	252,61									Paramètre	pression en Bar						
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute						
Diamètre	100 mm									Observation							

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		6,16	6,15	6,14	6,87	6,17	6,18	6,12	6,13	6,5	6,23	6,16	6,54	6,93	6,38	6,28	6,33
1		6,31	6,31	6,25	7,22	6,22	6,55	6,22	6,21	7,16	6,56	6,22	7,16	7,3	7,17	6,87	6,63
2		6,72	6,54	6,33	7,28	6,23	7,1	6,43	6,28	7,27	7,21	6,22	7,35	7,44	7,44	7,35	6,85
3		7,19	7,16	6,84	7,29	6,32	7,21	6,98	6,61	7,31	7,26	6,29	7,32	7,37	7,39	7,39	7,04
4		7,26	7,29	7,28	7,3	6,49	7,23	7,14	7,18	7,31	7,29	6,54	7,32	7,38	7,39	7,41	7,17
5		7,24	7,28	7,3	7,33	7,05	7,21	7,17	7,2	7,29	7,27	7,1	7,31	7,36	7,39	7,42	7,25
6		7,01	7,17	7,2	7,23	7,13	7,11	7,09	7,15	7,1	7,19	7,2	7,23	7,29	7,31	7,30	7,17
7		6,44	6,54	6,84	6,98	6,69	6,61	6,53	6,66	6,69	6,98	6,87	6,9	6,93	6,95	6,88	6,76
8		5,95	5,97	6,25	6,45	6,03	6,07	6,01	6,12	6,05	6,35	6,17	6,34	6,24	6,40	6,13	6,17
9		6	6,01	6,04	5,97	6,14	6,14	5,97	6,09	6,05	5,99	5,96	6,21	6,28	6,22	6,07	6,08
10		6,07	5,98	6,06	5,95	5,98	6,13	5,97	6,15	6,07	5,93	5,93	6,16	6,18	6,04		6,04
11		6,06	6,07	6,02	5,91	5,95	6	5,97	6,07	6,03	5,94	5,94	6,24	6,15	6,16		6,03
12		6	6,06	5,97	5,93	5,97	6,06	6	6,27	6,08	5,93	5,9	6,48	6,13	6,13		6,06
13		6,07	6,04	5,97	5,96	6,01	6,04	6,03	6,21	6,14	5,96	5,98	6,33	6,34	6,23		6,08
14	6,01	6,1	5,98	5,99	5,92	5,95	6,05	5,97	6,26	6,19	5,94	6,01	6,58	6,24	6,16		6,09
15	6,05	6,14	6	6,05	5,99	6,08	6,11	5,79	6,38	6,17	5,99	6,06	6,63	6,5	6,37		6,14
16	6,03	6,32	5,95	6,01	5,97	6,12	6,15	6,06	6,28	6,22	5,95	6,12	6,8	6,68	6,26		6,19
17	6,03	6,25	5,96	5,99	5,91	6,07	6,41	5,99	6,3	6,27	5,94	6,12	6,65	6,75	6,28		6,19
18	5,95	6,1	5,9	5,98	5,98	6,17	6,21	5,97	6,17	6,21	5,92	6,09	6,46	6,47	6,34		6,11
19	5,85	5,85	5,82	5,9	5,86	5,91	5,87	5,89	6,04	5,96	5,85	6,07	6,29	6,05	5,88		5,94
20	5,83	5,83	5,79	5,91	5,81	5,86	5,9	5,82	5,93	5,89	5,85	6,03	5,9	5,96	5,82		5,88
21	5,83	5,82	5,79	6,02	5,83	5,86	5,86	5,82	5,93	5,91	5,86	6	5,93	5,86	5,86		5,88
22	5,87	5,86	6,07	5,85	5,92	5,9	5,86	5,98	5,94	6	6,07	6	5,96	5,93			5,94
23	6,02	6	5,98	6,21	5,95	6,09	6,02	5,99	6,1	6,03	6,09	6,23	6,23	6,13	6,12		6,08

Pression moyenne journalière PI n°11 - MEURCOURT - Place du centre

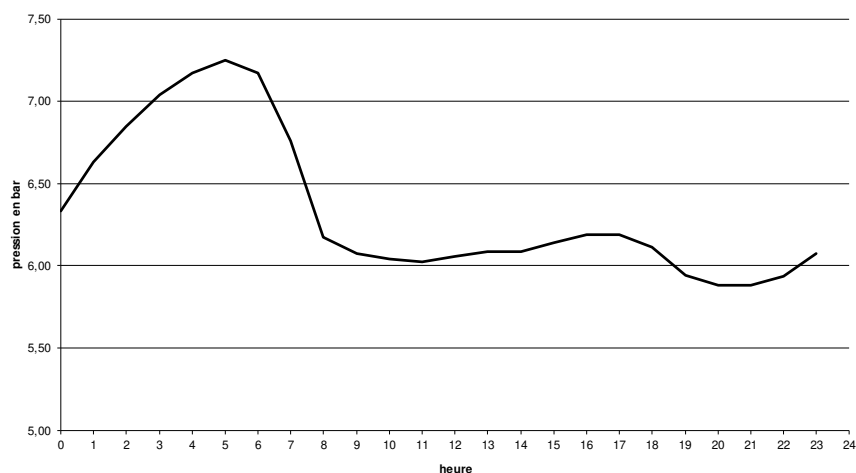

Pression PI n°11 - Place du Centre - Meurcourt - Du 03 au 18 Juillet 2019

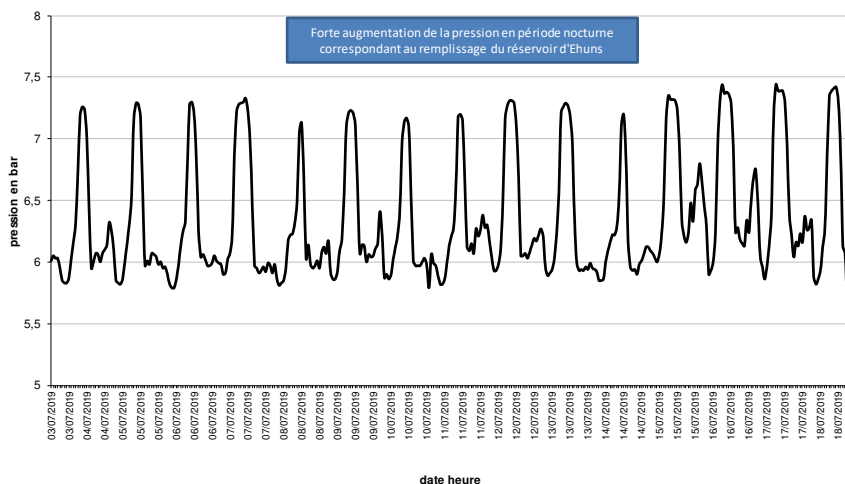

SIE BREUCHES - MEURCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Route de Luxeuil - PI n°14


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI14									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Route de Luxeuil									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	267,03									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,08	5,09	5,08	5,7	5,07	5,1	5,04	5,06	5,39	5,14	5,06	5,4	5,8	5,30	5,22	5,24
1		5,24	5,26	5,19	6,03	5,12	5,44	5,13	5,15	6	5,45	5,14	5,98	6,13	6,04	5,77	5,52
2		5,6	5,44	5,24	6,07	5,12	5,94	5,33	5,21	6,08	6,03	5,12	6,15	6,26	6,28	6,19	5,71
3		6,02	5,99	5,68	6,1	5,21	6,04	5,82	5,51	6,13	6,07	5,19	6,12	6,17	6,21	6,21	5,88
4		6,08	6,11	6,08	6,11	5,37	6,05	5,96	6,01	6,12	6,1	5,41	6,11	6,18	6,21	6,23	5,99
5		6,05	6,09	6,09	6,13	5,86	6,02	5,98	6,01	6,1	6,07	5,92	6,1	6,16	6,20	6,23	6,06
6		5,83	5,98	6	6,04	5,92	5,93	5,89	5,95	5,91	5,99	5,99	6,03	6,08	6,11	6,11	5,98
7		5,27	5,37	5,65	5,79	5,49	5,43	5,35	5,48	5,51	5,77	5,68	5,7	5,73	5,77	5,70	5,57
8		4,79	4,82	5,06	5,28	4,86	4,91	4,83	4,95	4,87	5,19	4,99	5,16	5,06	5,23	4,95	5,00
9		4,84	4,84	4,85	4,8	4,98	5	4,82	4,94	4,9	4,83	4,75	5,04	5,11	5,06	4,91	4,91
10		4,9	4,79	4,89	4,78	4,81	4,96	4,81	5	4,92	4,74	4,71	4,99	5	4,85		4,87
11		4,89	4,89	4,84	4,71	4,78	4,84	4,81	4,94	4,87	4,75	4,73	5,08	4,97	4,98		4,85
12		4,82	4,89	4,79	4,76	4,83	4,88	4,82	5,14	4,91	4,71	4,65	5,3	4,94	4,96		4,88
13		4,91	4,86	4,8	4,8	4,87	4,89	4,86	5,06	4,99	4,78	4,8	5,16	5,05			4,92
14	4,88	4,95	4,81	4,83	4,75	4,83	4,88	4,79	5,11	5,04	4,77	4,82	5,4	5,05	5,01		4,92
15	4,94	4,98	4,87	4,89	4,86	4,98	4,97	4,64	5,22	5,01	4,81	4,89	5,47	5,35	5,21		4,99
16	4,91	5,17	4,83	4,88	4,84	5	5,02	4,95	5,13	5,06	4,78	4,98	5,65	5,54	5,10		5,05
17	4,91	5,1	4,83	4,85	4,76	4,95	5,28	4,86	5,14	5,11	4,79	4,98	5,48	5,62	5,14		5,05
18	4,84	4,97	4,77	4,83	4,88	5,04	5,07	4,86	5,03	5,03	4,75	4,96	5,31	5,32	5,19		4,98
19	4,72	4,73	4,7	4,75	4,72	4,8	4,71	4,77	4,91	4,82	4,66	4,92	5,16	4,93	4,75		4,81
20	4,69	4,73	4,66	4,76	4,63	4,75	4,79	4,66	4,78	4,74	4,66	4,87	4,78	4,87	4,66		4,74
21	4,67	4,71	4,67	4,88	4,69	4,73	4,74	4,68	4,78	4,77	4,67	4,86	4,83	4,74	4,76		4,74
22	4,75	4,72	4,74	4,94	4,67	4,79	4,79	4,72	4,82	4,8	4,86	4,92	4,89	4,85	4,82		4,80
23	4,91	4,9	4,87	5,08	4,78	5	4,92	4,89	4,99	4,92	4,97	5,1	5,13	5,05	5,06		4,97

Pression moyenne journalière PI n°14 - MEURCOURT - Route de Luxeuil (entre Meurcourt et Velorcy)

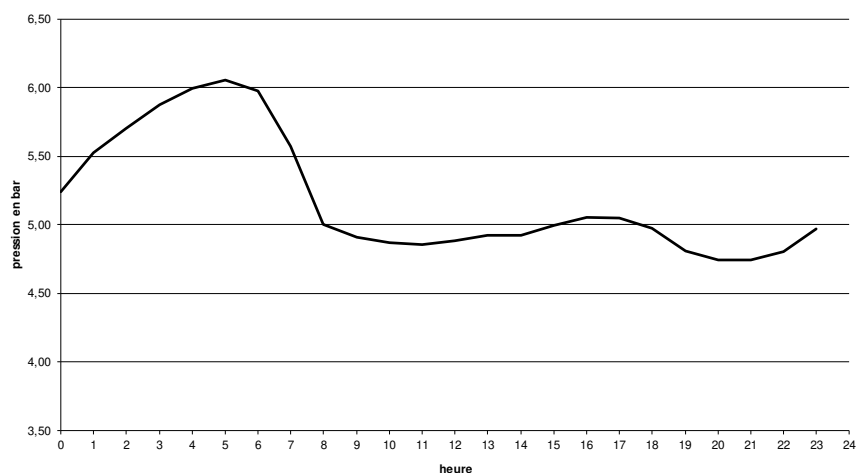

Pression PI n°14 - Route de Luxeuil - Meurcourt - Du 03 au 18 Juillet 2019

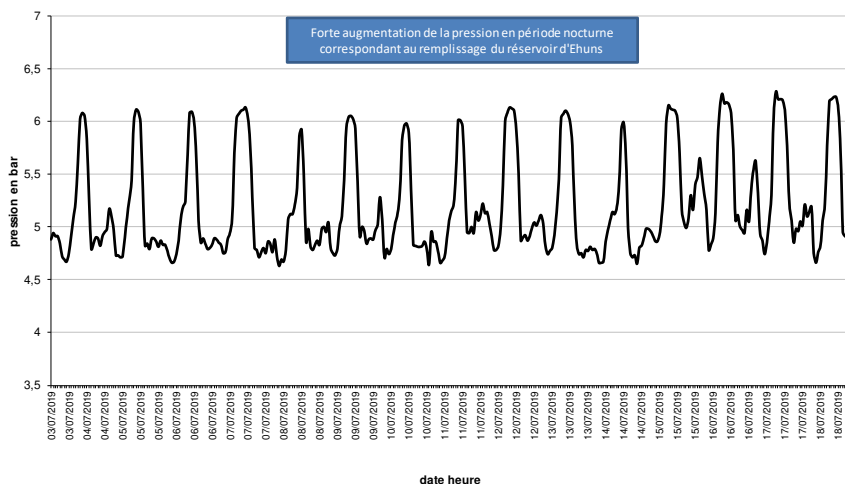

SIE BREUCHES - BREUCHES

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 23 - Entreprise Bazin


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI 23									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue de Baudoncourt									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	259,31									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		4,57	4,66	4,79	4,98	5,01	4,41	4,5	4,62	4,46	4,75	5,01	4,99	4,57	4,45	4,51	4,70
1		4,41	4,43	4,42	4,96	4,8	4,44	4,42	4,46	4,41	4,47	4,93	4,95	4,44	4,43	4,39	4,57
2		4,65	4,5	4,48	4,93	4,88	4,48	4,62	4,57	4,54	4,84	4,98	5	4,65	4,57	4,60	4,69
3		4,59	4,72	4,97	5,03	4,99	4,72	4,9	4,91	4,84	5	5,05	4,98	4,74	4,84	4,72	4,88
4		4,72	4,85	4,88	5	4,74	4,74	4,82	4,79	4,72	4,95	4,96	4,91	4,71	4,75	4,78	4,82
5		4,46	4,59	4,68	4,94	4,56	4,54	4,67	4,58	4,56	4,86	5,01	4,66	4,57	4,63	4,69	4,67
6		4,42	4,43	4,72	5	4,36	4,43	4,42	4,4	4,31	4,97	5,03	4,4	4,45	4,47	4,32	4,56
7		4,42	4,38	4,68	4,91	4,4	4,38	4,51	4,31	4,4	4,93	4,87	4,35	4,31	4,44	4,46	4,52
8		4,37	4,27	4,69	4,9	4,31	4,31	4,44	4,4	4,33	4,9	4,96	4,43	4,45	4,41	4,40	4,51
9		4,36	4,28	4,79	4,92	4,43	4,42	4,52	4,46	4,52	4,91	4,86	4,58	4,43	4,49	4,49	4,57
10		4,25	4,21	4,53	4,8	4,3	4,23	4,3	4,32	4,3	4,83	4,8	4,33	4,38	4,25		4,43
11		4,32	4,15	4,58	4,87	4,35	4,22	4,23	4,34	4,33	4,92	4,88	4,22	4,19	4,38		4,43
12		4,17	4,19	4,26	4,91	4,32	4,2	4,25	4,4	4,5	4,39	4,9	4,35	4,31	4,30		4,40
13		4,41	4,17	4,44	4,82	4,36	4,39	4,35	4,43	4,29	4,6	4,81	4,29	4,27	4,34		4,43
14	4,21	4,21	4,09	4,62	4,84	4,23	4,39	4,43	4,35	4,33	4,74	4,91	4,26	4,43	4,32		4,45
15	4,21	4,33	4,29	4,82	4,85	4,4	4,32	4,45	4,43	4,31	4,82	4,98	4,36	4,27	4,33		4,51
16	4,29	4,33	4,27	4,83	4,82	4,47	4,39	4,41	4,44	4,52	4,87	4,88	4,35	4,39	4,40		4,54
17	4,43	4,34	4,38	4,8	4,78	4,49	4,48	4,49	4,52	4,45	4,89	4,93	4,34	4,49	4,55		4,57
18	4,18	4,3	4,17	4,66	4,77	4,37	4,31	4,35	4,37	4,21	4,93	4,99	4,37	4,4	4,24		4,48
19	4,33	4,21	4,35	4,75	4,82	4,21	4,33	4,27	4,44	4,29	4,85	4,88	4,16	4,26	4,29		4,44
20	4,22	4,19	4,37	4,77	4,84	4,17	4,09	4,12	4,23	4,14	4,9	4,92	4,09	4,16	4,16		4,37
21	4,13	4,11	4,31	4,83	4,83	4,35	4,1	4,21	4,26	4,15	4,93	4,98	4,28	4,27	4,30		4,41
22	4,4	4,44	4,44	4,98	4,99	4,22	4,4	4,35	4,35	4,33	4,93	4,89	4,4	4,44	4,36		4,54
23	4,39	4,33	4,4	4,93	4,9	4,42	4,46	4,38	4,35	4,48	4,95	4,96	4,21	4,38	4,38		4,54

Pression moyenne journalière PI 23 - BREUCHES - Rue de Baudoncourt

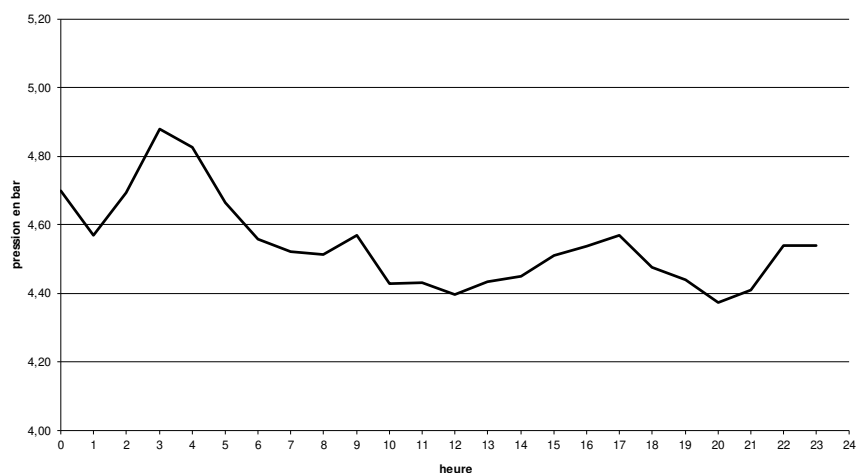

Pression PI 23 - Rue de Baudoncourt - BREUCHES - Du 03 au 18 Juillet 2019

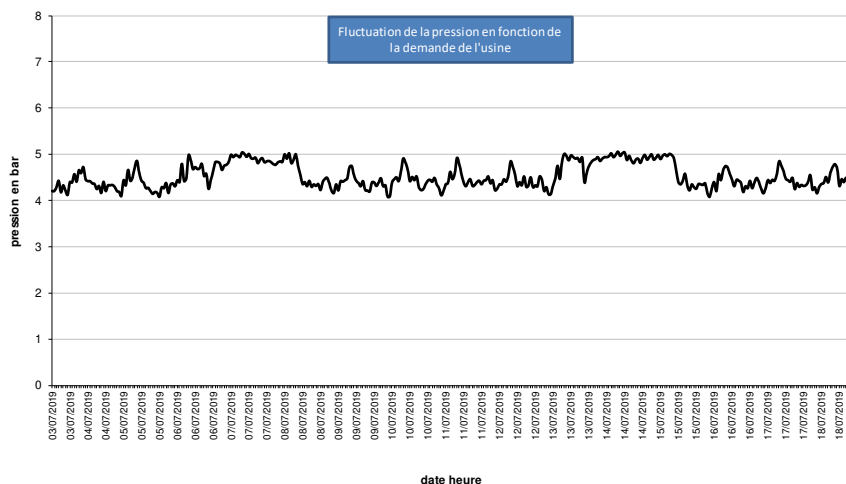

SIE BREUCHES - VELORCEY

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Rue des Chenevières - PI n°28


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI28									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue des Chenevières									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	259,83									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,92	5,93	5,89	6,43	5,9	5,96	5,88	5,92	6,19	5,97	5,92	6,21	6,55	6,12	6,07	6,06
1		6,09	6,11	6,04	6,72	5,96	6,27	5,99	6,03	6,72	6,26	6	6,72	6,84	6,77	6,56	6,32
2		6,37	6,24	6,07	6,76	5,96	6,68	6,17	6,07	6,78	6,75	5,98	6,87	6,97	6,97	6,88	6,47
3		6,73	6,7	6,44	6,79	6,06	6,76	6,56	6,31	6,83	6,77	6,03	6,83	6,89	6,91	6,91	6,62
4		6,78	6,81	6,78	6,79	6,19	6,77	6,68	6,73	6,83	6,81	6,22	6,83	6,9	6,92	6,94	6,72
5		6,75	6,8	6,79	6,81	6,59	6,74	6,69	6,72	6,8	6,78	6,64	6,81	6,88	6,91	6,94	6,77
6		6,55	6,71	6,71	6,74	6,64	6,67	6,62	6,67	6,63	6,72	6,71	6,75	6,81	6,83	6,83	6,70
7		6,04	6,12	6,4	6,51	6,24	6,21	6,12	6,23	6,26	6,52	6,43	6,45	6,49	6,53	6,46	6,33
8		5,56	5,57	5,88	6,04	5,67	5,7	5,6	5,78	5,67	5,96	5,76	5,95	5,87	6,02	5,76	5,79
9		5,58	5,59	5,65	5,6	5,76	5,76	5,6	5,73	5,7	5,65	5,47	5,8	5,91	5,84	5,71	5,69
10		5,66	5,54	5,68	5,55	5,56	5,77	5,61	5,79	5,71	5,49	5,44	5,78	5,82	5,62		5,65
11		5,67	5,67	5,62	5,47	5,57	5,67	5,61	5,74	5,66	5,55	5,48	5,89	5,78	5,79		5,64
12		5,6	5,66	5,57	5,55	5,63	5,69	5,6	5,95	5,71	5,46	5,39	6,11	5,74	5,75		5,67
13		5,68	5,62	5,59	5,59	5,67	5,69	5,68	5,87	5,81	5,56	5,56	5,97	5,95	5,84		5,71
14	5,7	5,72	5,58	5,6	5,56	5,68	5,71	5,6	5,91	5,84	5,55	5,61	6,17	5,84	5,80		5,72
15	5,76	5,77	5,67	5,68	5,65	5,8	5,79	5,52	6	5,83	5,6	5,68	6,26	6,14	6,00		5,80
16	5,69	5,91	5,62	5,67	5,63	5,81	5,85	5,76	5,9	5,85	5,53	5,82	6,38	6,3	5,86		5,84
17	5,69	5,82	5,58	5,6	5,55	5,73	6,03	5,65	5,91	5,86	5,55	5,82	6,21	6,35	5,90		5,81
18	5,59	5,69	5,52	5,57	5,66	5,8	5,82	5,63	5,78	5,77	5,48	5,78	6,04	6,03	5,90		5,73
19	5,42	5,41	5,43	5,47	5,43	5,55	5,44	5,47	5,68	5,56	5,39	5,73	5,95	5,66	5,46		5,54
20	5,39	5,44	5,31	5,48	5,33	5,5	5,56	5,36	5,53	5,51	5,4	5,7	5,61	5,64	5,37		5,48
21	5,36	5,39	5,38	5,65	5,44	5,46	5,52	5,41	5,52	5,51	5,39	5,67	5,63	5,48	5,47		5,49
22	5,48	5,43	5,45	5,69	5,37	5,56	5,52	5,45	5,57	5,52	5,64	5,75	5,7	5,62	5,59		5,55
23	5,69	5,68	5,62	5,85	5,53	5,85	5,73	5,69	5,78	5,71	5,83	5,96	5,96	5,87	5,88		5,77

Pression moyenne journalière PI n°28 - VELORCEY - Rue des Chenevières

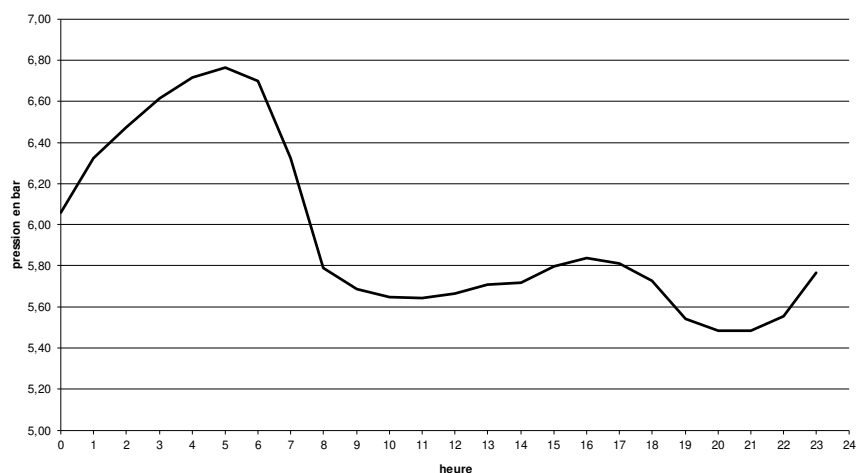

Pression PI n°28 - Rue des Chenevières - Velorcey - Du 03 au 18 Juillet 2019

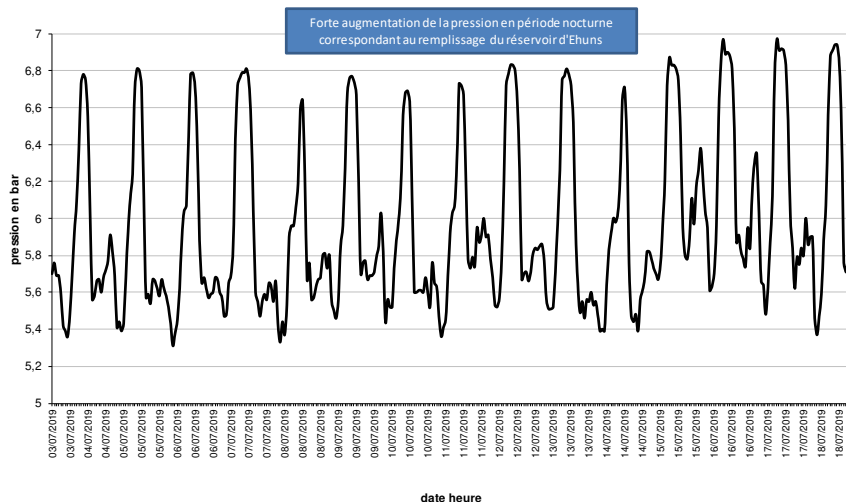

SIE BREUCHES - ABELCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Rue de l'Ancienne Mairie - PI n°33


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI33									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue de l'Ancienne Mairie									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	261,81									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		6,15	6,16	6,1	6,53	6,17	6,17	6,13	6,15	6,36	6,18	6,12	6,36	6,66	6,33	6,32	6,26
1		6,3	6,32	6,28	6,74	6,21	6,44	6,23	6,27	6,77	6,42	6,2	6,77	6,88	6,84	6,70	6,48
2		6,48	6,38	6,26	6,77	6,19	6,71	6,37	6,29	6,79	6,79	6,17	6,89	6,97	7,00	6,90	6,58
3		6,74	6,72	6,53	6,79	6,26	6,77	6,62	6,44	6,83	6,77	6,2	6,84	6,89	6,92	6,92	6,67
4		6,79	6,8	6,79	6,79	6,34	6,78	6,71	6,75	6,83	6,81	6,34	6,83	6,9	6,92	6,93	6,74
5		6,75	6,79	6,79	6,81	6,63	6,75	6,72	6,73	6,8	6,79	6,66	6,82	6,88	6,92	6,94	6,77
6		6,58	6,71	6,73	6,74	6,66	6,69	6,66	6,69	6,66	6,74	6,72	6,76	6,82	6,85	6,85	6,72
7		6,16	6,21	6,46	6,54	6,31	6,31	6,21	6,3	6,35	6,56	6,47	6,51	6,56	6,60	6,55	6,40
8		5,8	5,78	6,03	6,17	5,86	5,92	5,82	5,95	5,85	6,1	5,91	6,09	6,07	6,20	5,95	5,97
9		5,77	5,81	5,83	5,82	5,94	5,96	5,83	5,91	5,89	5,85	5,64	5,98	6,12	6,07	5,91	5,89
10		5,86	5,76	5,87	5,75	5,73	6,01	5,87	5,94	5,91	5,67	5,59	5,99	6,04	5,83		5,85
11		5,91	5,87	5,84	5,66	5,76	5,92	5,84	5,95	5,88	5,78	5,65	6,12	6,05	6,02		5,86
12		5,82	5,9	5,79	5,81	5,84	5,93	5,84	6,12	5,94	5,63	5,54	6,31	6,01	5,99		5,88
13		5,92	5,89	5,82	5,86	5,9	5,96	5,94	6,05	6,05	5,75	5,74	6,21	6,18	6,07		5,94
14	6	5,95	5,85	5,82	5,84	5,92	5,98	5,86	6,06	6,07	5,76	5,81	6,35	6,09	6,03		5,95
15	6,06	5,98	5,95	5,92	5,94	6,02	6,07	5,83	6,15	6,05	5,8	5,9	6,46	6,37	6,21		6,04
16	5,92	6,11	5,89	5,88	5,86	6	6,11	6,01	6,05	6,04	5,72	6,04	6,52	6,5	6,08		6,05
17	5,91	6	5,78	5,8	5,79	5,93	6,22	5,9	6,03	6,03	5,72	6,03	6,36	6,53	6,11		6,00
18	5,79	5,88	5,75	5,74	5,88	5,97	6	5,84	5,94	5,94	5,6	6	6,22	6,24	6,08		5,91
19	5,6	5,64	5,65	5,63	5,64	5,75	5,61	5,63	5,83	5,79	5,5	5,94	6,16	5,91	5,72		5,73
20	5,56	5,71	5,49	5,64	5,52	5,71	5,76	5,5	5,73	5,71	5,54	5,9	5,89	5,89	5,58		5,68
21	5,5	5,6	5,58	5,85	5,63	5,65	5,77	5,6	5,68	5,73	5,55	5,85	5,95	5,75	5,72		5,69
22	5,67	5,7	5,64	5,87	5,58	5,82	5,76	5,66	5,78	5,78	5,87	5,97	5,98	5,92	5,91		5,79
23	5,89	5,92	5,82	6,02	5,78	6,08	5,99	5,91	5,99	5,95	6,04	6,16	6,19	6,13	6,16		5,99

Pression moyenne journalière PI n°33 - ABELCOURT - Rue de l'Ancienne Mairie

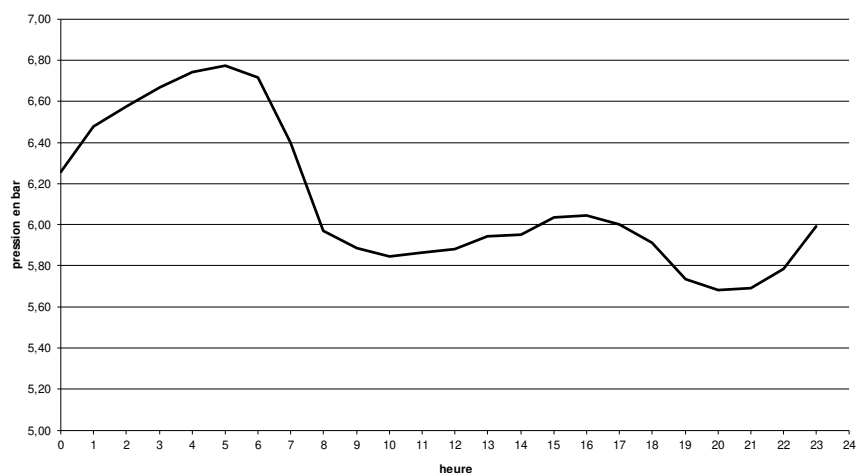

Pression PI n°33 - Rue de l'Ancienne Mairie - Abelcourt - Du 03 au 18 Juillet 2019

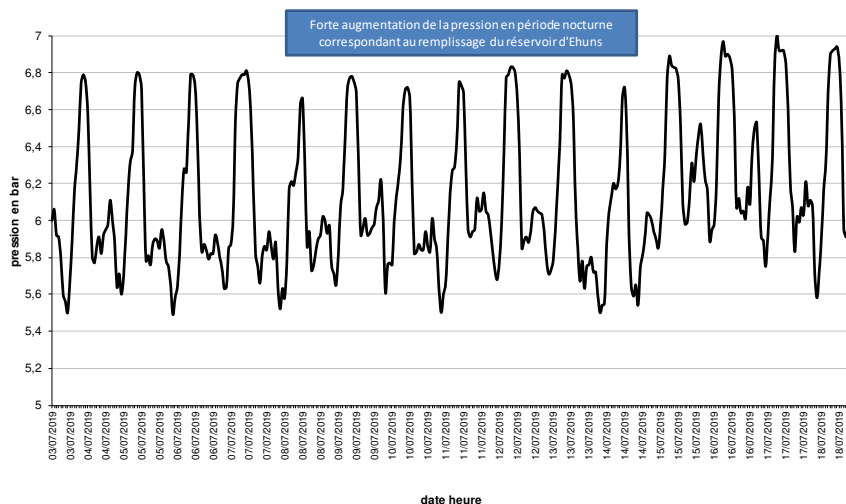

SIE BREUCHES - ABELCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Rue des Combes - PI n°37


Référence du point de mesure										Référence des mesures							
Nom	PI37									Matériel	capteur pression PI						
Lieu	Rue des Combes									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19						
Altitude	264,77									Paramètre	pression en Bar						
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute						
Diamètre	100 mm									Observation							

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,69	5,71	5,66	6,08	5,71	5,7	5,65	5,69	5,88	5,72	5,63	5,85	0,01	0,00	0,00	5,75
1		5,83	5,87	5,82	6,27	5,76	5,95	5,74	5,78	6,26	5,95	5,71	6,24	0	0,00	0,00	5,93
2		6	5,91	5,79	6,29	5,72	6,21	5,87	5,8	6,28	6,3	5,67	6,36	0	0,00	0,00	6,02
3		6,25	6,23	6,05	6,3	5,79	6,25	6,11	5,94	6,31	6,27	5,7	6,31	0	0,00	0,00	6,13
4		6,29	6,3	6,29	6,3	5,86	6,26	6,19	6,23	6,31	6,3	5,83	6,3	0	0,00	0,00	6,21
5		6,25	6,28	6,29	6,31	6,13	6,22	6,19	6,2	6,27	6,27	6,13	6,29	0	0,00	0,00	6,24
6		6,08	6,2	6,22	6,24	6,16	6,16	6,12	6,17	6,14	6,21	6,19	6,22	0	0,00	0,00	6,18
7		5,67	5,71	5,95	6,05	5,81	5,79	5,69	5,79	5,83	6,04	5,94	5,99	0	0,00	0,00	5,86
8		5,31	5,29	5,53	5,69	5,37	5,41	5,32	5,45	5,36	5,6	5,39	5,58	0	0,00	0,00	5,44
9		5,29	5,3	5,33	5,35	5,44	5,45	5,33	5,42	5,42	5,34	5,13	5,48	0	0,00	0,00	5,36
10		5,38	5,27	5,39	5,27	5,25	5,51	5,38	5,43	5,44	5,18	5,12	2,23	0	0,00		5,33
11		5,44	5,4	5,35	5,2	5,29	5,43	5,35	5,46	5,39	5,3	5,18	0	0	0,00		5,34
12		5,36	5,44	5,31	5,35	5,37	5,44	5,35	5,62	5,48	5,16	5,06	0	0	0,00		5,36
13		5,46	5,43	5,36	5,41	5,44	5,48	5,46	5,56	5,59	5,28	5,27	0	0	0,00		5,43
14	5,22	5,5	5,4	5,36	5,39	5,45	5,51	5,39	5,57	5,62	5,29	5,35	0	0	0,00		5,42
15	5,62	5,53	5,5	5,46	5,5	5,54	5,58	5,36	5,66	5,59	5,33	5,43	0	0,01	0,00		5,51
16	5,47	5,66	5,45	5,45	5,42	5,55	5,63	5,53	5,57	5,59	5,26	5,56	0	0,01	0,00		5,51
17	5,47	5,56	5,35	5,36	5,36	5,48	5,74	5,44	5,57	5,59	5,26	5,54	0	0,01	0,00		5,48
18	5,37	5,46	5,33	5,31	5,46	5,52	5,55	5,4	5,48	5,51	5,16	5,5	0,01	0	0,00		5,42
19	5,19	5,24	5,26	5,22	5,24	5,32	5,18	5,2	5,4	5,37	5,06	5,45	0	0	0,00		5,26
20	5,14	5,31	5,1	5,23	5,11	5,28	5,32	5,07	5,29	5,28	5,1	5,41	0	0	0,00		5,22
21	5,07	5,19	5,17	5,44	5,21	5,21	5,34	5,17	5,25	5,3	5,1	5,36	0,01	0,01	0,00		5,23
22	5,24	5,29	5,22	5,45	5,15	5,36	5,32	5,22	5,33	5,35	5,41	5,48	0,01	0,01	0,01		5,32
23	5,44	5,49	5,39	5,59	5,34	5,62	5,52	5,46	5,53	5,51	5,57	5,65	0,01	0,01	0,00		5,51

Pression moyenne journalière PI n°37 - ABELCOURT - Rue des Combes

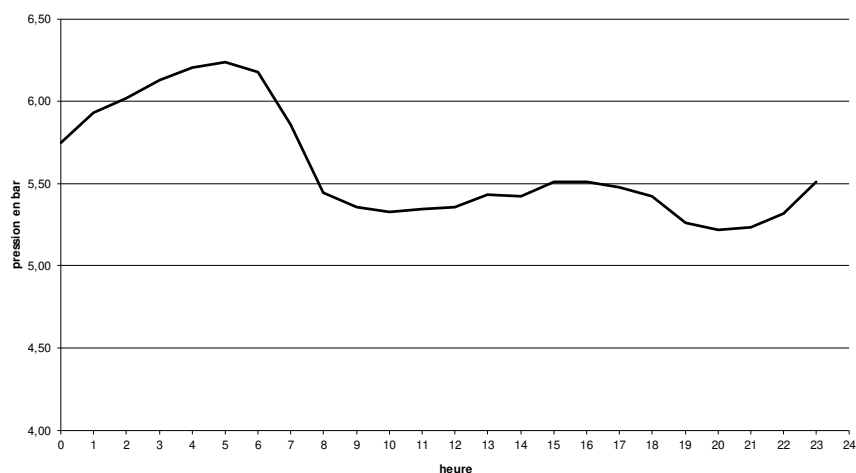

Pression PI n°37 - Rue des Combes - Abelcourt - Du 03 au 18 Juillet 2019

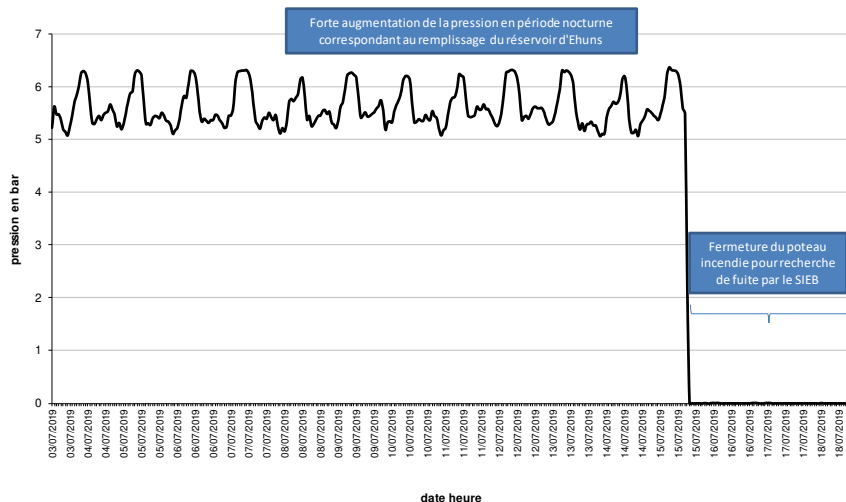

SIE BREUCHES - VILLERS LES LUXEUIL

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Rue du Faubourg - PI n°43


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI43									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue du Faubourg									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	275,33									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,24	5,22	5,2	5,38	5,26	5,25	5,26	5,23	5,33	5,22	5,23	5,34	5,41	5,26	5,30	5,27
1		5,3	5,32	5,32	5,4	5,26	5,36	5,28	5,32	5,46	5,35	5,33	5,47	5,48	5,48	5,43	5,37
2		5,3	5,25	5,21	5,37	5,19	5,41	5,36	5,29	5,4	5,45	5,21	5,5	5,54	5,55	5,45	5,36
3		5,37	5,37	5,3	5,38	5,22	5,4	5,36	5,29	5,42	5,38	5,22	5,43	5,43	5,45	5,43	5,36
4		5,39	5,39	5,39	5,38	5,24	5,4	5,39	5,39	5,41	5,4	5,26	5,42	5,44	5,45	5,45	5,38
5		5,36	5,38	5,39	5,38	5,33	5,38	5,38	5,38	5,39	5,39	5,36	5,41	5,43	5,44	5,45	5,39
6		5,3	5,34	5,36	5,36	5,33	5,35	5,35	5,36	5,33	5,37	5,38	5,39	5,4	5,41	5,40	5,36
7		5,14	5,15	5,25	5,28	5,18	5,2	5,19	5,2	5,2	5,3	5,27	5,29	5,3	5,30	5,29	5,23
8		5,02	4,99	5,09	5,14	5,03	5,05	5,03	5,07	5,03	5,12	5,07	5,12	5,1	5,16	5,06	5,07
9		5,06	5,07	5,02	4,99	5,15	5,1	5,01	5,13	5,14	5,02	4,97	5,08	5,11	5,08	5,05	5,07
10		5,09	5,04	5,12	4,96	5,06	5,14	5,12	5,15	5,14	4,95	4,96	5,16	5,18	5,02		5,08
11		5,09	5,06	5,05	5	5,07	5,12	5,08	5,18	5,07	5,06	5,03	5,17	5,14	5,16		5,09
12		5,07	5,09	5	5,05	5,08	5,1	5,08	5,24	5,12	4,96	4,98	5,24	5,14	5,12		5,09
13		5,14	5,04	5,06	5,07	5,09	5,11	5,13	5,2	5,14	5,05	5,04	5,21	5,21	5,15		5,11
14	5,13	5,1	5,02	5,03	5,07	5,09	5,14	5,09	5,21	5,17	5,07	5,08	5,23	5,14	5,12		5,11
15	5,15	5,05	5,09	5,09	5,13	5,15	5,16	5,08	5,18	5,12	5,06	5,16	5,31	5,24	5,21		5,14
16	5,03	5,07	5,03	5,03	5,02	5,1	5,16	5,13	5,13	5,09	5,08	5,14	5,26	5,28	5,15		5,11
17	5,02	5,03	4,92	4,97	5	5,06	5,13	5,03	5,1	5,08	5	5,12	5,19	5,25	5,13		5,06
18	4,98	4,97	4,9	4,91	4,98	5,04	5,05	4,98	5,02	5	4,93	5,09	5,11	5,11	5,06		5,01
19	4,91	4,95	4,86	4,86	4,9	4,96	4,94	4,92	5	4,96	4,89	5,06	5,1	4,99	4,93		4,95
20	4,96	4,98	4,84	4,86	4,86	5,02	4,97	4,88	5,06	4,94	4,9	5,03	5	4,99	4,90		4,95
21	4,93	4,92	4,95	5,02	4,98	5,01	5,05	4,96	5,03	5,02	4,92	5	5,11	4,95	5,00		4,99
22	5,02	5,02	5	5,06	4,98	5,07	5,05	5,02	5,06	5,06	5,13	5,14	5,13	5,12	5,10		5,06
23	5,11	5,09	5,08	5,14	5,08	5,23	5,16	5,13	5,16	5,13	5,19	5,24	5,22	5,19	5,20		5,15

Pression moyenne journalière PI n°43 - VILLERS LES LUXEUIL - Rue du Faubourg

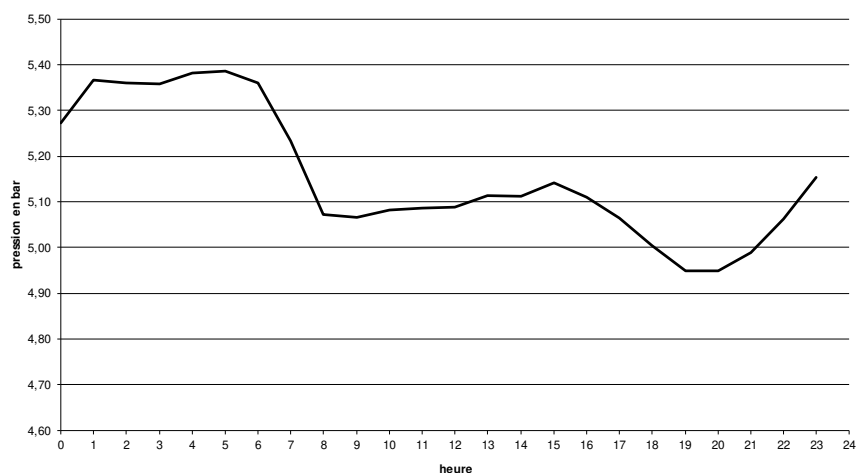


Pression PI n°43 - Rue du Faubourg - Villers les Luxeuil - Du 03 au 18 Juillet 2019

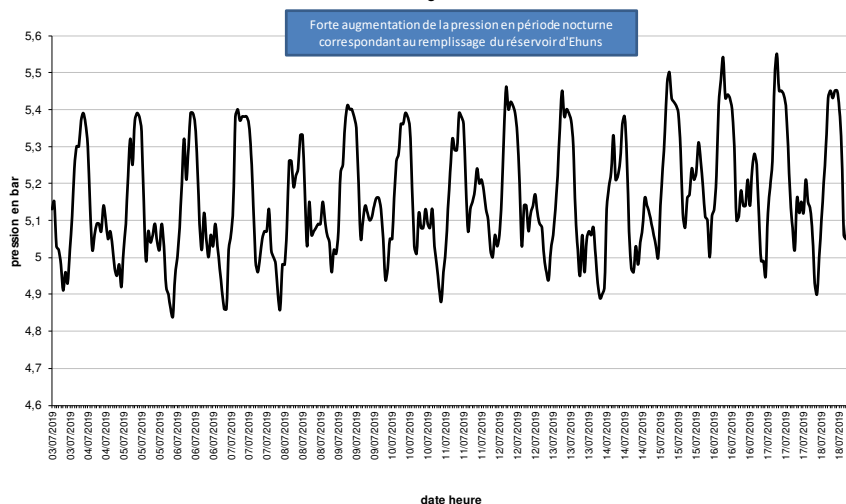


SIE BREUCHES - EHUNS																		
Diagnostic du réseau d'eau potable																		
Mesures sur le réseau																		
Profil type																		
Poteau incendie																		
PI 47 - Rue de la Fontaine																		
Référence du point de mesure									Référence des mesures									
Nom		PI 47							Matériel			capteur pression PI						
Lieu		Rue de la Fontaine							Période de mesure			Du 03/07/19 au 18/07/19						
Altitude		262,4							Paramètre			pression en Bar						
Type		poteau incendie							Pas de mesure			minute						
Diamètre		100 mm							Observation									
heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne	
0		1,14	4,03	3,57	3,03	3,96	4,46	4,73	4,64	3,68	3,84	3,89	4,18	3,92	3,84	2,23	3,98	
1		1,32	4,29	4,4	3,81	4,04	5,2	5,26	5,19	4,06	4,33	4,02	4,24	4,39	4,66	3,67	4,45	
2		1,29	4,88	4,48	3,94	3,98	5,52	5,64	5,4	4,41	4,42	4,44	4,58	4,52	4,97	4,41	4,71	
3		1,32	5,28	4,8	3,79	4,14	5,47	5,77	5,53	4,98	5	4,81	4,64	4,52	5,25	4,69	4,92	
4		1,24	5,45	4,54	3,88	4,29	5,41	6	5,46	5,18	5,05	4,69	4,74	4,74	5,06	4,71	4,96	
5		1,15	5,07	4,29	3,97	4,13	5,57	5,41	5,26	4,84	5,23	4,81	4,64	4,72	5,22	4,69	4,86	
6		0,57	4,62	3,94	3,74	4,11	5,03	4,93	4,77	4,22	4,96	4,7	4,26	4,46	4,61	4,40	4,49	
7		0,1	4,35	3,44	3,81	3,56	3,82	3,65	4,18	3,61	4,19	4,3	3,87	3,87	4,12	3,64	3,91	
8		0,04	3,82	3,19	2,93	3,54	3,6	3,46	3,5	2,73	3,5	3,8	3,51	3,48	3,82	2,97	3,45	
9		0,02	3,94	2,94	1,99	3,08	3,3	3,33	2,92	2,37	2,48	3,05	3,18	2,98	2,89	2,23	2,96	
10		0,01	3,79	2,65	1,79	2,43	2,96	2,88	1,48	2,02	2,03	2,4	3,05	2,88	1,71		2,47	
11		0	3,95	2,57	1,93	2,52	2,85	2,74	1,88	2,21	2,29	1,97	2,93	2,69	1,46		2,46	
12		0	3,87	2,33	1,92	2,5	2,55	2,49	1,83	1,81	1,8	1,63	2,67	2,57	1,32		2,25	
13		0	3,63	2,19	1,58	2,58	2,82	2,48	1,59	1,37	2,07	1,86	2,12	2,45	1,22		2,15	
14	4,42	0	3,47	1,91	1,53	2,36	2,83	2,62	1,58	1,91	1,97	1,89	2,15	2,43	1,38		2,16	
15	4,81	0	3,34	1,82	1,69	2,39	2,62	2,7	2,02	2,03	1,75	2,71	2,27	2,44	1,42		2,25	
16	4,97	0	3,02	1,67	1,52	2,89	2,55	2,74	1,62	1,97	2,04	3,79	2,35	2,42	1,26		2,30	
17	5	0	2,27	1,8	1,66	2,42	2,32	2,25	1,59	1,7	1,71	3,15	1,96	2,23	1,99		2,08	
18	4,07	0	2,64	2,37	2,19	2,38	2,54	2,43	1,94	1,66	1,48	2,57	2	2,59	2,63		2,26	
19	2,52	0	2,33	2,53	1,86	2,37	2,44	2,21	1,32	1,99	1,24	2,77	1,55	1,42	2,66		2,05	
20	1,71	0	2,24	2,61	1,26	2,09	1,93	1,37	1,09	1,26	1,48	2,58	1,21	0,42	0,65		1,55	
21	1,11	0,73	0,92	3,13	1,36	2,1	2,53	1,4	2,21	1	2,46	2,84	2,13	0,8	0,69		1,81	
22	0,45	1,8	2,17	2,83	2,82	3,51	3,43	3,38	2,77	3	3,01	3,51	3,32	2,68	1,70		2,93	
23	0,76	3,21	3,18	2,93	3,4	4,2	3,93	4,28	3,46	3,34	3,71	3,69	3,51	3,43	1,47		3,43	

Pression moyenne journalière PI 47 - EHUNS - Rue de la Fontaine

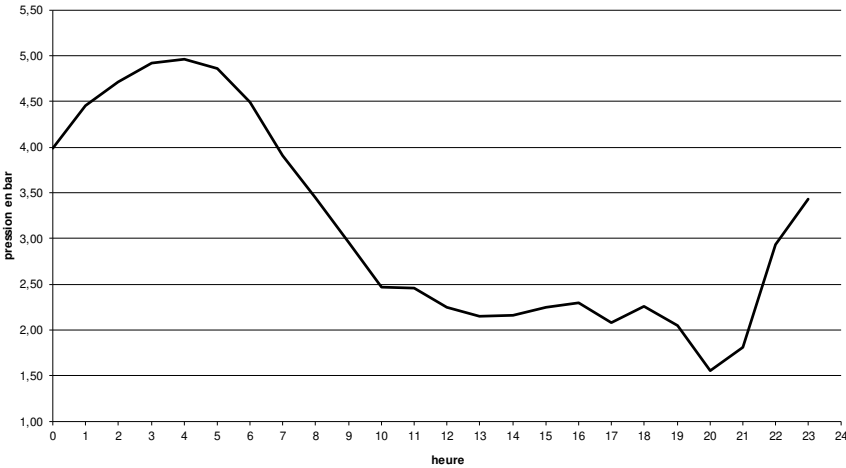

Pression PI 47- Rue de la Fontaine - Ehuns - Du 03 au 18 Juillet 2019

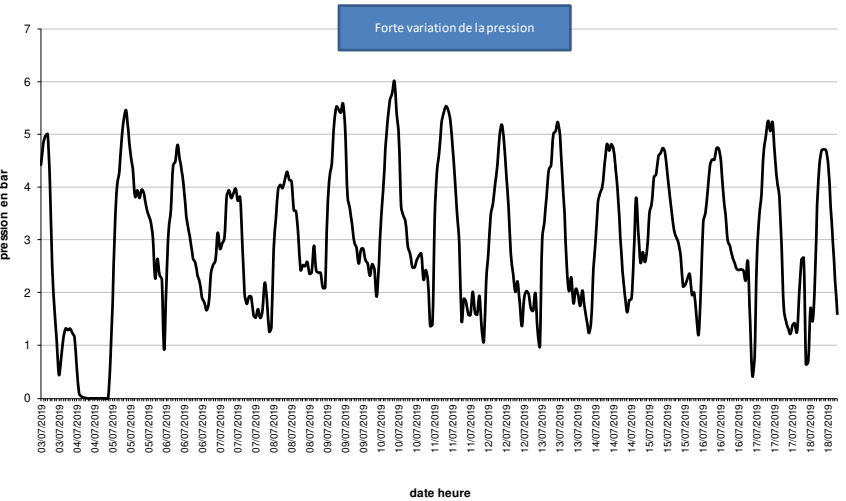

SIE BREUCHES - STE MARIE EN CHAUX

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 48 - Rue de la Station


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI 48									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue de la Station									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	255,46									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		5,1	4,91	4,84	5,16	5,06	4,98	5,05	5,04	5,19	4,9	5,3	5,18	5,08	5,05	5,13	5,06
1		5,13	5,14	5,03	5,34	5,38	5,1	5,01	5,38	5,52	4,94	5,37	5,55	5,43	5,70	5,59	5,29
2		5,77	5,09	5,16	5,48	5,45	5,38	5,4	5,49	5,68	5,23	5,56	5,65	5,32	5,74	5,75	5,46
3		5,89	5,4	5,57	5,61	5,45	5,53	5,58	5,53	5,93	5,32	5,65	5,65	5,31	5,82	5,93	5,59
4		5,82	5,34	5,9	5,56	5,32	5,49	5,52	5,49	5,95	5,3	5,62	5,55	5,3	5,37	5,76	5,54
5		5,73	5,21	5,73	5,6	5,22	5,29	5,4	5,35	5,68	5,27	5,67	5,68	5,26	5,84	5,83	5,50
6		5,23	4,92	5,38	5,4	5,04	5,04	5,1	5,09	5,35	5,22	5,57	5,29	5,07	5,44	5,40	5,22
7		4,79	4,73	4,99	5,09	4,88	4,81	4,87	4,87	4,87	4,91	5,13	4,95	4,78	4,95	4,91	4,90
8		4,63	4,62	4,84	4,78	4,71	4,66	4,67	4,68	4,65	4,71	4,79	4,73	4,63	4,68	4,71	4,70
9		4,62	4,64	4,75	4,66	4,68	4,62	4,66	4,72	4,66	4,66	4,69	4,68	4,63	4,66	4,65	4,67
10		4,65	4,65	4,68	4,65	4,63	4,6	4,65	4,77	4,65	4,6	4,6	4,65	4,62	4,62		4,65
11		4,66	4,6	4,64	4,63	4,64	4,65	4,6	4,75	4,62	4,62	4,61	4,65	4,62	4,63		4,64
12		4,67	4,62	4,6	4,62	4,69	4,63	4,65	4,77	4,64	4,61	4,62	4,66	4,67	4,66		4,65
13		4,68	4,62	4,62	4,68	4,7	4,67	4,7	4,75	4,66	4,7	4,69	4,64	4,66	4,63		4,67
14	1,19	4,61	4,64	4,65	4,68	4,66	4,63	4,73	4,78	4,69	4,71	4,79	4,66	4,67	4,60		4,68
15	4,6	4,7	4,76	4,72	4,74	4,66	4,72	4,72	4,86	4,74	4,75	4,85	4,79	4,73	4,66		4,75
16	4,61	4,76	4,71	4,75	4,81	4,66	4,78	4,7	4,93	4,75	4,85	4,95	4,83	4,9	4,75		4,80
17	4,63	4,69	4,68	4,71	4,84	4,68	4,75	4,75	4,88	4,74	4,76	4,91	4,92	4,89	4,80		4,78
18	4,6	4,68	4,6	4,68	4,7	4,66	4,73	4,73	4,76	4,75	4,76	4,9	4,81	4,75	4,78		4,73
19	4,59	4,62	4,61	4,66	4,68	4,64	4,7	4,72	4,72	4,68	4,67	4,81	4,72	4,68	4,70		4,68
20	4,64	4,63	4,66	4,71	4,66	4,65	4,67	4,66	4,64	4,66	4,68	4,76	4,69	4,64	4,67		4,67
21	4,62	4,6	4,7	4,75	4,67	4,67	4,7	4,66	4,71	4,67	4,75	4,74	4,74	4,7	4,70		4,69
22	4,67	4,74	4,74	4,79	4,73	4,68	4,76	4,73	4,75	4,7	4,85	4,87	4,8	4,79	4,77		4,76
23	4,85	4,78	4,77	4,84	4,81	4,81	4,85	4,89	4,91	4,78	5,18	5,03	4,82	4,88	4,87		4,87

Pression moyenne journalière PI 48 - STE MARIE EN CHAUX - Rue de la Station

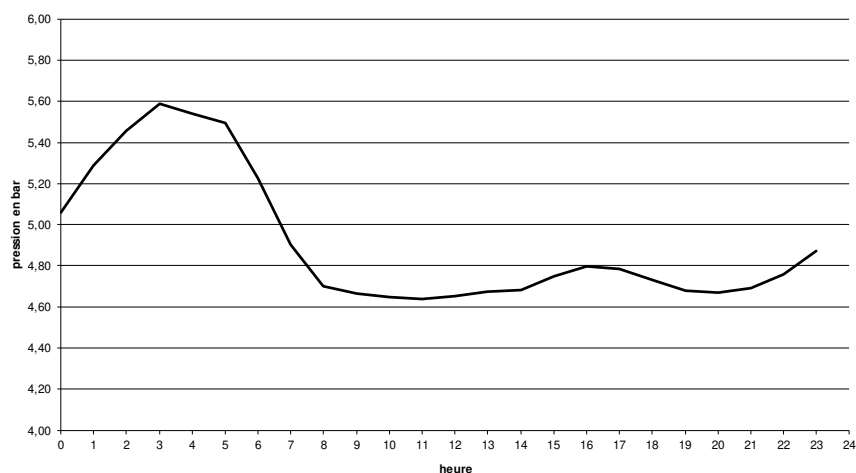

Pression PI 48 - Rue de la Station - STE MARIE - Du 03 au 18 Juillet 2019

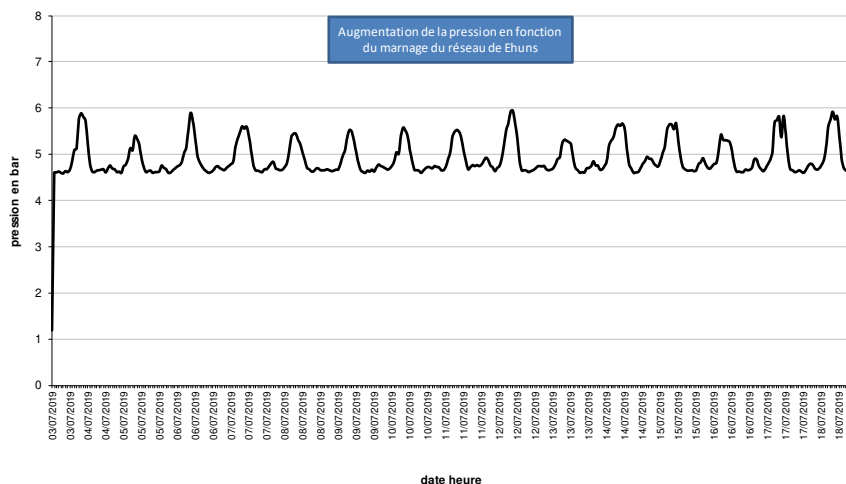

SIE BREUCHES - STE MARIE EN CHAUX

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 52 - Quartier de la Gare du Tram


Référence du point de mesure										Référence des mesures							
Nom	PI 52									Matériel	capteur pression PI						
Lieu	Quartier de la Gare du Tram									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19						
Altitude	253,23									Paramètre	pression en Bar						
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute						
Diamètre	100 mm									Observation							

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		7,49	7,45	7,47	7,61	7,6	7,42	7,44	7,48	7,52	7,5	7,61	7,65	7,52	7,42	7,51	7,51
1		7,42	7,5	7,55	7,56	7,58	7,51	7,45	7,56	7,52	7,46	7,7	7,66	7,47	7,54	7,49	7,53
2		7,45	7,37	7,37	7,5	7,48	7,41	7,58	7,54	7,43	7,61	7,54	7,64	7,59	7,59	7,50	7,51
3		7,41	7,46	7,49	7,5	7,5	7,5	7,53	7,52	7,53	7,52	7,54	7,56	7,51	7,53	7,51	7,51
4		7,46	7,48	7,5	7,49	7,47	7,49	7,52	7,5	7,5	7,52	7,53	7,54	7,51	7,51	7,52	7,50
5		7,39	7,42	7,47	7,49	7,43	7,44	7,48	7,45	7,46	7,52	7,53	7,51	7,47	7,48	7,51	7,47
6		7,33	7,32	7,46	7,49	7,32	7,36	7,38	7,36	7,34	7,52	7,54	7,42	7,39	7,43	7,32	7,40
7		7,19	7,19	7,39	7,46	7,23	7,21	7,36	7,23	7,29	7,47	7,5	7,33	7,17	7,35	7,27	7,31
8		7,1	7	7,33	7,38	7,08	7,02	7,23	7,15	7,11	7,39	7,45	7,28	7,12	7,23	7,17	7,21
9		7,22	7,16	7,29	7,3	7,29	7,19	7,22	7,32	7,33	7,3	7,36	7,26	7,07	7,22	7,21	7,25
10		7,22	7,15	7,34	7,28	7,13	7,11	7,26	7,28	7,18	7,19	7,31	7,31	7,16	7,11		7,22
11		7,22	7,11	7,33	7,32	7,21	7,08	7,19	7,29	7,21	7,36	7,36	7,2	7,07	7,29		7,23
12		7,12	7,12	7,09	7,37	7,25	7,09	7,13	7,39	7,34	7,14	7,37	7,26	7,13	7,22		7,22
13		7,3	7	7,31	7,38	7,33	7,24	7,29	7,36	7,24	7,38	7,4	7,24	7,22	7,23		7,28
14	5,99	7,07	7	7,33	7,4	7,12	7,26	7,28	7,32	7,27	7,46	7,49	7,14	7,24	7,14		7,17
15		7,2	7,09	7,18	7,44	7,48	7,3	7,27	7,28	7,26	6,35	7,45	7,58	7,33	7,11	7,23	7,24
16	7,05	7,08	7,14	7,38	7,34	7,25	7,31	7,3	7,08	0,24	7,52	7,47	7,3	7,35	7,31		7,21
17		7,12	7,08	7,07	7,32	7,32	7,25	7,26	7,25	7,29	6,93	7,4	7,47	7,23	7,32	7,31	7,24
18	6,96	6,96	6,86	7,27	7,26	7,12	7,18	7,16	7,23	7,11	7,38	7,45	7,26	7,22	7,10		7,17
19	6,95	6,93	6,87	7,23	7,23	6,85	7,07	7,03	7,21	7,07	7,3	7,39	6,96	7,07	7,10		7,08
20	6,95	6,84	6,98	7,23	7,17	6,86	6,72	6,71	7,01	6,91	7,28	7,38	6,8	6,79	6,76		6,97
21	6,78	6,78	7,09	7,38	7,31	7,01	6,75	6,9	6,96	7,01	7,35	7,37	7,07	6,97	7,08		7,05
22	7,1	7,14	7,2	7,44	7,39	6,95	7,15	7,15	7,18	7,17	7,54	7,48	7,23	7,35	7,20		7,25
23	7,29	7,16	7,28	7,5	7,48	7,37	7,31	7,27	7,34	7,36	7,57	7,57	7,2	7,32	7,33		7,36

Pression moyenne journalière PI 52 - STE MARIE EN CHAUX - Quartier de la Gare du Tram

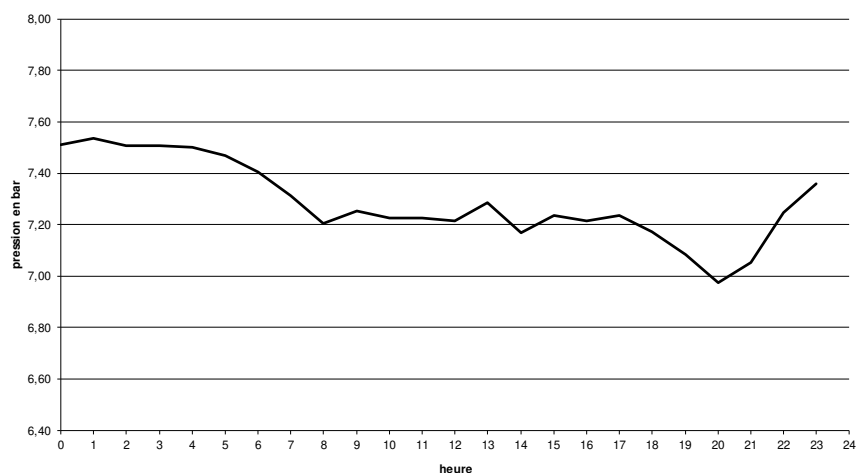

Pression PI 52- Quartier de la Gare du Tram - STE MARIE - Du 03 au 18 Juillet 2019

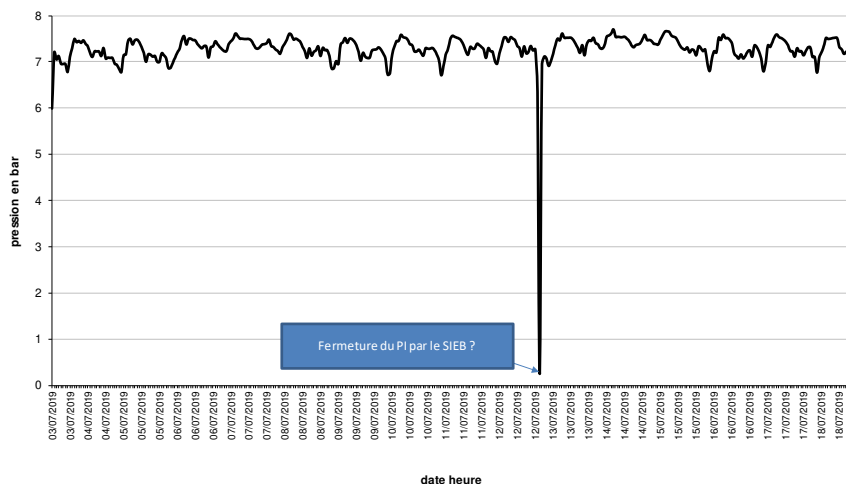

SIE BREUCHES - BREUCHES

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 54 - Rue des Prés


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI 54									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue des Prés									Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19								
Altitude	257,58									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		4,85	4,62	4,53	4,91	4,81	4,75	4,83	4,8	4,99	4,67	5,1	5	4,86	4,82	4,90	4,82
1		4,9	4,89	4,76	5,11	5,15	4,88	4,79	5,17	5,33	4,72	5,17	5,38	5,23	5,51	5,38	5,07
2		5,56	4,85	4,92	5,27	5,23	5,18	5,2	5,28	5,5	5,04	5,37	5,49	5,14	5,55	5,55	5,26
3		5,69	5,18	5,35	5,41	5,24	5,34	5,39	5,34	5,75	5,13	5,47	5,49	5,13	5,63	5,74	5,40
4		5,63	5,13	5,69	5,37	5,11	5,31	5,34	5,3	5,77	5,12	5,45	5,39	5,13	5,18	5,57	5,35
5		5,54	5	5,52	5,4	5,02	5,12	5,23	5,17	5,51	5,08	5,51	5,52	5,1	5,66	5,66	5,31
6		5,04	4,71	5,18	5,2	4,84	4,86	4,92	4,91	5,17	5,04	5,41	5,12	4,91	5,26	5,22	5,04
7		4,58	4,51	4,79	4,88	4,67	4,62	4,7	4,68	4,68	4,73	4,96	4,78	4,59	4,76	4,72	4,71
8		4,34	4,37	4,64	4,54	4,48	4,43	4,47	4,4	4,43	4,49	4,6	4,52	4,41	4,47	4,48	4,47
9		4,33	4,39	4,53	4,39	4,43	4,39	4,47	4,49	4,41	4,39	4,46	4,48	4,42	4,44	4,44	4,43
10		4,37	4,41	4,43	4,36	4,31	4,38	4,44	4,55	4,4	4,34	4,32	4,44	4,39	4,42		4,40
11		4,38	4,35	4,42	4,32	4,35	4,44	4,4	4,53	4,37	4,36	4,32	4,45	4,4	4,40		4,39
12		4,41	4,35	4,35	4,32	4,45	4,42	4,44	4,55	4,4	4,36	4,33	4,46	4,47	4,44		4,41
13		4,4	4,32	4,32	4,38	4,44	4,43	4,44	4,54	4,39	4,46	4,46	4,4	4,43	4,37		4,42
14	4,28	4,29	4,33	4,32	4,37	4,39	4,34	4,48	4,56	4,41	4,44	4,54	4,41	4,42	4,30		4,41
15	4,27	4,38	4,46	4,43	4,45	4,38	4,44	4,42	4,65	4,46	4,49	4,6	4,55	4,46	4,35		4,47
16	4,27	4,44	4,4	4,44	4,53	4,36	4,48	4,38	4,74	4,46	4,6	4,71	4,58	4,62	4,43		4,52
17	4,28	4,35	4,34	4,38	4,56	4,37	4,44	4,44	4,65	4,45	4,5	4,69	4,65	4,59	4,48		4,49
18	4,21	4,33	4,21	4,3	4,34	4,32	4,4	4,41	4,53	4,49	4,5	4,67	4,54	4,4	4,44		4,42
19	4,17	4,25	4,17	4,23	4,26	4,28	4,36	4,39	4,45	4,35	4,33	4,58	4,45	4,3	4,34		4,33
20	4,23	4,23	4,2	4,36	4,2	4,3	4,3	4,32	4,33	4,33	4,31	4,53	4,35	4,23	4,31		4,30
21	4,24	4,19	4,29	4,43	4,26	4,3	4,36	4,31	4,43	4,35	4,47	4,48	4,45	4,37	4,35		4,35
22	4,32	4,35	4,38	4,49	4,37	4,36	4,48	4,41	4,5	4,4	4,6	4,67	4,54	4,5	4,46		4,46
23	4,57	4,47	4,44	4,56	4,5	4,55	4,59	4,64	4,69	4,52	4,97	4,85	4,58	4,63	4,59		4,61

Pression moyenne journalière PI 54 - BREUCHES - Rue des Prés

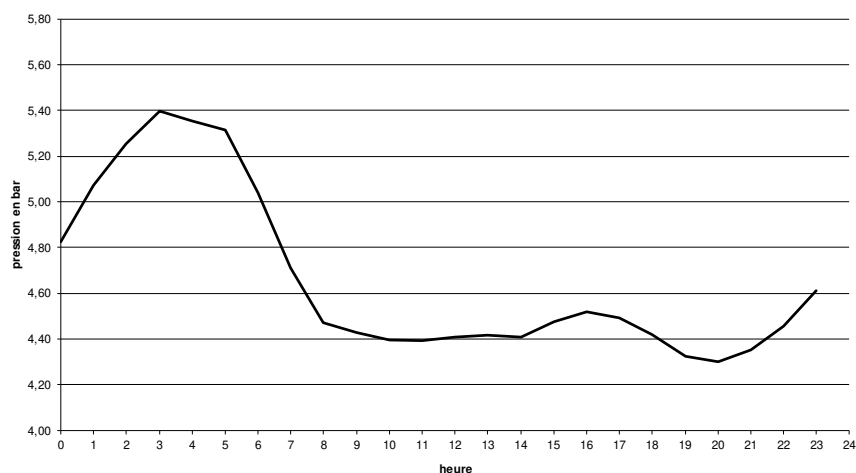

Pression PI 54 - Rue des Prés - BREUCHES - Du 03 au 18 Juillet 2019

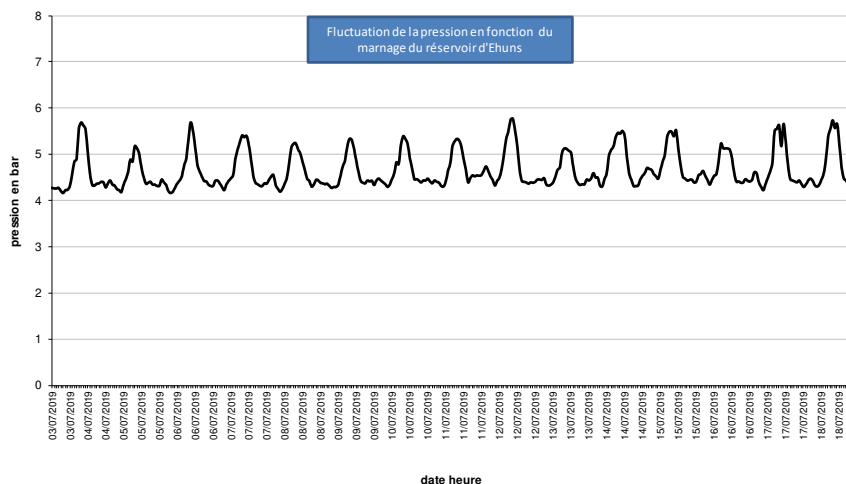

SIE BREUCHES - BAUDONCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 60 - Rue de l'Ecole


Référence du point de mesure								Référence des mesures							
Nom	PI 60							Matériel	capteur pression PI						
Lieu	Rue de l'Ecole							Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19						
Altitude	260,41							Paramètre	pression en Bar						
Type	poteau incendie							Pas de mesure	minute						
Diamètre	100 mm							Observation							

PI 60	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		4,21	4,19	4,33	4,44	4,5	4,5	4,5	4,46	4,55	4,38	4,34	4,3	4,52	4,49	4,39	4,41
1		4,27	4,52	4,55	4,52	4,73	4,81	4,76	4,86	4,7	4,61	4,53	4,58	4,67	4,73	4,75	4,63
2		4,4	4,64	4,75	4,59	4,93	4,93	4,89	4,91	4,81	4,82	4,73	4,93	4,88	4,86	5,00	4,79
3		4,43	4,58	4,94	4,74	4,88	4,87	4,9	4,89	4,92	4,72	4,95	4,98	4,86	4,89	4,87	4,83
4		4,4	4,54	4,8	4,72	4,91	4,81	4,8	4,88	4,79	4,85	5,07	4,73	4,76	4,74	4,73	4,77
5		4,29	4,52	4,84	5,05	4,79	4,74	4,62	4,64	4,7	4,76	4,86	4,68	4,69	4,64	4,69	4,70
6		4,14	4,28	4,51	4,59	4,51	4,51	4,5	4,49	4,51	4,6	4,78	4,48	4,57	4,49	4,52	4,50
7		3,76	3,86	4,15	4,42	3,93	3,92	4,09	4,09	4,06	4,23	4,33	4,1	4	4,16	4,06	4,08
8		3,71	3,7	3,96	3,95	3,85	3,79	3,82	3,87	3,78	3,86	4	3,97	3,62	3,97	3,82	3,85
9		3,74	3,69	3,84	3,76	3,8	3,88	3,83	3,86	3,85	3,78	3,86	3,82	3,55	3,80	3,81	3,79
10		3,88	3,85	3,71	3,77	3,8	3,83	3,7	3,97	3,77	3,67	3,66	3,89	3,64	3,74		3,78
11		3,94	3,7	3,78	3,66	3,78	4,03	3,88	3,93	3,83	3,63	3,42	3,77	3,7	3,94		3,77
12		3,8	3,76	3,84	3,63	3,9	3,8	3,83	4,1	3,83	3,88	3,67	3,89	3,8	3,98		3,83
13		3,69	3,73	3,77	3,92	3,96	3,79	3,98	4,08	3,68	3,86	3,85	3,92	3,93	3,97		3,86
14	3,52	3,73	3,78	3,82	3,88	3,82	3,92	3,81	4,11	3,8	3,88	4,06	4,03	3,76	3,82		3,88
15	3,52	3,96	3,88	3,9	4,01	4,03	4,17	3,77	4,22	4,03	3,99	4,06	4,1	3,83	4,02		4,00
16	3,87	3,74	3,8	4,15	4,1	4,1	4,15	4,22	4,23	4,06	4,09	4,13	4,18	4,1	4,11		4,08
17	3,98	3,89	3,85	4,02	4	4,09	4,22	4,05	4,22	3,86	4,06	4,24	4,05	4,03	4,10		4,04
18	3,97	3,77	3,7	3,96	3,87	3,91	4,05	4	4,19	3,69	4,03	4,15	4,04	3,95	3,95		3,95
19	3,87	3,59	3,53	3,8	3,85	3,68	3,75	3,75	3,84	3,6	3,83	3,9	3,85	3,85	3,84		3,76
20	3,75	3,77	3,77	3,76	3,78	3,55	3,59	3,7	3,72	3,62	3,94	4,04	3,73	3,79	3,59		3,75
21	3,45	3,43	3,72	3,88	3,65	3,68	3,57	3,54	3,55	3,88	3,96	3,86	3,78	3,75	3,74		3,69
22	3,72	3,79	3,86	3,98	3,8	3,78	3,89	3,83	3,89	3,96	3,95	4,09	3,93	3,92	3,94		3,89
23	3,84	3,71	4,05	4,03	4,04	4,06	4,18	4,11	4,02	4,02	4,28	4,26	4,04	4,07	4,11		4,05

Pression moyenne journalière PI60 - BAUDONCOURT - Rue de l'Ecole

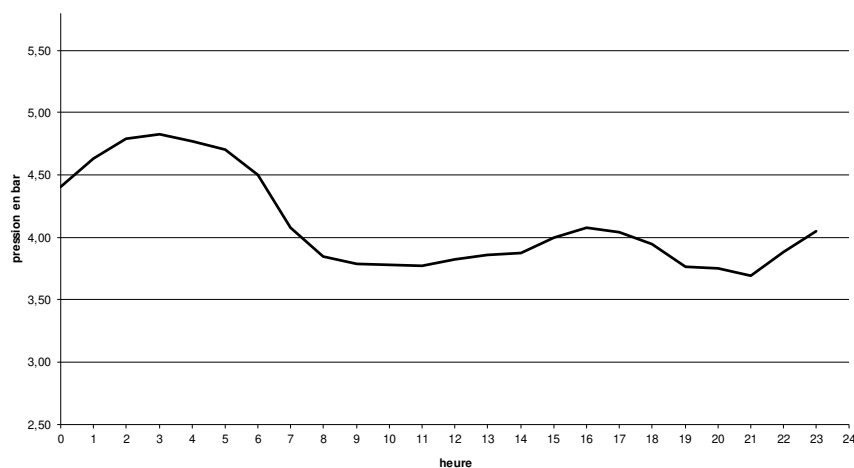

Pression PI 60 - Rue de l'Ecole - BAUDONCOURT - Du 03 au 18 Juillet 2019

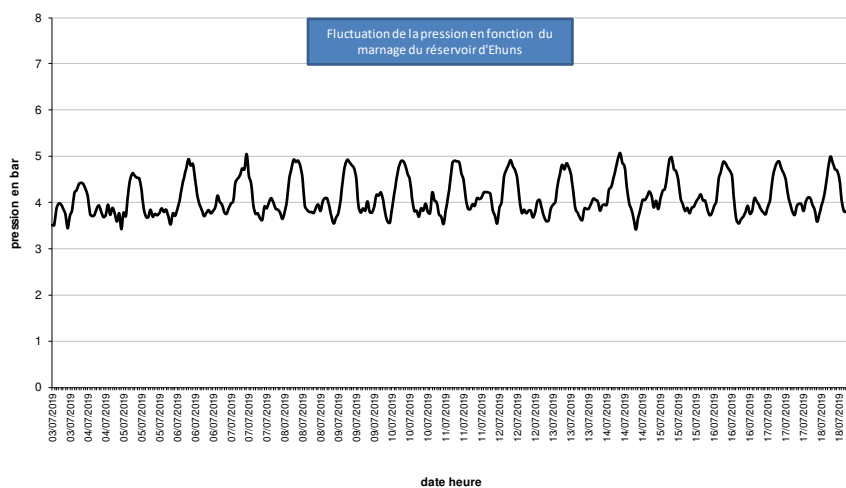

SIE BREUCHES - VISONCOURT

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 74 - Impasse de la Prairie


Référence du point de mesure									Référence des mesures								
Nom	PI 74								Matériel	capteur pression PI							
Lieu	Impasse de la Prairie								Période de mesure	Du 04/07/19 au 18/07/19							
Altitude	278,4								Paramètre	pression en Bar							
Type	poteau incendie								Pas de mesure	minute							
Diamètre	100 mm								Observation								

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0			5,28	5,28	5,37	5,36	5,26	5,3	5,27	5,31	5,28	5,31	5,35	5,31	5,25	5,32	5,30
1			5,34	5,37	5,29	5,33	5,32	5,28	5,35	5,31	5,31	5,41	5,35	5,28	5,33	5,32	5,33
2			5,2	5,19	5,23	5,22	5,23	5,34	5,29	5,2	5,34	5,23	5,32	5,33	5,36	5,24	5,27
3			5,21	5,22	5,22	5,22	5,22	5,23	5,23	5,23	5,22	5,22	5,24	5,22	5,24	5,21	5,22
4			5,21	5,22	5,21	5,2	5,21	5,22	5,21	5,22	5,22	5,21	5,22	5,22	5,22	5,22	5,21
5			5,18	5,2	5,21	5,19	5,18	5,21	5,2	5,22	5,21	5,21	5,2	5,21	5,21	5,21	5,20
6			5,14	5,19	5,2	5,14	5,15	5,17	5,15	5,15	5,21	5,22	5,18	5,16	5,18	5,14	5,17
7			5,09	5,14	5,19	5,09	5,08	5,14	5,1	5,12	5,19	5,19	5,13	5,08	5,14	5,09	5,13
8			5,01	5,12	5,14	5,05	5,01	5,09	5,05	5,06	5,15	5,16	5,11	5,05	5,09	5,06	5,08
9			5,14	5,09	5,1	5,22	5,1	5,07	5,2	5,21	5,11	5,11	5,09	5,02	5,07	5,07	5,12
10			5,15	5,21	5,13	5,16	5,14	5,19	5,19	5,17	5,05	5,12	5,21	5,19	5,06		5,16
11			5,16	5,18	5,18	5,18	5,16	5,17	5,2	5,16	5,22	5,22	5,17	5,14	5,23		5,18
12			5,2	5,09	5,25	5,18	5,14	5,14	5,25	5,25	5,14	5,25	5,21	5,18	5,19		5,19
13			5,16	5,26	5,27	5,25	5,19	5,24	5,25	5,21	5,24	5,24	5,21	5,22	5,20		5,23
14		5,11	5,16	5,24	5,28	5,18	5,25	5,23	5,25	5,23	5,29	5,28	5,18	5,21	5,19		5,22
15		5,11	5,24	5,3	5,34	5,23	5,24	5,23	5,16	5,19	5,28	5,35	5,25	5,18	5,25		5,24
16		5,11	5,2	5,22	5,2	5,16	5,26	5,24	5,09	5,16	5,33	5,21	5,19	5,28	5,25		5,20
17		5,09	5,11	5,17	5,17	5,15	5,17	5,16	5,14	5,15	5,2	5,19	5,15	5,22	5,22		5,16
18		5,05	5,02	5,14	5,14	5,08	5,12	5,09	5,11	5,07	5,19	5,18	5,15	5,14	5,10		5,11
19		5,09	5,01	5,11	5,1	5	5,07	5,02	5,1	5,06	5,12	5,15	5,04	5,04	5,08		5,07
20		5,06	5,05	5,08	5,07	5,08	4,93	4,95	5,14	5,01	5,11	5,13	4,96	4,97	4,96		5,04
21		5,06	5,16	5,21	5,2	5,09	5,03	5,07	5,08	5,1	5,1	5,12	5,13	5,03	5,13		5,11
22		5,18	5,2	5,26	5,24	5,11	5,15	5,15	5,17	5,17	5,3	5,22	5,17	5,26	5,18		5,20
23		5,18	5,22	5,29	5,28	5,28	5,2	5,2	5,24	5,23	5,29	5,28	5,18	5,22	5,23		5,24

Pression moyenne journalière PI 74 - VISONCOURT - Impasse de la Prairie

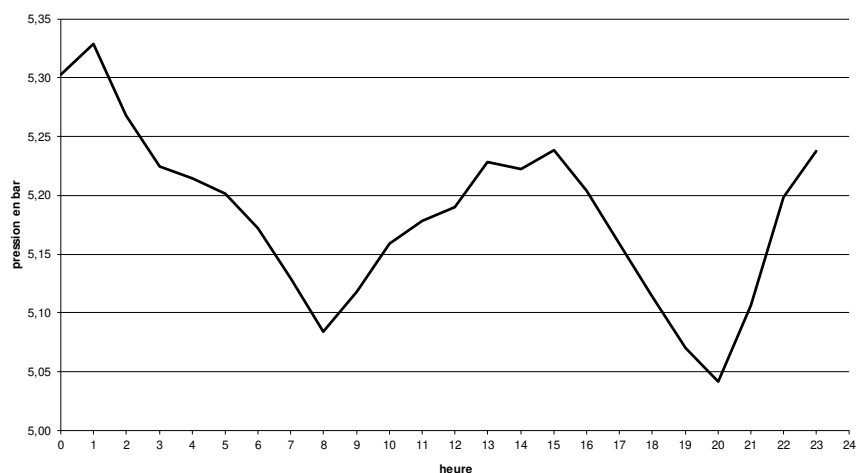

Pression PI n°74 - Impasse de la Prairie - VISONCOURT - Du 04 au 18 Juillet 2019

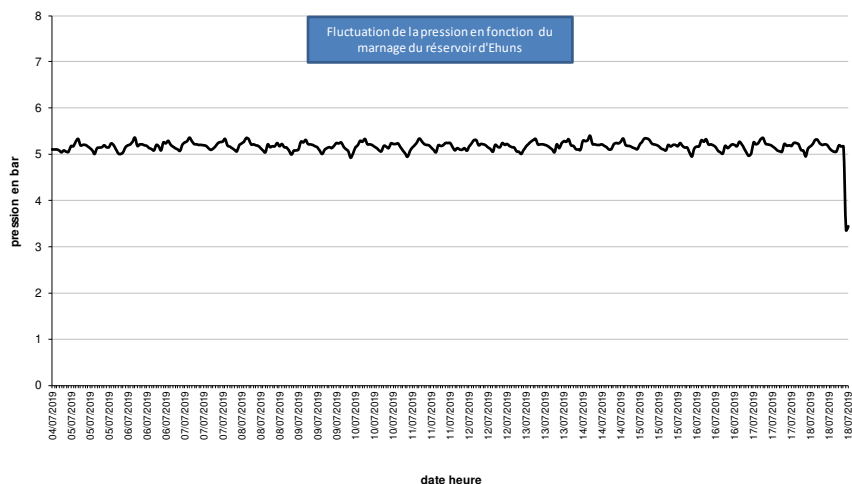

SIE BREUCHES - LA CHAPELLE LES LUXEUIL

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 76 - Route de Luxeuil


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom					PI 76					Matériel					capteur pression PI				
Lieu					Route de Luxeuil					Période de mesure					Du 04/07/19 au 18/07/19				
Altitude					265,2					Paramètre					pression en Bar				
Type					poteau incendie					Pas de mesure					minute				
Diamètre					100 mm					Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0			3,75	3,89	3,99	4,04	4,06	4,06	4,02	4,09	3,92	3,9	3,86	4,08	4,03	3,93	3,98
1			4,08	4,11	4,06	4,28	4,38	4,33	4,42	4,25	4,16	4,1	4,13	4,24	4,29	4,31	4,22
2			4,19	4,32	4,14	4,48	4,49	4,46	4,47	4,36	4,38	4,3	4,5	4,45	4,42	4,55	4,38
3			4,15	4,5	4,29	4,43	4,44	4,47	4,45	4,47	4,28	4,52	4,55	4,43	4,45	4,42	4,42
4			4,11	4,36	4,27	4,47	4,39	4,38	4,44	4,35	4,42	4,64	4,3	4,33	4,31	4,29	4,37
5			4,09	4,41	4,59	4,35	4,32	4,19	4,21	4,26	4,32	4,43	4,24	4,27	4,21	4,26	4,30
6			3,85	4,08	4,15	4,07	4,09	4,07	4,05	4,07	4,17	4,35	4,04	4,15	4,06	4,08	4,09
7			3,42	3,7	3,98	3,49	3,51	3,67	3,66	3,61	3,8	3,9	3,66	3,58	3,72	3,62	3,67
8			3,23	3,5	3,47	3,4	3,33	3,34	3,42	3,3	3,41	3,53	3,52	3,15	3,51	3,35	3,39
9			3,19	3,38	3,26	3,33	3,39	3,34	3,41	3,37	3,3	3,36	3,34	3,08	3,30	3,32	3,31
10			3,37	3,25	3,26	3,32	3,36	3,23	3,52	3,26	3,18	3,17	3,41	3,15	3,25		3,29
11			3,19	3,29	3,13	3,29	3,53	3,37	3,47	3,3	3,11	2,91	3,27	3,16	3,41		3,25
12			3,23	3,31	3,09	3,4	3,29	3,29	3,64	3,29	3,37	3,13	3,36	3,27	3,45		3,31
13			3,18	3,24	3,37	3,47	3,27	3,45	3,61	3,13	3,33	3,33	3,38	3,39	3,43		3,35
14		3,1	3,26	3,28	3,35	3,31	3,39	3,28	3,65	3,27	3,35	3,58	3,51	3,22	3,28		3,35
15		3,42	3,33	3,39	3,48	3,5	3,64	3,23	3,75	3,51	3,45	3,6	3,57	3,28	3,48		3,47
16		3,21	3,27	3,64	3,57	3,57	3,62	3,69	3,77	3,53	3,59	3,68	3,67	3,56	3,55		3,57
17		3,34	3,3	3,48	3,45	3,56	3,68	3,5	3,74	3,34	3,55	3,8	3,53	3,47	3,55		3,52
18		3,27	3,18	3,45	3,33	3,39	3,53	3,47	3,7	3,14	3,53	3,71	3,54	3,41	3,43		3,43
19		3,09	3,05	3,31	3,36	3,18	3,28	3,26	3,36	3,07	3,32	3,45	3,35	3,37	3,34		3,27
20		3,27	3,28	3,27	3,29	3,04	3,11	3,2	3,22	3,12	3,47	3,58	3,24	3,31	3,11		3,26
21		2,95	3,24	3,4	3,14	3,19	3,09	3,04	3,07	3,39	3,49	3,4	3,29	3,26	3,25		3,23
22		3,29	3,4	3,5	3,32	3,31	3,42	3,34	3,41	3,5	3,49	3,64	3,45	3,46	3,46		3,43
23		3,24	3,6	3,56	3,57	3,61	3,73	3,65	3,57	3,56	3,82	3,8	3,58	3,6	3,65		3,61

Pression moyenne journalière PI 76 - LA CHAPELLE - Route de Luxeuil

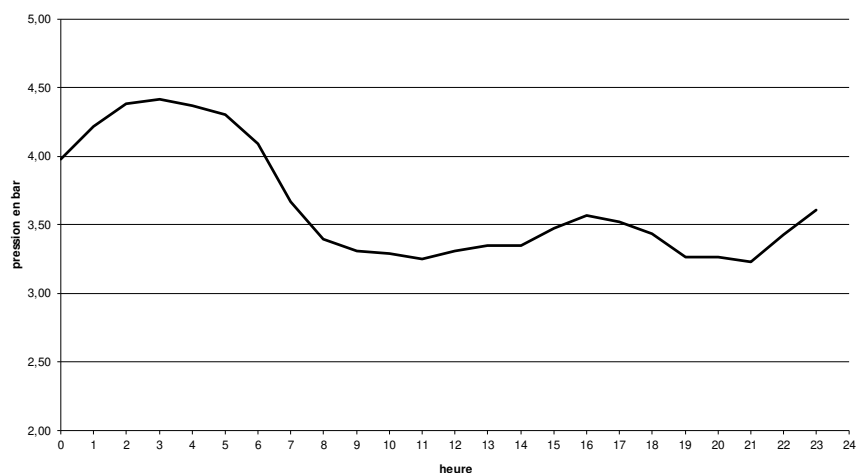

Pression PI n°76 - Route de Luxeuil - LA CHAPELLE - Du 04 au 18 Juillet 2019

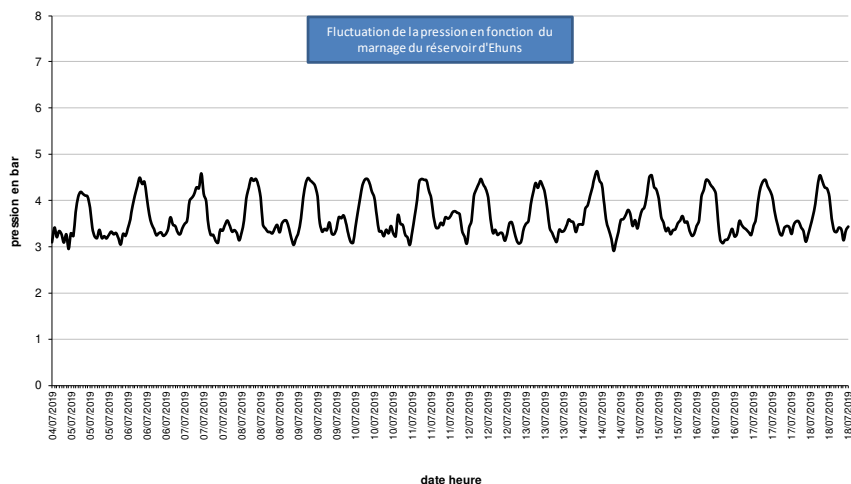

SIE BREUCHES - BROTTE LES LUXEUIL

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI 84 - Rue de Baudoncourt


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom	PI 84									Matériel	capteur pression PI								
Lieu	Rue de Baudoncourt									Période de mesure	Du 04/07/19 au 18/07/19								
Altitude	269,36									Paramètre	pression en Bar								
Type	poteau incendie									Pas de mesure	minute								
Diamètre	100 mm									Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0			5,91	5,92	6,08	6,08	5,88	5,92	5,93	5,97	5,94	6,05	6,11	5,99	5,89	5,99	5,97
1			6	6,02	6,01	6,08	6	5,96	6,06	5,98	5,9	6,1	6,09	5,96	6,03	5,99	6,01
2			5,87	5,82	6	5,99	5,91	6,06	6,04	5,94	6,07	6,01	6,13	6,07	6,06	5,96	6,00
3			5,97	5,98	6	6,02	6,02	6,04	6,03	6,03	6,01	6	6,06	6	6,03	6,01	6,01
4			5,97	5,99	5,99	6	6	6,03	6,01	6	6,01	6,02	6,04	5,99	6,00	6,02	6,00
5			5,93	5,96	6	5,95	5,94	5,98	5,95	5,97	6	6,02	6	5,96	5,97	6,00	5,97
6			5,73	5,93	6	5,82	5,83	5,85	5,83	5,82	6	6,03	5,9	5,86	5,91	5,80	5,89
7			5,54	5,71	5,93	5,57	5,58	5,74	5,62	5,68	5,9	5,94	5,71	5,56	5,76	5,66	5,71
8			5,24	5,48	5,68	5,34	5,28	5,52	5,44	5,38	5,74	5,81	5,61	5,44	5,57	5,48	5,50
9			5,35	5,2	5,4	5,52	5,26	5,41	5,41	5,37	5,31	5,58	5,36	5,29	5,39	5,41	5,37
10			5,54	5,37	5,37	5,43	5,37	5,53	5,6	5,44	5,15	5,53	5,65	5,37	5,45		5,45
11			5,54	5,48	5,23	5,54	5,38	5,5	5,64	5,52	5,48	5,57	5,56	5,41	5,66		5,49
12			5,57	5,42	5,4	5,57	5,48	5,48	5,75	5,73	5,31	5,54	5,67	5,49	5,66		5,53
13			5,47	5,66	5,73	5,75	5,66	5,72	5,75	5,61	5,7	5,79	5,65	5,56	5,69		5,67
14		5,47	5,5	5,74	5,81	5,51	5,68	5,69	5,66	5,63	5,91	5,87	5,57	5,65	5,56		5,67
15		5,47	5,62	5,82	5,9	5,76	5,71	5,67	5,56	5,64	5,83	5,99	5,72	5,54	5,69		5,71
16		5,46	5,4	5,74	5,81	5,66	5,78	5,7	5,47	5,69	5,89	5,91	5,76	5,84	5,80		5,70
17		5,53	5,45	5,76	5,81	5,65	5,77	5,73	5,66	5,65	5,77	5,87	5,69	5,79	5,82		5,70
18		5,3	5,13	5,66	5,72	5,57	5,64	5,63	5,68	5,43	5,72	5,81	5,74	5,7	5,56		5,59
19		5,24	4,97	5,56	5,45	5,11	5,43	5,23	5,45	5,39	5,69	5,67	5,28	5,38	5,49		5,37
20		5,02	4,96	5,5	5,1	5,01	4,9	4,82	5,27	5,11	5,49	5,67	5,14	4,93	4,88		5,15
21		5,05	5,23	5,54	5,6	5,1	4,88	4,95	5,21	5,22	5,72	5,72	5,36	5,3	5,44		5,30
22		5,42	5,45	5,68	5,71	5,26	5,47	5,47	5,53	5,5	5,92	5,76	5,63	5,74	5,51		5,58
23		5,51	5,69	5,94	5,91	5,8	5,71	5,69	5,73	5,73	6	5,97	5,63	5,72	5,77		5,77

Pression moyenne journalière PI 54 - BROTTE LES LUXEUIL - Route de Baudoncourt

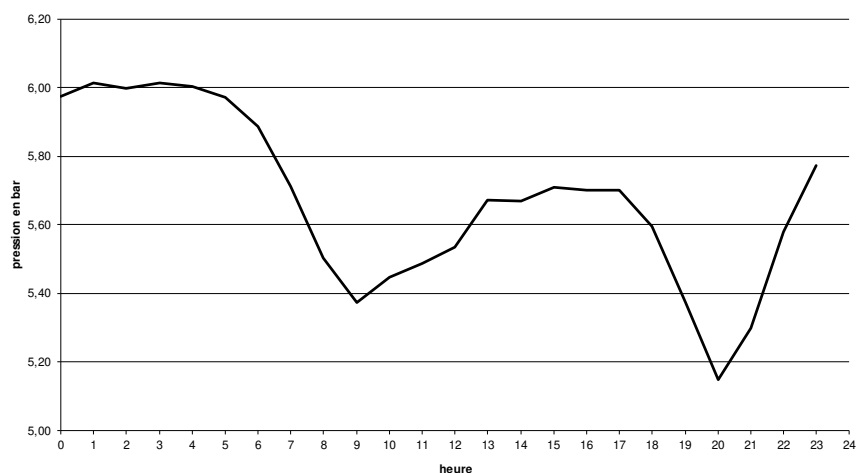

Pression PI n°84 - Route de Baudoncourt - BROTTE - Du 04 au 18 Juillet 2019

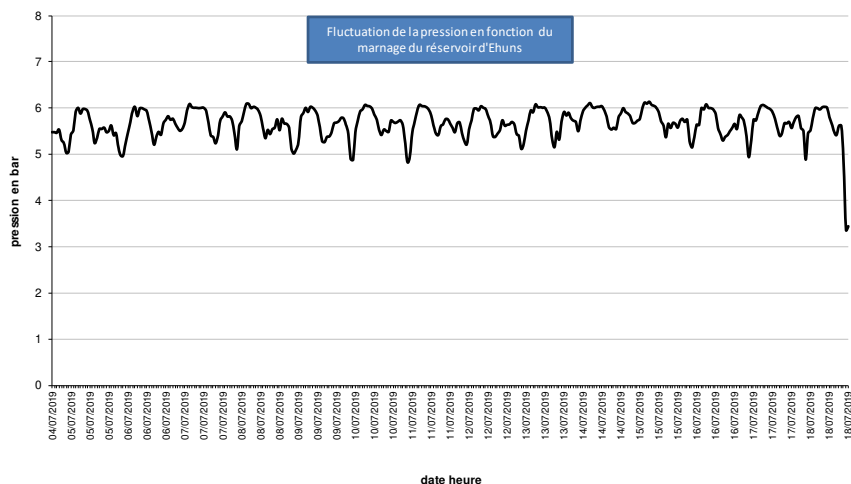

SIE BREUCHES - BREUCHES

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

PI non numéroté - Lotissement des Oiseaux


Référence du point de mesure										Référence des mesures									
Nom					PI non numéroté					Matériel					capteur pression PI				
Lieu					Lotissement des Oiseaux					Période de mesure					Du 03/07/19 au 18/07/19				
Altitude					265,6					Paramètre					pression en Bar				
Type					poteau incendie					Pas de mesure					minute				
Diamètre					100 mm					Observation									

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		3,87	3,55	3,46	3,89	3,86	3,78	3,87	3,83	4,05	3,68	4,14	4,03	3,85	3,85	3,94	3,84
1		3,98	3,91	3,82	4,18	4,23	3,92	3,85	4,25	4,41	3,76	4,2	4,42	4,32	4,59	4,46	4,13
2		4,67	3,89	4,01	4,34	4,33	4,27	4,26	4,38	4,59	4,12	4,42	4,54	4,21	4,63	4,64	4,33
3		4,8	4,23	4,45	4,49	4,33	4,43	4,48	4,42	4,84	4,22	4,52	4,54	4,21	4,71	4,83	4,48
4		4,74	4,18	4,79	4,46	4,19	4,4	4,42	4,39	4,86	4,2	4,5	4,44	4,21	4,21	4,66	4,43
5		4,64	4,05	4,62	4,49	4,09	4,2	4,3	4,26	4,59	4,17	4,55	4,59	4,18	4,74	4,74	4,39
6		4,12	3,73	4,26	4,3	3,89	3,91	3,98	3,97	4,25	4,11	4,46	4,19	3,97	4,32	4,28	4,10
7		3,57	3,33	3,83	3,92	3,66	3,59	3,71	3,69	3,71	3,74	4	3,8	3,55	3,76	3,73	3,70
8		3	3,01	3,6	3,36	3,3	3,26	3,24	2,93	3,27	3,34	3,59	3,28	3,23	3,32	3,32	3,27
9		2,96	3,1	3,37	3,06	3,27	3,24	3,27	3,22	3,22	3,11	3,12	3,27	3,23	3,33	3,11	3,20
10		3,16	3,29	3,13	3,04	2,84	3,22	3,3	3,45	3,29	2,91	2,84	3,27	3,21	3,36		3,15
11		3,32	3,16	3,21	2,92	3,12	3,35	3,32	3,44	3,21	3,1	2,84	3,28	3,23	3,36		3,19
12		3,45	3,16	3,19	3,09	3,35	3,37	3,41	3,47	3,31	3,03	2,84	3,36	3,36	3,41		3,26
13		3,44	3,07	3,2	3,24	3,33	3,43	3,38	3,49	3,34	3,4	3,3	3,25	3,29	3,21		3,32
14		3,3	3,28	3,1	3,36	3,21	3,27	3,5	3,53	3,32	3,35	3,41	3,23	3,41	2,91		3,33
15		3,47	3,52	3,38	3,52	3,3	3,42	3,41	3,68	3,29	3,45	3,52	3,58	3,45	3,13		3,46
16	3,04	3,56	3,46	3,48	3,58	3,26	3,58	3,37	3,78	3,21	3,6	3,67	3,64	3,73	3,41		3,53
17	3,02	3,42	3,32	3,4	3,64	3,17	3,49	3,45	3,7	3,26	3,46	3,69	3,7	3,73	3,53		3,49
18	2,72	3,41	2,91	3,22	3,22	3,22	3,46	3,44	3,58	3,46	3,46	3,62	3,58	3,34	3,39		3,38
19	2,54	3,17	2,73	2,99	2,88	3,1	3,29	3,36	3,42	3,11	3,15	3,46	3,38	2,89	3,16		3,11
20	2,9	3,12	2,82	2,93	2,64	3,02	3,11	3,22	3,07	3,13	2,86	3,34	3,19	2,54	3,01		2,99
21	2,77	2,87	3	3,13	2,69	2,87	3,09	3,04	3,27	3,1	3,35	3,14	3,3	3,09	3,11		3,05
22	3,1	3,04	3,21	3,26	3,01	3,07	3,33	3,1	3,39	3,14	3,51	3,5	3,47	3,36	3,14		3,25
23	3,48	3,41	3,39	3,38	3,3	3,54	3,59	3,65	3,67	3,44	3,97	3,83	3,54	3,6	3,57		3,56

Pression moyenne journalière PI non numéroté - BREUCHES - Lotissement des Oiseaux

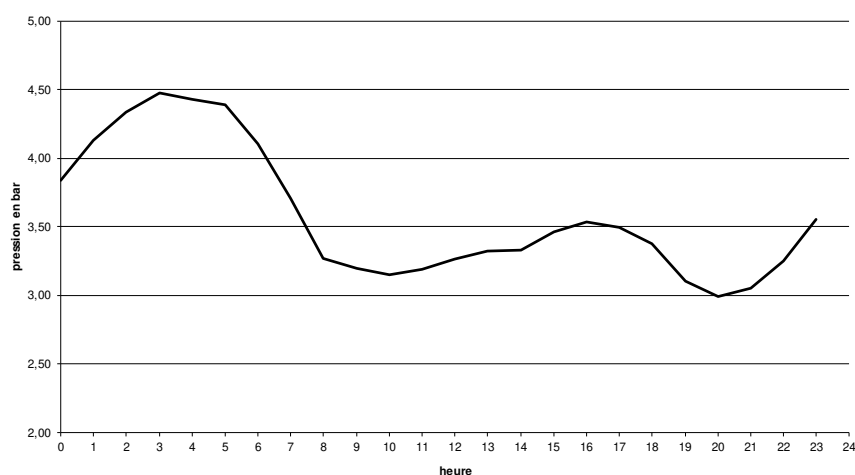

Pression PI non numéroté - Lotissement des Oiseaux - BREUCHES - Du 03 au 18 Juillet 2019

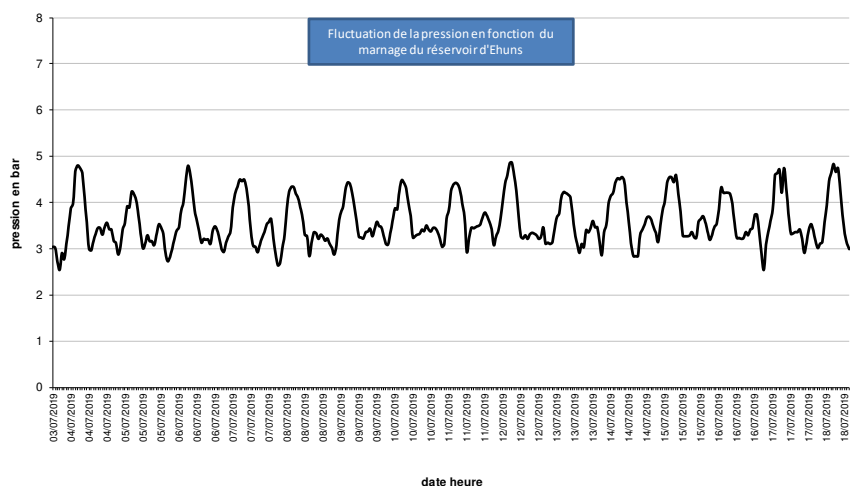


SIE BREUCHES - EHUNS	
Diagnostic du réseau d'eau potable	
Mesures sur le réseau	
Profil type	
Poteau incendie	
Rue de la côte - PI non numéroté	


Référence du point de mesure								Référence des mesures			
Nom				PI non numéroté				Matériel		capteur pression PI	
Lieu				Rue de la côte				Période de mesure		Du 03/07/19 au 18/07/19	
Altitude				283,7				Paramètre		pression en Bar	
Type				poteau incendie				Pas de mesure		minute	
Diamètre				100 mm				Observation			

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		4,95	5,04	5,35	5,57	5,46	5,01	5,02	5,08	5,13	5,25	5,09	5,04	5,13	5,10	5,22	5,16
1		4,92	5,08	5,36	5,42	5,36	5,01	4,96	5,12	5,11	5,15	5,13	5,04	5,06	5,15	5,19	5,13
2		4,87	4,93	5,1	5,29	5,22	4,9	5,01	5,06	4,96	5,13	4,94	5,01	5,1	5,16	5,10	5,05
3		4,86	4,96	5,09	5,29	5,15	4,89	4,92	4,99	4,96	4,95	4,93	4,94	5	5,03	5,07	5,00
4		4,87	4,96	5,05	5,38	5,06	4,89	4,91	4,92	4,92	4,88	4,92	4,93	4,99	5,02	5,07	4,98
5		4,83	4,92	5,01	5,36	5,01	4,85	4,89	4,89	4,9	4,86	4,92	4,91	4,97	5,01	5,05	4,95
6		4,81	4,87	4,99	5,29	4,94	4,8	4,84	4,84	4,84	4,85	4,92	4,87	4,91	4,97	4,95	4,91
7		4,76	4,77	5,04	5,24	4,88	4,7	4,78	4,76	4,8	4,8	4,85	4,81	4,78	4,89	4,88	4,85
8		4,88	4,56	5,09	5,4	4,85	4,36	4,42	4,72	5,04	4,74	5,05	4,77	4,88	5,00	4,83	4,84
9		5,2	4,09	4,99	3,86	5,16	3,32	3,69	4,87	5,42	4,62	3,94	5,02	3,92	4,20	4,80	4,45
10		5,72	4,04	4,81	3,81	4,92	3,25	3,51	4,98	3,99	3,29	3,58	4,39	3,86	3,82		4,17
11		6,1	3,57	3,97	3,68	3,01	3,31	3,39	5,11	3,2	3,51	3,66	4,03	3,72	3,90		3,87
12		6,29	1,18	3,82	3,6	3,56	3,21	3,26	5,24	3,39	3,09	3,76	3,8	3,55	3,96		3,67
13		6,45	2,45	3,97	3,44	3,49	3,34	3,43	4,43	3,23	3,59	3,66	3,97	3,07	3,72		3,73
14	4,95	4,64	2,91	4,02	3,5	3,02	3,44	3,43	4,57	3,59	3,5	4,53	3,49	2,84	3,48		3,75
15	5,55	3,49	2,18	4,07	3,76	3,24	3,51	3,5	6,19	3,68	3,47	5,75	3,61	2,65	3,27		3,90
16	5,53	5,64	2,22	3,84	3,71	3,18	3,52	3,62	4,28	3,57	3,62	5,15	3,21	2,66	2,93		3,84
17	5,41	6,1	3,61	3,94	3,74	3,13	3,34	3,47	3,42	3,4	3,78	5,02	3,54	2,55	3,37		3,89
18	5,29	5,93	4,4	3,91	4,08	3,17	3,49	3,36	3,04	3,55	3,93	5,12	3,75	3,19	3,52		4,02
19	5,06	5,79	4,42	3,9	4,1	3,28	3,72	3,49	3,39	3,53	4,06	5,12	4,11	3,55	3,67		4,11
20	5,02	5,51	4,47	4,4	3,52	3,73	3,78	3,87	3,81	3,69	4,84	5,03	3,81	3,72	3,98		4,23
21	5,01	4,68	4,58	5,42	4,62	4,02	4,8	4,97	5,61	5,28	5,74	4,99	5,38	4,77	5,53		4,99
22	4,89	4,92	4,91	6,25	5,9	5,16	5,35	5,16	5,26	5,54	5,34	5,04	5,27	5,43	5,25		5,32
23	4,84	4,98	5,49	5,6	5,44	5,09	5,01	5,04	5,1	5,3	5,15	5,03	5,04	5,1	5,16		5,16

Pression moyenne journalière PI non numéroté - EHUNS - Rue de la côte

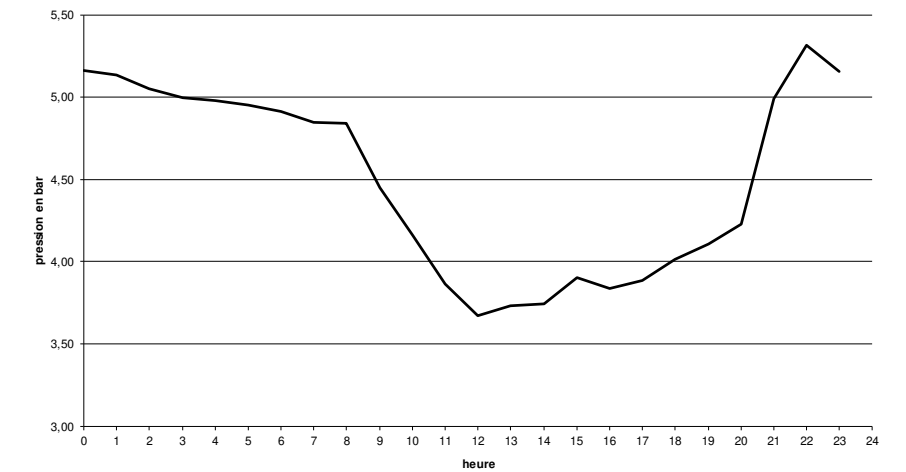

Pression PI non numéroté - Rue de la côte - Ehuns - Du 03 au 18 Juillet 2019

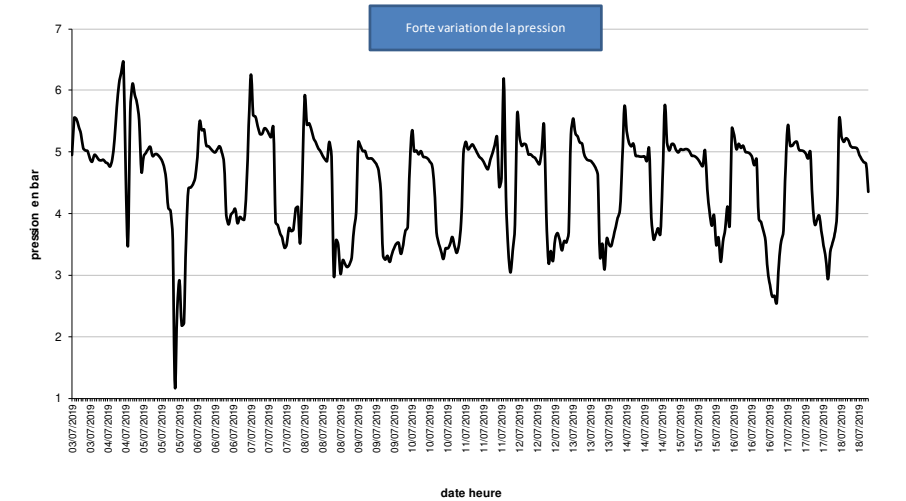

SIE BREUCHES - EQUEVILLEY

Diagnostic du réseau d'eau potable

Mesures sur le réseau

Profil type


Poteau incendie

Grande Rue - PI non numéroté


Référence du point de mesure								Référence des mesures			
Nom	Non numéroté							Matériel	capteur pression PI		
Lieu	Grande Rue							Période de mesure	Du 03/07/19 au 18/07/19		
Altitude	273,36							Paramètre	pression en Bar		
Type	poteau incendie							Pas de mesure	minute		
Diamètre	100 mm							Observation			

heures	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	moyenne
0		3,39	3,38	3,38	3,39	3,39	3,4	3,4	3,39	3,4	3,4	3,4	3,41	3,4	3,39	3,39	3,39
1		3,39	3,39	3,39	3,39	3,4	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,41	3,41	3,41	3,39	3,39	3,40
2		3,4	3,39	3,39	3,4	3,4	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,41	3,42	3,41	3,40	3,40	3,40
3		3,4	3,39	3,4	3,4	3,4	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,42	3,41	3,40	3,40	3,41
4		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,42	3,41	3,41	3,41	3,41
5		3,4	3,41	3,4	3,4	3,4	3,41	3,42	3,41	3,41	3,41	3,41	3,42	3,41	3,41	3,41	3,41
6		3,4	3,41	3,41	3,4	3,41	3,41	3,42	3,41	3,41	3,41	3,41	3,42	3,42	3,41	3,41	3,41
7		3,4	3,41	3,4	3,4	3,4	3,42	3,42	3,41	3,4	3,41	3,42	3,42	3,41	3,41	3,41	3,41
8		3,4	3,39	3,4	3,39	3,4	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,4	3,41	3,41	3,41	3,41	3,40
9		3,39	3,38	3,4	3,37	3,4	3,38	3,4	3,39	3,4	3,39	3,4	3,4	3,38	3,38	3,39	3,39
10		3,37	3,37	3,39	3,37	3,39	3,38	3,38	3,39	3,38	3,37	3,39	3,38	3,38			3,38
11		3,38	3,36	3,38	3,36	3,39	3,38	3,38	3,4	3,38	3,38	3,38	3,39	3,38	3,38		3,38
12		3,37	3,36	3,38	3,36	3,39	3,38	3,38	3,4	3,38	3,37	3,37	3,39	3,38	3,38		3,38
13		3,36	3,35	3,37	3,36	3,39	3,37	3,37	3,4	3,37	3,37	3,37	3,39	3,38	3,38		3,37
14	3,37	3,36	3,35	3,37	3,35	3,38	3,37	3,37	3,4	3,38	3,38	3,38	3,38	3,37	3,37		3,37
15	3,36	3,36	3,35	3,37	3,35	3,38	3,38	3,37	3,39	3,38	3,37	3,38	3,38	3,37	3,36		3,37
16	3,36	3,36	3,35	3,37	3,36	3,38	3,38	3,37	3,4	3,38	3,37	3,4	3,38	3,37	3,36		3,37
17	3,36	3,36	3,34	3,36	3,36	3,38	3,38	3,36	3,39	3,37	3,38	3,41	3,38	3,36	3,36		3,37
18	3,36	3,35	3,35	3,36	3,35	3,38	3,38	3,37	3,39	3,38	3,38	3,4	3,38	3,36	3,36		3,37
19	3,37	3,36	3,34	3,37	3,36	3,38	3,38	3,37	3,39	3,37	3,37	3,4	3,38	3,36	3,36		3,37
20	3,37	3,36	3,35	3,36	3,37	3,38	3,39	3,37	3,38	3,38	3,38	3,4	3,38	3,36	3,36		3,37
21	3,37	3,36	3,35	3,37	3,37	3,39	3,38	3,38	3,39	3,38	3,39	3,4	3,38	3,37	3,37		3,38
22	3,38	3,37	3,36	3,38	3,38	3,39	3,39	3,38	3,39	3,38	3,39	3,41	3,39	3,37	3,37		3,38
23	3,38	3,37	3,38	3,38	3,39	3,4	3,4	3,39	3,4	3,39	3,4	3,41	3,4	3,38	3,38		3,39

Pression moyenne journalière PI non numéroté - EQUEVILLEY - Grande Rue

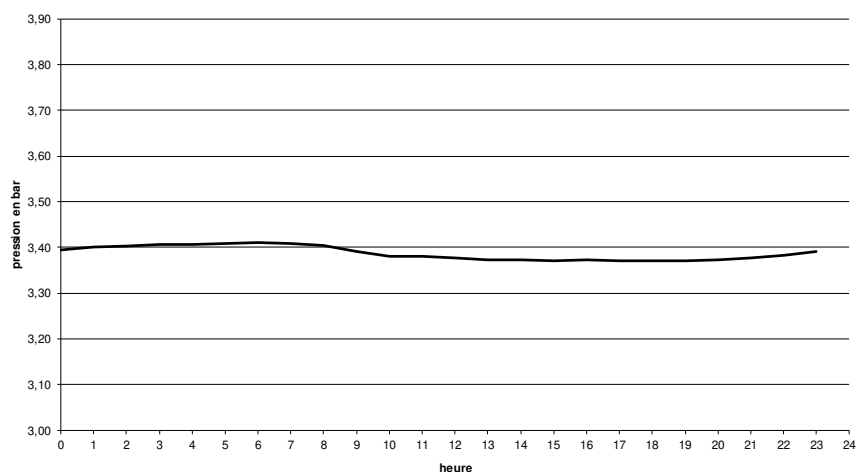


Pression PI non numéroté - Grande Rue - Equevilley Du 03 au 18 Juillet 2019

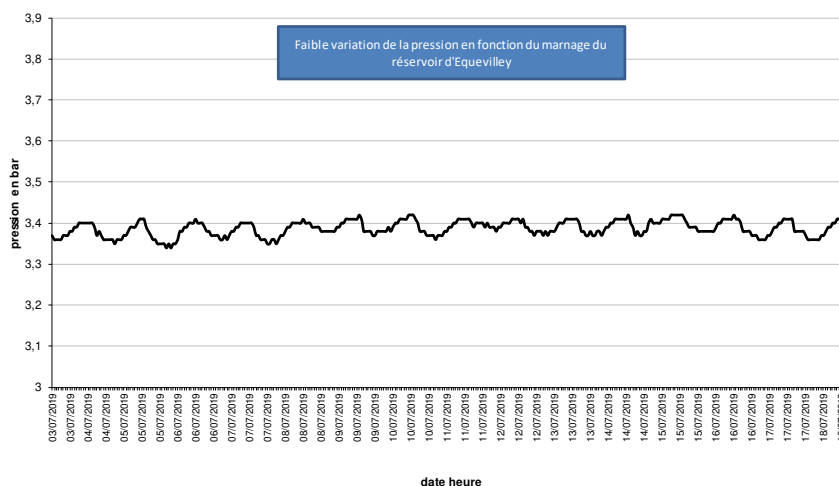

ANNEXE 4

Vue générale du modèle sous Porteau

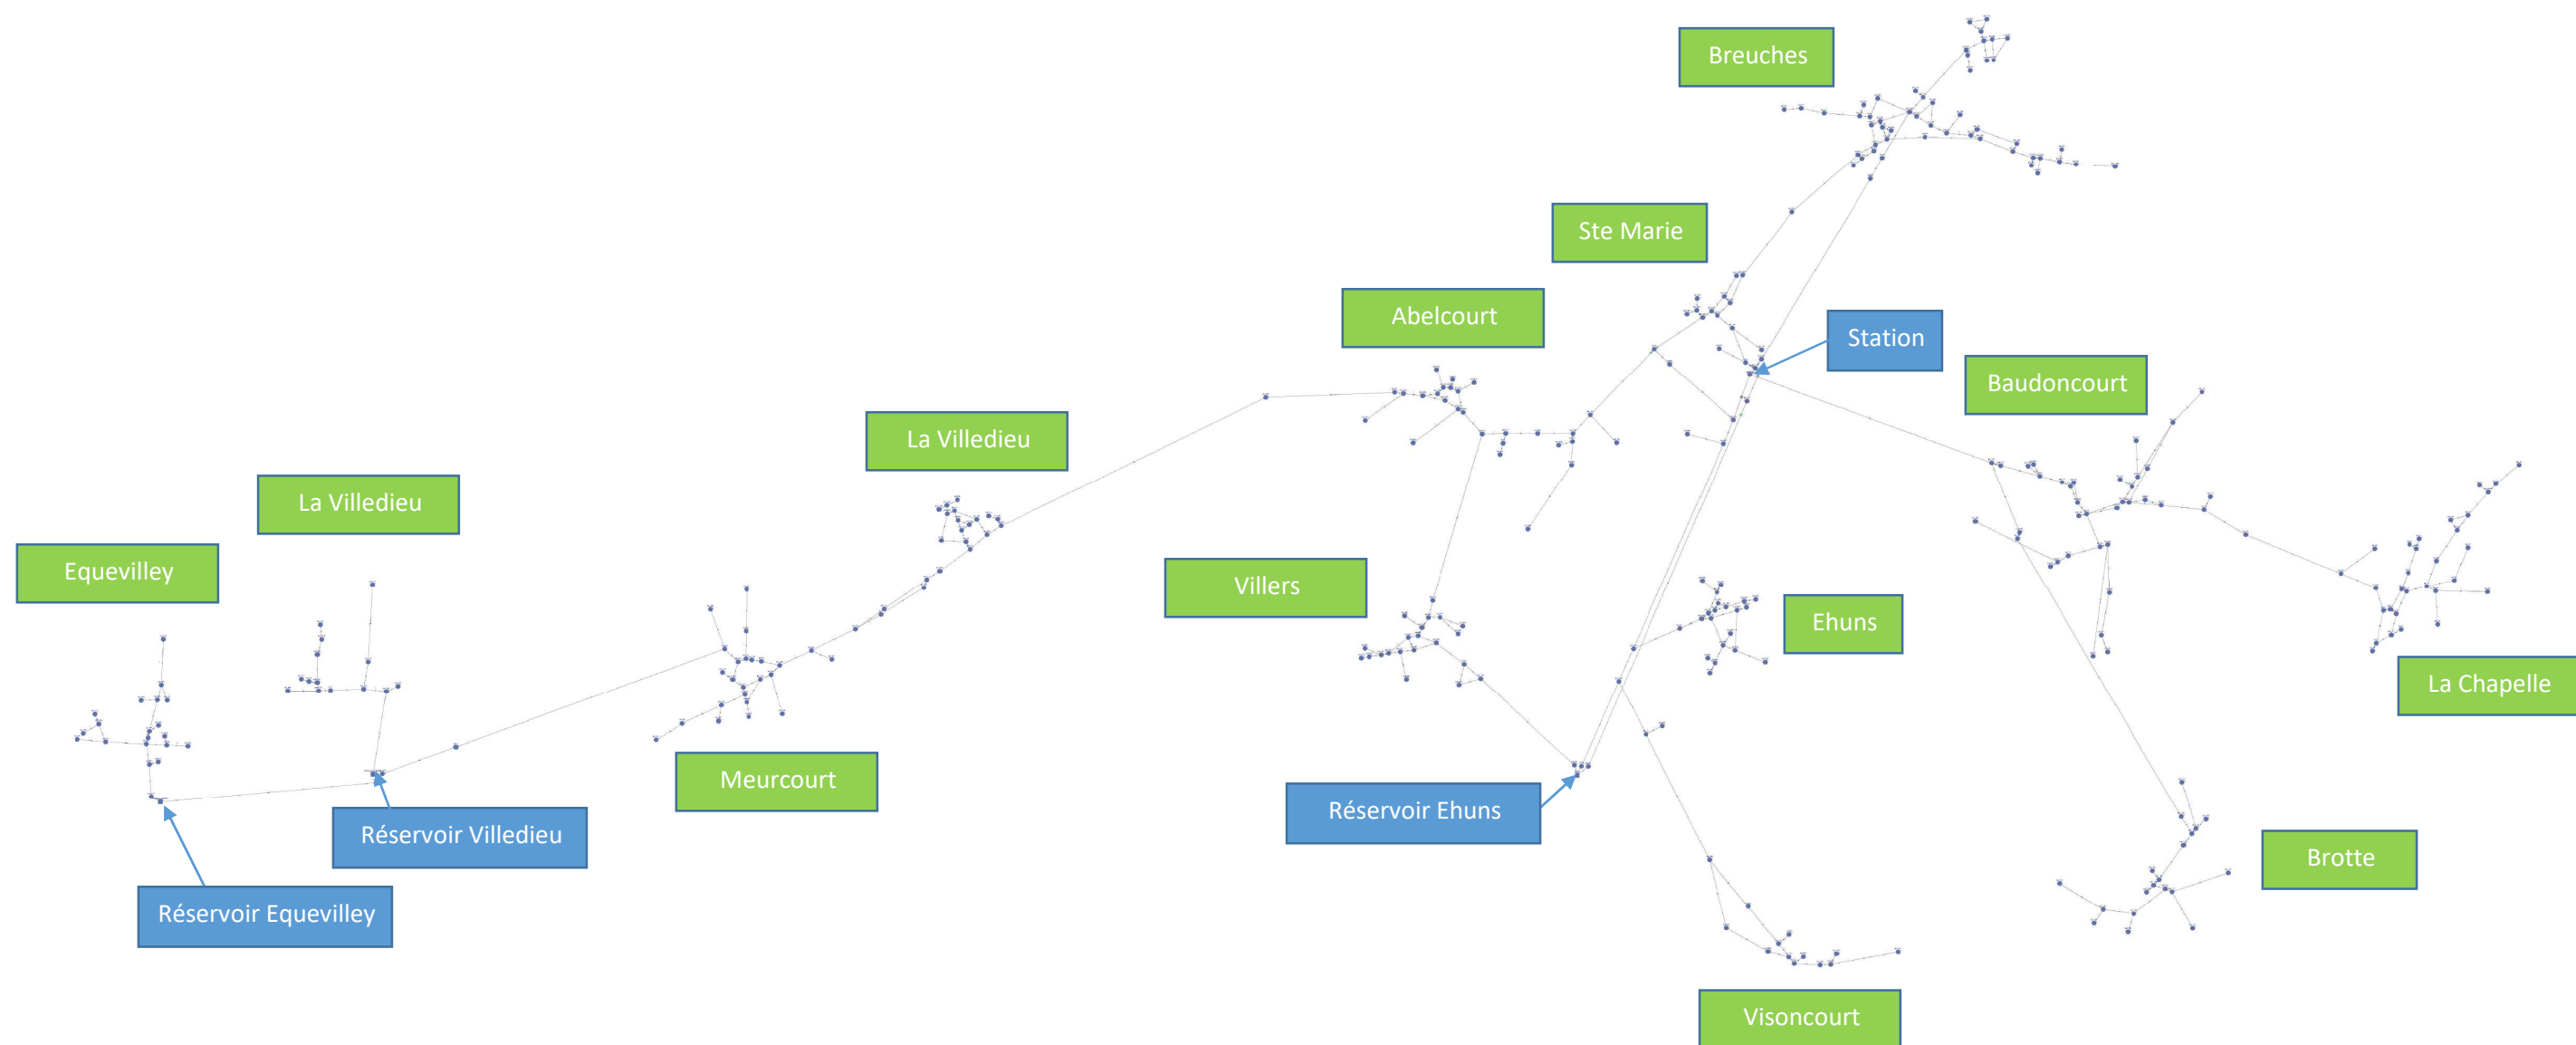

ANNEXE 5

Données relatives aux nœuds

NŒUDS ORDINAIRES

nom	xschema	yschema	cote abonné bas	cote abonné haut	cote piézométrique...	cote au sol	localisation	actif	secteur	service
od_0	951 977,062	6 746 319	264,38	264,38	284,38	264,38		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_1	952 000,188	6 746 366	264,34	264,34	284,34	264,34		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_3	952 149,062	6 746 449,5	266,17	266,17	286,17	266,17		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_5	952 044	6 746 565	265,18	265,18	285,18	265,18		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_7	952 085,188	6 746 571,5	265,2	265,2	285,2	265,2		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_9	952 118,688	6 746 544	0	0	20	265,2		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_11	952 090,188	6 746 415,5	264,9	264,9	284,9	264,9		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_13	952 181,875	6 746 681	265,9	265,9	285,9	265,9		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_15	952 152,5	6 746 694,5	265,9	265,9	285,9	265,9		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_17	952 308,25	6 746 712,5	266,08	266,08	286,08	266,08		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_20	952 375,938	6 746 480,5	265,06	265,06	285,06	265,06		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_22	952 363,188	6 746 684	266,05	266,05	286,05	266,05		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_23	952 678,25	6 746 677,5	266,45	266,45	286,45	266,45		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_25	952 477	6 746 750	266,28	266,28	286,28	266,28		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_27	952 557,625	6 746 950	266,87	266,87	286,87	266,87		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_29	952 367,938	6 746 868,5	266,7	266,7	286,7	266,7		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_31	952 557,625	6 747 148	268,1	268,1	288,1	268,1		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_33	952 458	6 747 118,5	267,76	267,76	287,76	267,76		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_37	952 729,188	6 747 374	269,4	269,4	289,4	269,4		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_40	952 629,625	6 747 332	269,29	269,29	289,29	269,29		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_42	952 870,562	6 747 457,5	270,23	270,23	290,23	270,23		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_48	952 193,938	6 746 796	267	267	287	267		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_51	952 261,812	6 747 004,5	267,7	267,7	287,7	267,7		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_54	952 202,375	6 746 970,5	267,1	267,1	287,1	267,1		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_62	951 996,812	6 746 702,5	265,9	265,9	285,9	265,9		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_65	951 990,438	6 746 943,5	266,6	266,6	286,6	266,6		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_70	951 201,5	6 747 029	264,06	264,06	284,06	264,06		☒	Baudoncourt	
od_72	950 411,688	6 747 192,5	260,43	260,43	280,43	260,43		☒	Baudoncourt	
od_73	950 227,688	6 747 155,5	260,28	260,28	280,28	260,28		☒	Baudoncourt	
od_75	950 946,562	6 747 182	263,57	263,57	283,57	263,57		☒	Baudoncourt	
od_77	950 985,312	6 747 260,5	264,08	264,08	284,08	264,08		☒	Baudoncourt	
od_79	950 684,562	6 747 209,5	261,39	261,39	281,39	261,39		☒	Baudoncourt	
od_81	950 267,562	6 746 287,5	265,43	265,43	285,43	265,43		☒	Baudoncourt	
od_84	950 309,938	6 746 955,5	260,7	260,7	280,7	260,7		☒	Baudoncourt	
od_85	950 367,688	6 746 673	267,1	267,1	287,1	267,1		☒	Baudoncourt	
od_87	950 317,875	6 746 415	268,74	268,74	288,74	268,74		☒	Baudoncourt	
od_89	950 356,5	6 746 315,5	271,83	271,83	291,83	271,83		☒	Baudoncourt	
od_91	950 116	6 746 900,5	260,29	260,29	280,29	260,29		☒	Baudoncourt	
od_93	950 003,625	6 746 834,5	260,11	260,11	280,11	260,11		☒	Baudoncourt	
od_96	949 545,938	6 747 110,5	259	259	279	259		☒	Baudoncourt	
od_100	950 180,062	6 747 144,5	260,31	260,31	280,31	260,31		☒	Baudoncourt	
od_102	950 444,812	6 747 229	261,5	261,5	281,5	261,5		☒	Baudoncourt	
od_104	950 755,438	6 747 715,5	265,69	265,69	285,69	265,69		☒	Baudoncourt	
od_107	950 429,25	6 747 369	262,98	262,98	282,98	262,98		☒	Baudoncourt	
od_109	950 530,875	6 747 605	263,4	263,4	283,4	263,4		☒	Baudoncourt	
od_112	950 483,938	6 747 226,5	261,5	261,5	281,5	261,5		☒	Baudoncourt	
od_115	950 931,875	6 747 899,5	266,83	266,83	286,83	266,83		☒	Baudoncourt	
od_119	950 129,688	6 747 325	261,64	261,64	281,64	261,64		☒	Baudoncourt	
od_122	950 149,5	6 747 349	262,12	262,12	282,12	262,12		☒	Baudoncourt	
od_124	950 075,562	6 747 351	261,1	261,1	281,1	261,1		☒	Baudoncourt	
od_126	949 643,75	6 747 470,5	260,74	260,74	280,74	260,74		☒	Baudoncourt	
od_129	949 869,938	6 747 451	261,16	261,16	281,16	261,16		☒	Baudoncourt	
od_132	949 817,688	6 747 044	259,3	259,3	279,3	259,3		☒	Brotte	
od_134	949 805,188	6 747 005	259,3	259,3	279,3	259,3		☒	Brotte	
od_136	950 806,688	6 745 307,5	268,15	268,15	288,15	268,15		☒	Brotte	
od_138	950 868,188	6 745 203,5	268,6	268,6	288,6	268,6		☒	Brotte	
od_140	950 893,875	6 745 235,5	268,6	268,6	288,6	268,6		☒	Brotte	
od_141	950 810,375	6 745 520	270,46	270,46	290,46	270,46		☒	Brotte	
od_143	950 958,312	6 745 392	267,83	267,83	287,83	267,83		☒	Brotte	
od_146	950 670,812	6 744 925	273,01	273,01	293,01	273,01		☒	Brotte	
od_148	950 629,75	6 744 979,5	270,42	270,42	290,42	270,42		☒	Brotte	
od_150	950 637,5	6 744 892	273,01	273,01	293,01	273,01		☒	Brotte	
od_152	950 594,312	6 744 850	271,32	271,32	291,32	271,32		☒	Brotte	
od_154	950 709,062	6 744 070,5	274,60	274,60	294,60	274,60		☒	Brotte	
od_156	950 515,125	6 744 715	271,84	271,84	291,84	271,84		☒	Brotte	
od_158	950 478,438	6 744 603,5	280,58	280,58	300,58	280,58		☒	Brotte	
od_160	950 329,438	6 744 741	272,16	272,16	292,16	272,16		☒	Brotte	
od_165	950 273,625	6 744 657	274,12	274,12	294,12	274,12		☒	Brotte	
od_167	950 060,062	6 744 903	288,87	288,87	308,87	288,87		☒	Brotte	
od_171	950 749,938	6 744 852	277	277	297	277		☒	Brotte	
od_173	951 094,75	6 744 967	282,36	282,36	302,36	282,36		☒	Brotte	
od_175	950 873,312	6 744 626	286,94	286,94	306,94	286,94		☒	Brotte	
od_177	948 201,438	6 748 047,5	255,1	255,1	275,1	255,1		☒	Ste Marie	
od_179	948 060	6 748 292,5	256	256	276	256		☒	Ste Marie	
od_181	948 239,25	6 748 159,5	256,44	256,44	276,44	256,44		☒	Ste Marie	
od_183	947 967,375	6 748 369,5	254,8	254,8	274,8	254,8		☒	Ste Marie	
P152	947 582,5	6 748 164	255,23	255,23	275,23	255,23		☒	Ste Marie	
od_192	947 082	6 747 647,5	262,24	262,24	282,24	262,24		☒	Abelcourt	
od_195	947 352,688	6 747 593	257,13	257,13	277,13	257,13		☒	Abelcourt	
od_200	947 979,5	6 748 166,5	254,41	254,41	274,41	254,41		☒	Ste Marie	
od_204	947 074,125	6 747 457	266,33	266,33	286,33	266,33		☒	Abelcourt	
od_206	946 809,812	6 747 063,5	277,49	277,49	297,49	277,49		☒	Abelcourt	
od_209	946 997,875	6 747 577,5	258,58	258,58	278,58	258,58		☒	Abelcourt	
od_211	946 670,875	6 747 648,5	262,11	262,11	282,11	262,11		☒	Abelcourt	
od_213	946 636,375	6 747 521	265,21	265,21	285,21	265,21		☒	Abelcourt	
od_215	946 530	6 747 645,5	260,41	260,41	280,41	260,41		☒	Abelcourt	
od_217	946 224,875	6 746 624,5	286,82	286,82	306,82	286,82		☒	Villers	
od_219	946 197,75	6 746 521	281,09	281,09	301,09	281,09		☒	Villers	
od_221	946 137,938	6 746 410,5	278,64	278,64	298,64	278,64		☒	Villers	
od_226	946 055,562	6 746 531,5	285,36	285,36	305,36	285,36		☒	Villers	
od_228	946 245,938	6 746 368,5	274,56	274,56	294,56	274,56		☒	Villers	
P143	946 420	6 746 239	275,08	275,08	295,08	275,33		☒	Villers	
od_232	947 090,5	6 745 624,5	329	329	349	329		☒	Abelcourt	
od_234	946 388,688	6 746 113,5	280,58	280,58	300,58	280,58		☒	Villers	
od_239	946 112,938	6 746 324,5	277,19	277,19	297,19	277,19		☒	Villers	
od_241	946 029	6 746 314	279,06	279,06	299,06	279,06		☒	Villers	
od_243	945 957,75	6 746 305,5	281,84	281,84	301,84	281,84		☒	Villers	
od_245	946 078,062	6 746 401	280,15	280,15	300,15	280,15		☒	Villers	
od_248	946 270,125	6 746 523	281,09	281,09	301,09	281,09		☒	Villers	

NŒUDS ORDINAIRES

nom	xschema	yschema	cote abonné bas	cote abonné haut	cote piézométrique...	cote au sol	localisation	actif	secteur	service
od_250	946 411,312	6 746 469,5	269,97	269,97	289,97	269,97		☒	Villiers	
od_252	946 382,688	6 746 422,5	269,97	269,97	289,97	269,97		☒	Villiers	
od_256	945 836,438	6 746 284	281,27	281,27	301,27	281,27		☒	Villiers	
od_258	945 787	6 746 276	282,7	282,7	302,7	282,7		☒	Villiers	
od_261	945 809,688	6 746 335,5	289,54	289,54	309,54	289,54		☒	Villiers	
od_266	946 066,625	6 746 147	279,4	279,4	299,4	279,4		☒	Villiers	
od_268	946 413,5	6 747 776	266,27	266,27	286,27	266,27		☒	Abelcourt	
od_270	946 382,375	6 747 903,5	259,6	259,6	279,6	259,6		☒	Abelcourt	
od_272	946 480,5	6 747 956,5	257,86	257,86	277,86	257,86		☒	Abelcourt	
od_274	946 292,25	6 747 927	261,7	261,7	281,7	261,7		☒	Abelcourt	
od_276	946 253,812	6 747 888	262,58	262,58	282,58	262,58		☒	Abelcourt	
nd_278	946 247,188	6 748 038	269,12	269,12	289,12	269,12		☒	Abelcourt	
od_280	946 303,562	6 747 848	261,8	261,8	281,8	261,8		☒	Abelcourt	
od_282	946 164,562	6 747 876,5	265,73	265,73	285,73	265,73		☒	Abelcourt	
od_287	946 108	6 747 591,5	278	278	298	278		☒	Abelcourt	
od_291	945 994,812	6 747 807,5	274,89	274,89	294,89	274,89		☒	Abelcourt	
od_294	945 811,188	6 747 727	279,7	279,7	299,7	279,7		☒	Abelcourt	
od_296	945 206,062	6 747 867	273,6	273,6	293,6	273,6		☒	Velorcey	
od_302	946 349,062	6 747 976	261,5	261,5	281,5	261,5		☒	Abelcourt	
od_304	943 587,062	6 747 084	259,94	259,94	279,94	259,94		☒	Velorcey	
od_306	943 500,438	6 747 029	262,33	262,33	282,33	262,33		☒	Velorcey	
od_308	943 566,75	6 747 124	258,83	258,83	278,83	258,83		☒	Velorcey	
od_310	943 510,688	6 747 144	257,8	257,8	277,8	257,8		☒	Velorcey	
od_312	943 397,5	6 746 940	263,91	263,91	283,91	263,91		☒	Velorcey	
od_317	943 131,875	6 746 753,5	256,55	256,55	276,55	256,55		☒	Meurcourt	
od_319	943 345,312	6 747 056	262,81	262,81	282,81	262,81		☒	Velorcey	
od_321	943 299,938	6 747 175,5	257,61	257,61	277,61	257,61		☒	Velorcey	
od_323	943 392,125	6 747 090,5	263,89	263,89	283,89	263,89		☒	Velorcey	
od_329	943 437,688	6 747 122,5	261,12	261,12	281,12	261,12		☒	Velorcey	
od_332	943 254,375	6 747 156,5	257,18	257,18	277,18	257,18		☒	Velorcey	
nd_334	943 251,938	6 747 208,5	256,24	256,24	276,24	256,24		☒	Velorcey	
od_336	943 205,188	6 747 183,5	255,7	255,7	275,7	255,7		☒	Velorcey	
od_338	943 318,438	6 747 241,5	255,8	255,8	275,8	255,8		☒	Velorcey	
PI28	943 218,75	6 746 993,5	259,88	259,88	279,88	259,83		☒	Velorcey	
od_343	943 114,562	6 746 703,5	0	0	20	256,55		☒	Meurcourt	
od_345	942 695,438	6 746 451,5	267,19	267,19	287,19	267,19		☒	Meurcourt	
od_348	942 232,438	6 746 232	260,87	260,87	280,87	260,87		☒	Meurcourt	
od_351	942 551,562	6 746 268	262,53	262,53	282,53	262,53		☒	Meurcourt	
od_353	942 023,188	6 746 273	252,76	252,76	272,76	252,76		☒	Meurcourt	
od_357	942 024,812	6 746 440	261,45	261,45	281,45	261,45		☒	Meurcourt	
od_362	942 028,875	6 746 693	264,1	264,1	284,1	264,1		☒	Meurcourt	
od_364	941 974,562	6 746 253,5	252,19	252,19	272,19	252,19		☒	Meurcourt	
od_365	941 896,125	6 746 332	254,06	254,06	274,06	254,06		☒	Meurcourt	
od_368	941 809,312	6 746 571,5	253,12	253,12	273,12	253,12		☒	Meurcourt	
od_373	941 943,812	6 746 146	254,17	254,17	274,17	254,17		☒	Meurcourt	
od_375	941 882,688	6 746 190	252,55	252,55	272,55	252,55		☒	Meurcourt	
od_377	942 006,25	6 746 099,5	257,09	257,09	277,09	257,09		☒	Meurcourt	
od_379	942 114,375	6 746 147,5	254,11	254,11	274,11	254,11		☒	Meurcourt	
od_381	942 179,688	6 746 176	257,13	257,13	277,13	257,13		☒	Meurcourt	
od_384	942 248,188	6 745 934	269,88	269,88	289,88	269,88		☒	Meurcourt	
od_386	942 029,625	6 746 005	259,65	259,65	279,65	259,65		☒	Meurcourt	
od_389	942 041,688	6 745 916	266,96	266,96	286,96	266,96		☒	Meurcourt	
od_392	941 635,375	6 745 878	252,04	252,04	272,04	252,04		☒	Meurcourt	
od_394	941 858,562	6 745 891,5	261	261	281	261		☒	Meurcourt	
od_397	941 476,688	6 745 779	250,33	250,33	270,33	250,33		☒	Meurcourt	
od_404	939 824,5	6 746 072,5	269,76	269,76	289,76	269,76		☒	LaVilledieu	
od_406	939 893,875	6 746 105	274,3	274,3	294,3	274,3		☒	LaVilledieu	
od_410	939 687,25	6 746 087,5	264,07	264,07	284,07	264,07		☒	LaVilledieu	
od_412	939 714,688	6 746 252,5	0	0	20	255,4		☒	LaVilledieu	
od_414	939 741,438	6 746 723	248,1	248,1	268,1	248,1		☒	LaVilledieu	
od_419	939 408,375	6 746 077	262,2	262,2	282,2	262,2		☒	LaVilledieu	
od_427	939 401,562	6 746 127,5	259,49	259,49	279,49	259,49		☒	LaVilledieu	
od_429	939 402	6 746 298	247,15	247,15	267,15	247,15		☒	LaVilledieu	
od_433	939 427,312	6 746 389	244,15	244,15	264,15	244,15		☒	LaVilledieu	
od_435	939 418,812	6 746 478	241,23	241,23	261,23	241,23		☒	LaVilledieu	
od_437	939 352,25	6 746 135	251,94	251,94	271,94	251,94		☒	LaVilledieu	
od_441	939 306	6 746 149	250,2	250,2	270,2	250,2		☒	LaVilledieu	
od_446	939 762,25	6 745 517	313,85	313,85	333,85	313,85		☒	LaVilledieu	
od_449	938 387,812	6 745 430	306,65	306,65	326,65	306,65		☒	Equevilley	
od_451	938 357,438	6 745 752,5	274,5	274,5	294,5	274,5		☒	Equevilley	
od_454	938 430,125	6 745 644	286,63	286,63	306,63	286,63		☒	Equevilley	
od_456	938 608,875	6 745 739,5	281,05	281,05	301,05	281,05		☒	Equevilley	
od_459	938 469,938	6 745 800,5	278,67	278,67	298,67	278,67		☒	Equevilley	
od_461	938 449,125	6 746 113,5	259,3	259,3	279,3	259,3		☒	Equevilley	
od_464	938 432,375	6 745 866,5	269,37	269,37	289,37	269,37		☒	Equevilley	
od_466	938 326,125	6 746 016	257,1	257,1	277,1	257,1		☒	Equevilley	
nd_471	938 485,375	6 746 017,5	265,8	265,8	285,8	265,8		☒	Equevilley	
od_473	938 461,5	6 746 390	252,6	252,6	272,6	252,6		☒	Equevilley	
od_475	938 105,312	6 745 765,5	270,2	270,2	290,2	270,2		☒	Equevilley	
od_477	938 040,875	6 745 932	264,78	264,78	284,78	264,78		☒	Equevilley	
od_480	937 972,062	6 745 817,5	267,74	267,74	287,74	267,74		☒	Equevilley	
od_482	937 934,75	6 745 781	0	0	20	268,43		☒	Equevilley	
od_484	948 238,312	6 748 103	255,1	255,1	275,1	255,1		☒	Breuches	
od_485	949 142,75	6 749 613	259,24	259,24	279,24	259,24		☒	Breuches	
od_488	947 876,438	6 748 356,5	254,41	254,41	274,41	254,41		☒	Ste Marie	
od_490	947 782,812	6 748 377,5	253,6	253,6	273,6	253,6		☒	Ste Marie	
od_492	947 842,938	6 748 401	254,6	254,6	274,6	254,6		☒	Ste Marie	
od_493	947 845,438	6 748 472,5	254,95	254,95	274,95	254,95		☒	Ste Marie	
od_495	947 930,312	6 748 396	254,4	254,4	274,4	254,4		☒	Ste Marie	
od_496	948 011,75	6 748 485,5	255,2	255,2	275,2	255,2		☒	Ste Marie	
od_502	948 047,125	6 748 445,5	255,39	255,39	275,39	255,39		☒	Ste Marie	
od_503	948 123,5	6 748 615	256,27	256,27	276,27	256,27		☒	Ste Marie	
od_505	948 424	6 749 002	256,84	256,84	276,84	256,84		☒	Breuches	
od_507	948 028	6 749 352,5	257,0	257,0	277,0	257,0		☒	Breuches	
od_509	948 853,25	6 749 388,5	257,69	257,69	277,69	257,69		☒	Breuches	
nd_511	948 799,312	6 749 285,5	257,58	257,58	277,58	257,58		☒	Breuches	
od_513	948 926,312	6 749 375,5	258,33	258,33	278,33	258,33		☒	Breuches	
od_515	948 936	6 749 413,5	258,39	258,39	278,39	258,39		☒	Breuches	
PI54	948 902,375	6 749 583,5	257,58	257,58	277,58	257,58		☒	Breuches	

NŒUDS ORDINAIRES

nom	xschema	yschema	cote abonné bas	cote abonné haut	cote piézométrique...	cote au sol	localisation	actif	secteur	service
od_520	948 965,25	6 749 557,5	257,96	257,96	277,96	257,96		☒	Breuches	
od_528	949 006,5	6 749 447,5	258,53	258,53	278,53	258,53		☒	Breuches	
od_530	949 237,312	6 749 460,5	259,13	259,13	279,13	259,13		☒	Breuches	
od_532	949 573,75	6 749 450	260,9	260,9	280,9	260,9		☒	Breuches	
od_534	949 370,938	6 749 485	259,87	259,87	279,87	259,87		☒	Breuches	
od_536	949 453,438	6 749 596	260,2	260,2	280,2	260,2		☒	Breuches	
od_541	949 556,125	6 749 507,5	260,3	260,3	280,3	260,3		☒	Breuches	
od_542	949 800,875	6 749 420	261,09	261,09	281,09	261,09		☒	Breuches	
od_544	949 900,625	6 749 334	261,6	261,6	281,6	261,6		☒	Breuches	
od_549	949 890,25	6 749 285,5	263	263	283	263		☒	Breuches	
od_551	950 163	6 749 292	264	264	284	264		☒	Breuches	
od_554	950 073,875	6 749 384,5	262,71	262,71	282,71	262,71		☒	Breuches	
od_556	950 400,688	6 749 278,5	265,36	265,36	285,36	265,36		☒	Breuches	
od_559	949 929	6 749 237	262,8	262,8	282,8	262,8		☒	Breuches	
od_568	949 286,125	6 749 669,5	258,7	258,7	278,7	258,7		☒	Breuches	
od_570	949 184,5	6 749 587	259,1	259,1	279,1	259,1		☒	Breuches	
od_573	949 491,5	6 749 996	262,01	262,01	282,01	262,01		☒	Breuches	
od_575	949 500	6 749 964	262,01	262,01	282,01	262,01		☒	Breuches	
od_577	949 515,5	6 749 866,5	260,89	260,89	280,89	260,89		☒	Breuches	
od_579	949 595,812	6 750 051,5	263,78	263,78	283,78	263,78		☒	Breuches	
od_581	949 578,5	6 750 107	265,41	265,41	285,41	265,41		☒	Breuches	
od_583	949 512,812	6 750 163,5	275,29	275,29	295,29	275,29		☒	Breuches	
od_585	949 648	6 750 060	264,3	264,3	284,3	264,3		☒	Breuches	
od_587	949 743,625	6 750 066,5	264,1	264,1	284,1	264,1		☒	Breuches	
od_589	949 656,625	6 749 931,5	261,5	261,5	281,5	261,5		☒	Breuches	
od_608	948 949,938	6 749 696	257,6	257,6	277,6	257,6		☒	Breuches	
od_611	948 622,625	6 749 606,5	257,01	257,01	277,01	257,01		☒	Breuches	
od_614	948 864,062	6 749 657	257,55	257,55	277,55	257,55		☒	Breuches	
od_617	948 481,938	6 749 636	255,88	255,88	275,88	255,88		☒	Breuches	
od_619	948 374,562	6 749 628	255,99	255,99	275,99	255,99		☒	Breuches	
od_625	949 031,875	6 749 500,5	258,4	258,4	278,4	258,4		☒	Breuches	
od_630	947 137,562	6 745 618	329	329	349	329		☒	Visoncourt	
od_632	947 784,938	6 747 645	258,04	258,04	278,04	258,04		☒	Ste Marie	
od_638	947 871,125	6 746 514	263,3	263,3	283,3	263,3		☒	Ehuns	
od_640	948 089,062	6 746 565,5	262,35	262,35	282,35	262,35		☒	Ehuns	
od_642	947 950,938	6 746 565	262,59	262,59	282,59	262,59		☒	Ehuns	
od_645	947 990	6 746 722	261,92	261,92	281,92	261,92		☒	Ehuns	
od_648	947 875,188	6 746 747,5	269,15	269,15	289,15	269,15		☒	Ehuns	
od_650	948 203,312	6 746 631	261,44	261,44	281,44	261,44		☒	Ehuns	
od_652	948 147,312	6 746 583,5	262,4	262,4	282,4	262,4		☒	Ehuns	
od_656	948 077	6 746 323	267,07	267,07	287,07	267,07		☒	Ehuns	
od_658	948 262,25	6 746 251,5	265,4	265,4	285,4	265,4		☒	Ehuns	
od_660	948 004	6 746 354	269,25	269,25	289,25	269,25		☒	Ehuns	
od_662	947 920,188	6 746 186	277,88	277,88	297,88	277,88		☒	Ehuns	
od_664	948 049,25	6 746 424,5	267,16	267,16	287,16	267,16		☒	Ehuns	
od_668	947 972,062	6 746 608	262,59	262,59	282,59	262,59		☒	Ehuns	
od_673	947 906,938	6 746 276,5	275,33	275,33	295,33	275,33		☒	Ehuns	
od_676	947 918,562	6 745 046	304,99	304,99	324,99	304,99		☒	Visoncourt	
od_678	947 631,688	6 745 863	285,61	285,61	305,61	285,61		☒	Ehuns	
od_679	948 439,188	6 744 410	278,7	278,7	298,7	278,7		☒	Visoncourt	
od_685	948 407,375	6 744 587	288,85	288,85	308,85	288,85		☒	Visoncourt	
od_688	948 023,625	6 744 627,5	315,51	315,51	335,51	315,51		☒	Visoncourt	
od_690	948 277,688	6 744 483	288,19	288,19	308,19	288,19		☒	Visoncourt	
od_697	948 495,188	6 744 452	277,7	277,7	297,7	277,7		☒	Visoncourt	
od_699	948 662,5	6 744 404,5	280,32	280,32	300,32	280,32		☒	Visoncourt	
od_701	949 075,062	6 744 480,5	298,02	298,02	318,02	298,02		☒	Visoncourt	
od_703	948 696,875	6 744 470	279,41	279,41	299,41	279,41		☒	Visoncourt	
od_708	949 614,438	6 749 929	261,6	261,6	281,6	261,6		☒	Breuches	
od_710	949 613,938	6 750 181,5	276,81	276,81	296,81	276,81		☒	Breuches	
od_713	949 226,062	6 749 703	262,38	262,38	282,38	262,38		☒	Breuches	
od_715	949 178,125	6 749 742	262,34	262,34	282,34	262,34		☒	Breuches	
od_717	949 519,562	6 749 471	260,7	260,7	280,7	260,7		☒	Breuches	
od_720	949 776,625	6 749 372,5	261,5	261,5	281,5	261,5		☒	Breuches	
od_723	950 058,812	6 749 309	263,3	263,3	283,3	263,3		☒	Breuches	
od_726	949 275,188	6 749 531,5	259,6	259,6	279,6	259,6		☒	Breuches	
od_729	948 839,562	6 749 588,5	257,35	257,35	277,35	257,35		☒	Breuches	
od_733	948 911,75	6 749 534	257,98	257,98	277,98	257,98		☒	Breuches	
od_736	948 979,062	6 749 520	258,39	258,39	278,39	258,39		☒	Breuches	
od_742	948 086	6 748 611,5	256,14	256,14	276,14	256,14		☒	Ste Marie	
od_748	948 066,375	6 747 731	255,4	255,4	275,4	255,4		☒	Ste Marie	
od_751	947 191,875	6 747 761	257,16	257,16	277,16	257,16		☒	Abelcourt	
od_758	946 160,312	6 746 460,5	279,32	279,32	299,32	279,32		☒	Villers	
od_761	945 912,938	6 746 296	281,21	281,21	301,21	281,21		☒	Villers	
od_765	946 521,188	6 746 151,5	276,1	276,1	296,1	276,1		☒	Villers	
od_768	947 366,188	6 746 134,5	287,37	287,37	307,37	287,37		☒	Visoncourt	
od_771	947 530,375	6 745 812,5	287,72	287,72	307,72	287,72		☒	Visoncourt	
od_774	948 340,062	6 744 531	289,19	289,19	309,19	289,19		☒	Visoncourt	
od_777	948 405,562	6 744 450	281,64	281,64	301,64	281,64		☒	Visoncourt	
od_780	948 597,938	6 744 401,5	281,8	281,8	301,8	281,8		☒	Visoncourt	
od_782	947 453,5	6 746 332,5	283,73	283,73	303,73	283,73		☒	Ehuns	
od_785	948 133,375	6 746 620	262,3	262,3	282,3	262,3		☒	Ehuns	
od_788	948 021,688	6 746 585,5	262,61	262,61	282,61	262,61		☒	Ehuns	
od_791	947 910,562	6 746 549	262,86	262,86	282,86	262,86		☒	Ehuns	
od_793	947 964,75	6 746 675	262,2	262,2	282,2	262,2		☒	Ehuns	
od_797	947 926,562	6 746 516,5	262,9	262,9	282,9	262,9		☒	Ehuns	
od_800	948 005,875	6 747 586	255,6	255,6	275,6	255,6		☒	Ste Marie	
od_803	949 902,562	6 747 461	261,16	261,16	281,16	261,16		☒	Baudoncourt	
od_805	950 172,938	6 747 225,5	261,65	261,65	281,65	261,65		☒	Baudoncourt	
od_808	950 357	6 746 969	262,59	262,59	282,59	262,59		☒	Baudoncourt	
od_811	950 047,5	6 746 862,5	260,22	260,22	280,22	260,22		☒	Baudoncourt	
od_814	950 503,688	6 747 323	262,8	262,8	282,8	262,8		☒	Baudoncourt	
od_817	950 510,5	6 747 384	262,9	262,9	282,9	262,9		☒	Baudoncourt	
od_820	951 782,25	6 746 791,5	265,68	265,68	285,68	265,68		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_823	952 495,062	6 747 057	267,37	267,37	287,37	267,37		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_831	952 682,812	6 747 289	269	269	289	269		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_834	946 383,438	6 747 796	266,87	266,87	286,87	266,87		☒	Abelcourt	
od_837	946 337,375	6 747 925,5	261,32	261,32	281,32	261,32		☒	Abelcourt	
od_840	946 048,062	6 747 889,5	274,89	274,89	294,89	274,89		☒	Abelcourt	
od_843	943 322,375	6 747 117,5	260,77	260,77	280,77	260,77		☒	Velorcey	

NŒUDS ORDINAIRES

nom	xschema	yschema	cote abonné bas	cote abonné haut	cote piézométrique...	cote au sol	localisation	actif	secteur	service
od_846	943 372,188	6 746 986,5	263,9	263,9	283,9	263,9		☒	Velorcey	
od_849	942 422,875	6 746 321,5	262,26	262,26	282,26	262,26		☒	Meurcourt	
od_852	941 875,875	6 745 987	258,84	258,84	278,84	258,84		☒	Meurcourt	
od_856	939 222,938	6 746 077	270,9	270,9	290,9	270,9		☒	LaVilledieu	
od_858	939 801,688	6 745 572	313,97	313,97	333,97	313,97		☒	LaVilledieu	
od_861	938 376,438	6 745 628,5	283,66	283,66	303,66	283,66		☒	Equevilley	
od_864	938 376,188	6 745 830	269,04	269,04	289,04	269,04		☒	Equevilley	
od_867	938 425,062	6 746 019	255,7	255,7	275,7	255,7		☒	Equevilley	
PI48	948 141,312	6 748 082	255,5	255,5	275,5	255,5		☒	Ste Marie	
od_679	930 063,012	6 745 074,5	266,65	266,65	286,65	266,65		☒	Equevilley	
od_669	949 944,375	6 749 330,5	262,42	262,42	282,42	262,42		☒	Breuches	
od875	949 941,688	6 747 389,5	260,89	260,89	280,89	260,89		☒	Baudoncourt	
od876	952 244,188	6 746 943,5	267,55	267,55	287,55	267,55		☒	La Chapelle les Luxeuil	
od_679	938 482,5	6 745 746	277,775	277,775	297,775	277,775		☒		
od_682	942 016,688	6 746 053,5	258,37	258,37	278,37	258,37		☒		
od877	947 078,812	6 747 599,5	264,285	264,285	284,285	264,285		☒		
od878	947 952,25	6 746 247	274,43	274,43	294,43	274,43		☒	Ehuns	
od_665	946 869,625	6 747 648	262,175	262,175	282,175	262,175		☒	Abelcourt	
od_667	950 599,688	6 747 435,5	263,595	263,595	283,595	263,595		☒		
od879	948 904,562	6 749 204	257,17	257,17	277,17	257,17		☒		
od_671	947 739,125	6 746 485,5	273,515	273,515	293,515	273,515		☒		
od880	942 120,562	6 746 257	256,815	256,815	276,815	256,815		☒		
od_675	940 127,438	6 744 761	297,09	297,09	317,09	297,09		☒		
od881	947 179,25	6 745 616	329	329	349	329		☒	Ehuns	
od882	950 586,125	6 747 241,5	261,445	261,445	281,445	261,445		☒		
od883	947 677,25	6 748 071,5	255,315	255,315	275,315	255,315		☒		
od_687	943 210,5	6 746 807	260,23	260,23	280,23	260,23		☒		
od884	948 168,062	6 748 006,5	255,25	255,25	275,25	255,25		☒		
od_704	949 702,125	6 747 453,5	260,815	260,815	280,815	260,815		☒		
PI3	939 481,062	6 746 079,5	261,6	261,6	281,6	261,6		☒	LaVilledieu	
PI	938 368,25	6 745 789,5	273,36	273,36	293,36	273,36		☒	Equevilley	
PI5	940 249,562	6 745 733,5	266,97	266,97	286,97	266,97		☒	Meurcourt	
PI37	946 654,312	6 747 589	264,77	264,77	284,77	264,77		☒	Abelcourt	
PI14	942 849,25	6 746 540,5	261,87	261,87	281,87	267,03		☒	Meurcourt	
od_714	942 869,062	6 746 573,5	261,87	261,87	281,87	267,03		☒		
od_716	942 062,375	6 746 265	254,788	254,788	274,788	256,61		☒		
od_722	950 818,812	6 745 133,5	270,805	270,805	290,805	269,36		☒		
PI23	948 977,062	6 749 334	259,31	259,31	279,31	259,31		☒	Breuches	
od_727	948 150,062	6 747 843,5	292	292	312	255		☒		

Noeuds Réserve

nom	xschema	yschema	cote Radier	cote au sol	cote tropPlein	forme	hauteurMaximale	hauteurMinimale	localisation	Type	tropPlein	actif
rv874	947 109,75	6 745 562	327	333	331	Forme.cylindrique	3	0		Type.reservoirA...	☒	☒
Réservoir La Ville...	939 744,312	6 745 568,5	313	317	316	Forme.cylindrique	2,15	0		Type.reservoirA...	☒	☒
Réservoir Equevil...	938 443,625	6 745 397,5	306	306	310	Forme.cylindrique	3,05	0		Type.reservoirA...	☒	☒

Noeuds Ressource

nom	xschema	yschema	cote au sol	année de réalisation	débit max autorisé	localisation	Type	volume max journalier...	actif
Station de Ste Marie en...	948 217,688	6 748 000		255/2016	30,55		Type.forage	1 800	☒

ANNEXE 6

Données relatives aux tronçons

Tronçons

nom	longueur	année de réalisat...	Matériau	diamètre local	Hazen/Williams	nom début	nom fin	rugosité locale	actif	secteur	service
od_0->od_1	41,279	1964	Fonte	60		100od_1	od_0	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_1->od_5	214,595	1964	Fonte	125		100od_5	od_1	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_5->od_7	16,225	1964	Fonte	125		100od_5	od_7	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_9->od_7	5,353	1964	Fonte	125		100od_7	od_9	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_11->od_9	230,365	1964	Fonte	60		100od_9	od_11	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_9->od_13	150,649	1964	Fonte	125		100od_9	od_13	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_7->od_15	142,437	1964	Fonte	60		100od_7	od_15	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_13->od_17	136,654	1964	Fonte	125		100od_13	od_17	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_22->od_23	331,149		PVC	40		146od_22	od_23	0,002	☒	La Chapelle les Lux...	
od_27->od_25	224,083		PVC	75		146od_25	od_27	0,002	☒	La Chapelle les Lux...	
od_17->od_29	168,346	1964	Fonte	125		100od_17	od_29	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_33->od_31	197,961	1964	Fonte	100		100od_33	od_31	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_42->od_37	186,638	1964	Fonte	60		100od_37	od_42	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_15->od_48	109,749	1964	Fonte	125		100od_15	od_48	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_15->od_13	28,735	1964	Fonte	125		100od_15	od_13	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_5->od_62	159,479	1964	Fonte	125		100od_62	od_5	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_72->od_73	212,152		Ind	100		136od_73	od_72	0,1	☒		
od_70->od_75	300,749	1964	Fonte	150		100od_75	od_70	1,15	☒	Baudoncourt	
od_75->od_77	87,339	1964	PVC	40		146od_75	od_77	0,002	☒	Baudoncourt	
od_79->od_79	267,252	1964	Fonte	150		100od_79	od_79	1,15	☒	Baudoncourt	
od_89->od_87	263,335	1964	Fonte	125		100od_85	od_87	1,15	☒	Baudoncourt	
od_87->od_89	131,355	1964	PVC	63		146od_87	od_89	0,002	☒	Baudoncourt	
od_84->od_91	201,675	1964	Fonte	150		100od_84	od_91	1,15	☒	Baudoncourt	
od_73->od_84	222,224	1964	Fonte	150		100od_73	od_84	1,15	☒	Baudoncourt	
od_73->od_100	5,475	1964	Fonte	150		100od_73	od_100	1,15	☒	Baudoncourt	
od_73->od_102	259,034	1964	Fonte	150		100od_73	od_102	1,15	☒	Baudoncourt	
od_102->od_112	15,892	1964	Fonte	150		100od_102	od_112	1,15	☒	Baudoncourt	
od_104->od_115	254,985	1964	PVC	63		146od_104	od_115	0,002	☒	Baudoncourt	
od_112->od_79A	233,572	1964	Fonte	150		100od_112	od_79	1,15	☒	Baudoncourt	
od_124->od_119	56,103	1964	Fonte	150		100od_124	od_119	1,15	☒	Baudoncourt	
od_126->od_132	469,271	1992	PVC	110		146od_126	od_132	0,002	☒	Brotte	
od_132->od_134	19,054	1994	Fonte	125		100od_132	od_134	1,15	☒	Brotte	
od_134->od_136	2 114,335	1994	PVC	125		146od_134	od_136	0,002	☒	Brotte	
od_136->od_138	122,559	1994	PVC	125		146od_136	od_138	0,002	☒	Brotte	
od_140->od_141	319,297	1994	PVC	110		146od_140	od_141	0,002	☒	Brotte	
od_140->od_143	118,399	1994	PVC	110		146od_140	od_143	0,002	☒	Brotte	
od_138->od_140	12,949	1994	PVC	125		146od_138	od_140	0,002	☒	Brotte	
od_146->od_148	34,512	1994	PVC	110		146od_146	od_148	0,002	☒	Brotte	
od_146->od_150	7,044	1994	PVC	125		146od_146	od_150	0,002	☒	Brotte	
od_150->od_152	96,642	1994	PVC	63		146od_150	od_152	0,002	☒	Brotte	
od_150->od_154	27,689	1994	PVC	125		146od_150	od_154	0,002	☒	Brotte	
od_154->od_156	252,328	1994	PVC	140		146od_154	od_156	0,002	☒	Brotte	
od_156->od_158	119,367	1994	PVC	110		146od_156	od_158	0,002	☒	Brotte	
od_156->od_160	191,88	1994	PVC	110		146od_156	od_160	0,002	☒	Brotte	
od_160->od_165	101,223	1994	PVC	110		146od_160	od_165	0,002	☒	Brotte	
od_160->od_167	318,128	1994	PVC	110		146od_160	od_167	0,002	☒	Brotte	
od_154->od_171	46,159	1994	PVC	125		146od_154	od_171	0,002	☒	Brotte	
od_171->od_173	389,517	1994	PVC	125		146od_171	od_173	0,002	☒	Brotte	
od_171->od_175	257,739	1994	PVC	125		146od_171	od_175	0,002	☒	Brotte	
od_179->od_181	247,341		PVC	75		146od_179	od_181	0,002	☒	Ste Marie	
od_179->od_183	120,746	1964	Fonte	150		100od_179	od_183	1,15	☒	Ste Marie	
od_204->od_206	476,802	1964	Fonte	125		100od_204	od_206	1,15	☒	Abelcourt	
od_211->od_215	140,053	1964	Fonte	125		100od_215	od_211	1,15	☒	Abelcourt	
od_215->od_217	1 084,063	1965	Fonte	125		100od_217	od_215	2	☒	Abelcourt	
od_217->od_219	108,302	1964	Fonte	125		100od_219	od_217	1,15	☒	Villers	
od_221->od_228	110,029	1965	Fonte	125		100od_220	od_221	1,15	☒	Villers	
od_228->PI43	243,973	1965	Fonte	125		100PI43	od_228	1,15	☒	Villers	
od_228->od_239	143,462	1965	Fonte	100		100od_228	od_239	1,15	☒	Villers	
od_239->od_241	95,29	1965	Fonte	100		100od_239	od_241	1,15	☒	Villers	
od_241->od_243	62,391	1965	Fonte	100		100od_241	od_243	1,15	☒	Villers	
od_239->od_245	84,504	1965	Fonte	60		100od_239	od_245	1,15	☒	Villers	
od_248->od_250	194,581	2017	Fonte	125		100od_248	od_250	1,15	☒	Villers	
od_248->od_252	152,346		Fonte	80		100od_248	od_252	1,15	☒	Villers	
od_245->od_221	61,144	1965	Fonte	100		100od_245	od_221	1,15	☒	Villers	
od_245->od_243	144,244	1964	Fonte	100		100od_243	od_245	1,15	☒	Villers	
od_258->od_256	47,301		PVC	63		146od_258	od_256	0,002	☒	Villers	
od_241->od_266	176,149	1964	Fonte	60		100od_241	od_266	1,15	☒	Villers	
od_215->od_268	175,168	1965	Fonte	150		100od_215	od_268	5	☒	Abelcourt	
od_268->od_270	143,191	1964	Fonte	100		100od_268	od_270	1,15	☒	Abelcourt	
od_270->od_272	121,018	1964	Fonte	60		100od_270	od_272	1,15	☒	Abelcourt	
od_274->od_276	72,021	1964	Fonte	100		100od_274	od_276	1,15	☒	Abelcourt	
od_274->od_278	155,313	1964	Fonte	60		100od_274	od_278	1,15	☒	Abelcourt	
od_276->od_280	60,091	1964	Fonte	60		100od_280	od_276	1,15	☒	Abelcourt	
od_276->od_282	110,901	1964	Fonte	100		100od_276	od_282	1,15	☒	Abelcourt	
od_282->od_280	180,913	1964	Fonte	150		100od_280	od_282	5	☒	Abelcourt	
od_291->od_296	826,437	1964	Fonte	150		100od_291	od_296	5	☒	Abelcourt	
od_296->od_304	1 812,332	1966	Fonte	150		100od_296	od_304	5	☒	Velorcey	
od_304->od_306	104,827	1966	Fonte	150		100od_304	od_306	5	☒	Velorcey	
od_304->od_308	44,501		PVC	40		146od_304	od_308	0,002	☒	Velorcey	
od_308->od_310	25,825		PE	25		136od_308	od_310	0,1	☒	Velorcey	
od_306->od_312	163,987	1966	Fonte	125		100od_306	od_312	5	☒	Velorcey	
od_319->od_323	62,064	1966	Fonte	60		100od_323	od_319	1,15	☒	Velorcey	
od_323->od_329	55,764	1966	Fonte	60		100od_323	od_329	1,15	☒	Velorcey	
od_329->od_321	194,299	1966	Fonte	100		100od_329	od_321	1,15	☒	Velorcey	
od_321->od_332	22,059	1966	Fonte	125		100od_321	od_332	1,15	☒	Velorcey	
od_334->od_332	39,228	1966	Fonte	60		100od_332	od_334	1,15	☒	Velorcey	
od_336->od_334	44,88		PVC	32		146od_334	od_336	0,002	☒	Velorcey	
od_334->od_338	74,264	1966	Fonte	60		100od_334	od_338	1,15	☒	Velorcey	
od_308->od_329	104,724	1966	Fonte	100		100od_306	od_329	1,15	☒	Velorcey	
od_332->od_341	254	1966	Fonte	125		100od_332	PI28	1,15	☒	Velorcey	
od_317->od_343	66,161	1966	Fonte	100		100od_317	od_343	5	☒	Velorcey	
od_353->od_357	196,008	1966	Fonte	100		100od_353	od_357	1,15	☒	Meurcourt	
od_357->od_362	252,835		PVC	50		146od_357	od_362	0,002	☒	Meurcourt	
od_364->od_365	147,032	1966	Fonte	125		100od_364	od_365	1,15	☒	Meurcourt	
od_353->od_364	15,576	1966	Fonte	125		100od_353	od_364	1,15	☒	Meurcourt	
od_364->od_373	252,896	1966	Fonte	100		100od_373	od_364	1,15	☒	Meurcourt	
od_373->od_375	78,447		PVC	50		146od_373	od_375	0,002	☒	Meurcourt	
od_373->od_377	106,911	1966	Fonte	100		100od_377	od_373	1,15	☒	Meurcourt	
od_377->od_379	127,571		PVC	63		146od_379	od_377	0,002	☒	Meurcourt	

Tronçons

nom	longueur	année de réalisat...	Matériau	diamètre local	Hazen/Williams	nom début	nom fin	rugosité locale	actif	secteur	service
od_379->od_381	71,409	1966	Fonte	100		100 od_381	od_379	1,15	☒	Meurcourt	
od_381->od_348	88,056	1966	Fonte	100		100 od_348	od_381	1,15	☒	Meurcourt	
od_381->od_384	274,374		PVC	63		146 od_381	od_384	0,002	☒	Meurcourt	
od_386->od_379	161,347	1966	Fonte	100		100 od_379	od_386	1,15	☒	Meurcourt	
od_389->od_386	122,067		PVC	50		146 od_386	od_389	0,002	☒	Meurcourt	
od_397->od_392	187,511		PVC	50		146 od_392	od_397	0,002	☒	Meurcourt	
od_399->od_404	660,075	1971	Fonte	125		100 Réservoir La Villiedieu	od_404	1,15	☒	LaVilledieu	
od_406->od_404	79,01		PVC	50		146 od_404	od_406	0,002	☒	LaVilledieu	
od_410->od_404	137,097	1971	Fonte	125		100 od_404	od_410	1,15	☒	LaVilledieu	
od_410->od_412	167,216		PVC	50		146 od_410	od_412	0,002	☒	LaVilledieu	
od_412->od_414	502,29	1971	Fonte	60		100 od_412	od_414	1,15	☒	LaVilledieu	
od_419->od_427	45,669	1971	Fonte	125		100 od_419	od_427	1,15	☒	LaVilledieu	
od_427->od_429	171,055	1971	Fonte	125		100 od_427	od_429	1,15	☒	LaVilledieu	
od_429->od_433	96,138	1971	Fonte	60		100 od_429	od_433	1,15	☒	LaVilledieu	
od_435->od_433	96,752		PVC	32		146 od_435	od_433	0,002	☒	LaVilledieu	
od_437->od_427	40,925	1971	Fonte	100		100 od_437	od_427	1,15	☒	LaVilledieu	
od_437->od_441	58,211		PVC	50		146 od_437	od_441	0,002	☒	LaVilledieu	
od_446->od_447	1 598,979		PVC	90		146 od_446	Réservoir Equevilley	0,002	☒	Meurcourt	
od_447->od_449	14,845	1965	PVC	90		146 Réservoir Equevilley	od_449	0,002	☒	Meurcourt	
od_461->od_471	119,65	null	Fonte	60		100 od_461	od_471	1,15	☒	Equevilley	
od_461->od_473	278,093	1964	Fonte	80		100 od_461	od_473	1,15	☒	Equevilley	
od_475->od_451	253,264	2006	Fonte	125		100 od_451	od_475	1,15	☒	Equevilley	
od_475->od_482	173,055	2006	Fonte	125		100 od_475	od_482	1,15	☒	Equevilley	
od_492->od_493	84,624		PVC	40		146 od_492	od_493	0,002	☒	Ste Marie	
od_495->od_496	173,234	1964	Fonte	150		100 od_495	od_496	1,15	☒	Ste Marie	
od_502->od_503	186,878	1964	Fonte	150		100 od_502	od_503	1,15	☒	Ste Marie	
od_503->od_505	491,026	1964	Fonte	150		100 od_503	od_505	1,15	☒	Ste Marie	
od_505->od_507	617,087	1964	Fonte	150		100 od_505	od_507	1,15	☒	Breuches	
od_507->od_509	17,618	1964	Fonte	60		100 od_507	od_509	1,15	☒	Breuches	
od_509->od_511	71,503		PVC	40		146 od_509	od_511	0,002	☒	Breuches	
od_509->od_513	113,254		PVC	50		146 od_509	od_513	0,002	☒	Breuches	
od_507->od_515	124,295	1968	Fonte	150		100 od_507	od_515	1,15	☒	Ste Marie	
od_515->od_528	77,668	1964	Fonte	125		100 od_515	od_528	1,15	☒	Breuches	
od_528->od_530	304,994	1964	Fonte	125		100 od_528	od_530	1,15	☒	Breuches	
od_530->od_532	399,969	1961	Fonte	125		100 od_530	od_532	1,15	☒	Breuches	
od_534->od_536	147,068	2017	PVC	63		146 od_534	od_536	0,002	☒	Breuches	
od_541->od_542	312,128	1964	Fonte	60		100 od_542	od_541	1,15	☒	Breuches	
od_544->od_549	42,66	1964	Fonte	60		100 od_544	od_549	1,15	☒	Breuches	
od_551->od_556	249,675	1964	Fonte	60		100 od_551	od_556	1,15	☒	Breuches	
od_568->od_570	136,978	2017	PVC	63		146 od_568	od_570	0,002	☒	Breuches	
od_573->od_575	23,005	1964	Fonte	125		100 od_573	od_575	1,15	☒	Breuches	
od_575->od_577	110,224		PVC	50		146 od_575	od_577	0,002	☒	Breuches	
od_573->od_579	118,74	1964	Fonte	125		100 od_573	od_579	1,15	☒	Breuches	
od_579->od_581	60	1990	Fonte	125		100 od_579	od_581	1,15	☒	Breuches	
od_583->od_581	100	1990	Fonte	80		100 od_581	od_583	1,15	☒	Breuches	
od_579->od_585	64,678	1964	Fonte	125		100 od_579	od_585	1,15	☒	Breuches	
od_585->od_587	17,377	1964	Fonte	60		100 od_585	od_587	1,15	☒	Breuches	
od_587->od_589	234,983	1964	Fonte	60		100 od_587	od_589	1,15	☒	Breuches	
od_589->od_585	173,68	1964	Fonte	60		100 od_585	od_589	1,15	☒	Breuches	
od_485->od_608	217,581	1964	Fonte	125		100 od_608	od_485	1,15	☒	Breuches	
od_608->od_517	125,807	1964	Fonte	125		100 P154	od_608	1,15	☒	Breuches	
od_619->od_617	117,991		PVC	40		146 od_617	od_619	0,002	☒	Breuches	
od_520->od_485	221,266	1964	Fonte	60		100 od_520	od_485	1,15	☒	Breuches	
od_610->od_652	11,061	1965	Fonte	100		100 od_610	od_652	1,15	☒	Ehuns	
od_640->od_656	291,482	1965	Fonte	60		100 od_640	od_656	1,15	☒	Ehuns	
od_656->od_658	200,841	1965	Fonte	60		100 od_656	od_658	1,15	☒	Ehuns	
od_656->od_660	80,97	1965	Fonte	60		100 od_656	od_660	1,15	☒	Ehuns	
od_660->od_664	85,171		PVC	40		146 od_660	od_664	0,002	☒	Ehuns	
od_642->od_668	39,729	1965	Fonte	60		100 od_642	od_668	1,15	☒	Ehuns	
od_676->od_688	444,24	null	PVC	75		146 od_676	od_688	0,002	☒	Visoncourt	
od_688->od_690	298,854	2001	PVC	75		146 od_688	od_690	0,002	☒	Visoncourt	
od_683->od_697	70,736	2001	PVC	75		146 P174	od_697	0,002	☒	Visoncourt	
od_699->od_701	436,364	2001	Fonte	100		100 od_699	od_701	1,15	☒	Visoncourt	
od_699->od_703	74,447	2001	PVC	63		146 od_699	od_703	0,002	☒	Visoncourt	
od_579->od_708	162		Fonte	125		100 od_579	od_708	1,15	☒		
od_581->od_710	247,3	1990	Fonte	80		100 od_581	od_710	1,15	☒	Breuches	
od_710->od_583	131		Fonte	80		100 od_583	od_710	1,15	☒	Breuches	
od_485->od_573	200	1964	Fonte	125		100 od_485	od_713	1,15	☒	Breuches	
od_485->od_573 bis	360	1964	Fonte	125		100 od_713	od_573	1,15	☒	Breuches	
od_713->od_715	1 332		PVC	75		146 od_713	od_715	0,002	☒	Breuches	
od_534->od_532	183,06	1964	Fonte	125		100 od_717	od_534	1,15	☒	Breuches	
od_534->od_532 bis	32,1	1964	Fonte	125		100 od_717	od_532	1,15	☒	Breuches	
od_717->od_541	38	1964	Fonte	60		100 od_717	od_541	1,15	☒	Breuches	
od_532->od_544	228	1964	Fonte	125		100 od_532	od_720	1,15	☒	Breuches	
od_532->od_544 bis	132	1964	Fonte	125		100 od_720	od_544	1,15	☒	Breuches	
od_542->od_720	32		Fonte	60		100 od_720	od_542	1,15	☒	Breuches	
od_544->od_551 bis	110,042	1964	Fonte	125		100 od_723	od_551	1,15	☒	Breuches	
od_723->od_554	46	1964	Fonte	60		100 od_723	od_554	1,15	☒	Breuches	
od_534->od_485	95,681	1964	Fonte	125		100 od_534	od_485	1,15	☒	Breuches	
od_534->od_485 bis	171,391	1964	Fonte	125		100 od_726	od_485	1,15	☒	Breuches	
od_568->od_726	175	1990	PVC	75		146 od_726	od_568	0,002	☒		
od_517->od_611	53	1964	Fonte	125		100 P154	od_729	1,15	☒	Breuches	
od_517->od_611 bis	256,668	1964	Fonte	125		100 od_729	od_611	1,15	☒	Breuches	
od_729->od_614	79		Fonte	60		100 od_729	od_614	1,15	☒		
od_611->od_617	115		Fonte	60		100 od_611	od_617	1,15	☒		
od_515->od_517	165	1968	Fonte	125		100 od_515	od_733	1,15	☒	Ste Marie	
od_515->od_517 bis	10	1968	Fonte	125		100 od_733	P154	1,15	☒	Ste Marie	
od_733->od_520	51		Ind	100		136 od_733	od_520	0,1	☒		
od_520->od_528	34,236	1964	Fonte	60		100 od_520	od_736	1,15	☒	Breuches	
od_520->od_528 bis	82,093	1964	Fonte	60		100 od_736	od_528	1,15	☒	Breuches	
od_528->od_625	81		Fonte	60		100 od_625	od_528	1,15	☒		
od_625->od_736	55		PVC	50		146 od_625	od_736	0,002	☒		
od_183->od_502	110		Fonte	150		100 od_183	od_502	1,15	☒	Ste Marie	
od_103->od_495	32		Fonte	125		100 od_103	od_495	1,15	☒		
od_496->od_742	128		Fonte	60		100 od_496	od_742	1,15	☒	Ste Marie	
od_495->od_488	52		Fonte	125		100 od_495	od_488	1,15	☒	Ste Marie	
od_488->od_185	329		Fonte	125		100 od_488	P152	1,15	☒	Ste Marie	
od_185->od_192	564,403	1964	Fonte	125		100 P152	od_192	1,15	☒	Abelcourt	
od_185->od_192 bis	158,973	1964	Fonte	125		100 od_192	od_751	1,15	☒	Abelcourt	

Tronçons



nom	longueur	année de réalisat...	Matériau	diamètre local	HazenWilliams	nom début	nom fin	rugosité locale	actif	secteur	service
od_/_s1->od_19s	219		PVC	90	146	od_/_s1	od_19s	0,002	☒		
od_219->od_248	86,73		Fonte	125	100	od_219	od_248	1,15	☒	Villers	
od_219->od_758	99,285	1965	Fonte	125	100	od_758	od_219	1,15	☒	Villers	
od_219->od_221 bis	56,877	1965	Fonte	125	100	od_221	od_758	1,15	☒	Villers	
od_226->od_758	68		Fonte	60	100	od_758	od_226	1,15	☒	Villers	
od_243->od_256	40,988	1964	Fonte	100	100	od_243	od_761	1,15	☒	Villers	
od_243->od_256 bis	92,947	1964	Fonte	100	100	od_761	od_256	1,15	☒	Villers	
od_761->od_261	136		Fonte	125	100	od_761	od_261	1,15	☒	Villers	
od_230->od_234	145,1		Fonte	60	100	od_234	PI43	1,15	☒	Villers	
od_230->od_765	135,869	1965	Fonte	125	100	od_765	PI43	1,15	☒	Villers	
od_765->od_232	853,11	1965	Fonte	125	100	od_232	od_765	0,1	☒	Villers	
od_734->od_765	293,62		PVC	63	146	od_765	od_734	0,002	☒	Villers	
od_768->od_630	566,351	1964	Fonte	200	100	od_630	od_768	1,15	☒	Ste Marie	
od_768->od_676	386,721		Fonte	150	100	od_768	od_771	0,1	☒	Ehuns	
od_771->od_676	919,279		Fonte	150	100	od_771	od_676	0,1	☒	Visoncourt	
od_771->od_670	89,12		Fonte	150	100	od_771	od_670	1,15	☒	Visoncourt	
od_774->od_685	46		PVC	63	146	od_774	od_685	0,002	☒	Ehuns	
od_676->od_683 bis	107,911	2001	Fonte	150	100	od_774	od_777	0,1	☒	Visoncourt	
od_676->od_683	55,46	2001	Fonte	150	100	od_777	PI74	0,1	☒	Visoncourt	
od_690->od_777	107		Fonte	125	100	od_777	od_690	1,15	☒	Visoncourt	
od_683->od_699	230	2001	Fonte	150	100	PI74	od_780	1,15	☒	Visoncourt	
od_683->od_699 bis	80	2001	Fonte	100	100	od_780	od_699	1,15	☒	Visoncourt	
od_177->od_630 ...	216,976	1964	Fonte	200	100	od_768	od_782	1,15	☒	Ste Marie	
od_785->od_650	66,862	1965	Fonte	60	100	od_785	od_650	1,15	☒	Ehuns	
od_652->od_785	13		Fonte	60	100	od_652	od_785	1,15	☒	Ehuns	
od_642->od_650	56,925	1965	Fonte	60	100	od_642	od_788	1,15	☒	Ehuns	
od_642->od_650 bis	118,031	1965	Fonte	60	100	od_785	od_788	1,15	☒	Ehuns	
od_668->od_788	45		PVC	63	146	od_668	od_788	0,002	☒	Ehuns	
od_638->od_642	53,242	1965	Fonte	60	100	od_638	od_791	1,15	☒	Ehuns	
od_638->od_642 bis	57,137	1965	Fonte	60	100	od_791	od_642	1,15	☒	Ehuns	
od_791->od_793	157		PVC	75	146	od_791	od_793	0,002	☒	Ehuns	
od_793->od_645	86		PVC	75	146	od_793	od_645	0,002	☒	Ehuns	
od_648->od_793	134		PVC	63	146	od_793	od_648	0,002	☒	Ehuns	
od_638->od_640	45,497	1964	Fonte	100	100	od_638	od_797	1,15	☒	Ehuns	
od_638->od_640 bis	195,053	1964	Fonte	100	100	od_797	od_640	1,15	☒	Ehuns	
od_797->od_660	197,58		PVC	140	146	od_797	od_660	0,002	☒	Ehuns	
od_177->od_630 bis	157,533	1964	Fonte	200	100	od_800	od_748	5	☒	Ste Marie	
od_800->od_782	1 373,455	1964	Fonte	200	100	od_782	od_800	5	☒	Ste Marie	
od_632->od_800	189,4		PVC	40	146	od_800	od_632	0,002	☒	Ste Marie	
od_73->od_119	82,623	1964	Fonte	150	100	od_805	od_73	1,15	☒	Baudoncourt	
od_73->od_119 bis	111,253	1964	Fonte	150	100	od_119	od_805	1,15	☒	Baudoncourt	
od_805->od_122	136,63		Fonte	60	100	od_805	od_122	1,15	☒	Baudoncourt	
od_84->od_85	76,809	1964	Fonte	125	100	od_84	od_808	1,15	☒	Baudoncourt	
od_84->od_85 bis	336,771	1964	Fonte	125	100	od_808	od_85	1,15	☒	Baudoncourt	
od_808->od_81	864		PVC	63	146	od_808	od_81	0,002	☒	Baudoncourt	
od_91->od_93	106,572	1964	Fonte	60	100	od_91	od_811	1,15	☒	Baudoncourt	
od_91->od_93 bis	69,311	1964	Fonte	60	100	od_811	od_93	1,15	☒	Baudoncourt	
od_96->od_811	551		PVC	40	146	od_96	od_811	0,002	☒	Baudoncourt	
od_814->od_102	125,861	1964	Fonte	125	100	od_814	od_102	1,15	☒	Baudoncourt	
od_814->od_107	71		Fonte	60	100	od_814	od_107	1,15	☒	Baudoncourt	
od_104->od_102	422,806	1964	Fonte	125	100	od_817	od_104	1,15	☒	Baudoncourt	
od_104->od_102 bis	76,247	1964	Fonte	125	100	od_814	od_817	1,15	☒	Baudoncourt	
od_817->od_109	246		Fonte	60	100	od_817	od_109	1,15	☒	Baudoncourt	
od_62->od_820	234,68	1964	Fonte	150	100	od_820	od_62	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_820->od_70	633,895	1964	Fonte	150	100	od_70	od_820	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_820->od_65	240,39		Fonte	60	100	od_820	od_65	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_1->od_11	150		Fonte	60	100	od_1	od_11	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_11->od_3	51		Fonte	60	100	od_11	od_3	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_22->od_20	243		Fonte	60	100	od_22	od_20	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_22->od_17	51,6		Fonte	60	100	od_17	od_22	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_17->od_25	174		Fonte	125	100	od_17	od_25	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_29->od_31	235,026	1964	Fonte	100	100	od_29	od_828	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_29->od_31 bis	112,795	1964	Fonte	100	100	od_828	od_31	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_33->od_828	88		Fonte	80	100	od_828	od_33	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_31->od_37	190,049	1964	Fonte	100	100	od_31	od_831	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_31->od_37 bis	70,227	1964	Fonte	100	100	od_831	od_37	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_831->od_40	74		PVC	40	146	od_831	od_40	0,002	☒	La Chapelle les Lux...	
od_280->od_834	95,499	1964	Fonte	150	100	od_834	od_280	5	☒	Abelcourt	
od_280->od_268 bis	36,179	1964	Fonte	150	100	od_834	od_268	1,15	☒	Abelcourt	
od_834->od_287	158		PVC	125	146	od_834	od_287	0,002	☒	Abelcourt	
od_270->od_274	45,619	1964	Fonte	100	100	od_270	od_837	1,15	☒	Abelcourt	
od_270->od_274 bis	44,182	1964	Fonte	100	100	od_837	od_274	1,15	☒	Abelcourt	
od_837->od_302	32,8		PVC	40	146	od_837	od_302	0,002	☒	Abelcourt	
od_282->od_291	120,669	1964	Fonte	150	100	od_282	od_840	1,15	☒	Abelcourt	
od_282->od_291 bis	34,251	1964	Fonte	150	100	od_840	od_291	5	☒	Abelcourt	
od_840->od_294	283,5		PVC	110	146	od_840	od_294	0,002	☒	Abelcourt	
od_319->od_321	75,052	1966	Fonte	150	100	od_843	od_319	1,15	☒	Velorcey	
od_319->od_321 bis	63,425	1966	Fonte	150	100	od_321	od_843	1,15	☒	Velorcey	
od_843->od_323	91		Fonte	60	100	od_323	od_843	1,15	☒	Velorcey	
od_312->od_319	30,257	1966	Fonte	125	100	od_846	od_312	1,15	☒	Velorcey	
od_312->od_319 bis	83,976	1966	Fonte	125	100	od_319	od_846	1,15	☒	Velorcey	
od_341->od_846	158		Fonte	125	100	PI28	od_846	1,15	☒	Velorcey	
od_345->od_348	303,283	1968	Fonte	125	100	od_345	od_849	1,15	☒	Meurcourt	
od_345->od_348 bis	211,33	1968	Fonte	125	100	od_849	od_348	1,15	☒	Meurcourt	
od_849->od_351	126		PVC	90	146	od_849	od_351	0,002	☒	Meurcourt	
od_391->od_392 bis	265,622	2019	Fonte	125	100	od_852	od_392	1,15	☒	Meurcourt	
od_852->od_394	94		Fonte	60	100	od_852	od_394	1,15	☒	Meurcourt	
od_365->od_368	266,4		PVC	40	146	od_365	od_368	0,002	☒	Meurcourt	
od_419->od_856	348		PVC	63	146	od_419	od_856	0,002	☒	LaVilledieu	
od_365->od_399 bis	37,266	1968	Fonte	125	100	od_858	Réservoir La Villedieu	1,15	☒	Meurcourt	
od_858->od_446	5		PVC	90	146	od_858	od_446	0,002	☒	Meurcourt	
od_419->od_451	223,743	1964	Fonte	150	100	od_419	od_861	1,15	☒	Equevilley	
od_449->od_451 bis	134,967	1964	Fonte	150	100	od_861	od_451	1,15	☒	Equevilley	
od_861->od_454	67		Fonte	60	100	od_861	od_454	1,15	☒	Equevilley	
od_864->od_464	60		Fonte	60	100	od_864	od_464	1,15	☒	Equevilley	
od_451->od_461 bis	244,189	1964	Fonte	125	100	od_864	od_867	1,15	☒	Equevilley	
od_451->od_461 ...	121,978	1964	Fonte	125	100	od_867	od_461	1,15	☒	Equevilley	
od_867->od_466	100		Fonte	60	100	od_867	od_466	1,15	☒	Equevilley	
od_177->od_484	10		Fonte	200	100	od_177	od_484	1,15	☒	Equevilley	



Tronçons



nom	longueur	année de réalisat...	Matériau	diamètre local	HazenWilliams	nom début	nom fin	rugosité locale	actif	secteur	service
od_177->od_179	41,113	1964	Fonte	200		100 od_177	PI48	1,15	☒	Ste Marie	
od_177->od_179 bis	250,466	1964	Fonte	200		100 PI48	od_179	1,15	☒	Ste Marie	
od_871->od_200	297		Fonte	60		100 PI48	od_200	1,15	☒	Ste Marie	
rv874->od_232	5		Fonte	125		100 rv874	od_232	0,1	☒		
rv874->od_630	5		Fonte	200		100 rv874	od_630	1,15	☒	Ehuns	
od_475->od_477	117,134	2006	Fonte	125		100 od_475	od_879	1,15	☒	Equevilley	
od_475->od_477 bis	62,172	2006	Fonte	125		100 od_879	od_477	1,15	☒	Equevilley	
od_879->od_480	100		Fonte	125		100 od_879	od_480	1,15	☒	Equevilley	
od_488->od_492	58		Fonte	60		100 od_488	od_492	1,15	☒	Ste Marie	
od_492->od_490	98		Fonte	60		100 od_492	od_490	1,15	☒	Ste Marie	
od_496->od_502	55		Fonte	150		100 od_496	od_502	1,15	☒	Ste Marie	
od_544->od_551	45,7	1964	Fonte	125		100 od_544	od_669	1,15	☒	Breuches	
od_669->od_723	121,242	1964	Fonte	125		100 od_669	od_723	1,15	☒	Breuches	
od_669->od_559	92		Fonte	60		100 od_669	od_559	1,15	☒	Breuches	
od_124->od_126	144,206	1964	Fonte	200		100 od875	od_124	1,15	☒	Baudoncourt	
od875->od_129	98,62		PVC	40		146 od875	od_129	0,002	☒	Baudoncourt	
od875->od_803	98		PVC	50		146 od875	od_803	0,002	☒	Baudoncourt	
od_48->od_51	156,262	1964	Fonte	60		100 od_48	od876	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od_48->od_51 bis	63,673	1964	Fonte	60		100 od876	od_51	1,15	☒	La Chapelle les Lux...	
od876->od_54	55		PVC	75		146 od876	od_54	0,002	☒	La Chapelle les Lux...	
od_451->od_456	122,271	1964	Fonte	80		100 od_451	od_679	1,15	☒	Equevilley	
od_451->od_456 bis	128,993		Fonte	80		100 od_679	od_456	1,15	☒	Equevilley	
od_679->od_459	40		Fonte	60		100 od_679	od_459	1,15	☒	Equevilley	
od_386->od_377	25,487	1966	Fonte	100		100 od_386	od_682	1,15	☒	Meurcourt	
od_386->od_377 bis	39,979	1966	Fonte	100		100 od_682	od_377	1,15	☒	Meurcourt	
od_682->od_852	187	2019	Fonte	125		100 od_682	od_852	1,15	☒	Meurcourt	
od_192->od_204	15	1965	Fonte	125		100 od_192	od877	1,15	☒	Abelcourt	
od_192->od_204 bis	193,558	1965	Fonte	125		100 od877	od_204	1,15	☒	Abelcourt	
od877->od_209	124		PVC	40		146 od877	od_209	0,002	☒	Ste Marie	
od_660->od_662	120,156		PVC	50		146 od_660	od878	0,002	☒	Ehuns	
od_660->od_662 bis	69,666		PVC	50		146 od878	od_662	0,002	☒	Ehuns	
od878->od_673	49,36		PVC	50		146 od878	od_673	0,002	☒	Ehuns	
od_192->od_211	213,344		Fonte	125		100 od_665	od_192	1,15	☒	Ste Marie	
od_192->od_211 bis	199,656		Fonte	125		100 od_211	od_665	1,15	☒	Ste Marie	
od_112->od_104	264,229	1964	Fonte	60		100 od_112	od_667	1,15	☒	Baudoncourt	
od_112->od_104 bis	354,354	1964	Fonte	60		100 od_104	od_667	1,15	☒	Baudoncourt	
od_494->od_485	1 436,952		Fonte	200		100 od_494	od879	1,15	☒	Breuches	
od_782->od_638	305,37		Fonte	125		100 od_782	od_671	1,15	☒	Ehuns	
od_782->od_638 bis	143,63		Fonte	125		100 od_671	od_638	1,15	☒	Ehuns	
od_348->od_353	177,46	1966	Fonte	100		100 od_348	od880	1,15	☒	Meurcourt	
od_676->od_683	388,087	2001	Fonte	150		100 od_676	od_675	0,1	☒	Visoncourt	
od_675->od_774	306,496	2001	Fonte	150		100 od_675	od_774	0,1	☒	Visoncourt	
od881->rv874	10		Fonte	200		100 od881	rv874	1,15	☒	Ehuns	
od_112->od_79	123,029	1964	Fonte	60		100 od_112	od882	1,15	☒	Baudoncourt	
od_112->od_79 bis	123,298	1964	Fonte	60		100 od882	od_79	1,15	☒	Baudoncourt	
od_185->od_748	135,087		Fonte	200		100 od883	PI52	1,15	☒		
od_185->od_748 bis	518,913		Fonte	200		100 od_748	od883	1,15	☒		
od_312->od_317	229,948	1966	Fonte	125		100 od_312	od_687	5	☒	Velorcey	
od_312->od_317 bis	95,298	1966	Fonte	125		100 od_687	od_317	5	☒	Velorcey	
od_177->od_748	306,293	1964	Fonte	200		100 od_748	od884	5	☒	Ste Marie	
od_177->od_748 bis	39,3	1964	Fonte	200		100 od884	od_177	1,15	☒	Ste Marie	
od884->od_126	1 575,385		Fonte	200		100 od884	od_126	1,15	☒	Baudoncourt	
od875->od_126	45,218	1964	Fonte	200		100 od_126	od_704	1,15	☒	Baudoncourt	
od875->od_126 bis	255,882	1964	Fonte	200		100 od_704	od875	1,15	☒	Baudoncourt	
od_410->od_419	207,163	1971	Fonte	125		100 od_410	PI3	1,15	☒	LaVilledieu	
od_410->od_419 bis	70,59	1971	Fonte	125		100 PI3	od_419	1,15	☒	LaVilledieu	
od_451->od_461	54,669	1964	Fonte	125		100 od_451	PI	1,15	☒	Equevilley	
od_451->od_461 bis	44,889	1964	Fonte	125		100 PI	od_864	1,15	☒	Equevilley	
od_365->od_399	1 688,6	1968	Fonte	125		100 od_365	PI5	1,15	☒	Meurcourt	
od885->od_858	727,4	1968	Fonte	125		100 PI5	od_858	1,15	☒	Meurcourt	
od_211->od_213	115		Fonte	100		100 od_211	PI37	1,15	☒	Abelcourt	
od_211->od_213 bis	95		Fonte	100		100 PI37	od_213	1,15	☒	Abelcourt	
od_345->od_343	110	1966	Fonte	100		100 PI14	od_345	1,15	☒	Meurcourt	
od_345->od_343 bis	355	1966	Fonte	100		100 od_343	PI14	5	☒	Meurcourt	
od_317->od_345	318,59	1968	Fonte	60		100 od_317	od_714	1,15	☒	Meurcourt	
od_317->od_345 bis	212,233	1968	Fonte	60		100 od_714	od_345	1,15	☒	Meurcourt	
od_348->od_353 bis	86	1966	Fonte	100		100 od880	od_716	1,15	☒	Meurcourt	
od_348->od_353 ...	10	1966	Fonte	100		100 od_716	od_353	1,15	☒	Meurcourt	
od_138->od_146	122	1994	PVC	125		146 od_138	od_722	0,002	☒	Brotte	
od_138->od_146 bis	228	1994	PVC	125		146 od_722	od_146	0,002	☒	Brotte	
od_484->od_485 bis	163,471		Fonte	200		100 od879	PI23	1,15	☒	Breuches	
od_484->od_485 ...	364,056		Fonte	200		100 PI23	od_485	1,15	☒	Breuches	
rv677->od881	174,988	2016	Fonte	200		100 Station de Ste Mari...	od_727	1,15	☒	Ehuns	
rv677->od881 bis	2 487,012	2016	Fonte	200		100 od_727	od881	1,15	☒	Ehuns	



ANNEXE 7



Profils de consommation

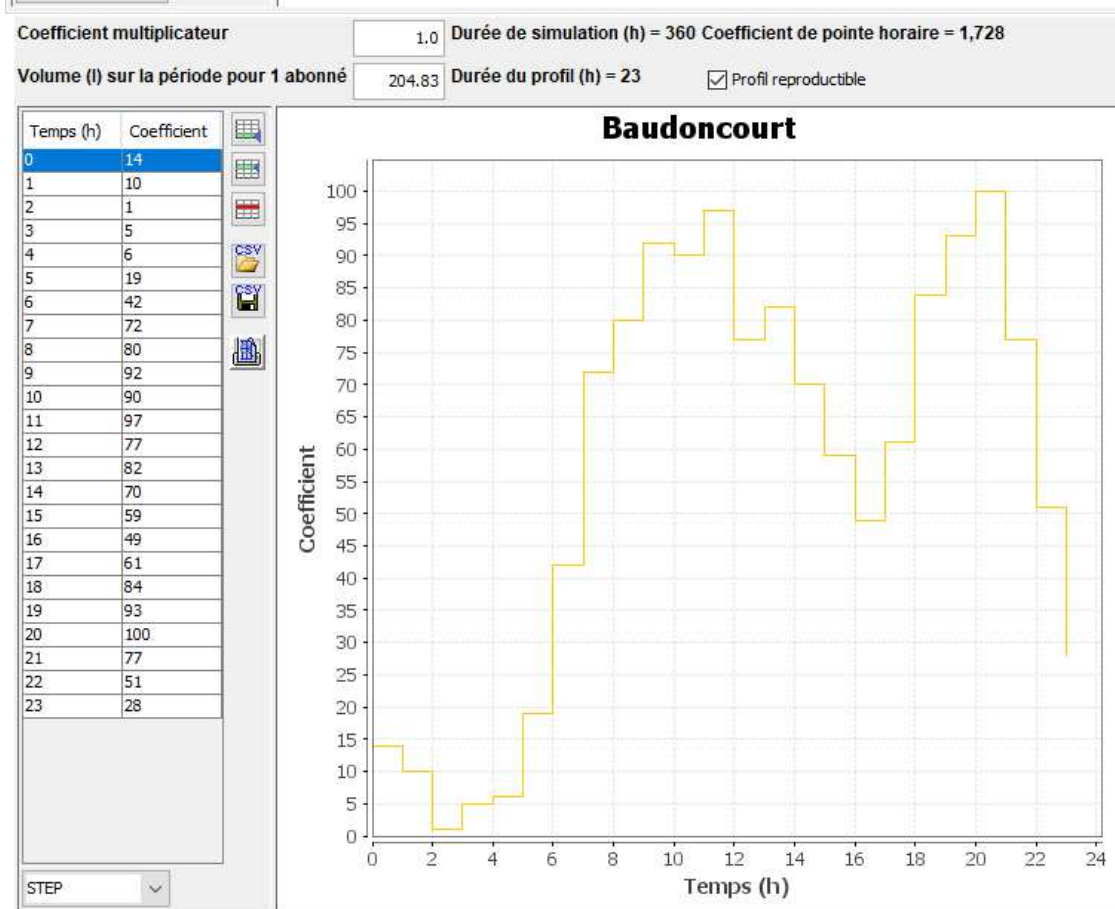
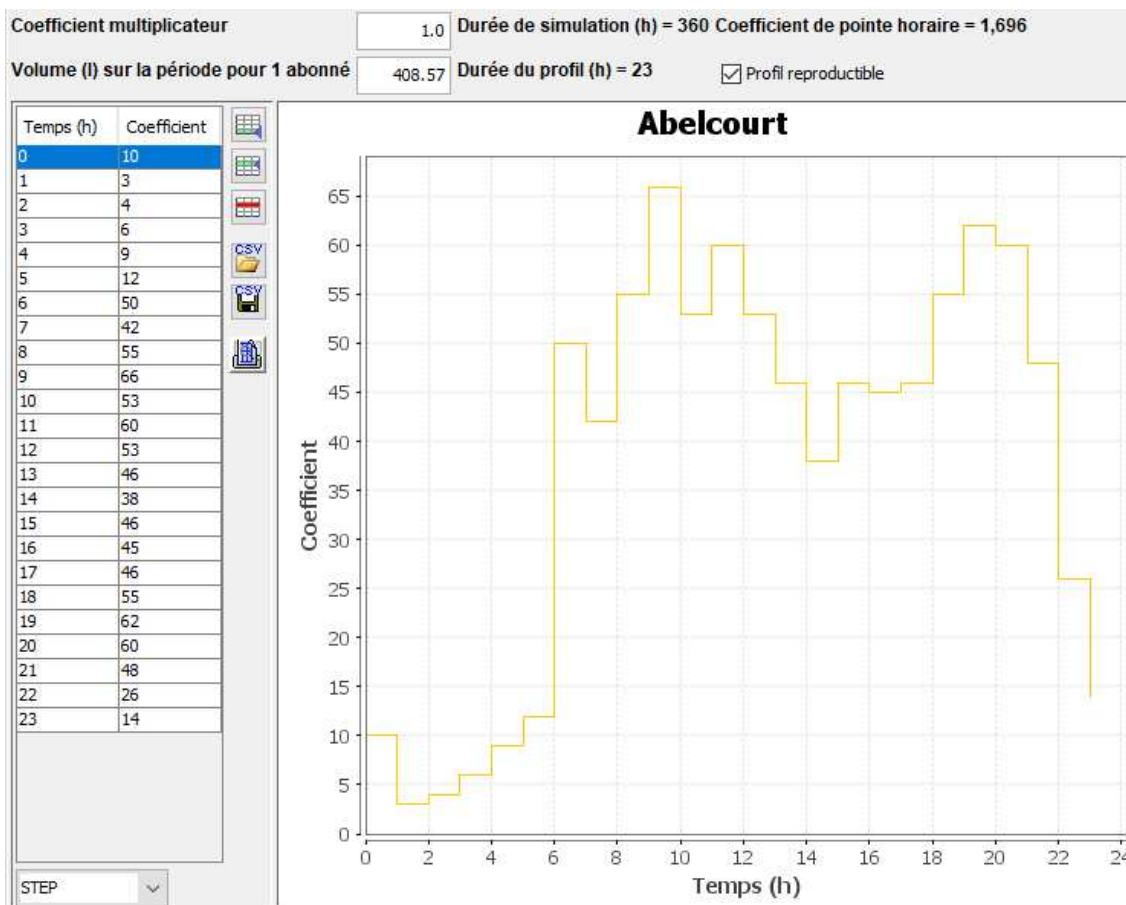


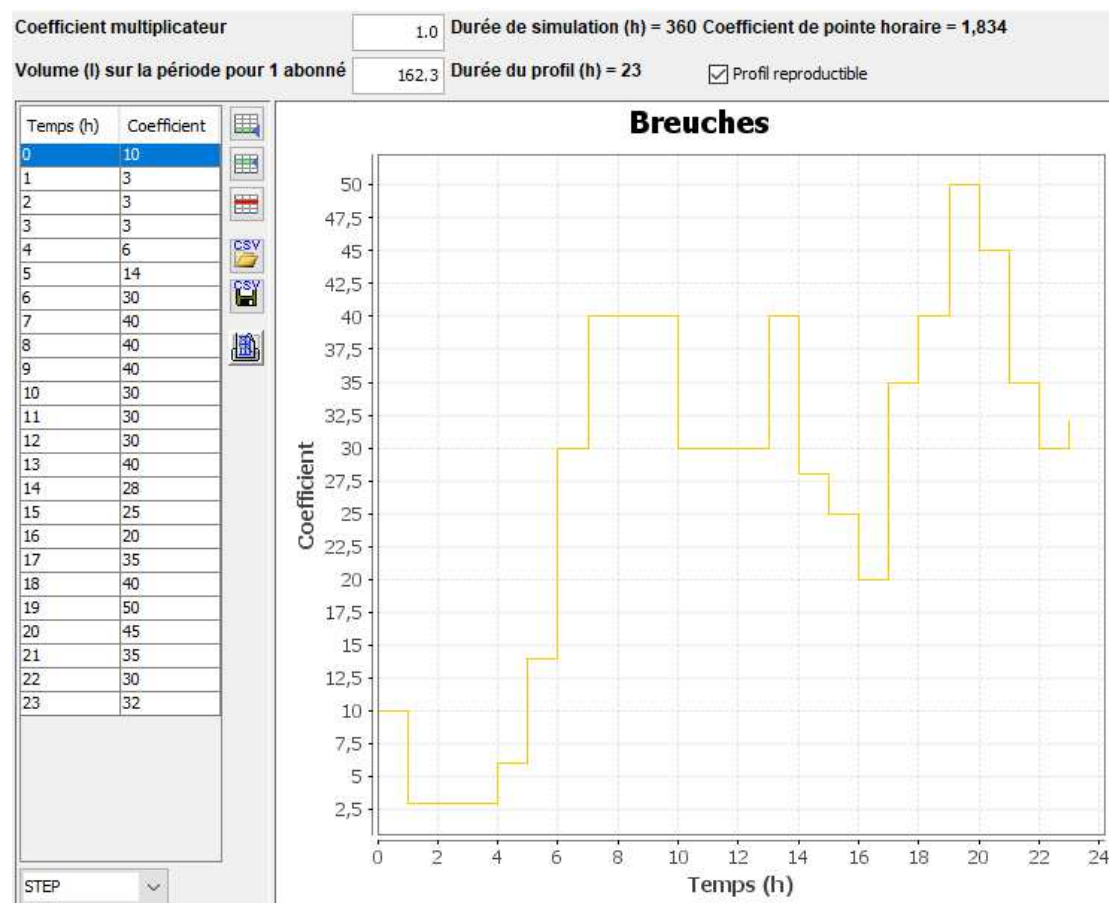
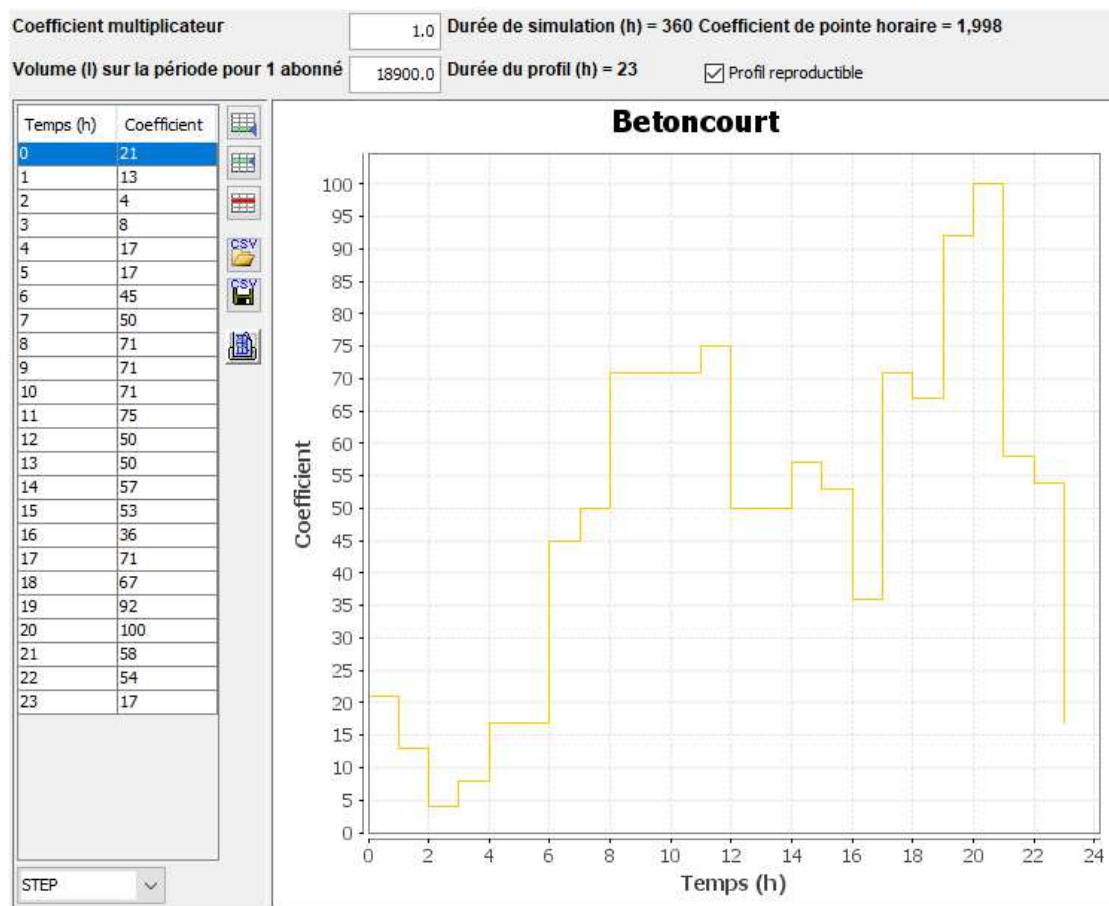


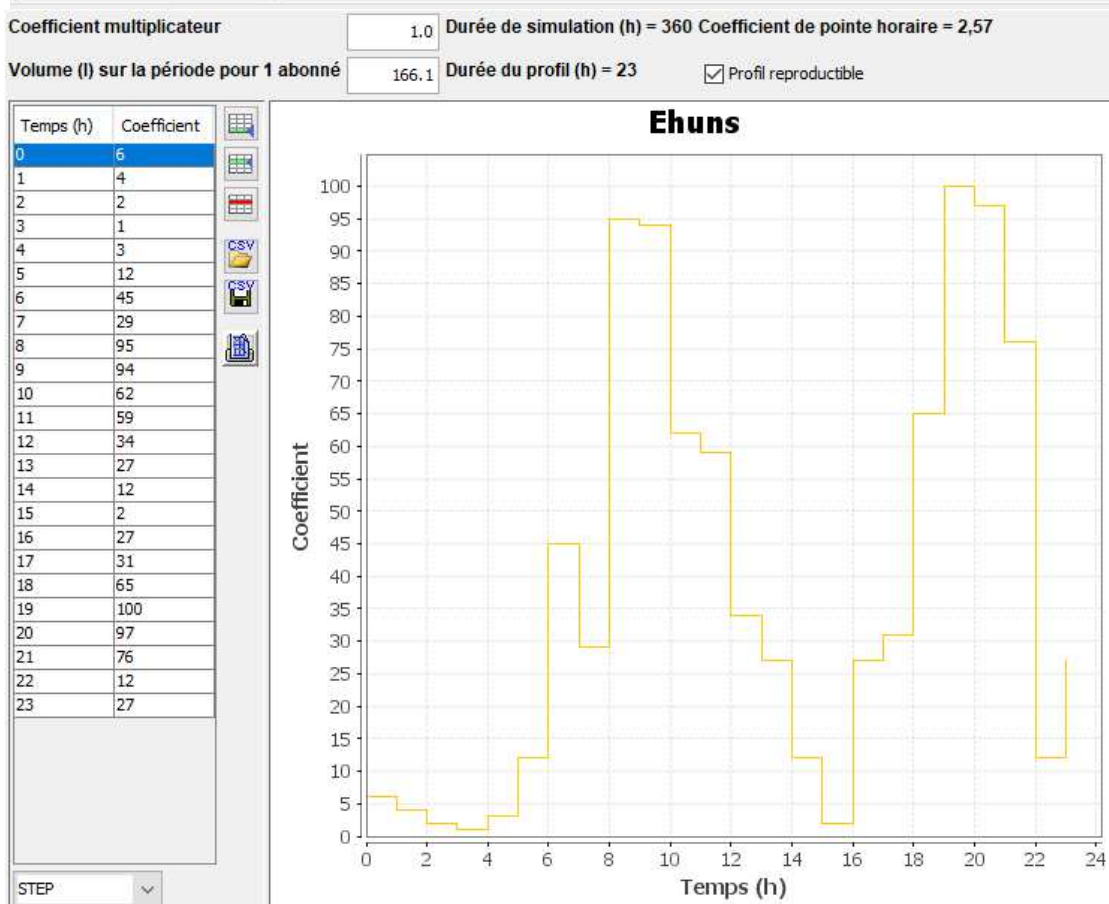
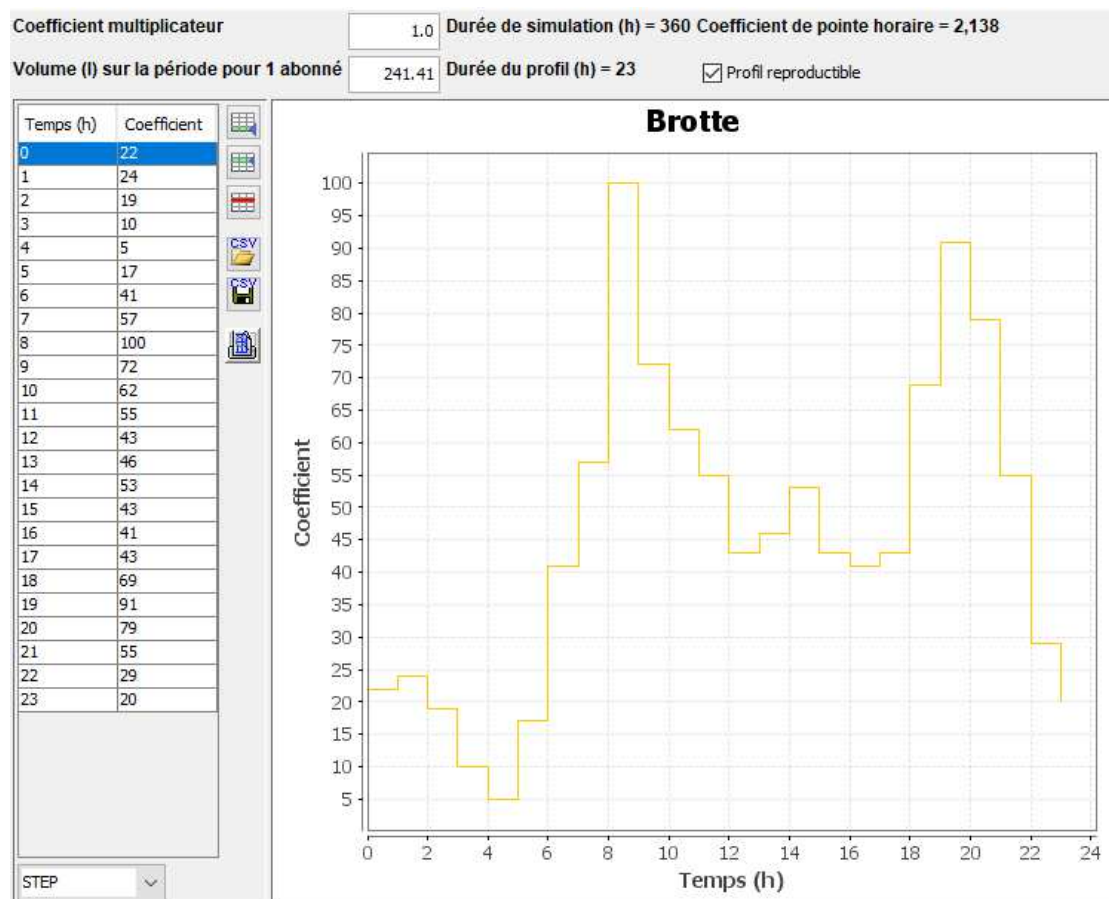


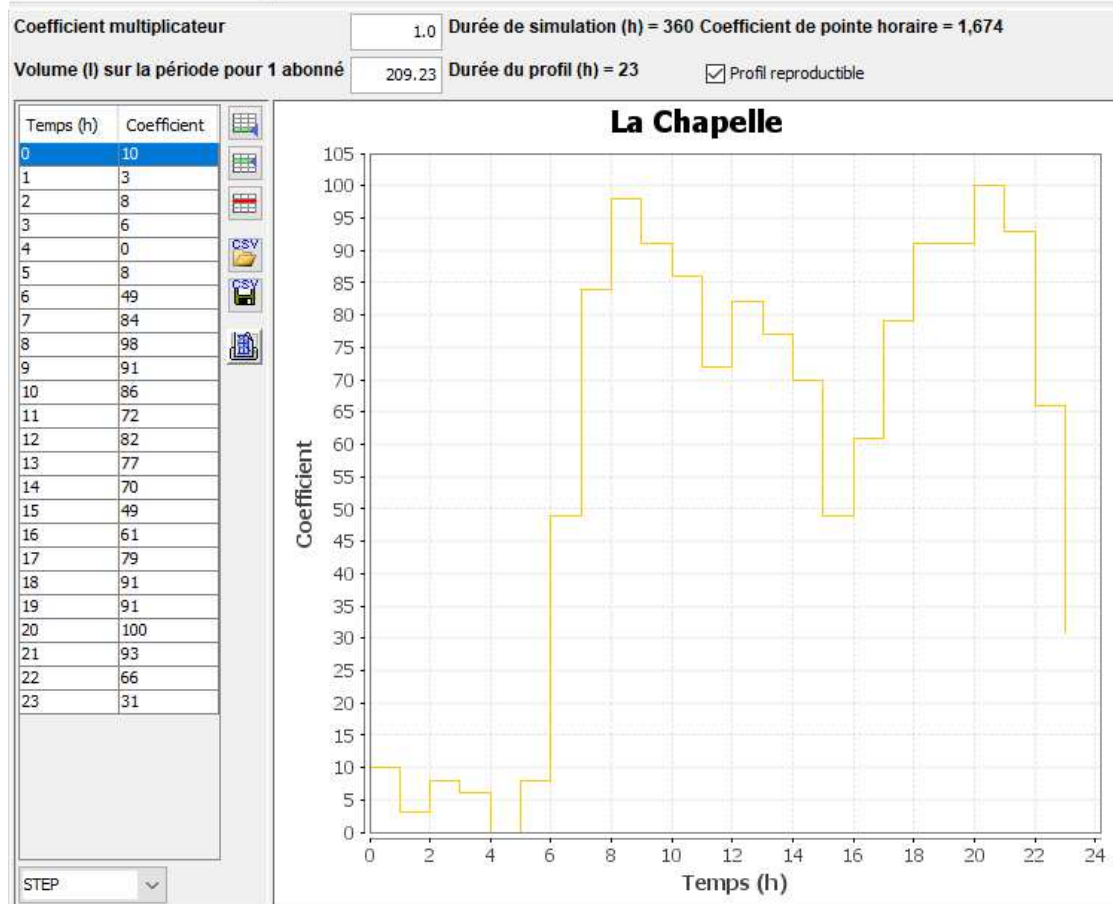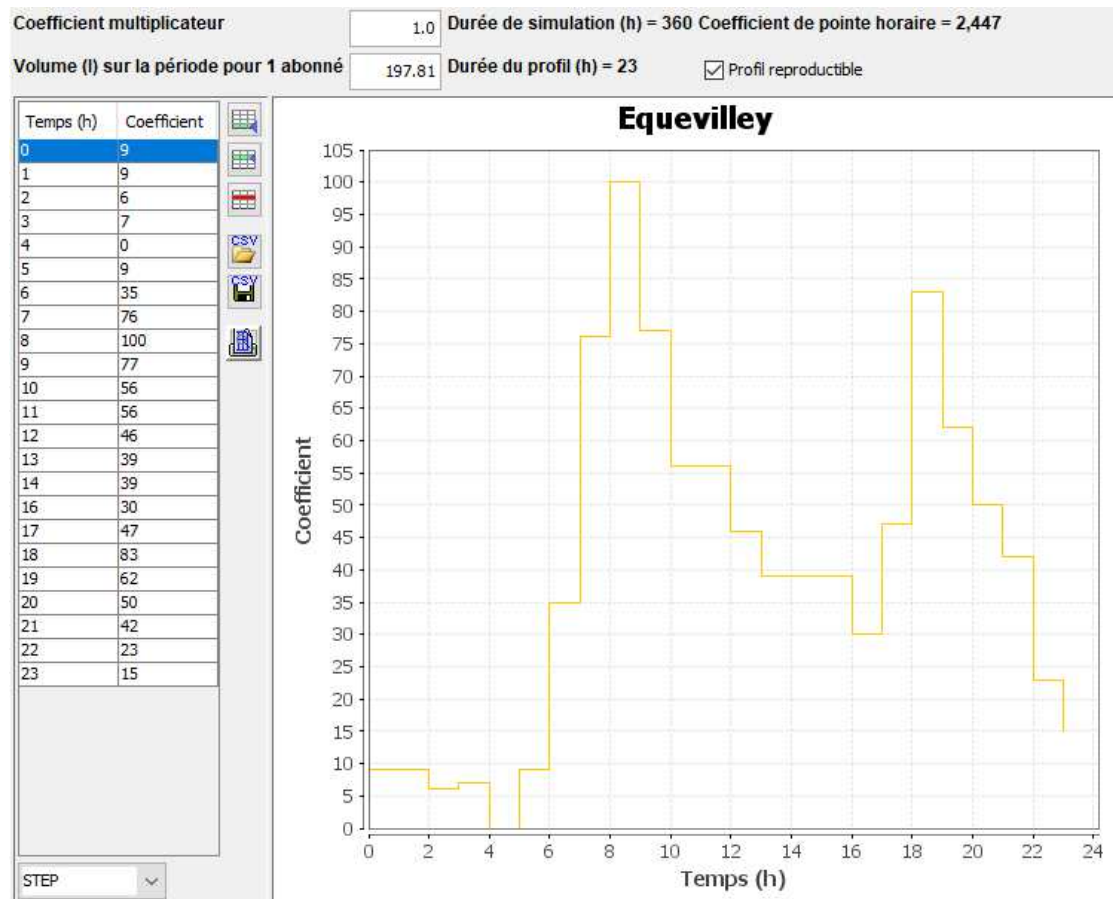

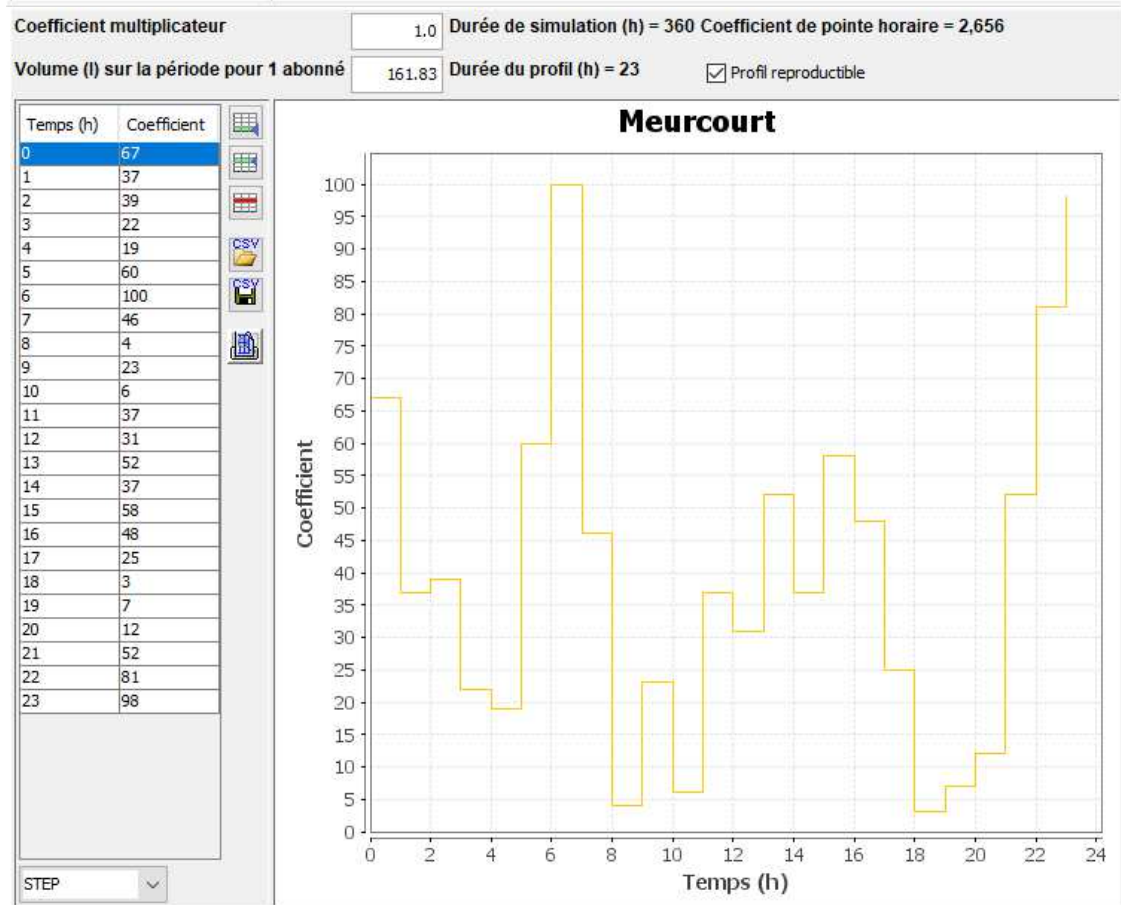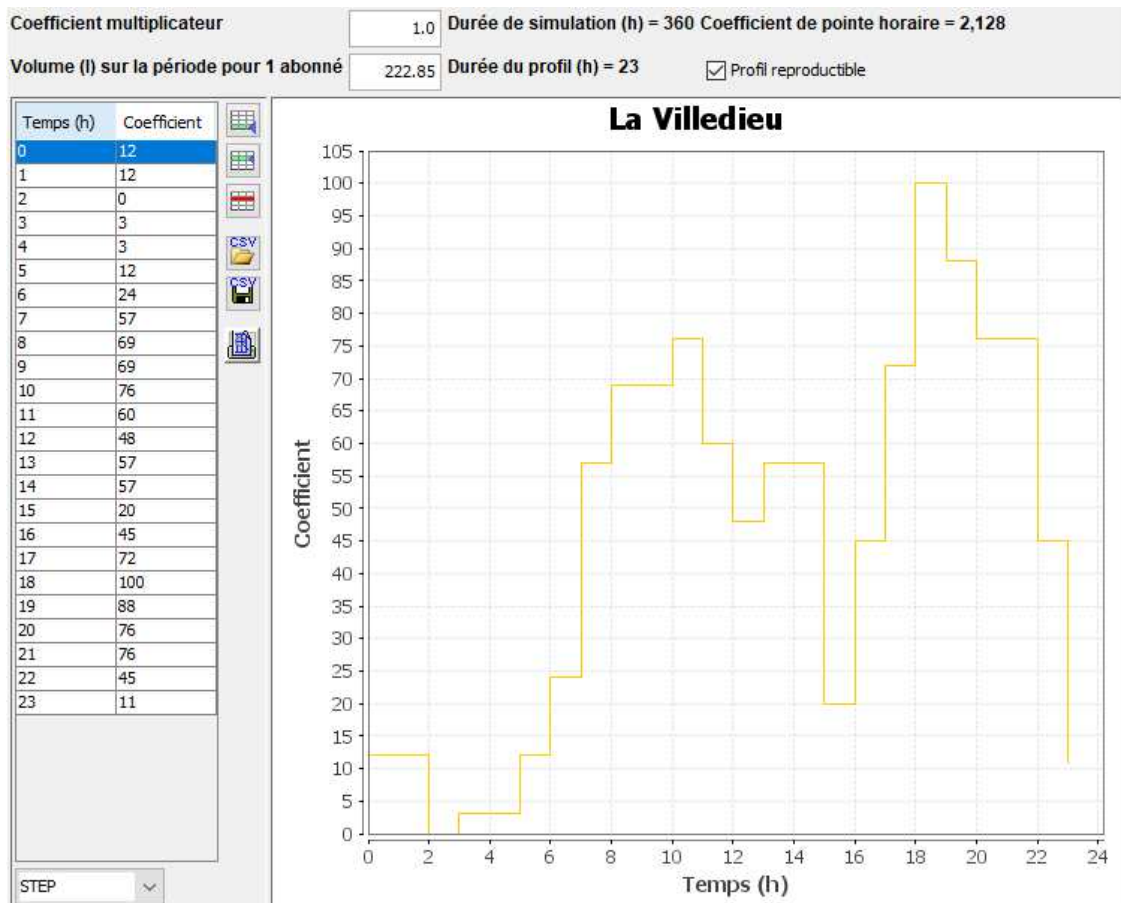

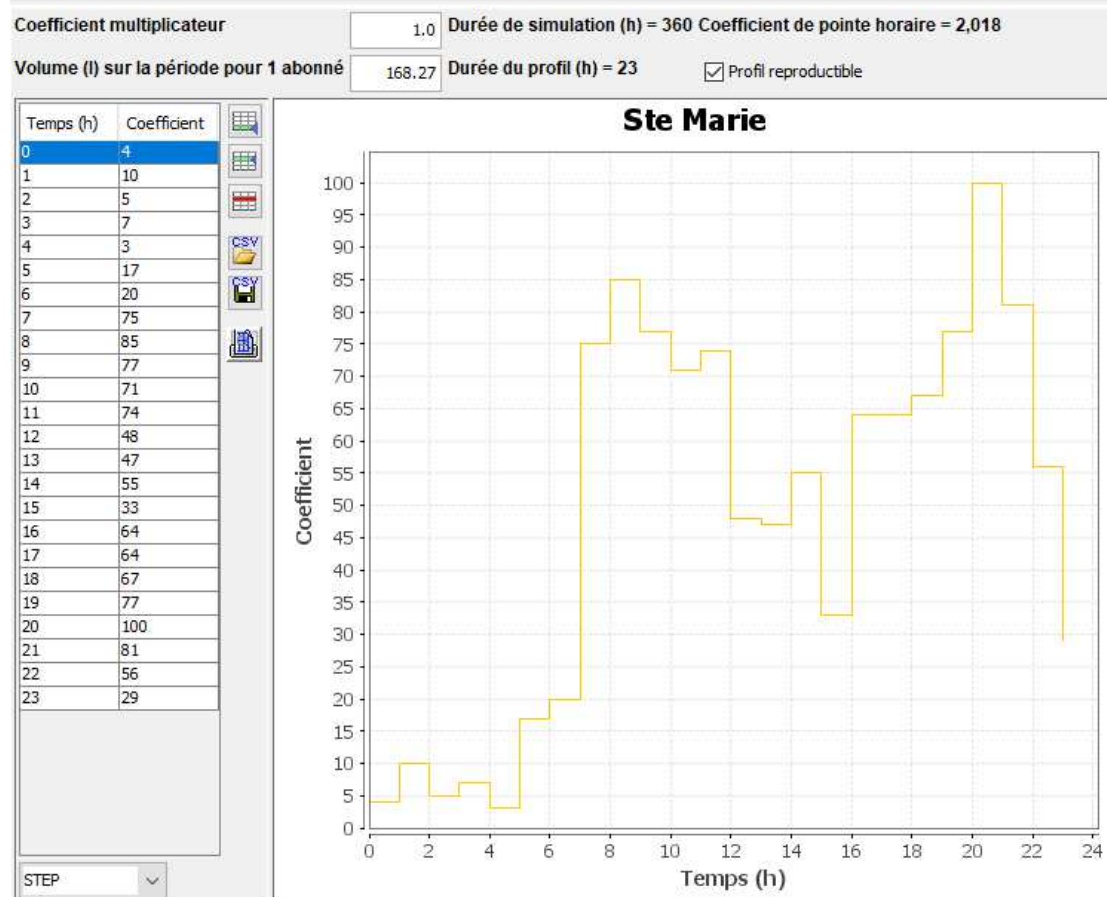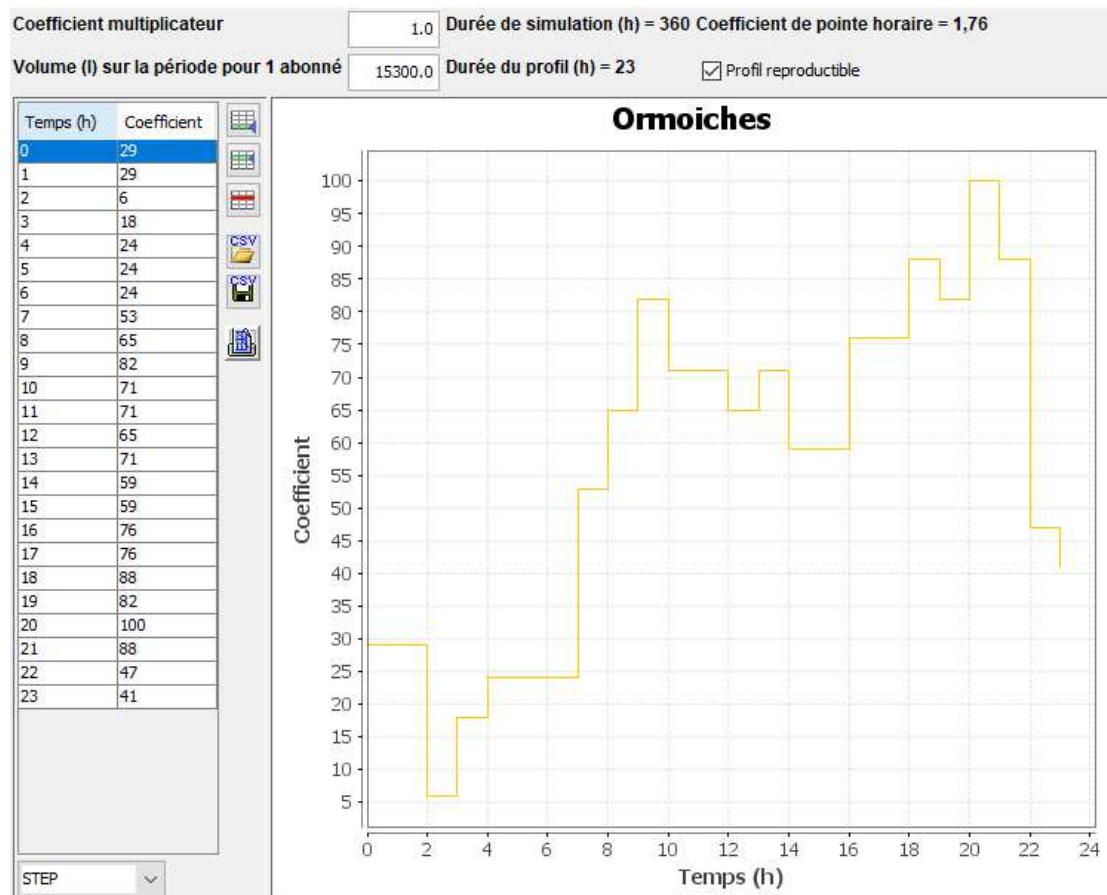

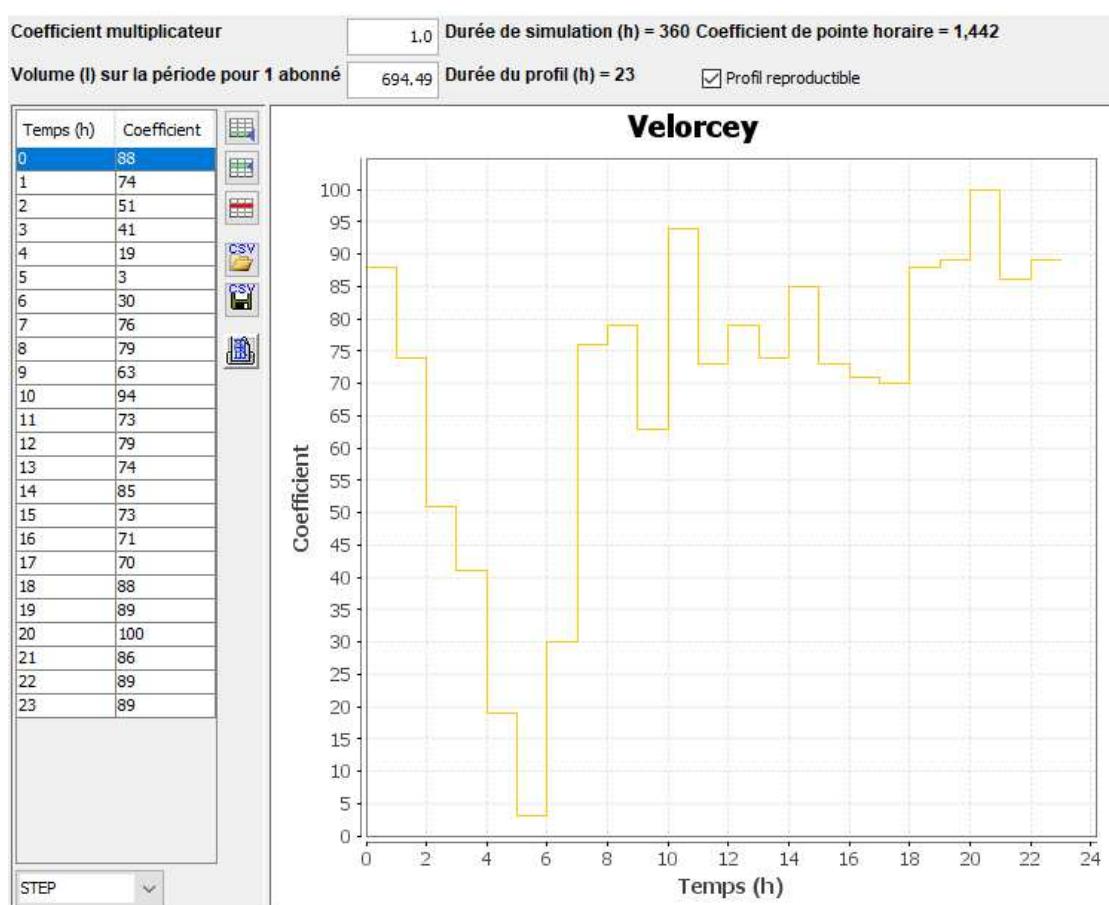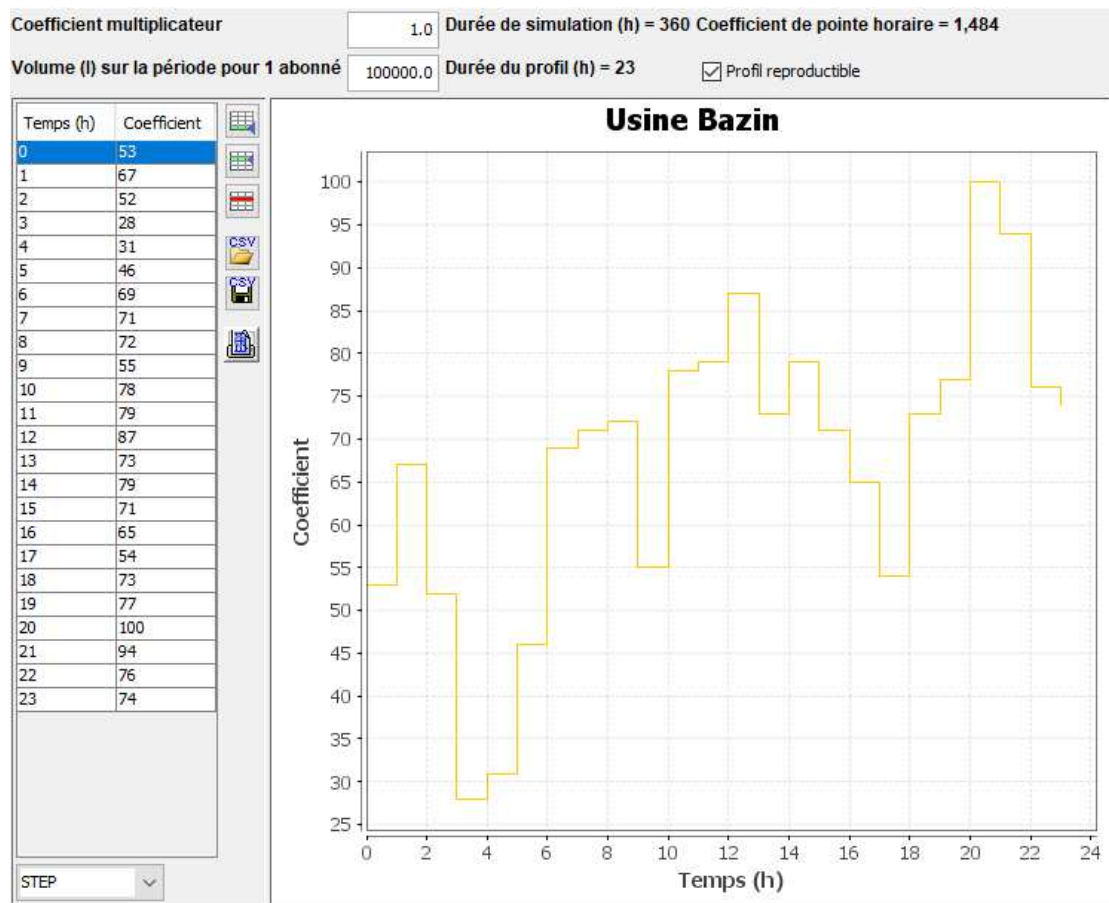

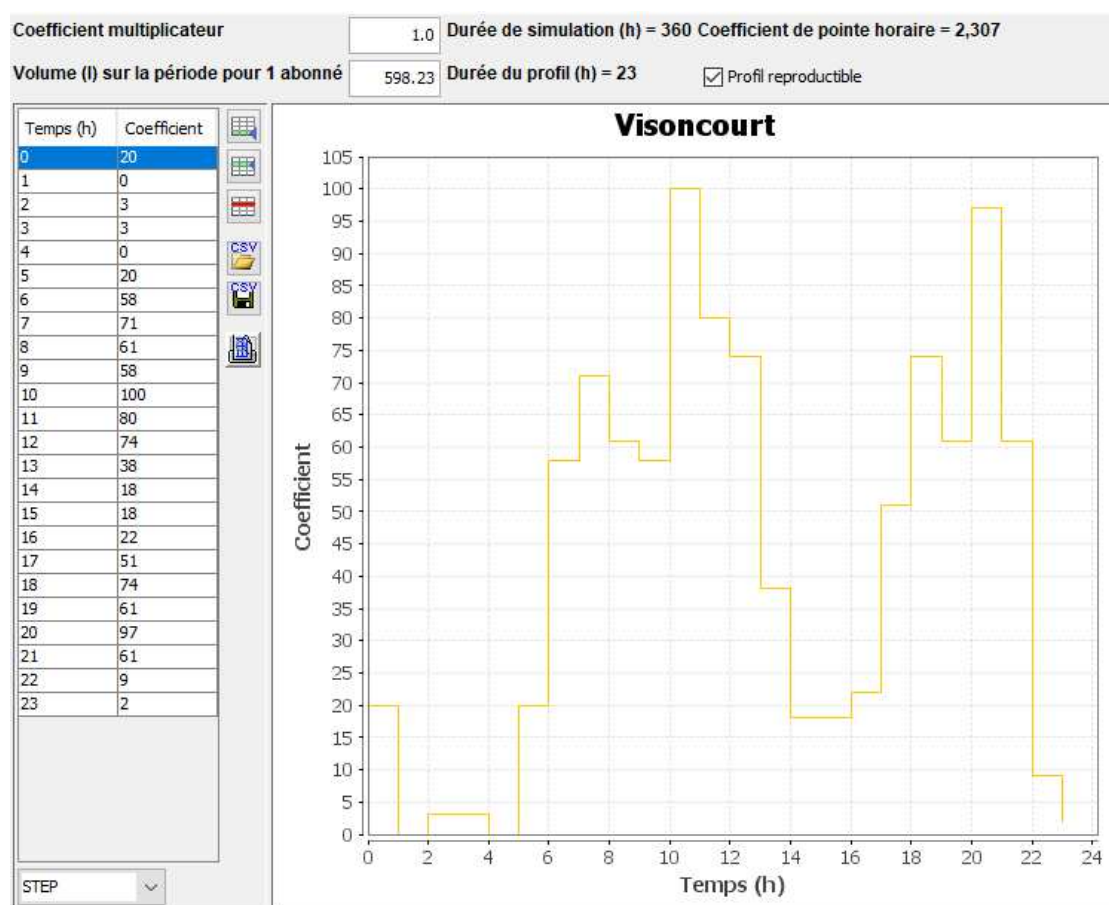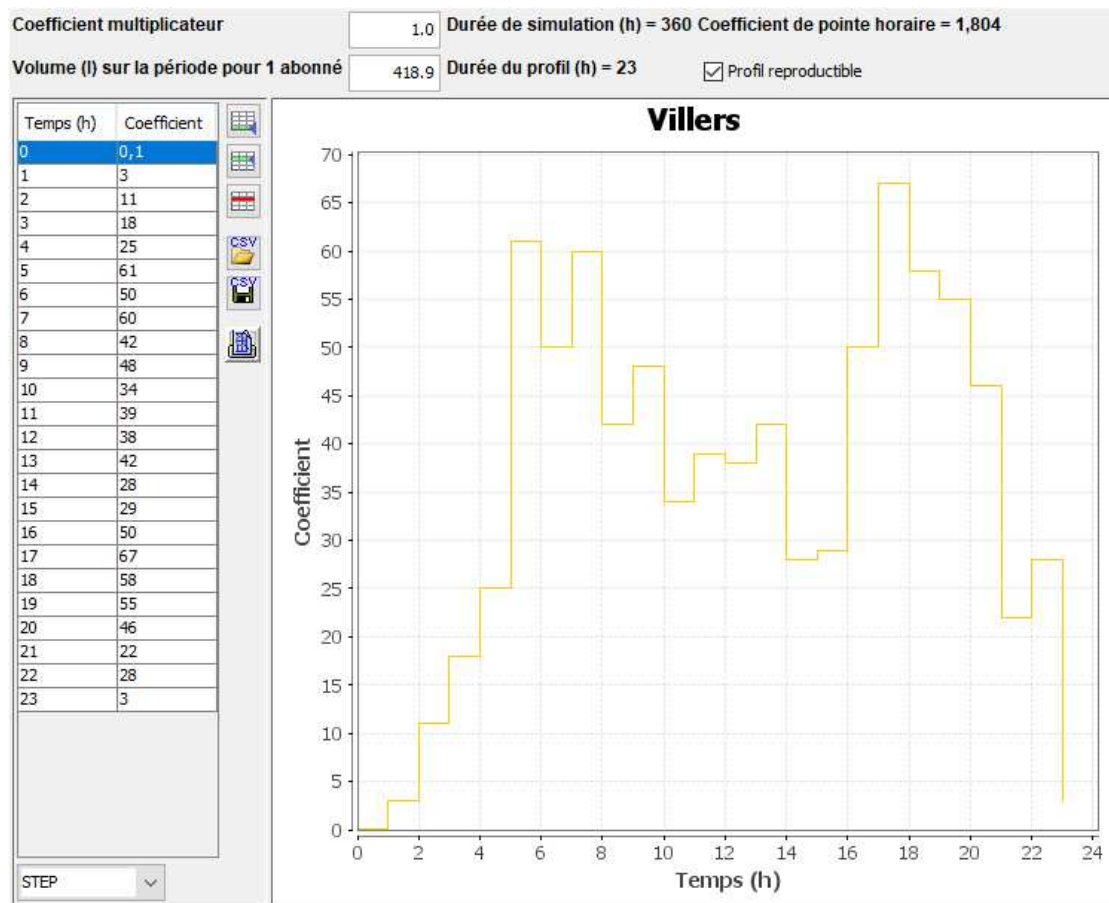


ANNEXE 8

Courbes de calage du modèle


Débit Sortie réservoir de Ehuns en direction de Villers

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
13,89	14,40
12,01	12,47
11,13	11,40
10,86	11,13
10,31	11,27
15,04	14,93
21,10	21,67
22,82	22,53
22,26	22,33
22,78	23,40
21,69	22,20
22,22	22,53
22,08	22,07
22,21	22,20
21,27	20,33
21,40	20,27
22,03	21,40
22,68	22,93
22,81	23,67
22,75	24,13
22,41	23,73
20,92	21,53
20,73	20,47
18,37	16,53
465,75	469,53

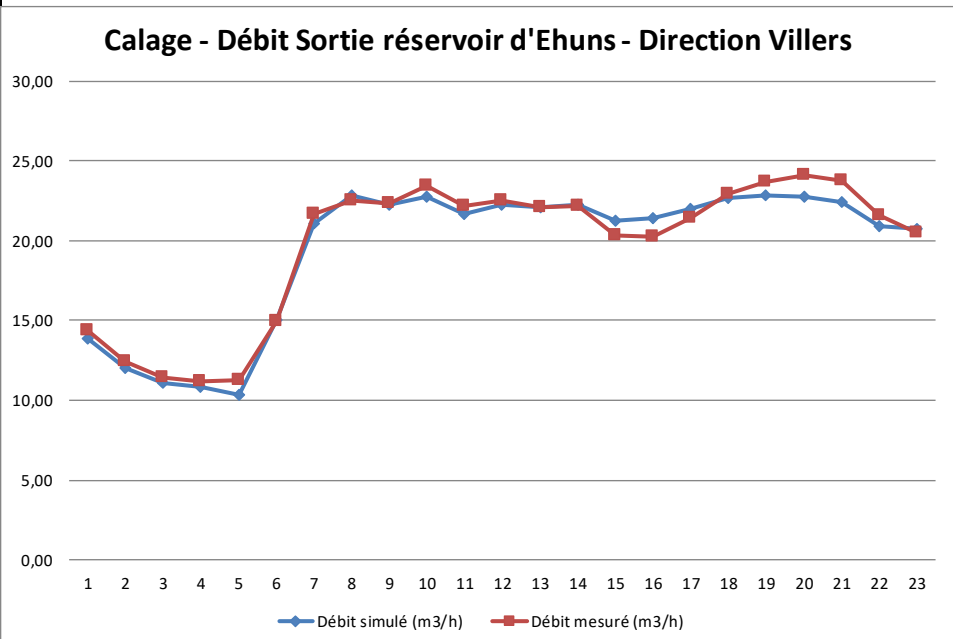


Calage débit Compteur sortie Villers vers Abelcourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
13,70	14,33
11,64	12,07
10,27	10,33
9,57	9,47
8,60	9,07
11,12	9,80
17,85	13,33
18,95	17,47
19,50	18,73
19,65	19,27
19,42	19,20
19,64	19,20
19,56	18,80
19,45	18,60
19,37	17,87
19,44	17,73
18,78	17,13
18,38	17,27
19,07	18,73
19,19	19,47
19,40	19,80
19,38	19,53
18,83	18,00
18,18	16,13
408,93	391,33

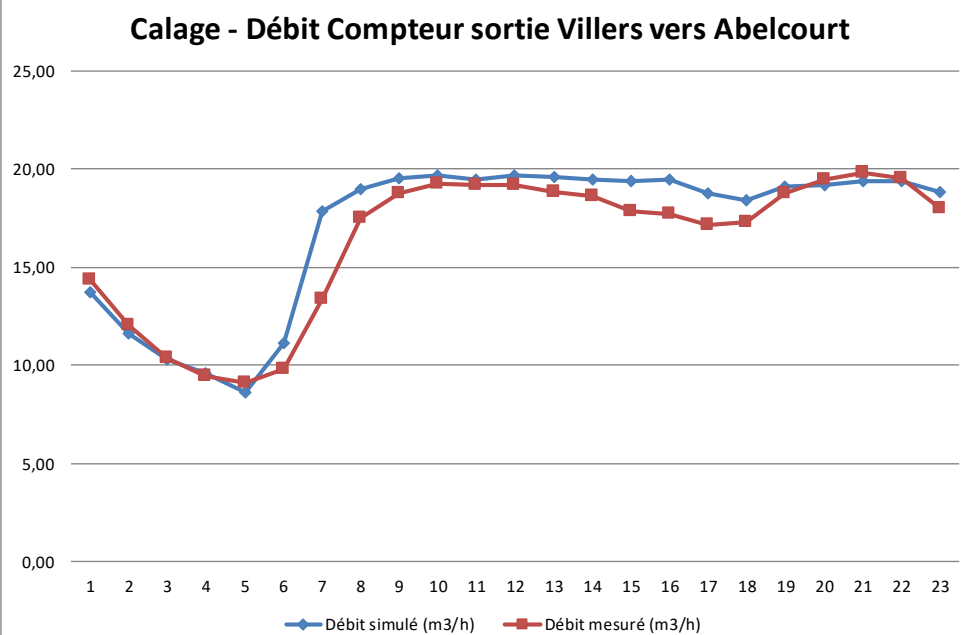


Courbe de calage débit - Compteur Abelcourt direction Velorcey

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
8,22	9,00
6,68	7,20
5,10	5,40
4,12	4,40
2,80	3,80
4,45	4,27
8,33	1,36
9,86	9,73
9,69	10,00
8,86	9,73
9,90	10,60
9,49	10,13
9,98	10,27
10,36	10,53
11,16	10,40
10,58	9,67
9,62	9,13
8,85	9,20
8,96	10,00
8,58	10,27
9,10	10,73
10,48	11,33
11,58	11,47
12,70	10,47
209,43	209,09

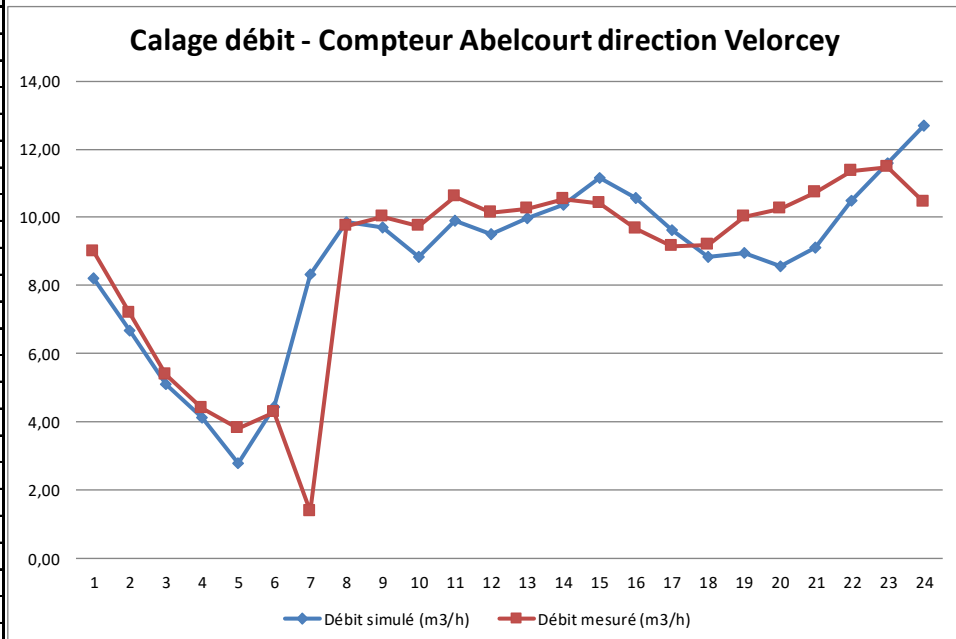


Calage débit - Compteur Velorcey en direction de Meurcourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
4,37	5,00
3,42	3,80
2,81	3,00
2,25	2,47
1,85	2,80
4,17	4,20
6,92	6,33
6,51	6,27
6,22	6,40
6,06	6,80
5,80	6,33
6,27	6,80
6,51	6,67
7,10	7,13
7,44	6,53
7,36	6,33
6,49	5,87
5,75	6,00
5,12	6,00
4,69	6,20
4,75	6,20
6,72	7,40
7,69	7,40
8,86	6,40
135,10	138,33

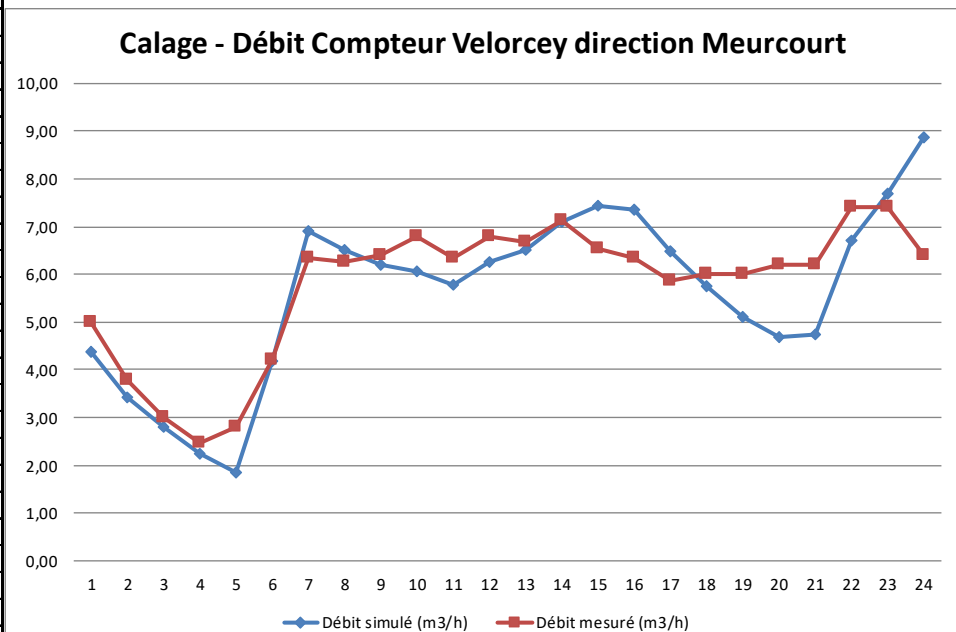


Courbe de calage débit - Equevilley

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,87	0,87
0,87	0,87
0,73	0,73
0,78	0,80
0,45	0,47
0,87	0,87
2,08	2,07
3,99	4,00
5,11	5,13
4,04	4,07
3,06	3,07
3,06	3,07
2,59	2,60
2,27	2,27
2,27	2,20
2,27	1,93
1,85	1,87
2,64	2,67
4,32	4,33
3,34	3,33
2,78	2,80
2,41	2,40
1,52	1,53
0,87	1,13
55,02	55,07

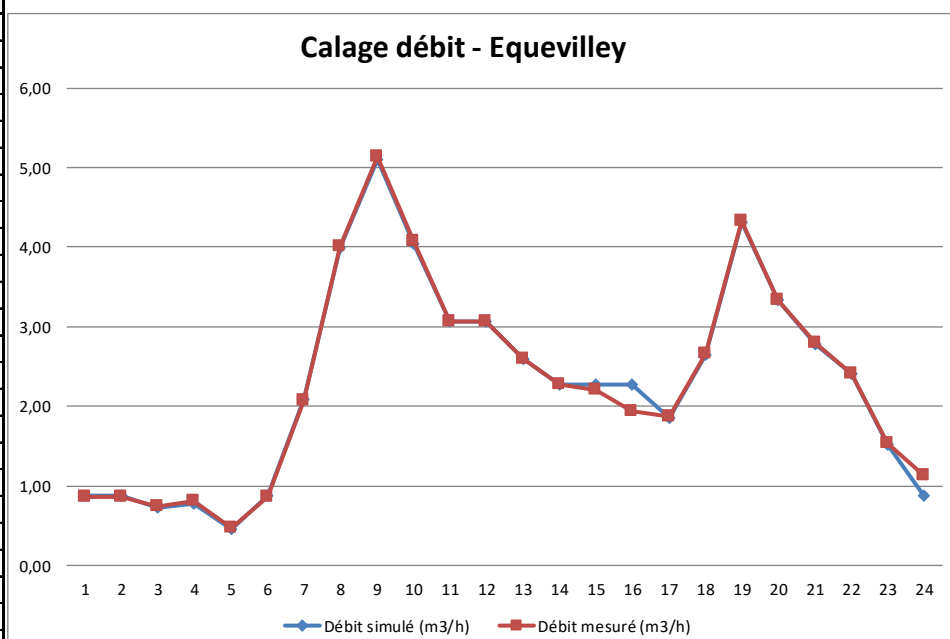


Courbe de calage débit - La Villedieu en Fontenette

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,25	0,27
0,25	0,27
0,00	0,00
0,06	0,07
0,06	0,07
0,25	0,27
0,65	0,60
1,33	1,33
1,57	1,60
1,57	1,60
1,72	1,73
1,39	1,40
1,14	1,13
1,33	1,33
1,33	1,33
0,56	0,53
1,08	1,07
1,64	1,67
2,21	2,27
1,97	2,00
1,72	1,73
1,72	1,73
1,08	1,07
0,40	0,33
25,25	25,40

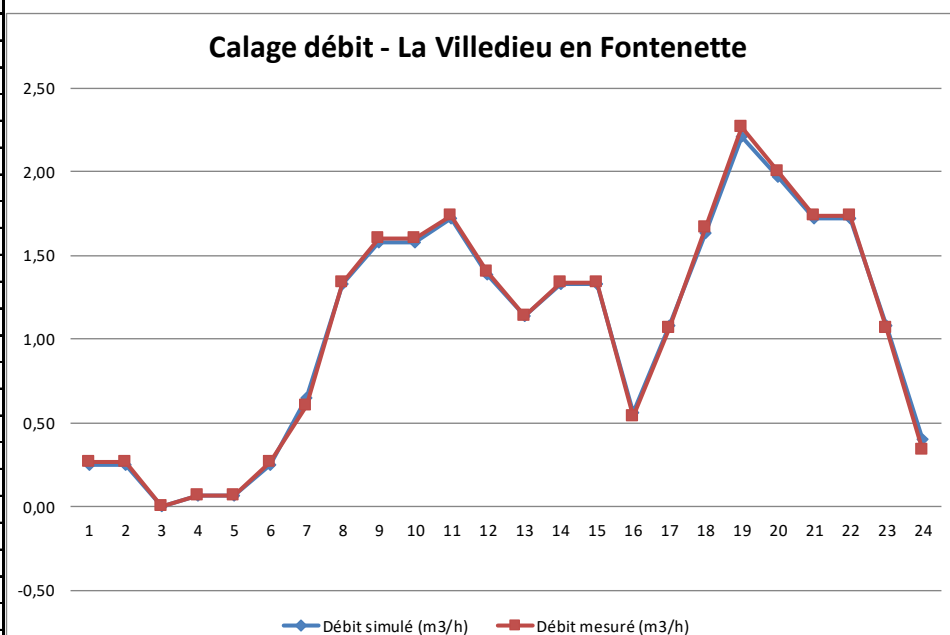


Courbe de calage débit - Compteur Visoncourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,75	0,73
0,21	0,20
0,13	0,13
0,19	0,20
0,28	0,27
0,69	0,67
1,92	1,87
2,53	2,40
2,67	2,53
2,61	2,47
3,46	3,33
3,12	3,00
2,59	2,47
1,86	1,73
1,56	1,60
1,50	1,53
1,30	1,33
2,47	2,33
2,87	2,73
3,01	2,87
3,88	3,73
2,46	2,33
1,33	1,20
1,01	0,47
44,39	42,13

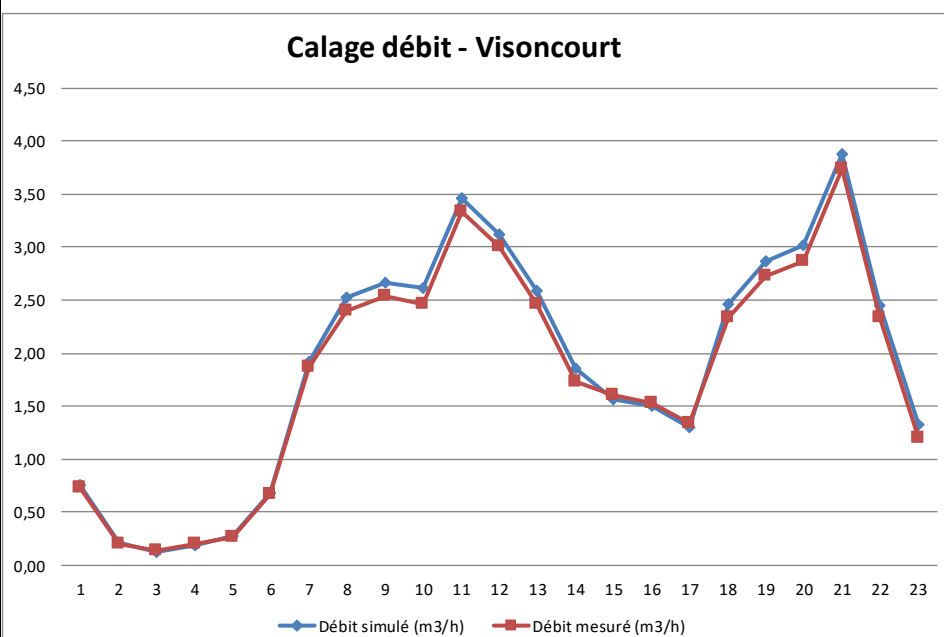


Courbe de calage débit - Compteur Betoncourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,34	0,33
0,21	0,20
0,07	0,07
0,13	0,13
0,28	0,27
0,28	0,27
0,74	0,53
0,82	0,80
1,17	1,13
1,17	1,13
1,17	1,13
1,23	1,20
0,82	0,80
0,82	0,80
0,94	1,07
0,87	1,00
0,59	0,73
1,17	1,13
1,10	1,07
1,51	1,47
1,64	1,60
0,95	0,93
0,89	0,87
0,34	0,27
19,24	18,93

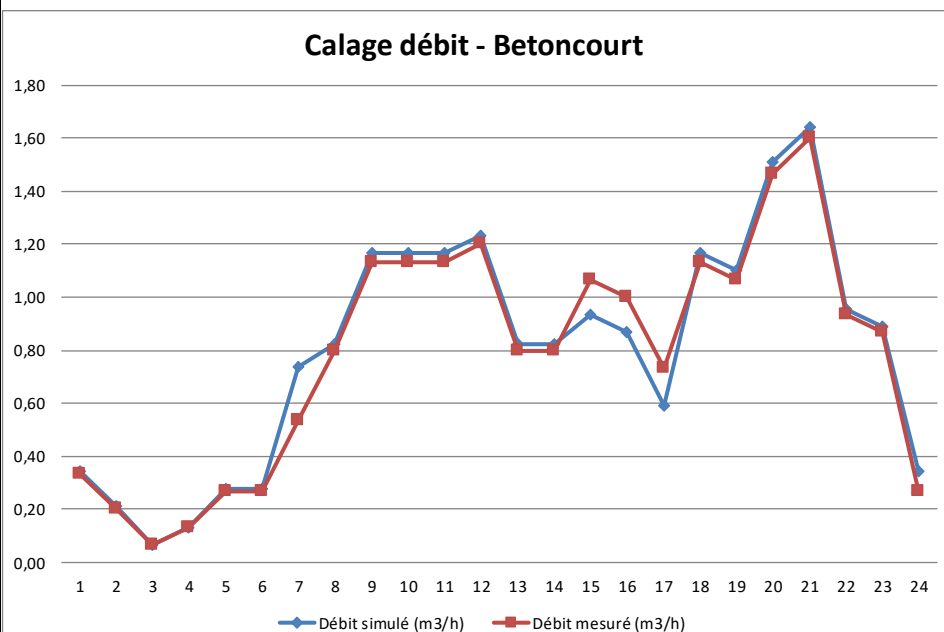


Courbe de calage débit - Compteur de Ehuns

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,13	0,12
0,08	0,08
0,04	0,04
0,02	0,01
0,06	0,07
0,25	0,24
0,95	0,93
1,77	1,73
3,16	3,09
3,14	3,07
2,46	2,41
2,40	2,35
1,87	1,83
1,72	1,69
1,41	1,37
1,20	1,18
1,72	1,69
1,81	1,77
2,53	2,48
3,26	3,19
3,20	3,13
2,76	2,71
1,41	1,38
0,13	0,57
37,47	37,13

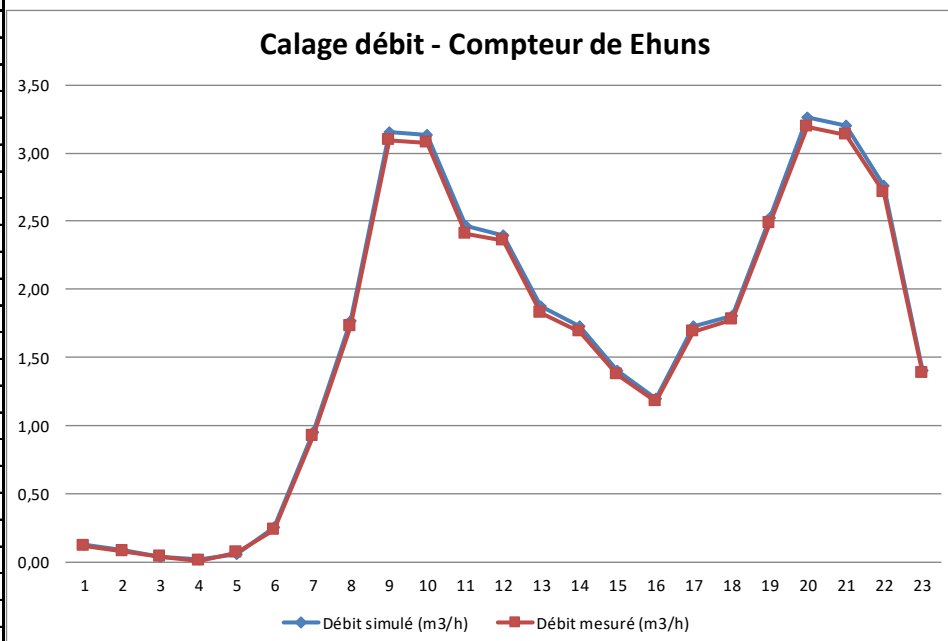


Courbe de calage débit - Départ vers Baudoncourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
4,01	3,87
3,70	3,47
3,35	3,00
3,60	3,13
3,18	3,13
4,42	3,87
7,24	6,60
9,93	9,87
11,90	11,60
11,36	10,80
10,85	10,67
10,51	10,27
9,67	9,67
9,80	9,60
9,32	8,93
7,97	7,87
7,87	7,73
8,94	8,47
10,96	10,87
11,95	11,60
12,15	12,00
10,34	10,13
7,76	7,67
4,42	4,93
195,19	189,73

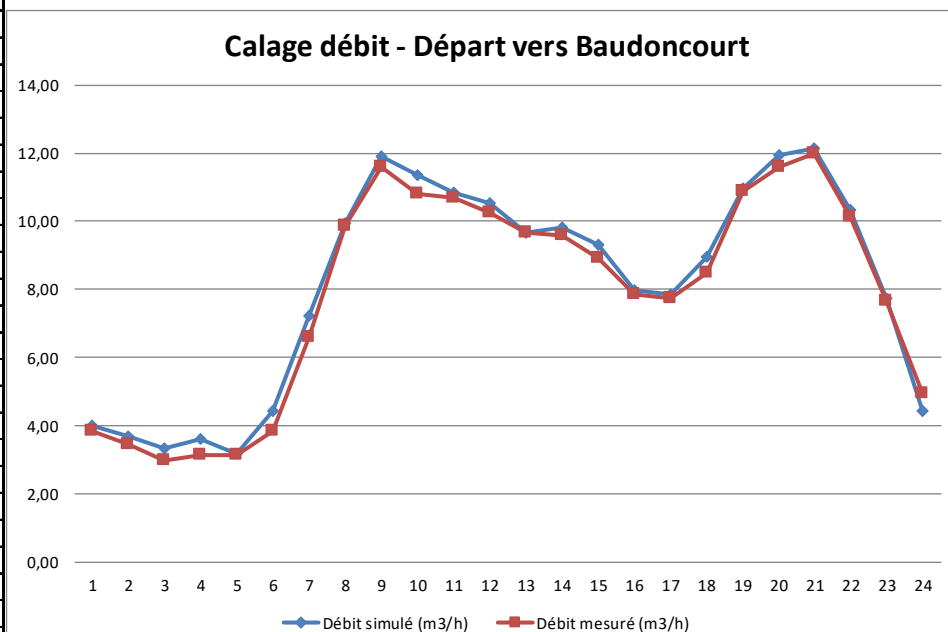


Courbe de calage débit - Départ vers Brotte

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
2,04	1,93
2,10	1,87
1,96	1,80
2,11	1,67
1,97	1,60
2,31	1,67
3,00	2,80
3,46	3,53
4,70	4,73
3,89	4,00
3,61	3,60
3,40	3,47
3,06	3,27
3,15	3,27
3,35	3,20
3,06	3,40
3,00	2,87
3,06	3,27
3,81	3,73
4,44	4,60
4,09	4,20
3,40	3,40
2,66	2,73
2,46	2,33
74,09	72,93

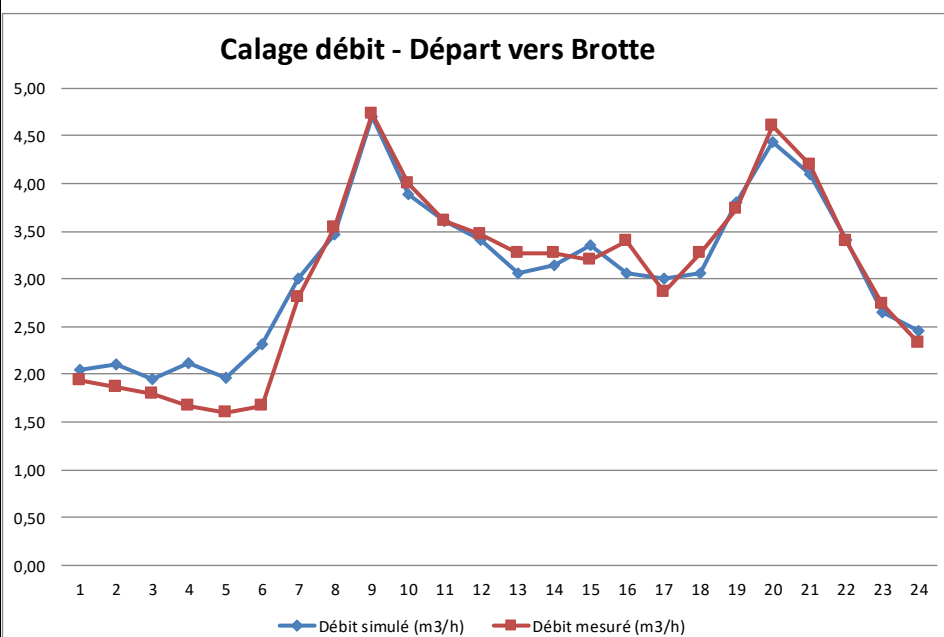


Courbe de calage débit - Compteur Brotte

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
1,62	1,60
1,68	1,67
1,54	1,53
1,69	1,27
1,55	1,13
1,89	1,47
2,58	2,60
3,04	3,07
4,28	4,27
3,47	3,47
3,18	3,20
2,98	3,00
2,64	2,67
2,73	2,73
2,93	2,93
2,64	2,67
2,58	2,60
2,64	2,67
3,39	3,40
4,02	4,00
3,67	3,67
2,98	3,00
2,24	2,27
2,04	2,00
63,99	62,87

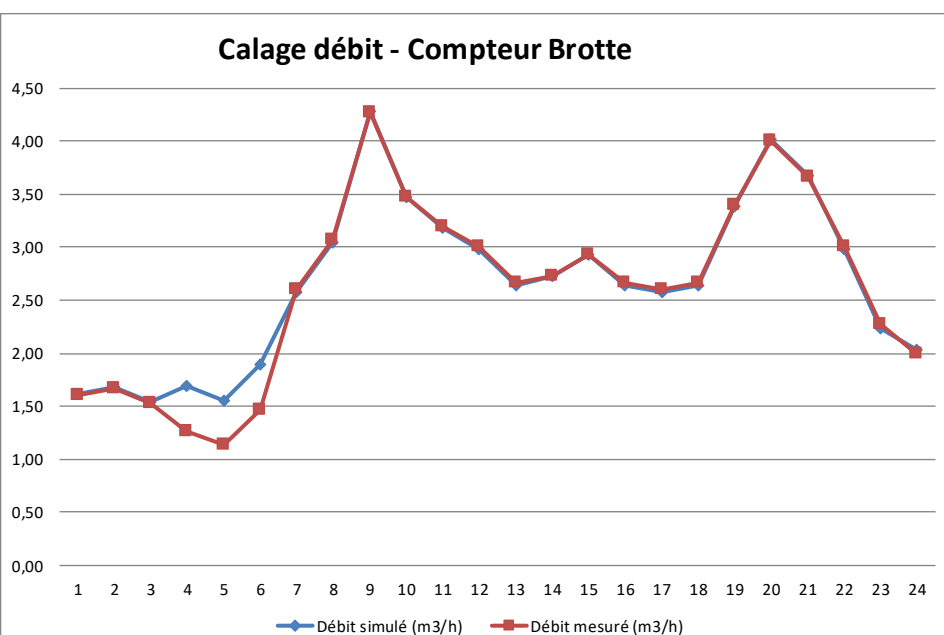


Courbe de calage débit - Compteur Baudoncourt

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
1,97	2,00
1,60	1,60
1,39	1,40
1,49	1,47
1,21	1,27
2,11	2,13
4,24	4,27
6,47	6,47
7,20	7,20
7,47	7,47
7,24	7,27
7,10	7,13
6,61	6,60
6,66	6,67
5,97	6,00
4,91	4,93
4,87	4,87
5,88	5,87
7,15	7,13
7,51	7,53
8,05	8,07
6,93	6,93
5,10	5,07
1,97	3,13
121,11	122,47

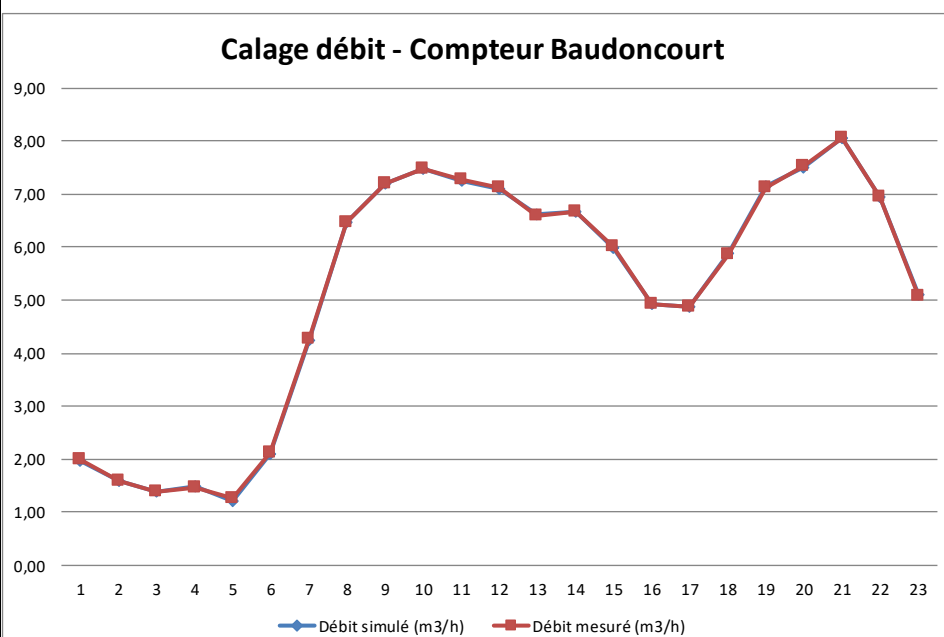


Courbe de calage débit - Compteur La Chapelle

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,53	0,53
0,32	0,33
0,47	0,47
0,41	0,40
0,09	0,13
0,47	0,47
1,69	1,67
2,73	2,67
3,14	3,07
2,93	2,87
2,79	2,73
2,37	2,33
2,67	2,60
2,52	2,47
2,31	2,27
1,69	1,67
2,04	2,00
2,58	2,53
2,93	2,87
2,93	2,87
3,20	3,13
2,99	2,93
2,19	2,13
0,53	1,13
46,54	46,27

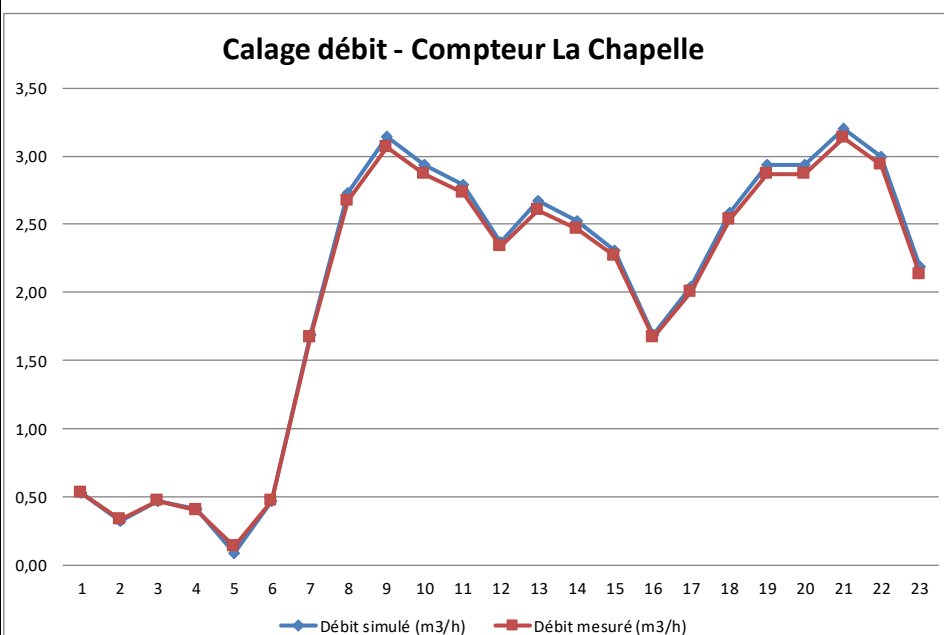


Courbe de calage débit - Départ Breuches

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
17,00	17,20
19,46	19,20
15,81	15,27
10,64	10,20
11,67	10,53
16,12	14,13
22,95	19,33
25,49	21,53
25,92	24,53
22,25	21,67
26,08	26,53
26,36	26,73
27,75	27,67
25,75	24,47
25,74	25,67
23,38	23,40
22,15	21,20
21,32	19,13
26,24	23,40
28,23	26,33
33,30	32,20
30,47	30,67
25,16	25,67
17,00	17,20
546,22	523,87

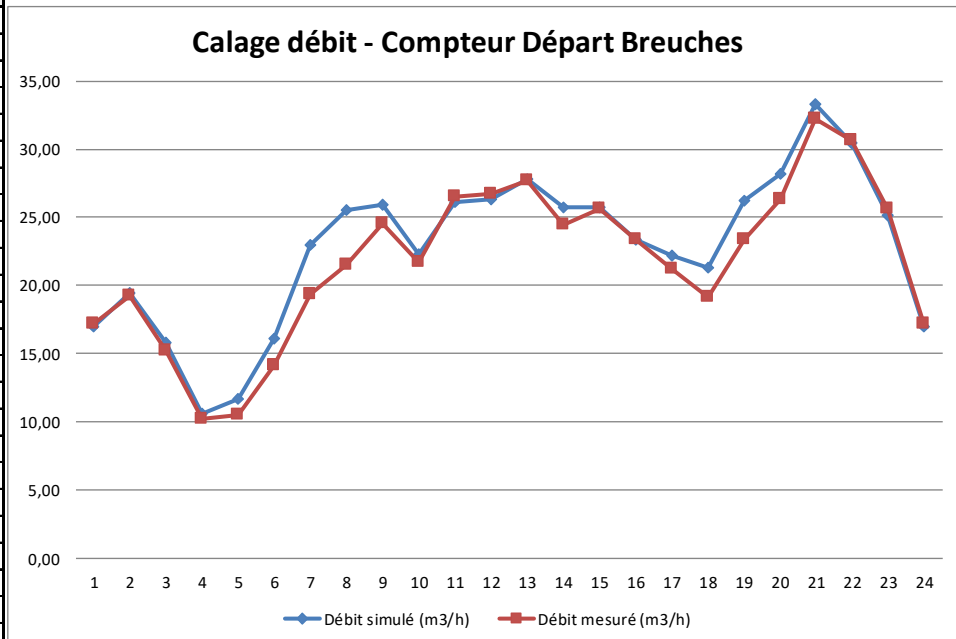


Courbe de calage débit - Départ Bazin

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
11,99	12
15,11	14,47
11,76	10,87
6,41	6,07
7,08	6,33
10,43	9,93
15,57	14,60
16,04	15,47
16,27	15,73
12,47	11,93
17,60	16,60
17,82	17,13
19,60	18,60
16,48	15,80
17,81	16,93
16,02	15,47
14,69	14,00
12,24	11,60
16,48	15,33
17,38	16,87
22,52	21,73
21,17	20,27
17,15	16,47
11,99	12,00
362,09	346,20

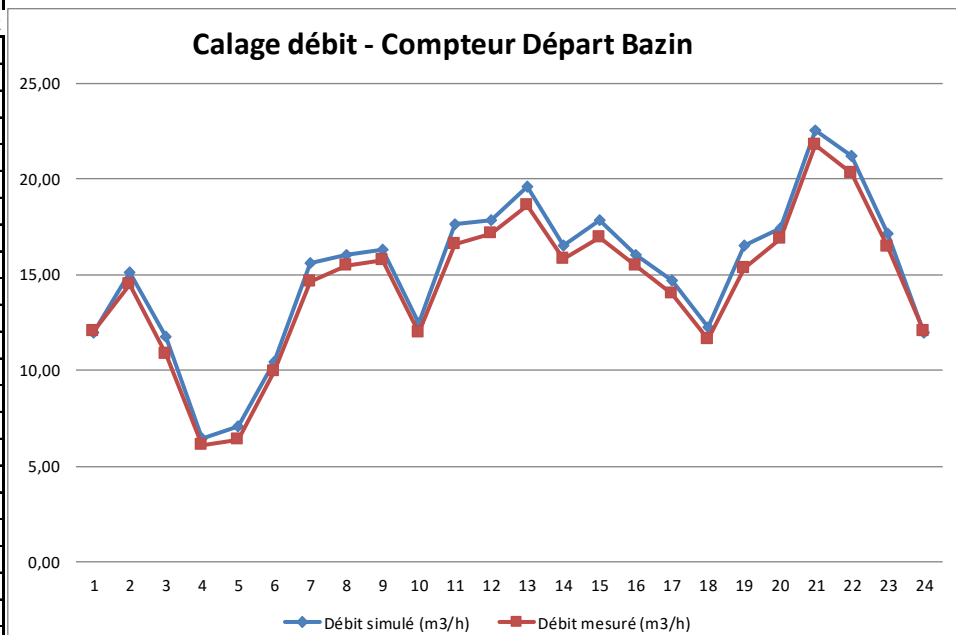


Courbe de calage débit - Compteur Breuches

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
4,87	4,60
4,14	4,19
3,87	3,99
4,01	4,03
4,39	4,07
5,23	4,45
6,91	5,74
8,30	7,83
8,44	8,64
8,64	8,93
7,46	8,68
7,46	8,11
7,39	8,01
8,51	8,09
7,11	7,20
6,79	6,72
6,47	6,69
8,04	7,34
8,71	8,59
9,68	9,47
9,37	9,13
8,18	8,15
7,18	6,52
4,87	5,37
165,99	164,54

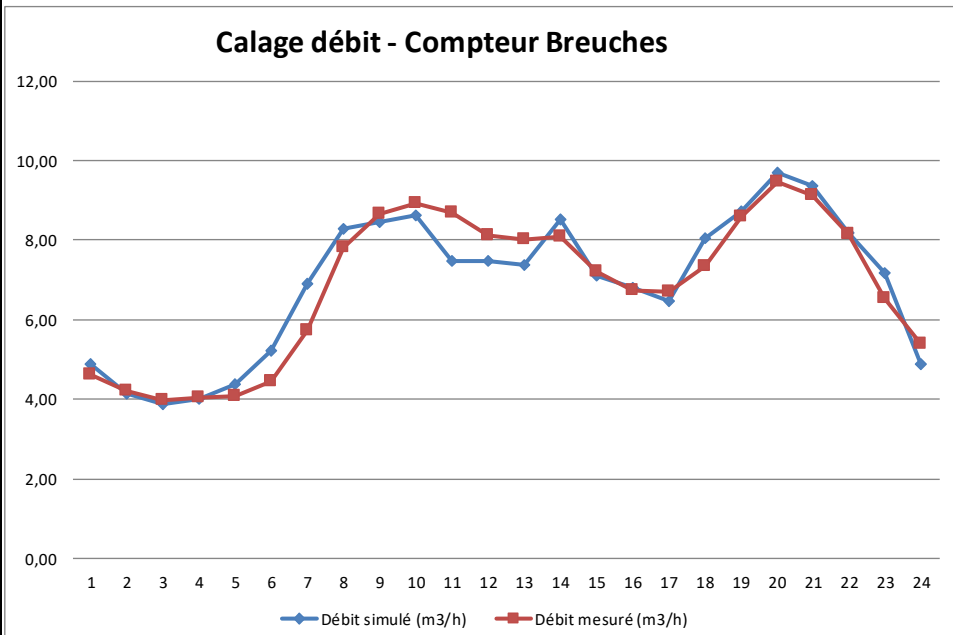


Courbe de calage débit - Compteur Ormoiches

Débit simulé (m ³ /h)	Débit mesuré (m ³ /h)
0,35	0,33
0,34	0,33
0,07	0,07
0,21	0,20
0,28	0,27
0,29	0,27
0,30	0,27
0,65	0,60
0,79	0,73
0,99	0,93
0,85	0,80
0,85	0,80
0,78	0,73
0,86	0,80
0,71	0,67
0,71	0,67
0,90	0,87
0,91	0,87
1,06	1,00
0,99	0,93
1,20	1,13
1,05	1,00
0,57	0,53
0,35	0,47
16,05	15,27

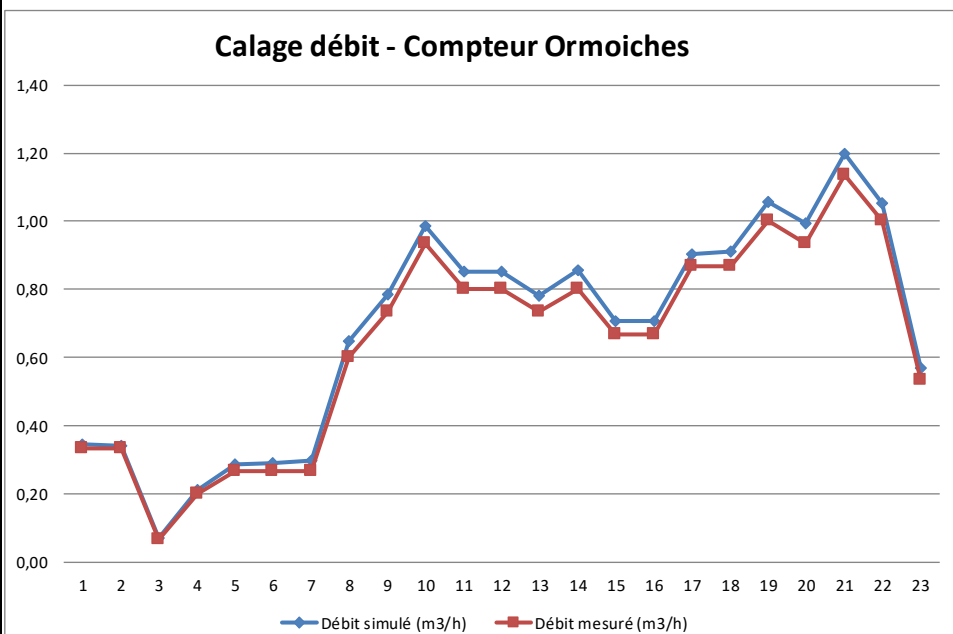


Calage - Pression PI 3 - La Villedieu en Fontenette

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,25	5,22
5,25	5,24
5,25	5,25
5,25	5,26
5,25	5,27
5,25	5,27
5,25	5,27
5,25	5,28
5,25	5,27
5,24	5,25
5,24	5,24
5,24	5,23
5,25	5,22
5,25	5,21
5,25	5,20
5,25	5,20
5,25	5,20
5,25	5,19
5,25	5,18
5,24	5,17
5,24	5,17
5,25	5,19
5,25	5,21
5,25	5,22

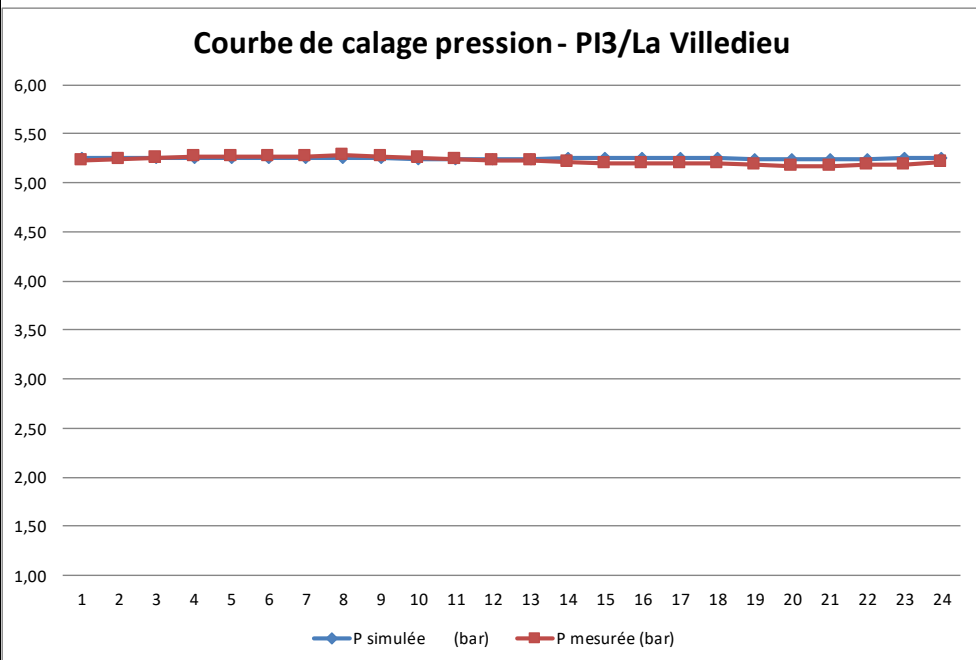


Calage - Pression PI (Mairie) - Equevilley

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
3,50	3,39
3,50	3,40
3,50	3,40
3,50	3,41
3,50	3,41
3,50	3,41
3,50	3,41
3,50	3,41
3,49	3,40
3,50	3,39
3,50	3,38
3,50	3,38
3,50	3,38
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,37
3,50	3,38
3,50	3,38
3,50	3,39
3,50	3,39

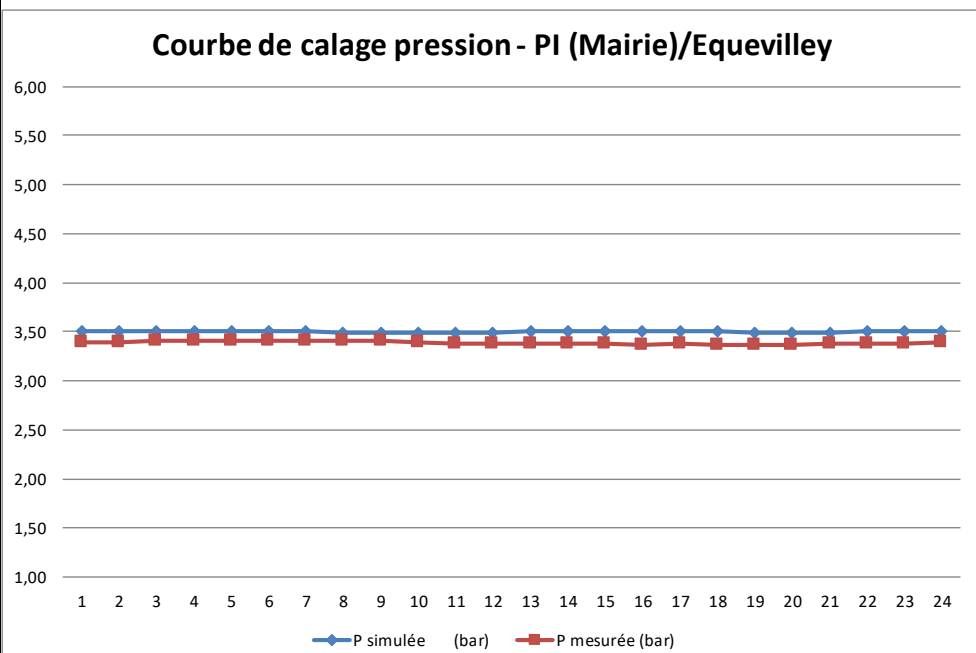


Calage - Pression PI 84 - Brotte

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,82	5,97
5,79	6,01
5,83	6,00
5,86	6,01
5,84	6,00
5,78	5,97
5,63	5,89
5,51	5,71
5,45	5,50
5,54	5,37
5,50	5,45
5,51	5,49
5,52	5,53
5,57	5,67
5,59	5,67
5,67	5,71
5,67	5,70
5,64	5,70
5,49	5,59
5,40	5,37
5,29	5,15
5,41	5,30
5,59	5,58
5,77	5,77
5,61	5,67

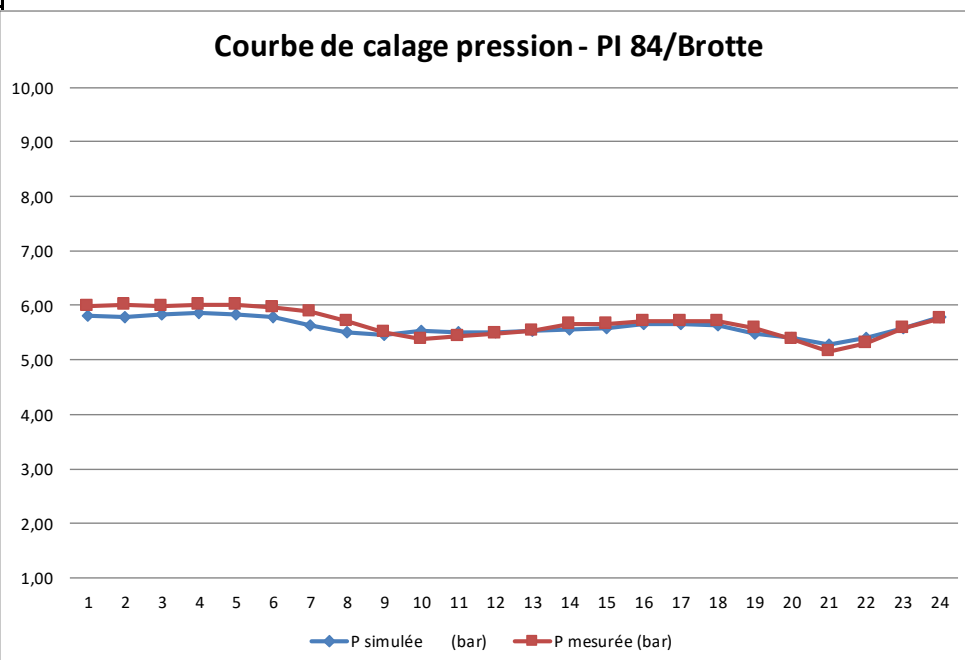


Calage - Pression PI 76 - La Chapelle

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
3,98	3,98
4,20	4,20
4,36	4,36
4,39	4,39
4,35	4,35
4,28	4,28
4,07	4,06
3,64	3,63
3,40	3,39
3,35	3,34
3,34	3,34
3,34	3,33
3,39	3,38
3,42	3,42
3,44	3,43
3,57	3,56
3,64	3,64
3,61	3,61
3,51	3,50
3,32	3,31
3,31	3,30
3,26	3,25
3,45	3,44
3,98	3,98
3,69	3,69

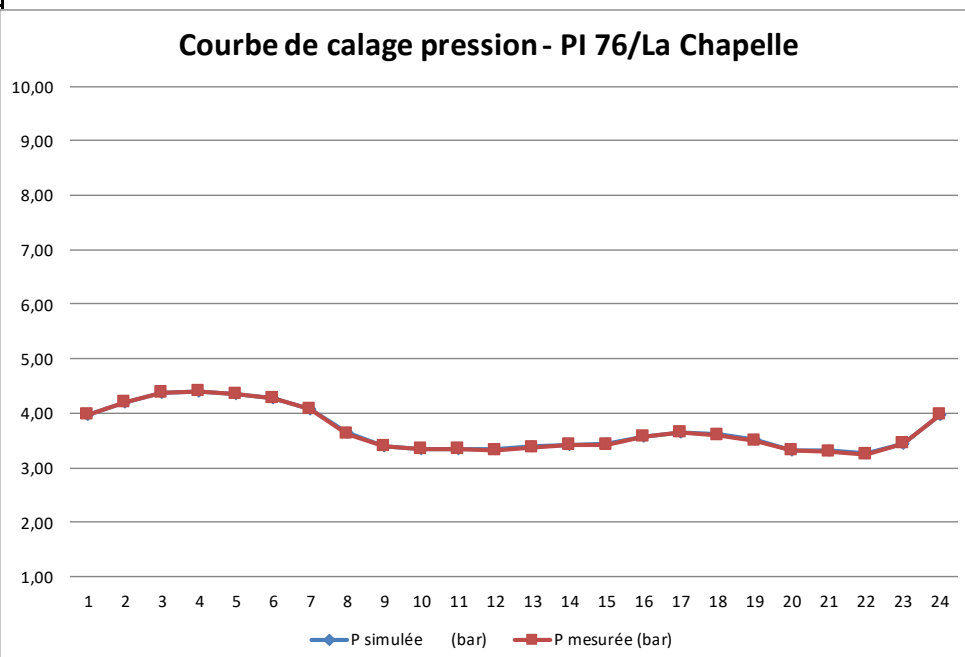


Calage - Pression PI 74 - Visoncourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,04	5,30
5,03	5,33
5,03	5,27
5,02	5,22
5,01	5,21
4,99	5,20
4,95	5,17
4,92	5,13
4,91	5,08
4,93	5,12
4,93	5,16
4,94	5,18
4,96	5,19
4,98	5,23
4,99	5,22
5,01	5,24
5,00	5,20
4,97	5,16
4,93	5,11
4,90	5,07
4,87	5,04
4,91	5,11
4,95	5,20
5,00	5,24
4,97	5,18

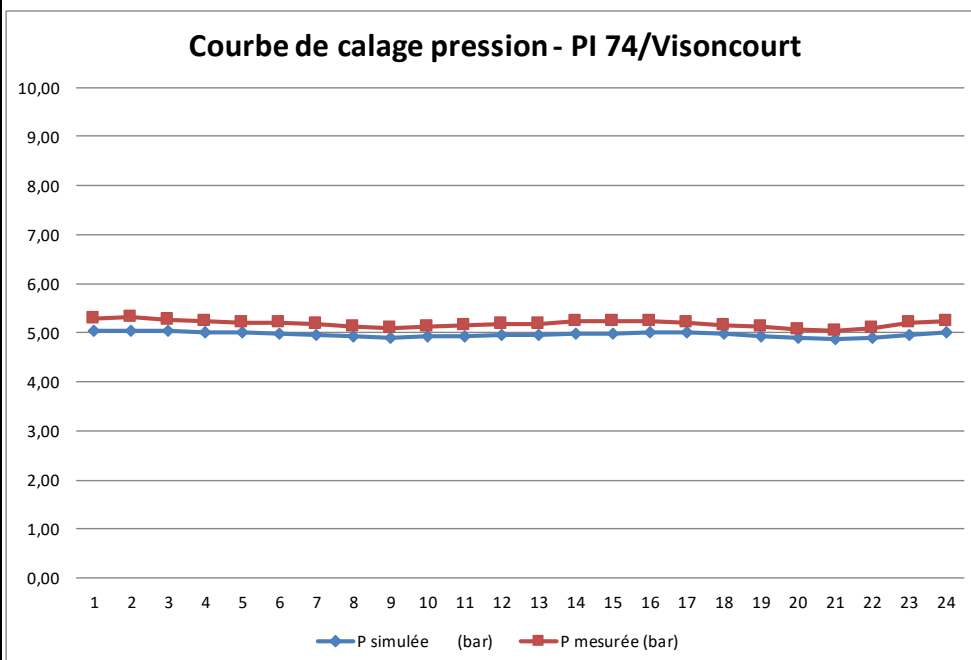


Calage - Pression PI 60 - Baudoncourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,46	4,41
4,68	4,63
4,85	4,79
4,88	4,83
4,83	4,77
4,76	4,70
4,55	4,50
4,13	4,08
3,89	3,85
3,84	3,79
3,83	3,78
3,82	3,77
3,87	3,83
3,91	3,86
3,92	3,88
4,05	4,00
4,13	4,08
4,10	4,04
4,00	3,95
3,81	3,76
3,80	3,75
3,74	3,69
3,93	3,89
4,46	4,05
4,18	4,11

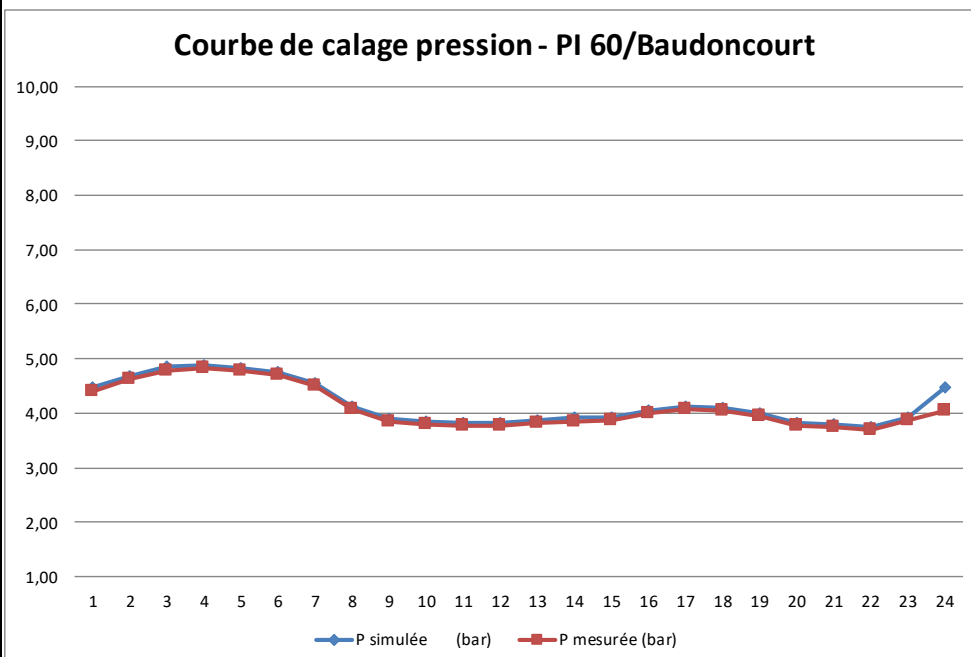


Calage - Pression PI 54 - Breuches

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,84	4,82
5,07	5,07
5,25	5,26
5,38	5,40
5,32	5,35
5,28	5,31
4,99	5,04
4,66	4,71
4,46	4,47
4,42	4,43
4,41	4,40
4,40	4,39
4,42	4,41
4,43	4,42
4,45	4,41
4,52	4,47
4,57	4,52
4,55	4,49
4,49	4,42
4,42	4,33
4,42	4,30
4,45	4,35
4,53	4,46
4,84	4,61
4,69	4,66

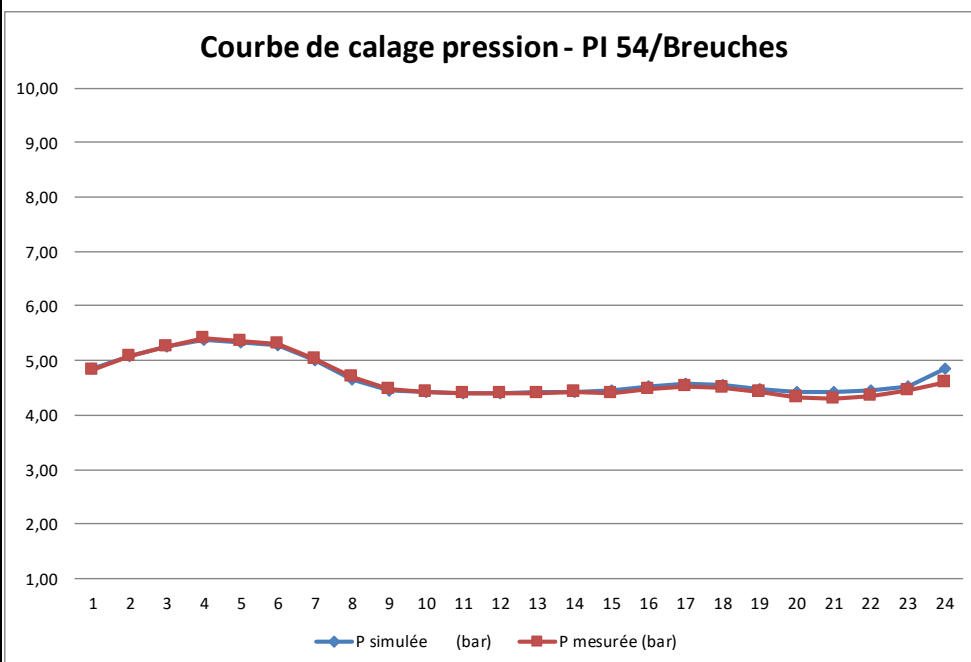


Calage - Pression PI - Breuches (Lotissement des oiseaux)

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,07	3,84
4,30	4,13
4,48	4,33
4,61	4,48
4,55	4,43
4,51	4,39
4,22	4,10
3,89	3,70
3,68	3,27
3,65	3,20
3,64	3,15
3,63	3,19
3,65	3,26
3,66	3,32
3,68	3,33
3,75	3,46
3,80	3,53
3,77	3,49
3,71	3,38
3,65	3,11
3,64	2,99
3,68	3,05
3,75	3,25
4,07	3,56
3,92	3,58

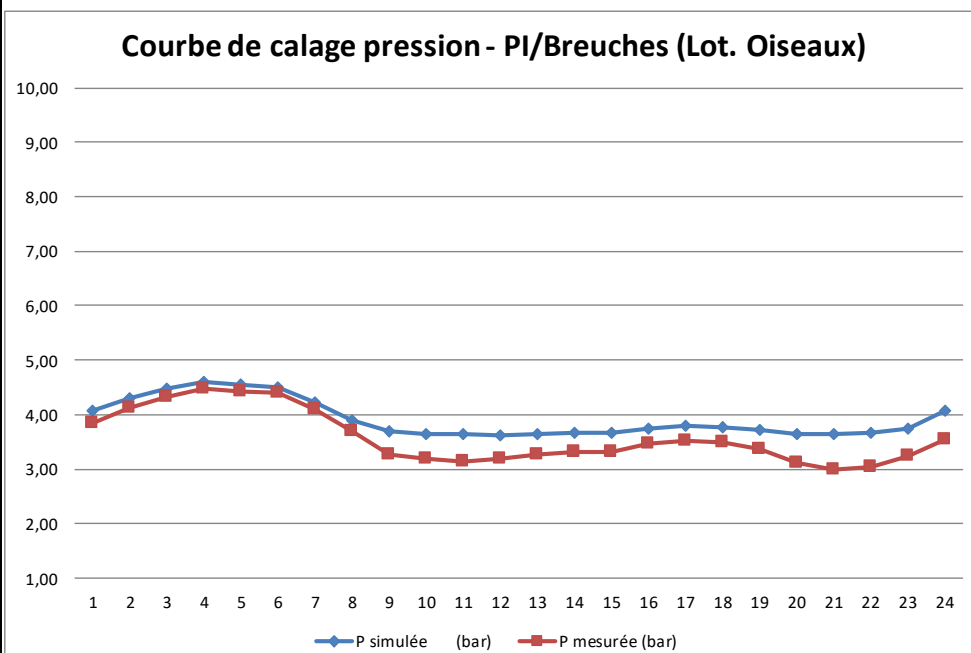


Calage - Pression PI 52 - Ste Marie en Chaux

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
7,43	7,51
7,40	7,53
7,43	7,51
7,45	7,51
7,44	7,50
7,39	7,47
7,26	7,40
7,16	7,31
7,13	7,21
7,20	7,25
7,16	7,22
7,17	7,23
7,18	7,22
7,22	7,28
7,24	7,17
7,31	7,24
7,31	7,21
7,28	7,24
7,15	7,17
7,08	7,08
6,98	6,97
7,08	7,05
7,23	7,25
7,38	7,36
7,25	7,29

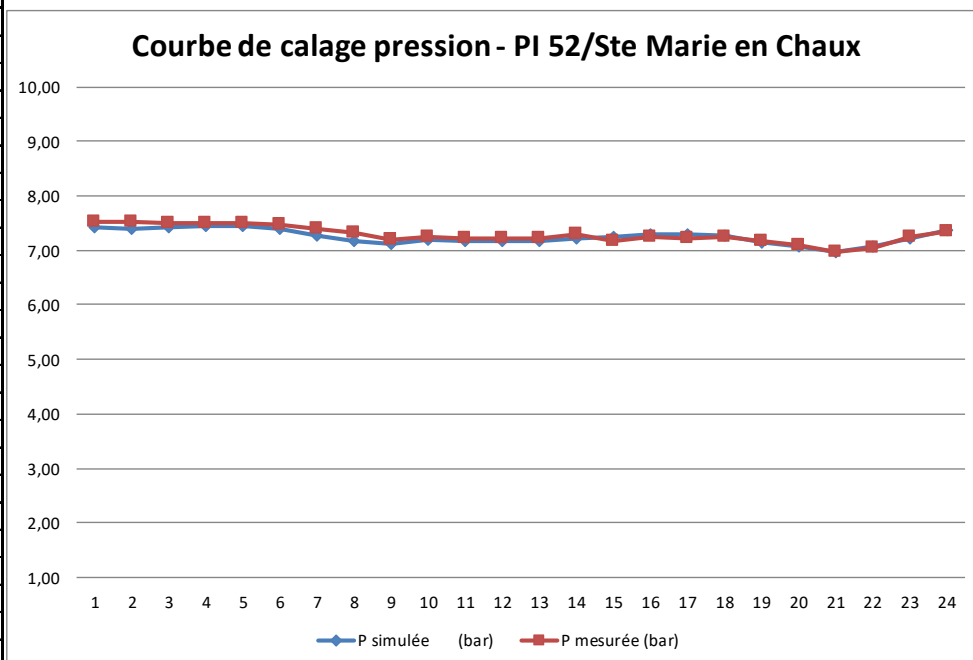


Calage - Pression PI 47 - Ehuns

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,24	4,46
4,86	5,20
5,67	5,52
6,13	5,47
5,24	5,41
3,81	5,57
3,76	5,03
3,72	3,82
3,71	3,60
3,74	3,30
3,74	2,96
3,75	2,85
3,76	2,55
3,78	2,82
3,80	2,83
3,82	2,62
3,81	2,55
3,78	2,32
3,73	2,54
3,69	2,44
3,66	1,93
3,70	2,53
3,76	3,43
4,20	3,93
4,08	3,57

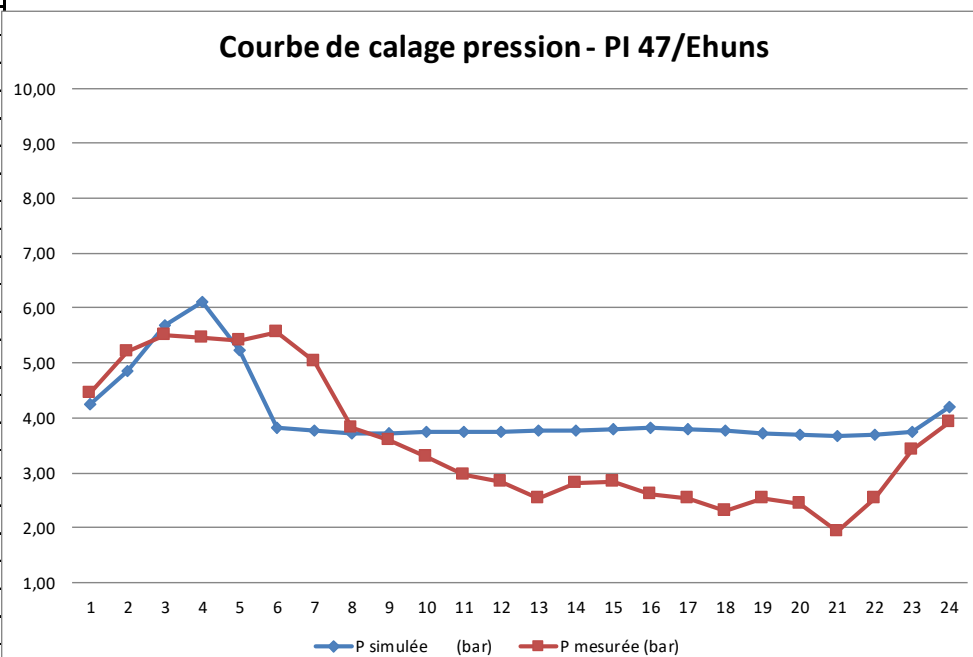


Calage - Pression PI - Ehuns Ferme

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,51	5,16
4,50	5,13
4,50	5,05
4,50	5,00
4,49	4,98
4,46	4,95
4,42	4,91
4,38	4,85
4,37	4,84
4,40	4,45
4,39	4,17
4,40	3,87
4,42	3,67
4,44	3,73
4,45	3,75
4,48	3,90
4,46	3,84
4,44	3,89
4,39	4,02
4,35	4,11
4,32	4,23
4,36	4,99
4,41	5,32
4,47	5,16
4,43	4,50

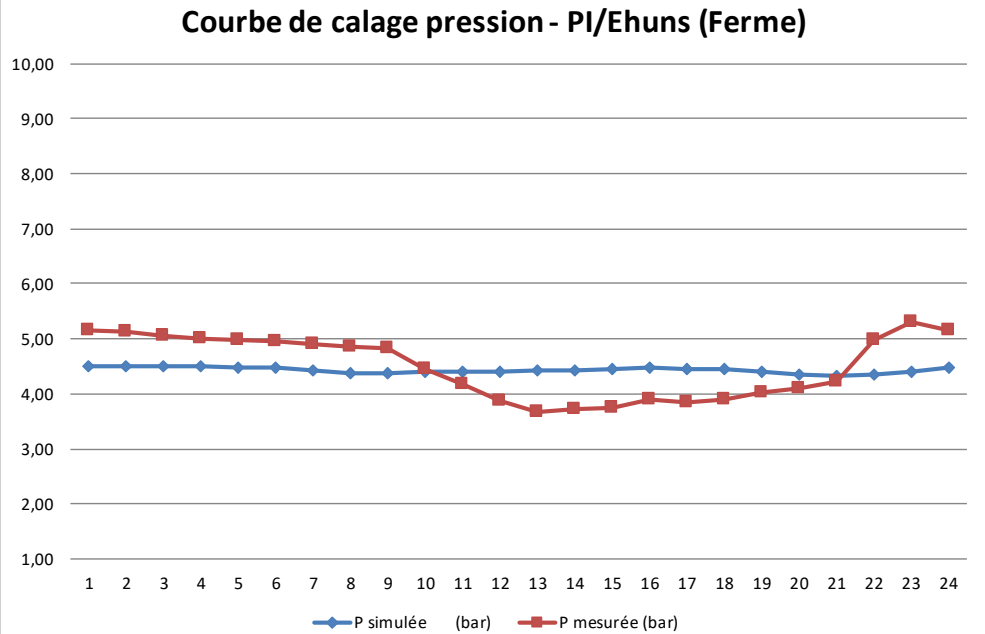


Calage - Pression PI 48 - Ste Marie en Chaux

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,06	5,06
5,29	5,29
5,46	5,46
5,59	5,59
5,54	5,54
5,50	5,50
5,23	5,22
4,90	4,90
4,70	4,70
4,67	4,67
4,65	4,65
4,64	4,64
4,65	4,65
4,68	4,67
4,69	4,68
4,75	4,75
4,80	4,80
4,79	4,78
4,73	4,73
4,68	4,68
4,67	4,67
4,69	4,69
4,76	4,76
5,06	4,87
4,92	4,91

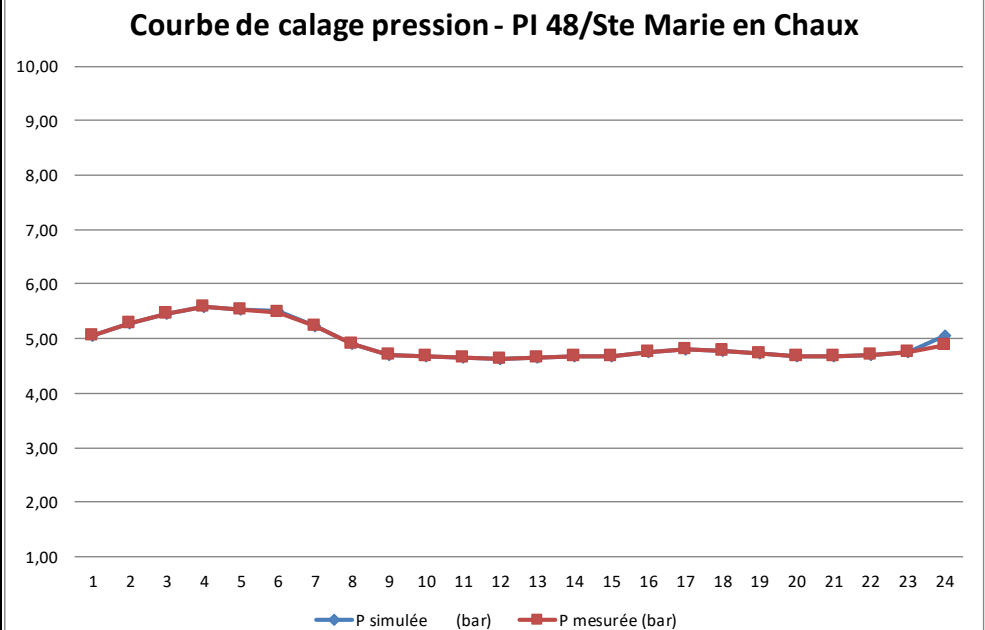


Calage - Pression PI 43 - Villers

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,21	5,27
5,27	5,37
5,27	5,36
5,27	5,36
5,27	5,38
5,20	5,39
5,08	5,36
5,02	5,23
5,03	5,07
5,02	5,07
5,05	5,08
5,05	5,09
5,08	5,09
5,11	5,11
5,15	5,11
5,16	5,14
5,12	5,11
5,07	5,06
5,03	5,01
5,00	4,95
5,01	4,95
5,06	4,99
5,09	5,06
5,21	5,15
5,12	5,16

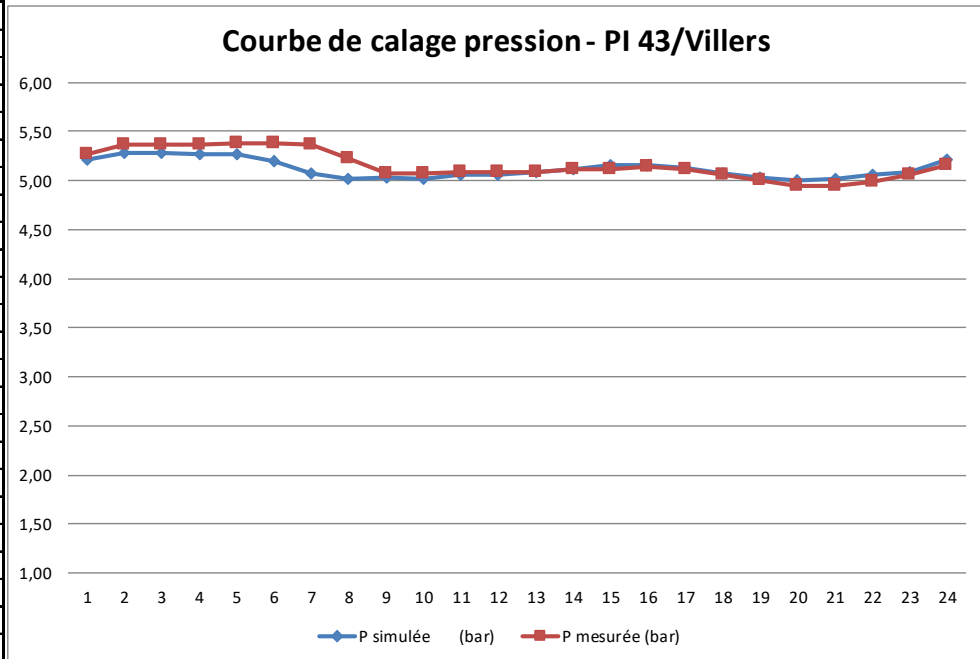


Calage - Pression PI 37 - Abelcourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,81	5,75
6,11	5,93
6,15	6,02
6,16	6,13
6,18	6,21
6,02	6,24
5,61	6,18
5,46	5,86
5,44	5,44
5,40	5,36
5,45	5,33
5,44	5,34
5,51	5,36
5,59	5,43
5,70	5,42
5,69	5,51
5,66	5,51
5,56	5,48
5,43	5,42
5,38	5,26
5,39	5,22
5,48	5,23
5,59	5,32
5,94	5,51
5,67	5,60

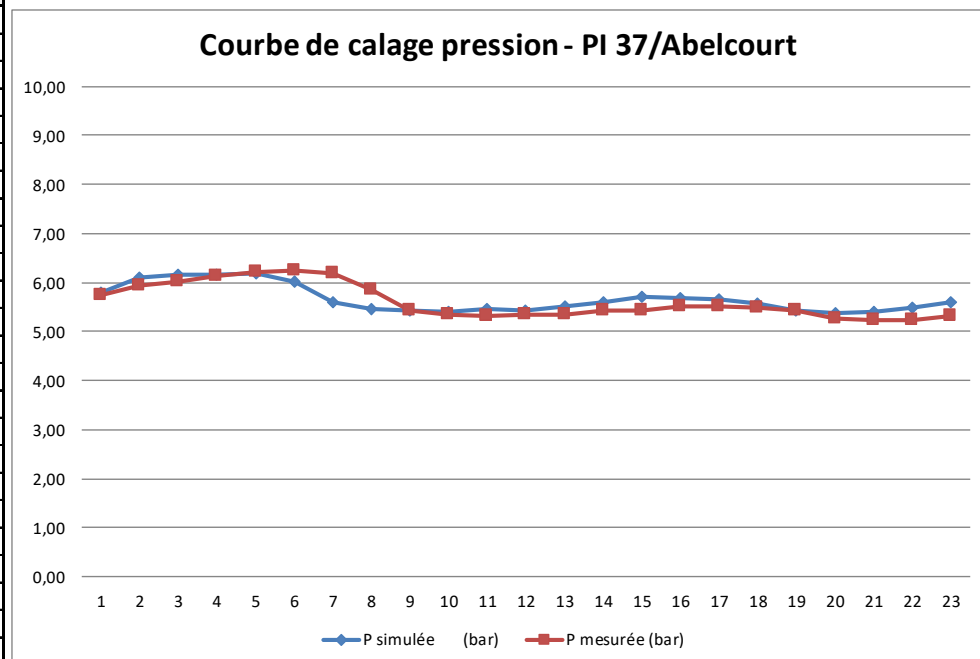


Calage - Pression PI 33 - Abelcourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
6,06	6,26
6,38	6,48
6,42	6,58
6,44	6,67
6,46	6,74
6,30	6,77
5,86	6,72
5,71	6,40
5,68	5,97
5,65	5,89
5,70	5,85
5,68	5,86
5,75	5,88
5,84	5,94
5,95	5,95
5,95	6,04
5,91	6,05
5,81	6,00
5,68	5,91
5,63	5,73
5,64	5,68
5,72	5,69
5,84	5,79
6,21	5,99
5,93	6,12

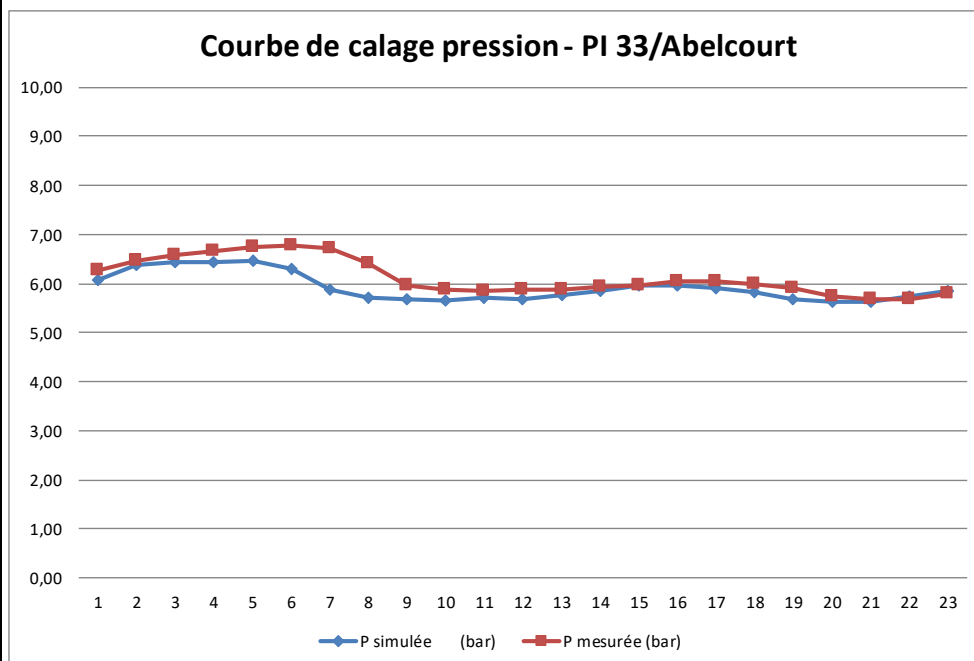


Calage - Pression PI 23 - Breuches/Bazin

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,84	4,70
4,80	4,57
4,84	4,69
4,88	4,88
4,87	4,82
4,80	4,67
4,65	4,56
4,54	4,52
4,50	4,51
4,59	4,57
4,53	4,43
4,54	4,43
4,54	4,40
4,59	4,43
4,62	4,45
4,69	4,51
4,70	4,54
4,68	4,57
4,52	4,48
4,44	4,44
4,30	4,37
4,43	4,41
4,60	4,54
4,80	4,54
4,64	4,54

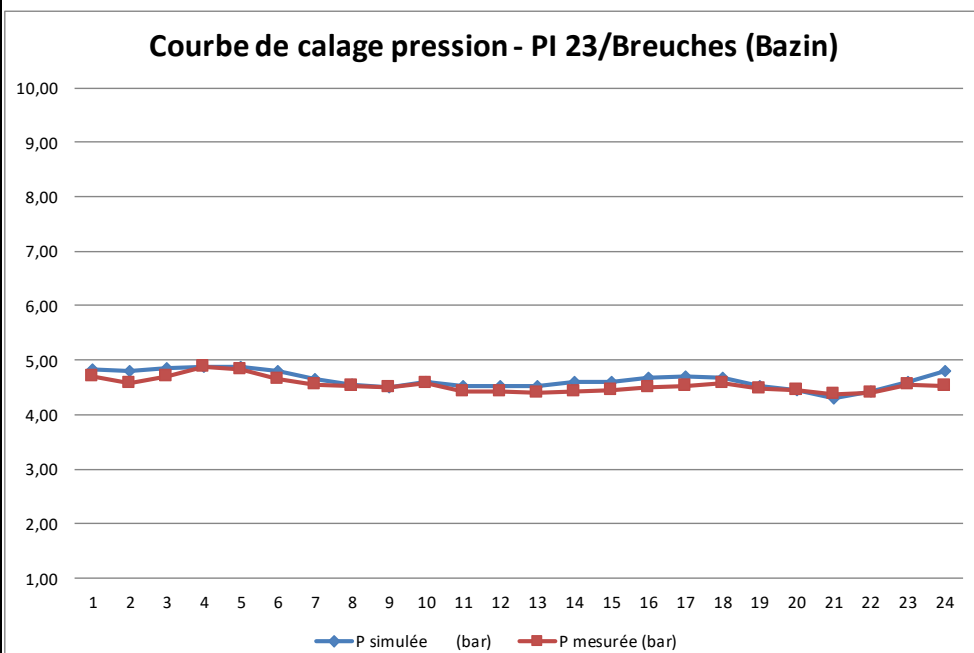


Calage - Pression PI 28 - Velorcey

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
6,04	6,06
6,50	6,32
6,58	6,47
6,60	6,62
6,64	6,72
6,46	6,77
5,94	6,70
5,73	6,33
5,71	5,79
5,69	5,69
5,70	5,65
5,70	5,64
5,78	5,67
5,88	5,71
6,00	5,72
6,01	5,80
5,98	5,84
5,88	5,81
5,72	5,73
5,67	5,54
5,66	5,48
5,72	5,49
5,83	5,55
6,28	5,77
5,99	5,95

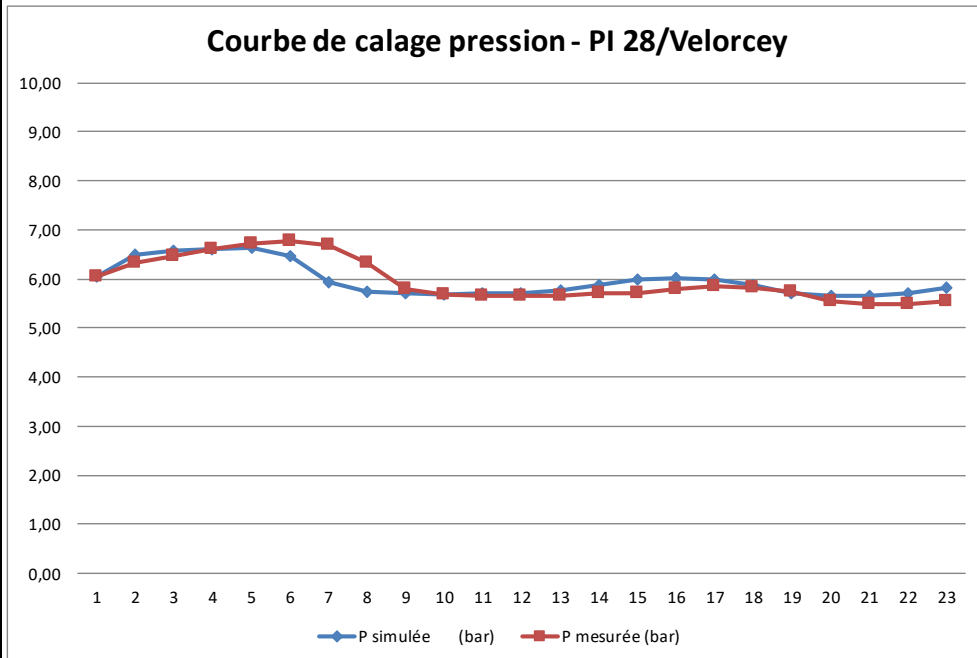


Calage - Pression PI 14 - Meurcourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
5,23	5,24
5,78	5,52
5,86	5,71
5,89	5,88
5,93	5,99
5,73	6,06
5,16	5,98
4,95	5,57
4,92	5,00
4,90	4,91
4,92	4,87
4,91	4,85
5,00	4,88
5,11	4,92
5,23	4,92
5,24	4,99
5,23	5,05
5,11	5,05
4,95	4,98
4,90	4,81
4,90	4,74
4,92	4,74
5,03	4,80
5,53	4,97
5,22	5,18

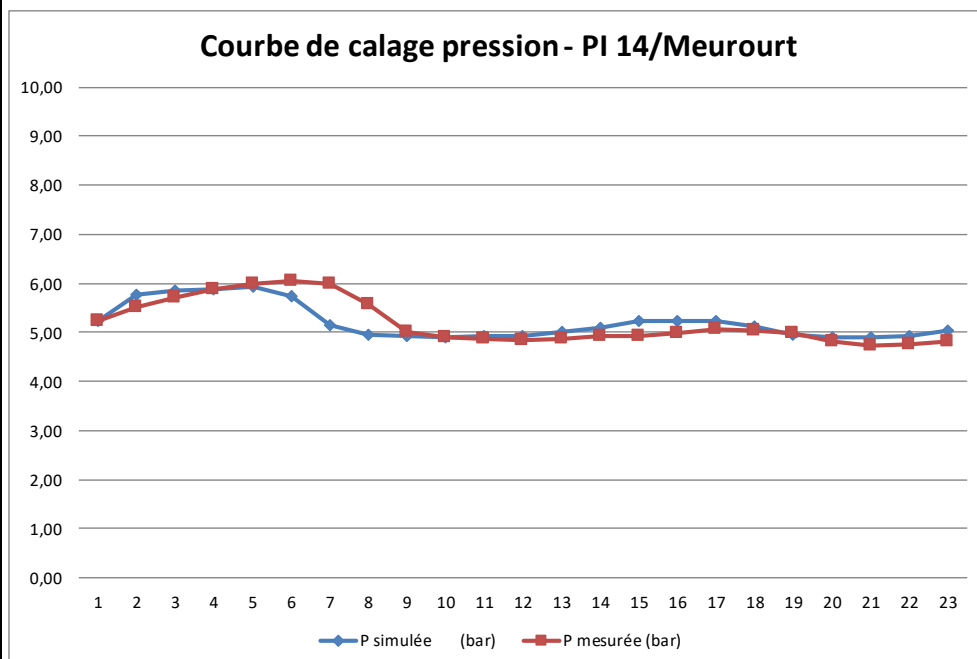


Calage - Pression PI 11 - Meurcourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
6,21	6,33
6,79	6,63
6,87	6,85
6,91	7,04
6,95	7,17
6,74	7,25
6,15	7,17
5,93	6,76
5,91	6,17
5,89	6,08
5,91	6,04
5,90	6,03
5,98	6,06
6,10	6,08
6,23	6,09
6,24	6,14
6,23	6,19
6,11	6,19
5,94	6,11
5,89	5,94
5,89	5,88
5,90	5,88
6,01	5,94
6,54	6,08
6,22	6,34

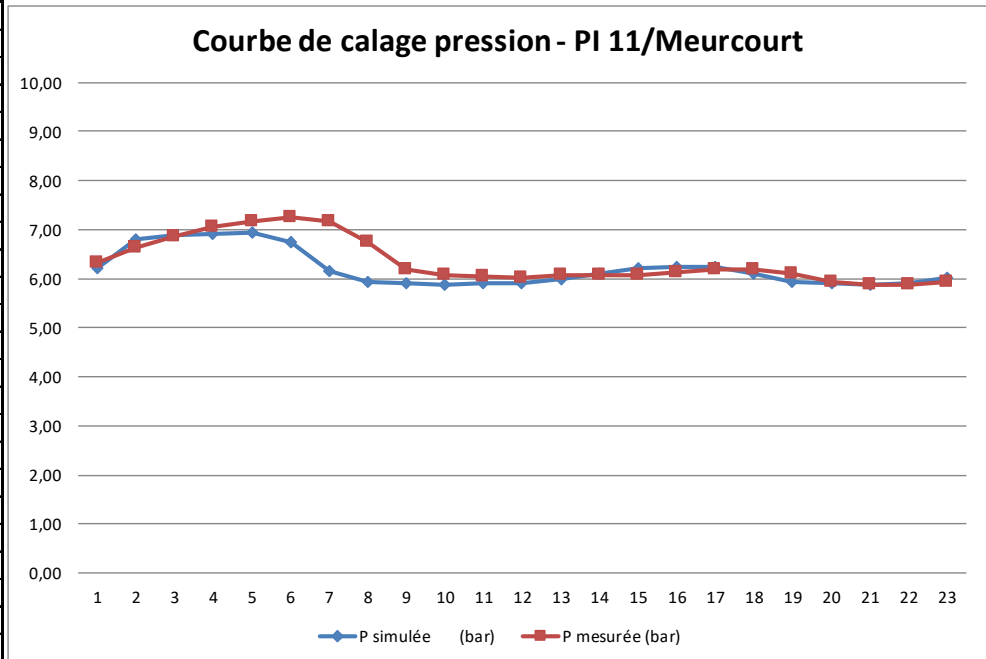


Calage - Pression PI 5 - Meurcourt

P simulée (bar)	P mesurée (bar)
4,96	4,93
5,57	5,24
5,66	5,49
5,69	5,72
5,73	5,88
5,52	5,98
4,92	5,91
4,68	5,48
4,64	4,88
4,63	4,77
4,64	4,73
4,64	4,70
4,73	4,72
4,86	4,73
4,99	4,73
5,01	4,77
5,00	4,82
4,87	4,84
4,68	4,77
4,64	4,62
4,64	4,57
4,65	4,57
4,77	4,61
5,32	4,71
4,98	5,01

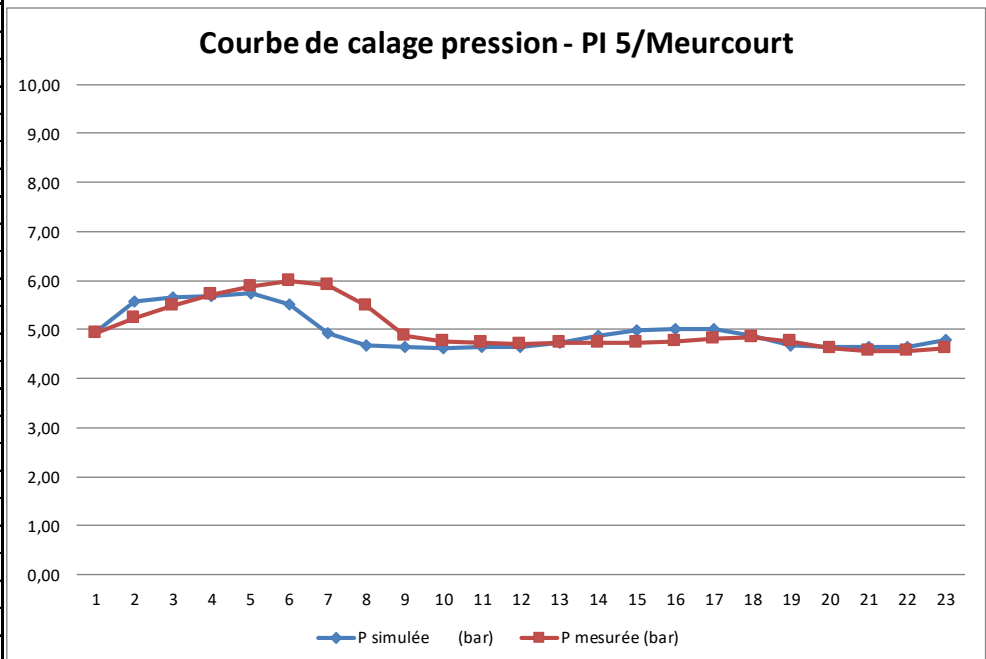


Calage marnage - Réservoir d'Equevilley

Hauteur simulée (m)	Hauteur mesurée (m)
3,05	3,04
3,05	3,06
3,05	3,06
3,05	3,06
3,05	3,06
3,05	3,04
3,05	3,04
3,04	3,01
3,04	2,99
3,04	2,99
3,04	2,99
3,04	2,99
3,05	3,00
3,05	3,01
3,05	3,03
3,05	3,04
3,04	3,03
3,04	2,99
3,04	2,99
3,04	3,00
3,04	3,01
3,05	3,03
3,05	3,04
3,05	3,02

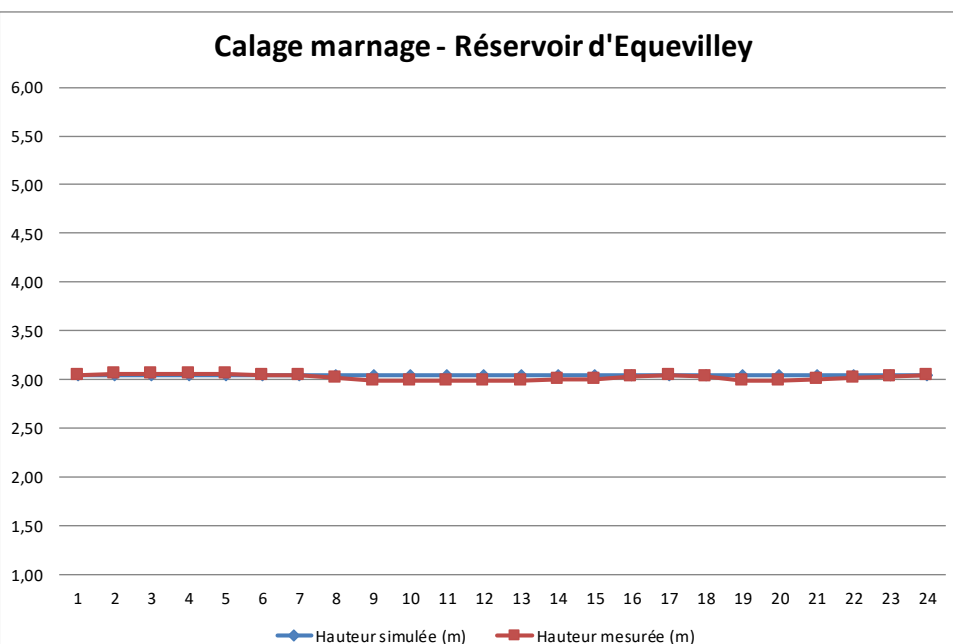

Calage marnage - Réservoir de La Villedieu

Hauteur simulée (m)	Hauteur mesurée (m)
2,13	2,15
2,15	2,15
2,15	2,15
2,15	2,15
2,15	2,15
2,15	2,15
2,15	2,15
2,14	2,12
2,12	2,11
2,09	2,09
2,07	2,08
2,07	2,08
2,06	2,08
2,07	2,09
2,08	2,10
2,10	2,11
2,13	2,12
2,13	2,10
2,12	2,05
2,09	2,01
2,06	1,98
2,05	1,97
2,05	1,99
2,08	2,06
2,10	2,09

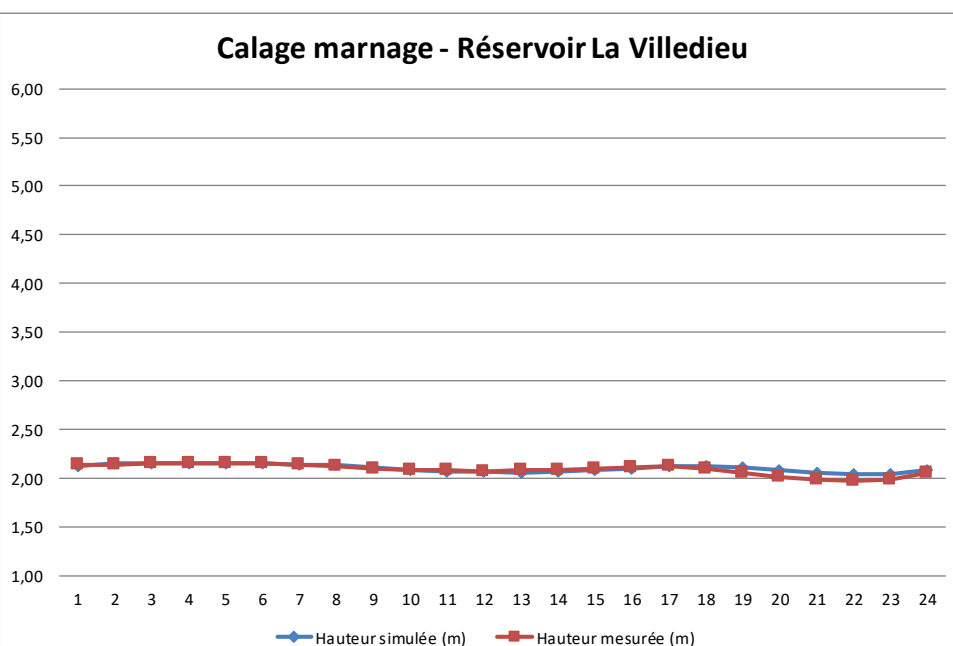

Calage - Hauteur de marnage réservoir d'Ehuns

Hauteur simulée (m)	Hauteur mesurée (m)
2,96	2,89
2,89	2,93
2,78	2,81
2,69	2,73
2,60	2,65
2,50	2,56
2,35	2,46
2,16	2,34
2,18	2,24
2,29	2,35
2,41	2,43
2,53	2,54
2,64	2,68
2,77	2,83
2,90	2,90
2,95	2,71
2,78	2,61
2,59	2,52
2,39	2,32
2,17	2,12
2,16	2,10
2,25	2,20
2,37	2,33
2,54	2,50
2,54	2,53

