


Commune de Belleville

Données générales


	Sur la totalité de la collectivité	Sur le territoire de la CCSB
Nombre de communes concernées	1	1
Population 2015	8 293 habitants	8 293 habitants
Abonnés 2016	3 372 abonnés	3 372 abonnés
Ratio habitants/abonnés	2.46	2.46
Linéaire de réseau (hors branchements)	57.4 km	57.4 km
Nb de réservoirs	1	1
Nb de pompages	2	2

Localisation générale

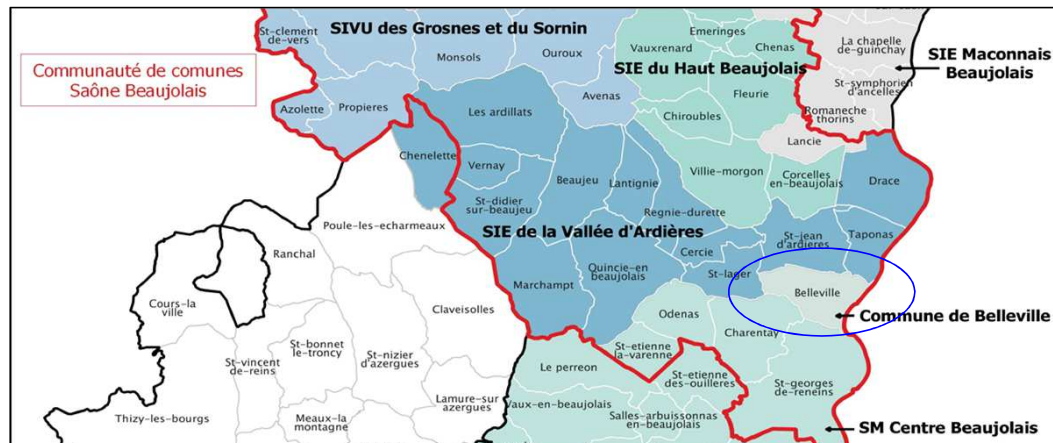

Volumes et Ratios sur la totalité de la collectivité

	2013	2014	2015	2016
Volumes produits (m3/an)	552 392	541 857	567 226	510 333
Volumes achetés (m3/an)	75	35	29	0
Volumes vendus en gros (m3/an)	0	0	0	0
Volumes distribués (m3/an)	552 467	541 892	567 255	510 333
Volumes facturés (m3/an)	431 828	431 355	430 630	410 365
Volumes consommés (m3/an)	457 647	449 615	463 781	444 311
ILC (m3 conso+VEG / j / km)	21.85	21.47	22.14	21.21
Type du réseau	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire
ILP (m3 perdus / j / km)	4.53	4.41	4.94	3.15
Classement ILP	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
Rendement %	82.84	82.97	81.76	87.06

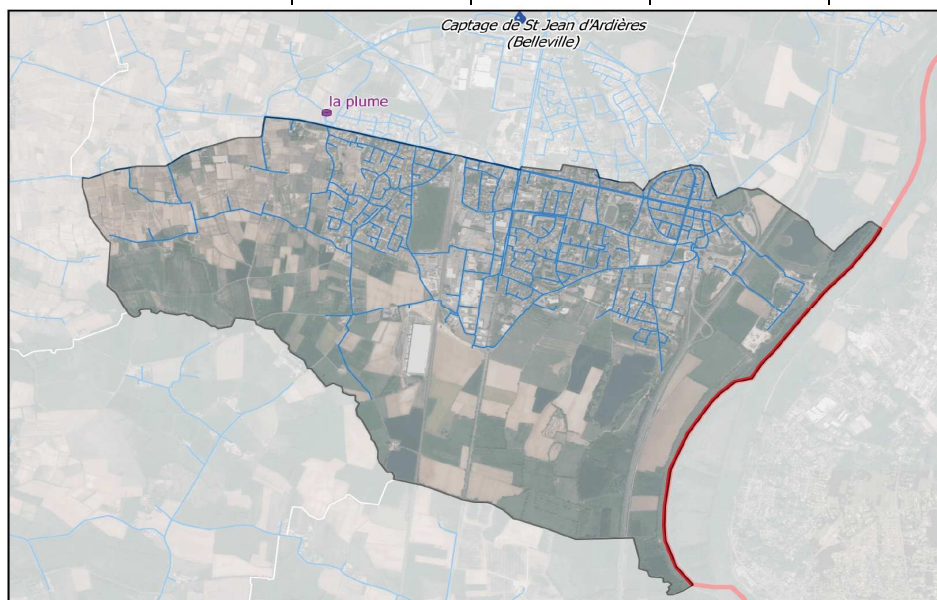

Réseau d'eau potable

Réservoir

Captage


Ressources en eau potable

Nom	Captage de Saint Jean d'Ardières	
Ressource	Nappe du Pliocène	
Type d'ouvrage	2 forages	
Date DUP	21/11/2011 + Dérogation ARS depuis fin 2016, à 0.5 µg/l pour 2.6 dichlorobenzamide et atrazine déséthyl déisopropyl	
Débit autorisé	2 600 m3/jour	
Débit réel	2 600 m3/jour	
Traitement	Désinfection bioxyde de chlore	
Date de construction	-	
Secteur desservi	Totalité Belleville	
Echanges		
Collectivité	Type de l'échange	Localisation
SIE Vallée d'Ardières	Achat en secours	Cpt réseau à Jasseron pour secours réseau surpressé Belleville
-	-	-

Commune de Belleville

Détails du réseau sur le territoire de la CCSB			Détails des réservoirs sur le territoire de la CCSB					
	Valeur	%	N°	Réservoir	Capacité m3	Cote Rd (m)	Cote TP (m)	Localisation
Linéaire de réseau (hors branchements)	57.4 km		1	La Plume + surpresseur	5 000	213.7	219.3	Saint Jean D'Ardières
Linéaire de réseau en fonte	52.9 km	92.1%						
Linéaire de réseau en PVC	0.5 km	0.8%						
Linéaire de réseau en matériau inconnu	0.2 km	0.4%						
Linéaire de réseau Date de pose précise	56.5 km	98.4%						
Linéaire de réseau	DN < 100 mm	11.3 km						
	100 <= DN < 200 mm	32.7 km						
	200 <= DN < 400 mm	13.3 km						
	DN > 400 mm	0.1 km						
	DN Inconnu	0.0 km						
Nb de branchements	2 320							
Nb de branchements localisés dans SIG	1 590	68.5%						
Nb de branchements en plomb	0	0.0%						
Nb de compteurs	3 372							
Nb de compteurs de plus de 20 ans	48	1.4%						

Bilan Besoins / Ressources

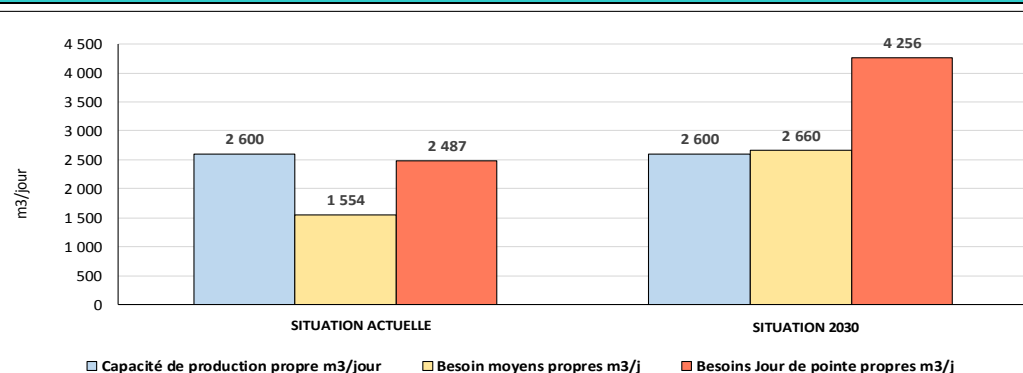

Remarques particulières

L'eau produite par les forages montre la présence ponctuelle de pesticides et herbicides > à la norme (2,6 dichlorobenzamide) et de solvants chlorés < à la norme.

Depuis fin 2016, la commune dispose d'une dérogation de l'ARS à 0.5 µg/l pour 2.6 dichlorobenzamide et atrazine déséthyl déisopropyl.

Afin de protéger la qualité de sa ressource, la commune de Belleville a fait réaliser une étude sur le bassin d'alimentation de son captage de Saint Jean d'Ardières, entre 2011 et 2013, qui visait à identifier les origines des pollutions. Cette étude a débouché sur la proposition d'un programme d'actions orienté vers les viticulteurs, les communes et la SNCF.

La construction d'une station de traitement des pesticides est prévue par la commune. Elle va être réalisée prochainement en concession par VEOLIA. La capacité de cette station est en adéquation avec les besoins de jour de pointe actuels. **En situation 2030, la capacité de cette station sera insuffisante en jour de pointe.**