


SIE du Haut Beaujolais

Données générales

	Sur la totalité de la collectivité	Sur le territoire de la CCSB
Nombre de communes concernées	8	8
Population 2015	6 063 habitants	6 063 habitants
Abonnés 2016	3 143 abonnés	3 143 abonnés
Ratio habitants/abonnés	1.93	1.93
Linéaire de réseau (hors branchements)	189.7 km	189.7 km
Nb de réservoirs	13	13
Nb de pompages	11	11

Volumes et Ratios sur la totalité de la collectivité

	2013	2014	2015	2016
Volumes produits (m3/an)	17 106	0	0	0
Volumes achetés (m3/an)	421 140	464 718	477 993	499 230
Volumes vendus en gros (m3/an)	56 940	49 180	48 069	58 151
Volumes distribués (m3/an)	381 306	415 538	429 924	441 079
Volumes facturés (m3/an)	276 066	274 363	298 581	298 657
Volumes consommés (m3/an)	286 033	298 890	313 822	315 170
ILC (m3 conso+VEG / j / km)	4.95	5.03	5.23	5.39
Type du réseau	Rural	Rural	Rural	Rural
ILP (m3 perdus / j / km)	1.38	1.68	1.68	1.82
Classement ILP	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
Rendement %	78.26	74.90	75.71	74.78

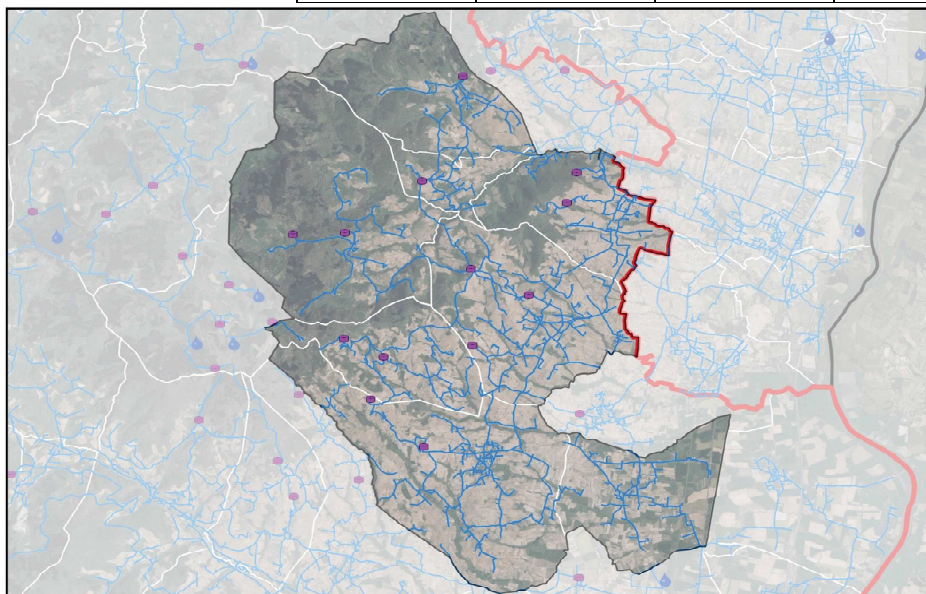


Réseau d'eau potable

Réservoir

Captage

Localisation générale

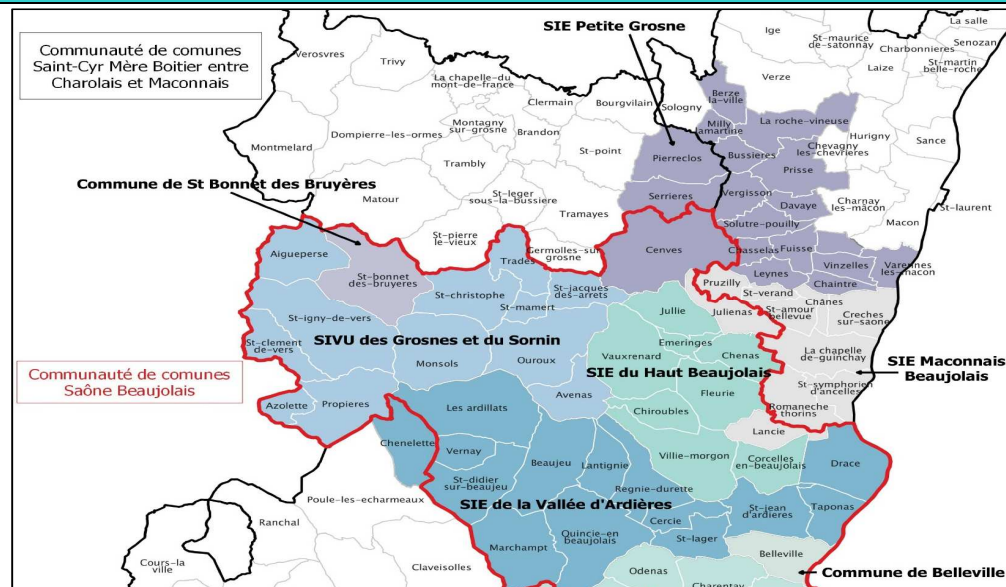

Ressources en eau potable

Nom	-
Ressource	-
Type d'ouvrage	-
Date DUP	-

Echanges

Collectivité	Type de l'échange	Localisation
SIE Maconnais Beaujolais	Achat permanent	Station de reprise au Res Les Thorins pour totalité du syndicat
SIE Maconnais Beaujolais	Achat permanent	2 Cpt réseau sur Lancié pour alimentation de Corcelles
SIVU des Grosnes et du Sornin	Achat permanent	Cpt réseau sur commune Avenas pour alimentation La Terrasse
SIE Maconnais Beaujolais	VEG permanente	1 Cpt réseau à Chénas pour alimentation hameau Deschamps
SIE Maconnais Beaujolais	VEG permanente	1 Cpt réseau à Chénas pour alimentation hameau Thorins
SIE Maconnais Beaujolais	VEG permanente	1 Cpt réseau à Fleurie pour alimentation hameau Marrand



Etude pour la prise de compétence eau potable par la CCSB

Description du patrimoine



SIE du Haut Beaujolais


Détails du réseau sur le territoire de la CCSB

	Valeur	%
Linéaire de réseau (hors branchements)	189.7 km	
Linéaire de réseau en fonte	132.4 km	69.8%
Linéaire de réseau en PVC	47.9 km	25.3%
Linéaire de réseau en matériau inconnu	0.7 km	0.4%
Linéaire de réseau Date de pose précise	185.7 km	97.9%
Linéaire de réseau DN < 100 mm	108.7 km	57.3%
100 <= DN < 200 mm	68.6 km	36.2%
200 <= DN < 400 mm	11.6 km	6.1%
DN > 400 mm	0.0 km	0.0%
DN Inconnu	0.7 km	0.4%
Nb de branchements	3 143	
Nb de branchements localisés dans SIG	1 168	37.2%
Nb de branchements en plomb	269	8.6%
Nb de compteurs	3 149	
Nb de compteurs de plus de 20 ans	8	0.3%

Détails des réservoirs sur le territoire de la CCSB

N°	Réservoir	Capacité m3	Cote Rd (m)	Cote TP (m)	Localisation
1	Les Saigneaux	100	376.0	378.7	Chénas
2	Bois Retour	1000	379.8	384.8	Chénas
3	Javernand	100	453.2	455.7	Chiroubles
4	Le Fêtre	150	566.6	571.0	Chiroubles
5	Les Charmes	90	425.2	427.8	Emeringes
6	Montgenas	1200	378.4	382.4	Fleurie
7	Les Labourons	1200	478.8	483.5	Fleurie
8	Vers Le Mont	1000	379.7	384.7	Fleurie
9	La Varenne	100	443.2	446.7	Jullié
10	La Sarrazinerie	150	598.9	603.1	Vauxrenard
11	Montgoury	10	773.9	776.9	Vauxrenard
12	Bellevue	200	371.4	375.1	Villié-Morgon
13	Vermont	100	459.2	463.1	Villié-Morgon

Bilan Besoins / Ressources

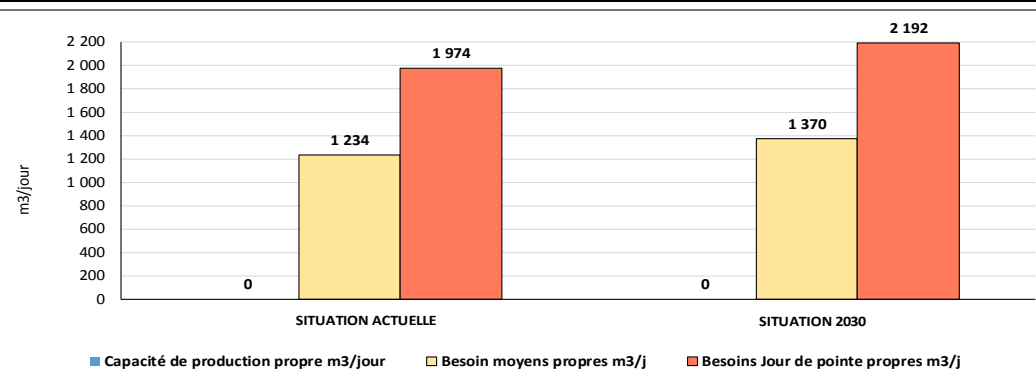

Remarques particulières

Le SIE du Haut Beaujolais a abandonné toutes ses sources et ne dispose plus d'aucune ressource propre.

La totalité de l'eau distribuée est achetée au SIE du Maconnais Beaujolais.

Le SIG est très bien renseigné en ce qui concerne les diamètres, matériaux et dates de pose, car le syndicat a fait réaliser un travail de mise à jour exhaustif par l'exploitation des archives et la saisie des données obtenues.