

Résultats des inspections nocturnes

BV de Ser-bouvet 1, 2 et 3 et BV de Freynet



Q: 2,5 m³/h

Mesures faites par temps sec la nuit du 20 au 21 juillet 2020

Q: 25 m³/h

Mesures faites par temps de pluie la nuit du 28 au 29 janvier 2021

Echelle : 1/ 2500

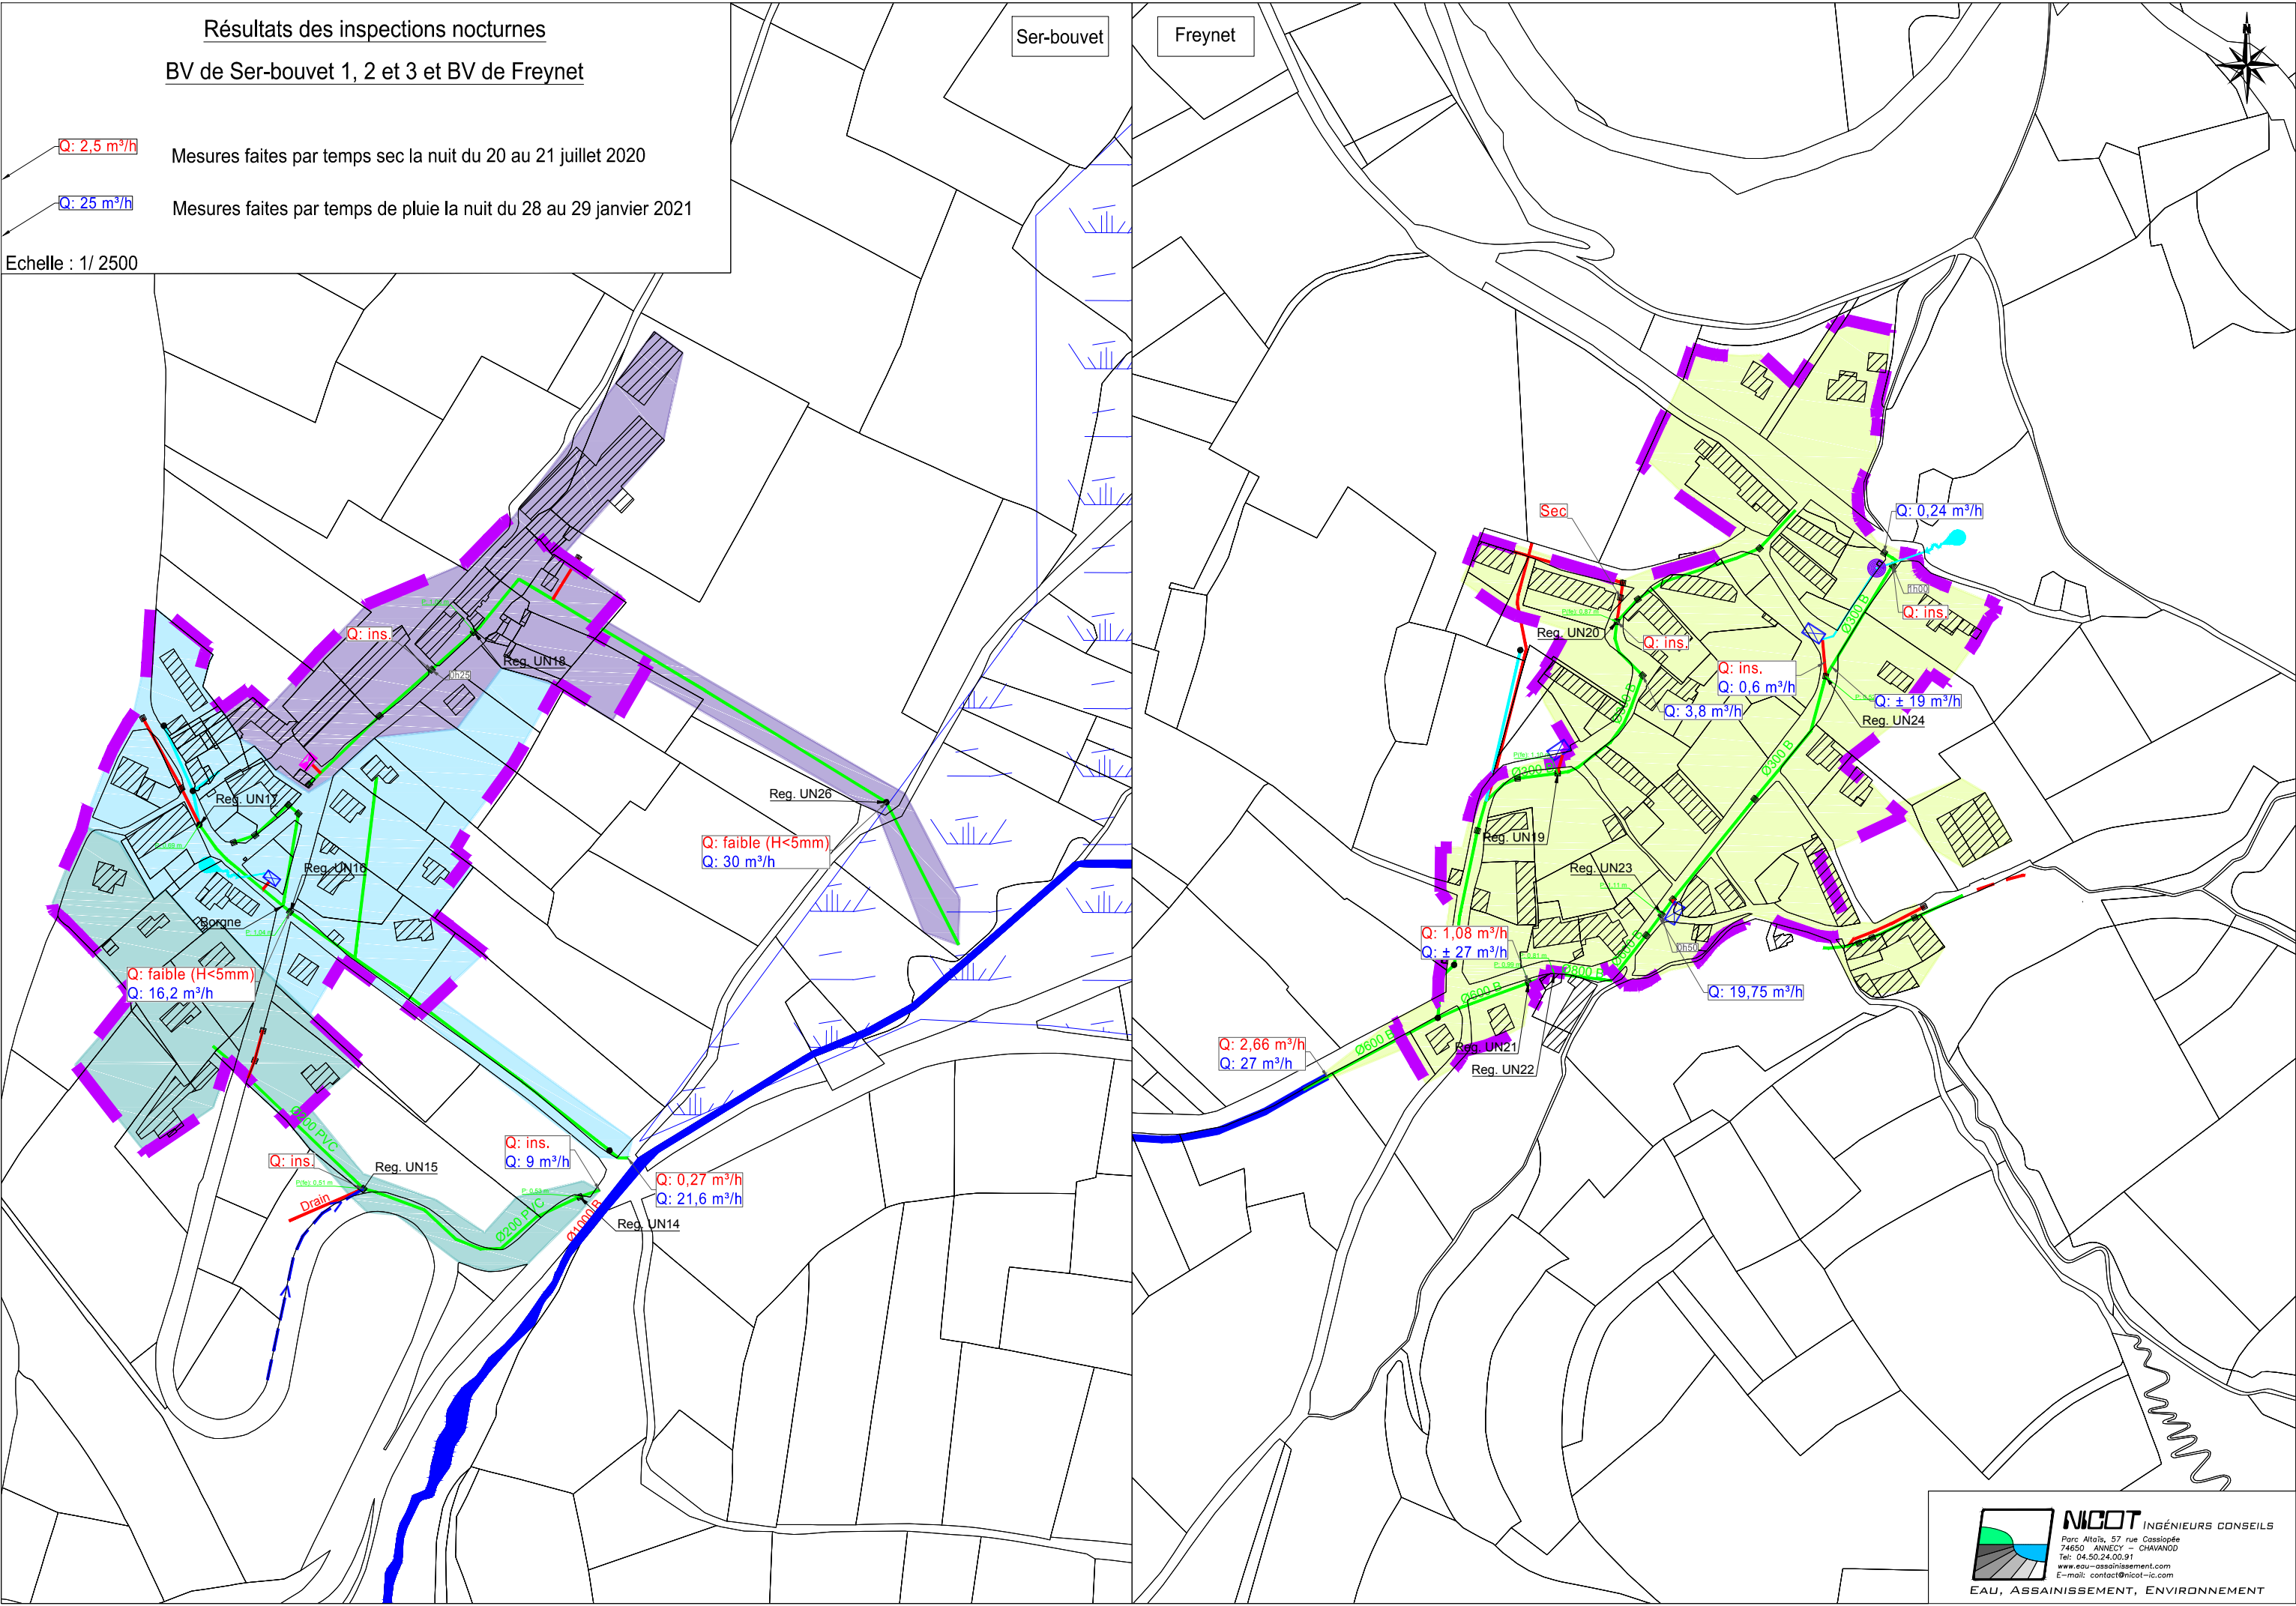

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïs, 57 rue Cassiopée
74650 ANNECY - CHAVANOD
Tél: 04.50.24.00.91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT