

INFORMATIONS GENERALES :**Nom de l'entreprise :** SCI Alnaud**Adresse site :** 6 ZA du centre 88340 Le Val d'Ajol**Adresse siège social :** Idem**Personne référente :** Arnaud DAVAL**Téléphone :** 03 29 30 66 32**Mail :** boucherie.daval@yahoo.fr**ACTIVITE :****Type d'activité :** Boucherie/charcuterie**Capacité (public, clientèle, ...) :** 0**Nombre de salariés : périodes normales :** 15**Maximum :** 15**Périodes d'activités de l'année pendant laquelle l'activité est maximale :** Mars/Avril et Juin à Septembre**Restauration collective :** Non**Nombre de repas servi quotidiennement :** /**CONSOMMATION D'EAU :****Origine de l'eau consommée :** Réseau**Volume annuel :** Nouvelle construction (2018) pas de facturation lors du contrôle**PROCESS :****Description des process utilisés :**

Découpe, nettoyage et transformation de viandes

Description des produits finis :

Viandes transformées

Matières premières utilisées :

Viandes et autres aliments

Types de déchets produits, et destination :

Restes de viande : collectés et transportés par les services compétents

Plastique : triés et recyclés

Graisses : collectés et transportés par les services compétents

INSTALLATIONS :**Description des traitements ou pré-traitement en place :**

Bac à graisses

Evaluation des origines de pollutions, et appréciation qualitative et quantitative :

Rejet de graisses dans le réseau faiblement probable (dimensionnement bac à graisses)

SURVEILLANCE / AUTOCONTROLE :

Curage du Bac à graisses 4 à 5 fois par an

DOCUMENTS ANNEXES :

Aucun

Date de la visite : 19/03/2019

PAPERI Environnement
Technicien : Fabien TRABAND

SCI DAVAL :
Phillipe DAVAL






Schéma de l'existant

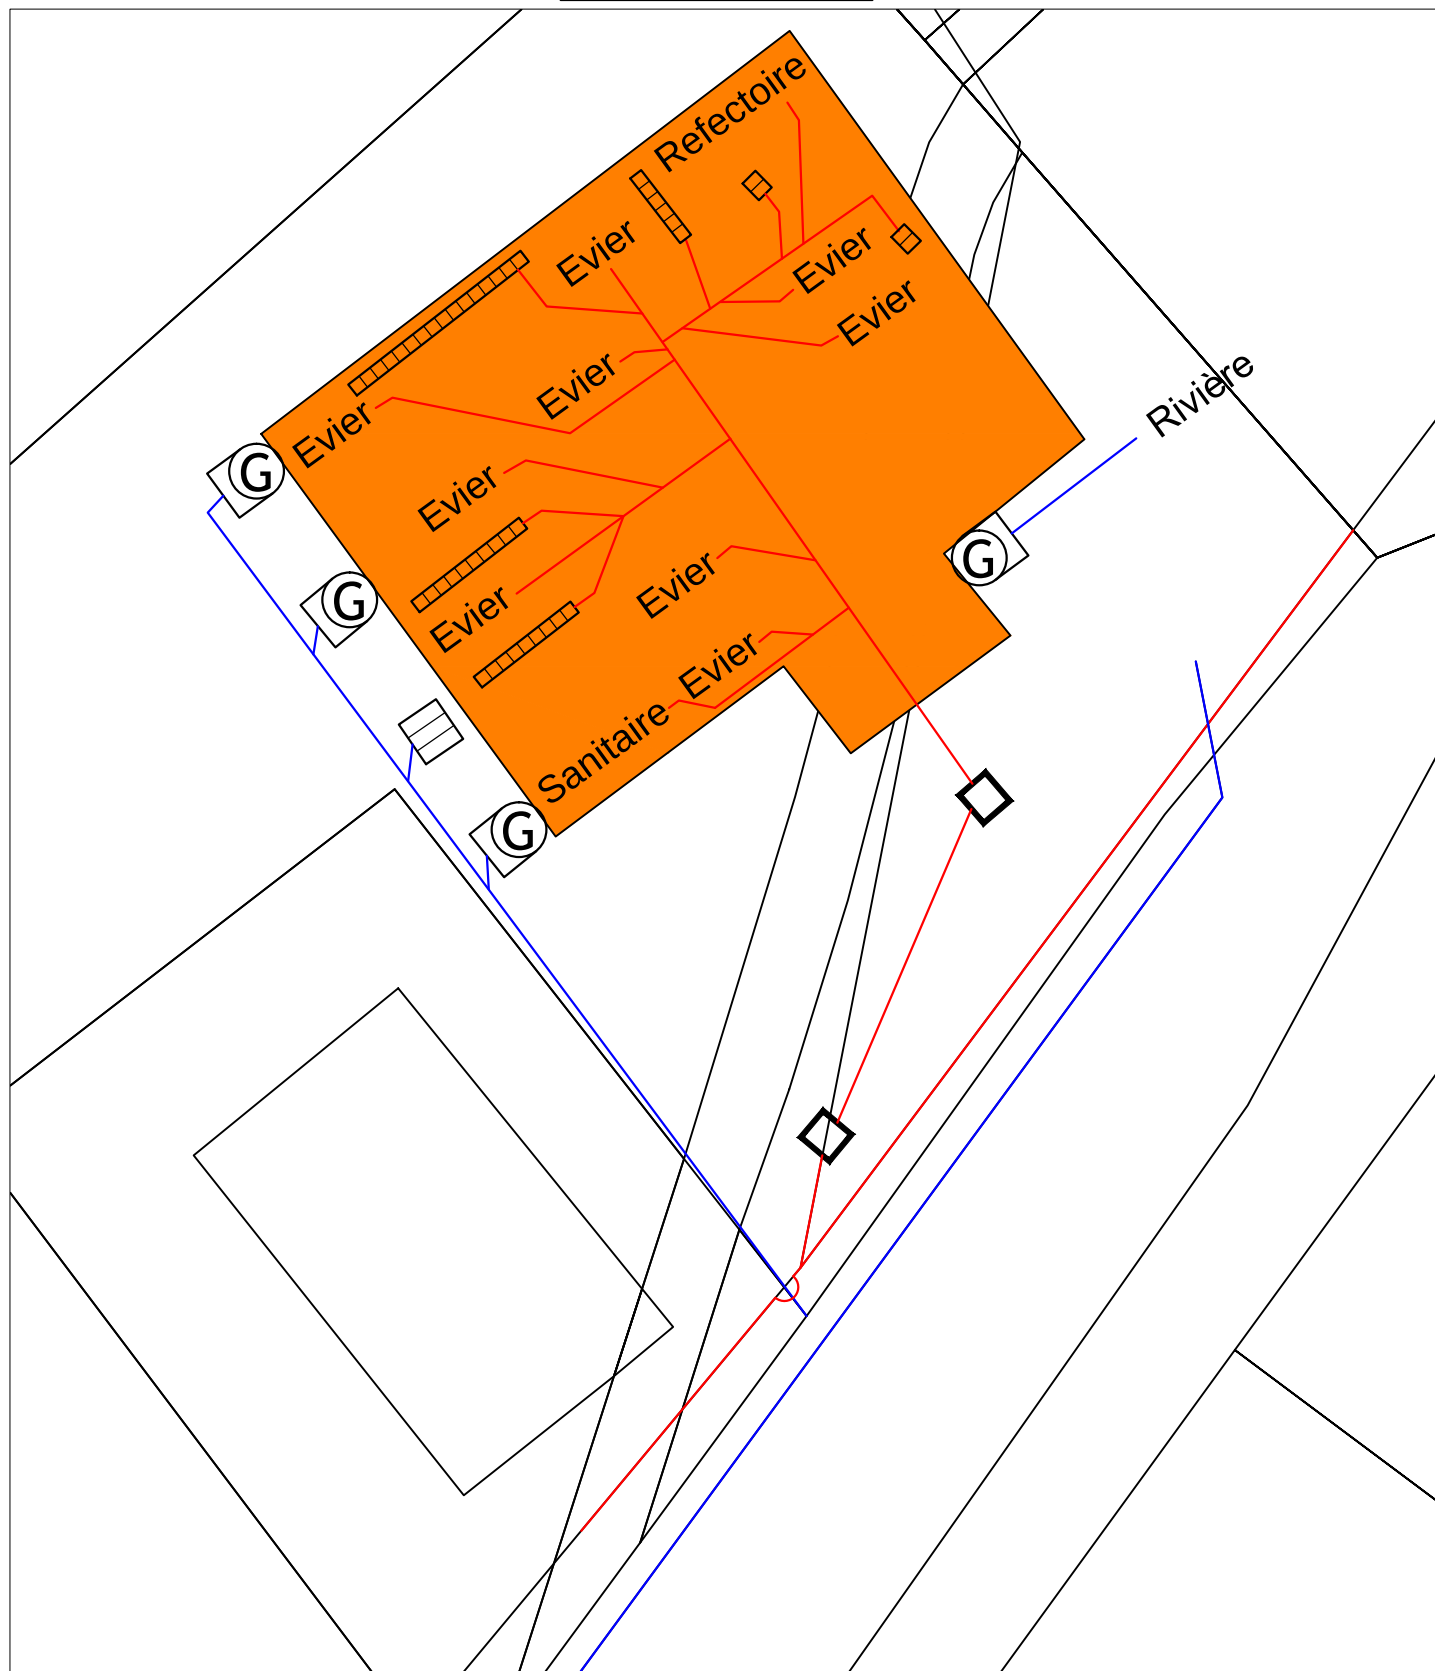



Commune du Val d'Ajol


Enquête non domestique SCI Alnaud



	Réseau d'eaux usées intercommunal		Dégraisseur
	Réseau d'eaux pluviales intercommunal		Fosse septique
	Réseau unitaire intercommunal		Fosse toutes eaux
	Réseau eaux usées existant chez l'industriel		Filtre
	Réseau eaux pluviales existant chez l'industriel		Puits d'infiltration
Tn: 204.5	Terrain naturel (en NGF)		Puits
Prof (m) : 2.1	Fil d'eau (en m)		Pompe de refoulement
	Site industriel		Pompe "vide cave"
Rb Dch Cui Ev	Robinet extérieur / Douche / Cuisine		Cuve de récupération des eaux de pluie
SdE Wc LL	Evier / Salle d'Eau / Toilette / Lave-linge		Regard
Ref / San	Réfectoire / Sanitaires		Gouttière / Gouttière avec regard
1 / 2 / 3 / ...	Numéro de zone		Grille / Avaloir / Siphon
			Sens d'écoulement

Commentaires :

- Tous les systèmes d'évacuations des eaux de process et de nettoyage se font via des grilles
- Présence d'un bac à graisses (curé 4 à 5 fois par an)



Photographie(s) :

Photo 1



Bac à graisses

Photo 2



Regard communal collectant les eaux usées de l'industriel