


Point : DAVAL
Adresse : ZA Du centre
Commune : Le Val D'Ajol

Date de prélèvement : Du lundi 2 septembre 2019 12:25
 Au mardi 3 septembre 2019 12:25

Tranches horaires	Débit (m³/h)
12:25 - 13:25	0.06
13:25 - 14:25	0.52
14:25 - 15:25	0.25
15:25 - 16:25	0.34
16:25 - 17:25	0.70
17:25 - 18:25	0.47
18:25 - 19:25	0.35
19:25 - 20:25	0.20
20:25 - 21:25	0.18
21:25 - 22:25	0.15
22:25 - 23:25	0.17
23:25 - 00:25	0.17
00:25 - 01:25	0.21
01:25 - 02:25	0.20
02:25 - 03:25	0.17
03:25 - 04:25	0.17
04:25 - 05:25	0.16
05:25 - 06:25	0.28
06:25 - 07:25	0.39
07:25 - 08:25	0.31
08:25 - 09:25	0.26
09:25 - 10:25	0.20
10:25 - 11:25	0.55
11:25 - 12:25	0.39

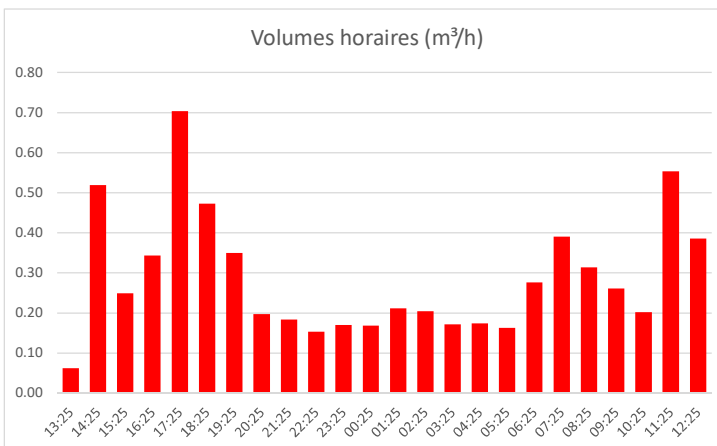

Volume journalier (m³/j)	6.88
Débit moyen (m³/h)	0.29
Débit minimum (m³/h)	0.06
Débit maximum (m³/h)	0.70
Charge mesurée** :	266 Eq-Hab

Mesure des charges polluantes :

Paramètres	Echantillon		
	Concentration mg/l	Flux kg/j	Eq-hab
pH (in situ)	6.30		/
Température (in situ)	19.8	°C	/
MES	2200	15.14	168
DCO	4530	31.18	312
DBO5	2600	17.89	298
NTK	511	3.52	234
Pt	47.5	0.33	82
NH ₄ ⁺	290	2.00	

**Moyenne des valeurs de charge mesurées de la DBO5, et du NTK

Lexique :

MES (Matières en suspension); DCO (Demande chimique en oxygène); DBO5 (Demande biochimique en oxygène); NTK (Azote Kjeldahl); Pt (Posphore total); NH₄⁺ (Ammonium)


Base Equivalent Habitant :

MES : 90g/j/hab NTK : 15g/j/hab
 DCO : 100g/j/hab Pt : 4g/j/hab
 DBO5 : 60g/j/hab


Point : DAVAL
Adresse : ZA Du centre
Commune : Le Val D'Ajol

Date de prélèvement : Du lundi 2 septembre 2019 12:25
Au mardi 3 septembre 2019 12:25

Mesure de la température et de la conductivité en fonction du temps

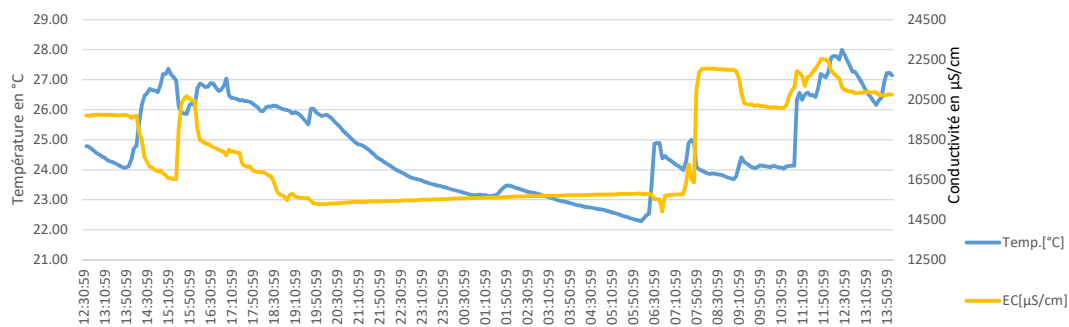

Mesure du pH en fonction du temps

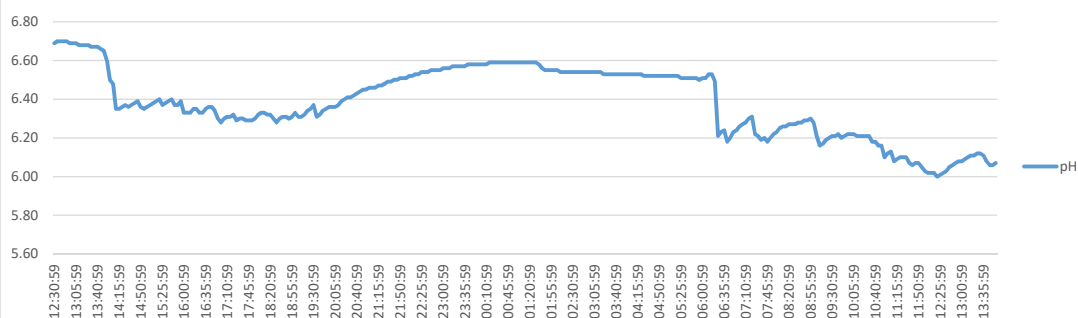

Mesure du débit en fonction du temps

