


**Point :** Valneige

**Adresse :** 6 Route de Banvoie

**Commune :** Le Val D'Ajol

**Date de prélèvement :**  
 Du lundi 2 septembre 2019 16:05  
 Au mardi 3 septembre 2019 16:05

| Tranches horaires | Débit (m³/h) |
|-------------------|--------------|
| 16:05 - 17:05     | 6.60         |
| 17:05 - 18:05     | 3.31         |
| 18:05 - 19:05     | 0.22         |
| 19:05 - 20:05     | 0.07         |
| 20:05 - 21:05     | 0.07         |
| 21:05 - 22:05     | 0.05         |
| 22:05 - 23:05     | 0.10         |
| 23:05 - 00:05     | 0.08         |
| 00:05 - 01:05     | 0.00         |
| 01:05 - 02:05     | 0.00         |
| 02:05 - 03:05     | 0.00         |
| 03:05 - 04:05     | 0.00         |
| 04:05 - 05:05     | 0.00         |
| 05:05 - 06:05     | 3.62         |
| 06:05 - 07:05     | 8.42         |
| 07:05 - 08:05     | 9.76         |
| 08:05 - 09:05     | 6.83         |
| 09:05 - 10:05     | 8.99         |
| 10:05 - 11:05     | 9.03         |
| 11:05 - 12:05     | 9.98         |
| 12:05 - 13:05     | 1.84         |
| 13:05 - 14:05     | 3.22         |
| 14:05 - 15:05     | 9.26         |
| 15:05 - 16:05     | 8.42         |

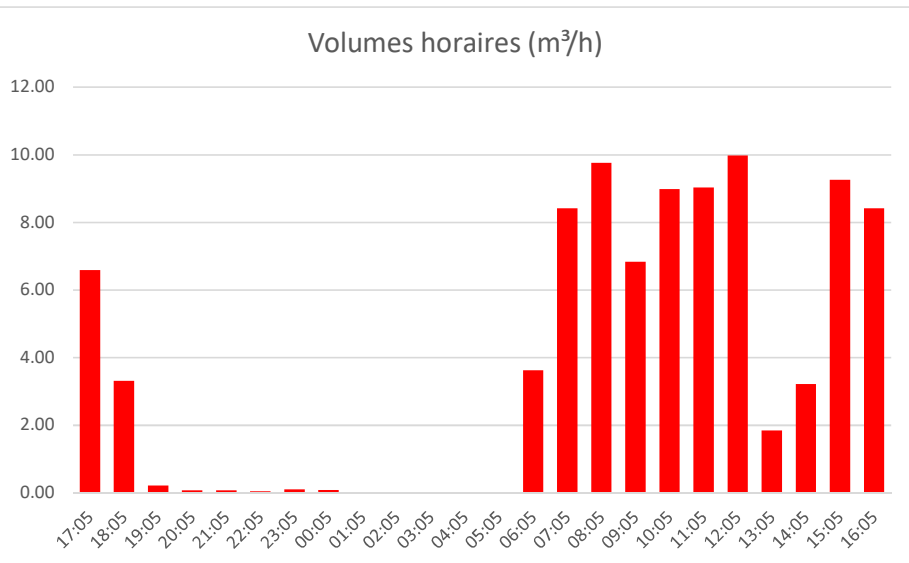

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Volume journalier (m³/j) | 89.87 |
| Débit moyen (m³/h)       | 3.74  |
| Débit minimum (m³/h)     | 0.00  |
| Débit maximum (m³/h)     | 9.98  |

Charge mesurée\*\* : 319 Eq-Hab

**Mesure des charges polluantes :**

| Paramètres                   | Echantillon           |              |        |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
|                              | Concentration<br>mg/l | Flux<br>kg/j | Eq-hab |
| pH (in situ)                 | 9.70                  |              | /      |
| Température<br>(in situ)     | 19                    | °C           | /      |
| MES                          | 200                   | 17.97        | 200    |
| DCO                          | 920                   | 82.68        | 827    |
| DBO5                         | 370                   | 33.25        | 554    |
| NTK                          | 13.9                  | 1.25         | 83     |
| Pt                           | 3.5                   | 0.31         | 79     |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 1.9                   | 0.17         |        |

\*\*Moyenne des valeurs de charge mesurées de la DBO5, et du NTK

**Lexique :**

 MES (Matières en suspension); DCO (Demande chimique en oxygène); DBO5 (Demande biochimique en oxygène); NTK (Azote Kjeldahl); Pt (Posphore total); NH<sub>4</sub><sup>+</sup> (Ammonium)

**Base Equivalent Habitant :**

 MES : 90g/j/hab      NTK : 15g/j/hab  
 DCO : 100g/j/hab      Pt : 4g/j/hab  
 DBO5 : 60g/j/hab

Point : Valneige

Date de prélèvement :


Du lundi 2 septembre 2019 16:05

Adresse : 6 Route de Banvoie

Au mardi 3 septembre 2019 16:05

Commune : Le Val D'Ajol

Mesure de la température et de la conductivité en fonction du temps

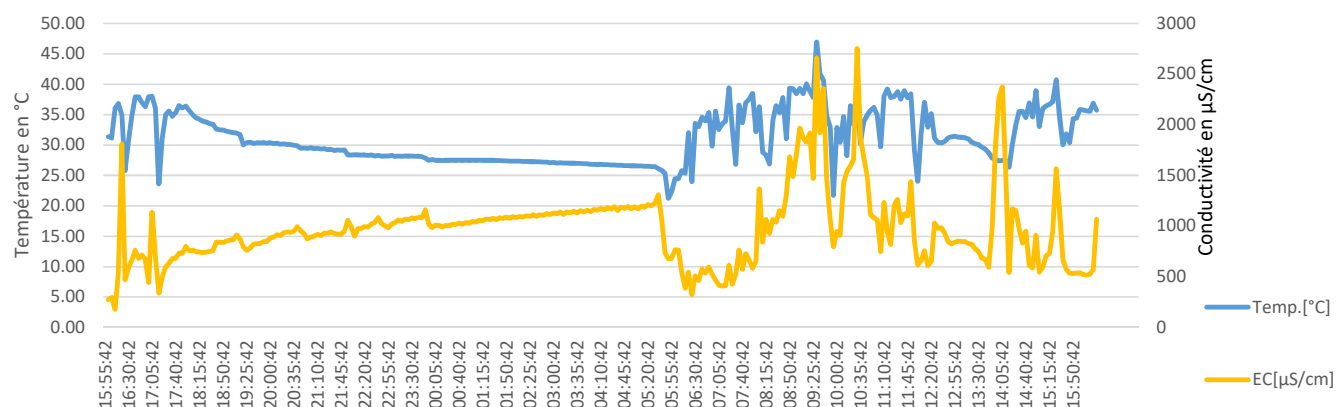

Mesure du pH en fonction du temps



Mesure du débit en fonction du temps

