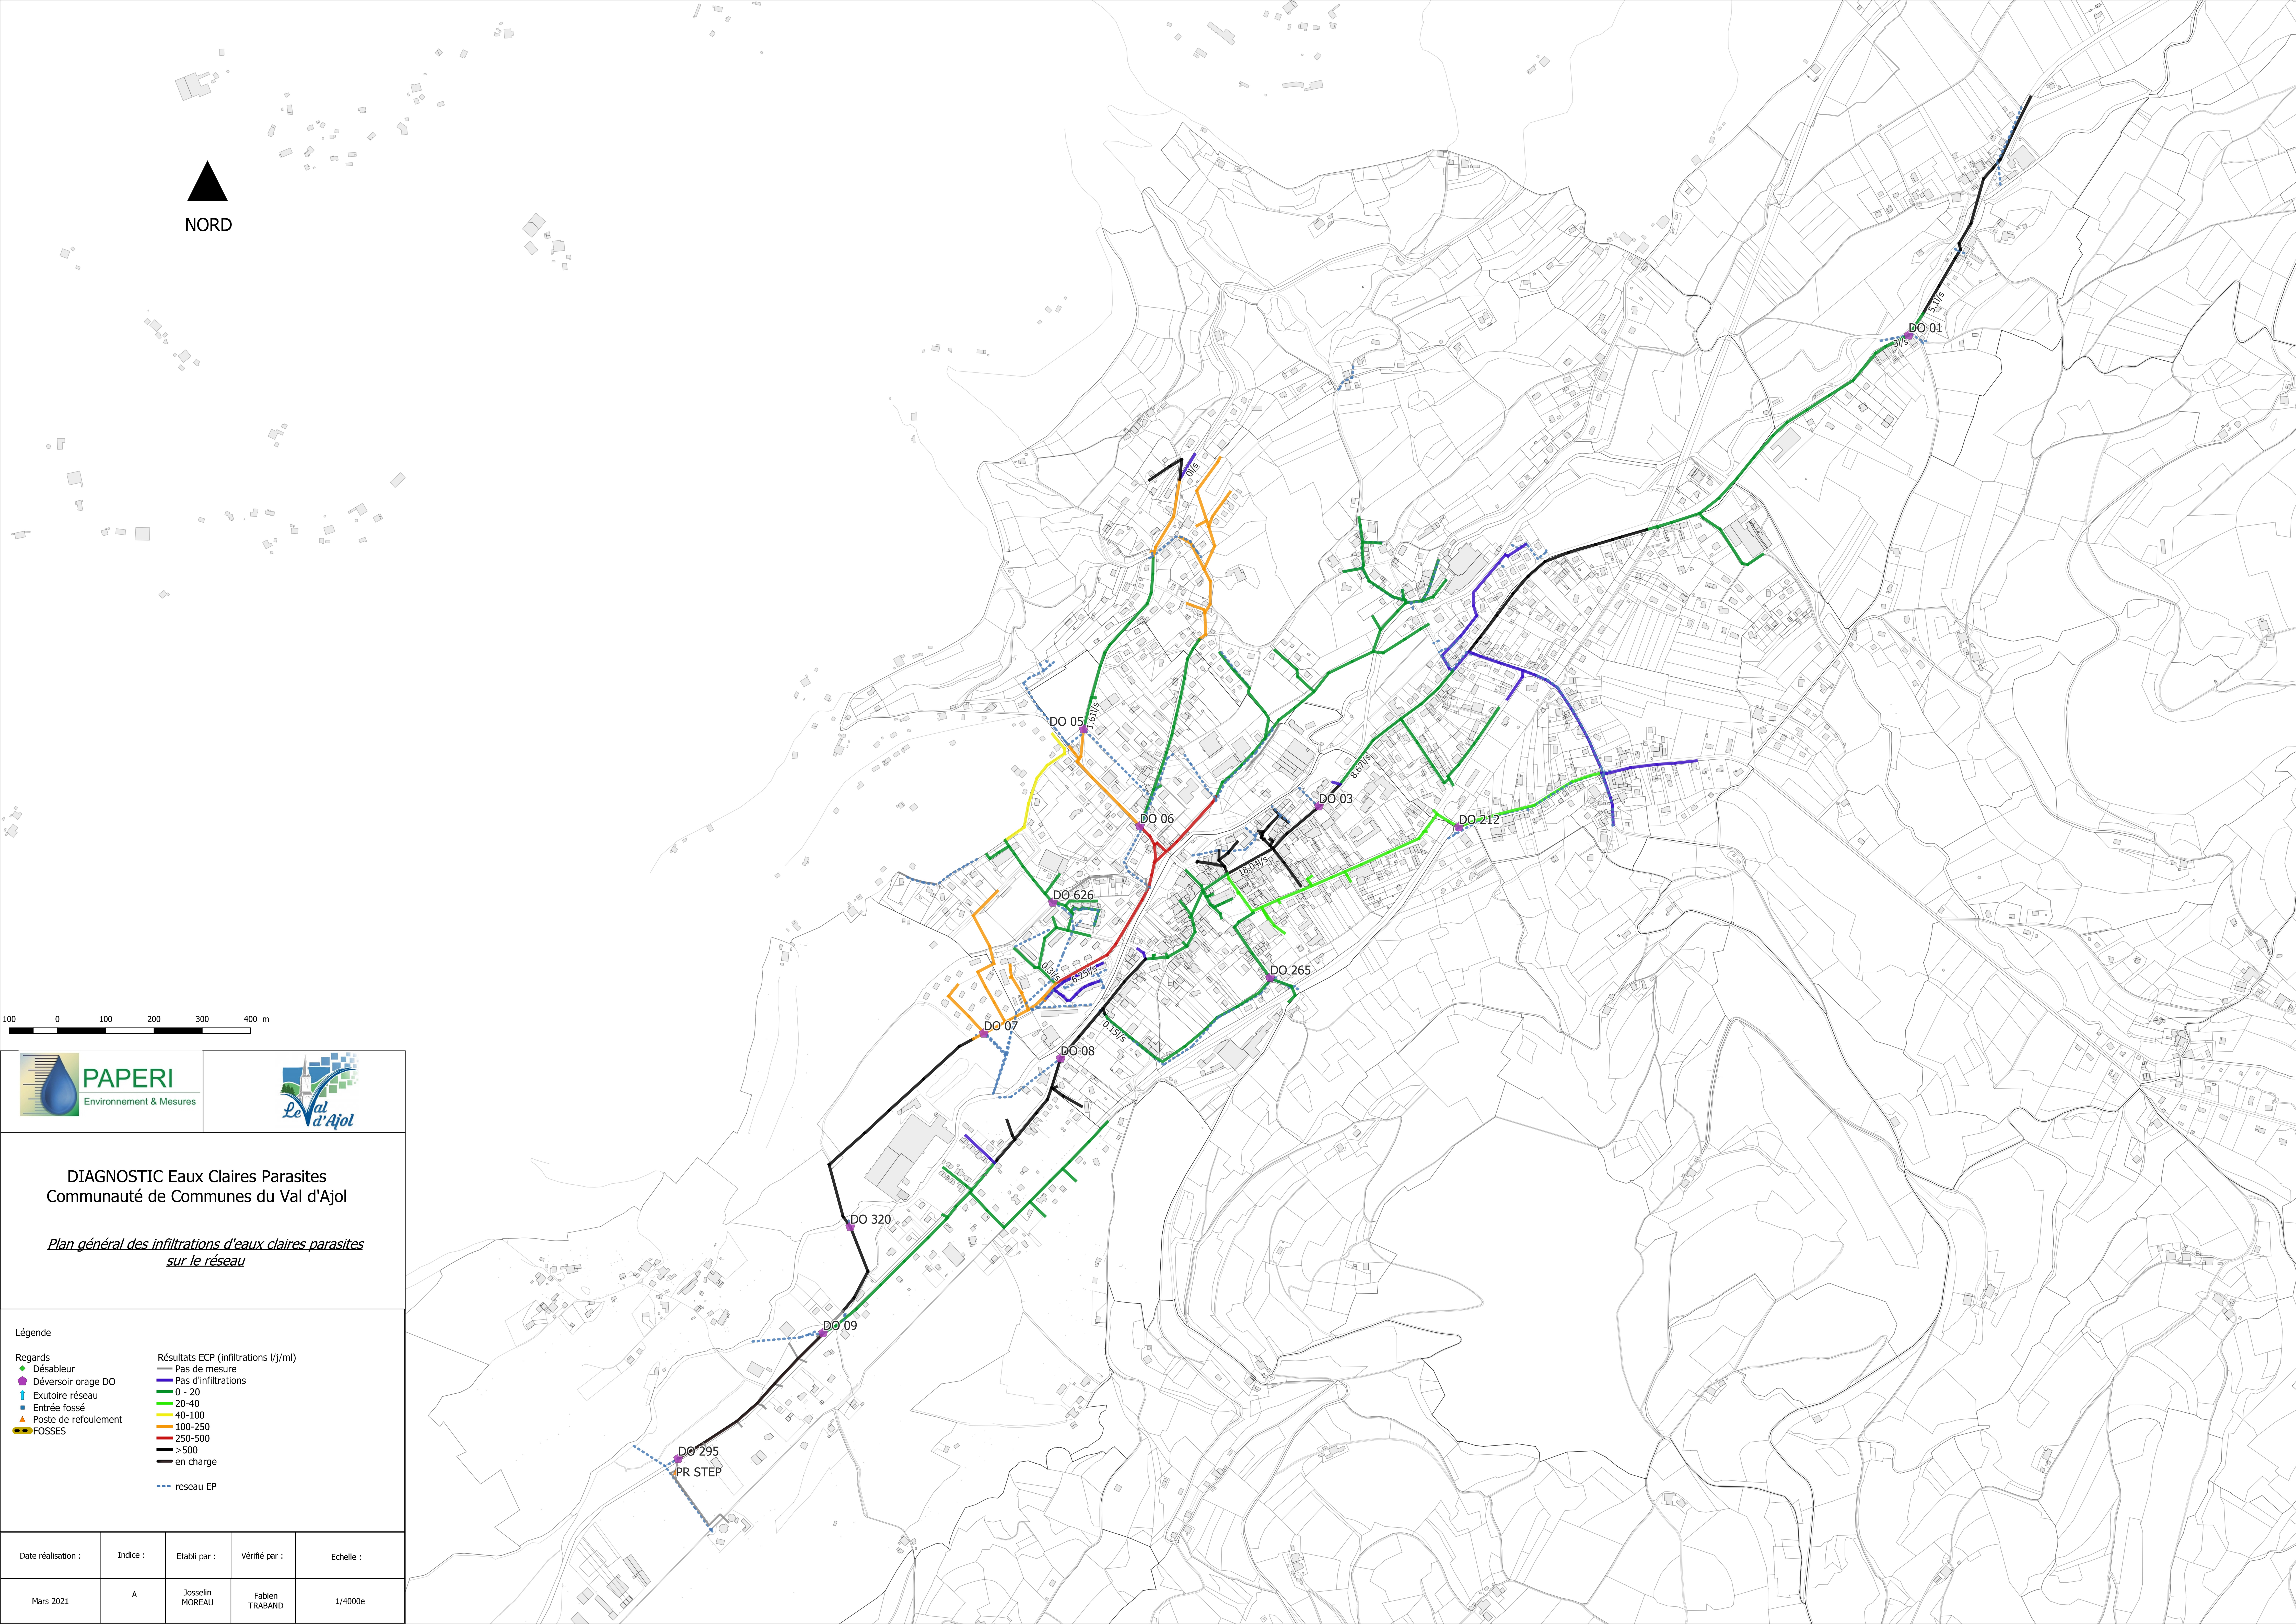


DIAGNOSTIC Eaux Claires Parasites
Communauté de Communes du Val d'Ajol

*Plan général des infiltrations d'eaux claires parasites
sur le réseau*

Légende		Résultats ECP (infiltrations l/j/ml)
Regards	◆ Désableur	— Pas de mesure
◆ Déversoir orage DO	— Pas d'infiltrations	0 - 20
↑ Exutoire réseau	0 - 20	20-40
■ Entrée fossé	20-40	40-100
▲ Poste de refoulement	40-100	100-250
■ FOSSES	100-250	250-500
	250-500	>500
	>500	en charge
	en charge	--- réseau EP

Date réalisation :	Indice :	Etabli par :	Vérifié par :	Echelle :
Mars 2021	A	Josselin MOREAU	Fabien TRABAND	1/4000e