

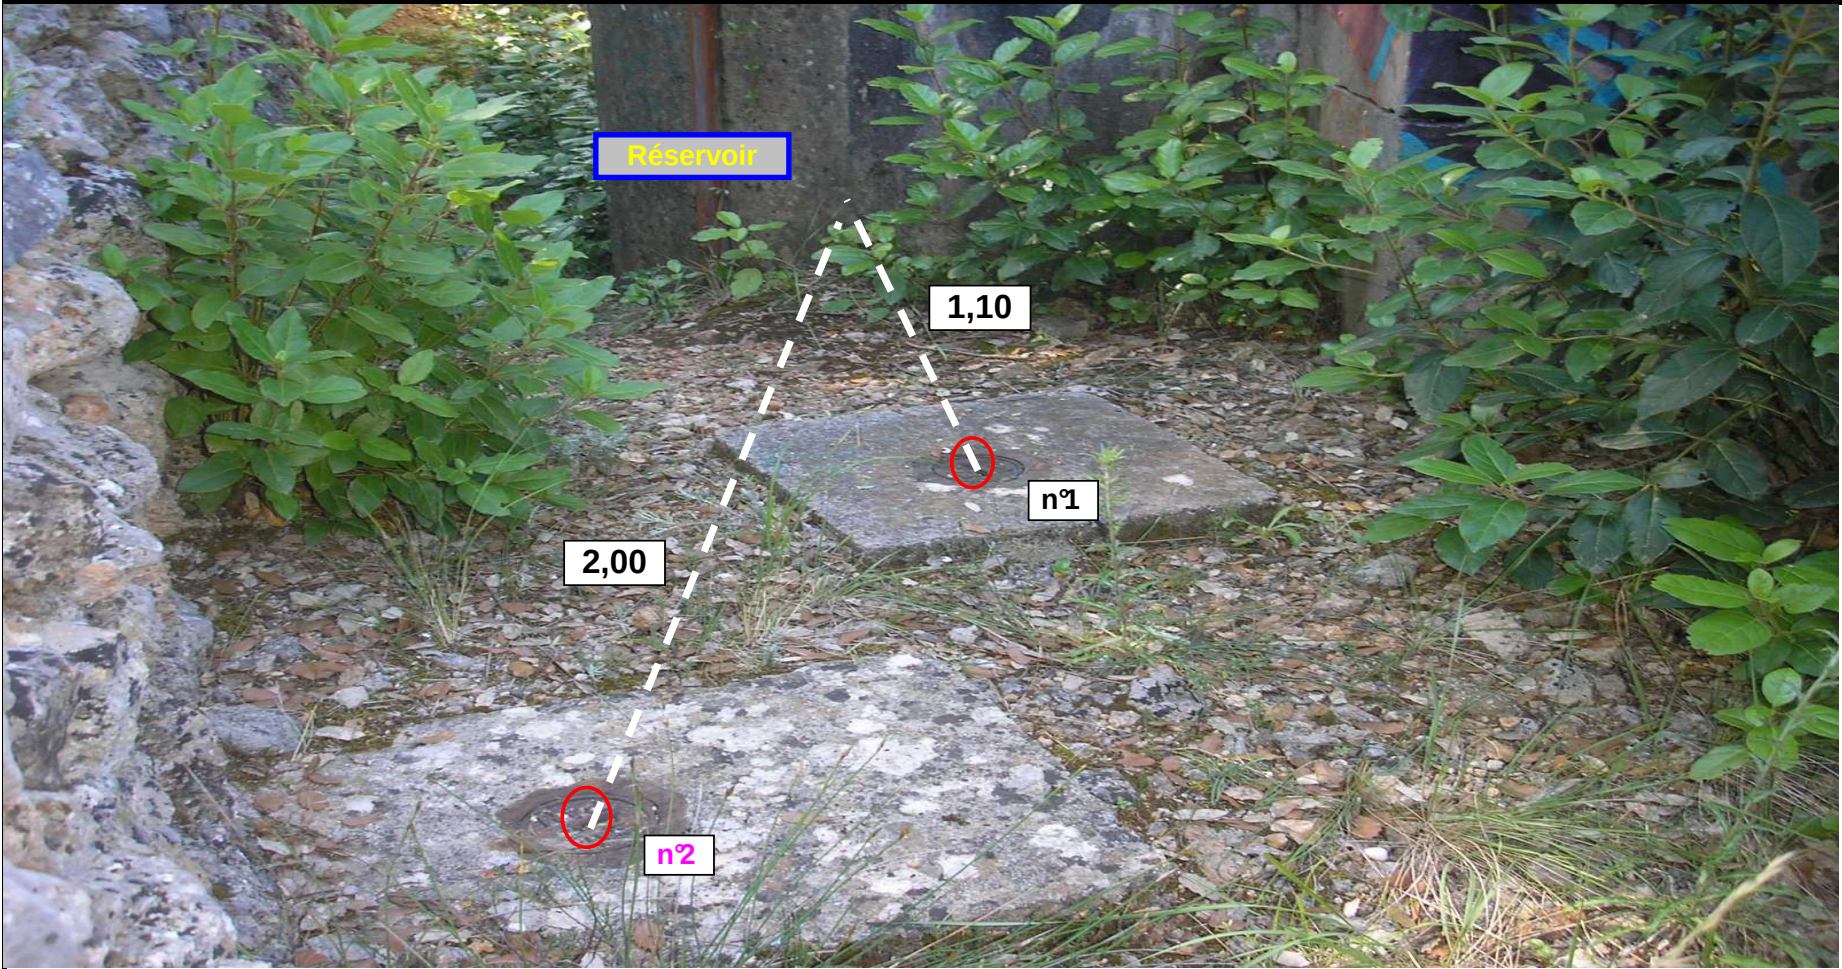



	Dossier A0044	COMMUNE DE VARAGES Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable Carnet de vannage - secteur Réservoir		1		
						
Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende	
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés (vanne fermée); conduite d'alimentation du SIANOV(de secours).	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés (vanne fermée); conduite d'alimentation du SIANOV (de secours).	--
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		 Localisation de l'organe

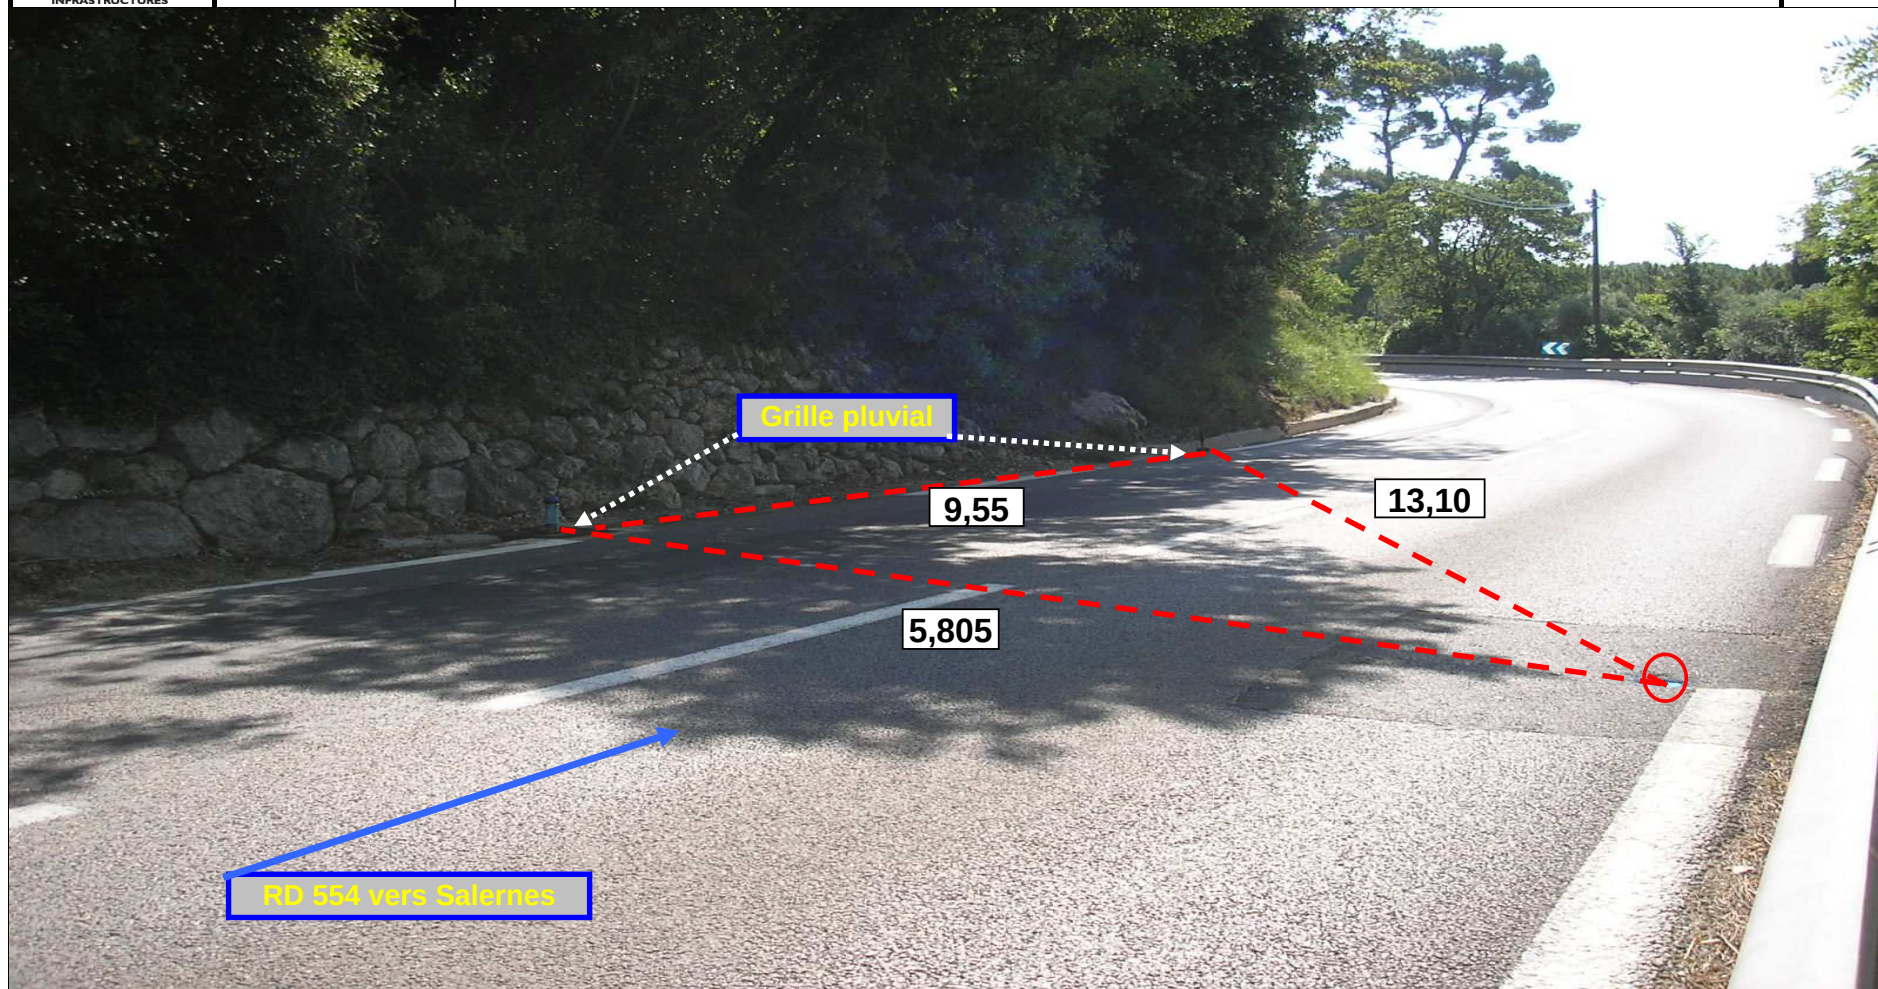


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chaussée; conduite Ø 40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

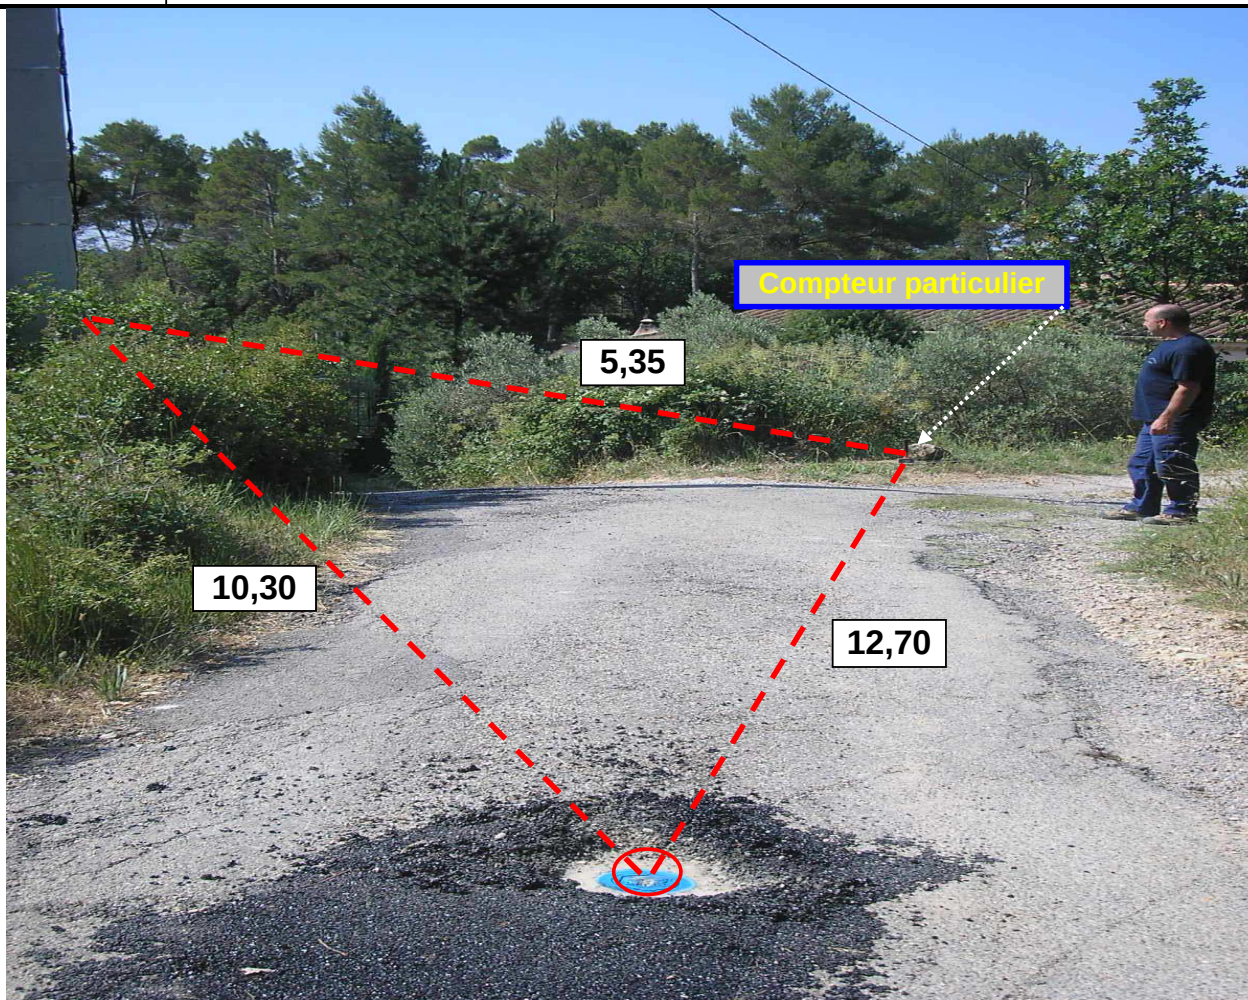


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chaussée;conduite Ø 40 PVC.	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

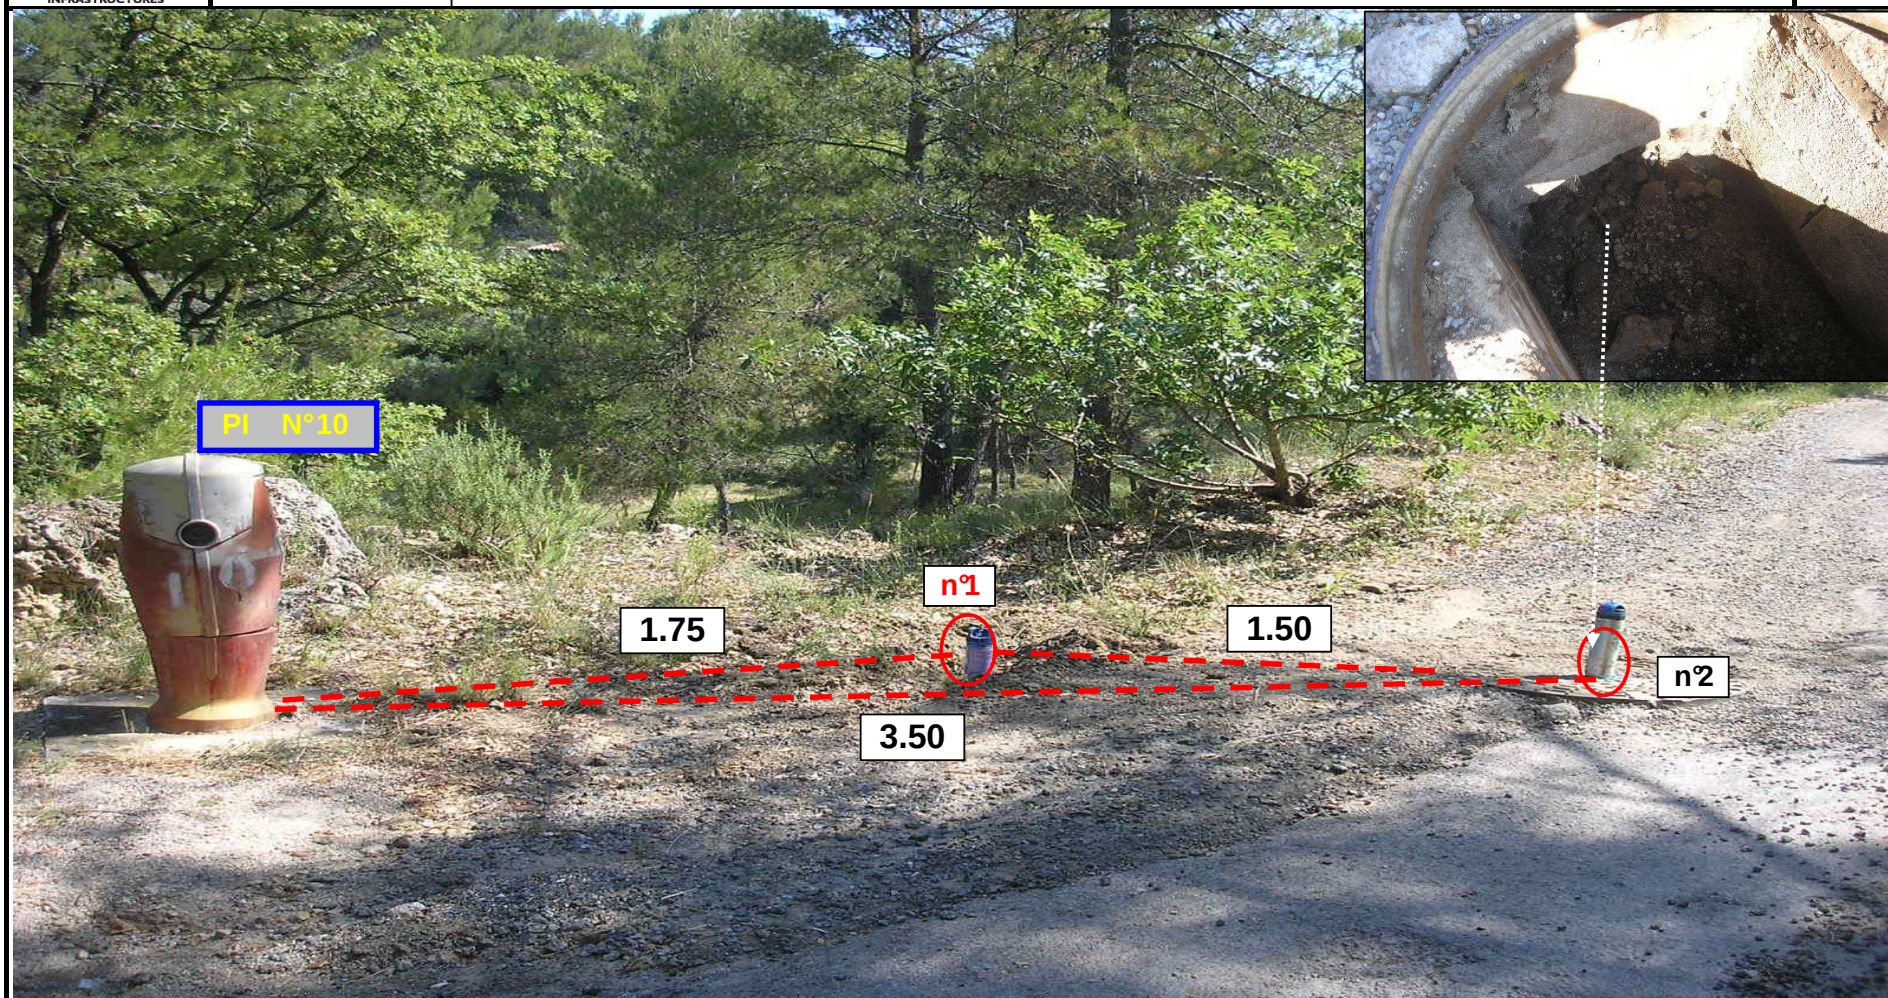


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de poteau incendie	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chaussée; conduite Ø 63 PE.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
2	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Vanne sous regard; conduite Ø 63 PE.	
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

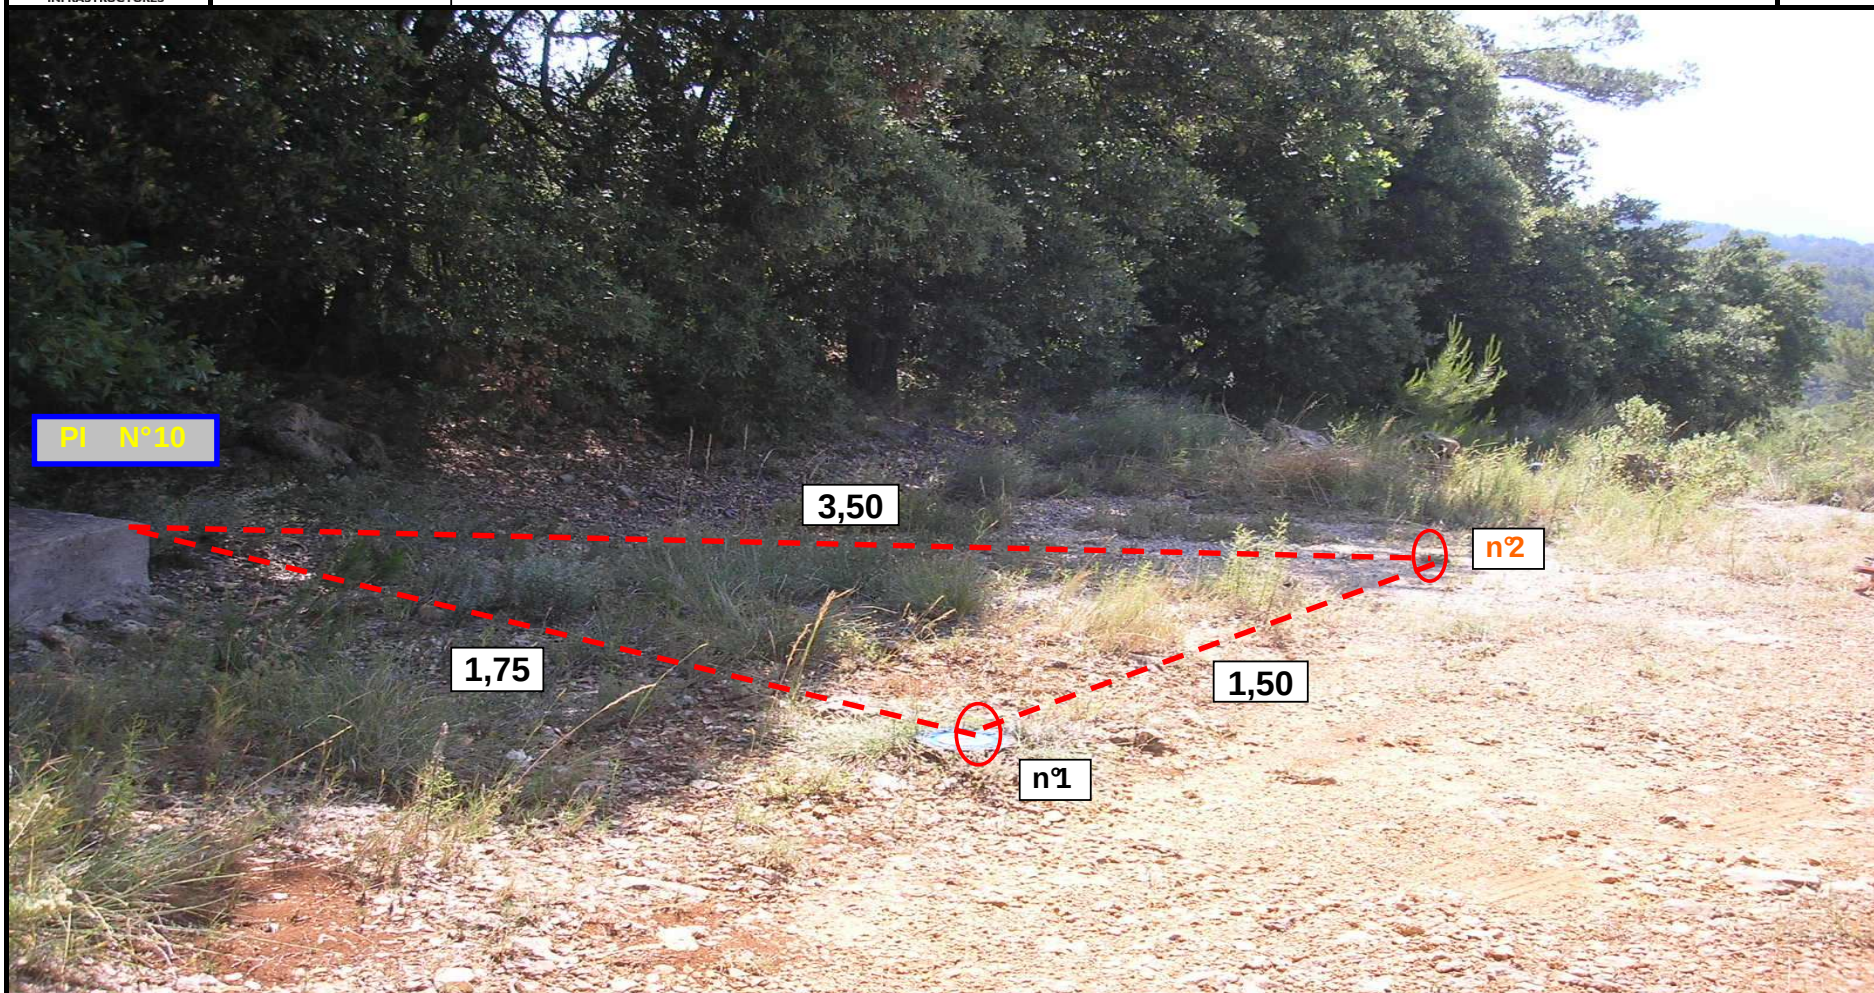

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé au bord du chemin; conduite Ø 63 PE.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de branchement ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés de vanne-compteur particulier.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

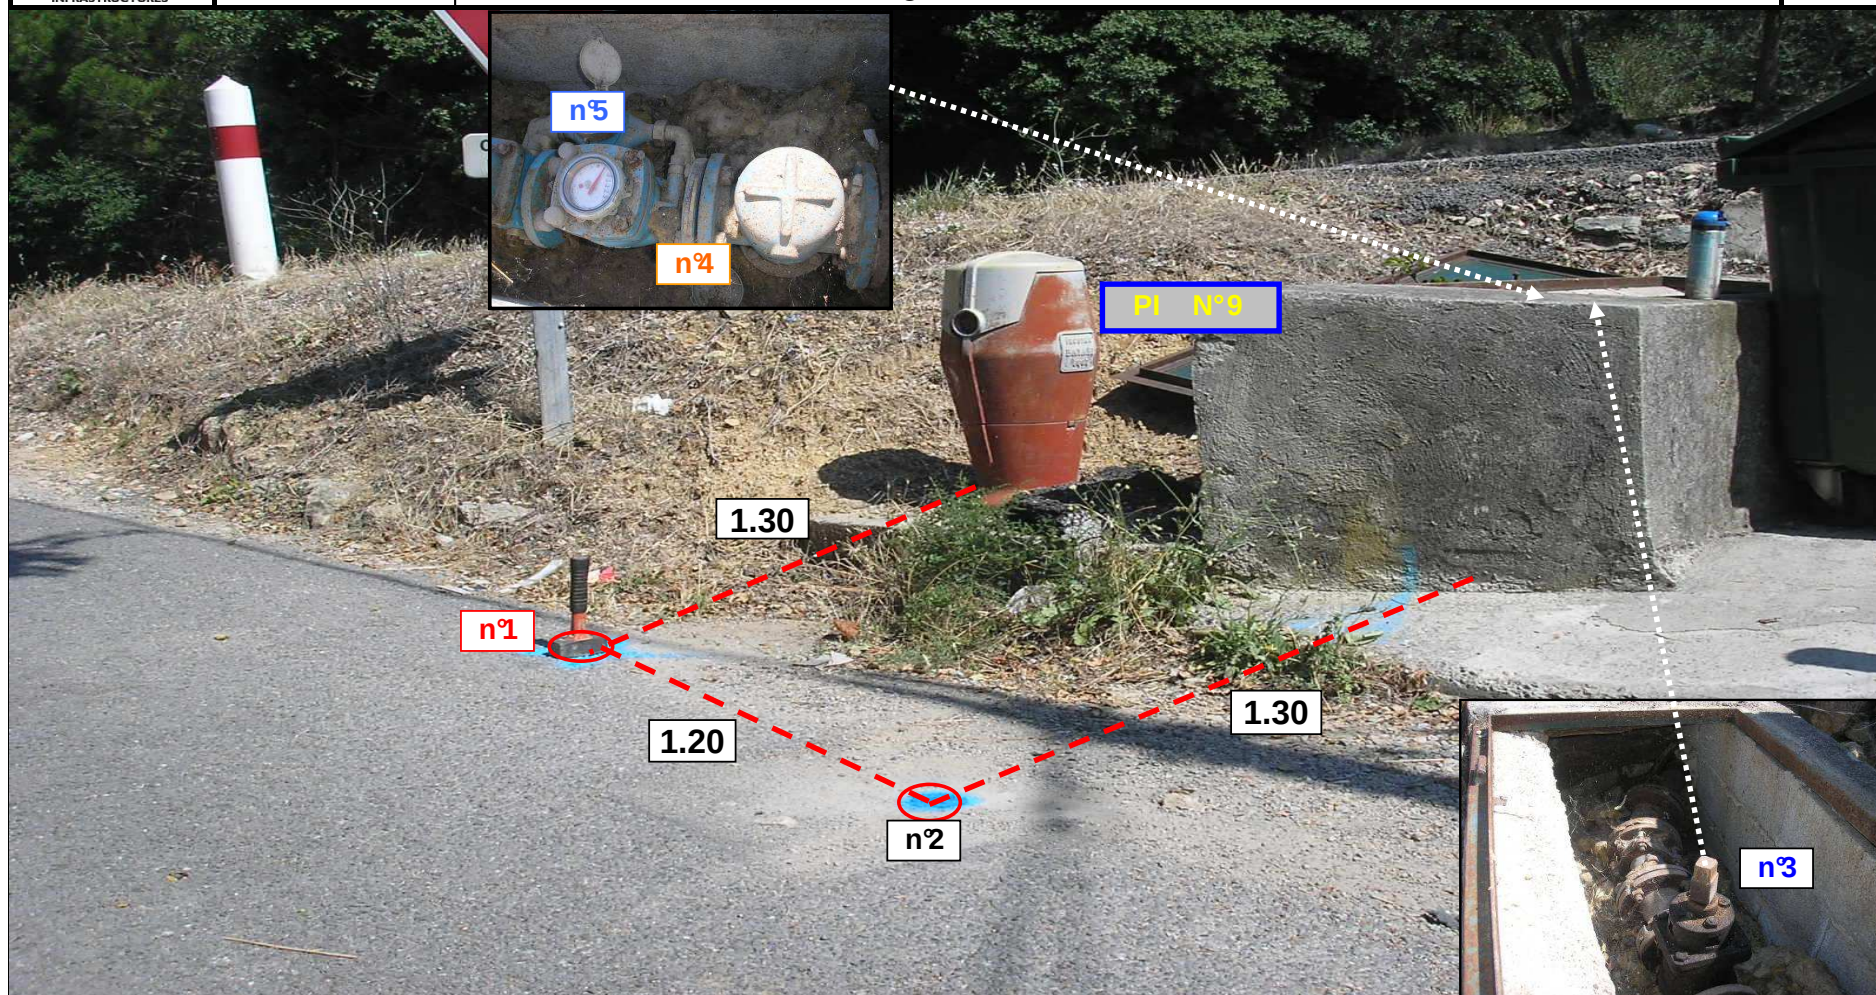


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 150 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 150 F.	
3	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sous regard; conduite Ø 90 PVC.	
4	ventouse ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Ventouse sous regard; conduite Ø 150 F.	
5	compteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Compteur Socam sous regard; conduite Ø 150 F.	

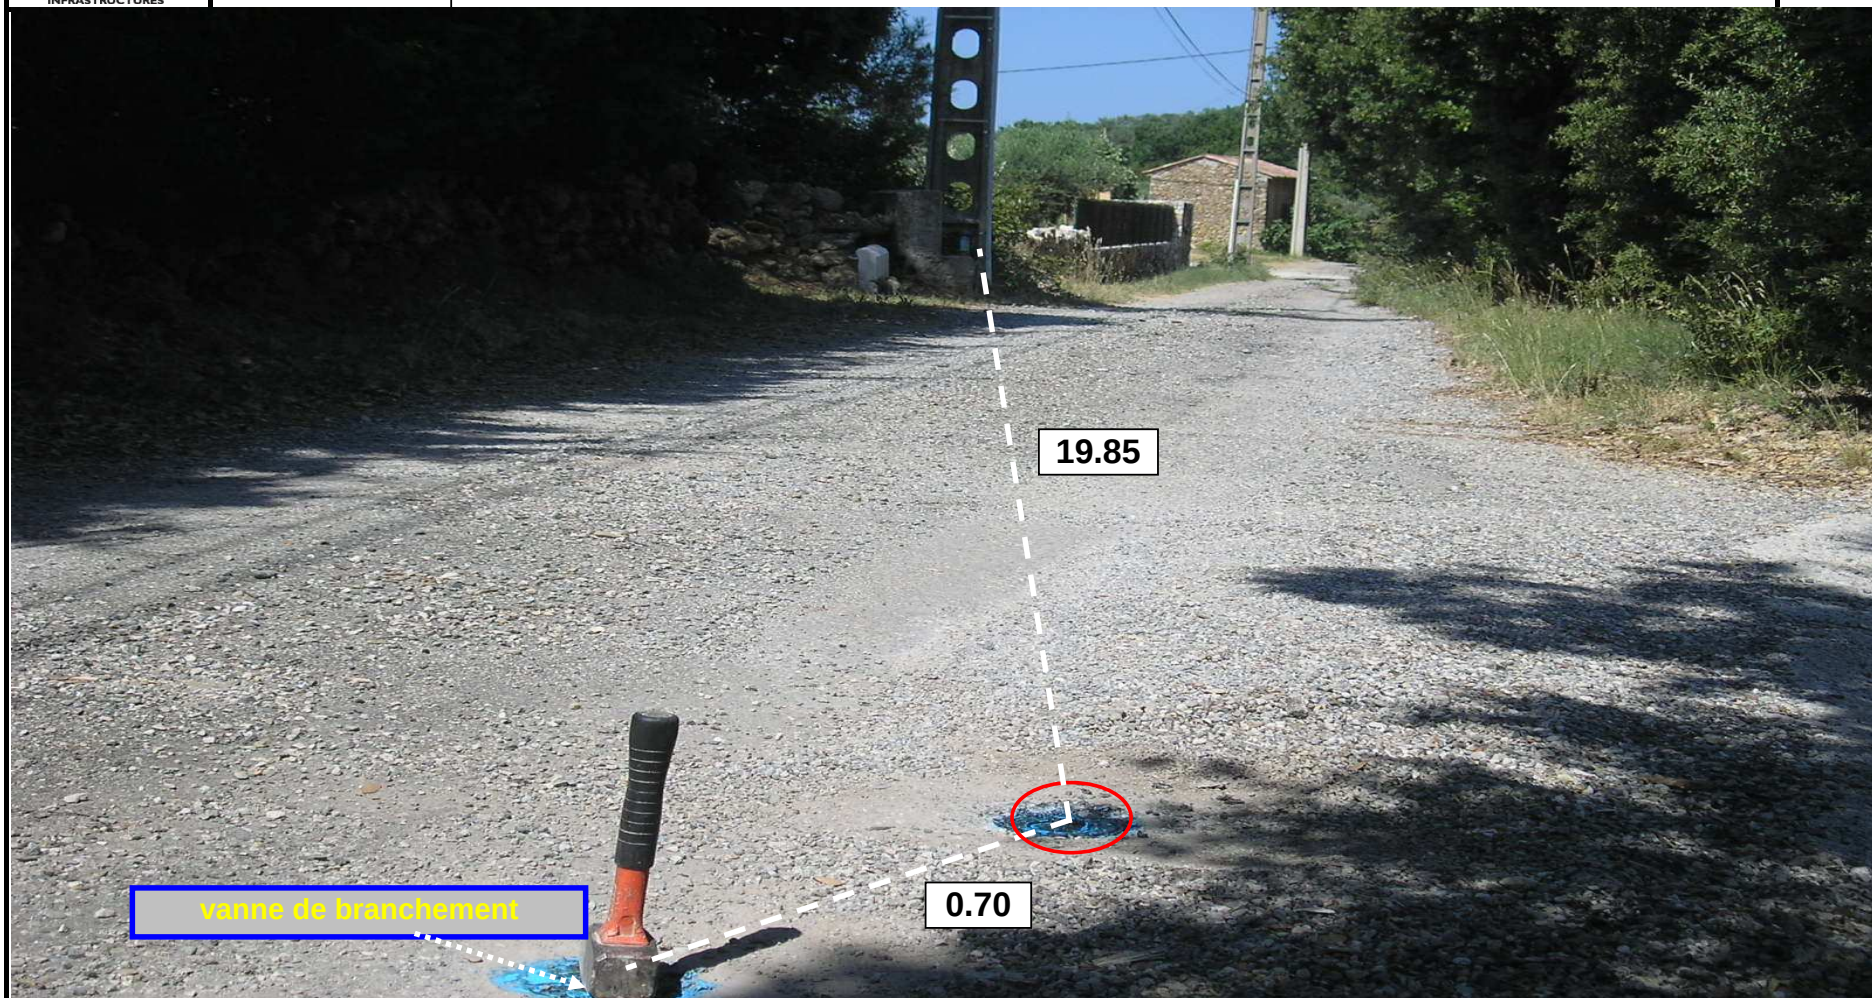


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chaussée ; conduite Ø 50 PE.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe




Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère — — Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
Bouche à clé au bord de la route; conduite Ø 90 PVC.					
Bouche à clé au bord de la route ; conduite Ø 50 PVC.					

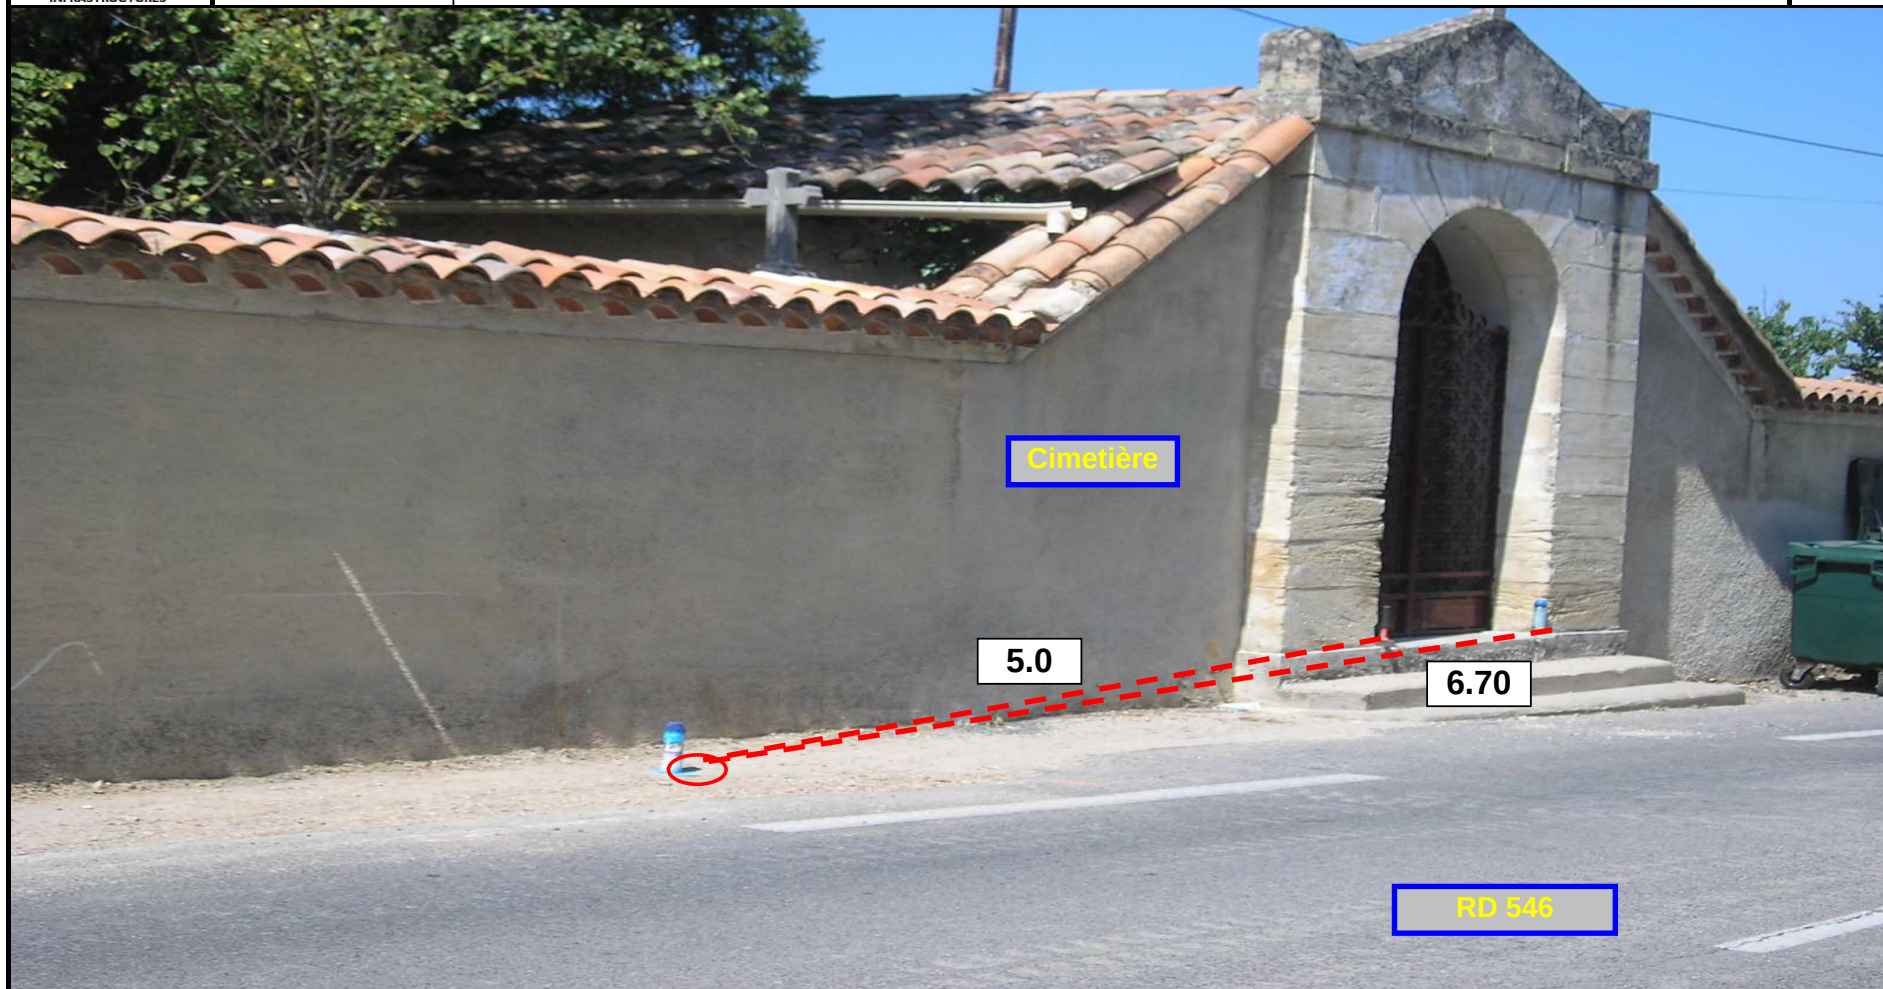


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère — — Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
Bouche à clé sur chaussée ; conduite Ø 80 F.					

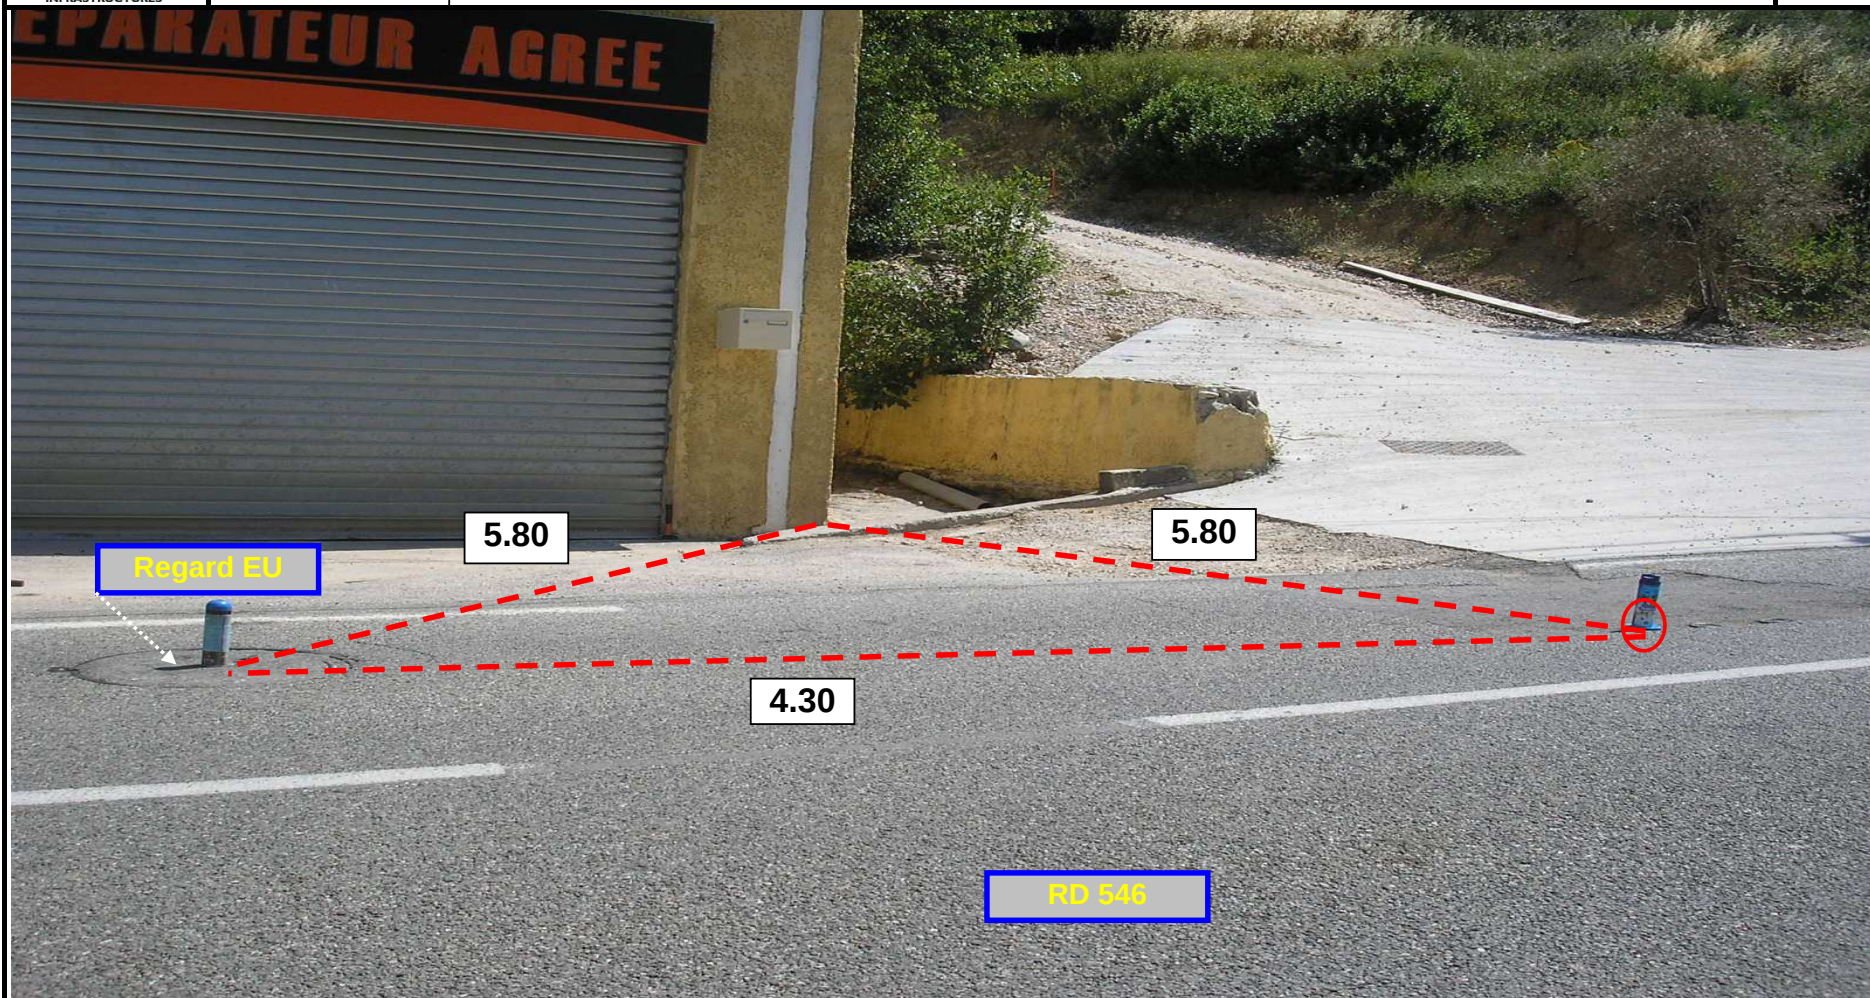

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
Bouche à clés sur chaussée; vanne fermée. Conduite Ø 150 F.					

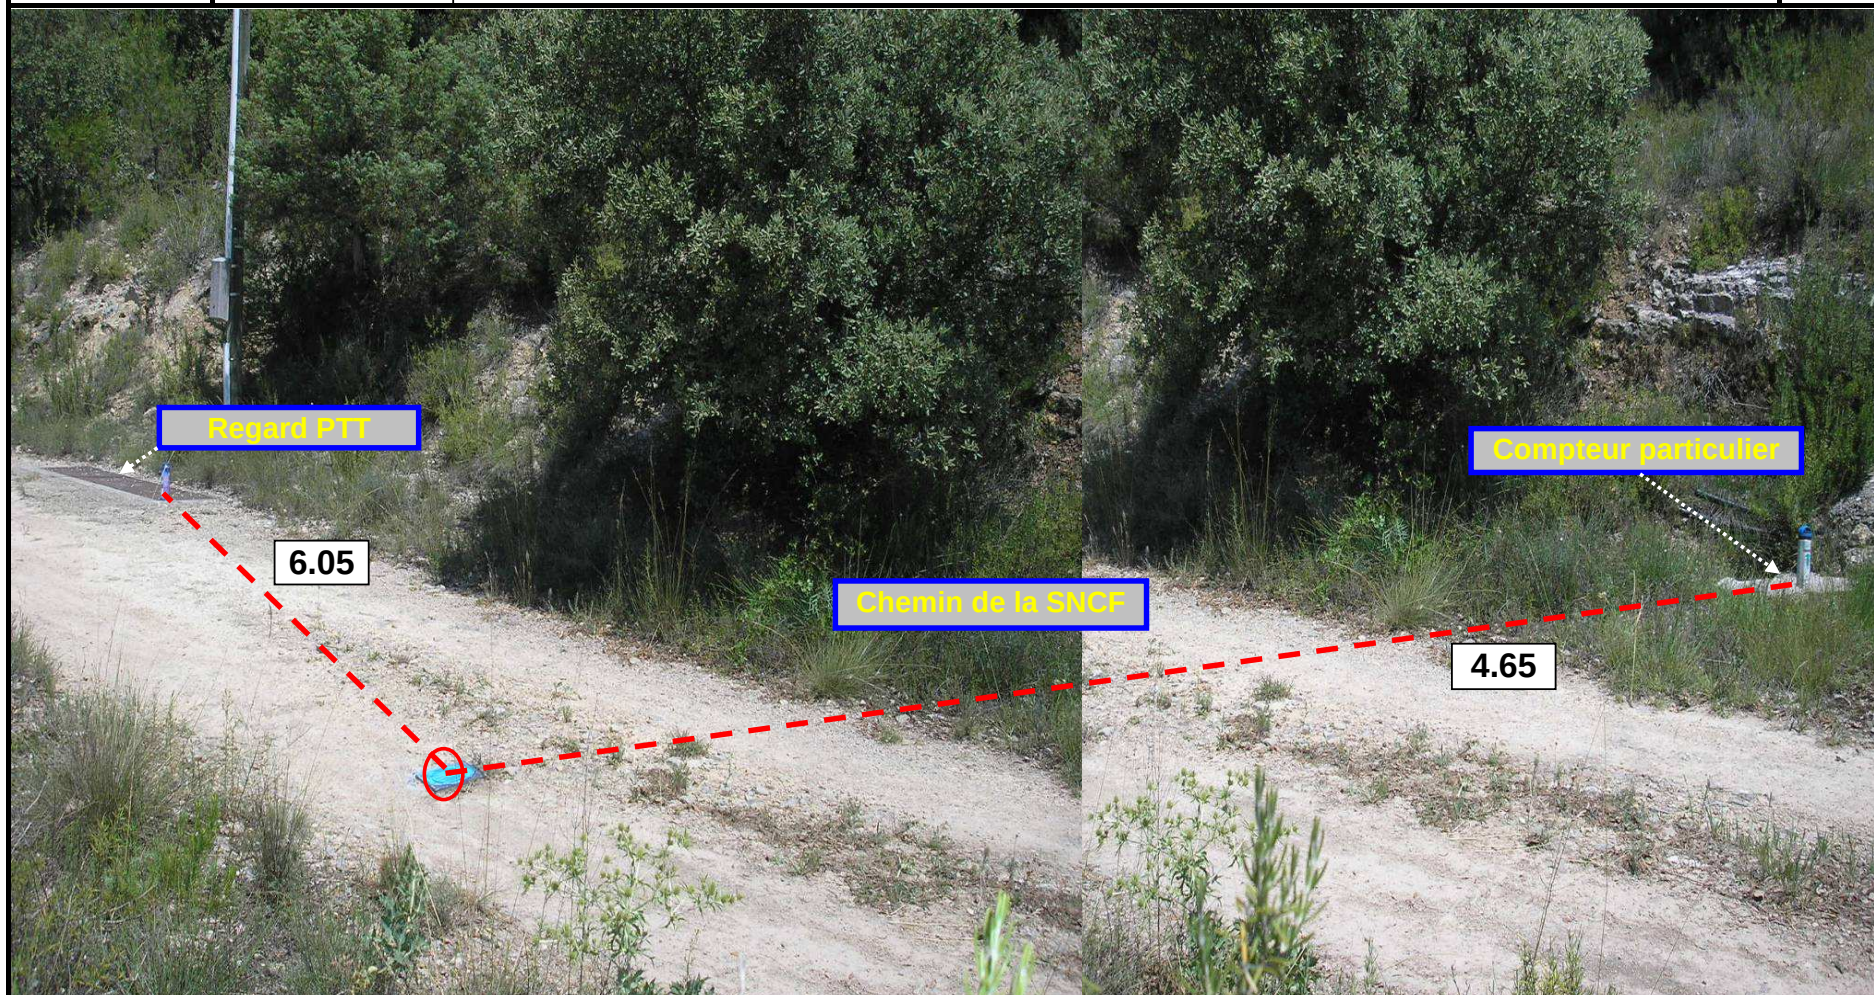


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
Bouche à clé sur chemin; conduite Ø 40 PVC.					

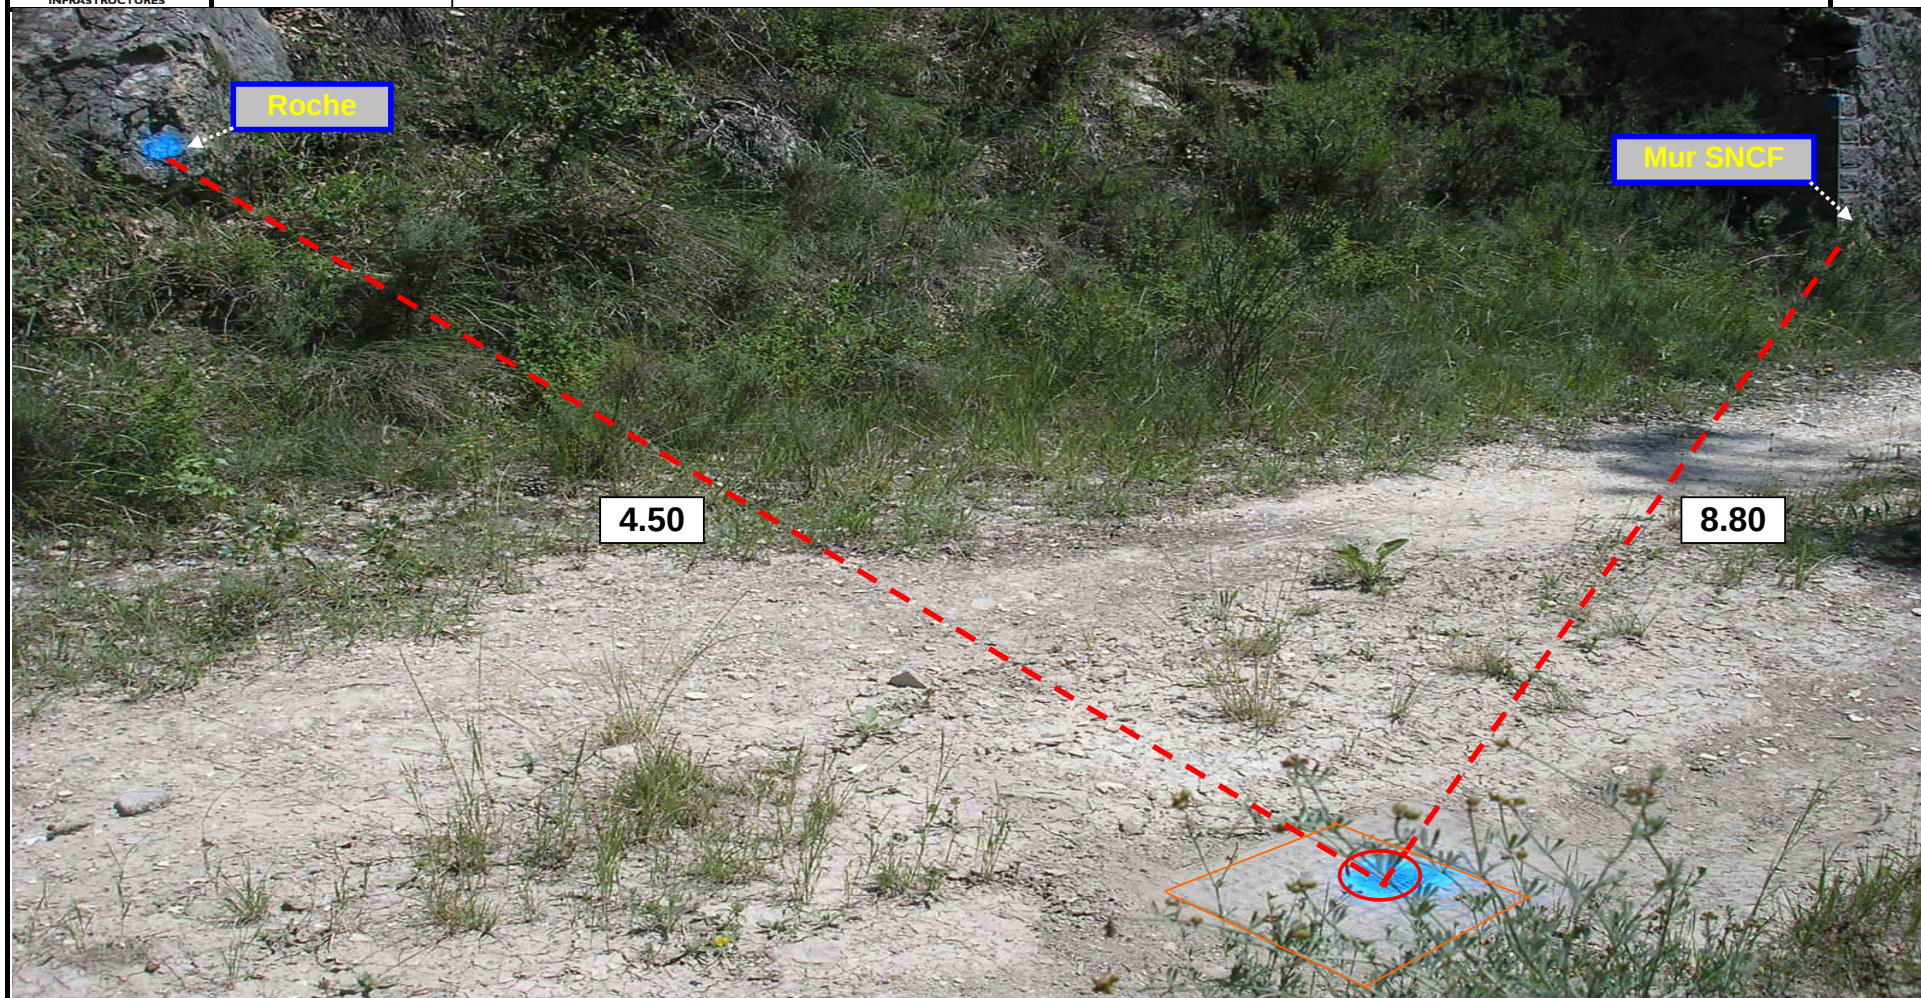


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chemin; vanne fermée; conduite Ø 40 PVC.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		


 Localisation de l'organe

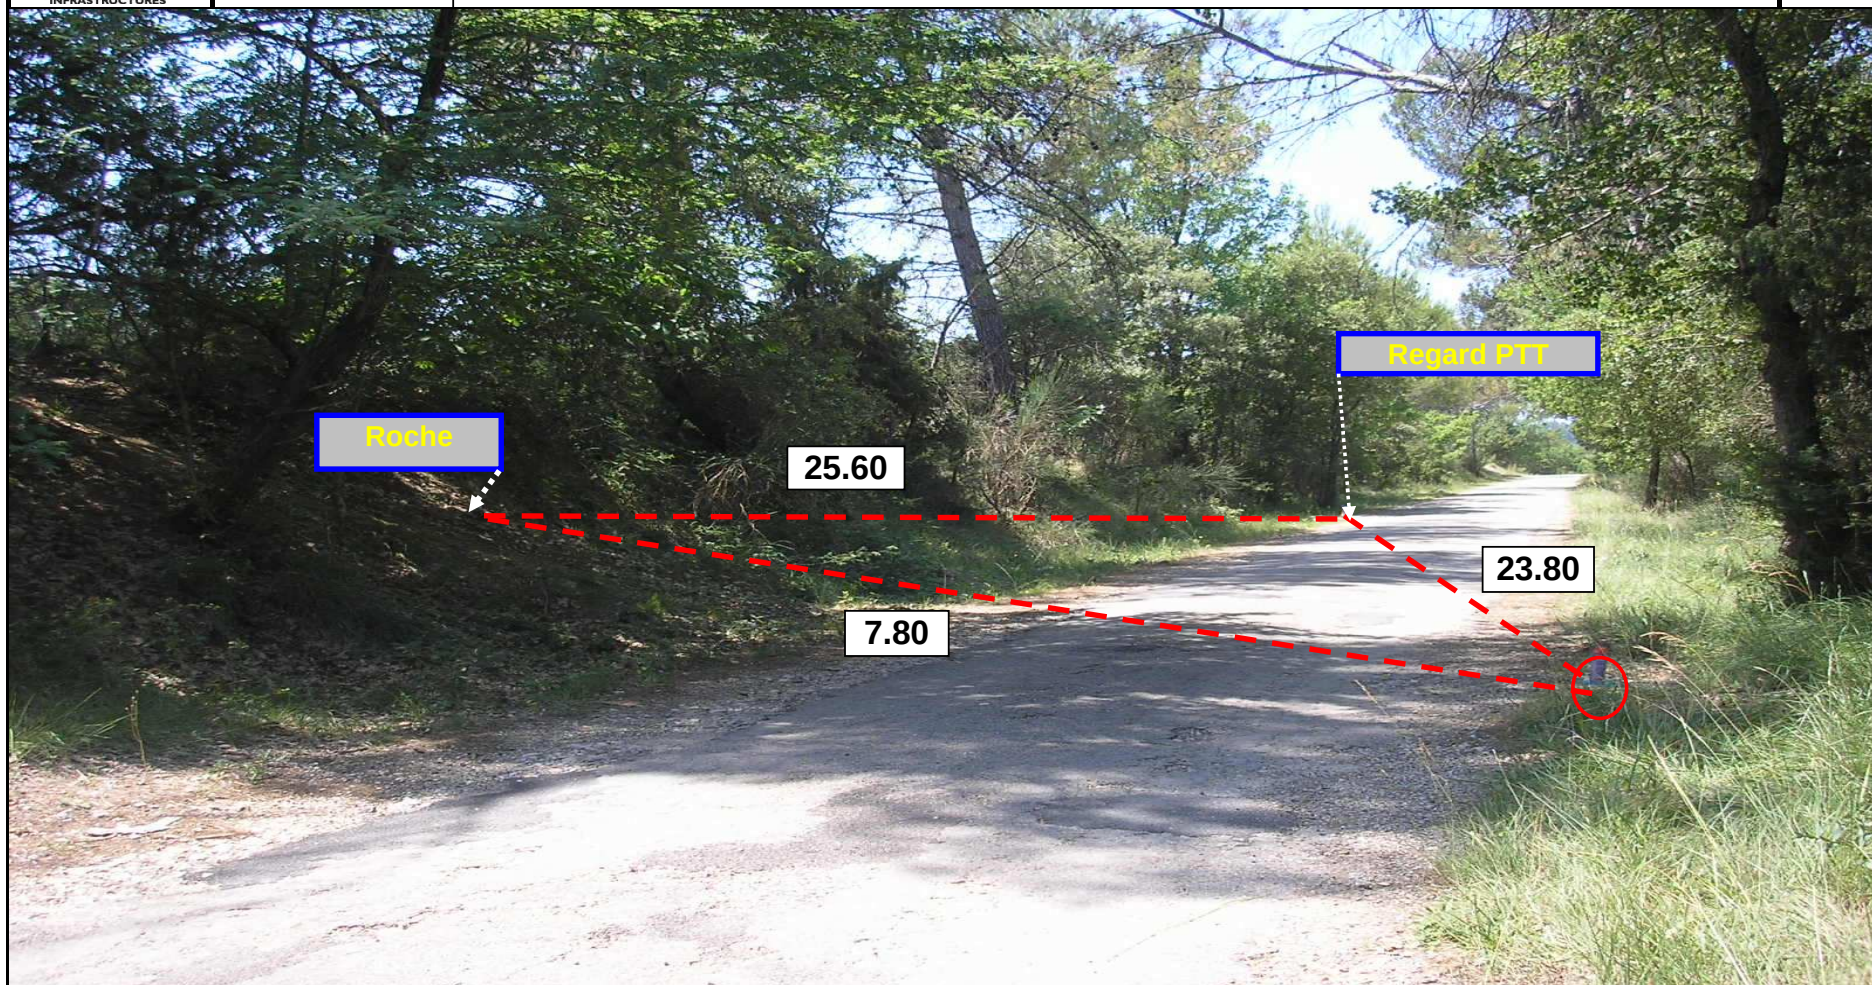

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état	Fuite	Non fonctionnel	Bouche à clé au bord du chemin; conduite Ø 40 PVC.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
		Bon état	Fuite	Non fonctionnel		
		Bon état	Fuite	Non fonctionnel		
		Bon état	Fuite	Non fonctionnel		
		Bon état	Fuite	Non fonctionnel		

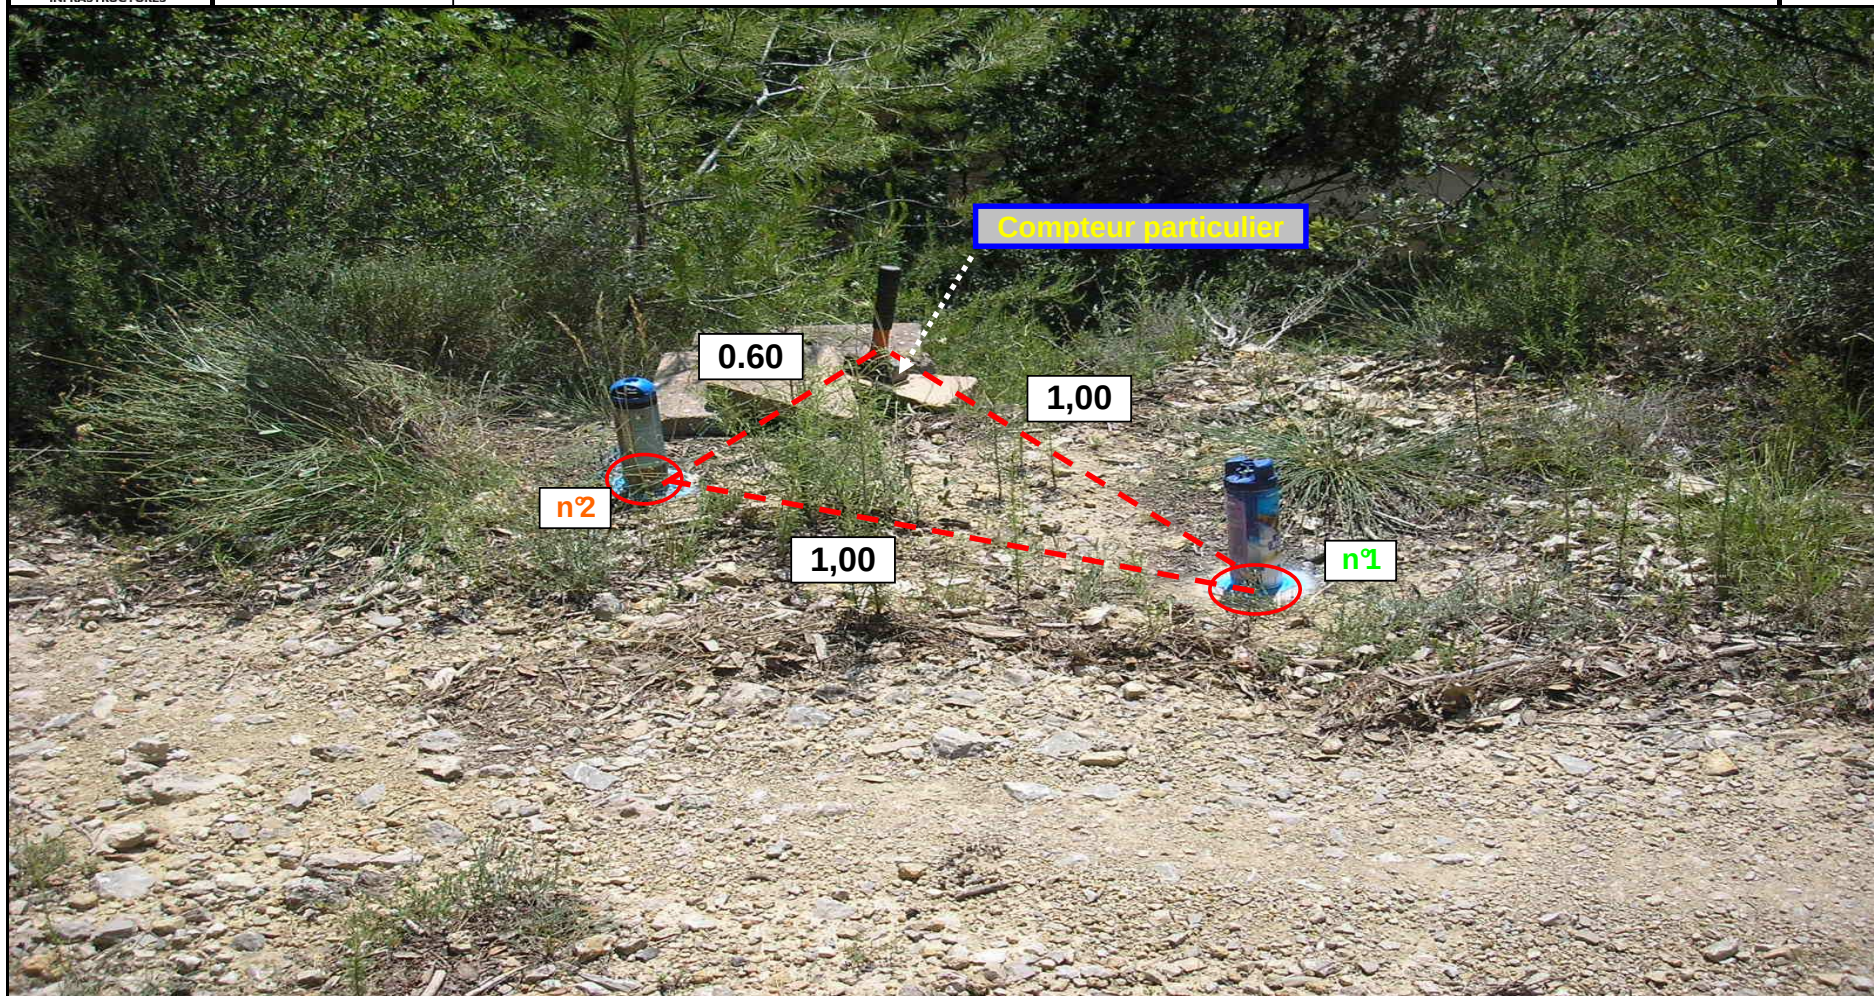


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés au bord du chemin; conduite Ø40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de branchement ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés au bord du chemin; conduite Ø40 PVC.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

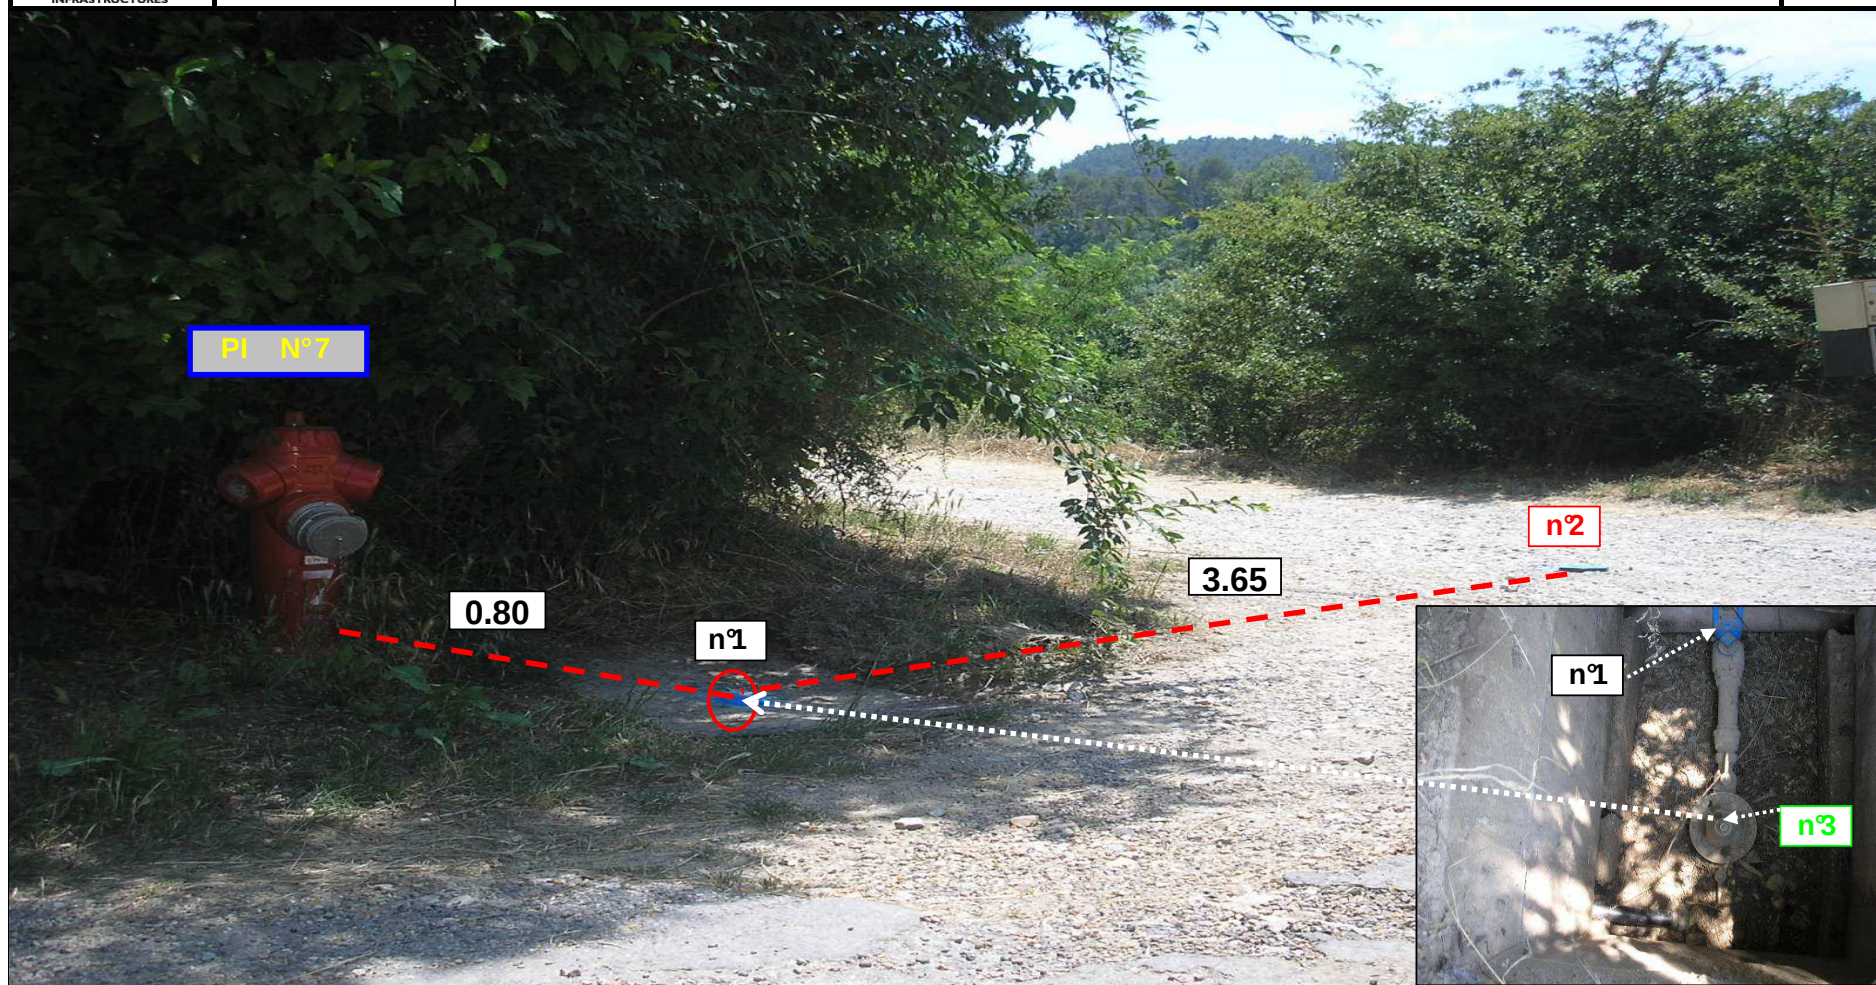


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chemin; conduite (Ø32 PE).	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chemin; conduite (Ø32 PE).	
3	Regulateur de pression ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Détendeur sous regard; conduite (Ø32 PE).	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		



Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé au bord du chemin; conduite Ø40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

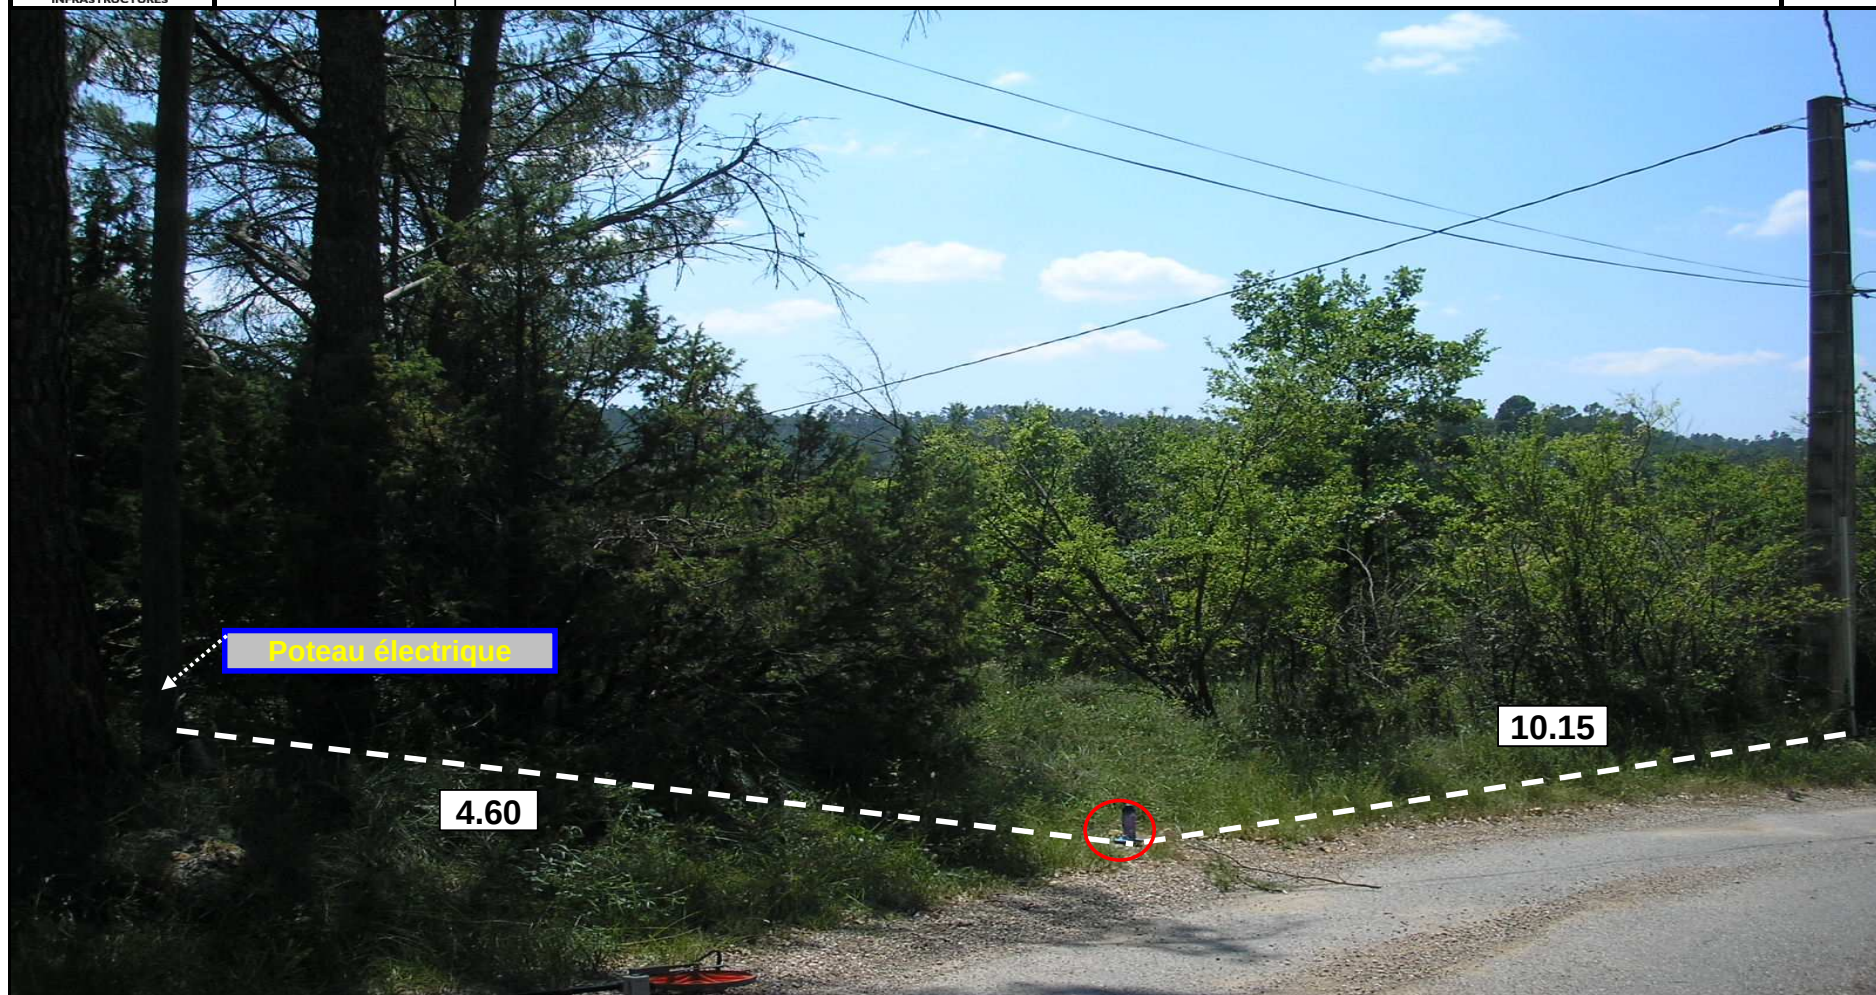


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé au bord du chemin; conduite Ø 32 PE.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						○ Localisation de l'organe

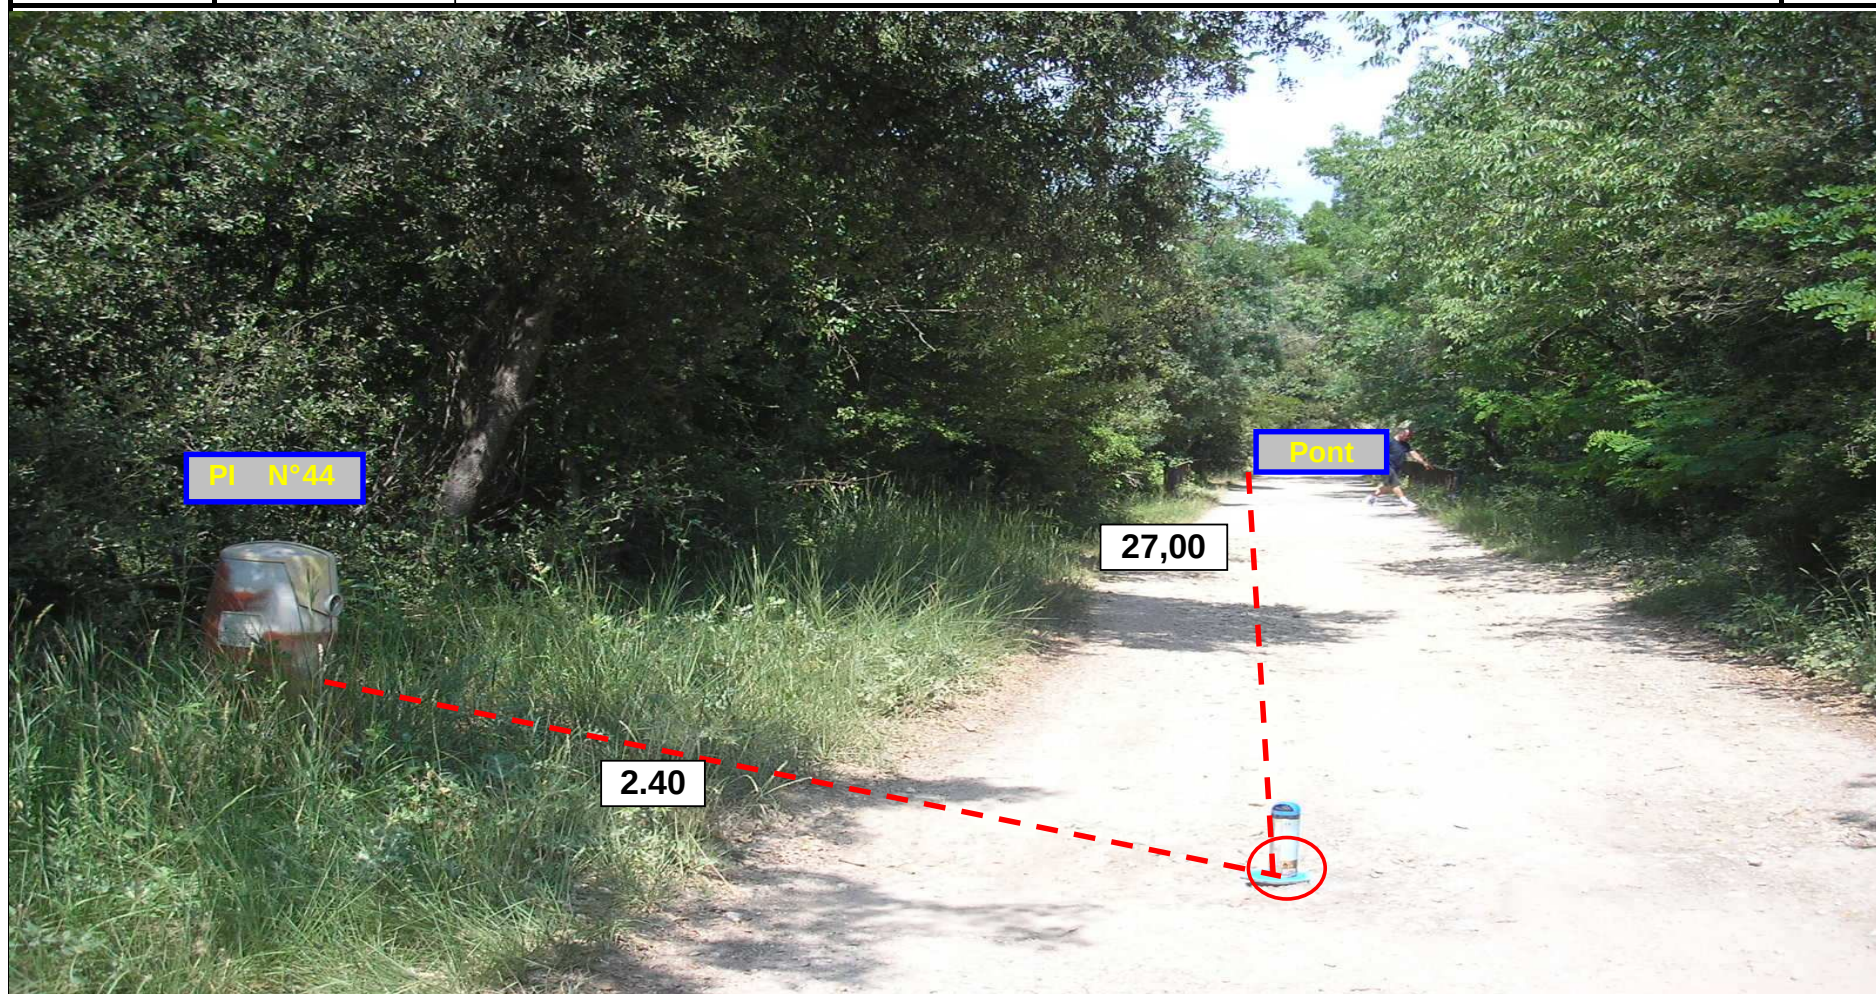


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chemin; conduite Ø150 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						○ Localisation de l'organe




Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur chemin; conduite Ø150 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						 Localisation de l'organe

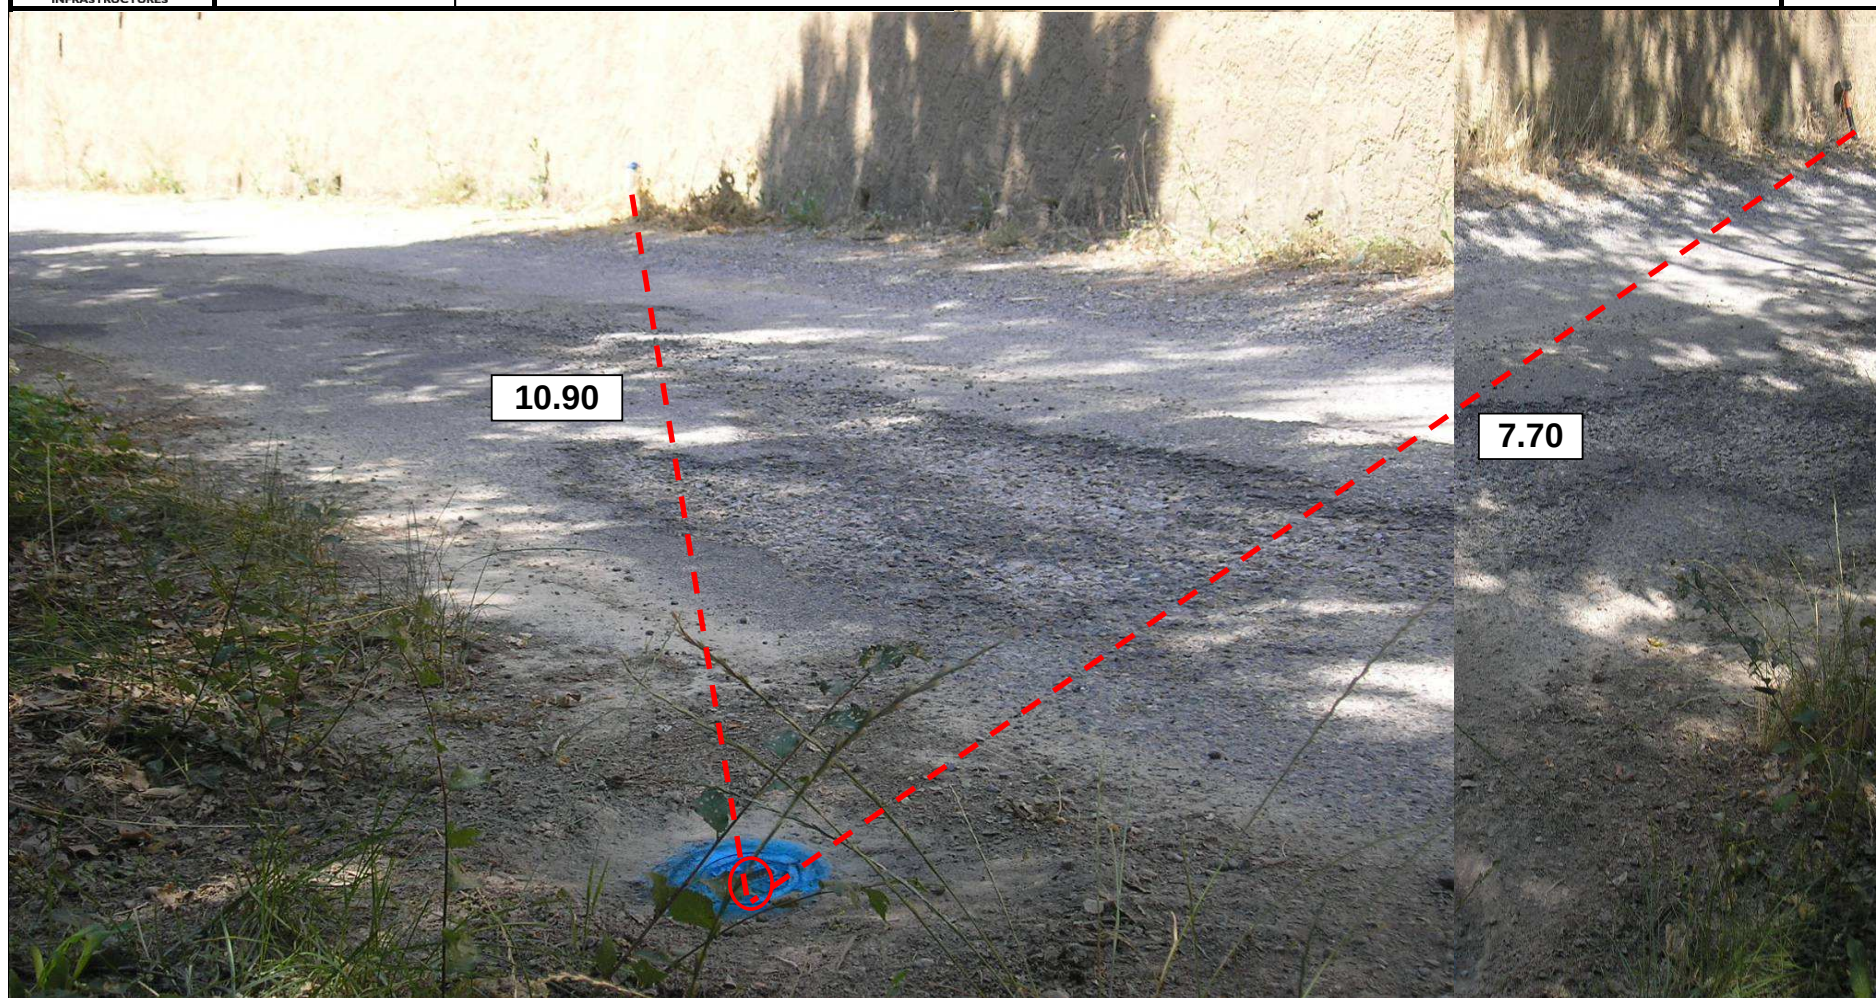

Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé sur gazon; conduite Ø 40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

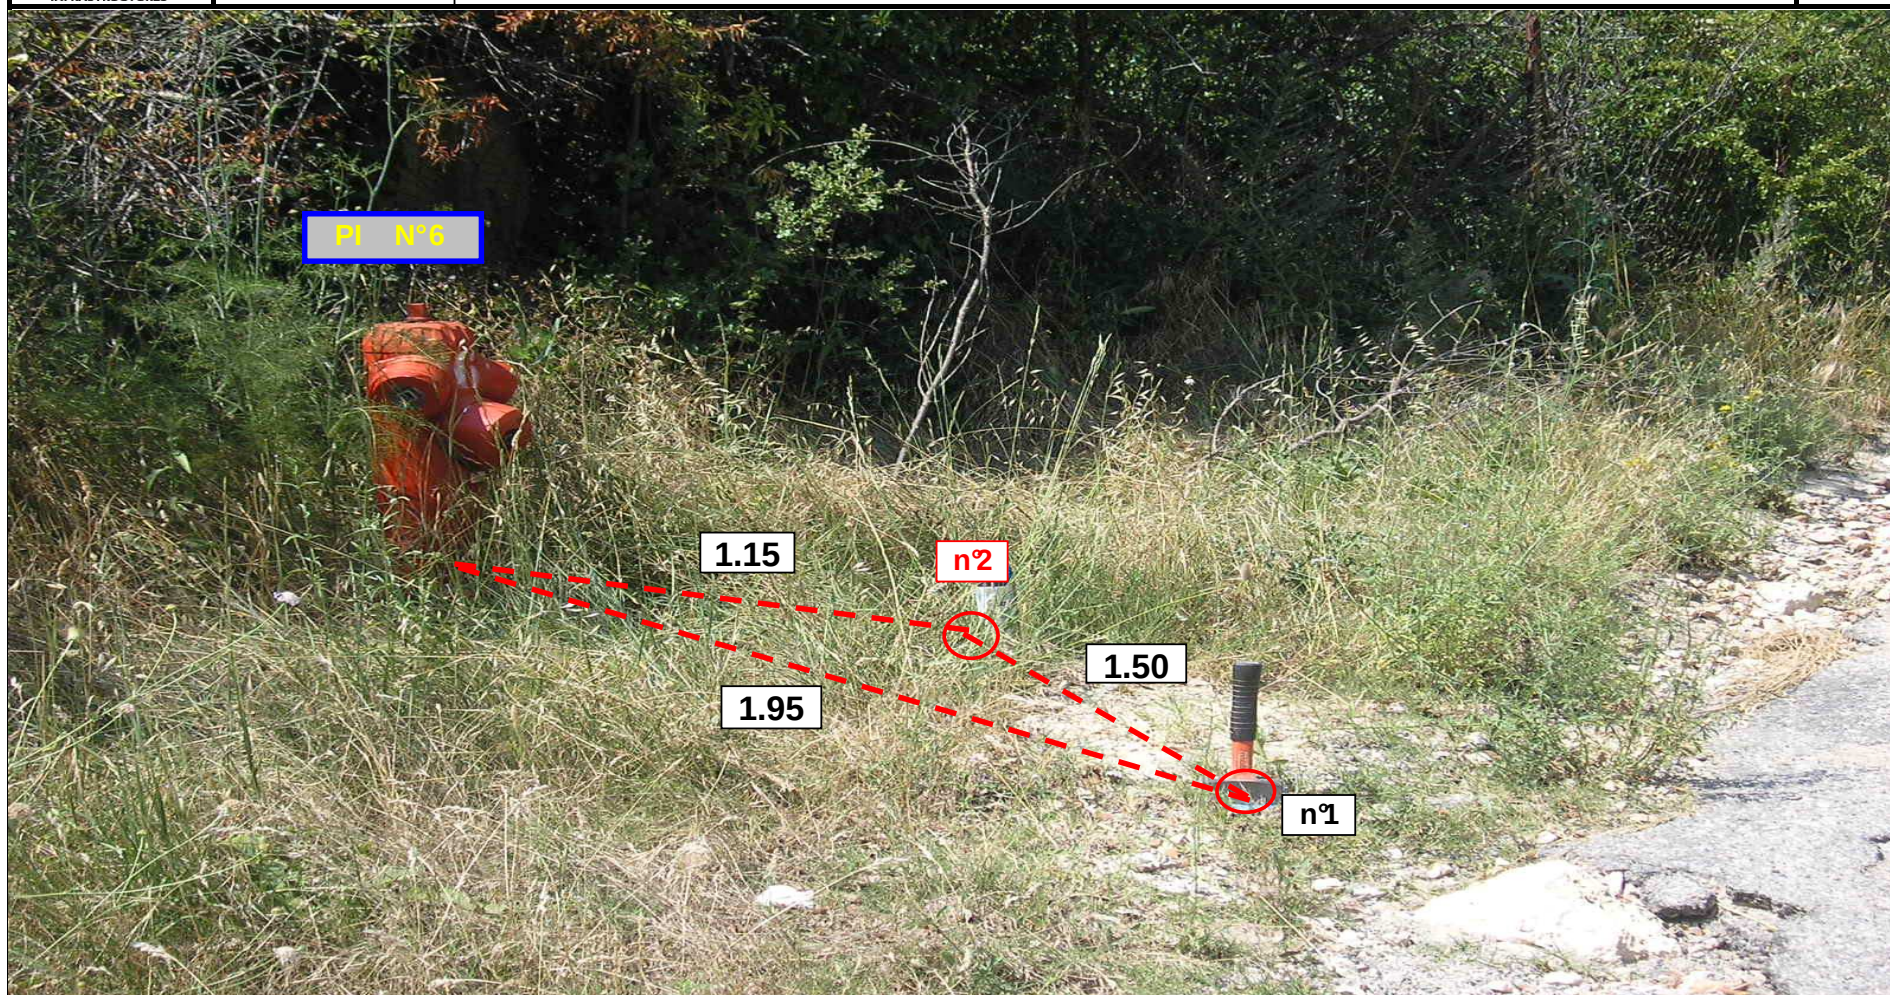



Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clé au bord du chemin; conduite Ø 40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés au bord du chemin; conduite Ø 40PVC.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

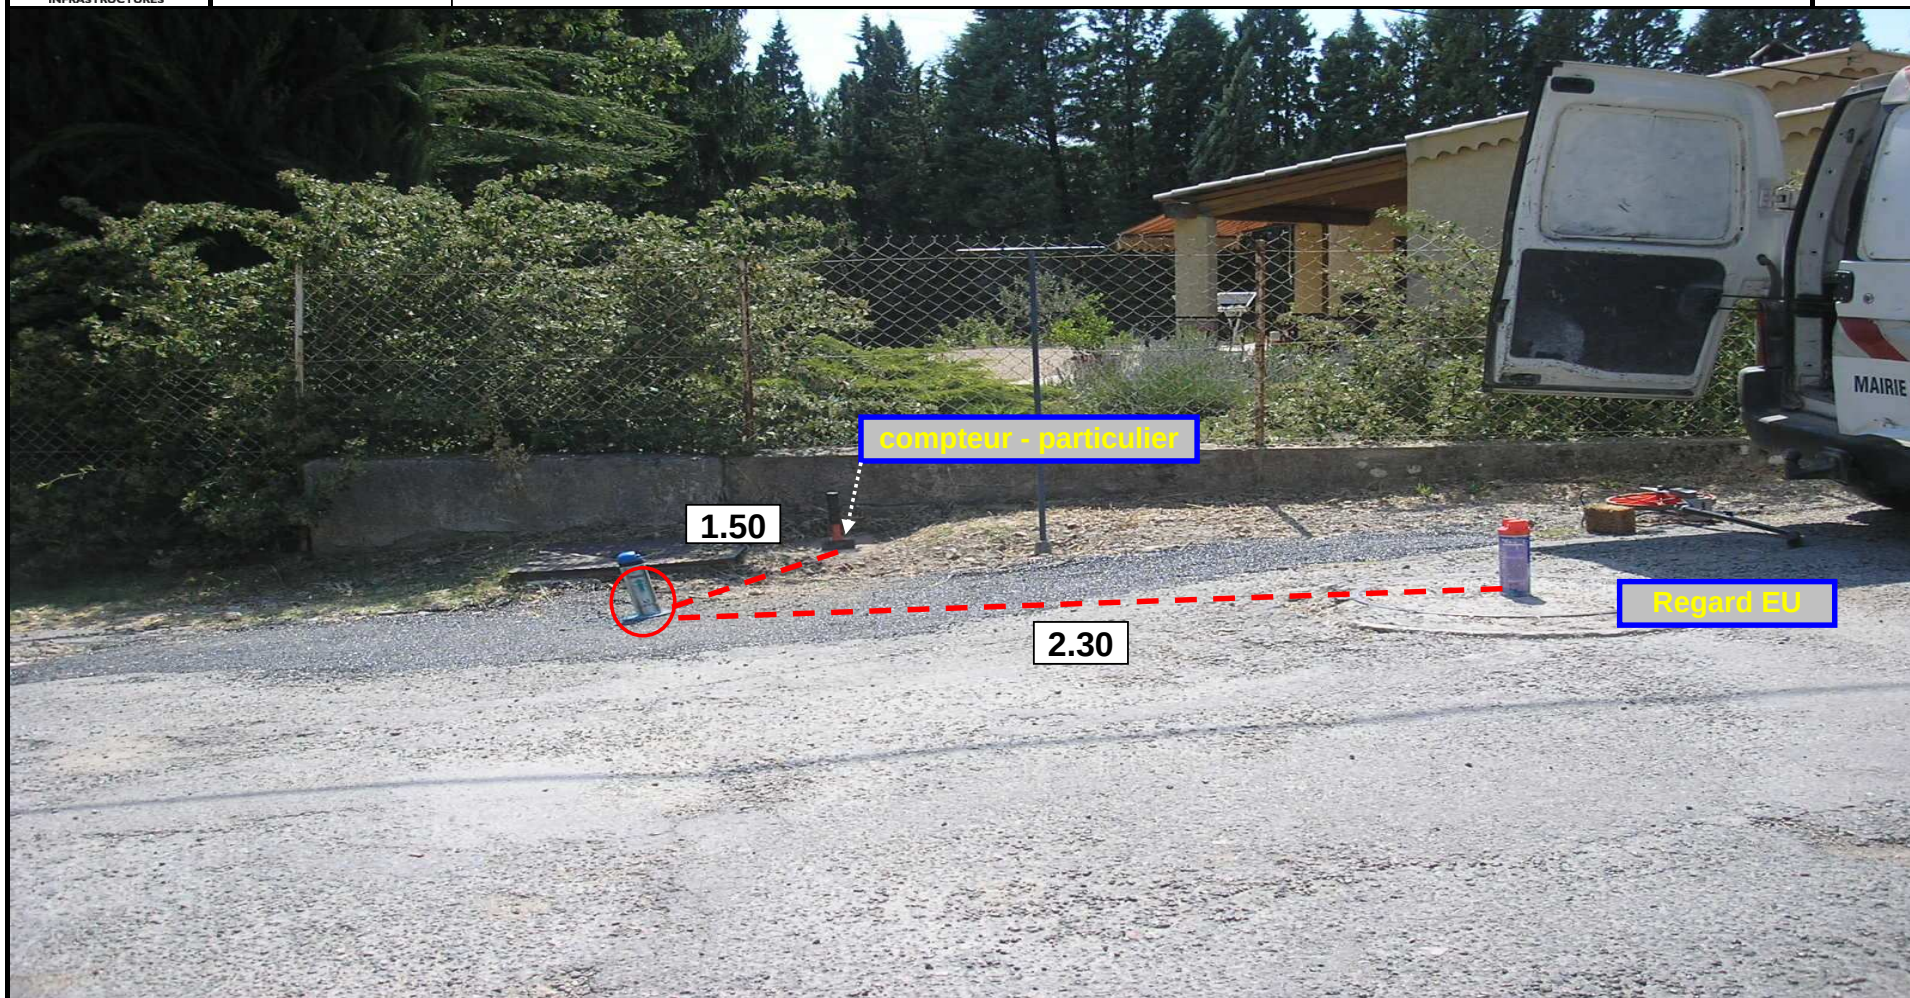


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	

Bouche à clé sur chaussée; conduite Ø 40 PVC.

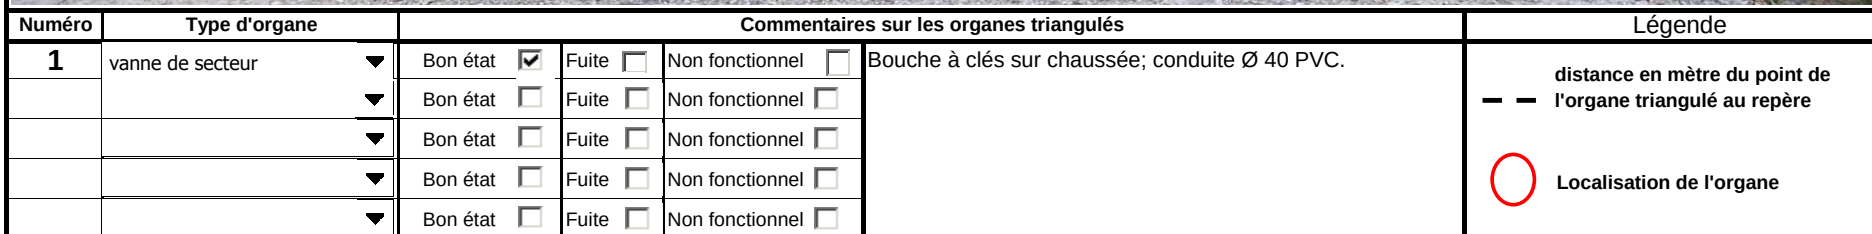


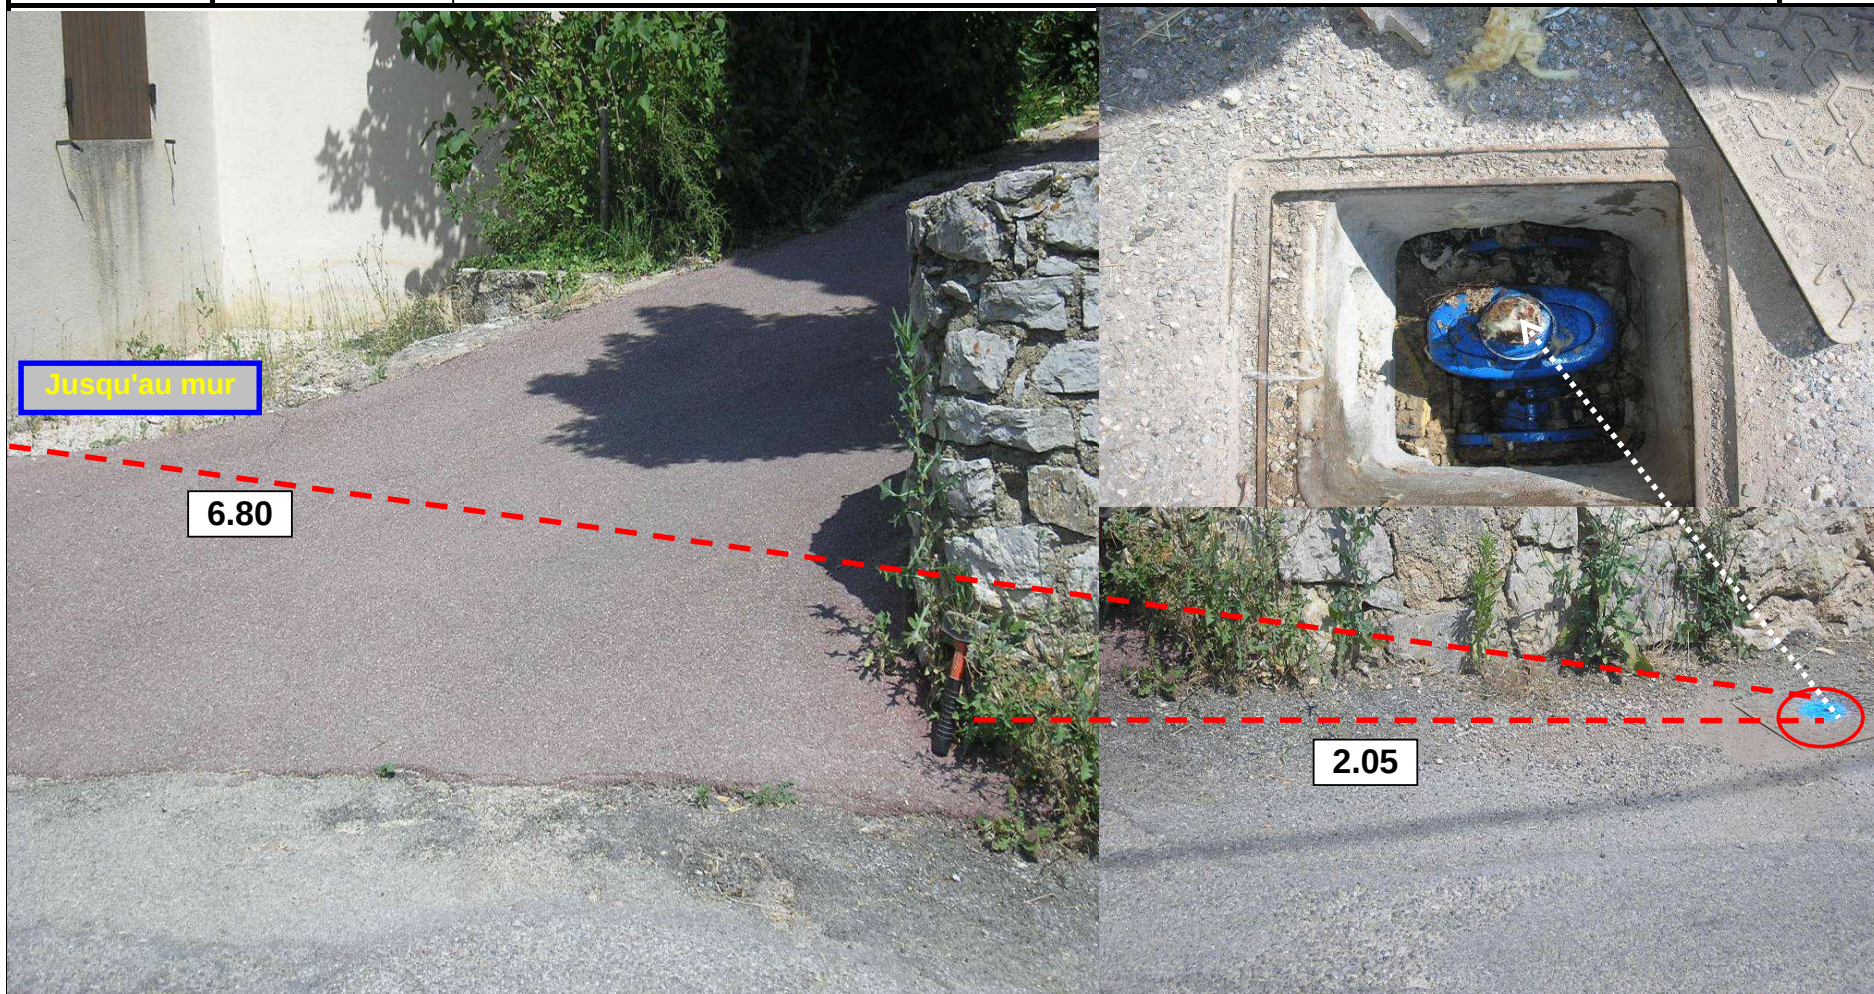


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Vanne sous regard ; conduite Ø 40 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

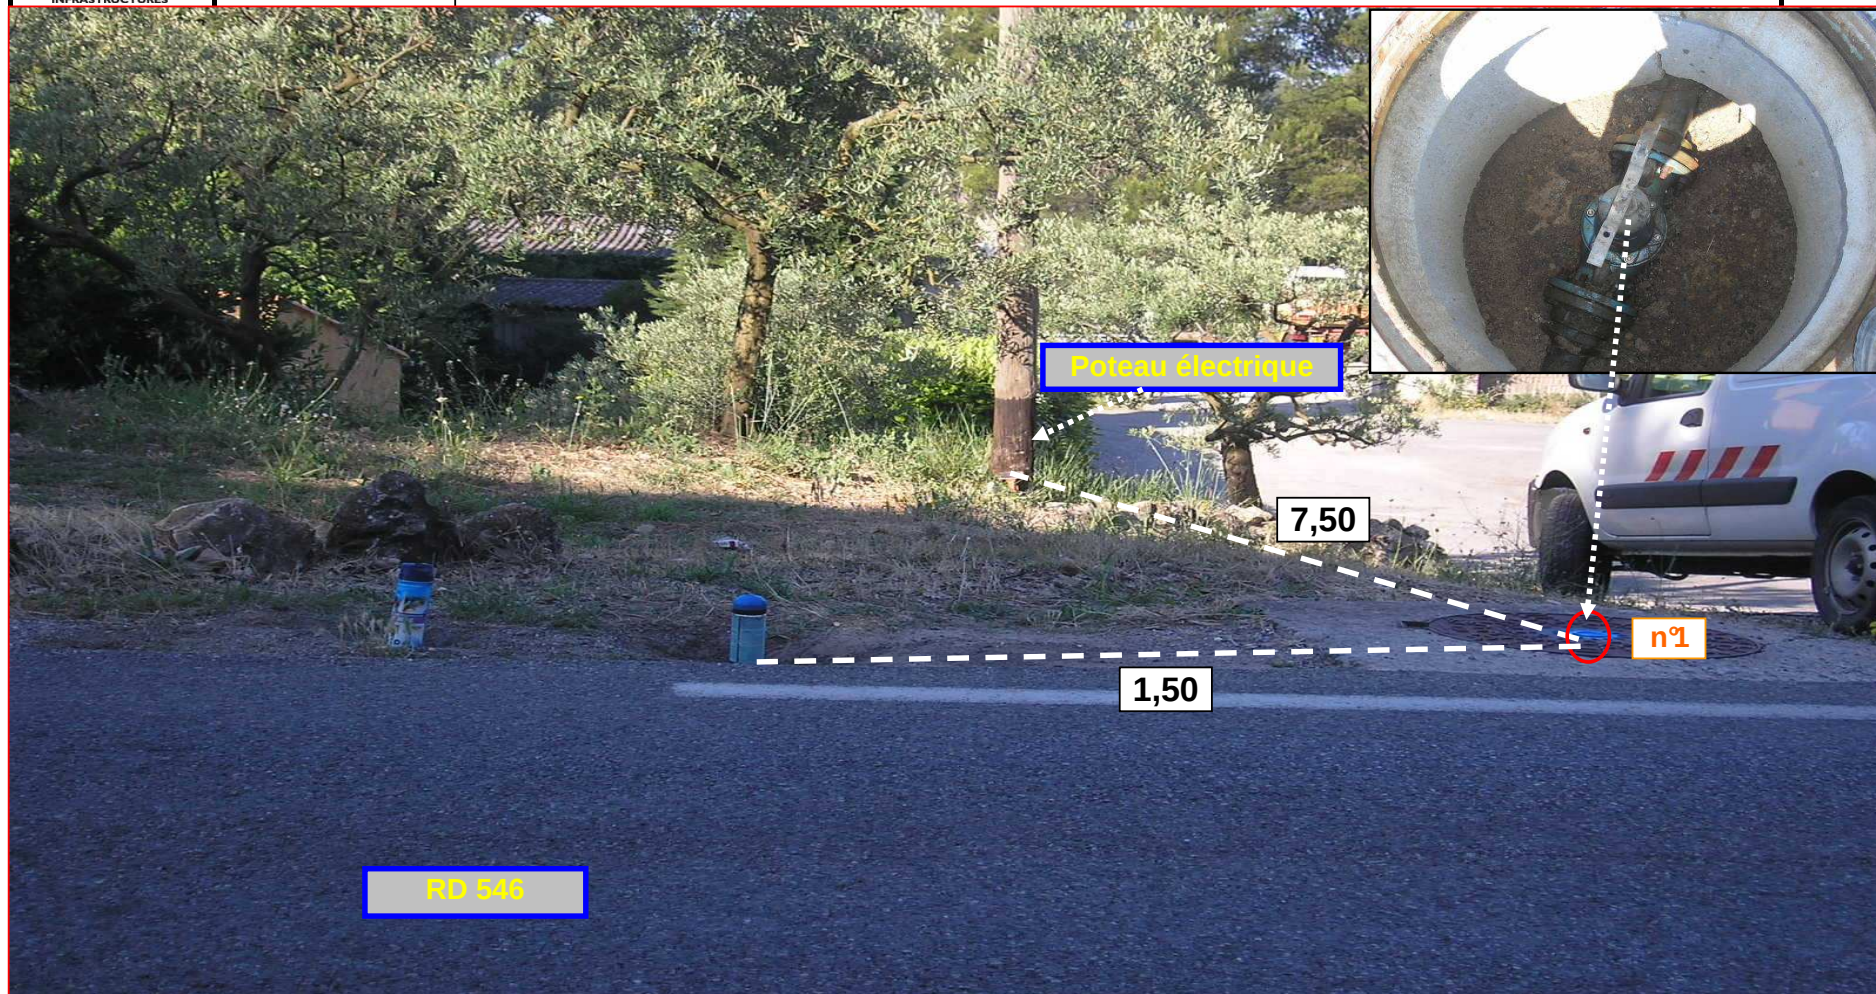


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	Regulateur de pression ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Régulateur sous regard; conduite Ø 90 PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

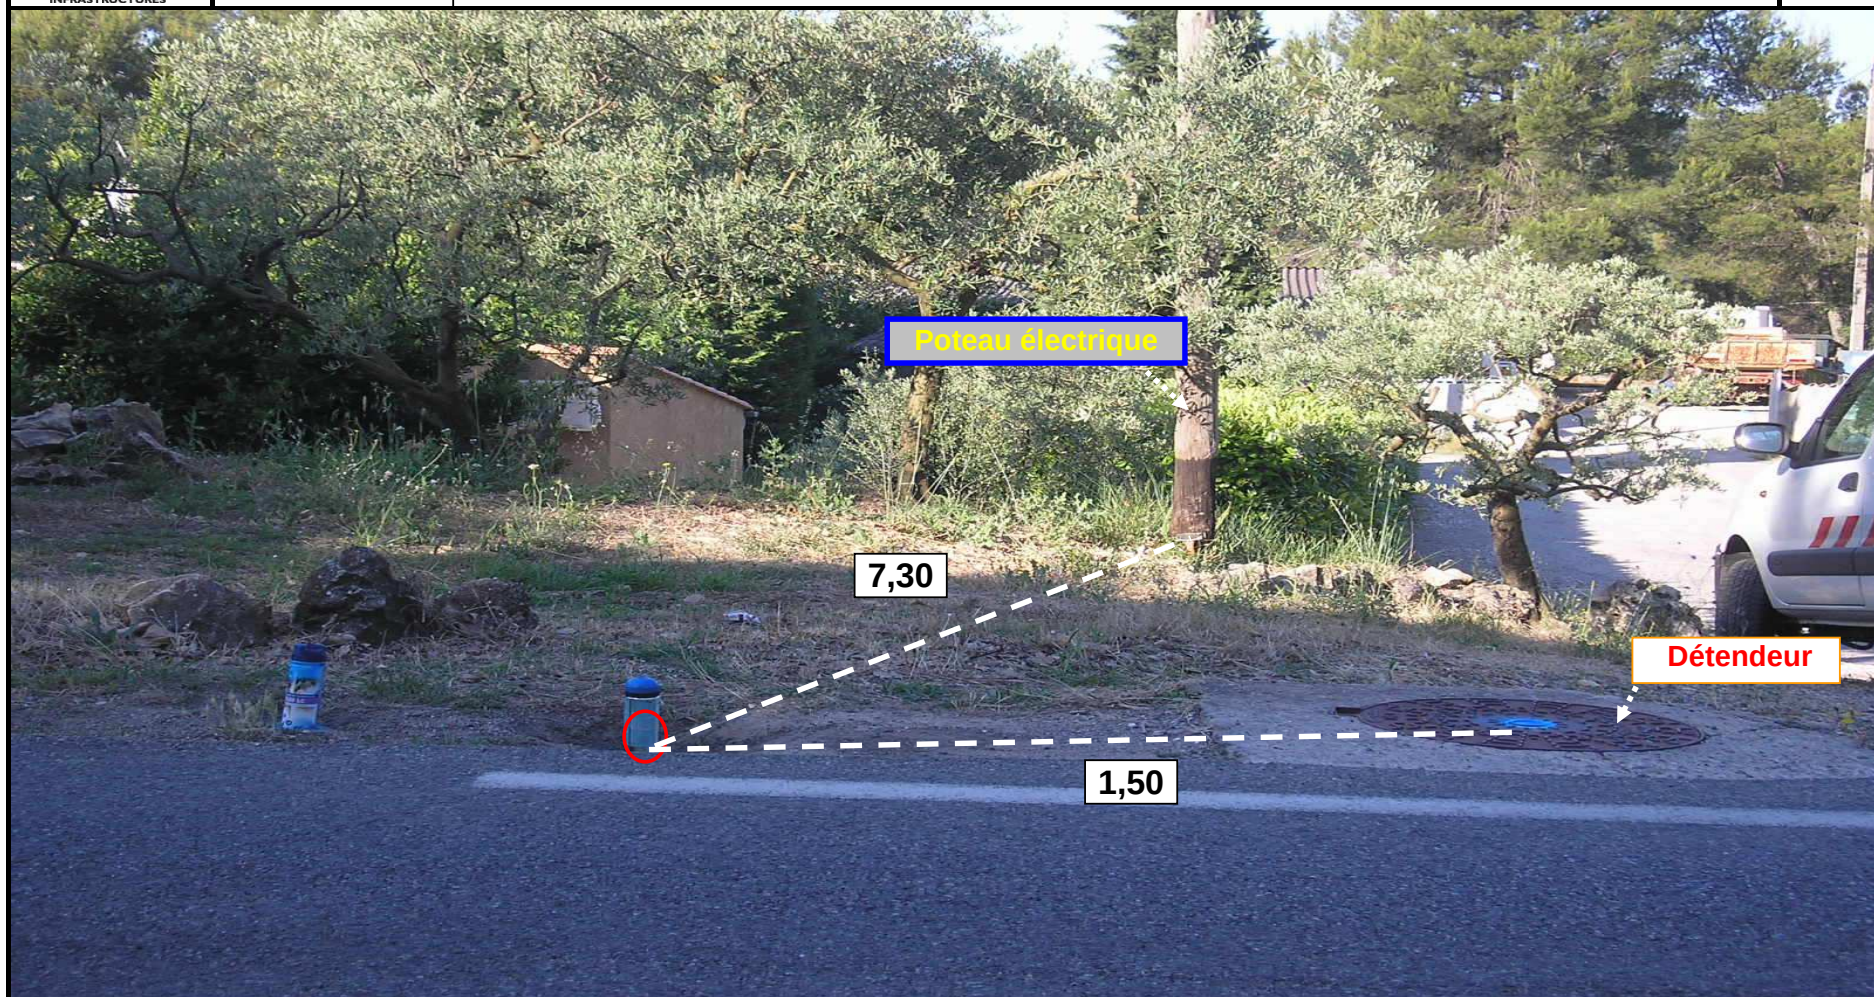


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 80 PVC.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						 Localisation de l'organe

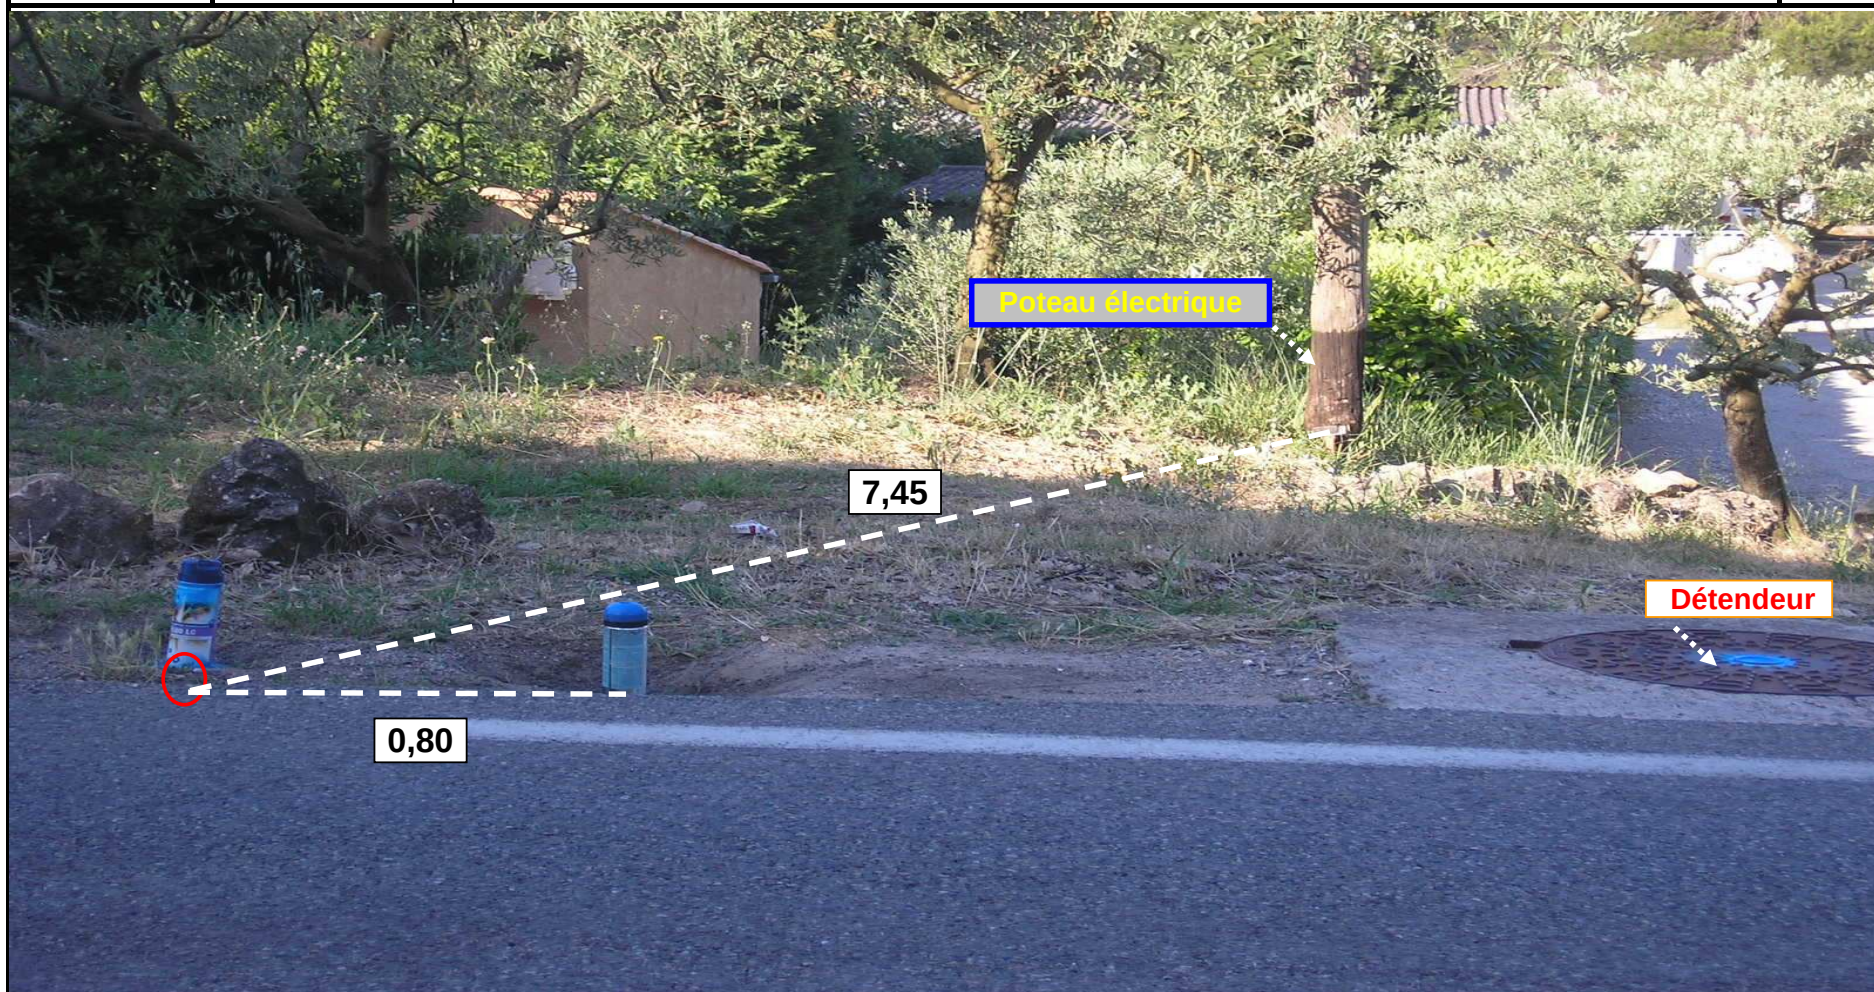


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 80 PVC.	— distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

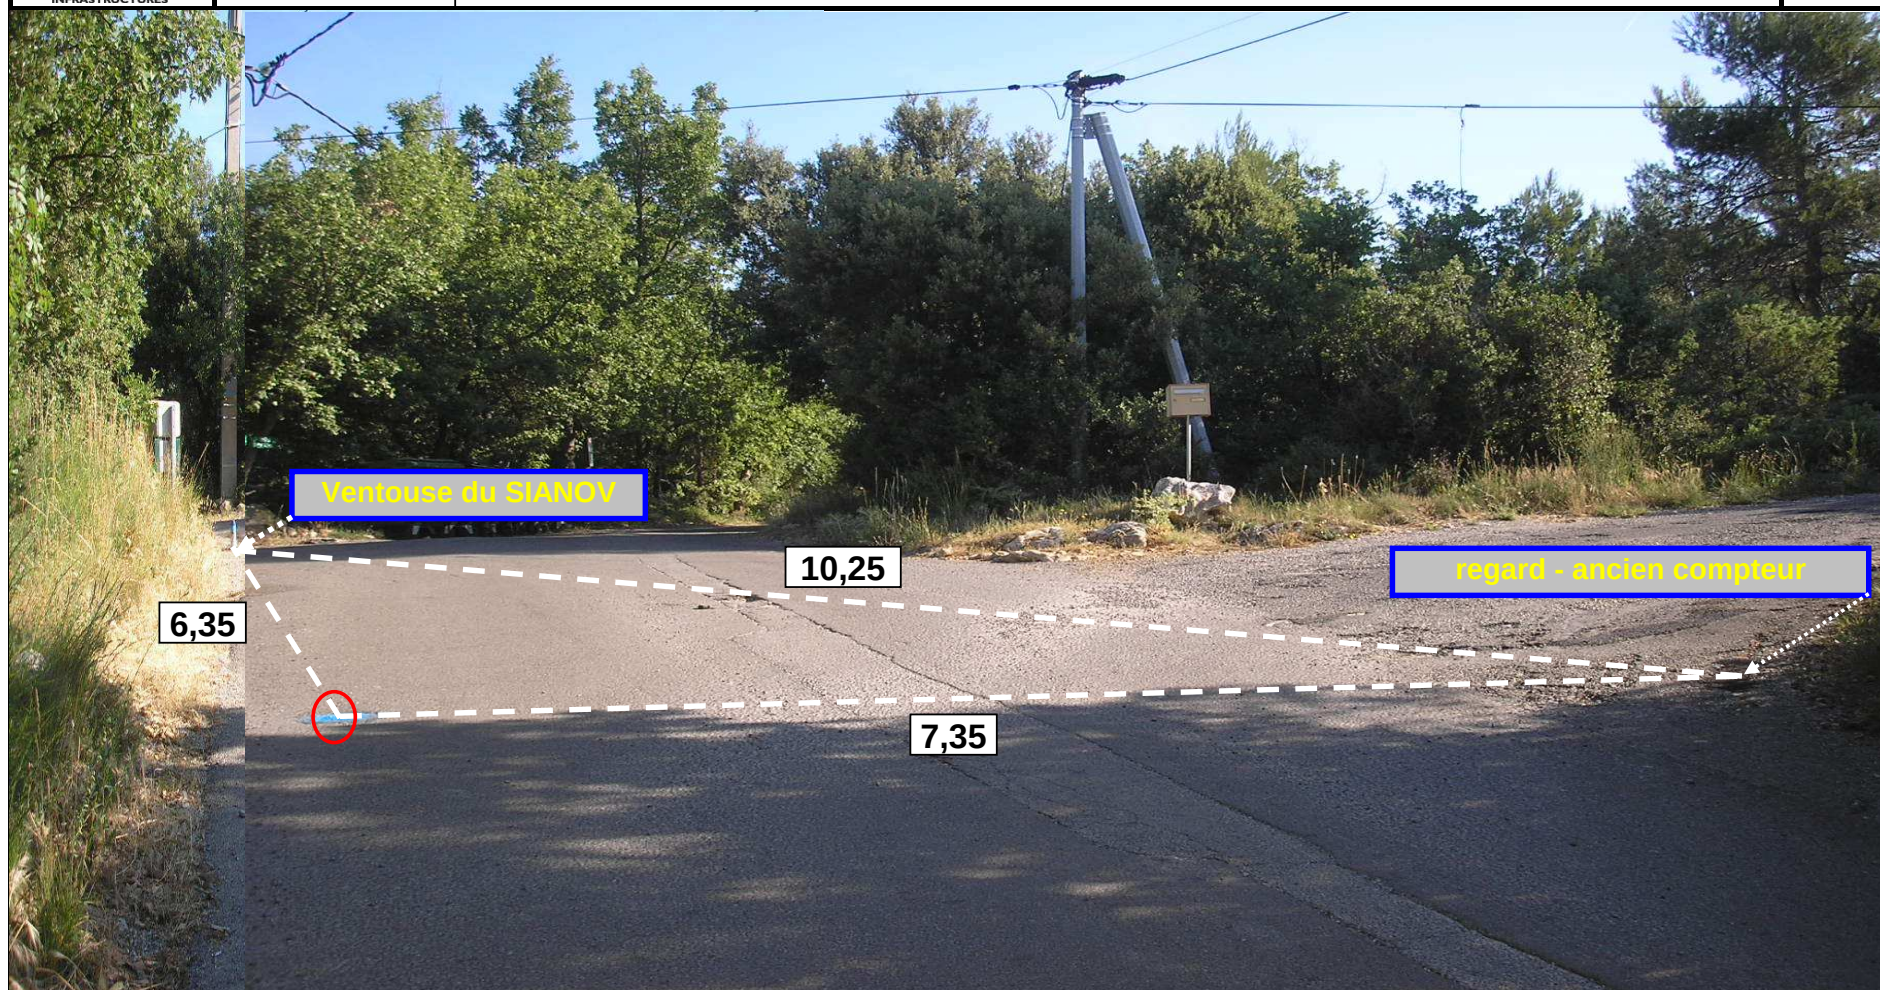


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 40 PE.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						Localisation de l'organe

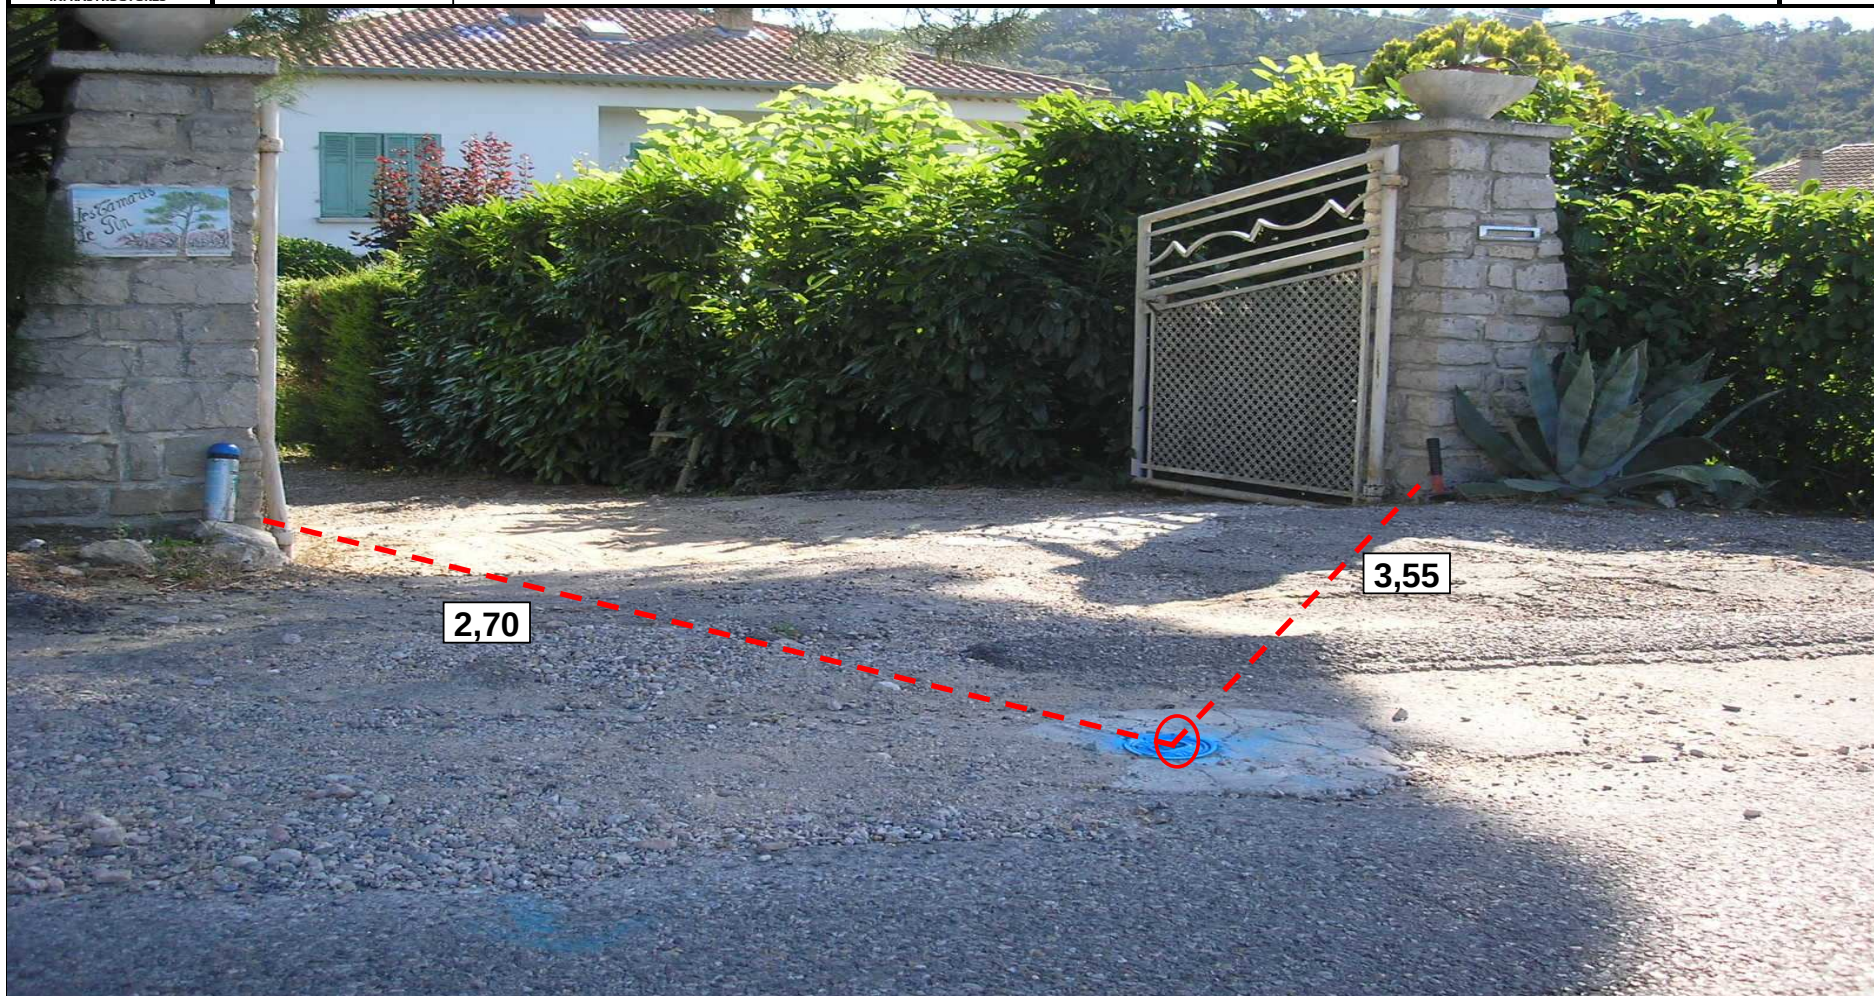


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; vanne fermée, conduite Ø 150 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

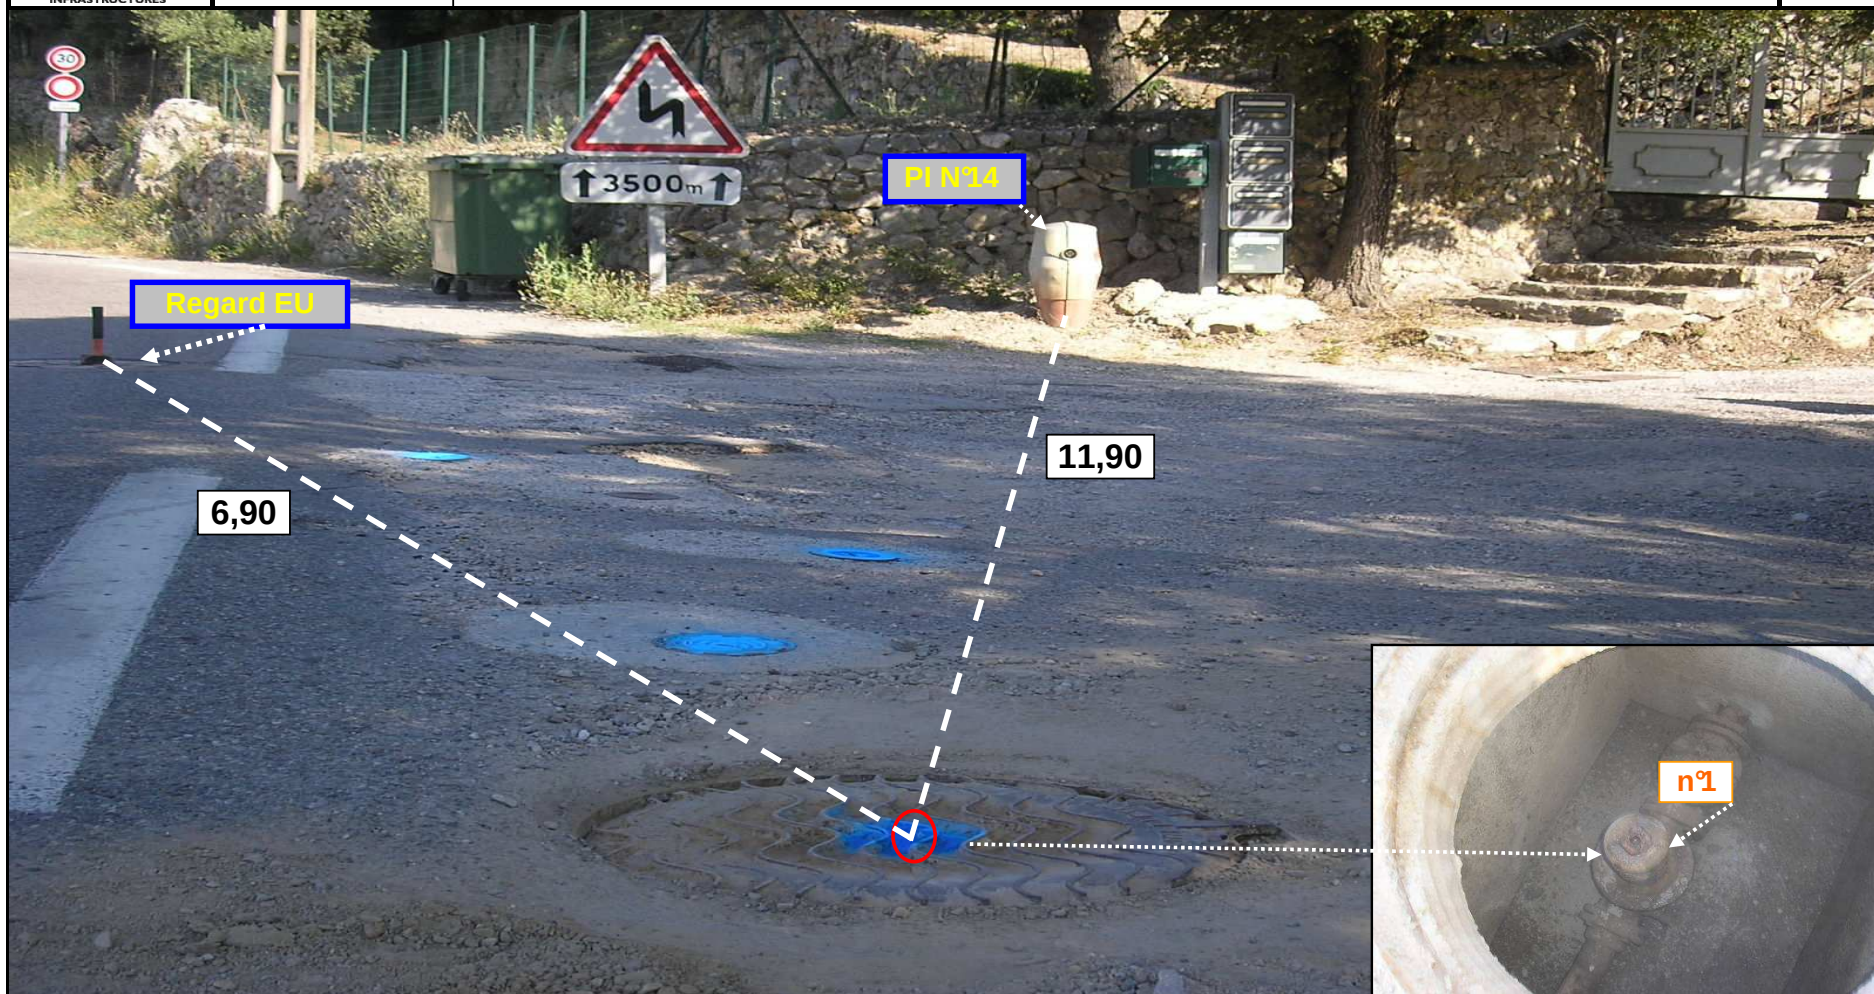


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	Regulateur de pression	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Régulateur sous regard; conduite Ø 80 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		Localisation de l'organe

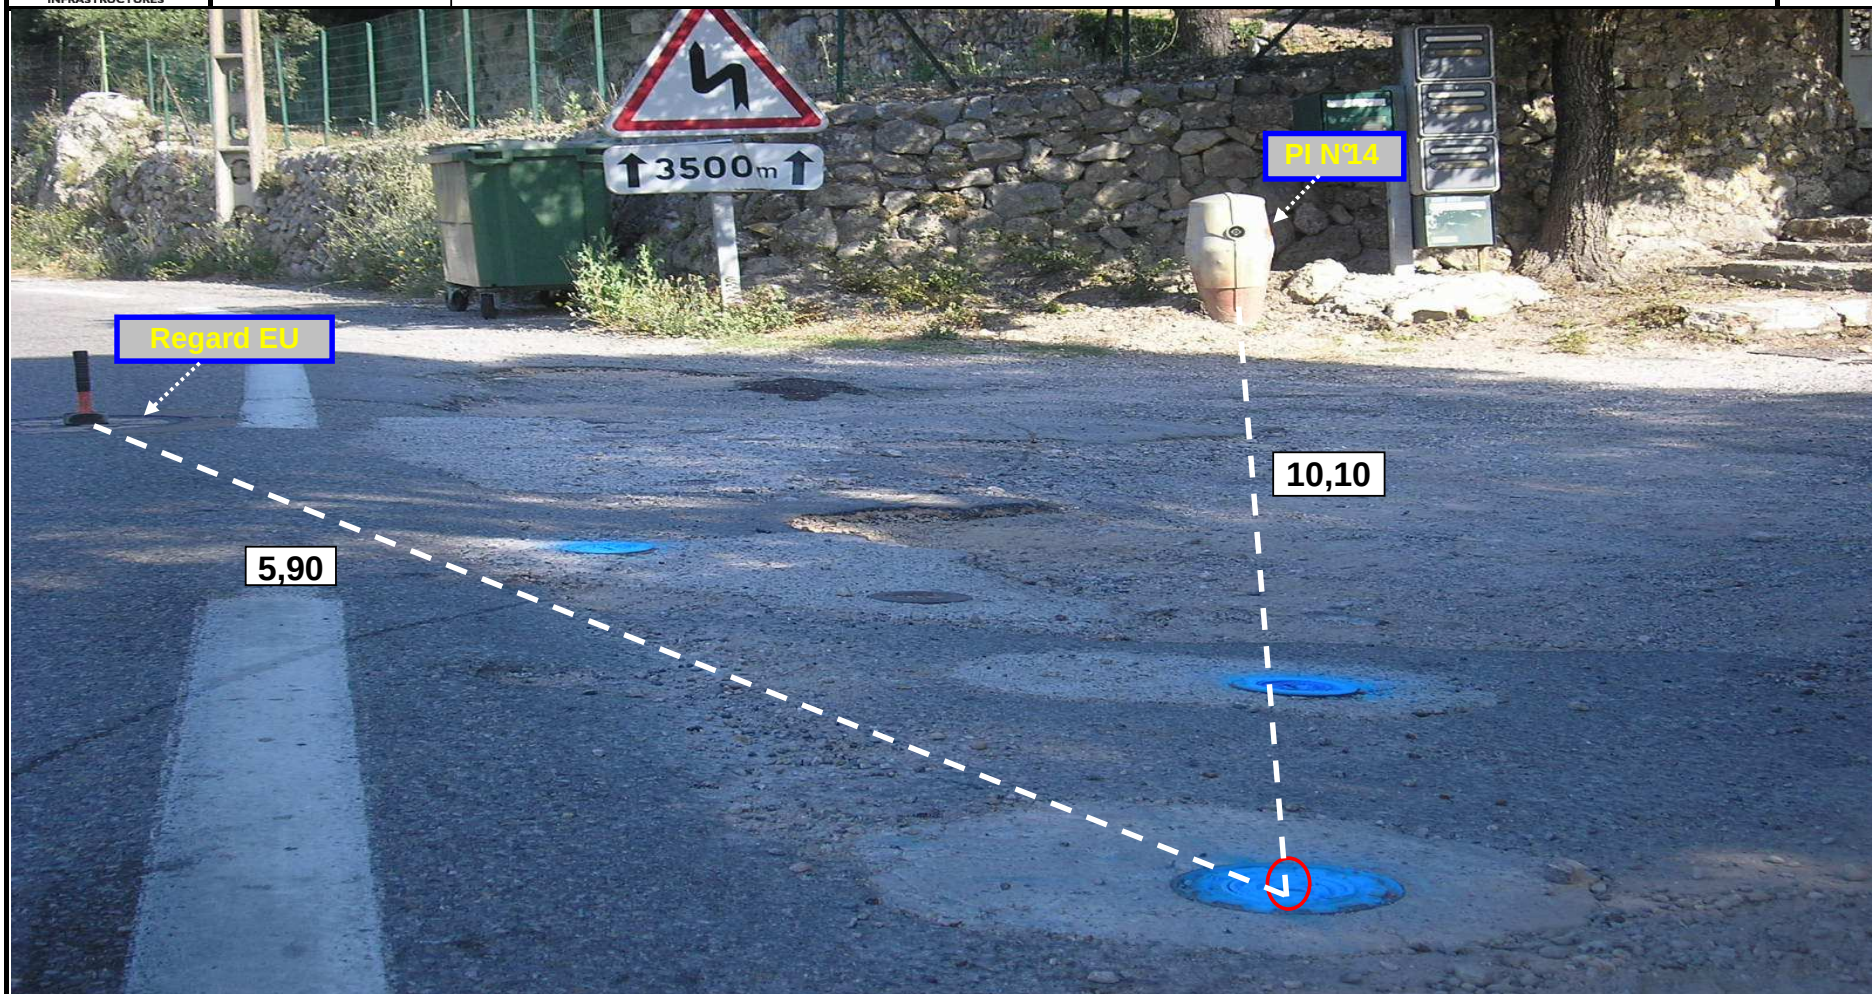


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

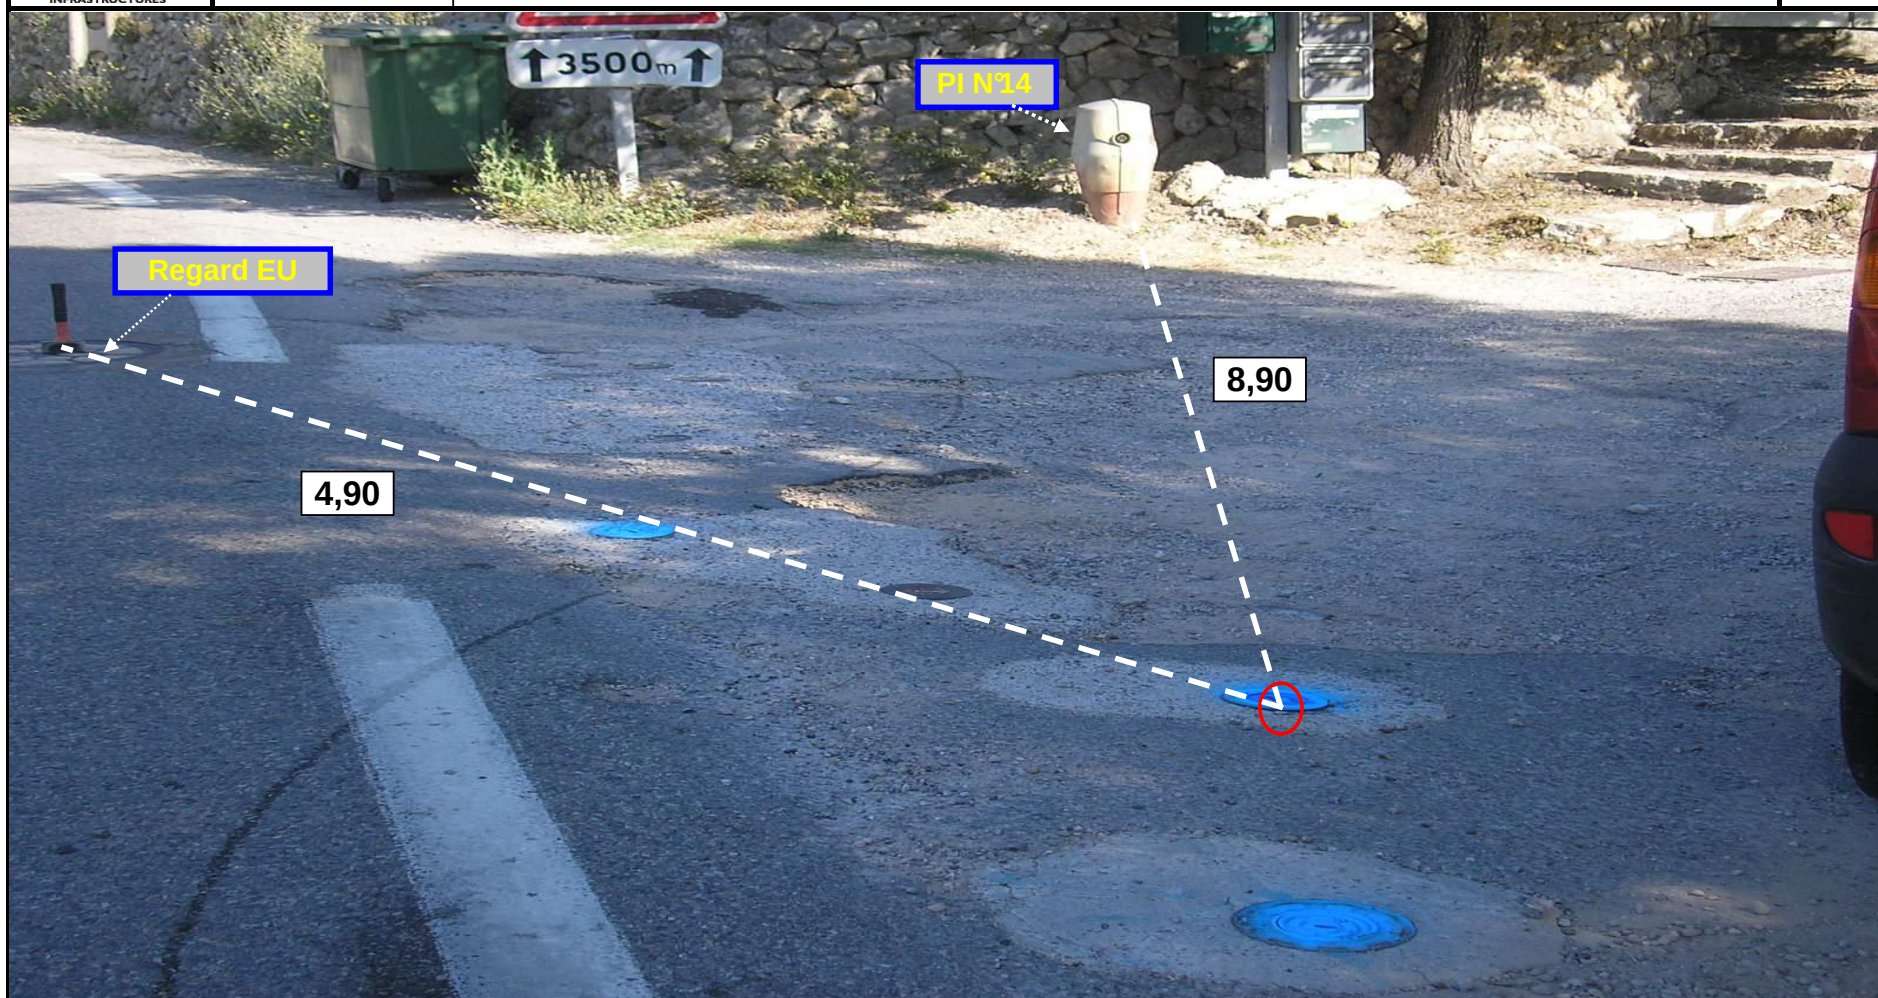


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

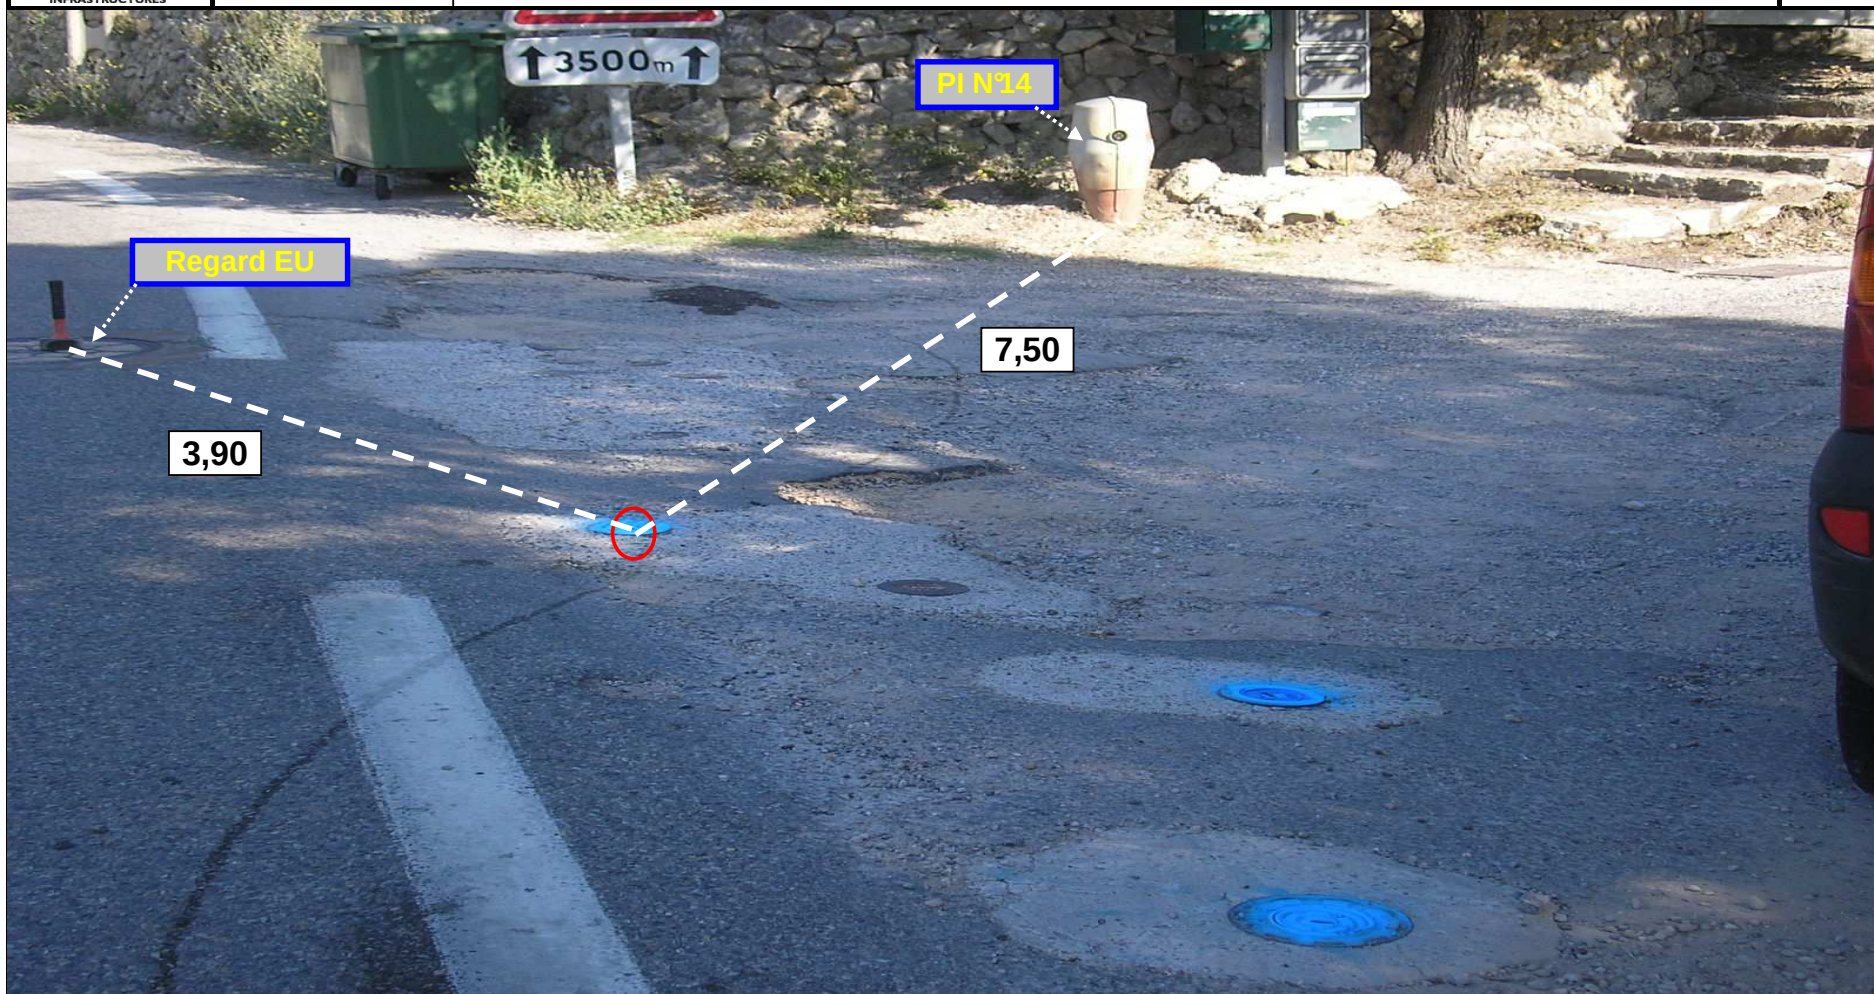


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø60 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						 Localisation de l'organe

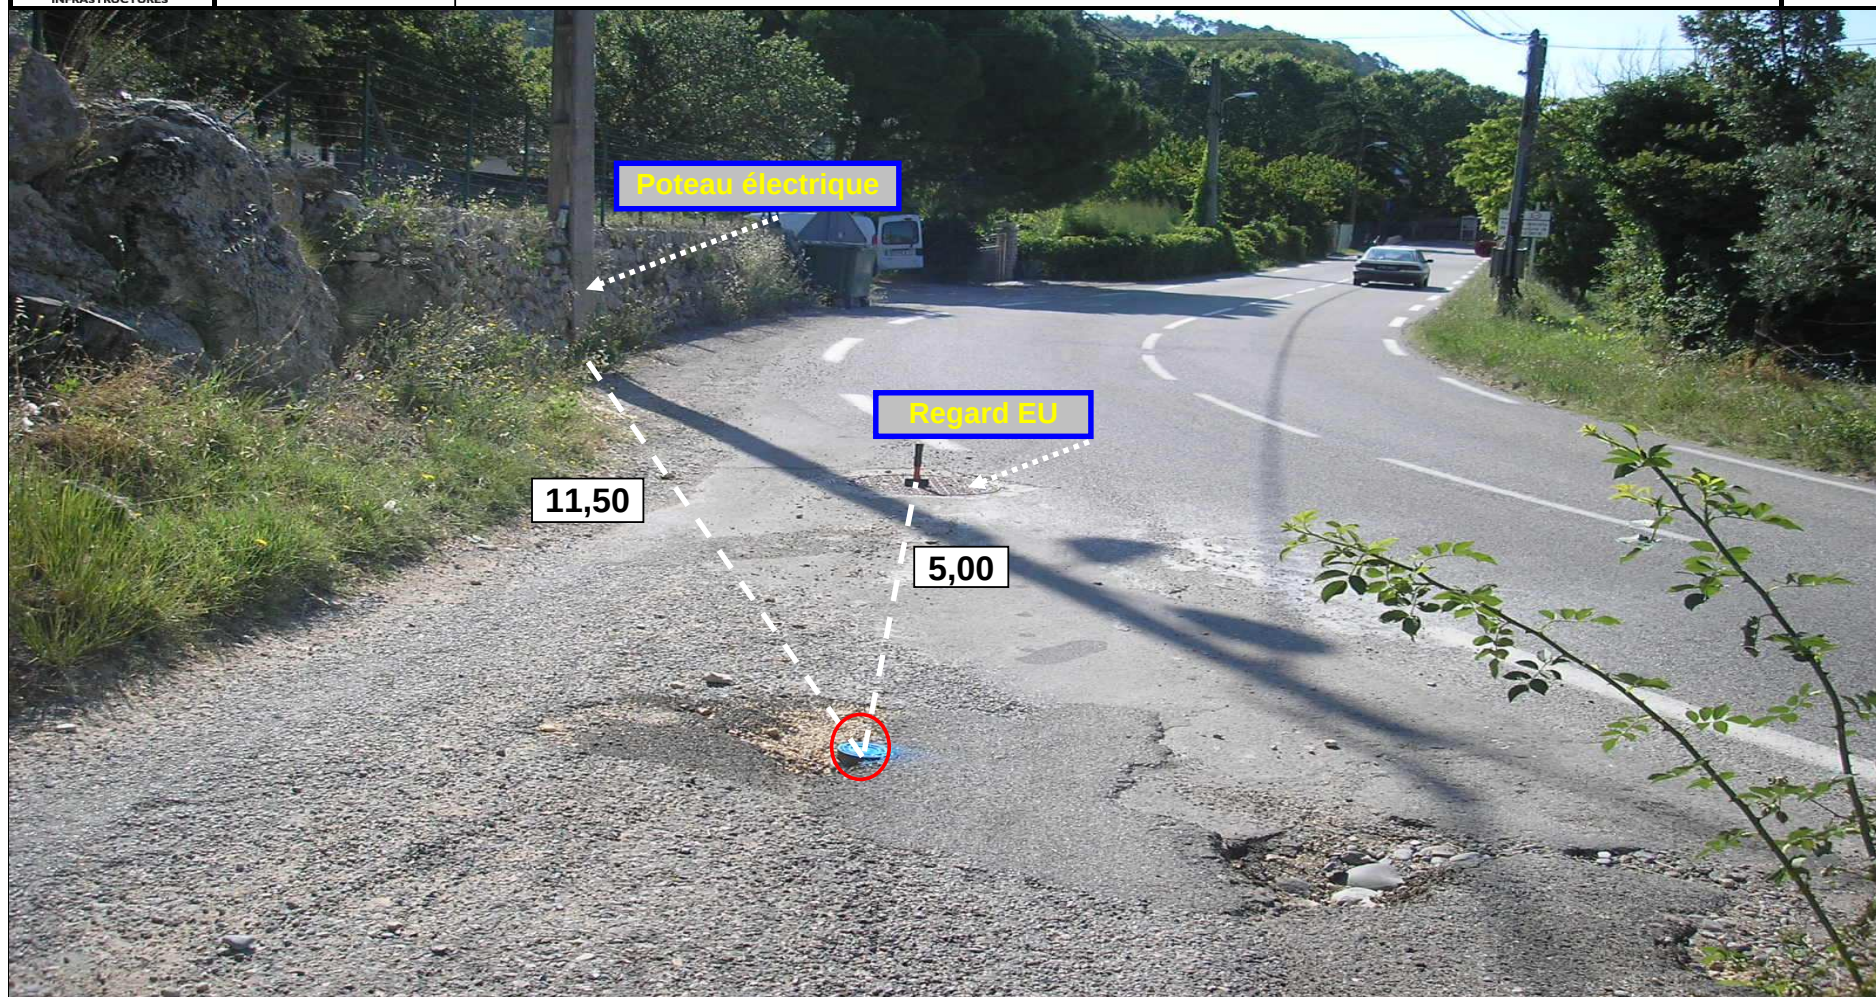


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

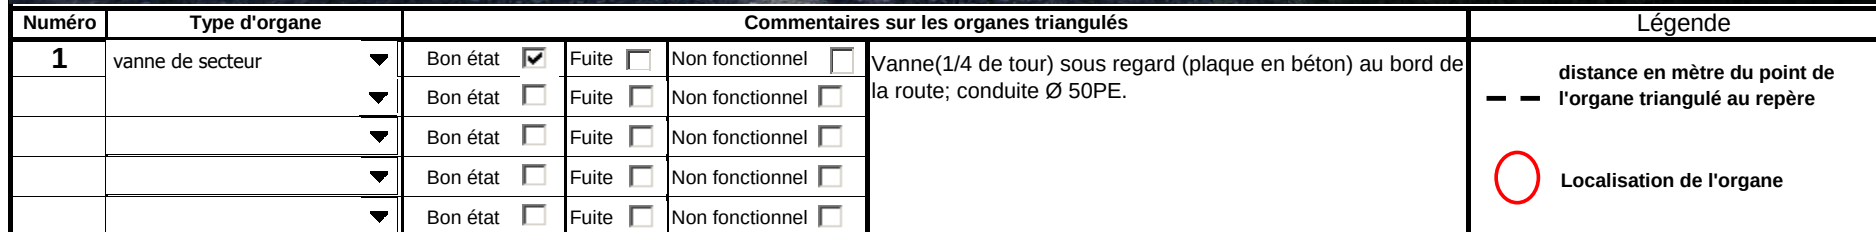


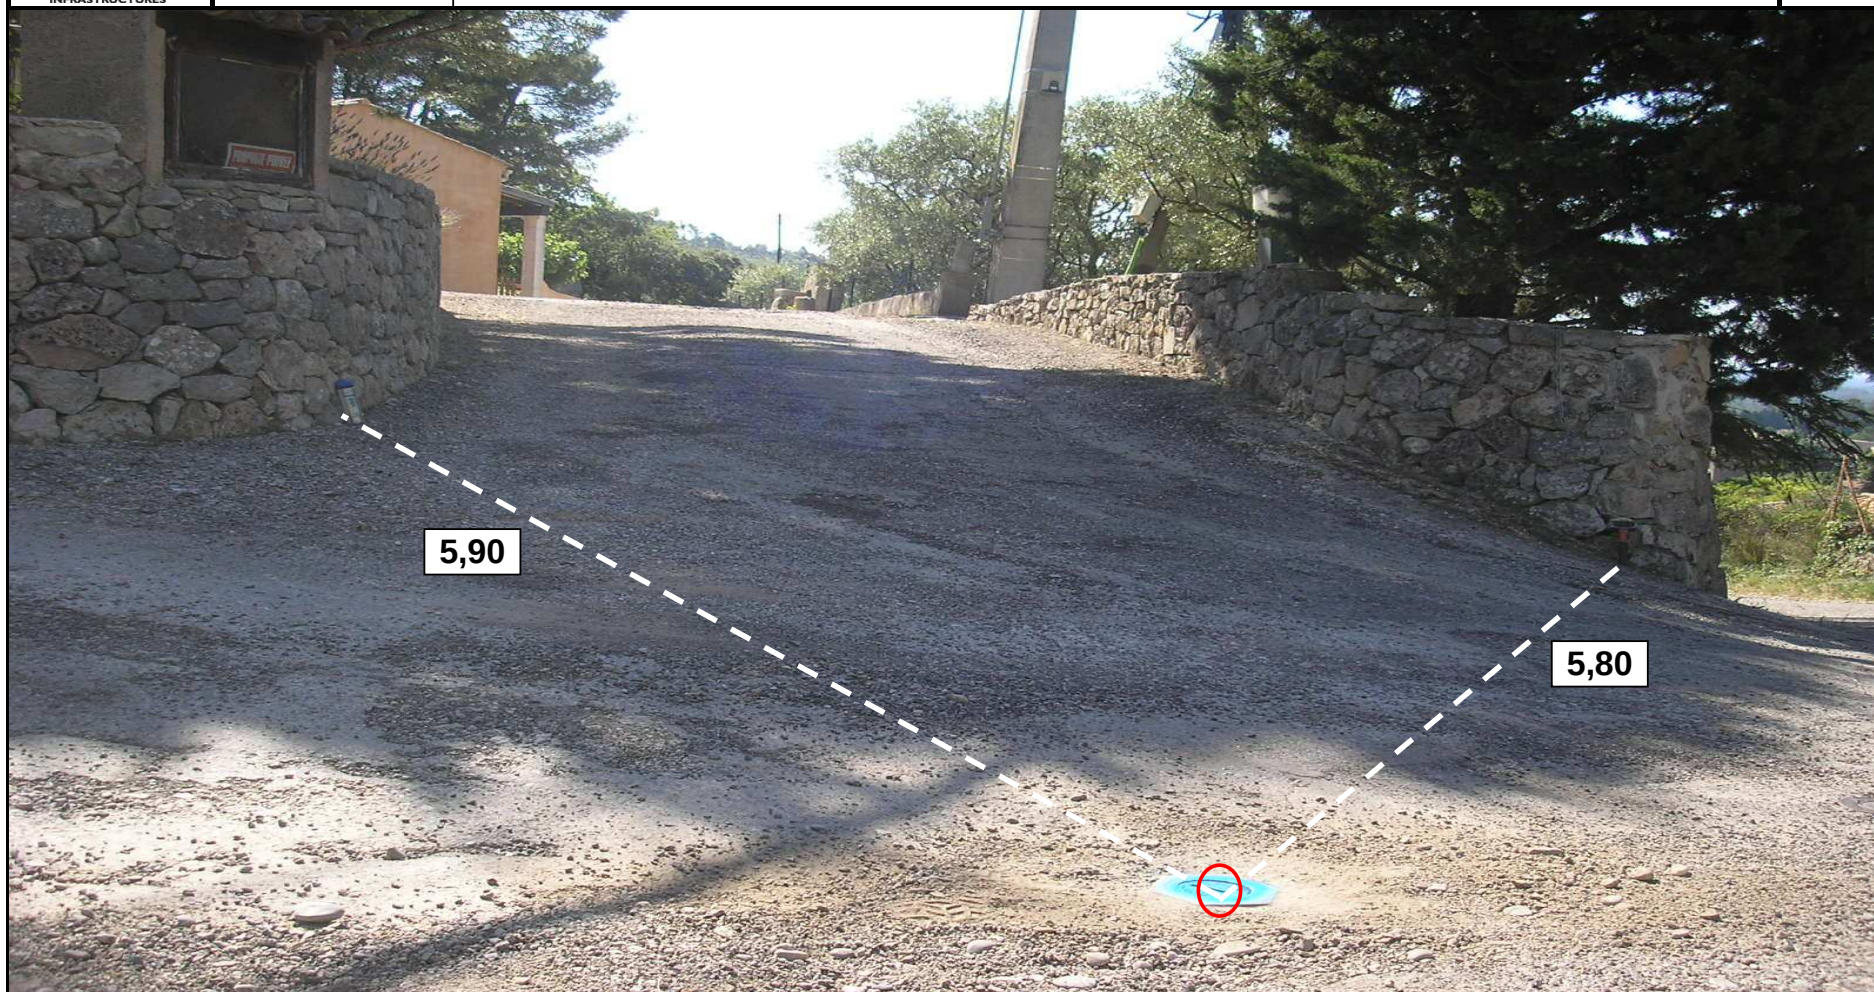


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

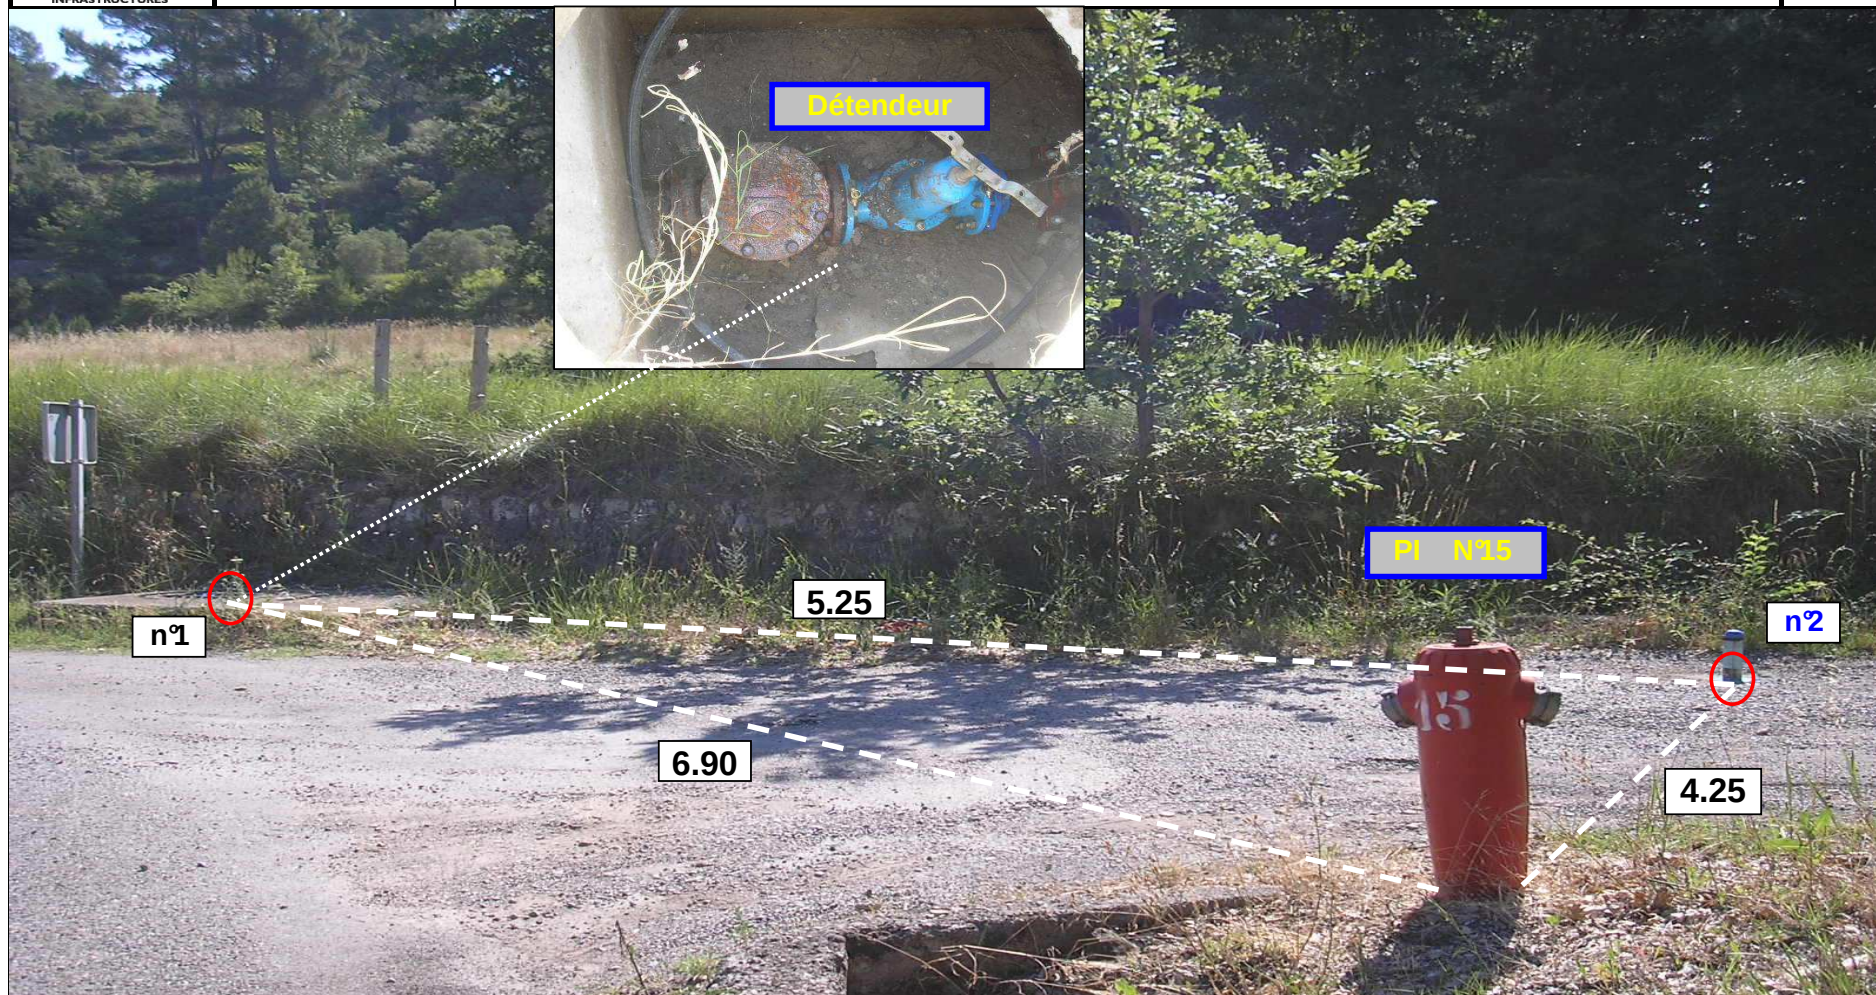


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	Regulateur de pression ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Détendeur sous regard; conduite Ø 100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

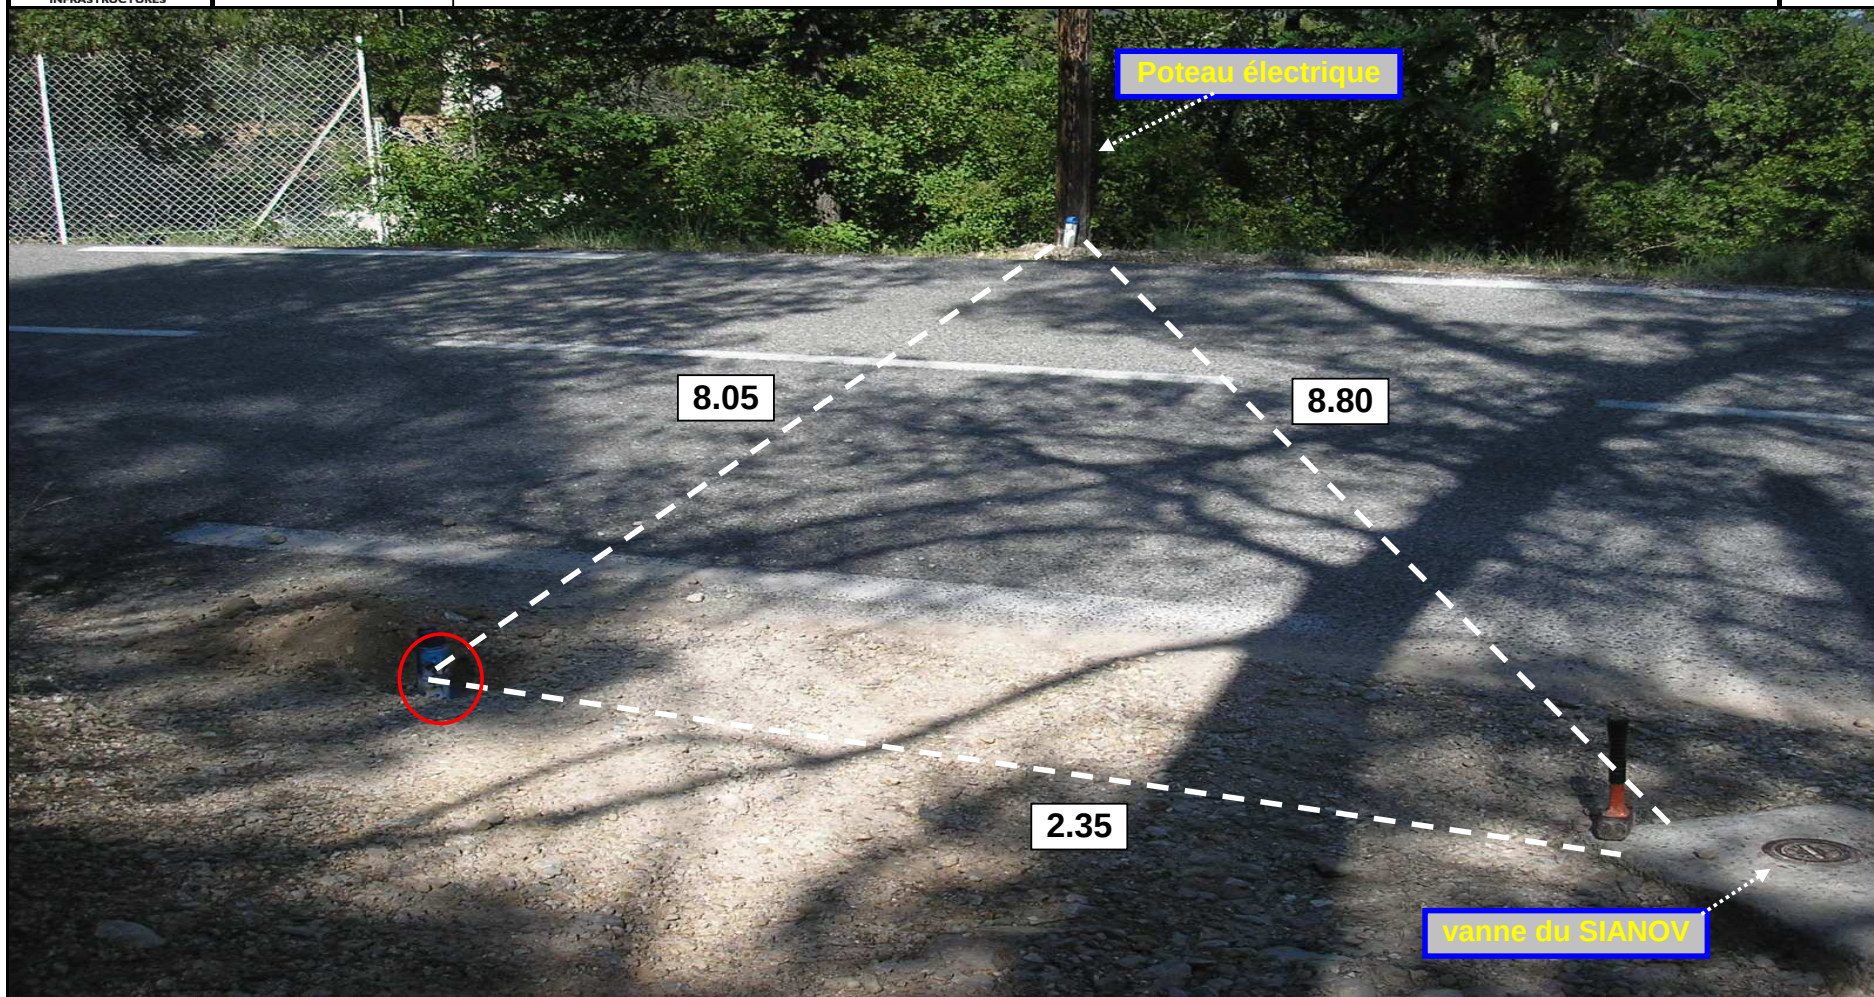


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés en bord de chaussée; conduite Ø 100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

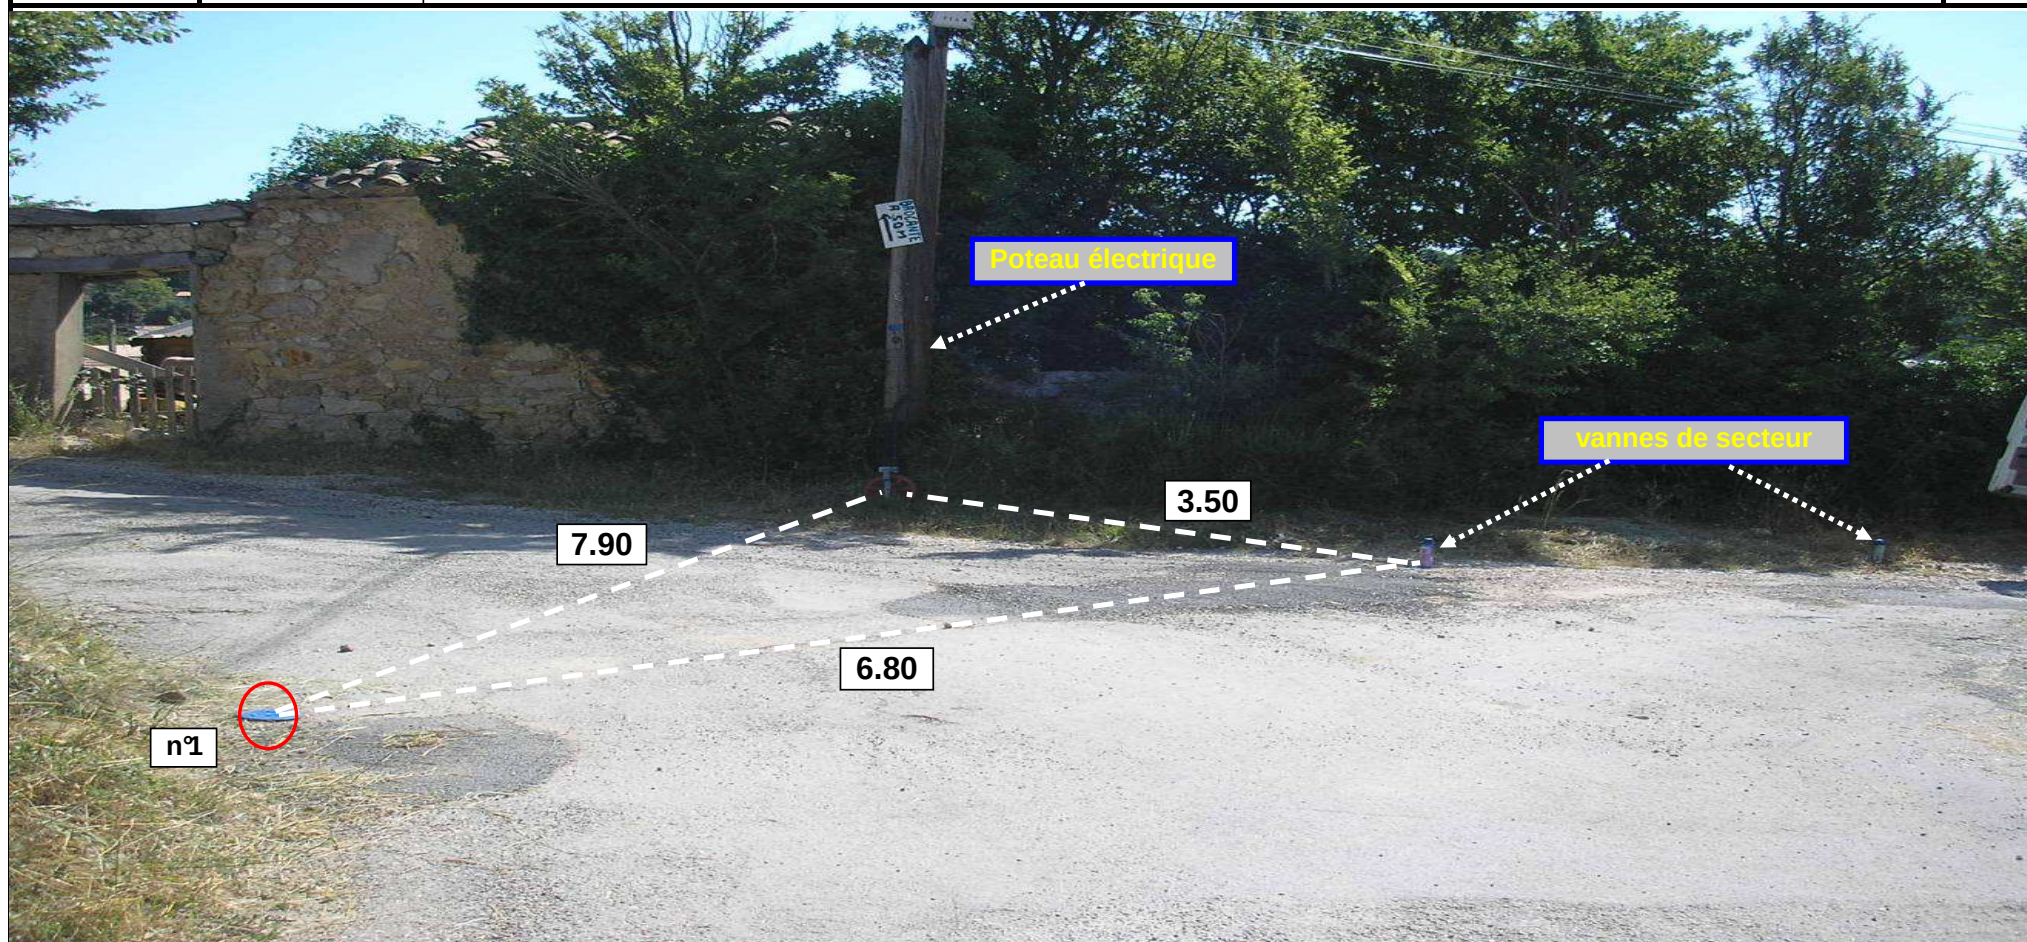


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés au bord de la chaussée; conduite Ø110PVC.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						○ Localisation de l'organe

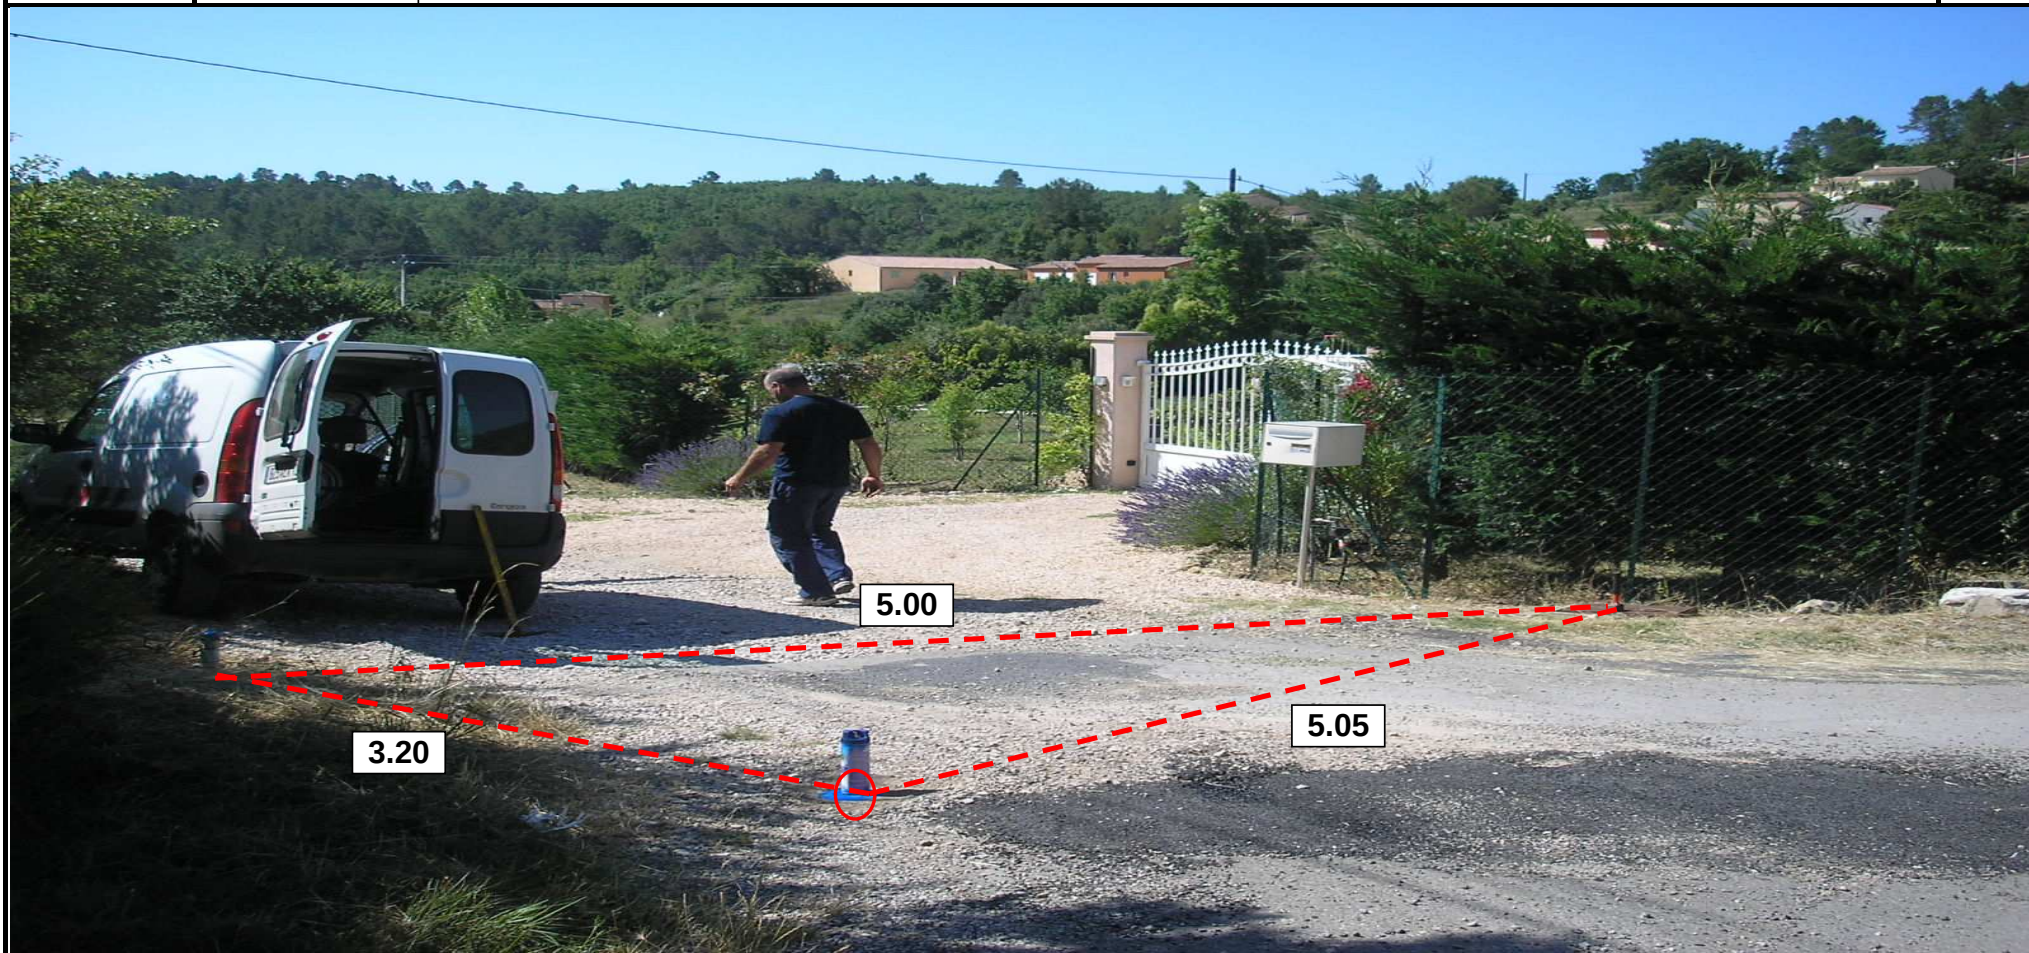


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	distance en mètre du point de --- l'organe triangulé au repère  Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
Bouche à clés au bord de la chaussée; conduite Ø110PVC.					

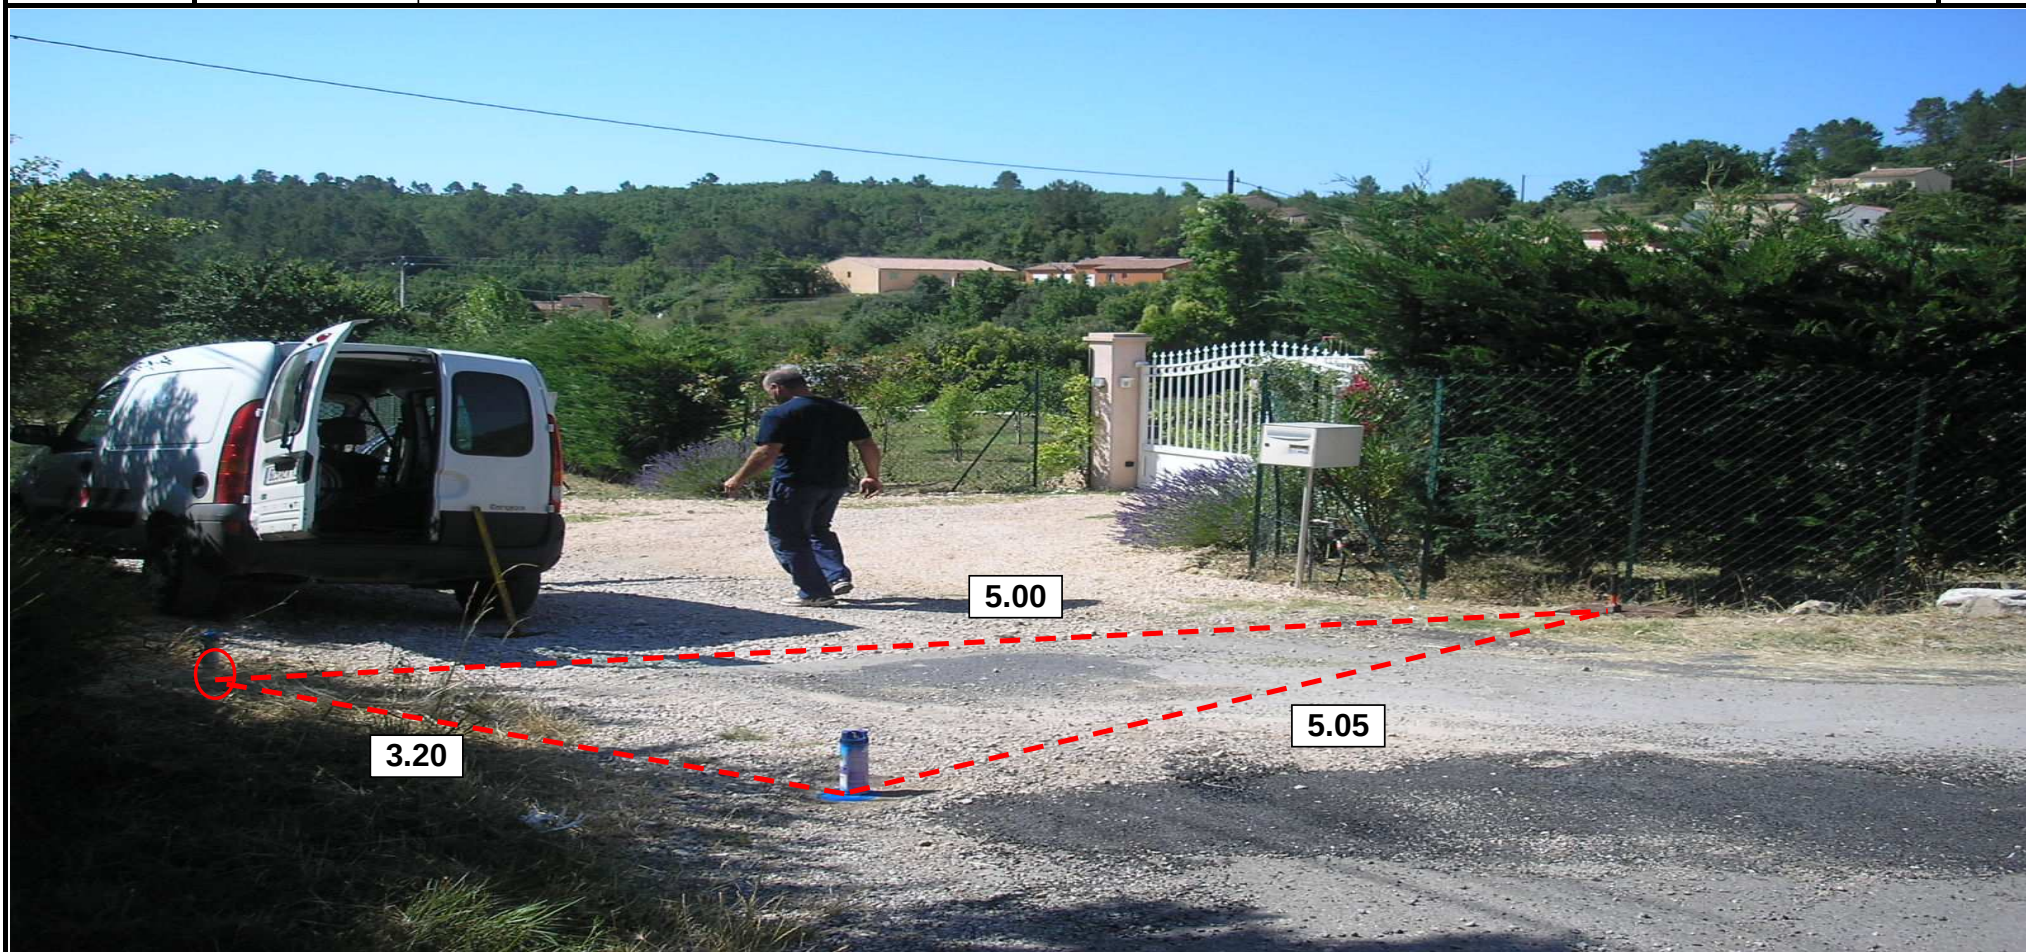


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés			Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	
		Bouche à clés au bord de la chaussée; conduite Ø110PVC.			

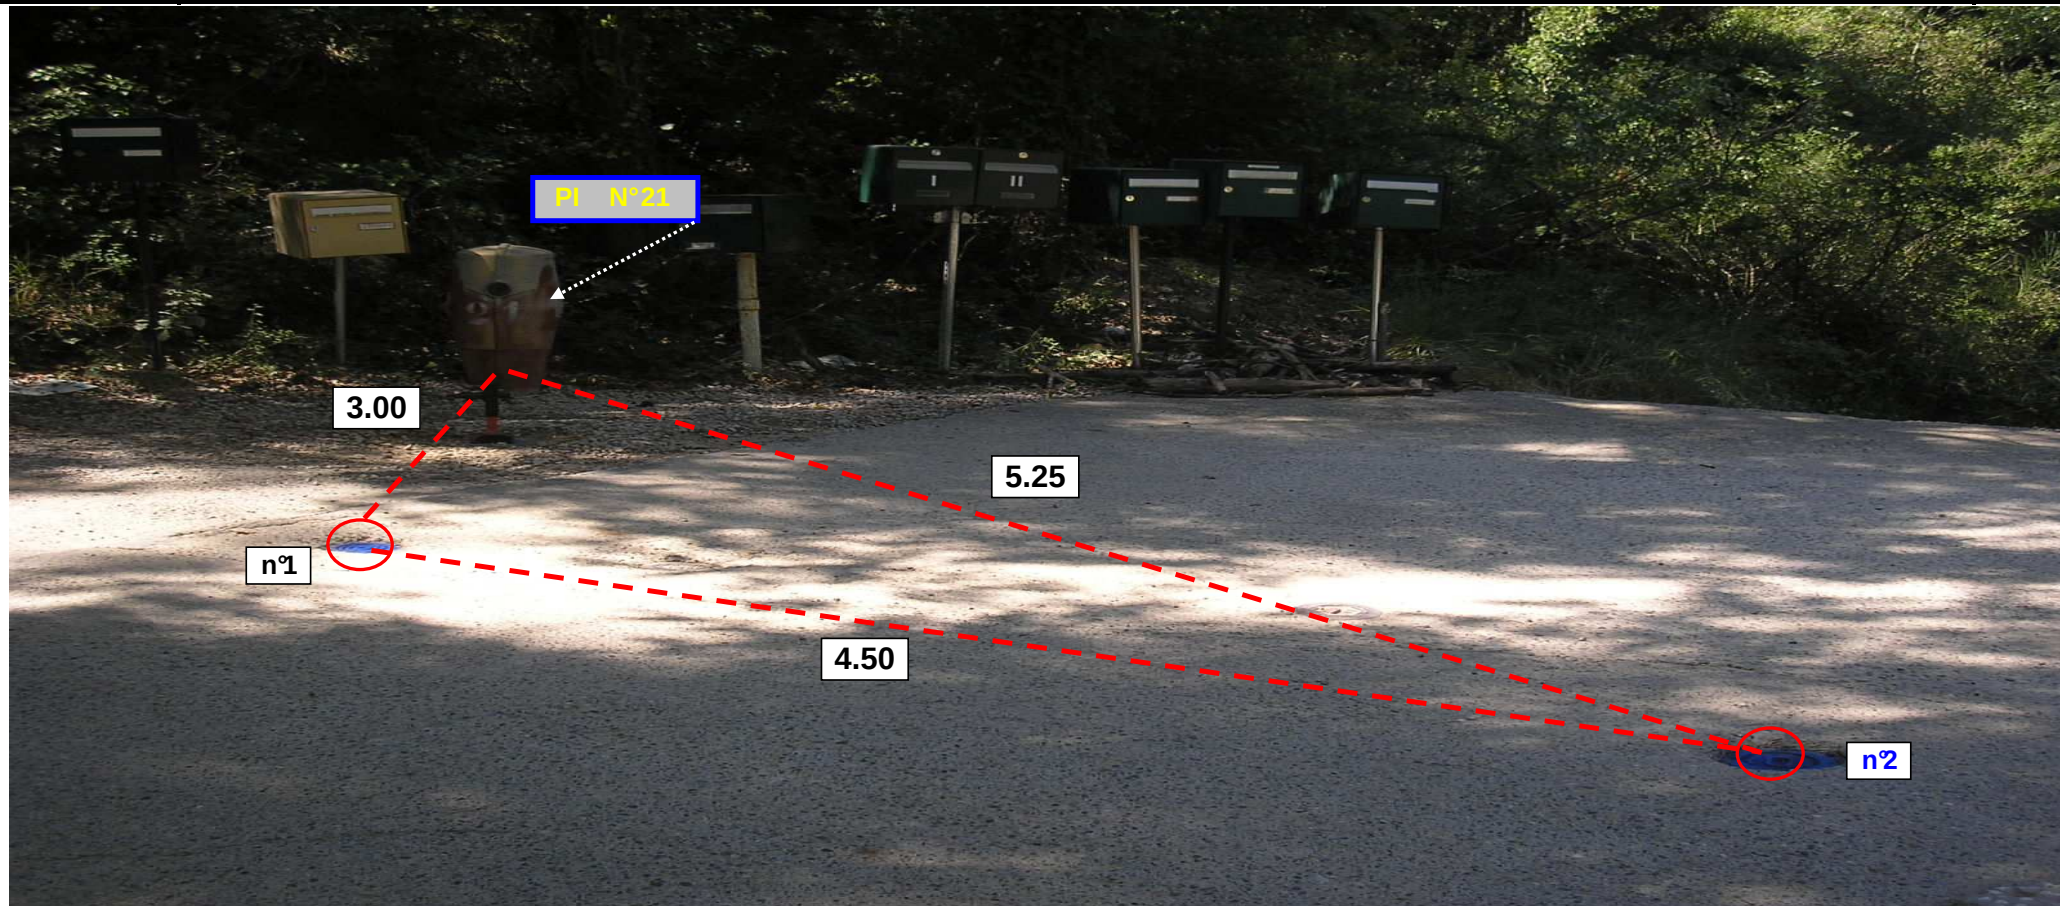


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø100 F.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

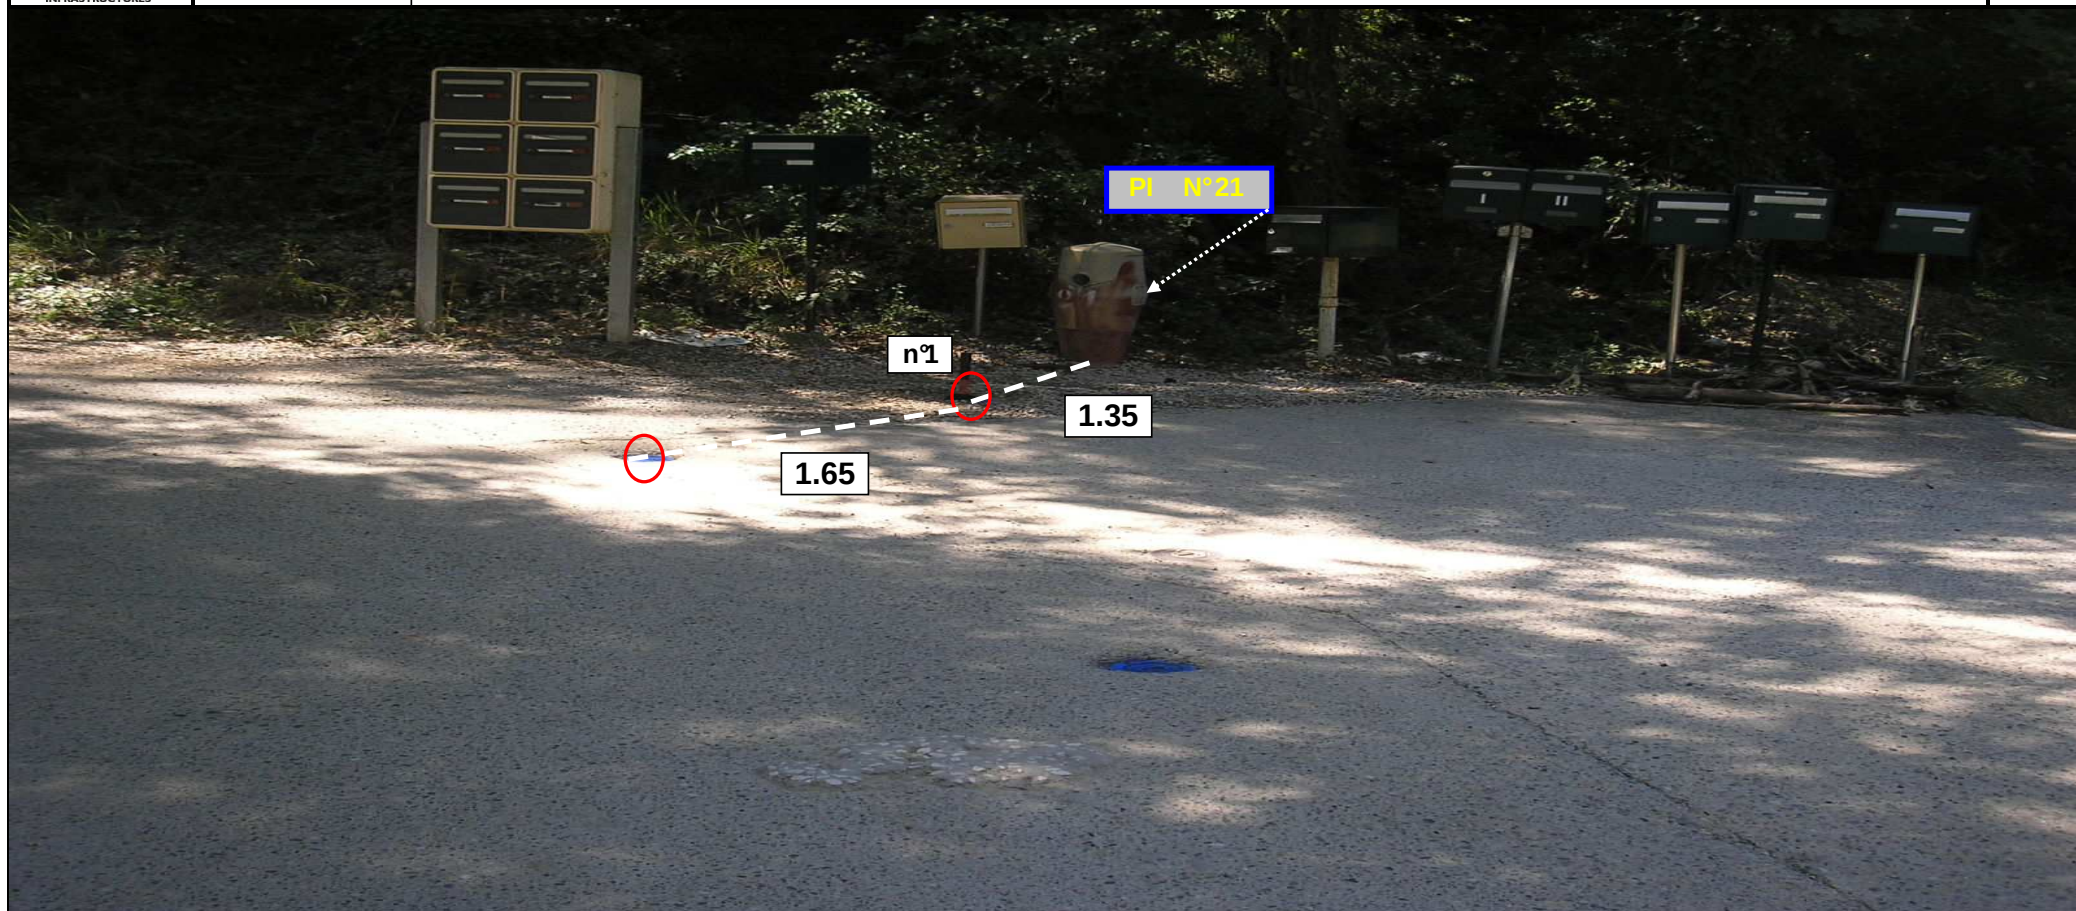


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø100 F.	distance en mètre du point de — — l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						○ Localisation de l'organe

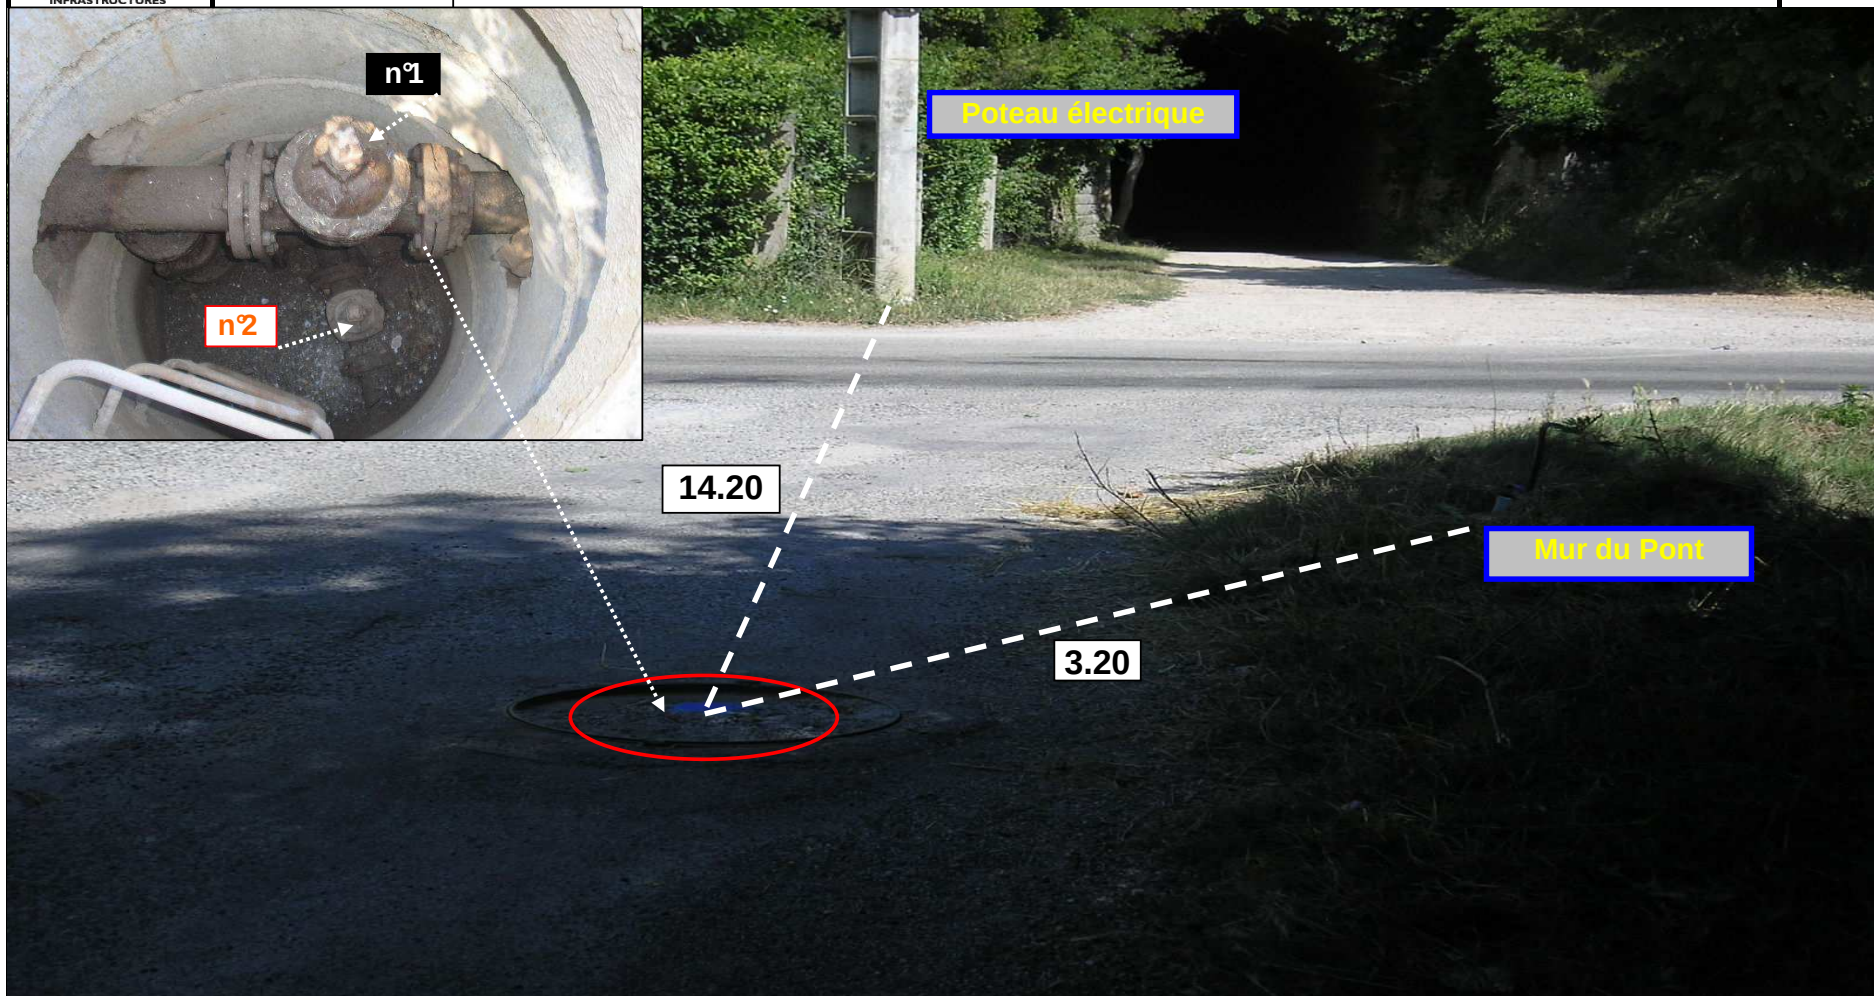

Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	vanne sous regard.conduite Ø100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	vanne sous regard.conduite Ø40 PE.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

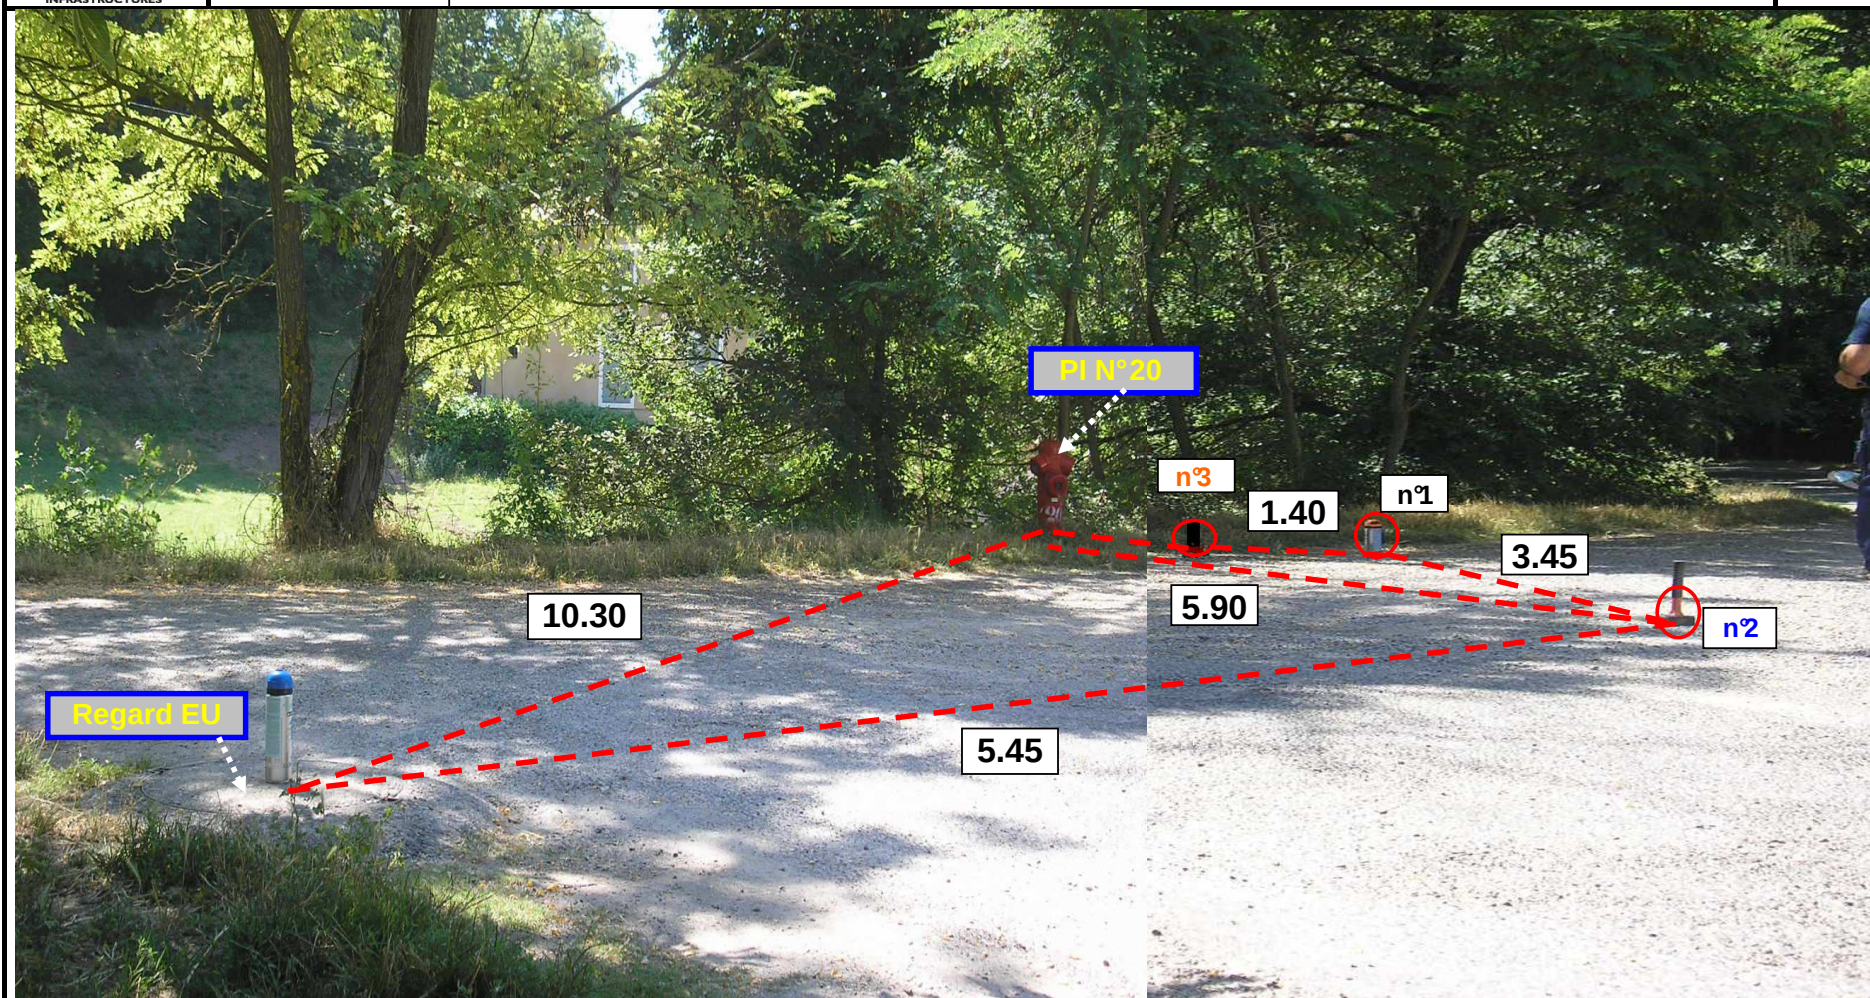


Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø80 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe
2	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø80 F.	
3	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø80 F.	
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

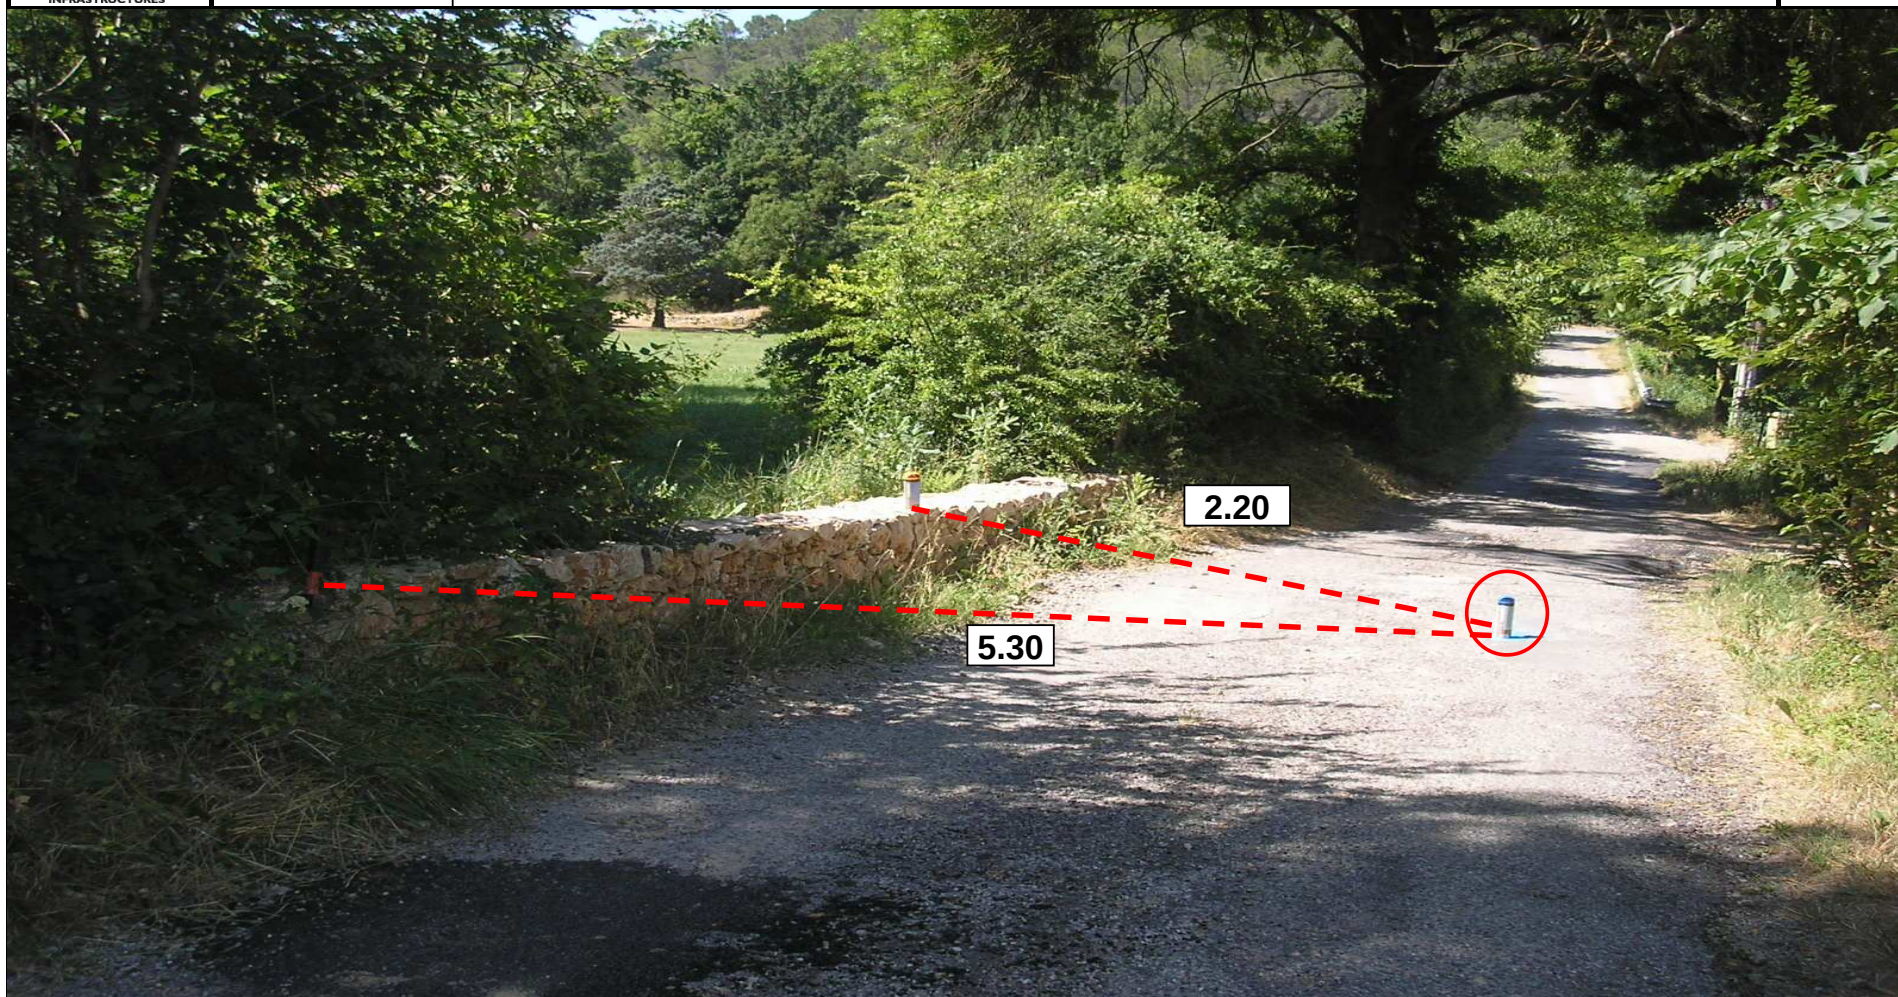


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur la chaussée.conduite Ø60 F.	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		



Localisation de l'organe

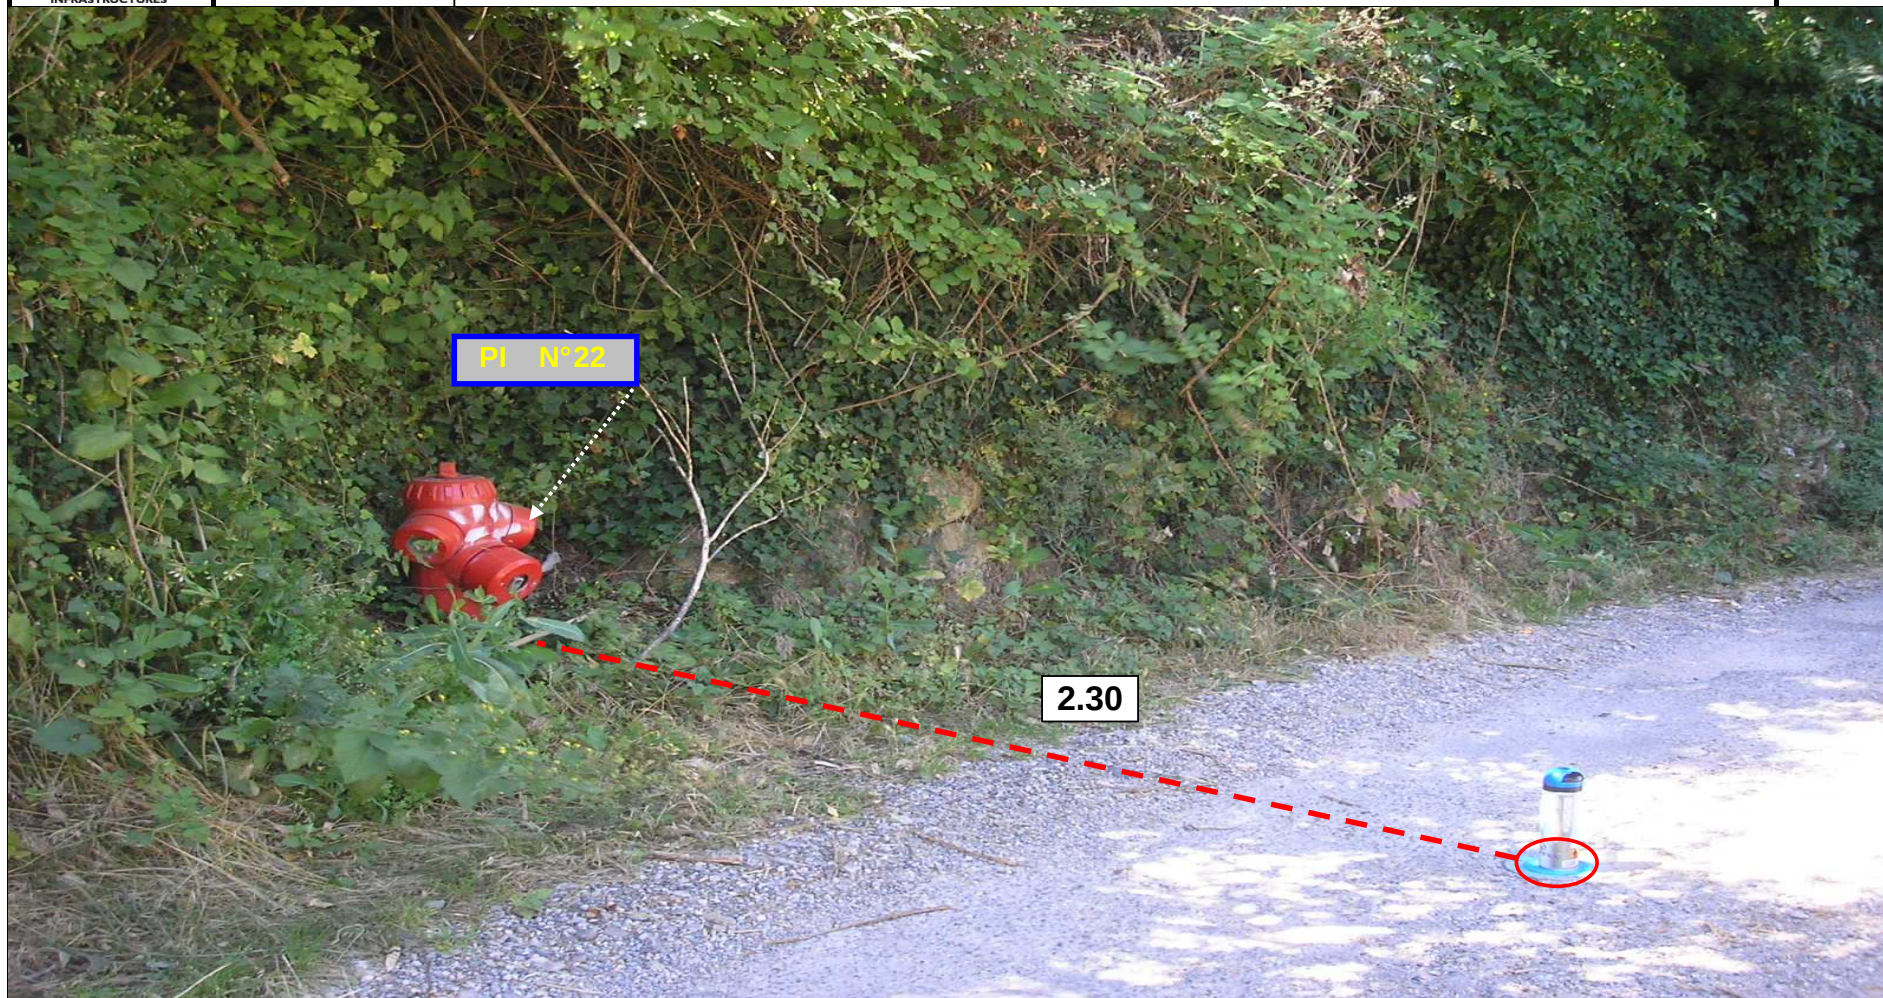


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée conduite Ø60 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
						 Localisation de l'organe

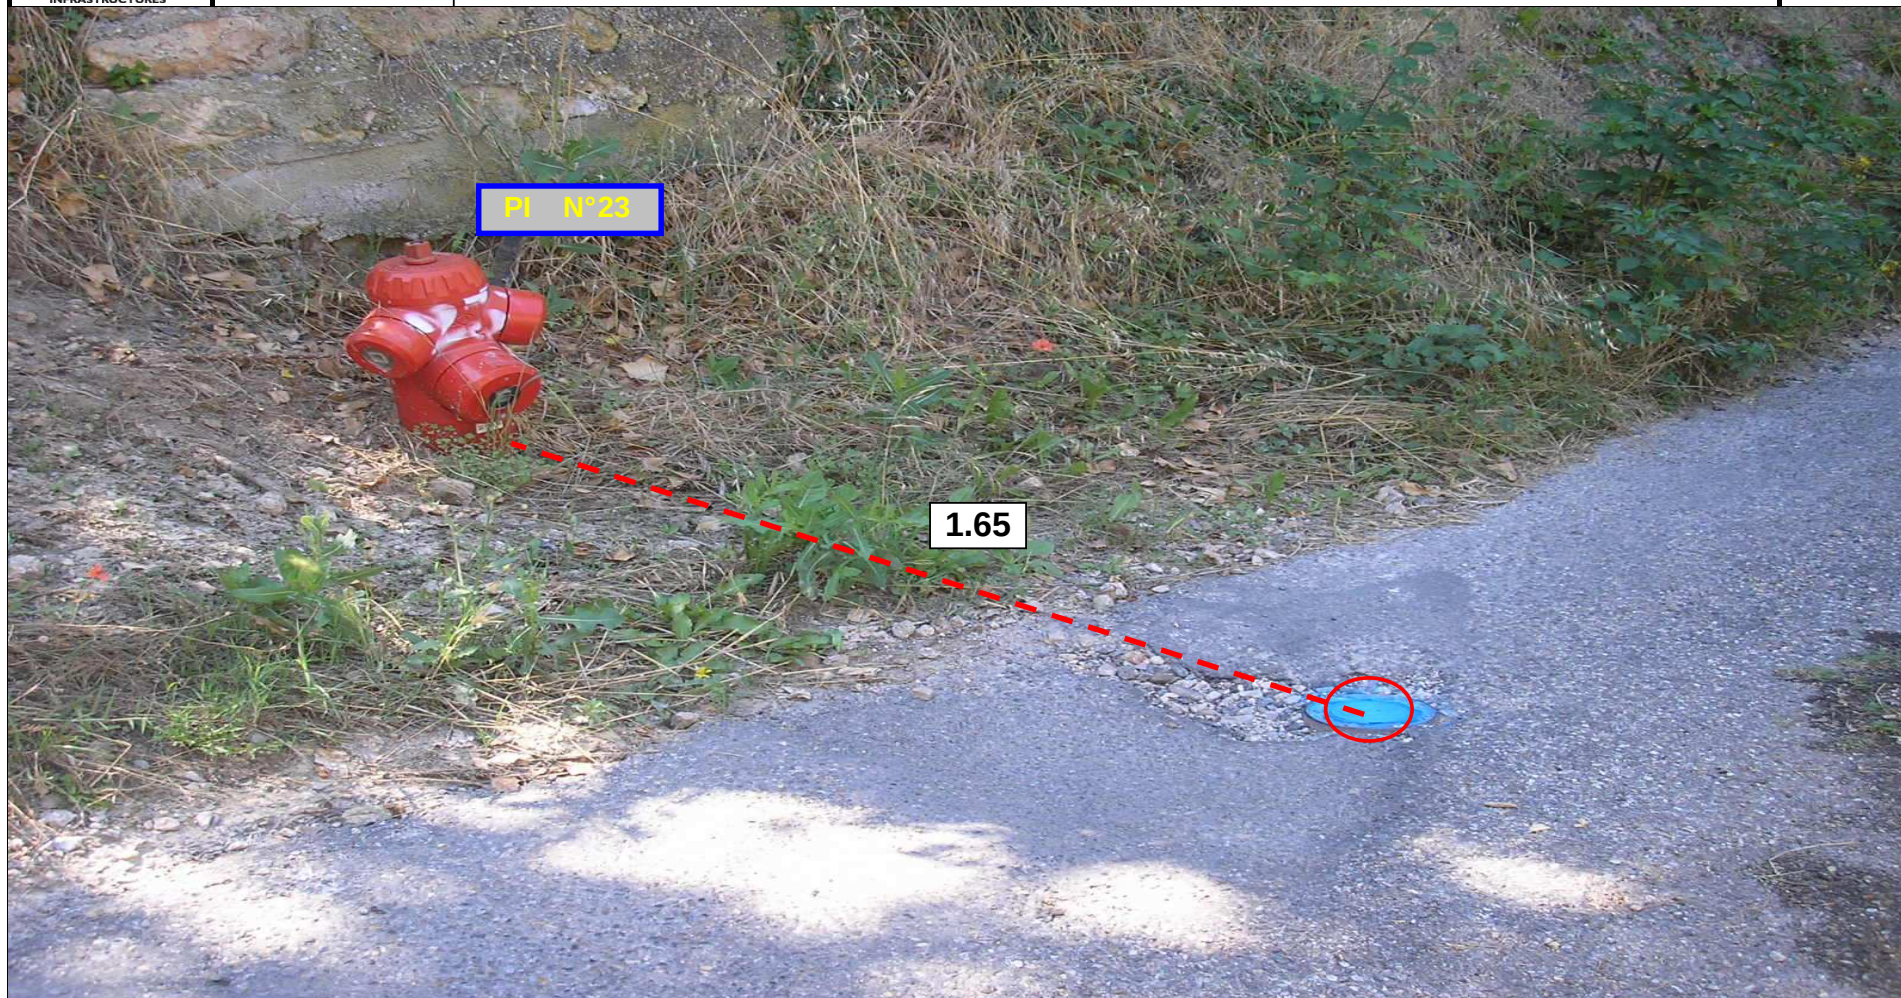

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø60 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

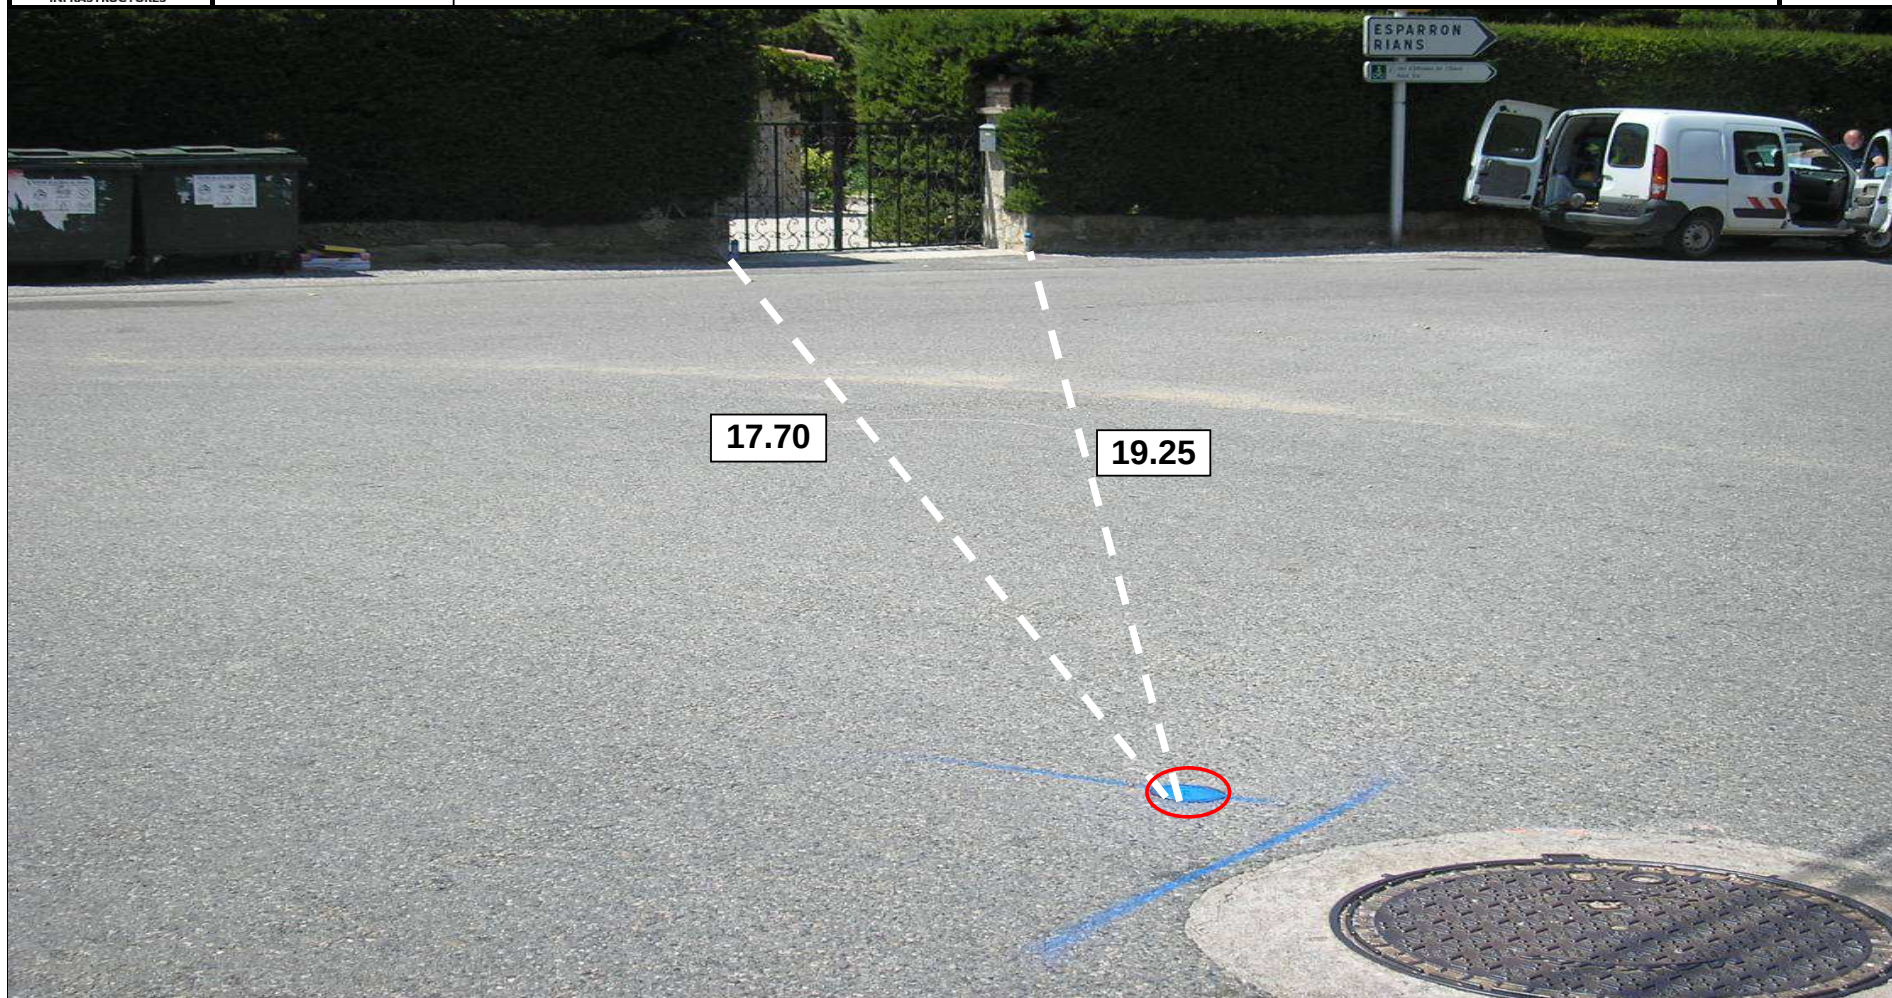

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur la chaussée.conduite Ø100 F.	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

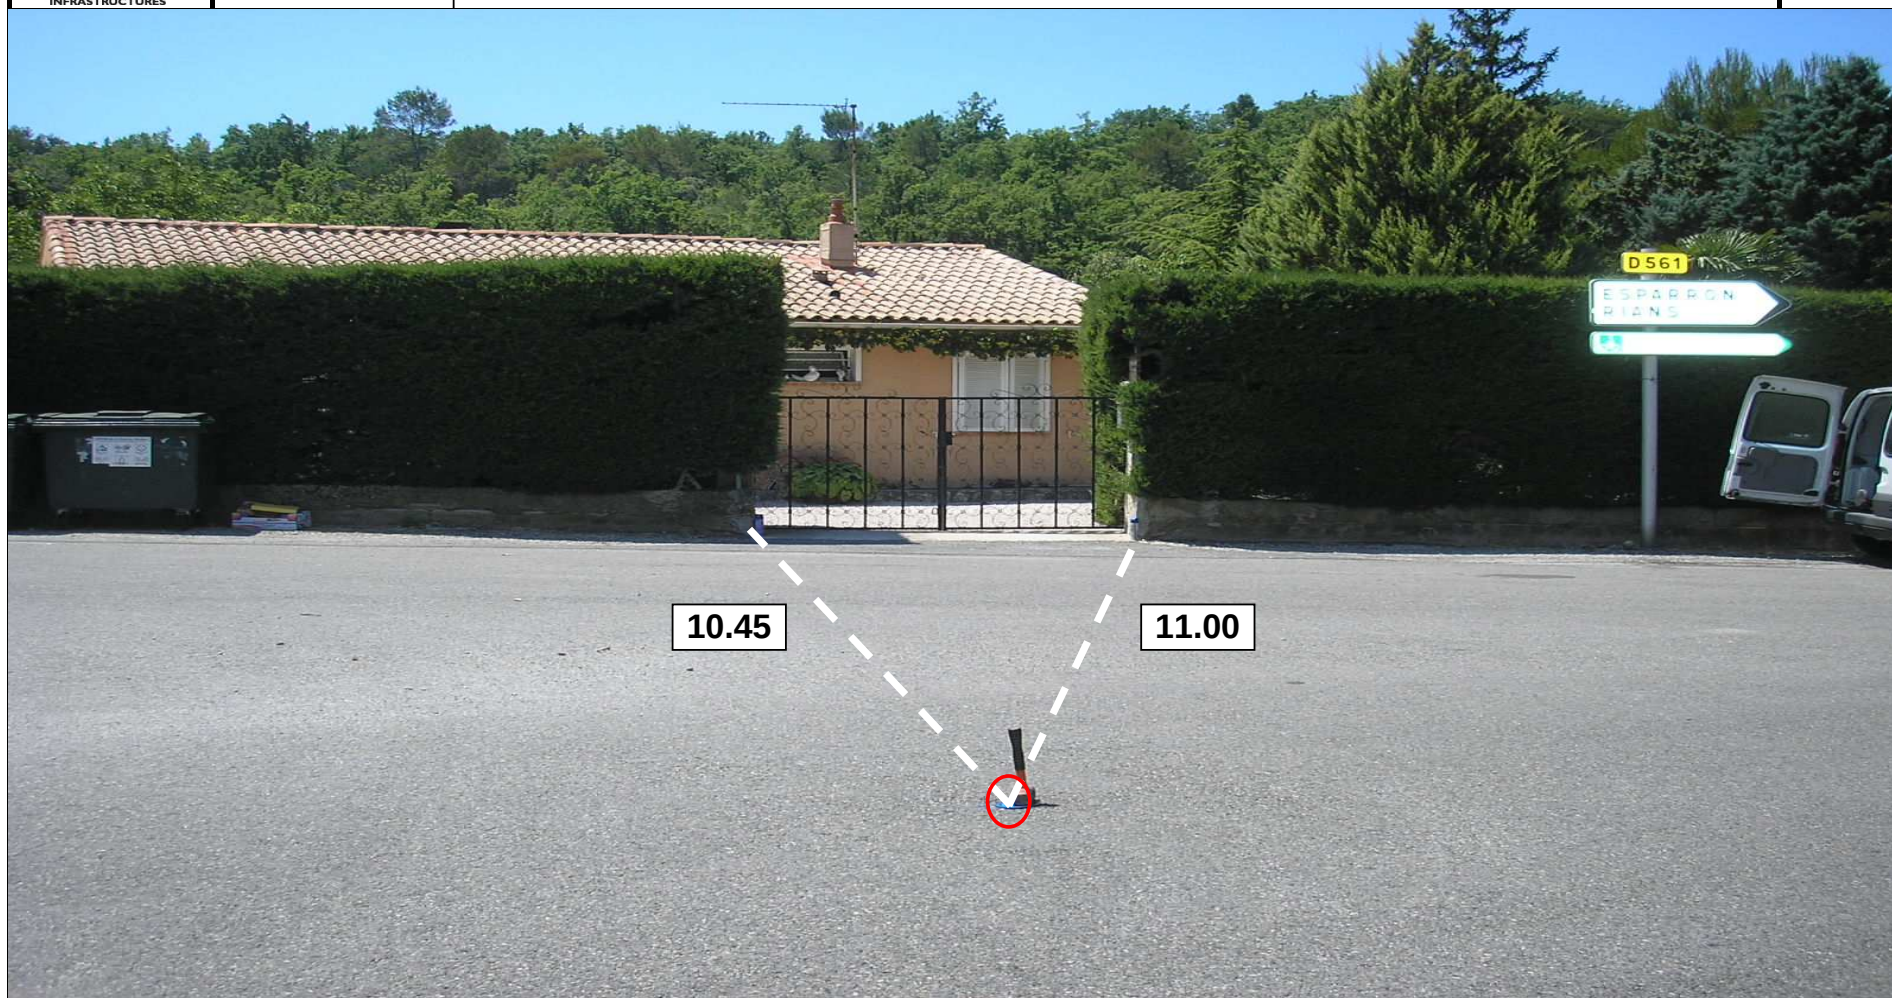

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur la chaussée.conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

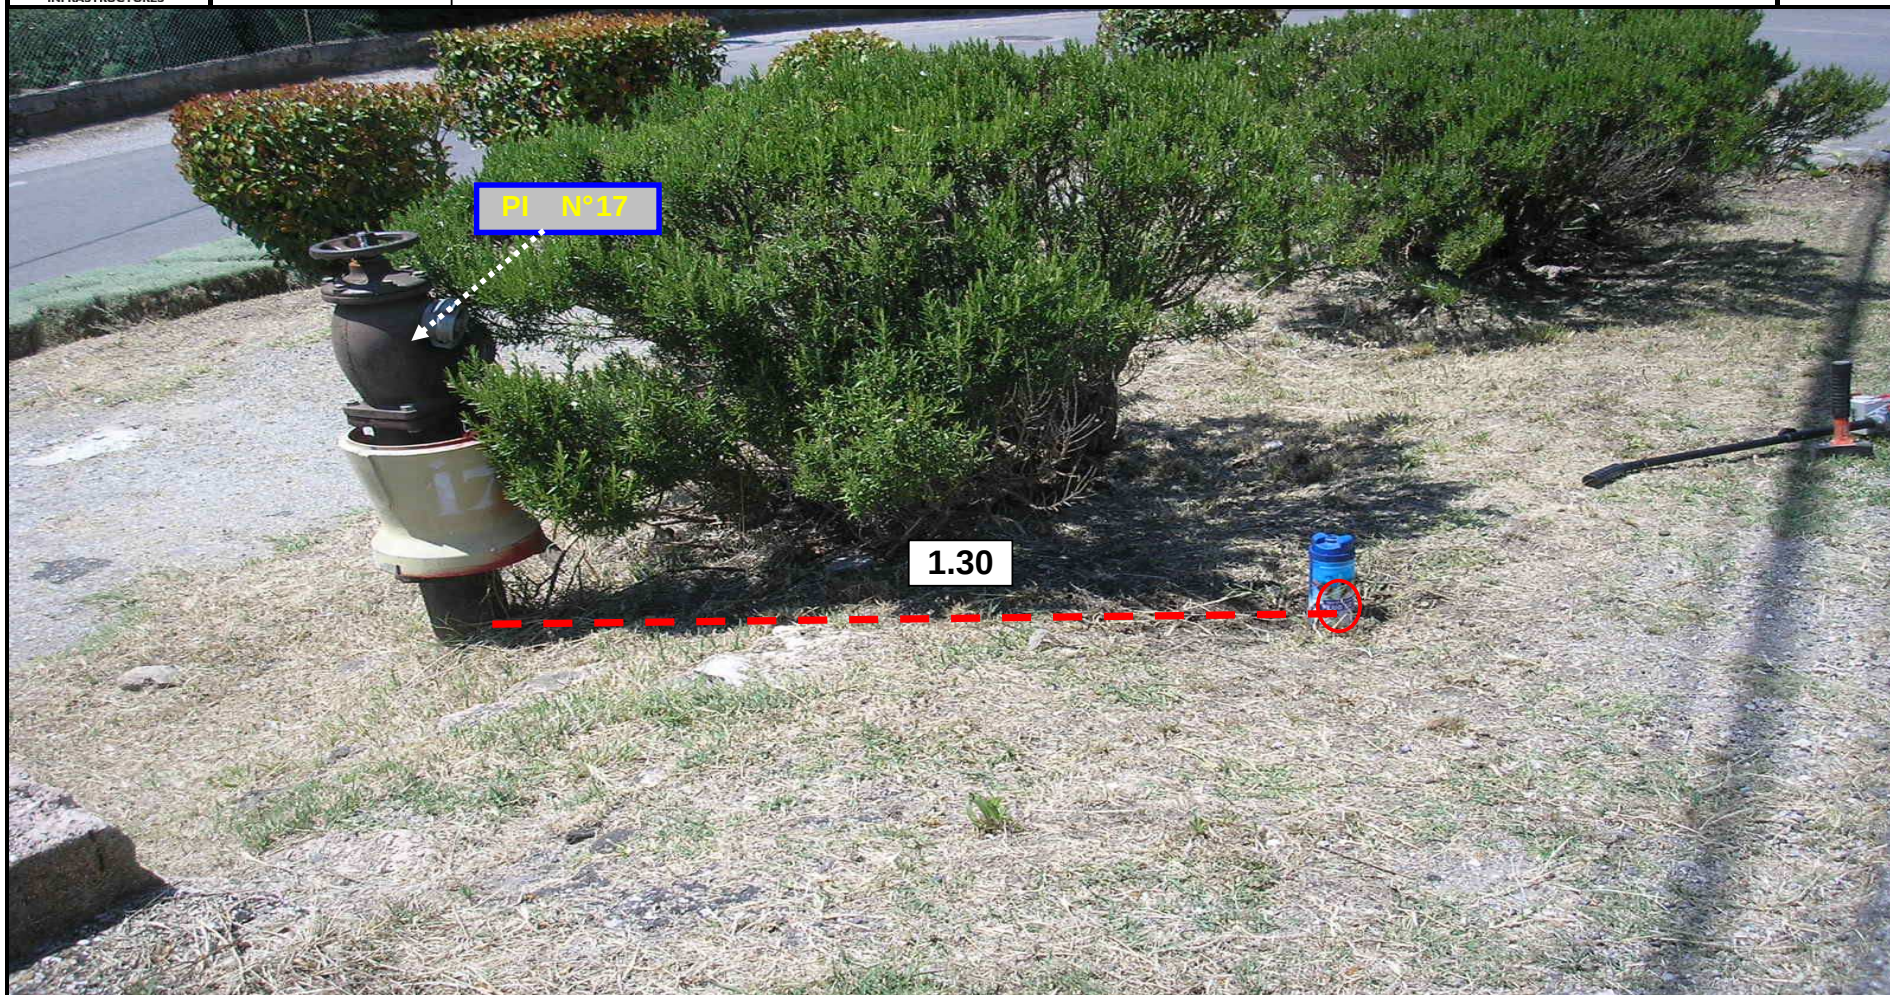


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur gazon; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

 Localisation de l'organe

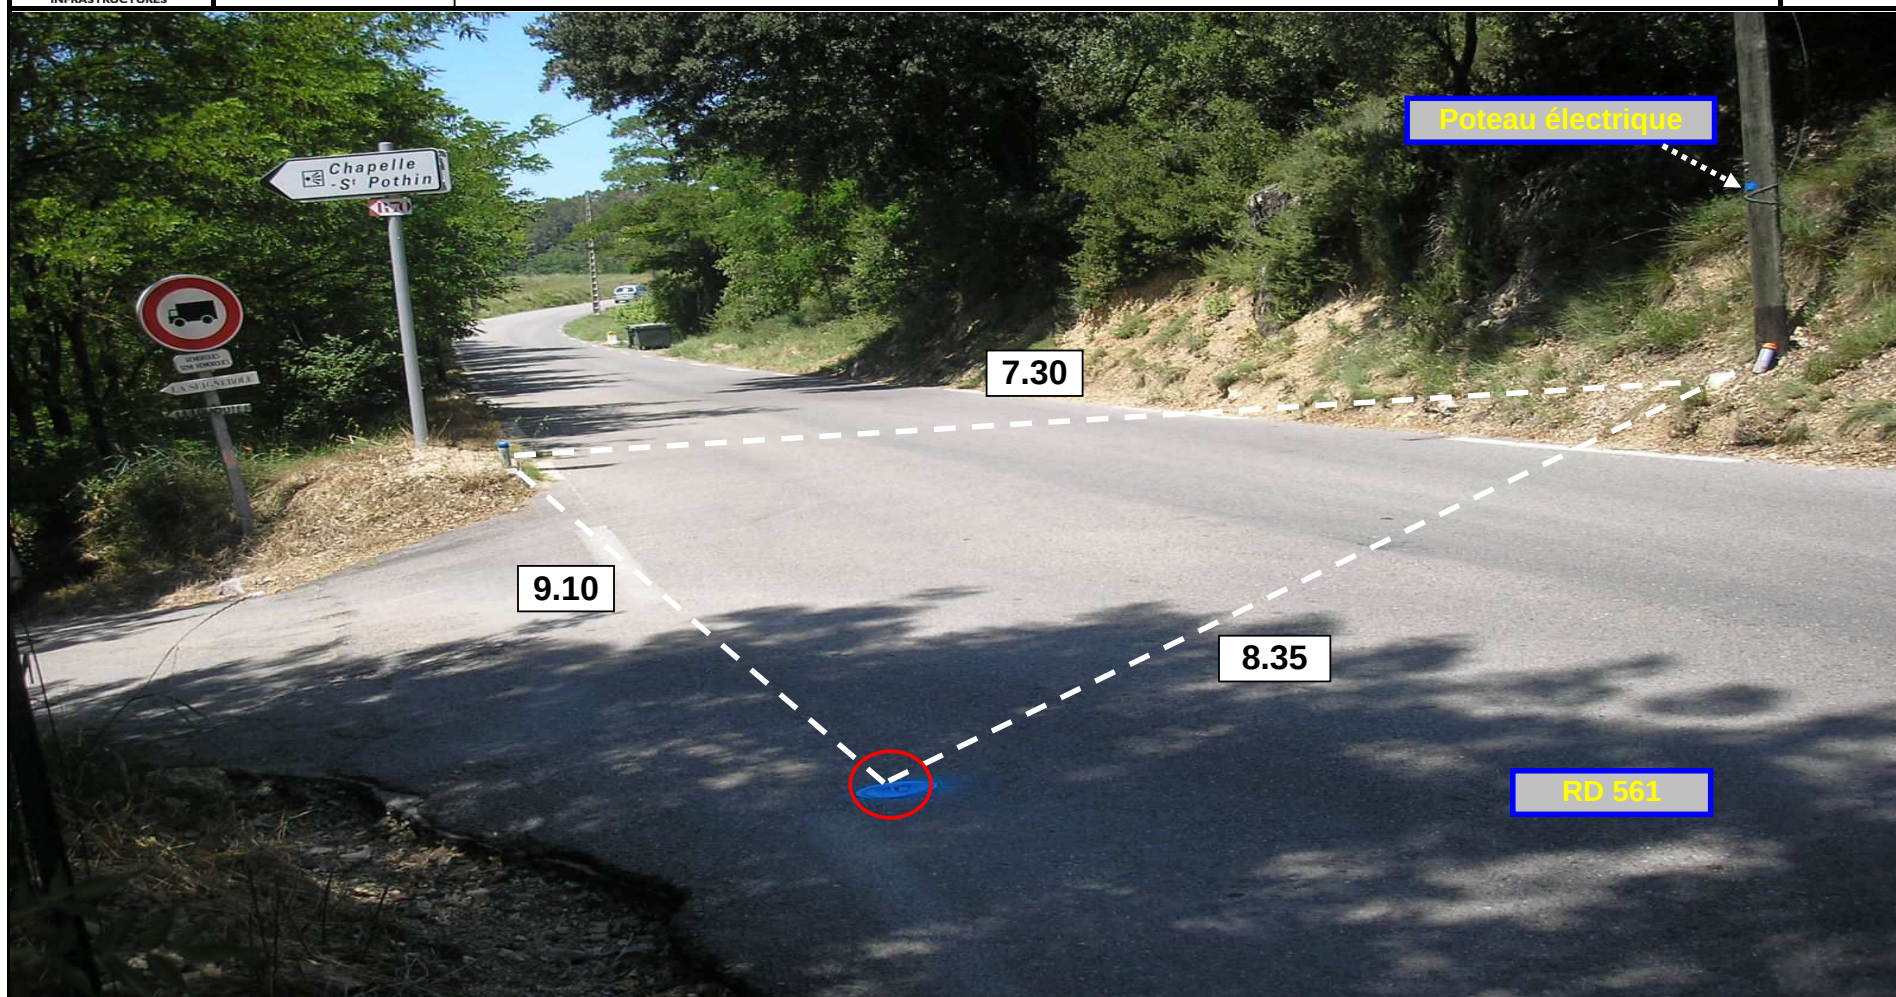


Numéro		Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende	
1	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée ;conduite Ø150 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐				
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐				
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐				
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐				

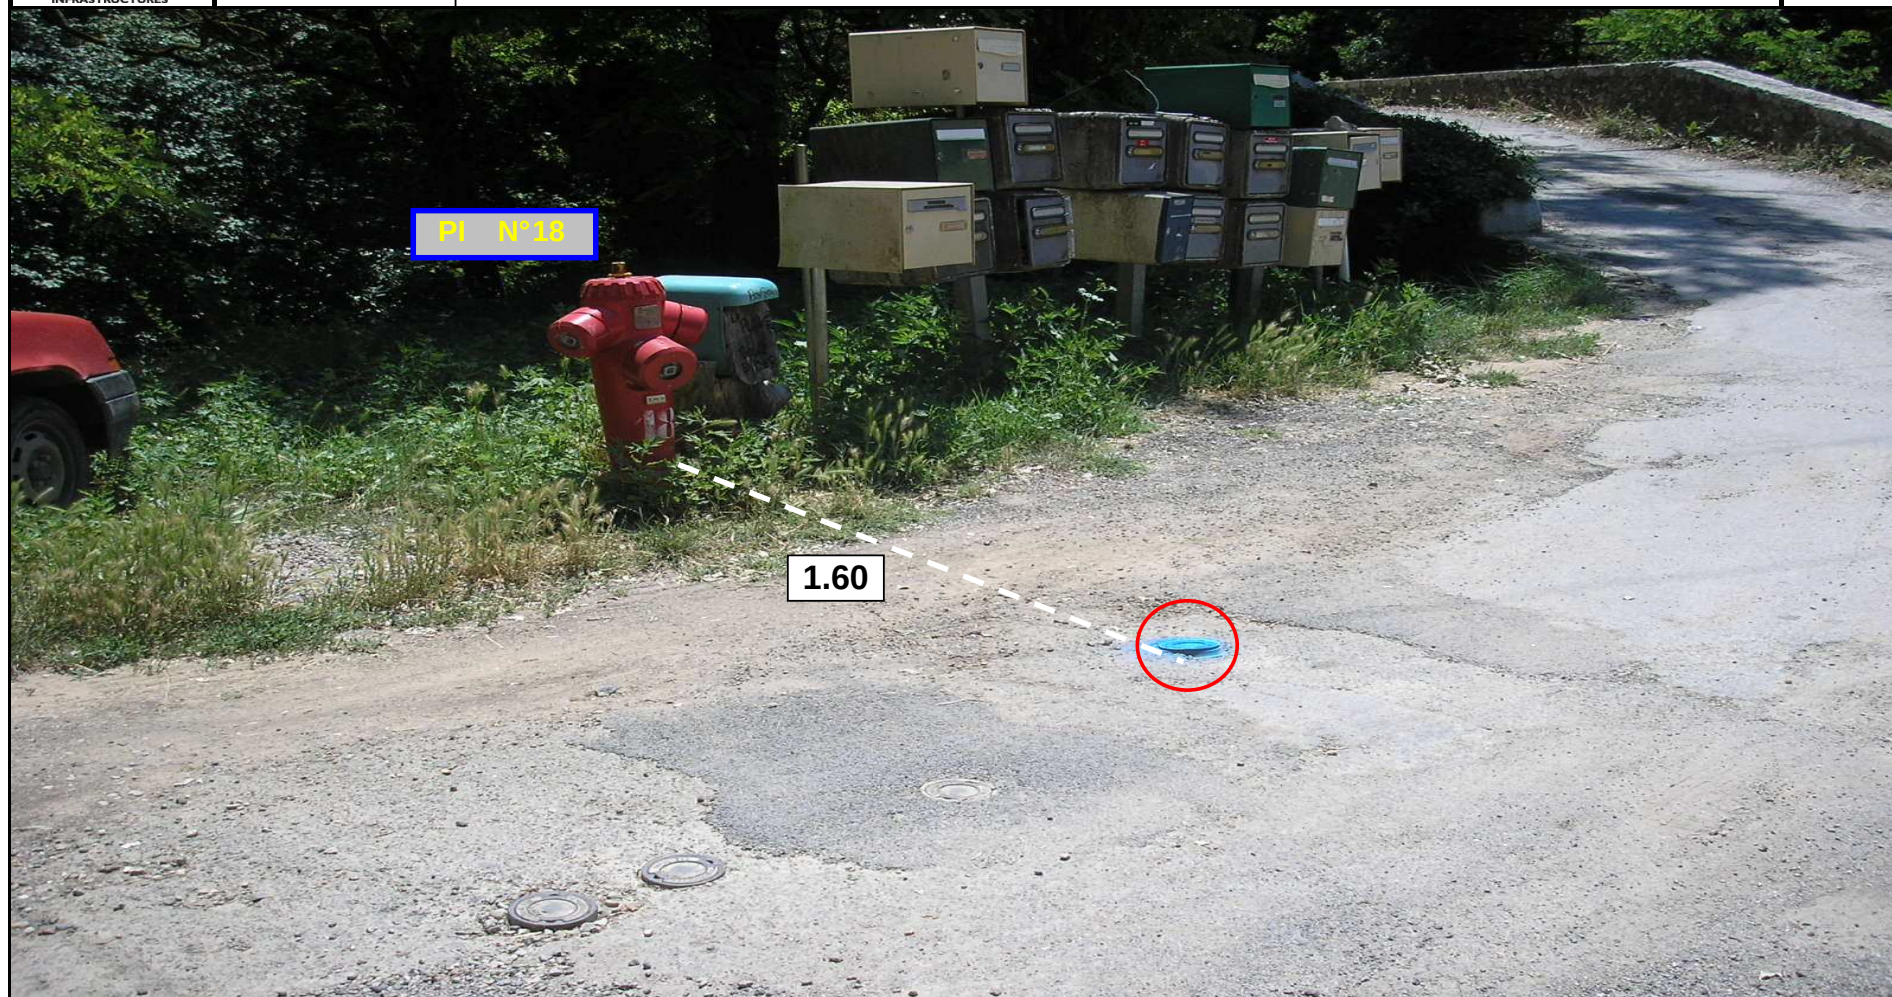


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 150 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

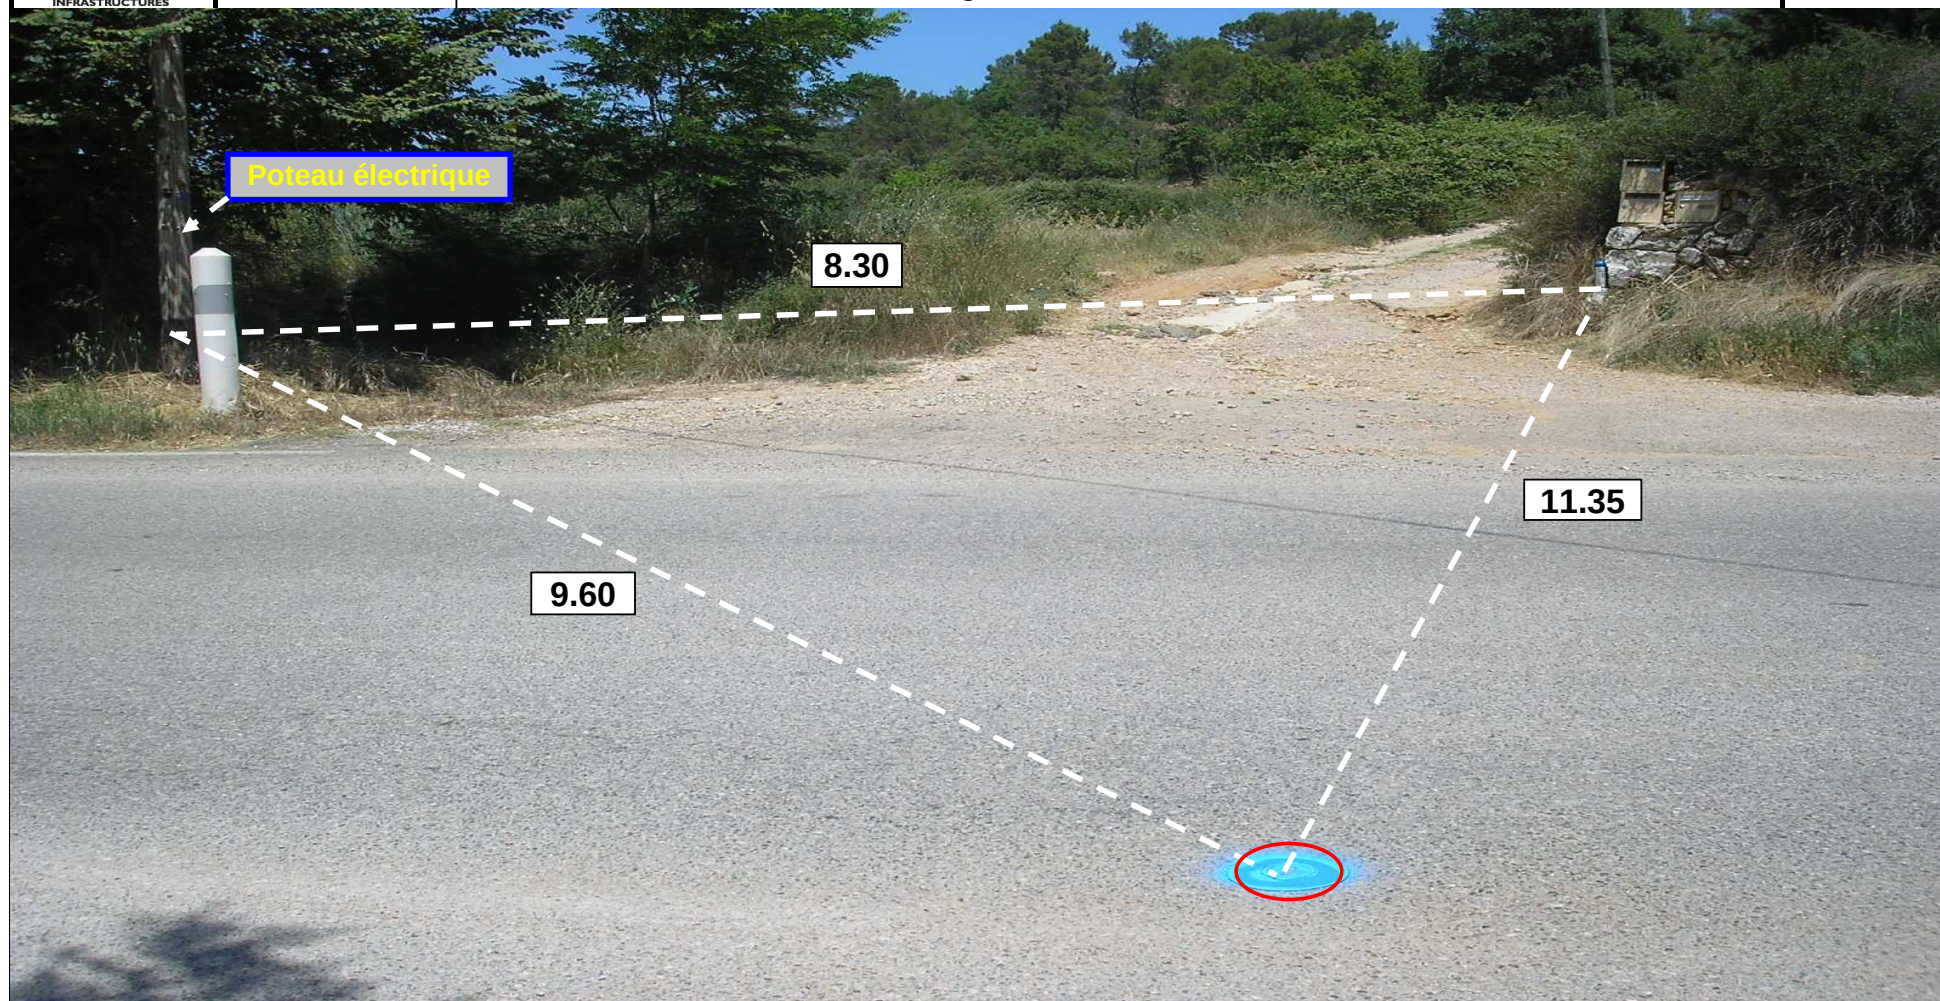

Número	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø150 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		— — —
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		○ Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
	▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

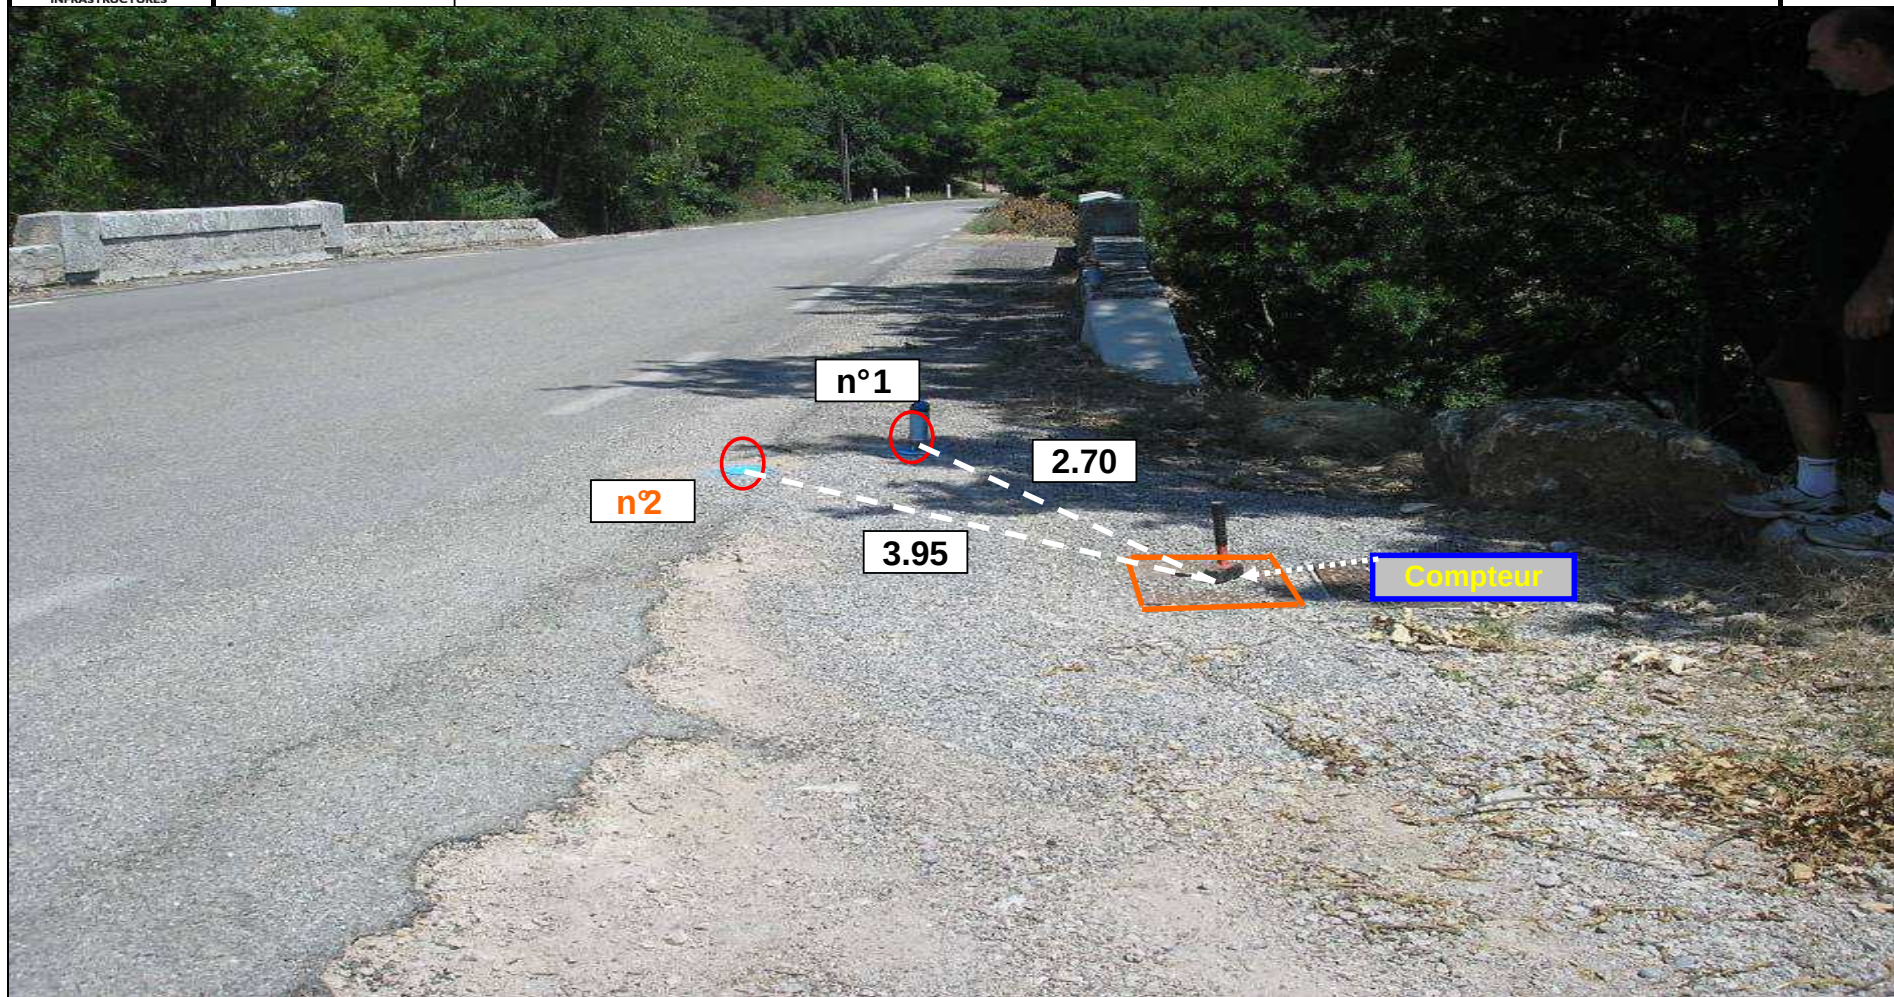


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de vidange	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 150 F.		— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
2	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			

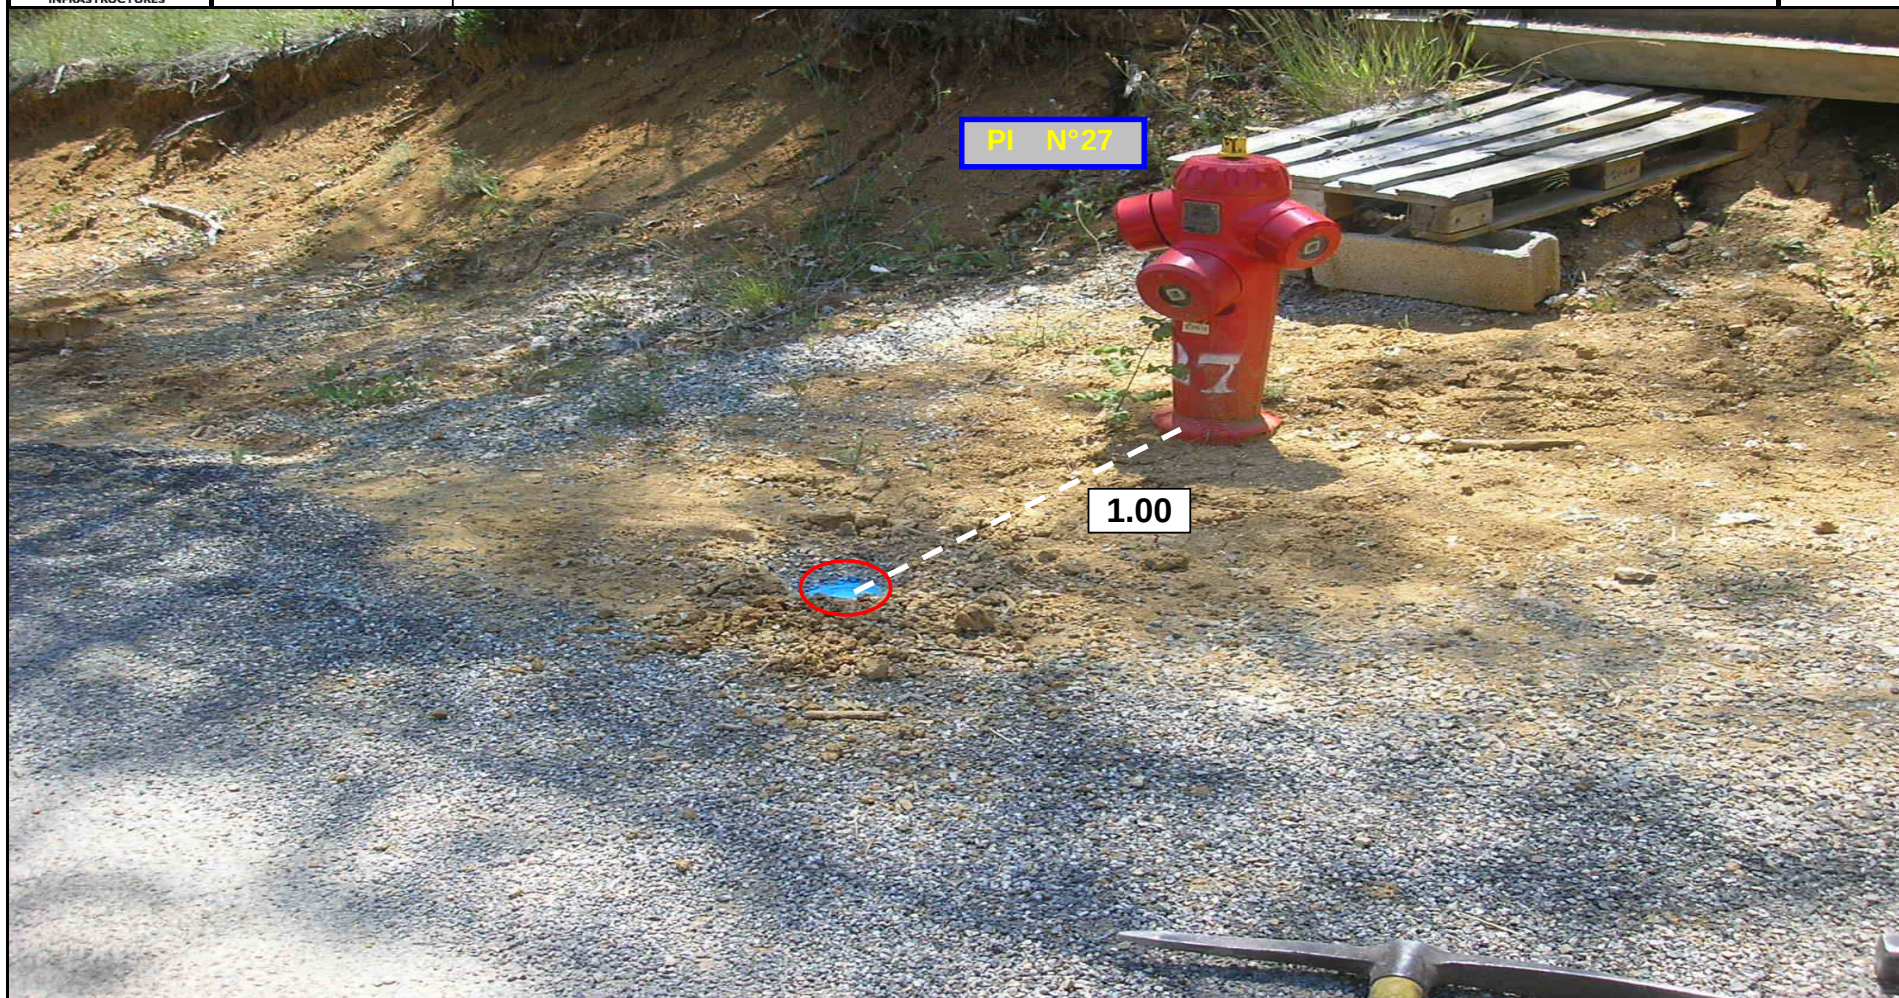

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés au bord de chaussée; conduite Ø150 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		


 Localisation de l'organe

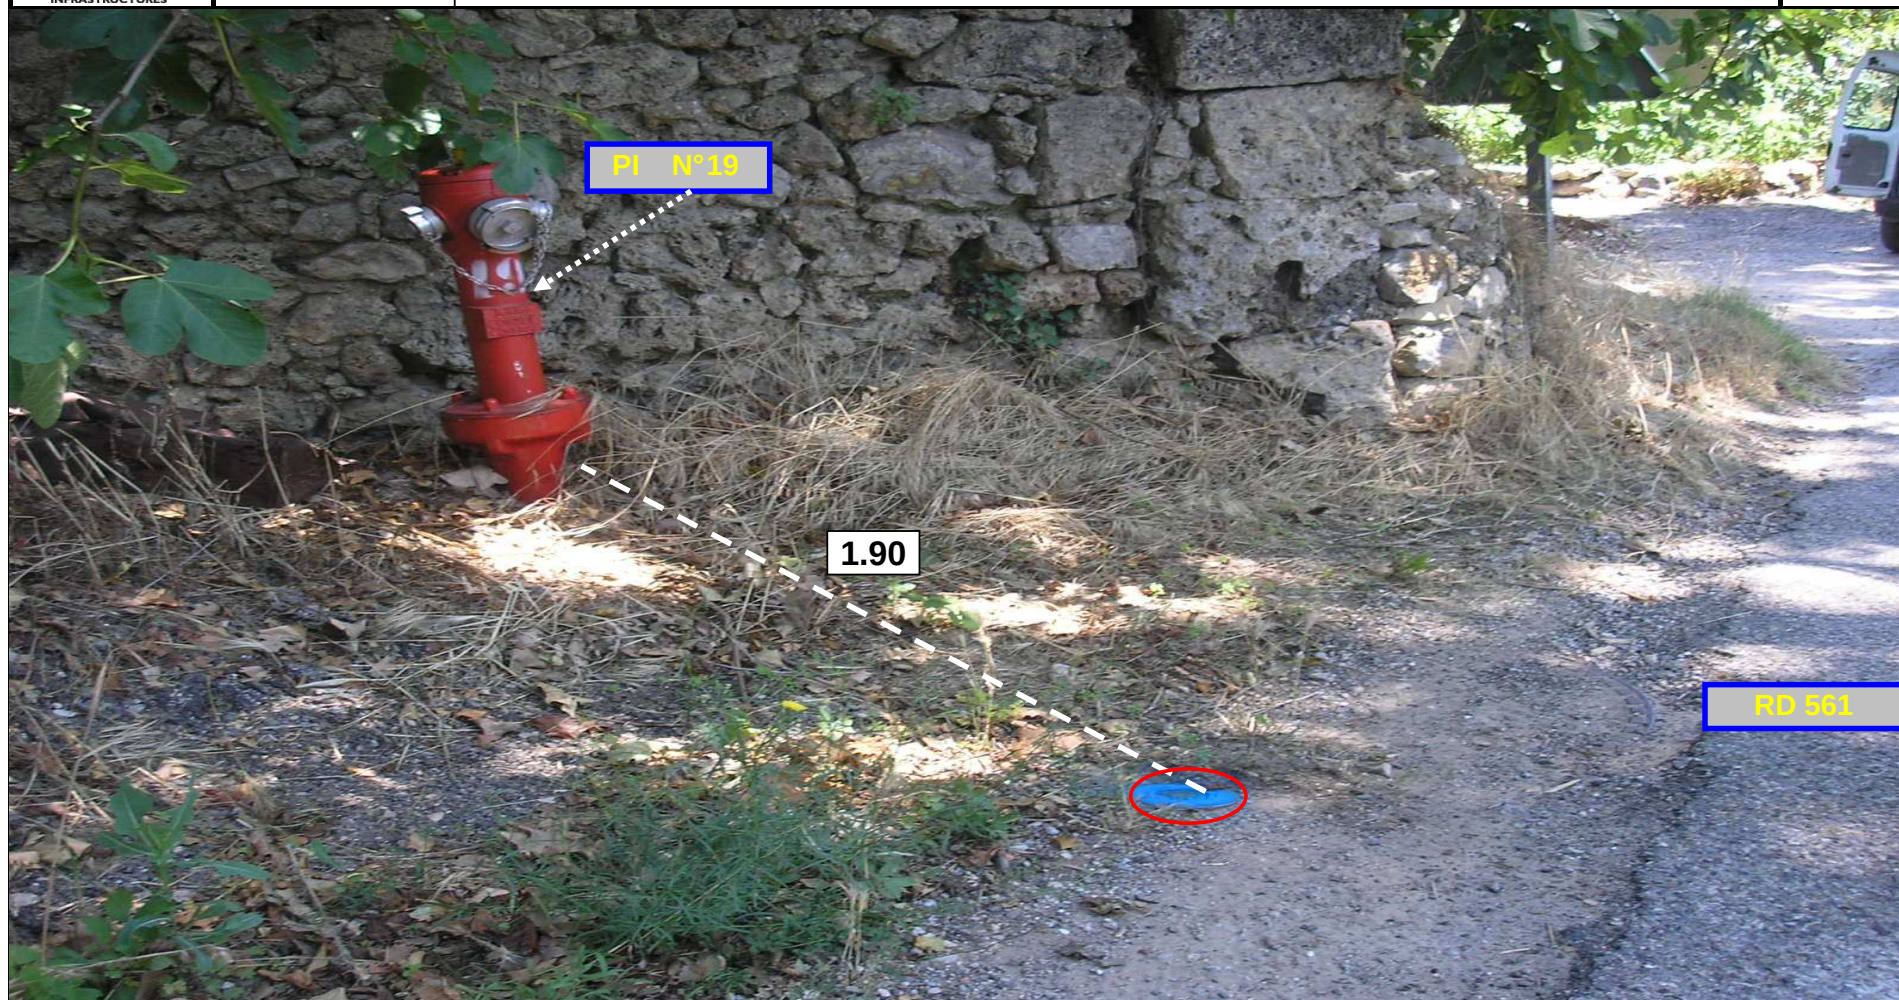


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

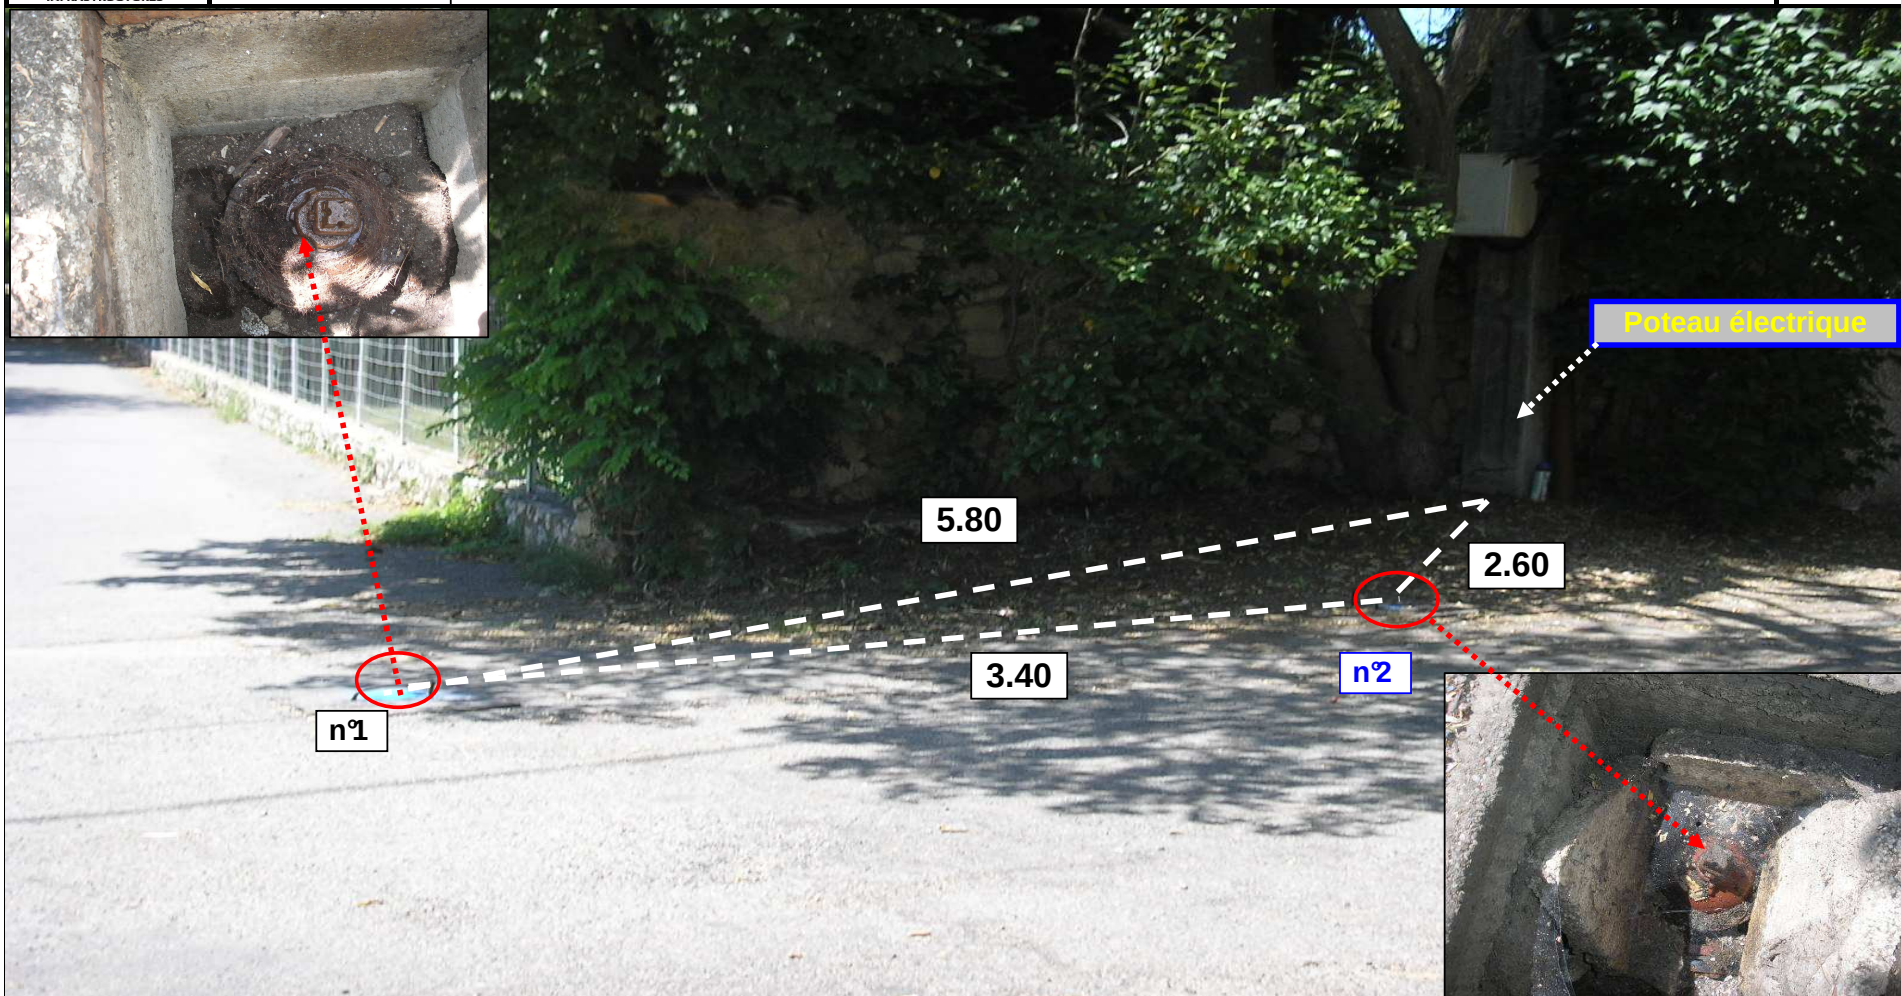

Numéro		Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende		
1	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Vanne sous regard; conduite Ø 100 F. Vanne sous regard; conduite Ø 100 F.			— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère ○ Localisation de l'organe	
2	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐					
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐					
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐					
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐					

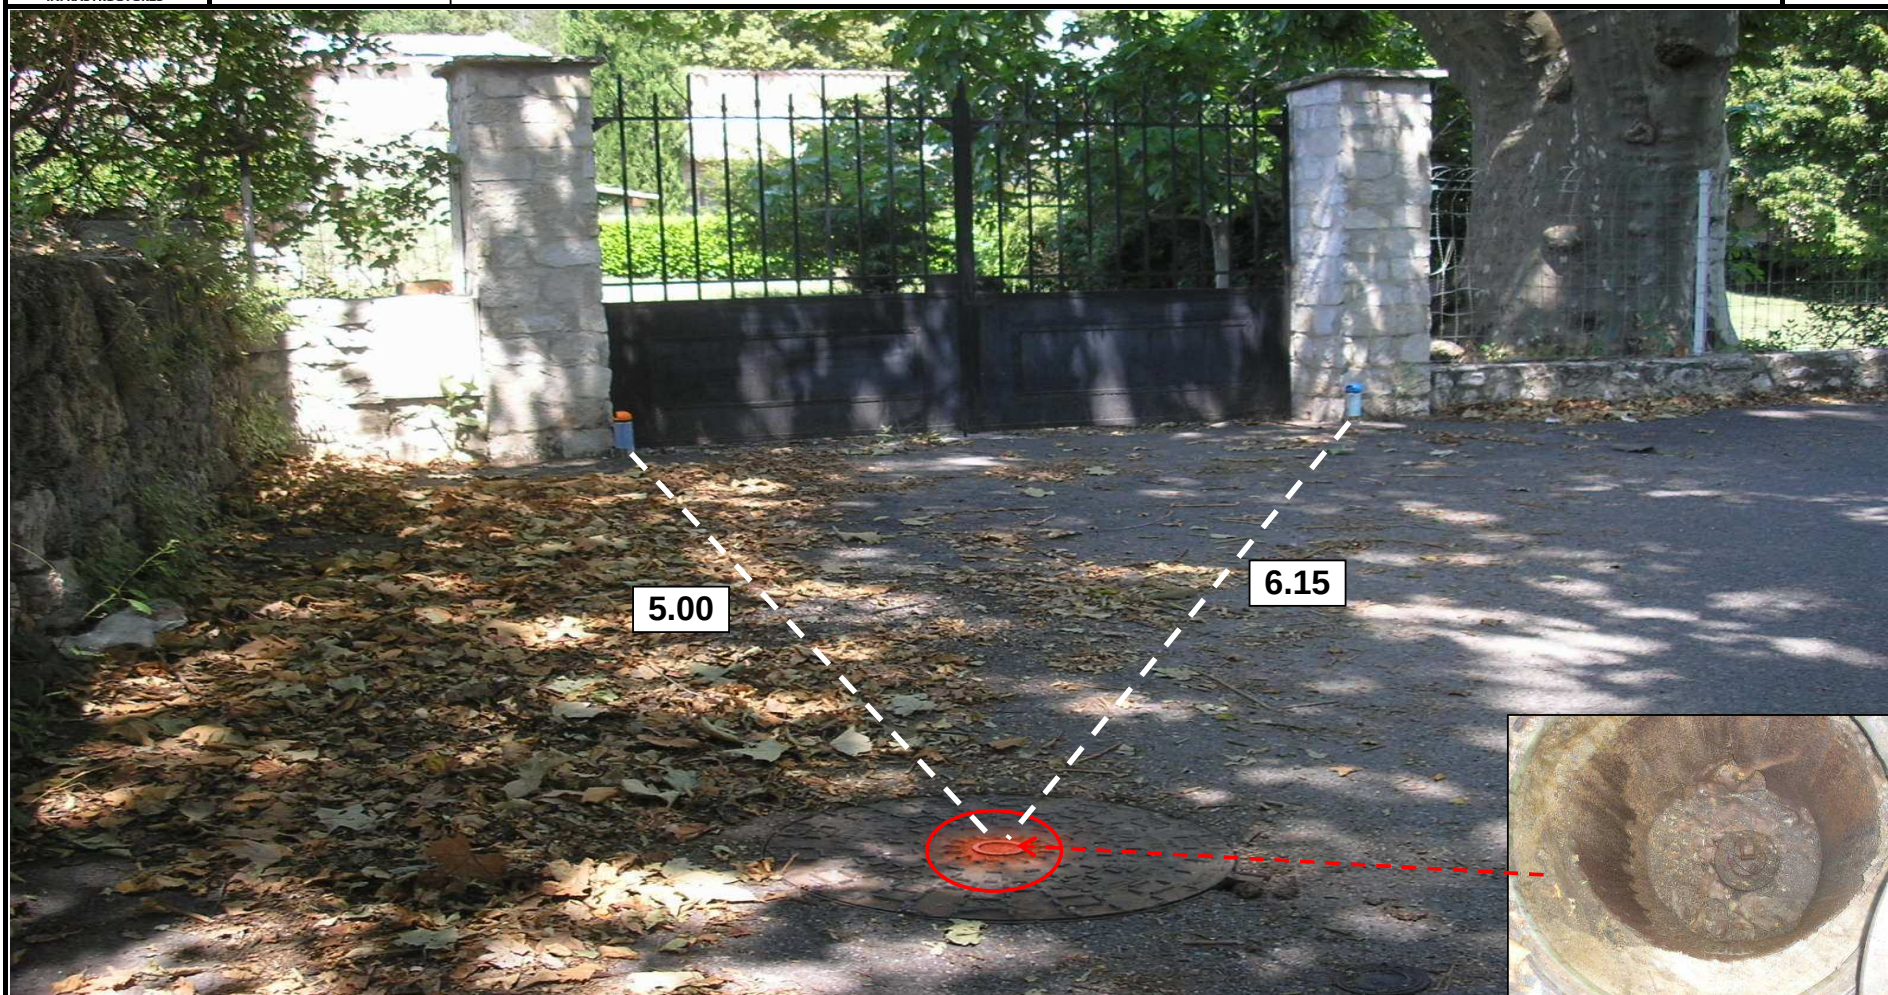


Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	▼	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Vanne sous regard; conduite Ø 80 F.	distance en mètre du point de - - l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		▼	Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

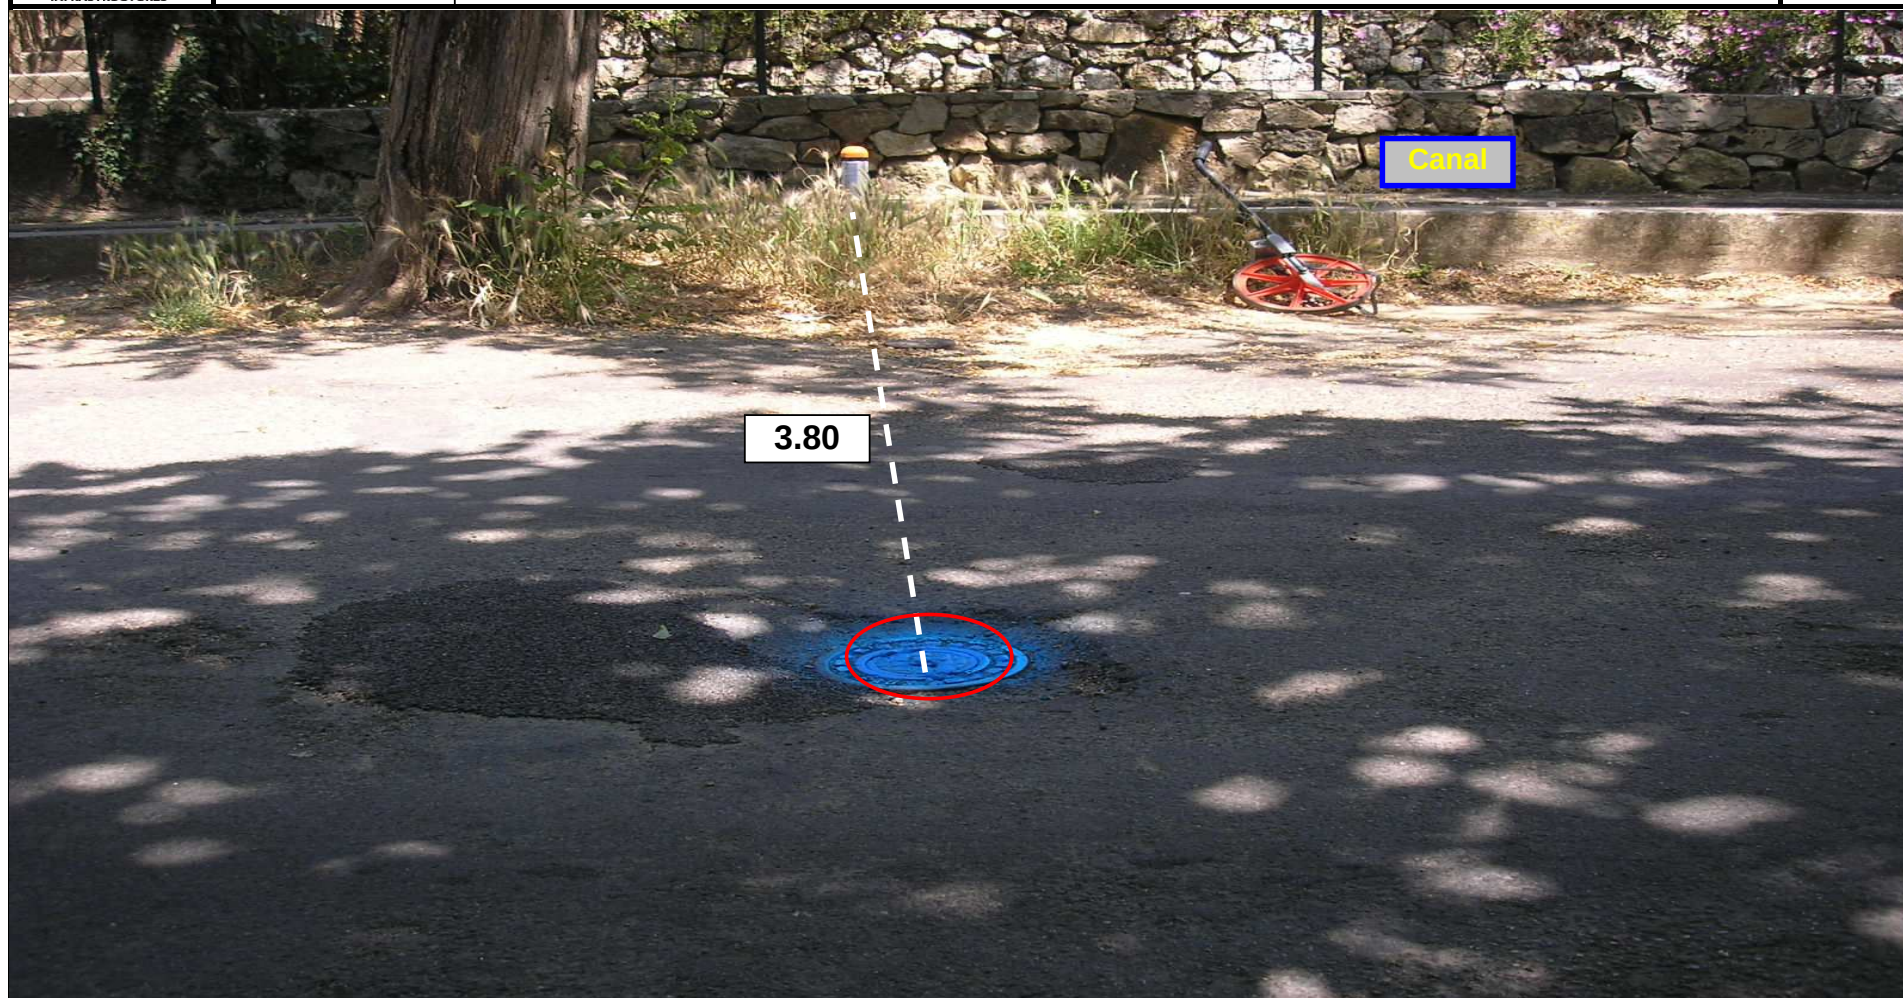

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

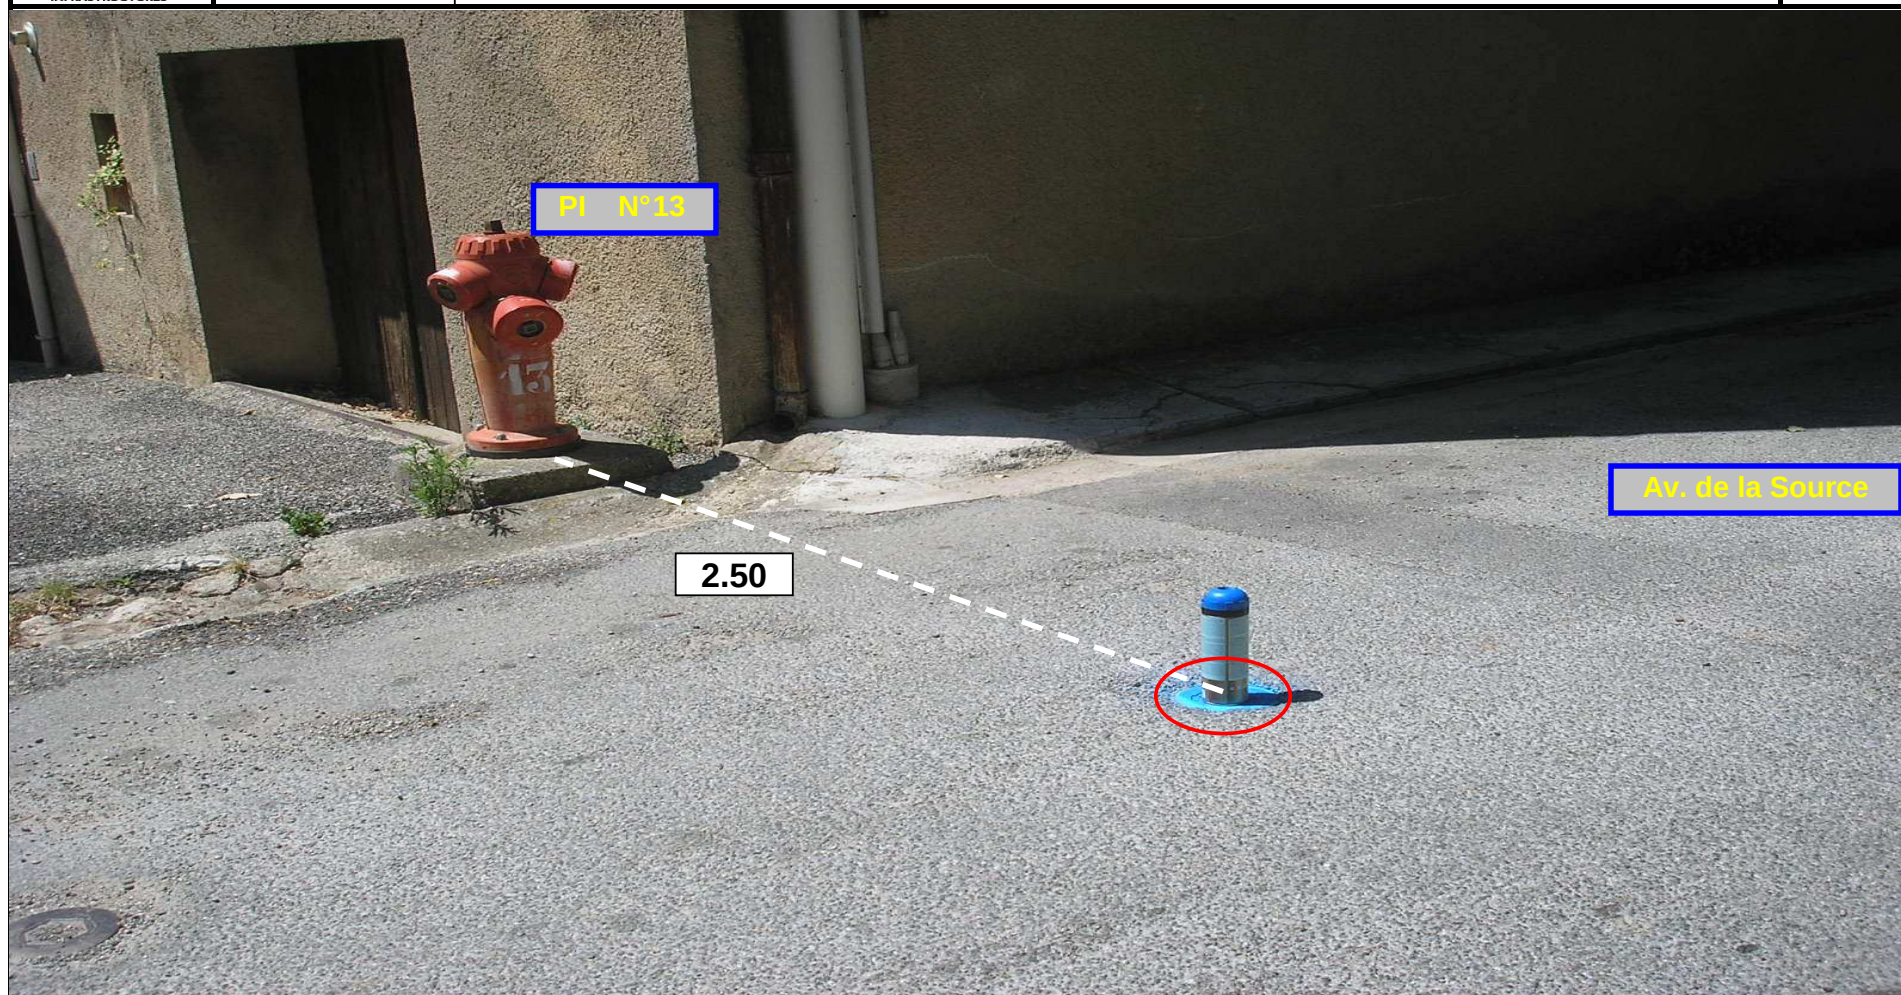

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de -- l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

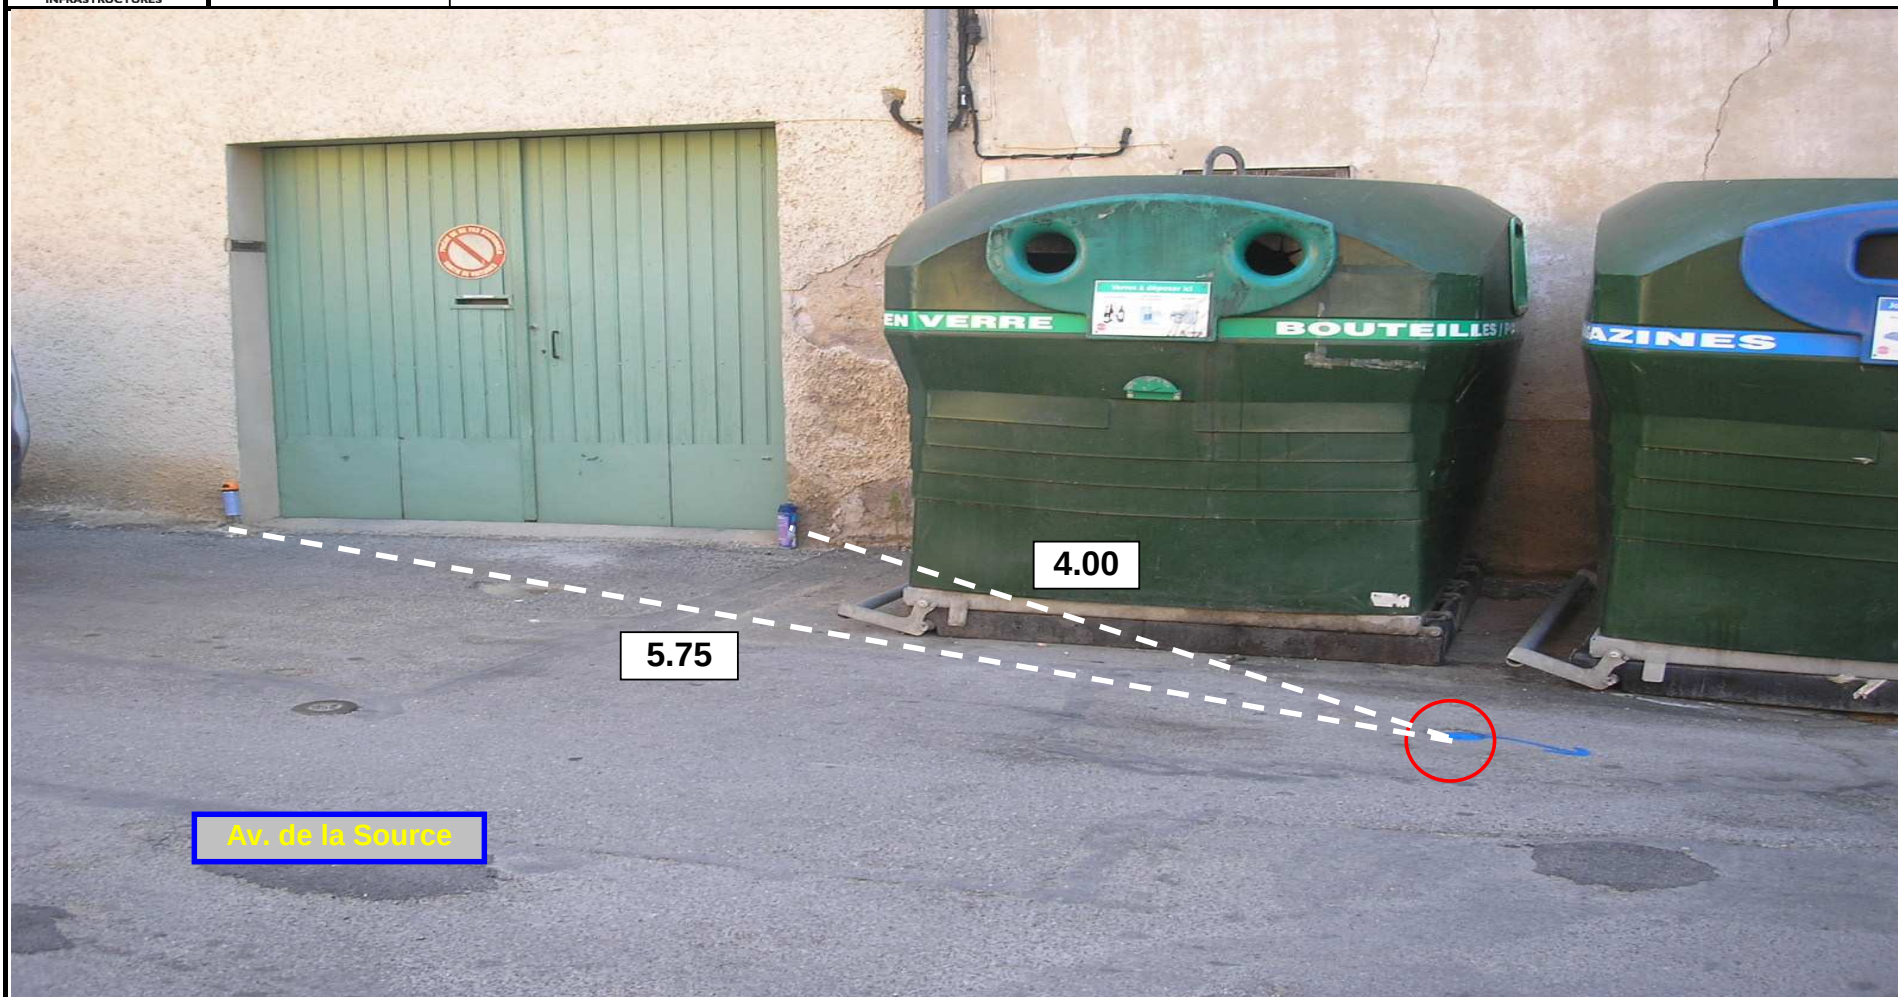

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		


 Localisation de l'organe

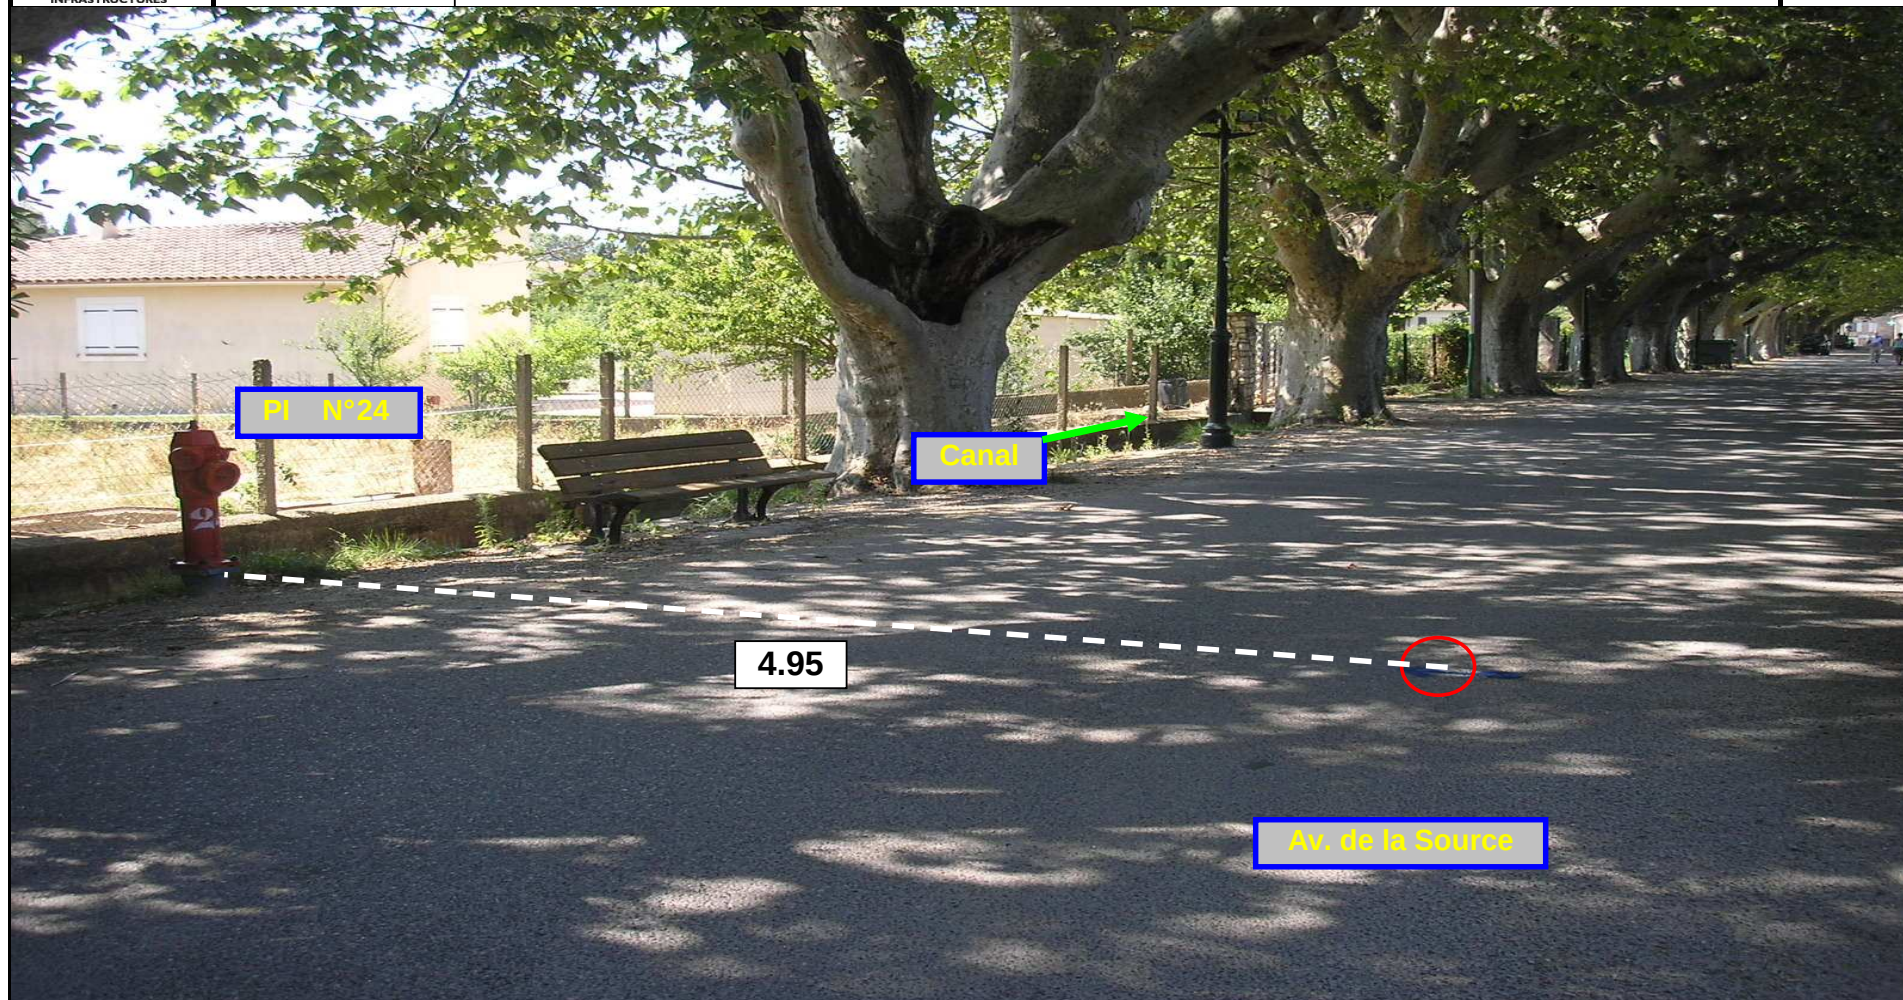

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de poteau incendie	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 80 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		




Localisation de l'organe

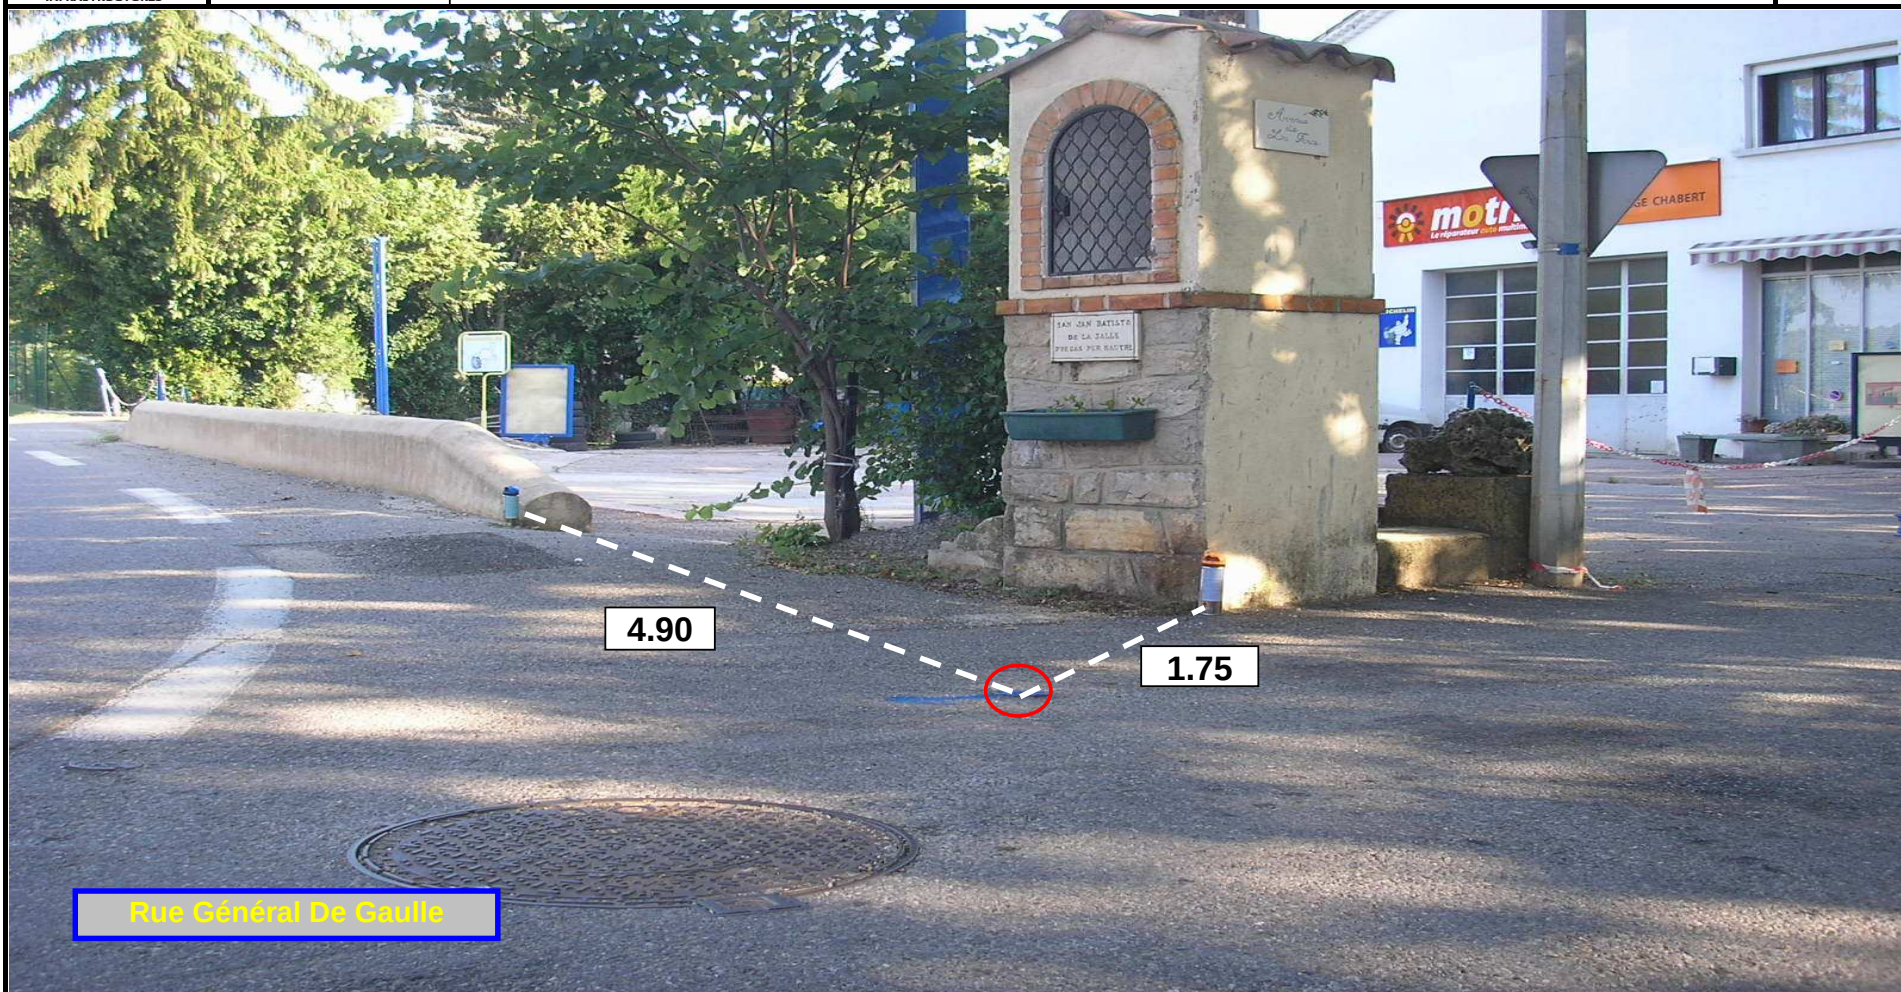

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés					Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 80 F.		distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐			Localisation de l'organe

	Dossier A0044	COMMUNE DE VARAGES Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable Carnet de vannage - secteur Village	65
---	--------------------------	--	-----------

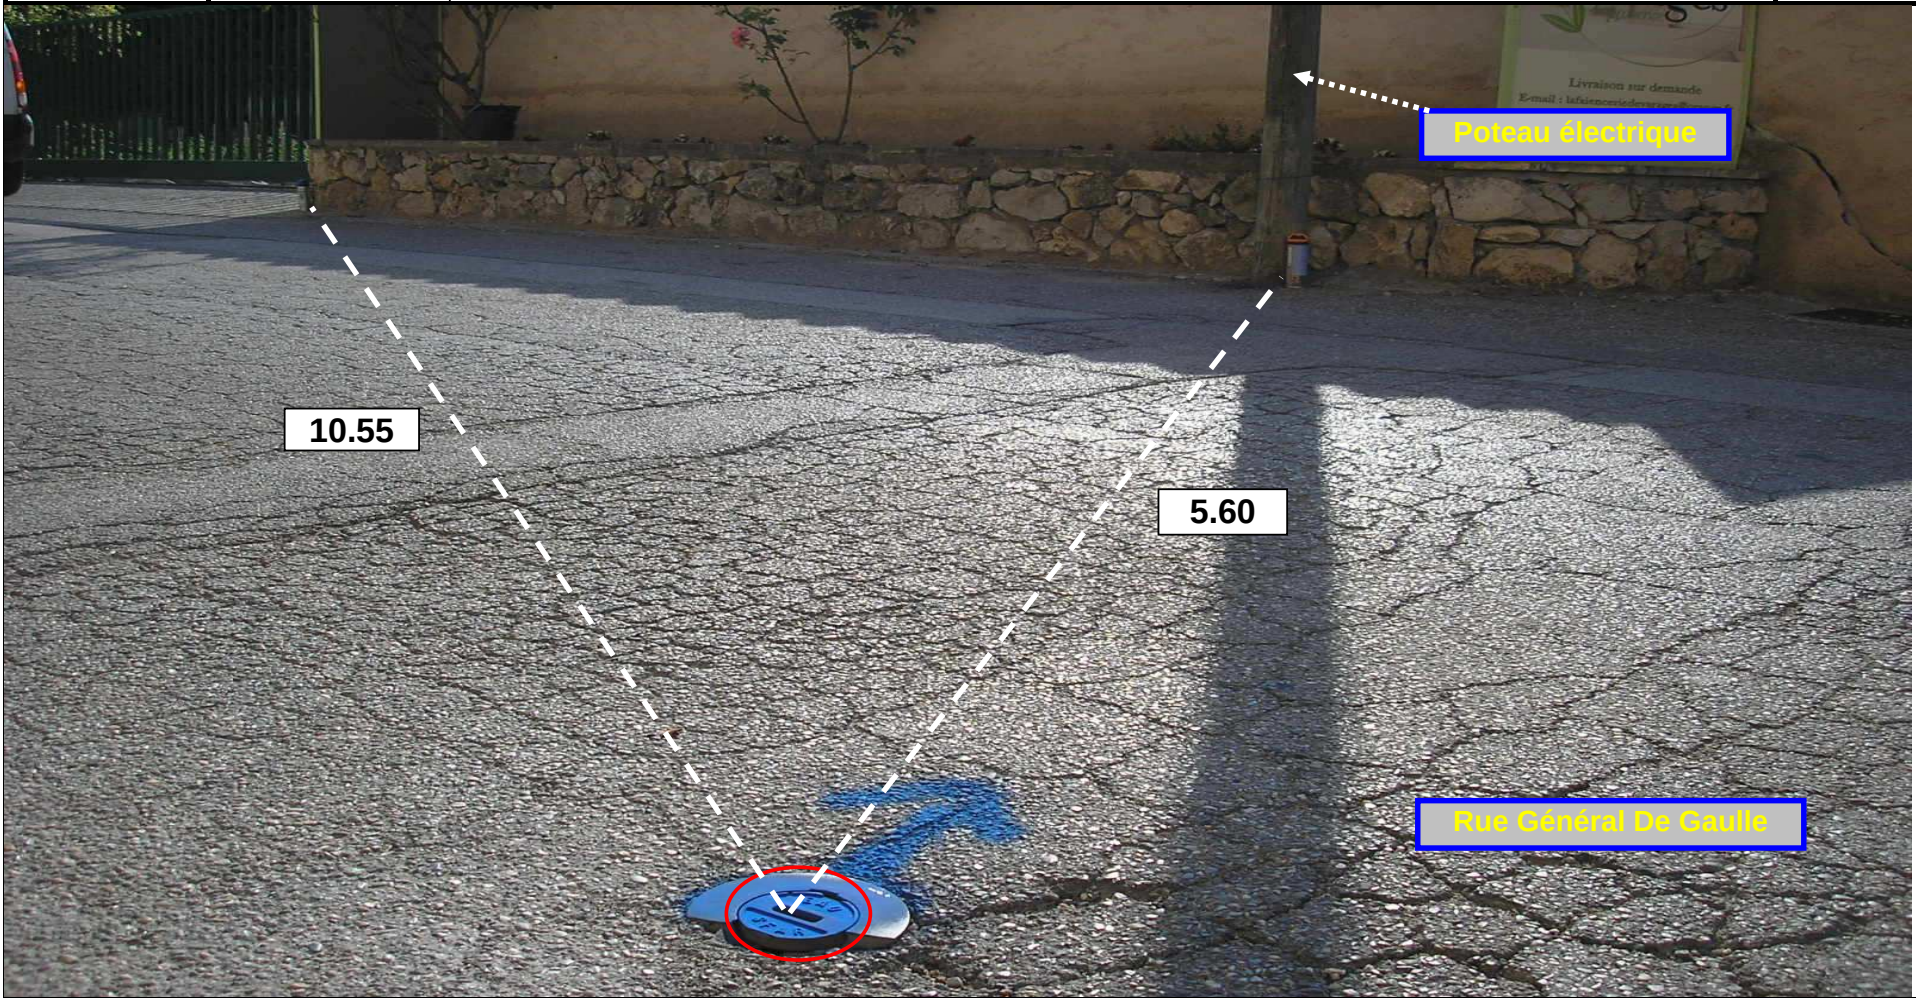


Poteau électrique

10.55


5.60

Rue Général De Gaulle

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés	Légende
1	vanne de secteur ▼	Bon état ☒ Fuite ☐ Non fonctionnel ☐	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
	▼	Bon état ☐ Fuite ☐ Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐ Fuite ☐ Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐ Fuite ☐ Non fonctionnel ☐	
	▼	Bon état ☐ Fuite ☐ Non fonctionnel ☐	

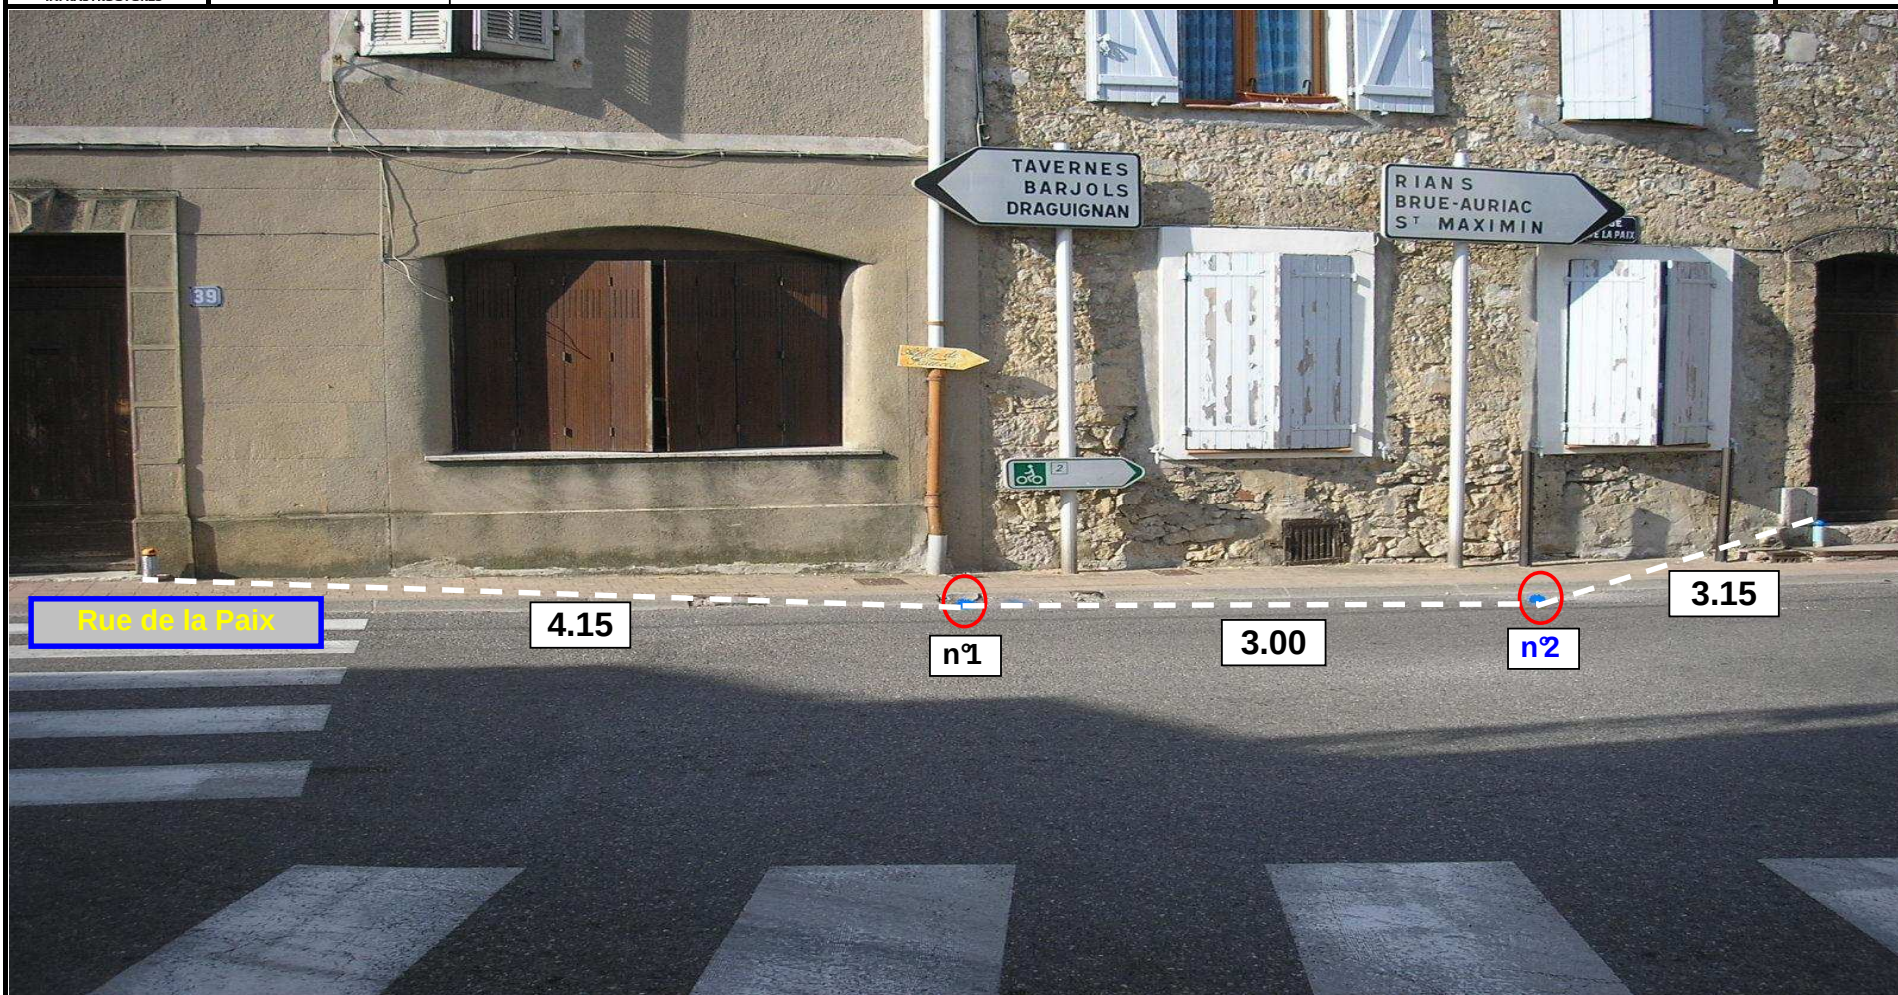

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	— — distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère Localisation de l'organe
2	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

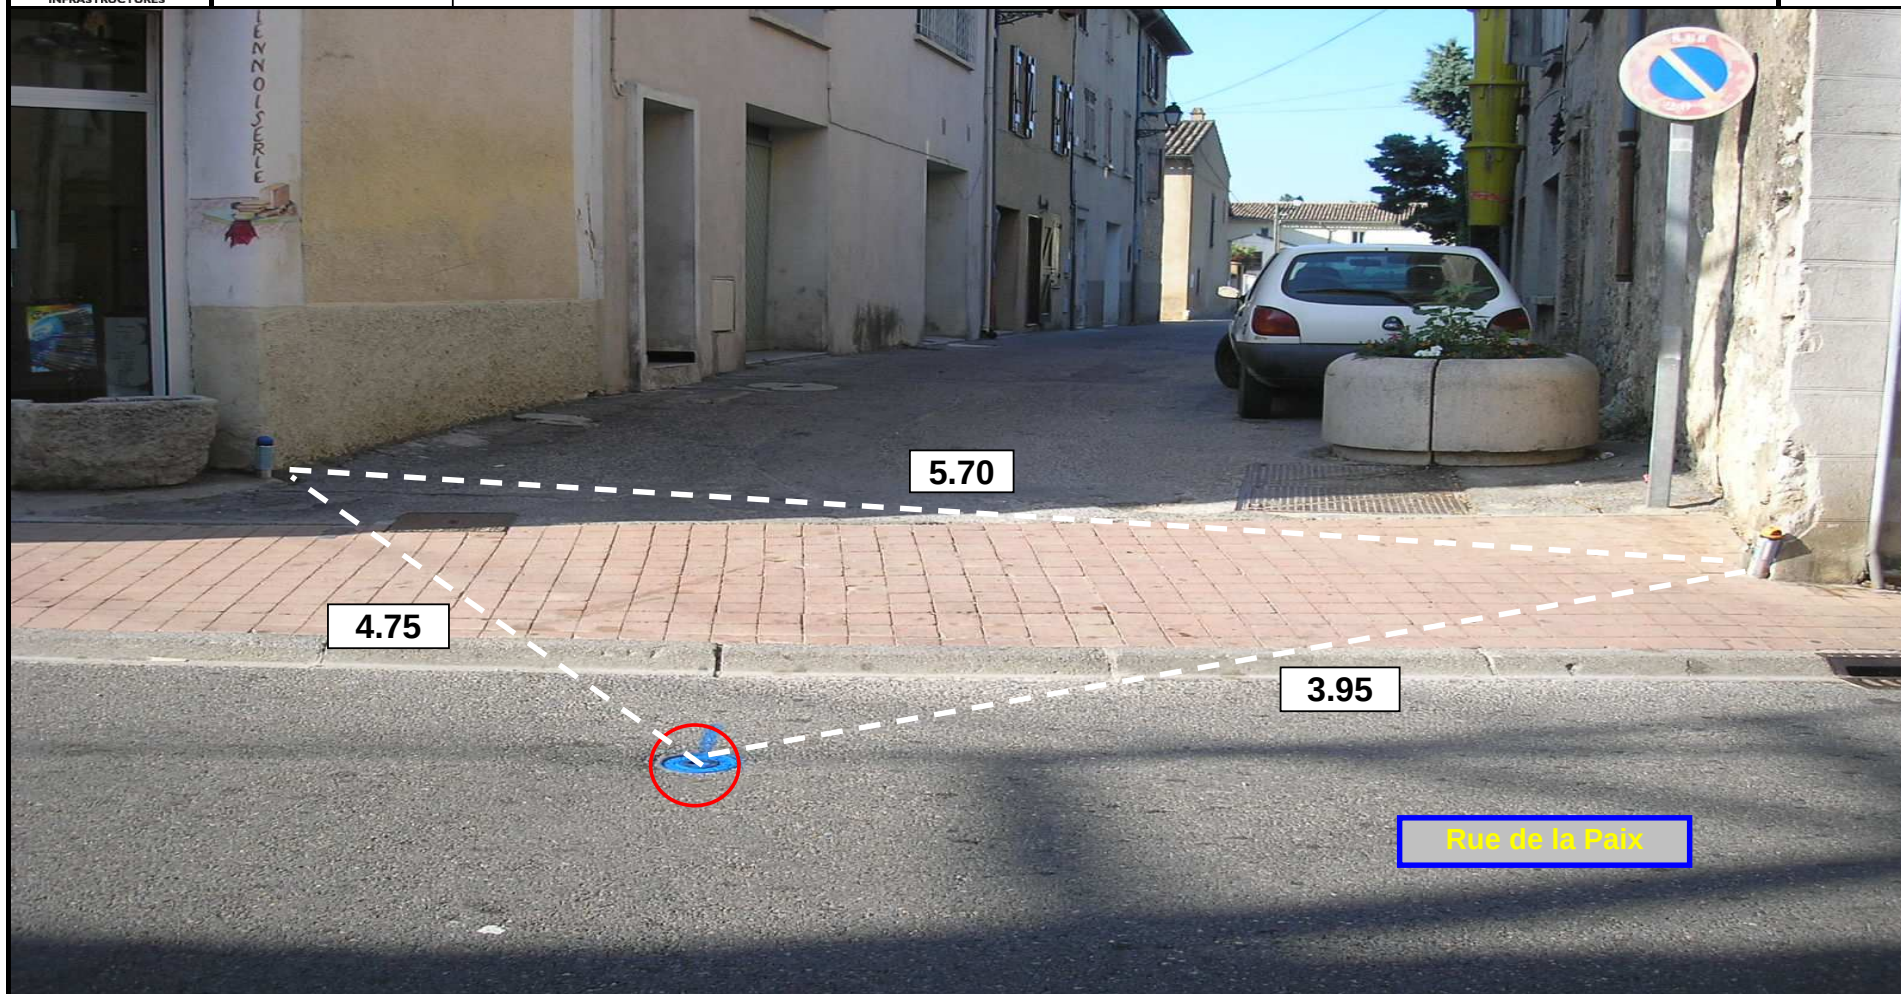

Numéro	Type d'organe	Commentaires sur les organes triangulés				Légende
1	vanne de secteur	Bon état ☒	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐	Bouche à clés sur chaussée; conduite Ø 100 F.	distance en mètre du point de l'organe triangulé au repère
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		
		Bon état ☐	Fuite ☐	Non fonctionnel ☐		

 Localisation de l'organe