

		Commune de Santilly		DO N° DO1
		Schéma Directeur d'Assainissement et de gestion des eaux pluviales		
		Fiche descriptive d'ouvrage de délestage		

Localisation :	Route d'Hauterives	Commune :	Santilly
Intervenants :	JPA,FPE	Date visite :	12/07/21
		Système d'assainissement :	Bourg

Localisation, Environnement et Sécurité

Environnement et sécurité

Type ouvrage : Déversoir d'orage

Fermeture ouvrage : Tampon Fonte Circulaire

Matériaux ouvrage : Béton Cadre

Dimensions regard : 700*700

Type d'effluent : Unitaire

Délestage vers : Fossé

Echelons : Aucun

Domaine : Public (sous voirie)

Coordonnées :


X : 830642.88 m

Y : 6614746.43 m

Z (TN) : 192.70 m NGF

Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachée à l'IGN 69

Localisation :

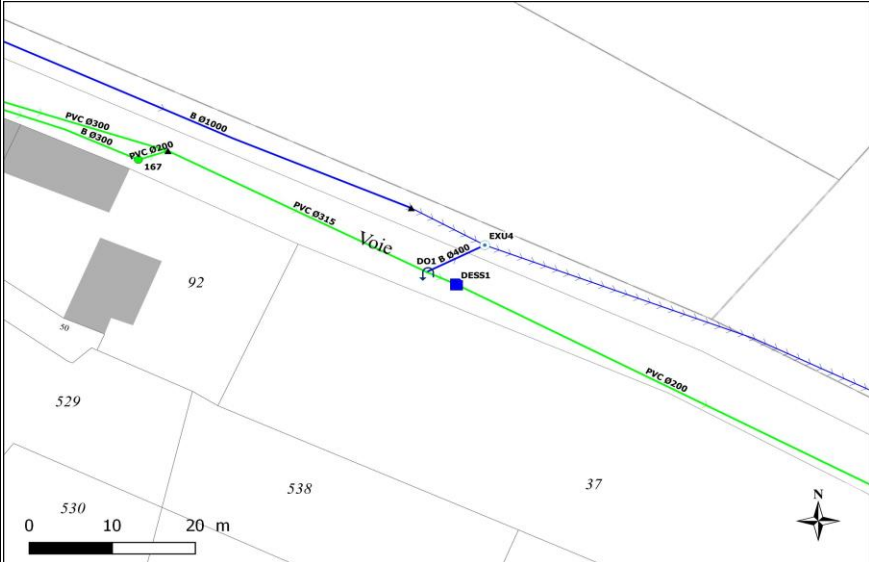

Photographies de l'ouvrage



Vue Intérieure




Vue Extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 : UN	315	PVC	1.06			270 °	
Exutoire 1 : UN	200	PVC	1.06			90 °	
Exutoire 2 : EP	400	Béton	1.02			40 °	

UN = Unitaire; EP = Eaux pluviales ; EU = Eaux Usées

Schéma de principe

- Eaux usées
- Unitaire
- Eaux pluviales

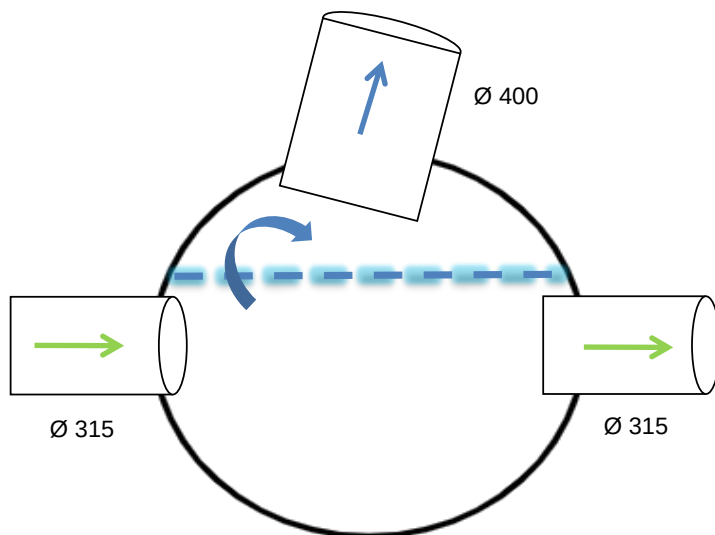

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Latéral simple	Charge polluante :	15 EH
Modèle (si DO préfabriqué) :			soit 0.9 kg de DBO5
Hauteur avant déversement :	0.04 m	Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Longueur de la crête :	0.40 m	Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Milieu récepteur :	La Noue Godin	Dispositif d'auto surveillance en place :	
Code masse d'eau :	FRDR602		
Période de retour de déclenchement :	Temps sec		

Anomalies


Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :
HAUTEUR PELLE 3 CM	

		Commune de Santilly		DO N° DO2
		Schéma Directeur d'Assainissement et de gestion des eaux pluviales		
		Fiche descriptive d'ouvrage de délestage		

Localisation :	Pré des Oies	Commune :	Santilly
Intervenants :	JPA,FPE	Date visite :	13/07/21
		Système d'assainissement :	Bourg

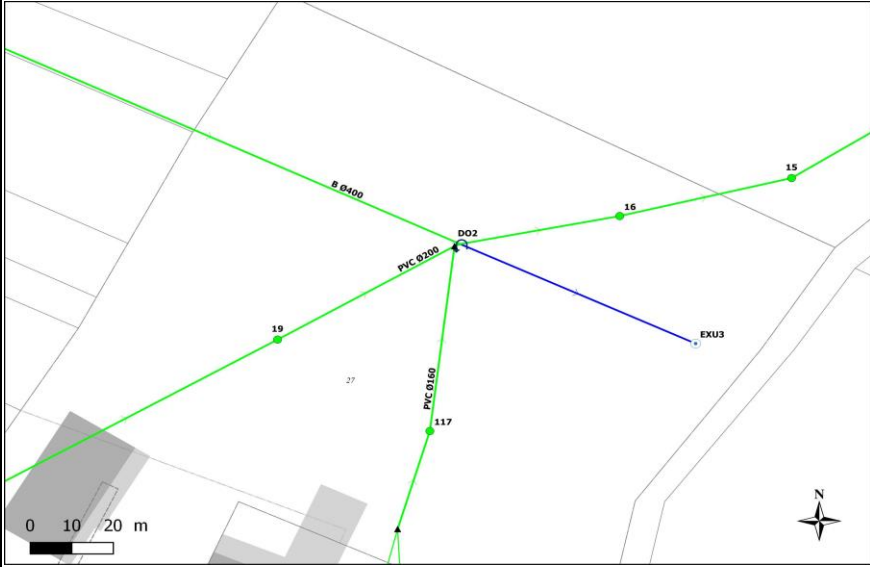Localisation, Environnement et Sécurité	
Environnement et sécurité Type ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon Fonte Circulaire Materiaux ouvrage : Béton Cadre Dimensions regard : 700*700 Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : Cours d'eau Echelons : Aucun Domaine : Privé (champ, culture) Coordonnées : X : 830678.92 m Y : 6614429.33 m Z (TN) : 190.32 m NGF Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachée à l'IGN 69	Localisation : 


Photographies de l'ouvrage	
	
Vue Intérieure	Vue Extérieure

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 : UN	200	PVC	0.90			250 °	
Entrée 2 : UN	400	Béton	0.95			300 °	
Exutoire 1 : UN	200	PVC	1.02			70 °	
Exutoire 2 : EP	400	Béton	0.94			120 °	

UN = Unitaire; EP = Eaux pluviales ; EU = Eaux Usées

Schéma de principe

- Eaux usées
- Unitaire
- Eaux pluviales

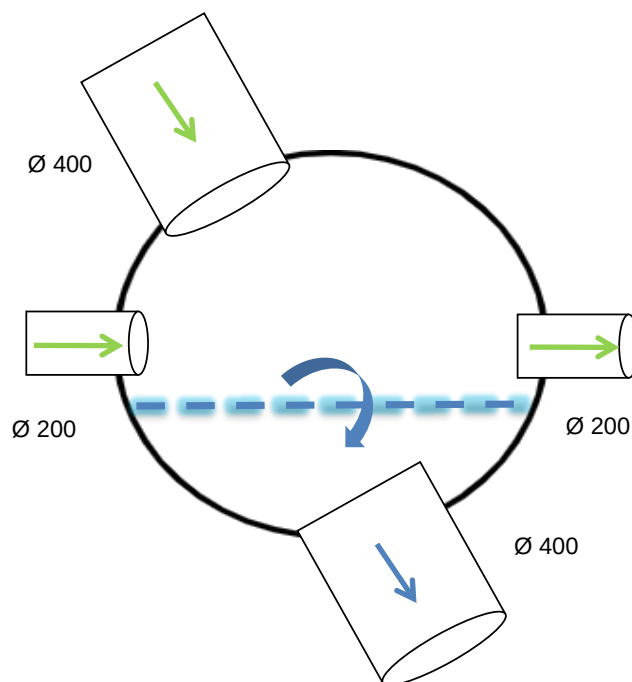

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de déstage :	Latéral simple	Charge polluante :	175 EH soit 10.5 kg de DBO5
Modèle (si DO préfabriqué) :		Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Hauteur avant déversement :	0.10 m	Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Longueur de la crête :	0.40 m	Dispositif d'auto surveillance en place :	
Milieu récepteur :	La Noue Godin		
Code masse d'eau :	FRDR602		
Période de retour de déclenchement :	Temps sec		

Anomalies


Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :
Jonction cunette/banquette non étanche		

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :
OUVERTURE VANNE 3 OU 4 CM	

		Commune de Santilly Schéma Directeur d'Assainissement et de gestion des eaux pluviales Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	DO N° DO3
--	--	--	---

Localisation :	Chemin de Nanceau	Commune :	Santilly
Intervenants :	JPA,FPE	Date visite :	13/07/21
		Système d'assainissement :	Bourg

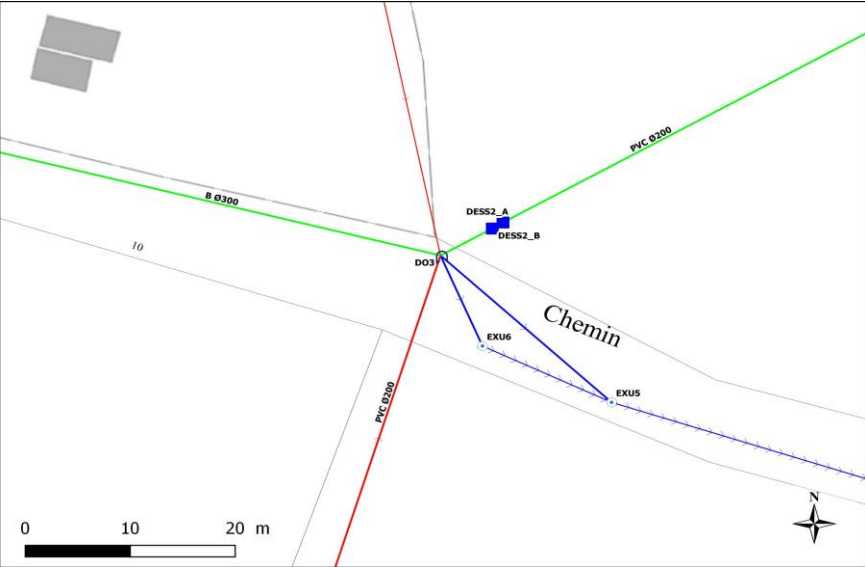Localisation, Environnement et Sécurité	
Environnement et sécurité Type ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon Béton Cadre Matériaux ouvrage : Béton Circulaire Dimensions regard : Ø 1000 Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : Fossé Echelons : Aucun Domaine : Public (hors voirie) Coordonnées : X : 830487.51 m Y : 6614321.26 m Z (TN) : 191.14 m NGF Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachée à l'IGN 69	Localisation : 


Photographies de l'ouvrage	
 <i>Vue Intérieure</i>	 <i>Vue Extérieure</i>

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 : EU	200	PVC	0.80			190 °	
Entrée 2 : EU	160	PVC	0.80		Particulier	200 °	
Entrée 3 : UN	300	Béton	0.50			270 °	
Exutoire 1 : UN	200	PVC	0.80			80 °	
Exutoire 2 : EP	300	Béton	0.54			170 °	
Exutoire 3 : EP	200	PVC	0.66			90 °	

UN = Unitaire; EP = Eaux pluviales ; EU = Eaux Usées

Schéma de principe

- Eaux usées
- Unitaire
- Eaux pluviales

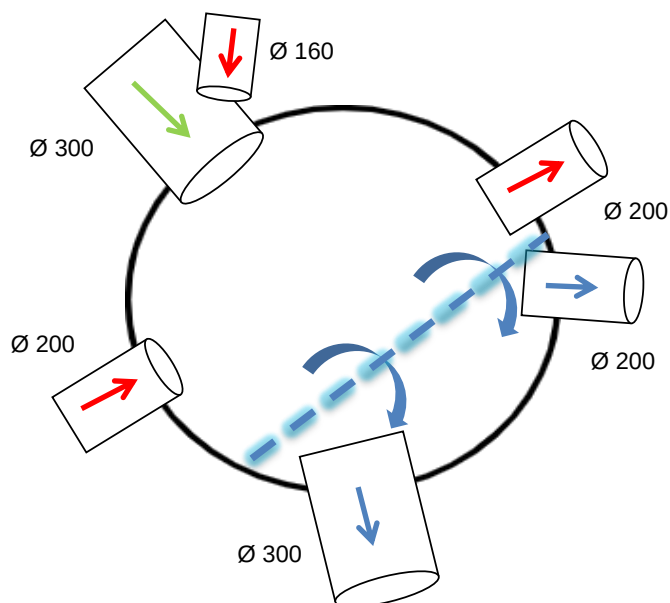

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Trop-plein	Charge polluante :	130 EH
Modèle (si DO préfabriqué) :			soit 7.8 kg de DBO5
Hauteur avant déversement :	0.26 m	Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Longueur de la crête :		Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Milieu récepteur :	La Noue Godin	Dispositif d'auto surveillance en place :	
Code masse d'eau :	FRDR602		
Période de retour de déclenchement :	Environ 2 semaines		

Anomalies

Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :


Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :
HAUTEUR DEV 1 14 CM ET SECOND A 26 CM	

		Commune de Santilly Schéma Directeur d'Assainissement et de gestion des eaux pluviales Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	DO N° DO4
--	--	--	---

Localisation :	Commune :	Santilly
Intervenants :	JPA,FPE	Date visite : 12/07/21
		Système d'assainissement : Bourg

Localisation, Environnement et Sécurité

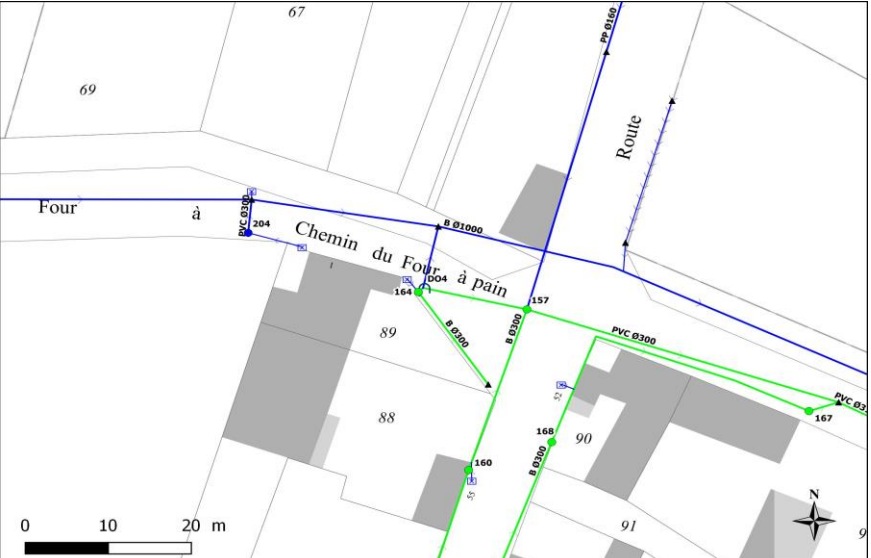Environnement et sécurité Type ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon Fonte Circulaire Matériaux ouvrage : Béton Circulaire Dimensions regard : Ø 600 Type d'effluent : Unitaire Délestage vers : Fossé Echelons : Domaine : Public (sous voirie) Coordonnées : X : 830561.66 m Y : 6614777.23 m Z (TN) : 193.72 m NGF Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachée à l'IGN 69	Localisation : 
---	--

Photographies de l'ouvrage

	
<i>Vue Intérieure</i>	<i>Vue Extérieure</i>


Caractéristiques des canalisations

Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 : UN	300	Béton	0.59			190 °	
Exutoire 1 : UN	300	PVC	1.12			80 °	
Exutoire 2 : EP	300	Béton	0.64			350 °	

UN = Unitaire; EP = Eaux pluviales ; EU = Eaux Usées

Schéma de principe

- Eaux usées
- Unitaire
- Eaux pluviales

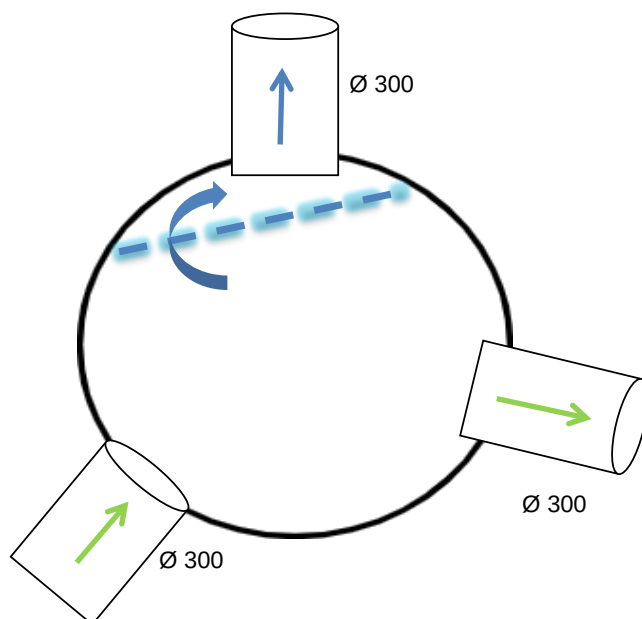

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Trop-plein	Charge polluante :	3 EH soit 0.2 kg de DBO5
Modèle (si DO préfabriqué) :		Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Hauteur avant déversement :	0.48 m	Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Longueur de la crête :		Dispositif d'auto surveillance en place :	
Milieu récepteur :	La Noue Godin		
Code masse d'eau :	FRDR602		
Période de retour de déclenchement :	> à 2 semaines		

Anomalies


Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :

		Commune de Santilly Schéma Directeur d'Assainissement et de gestion des eaux pluviales Fiche descriptive d'ouvrage de délestage	DO N° DO5
--	--	--	---

Localisation :	Commune :	Santilly
Intervenants :	JPA,seu	Date visite : 20/07/21
		Système d'assainissement : Bourg

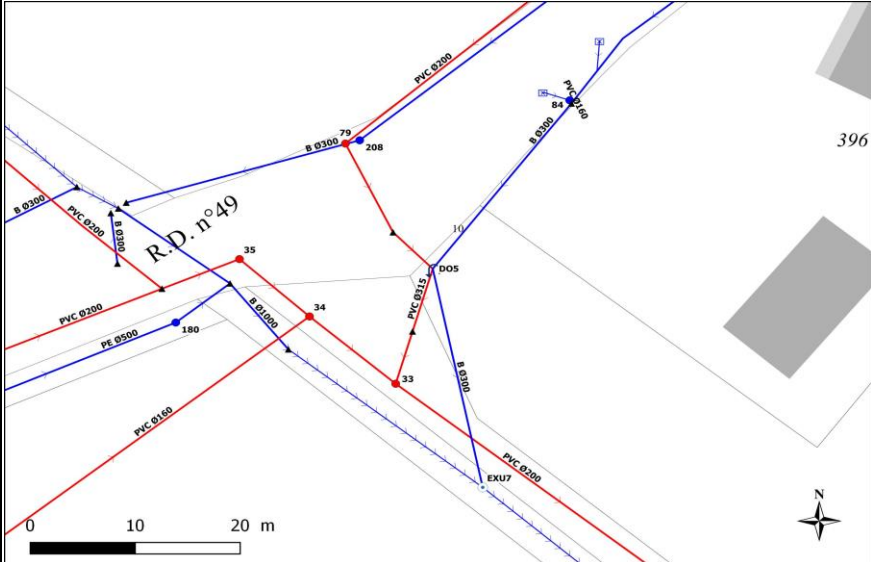
Localisation, Environnement et Sécurité	
Environnement et sécurité Type ouvrage : Déversoir d'orage Fermeture ouvrage : Tampon Fonte Circulaire Matériaux ouvrage : Béton Circulaire Dimensions regard : Ø 800 Type d'effluent : Eaux pluviales Délestage vers : Fossé Echelons : Domaine : Public (hors voirie) Coordonnées : X : 830071.24 m Y : 6614361.80 m Z (TN) : 195.24 m NGF Coordonnées en Lambert 93 et altitude rattachée à l'IGN 69	Localisation : 

Photographies de l'ouvrage	
 <i>Vue Intérieure</i>	 <i>Vue Extérieure</i>

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 : EP	300	Béton	1.38			70 °	
Entrée 2 : EU	300	Béton	1.31			310 °	
Exutoire 1 : EU	315	PVC	1.53			260 °	
Exutoire 2 : EP	300	Béton	1.42			180 °	

UN = Unitaire; EP = Eaux pluviales ; EU = Eaux Usées

Schéma de principe

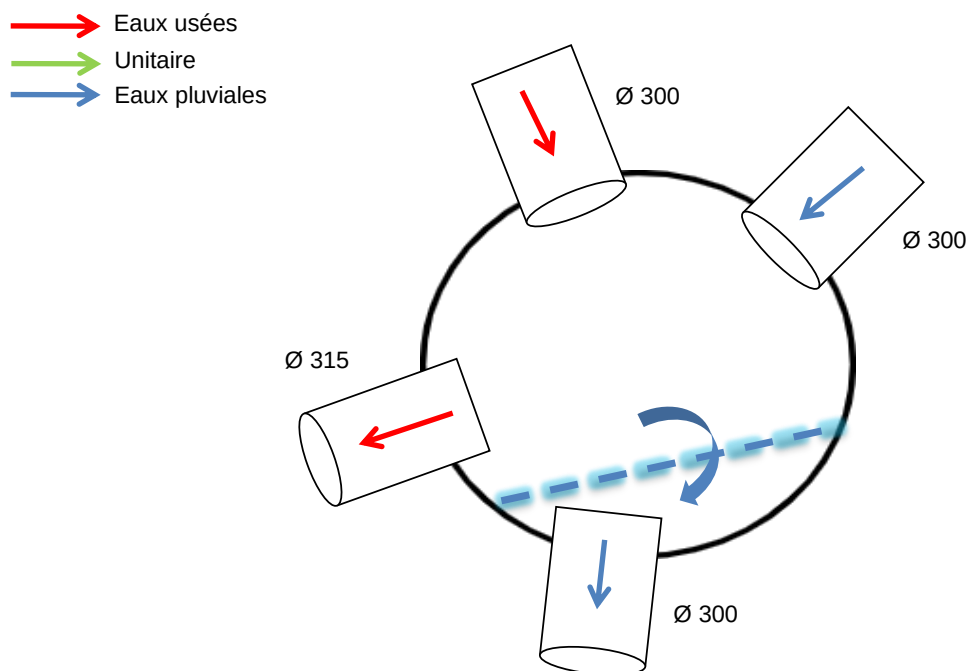

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Trop-plein	Charge polluante :	10 EH
Modèle (si DO préfabriqué) :			soit 0.6 kg de DBO5
Hauteur avant déversement :	0.11 m	Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Longueur de la crête :		Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Milieu récepteur :	La Noue Godin	Dispositif d'auto surveillance en place :	
Code masse d'eau :	FRDR602		
Période de retour de déclenchement :	1 semaine		

Anomalies

Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :