

N° Identifiant de l'Industriel : **...35...**

Date de la visite : 17/01/2011

IDENTIFICATION

➔ **Nom de l'établissement : SARL GARAGE FAURE Francis**

➔ Adresse : ZI le Lac 07000 Privas

➔ Téléphone : 04 75 64 01 35

➔ Télécopie : 04 75 65 83 82

➔ Nom du Dirigeant : Faure

➔ Nom et fonction de la personne rencontrée : Gérant

ACTIVITES

Données générales

Date de mise en fonctionnement : 2005

➔ **Description activité : Ventes - Occasions**

➔ N°SIRET : 42314377500017

➔ Code NAF :502Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 3

Horaires journaliers : 8h/12h ; 14h/18h ; samedi : 8h/12h

Jours travaillés : 5.5

Périodes de fermeture : 3 semaines en été, 1 semaine à Noël et 1 semaine en février ou à Pâques

Périodes d'activités maximales :

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ oui

☒ non

Si oui, nature et période :

Nombre d'employés saisonniers :

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ oui

☒ non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ oui

☐ non

Combien de repas sont servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : 3000 m²

Surface bâtiments : 350 m²

Parkings : 2650 m²

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ☐ ICPE | ☐ Autorisation ICPE | ☐ SEVESO | |
| ☐ ISO9001 | ☐ ISO14001 | ☐ ISO22000 | ☐ MASE |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |
| ☐ Déclaration Agence Eau | ☐ Suivi DSV | ☐ Suivi DDT (DDAF) | |

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Autorisation | ☐ Convention |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Commentaires :

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Huile	Fût de 200L au sol	
Batteries		
Pneu		
Liquide de refroidissement	Fût au sol	
Liquide de frein	Fût au sol	

Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite

Types de déchets produits

- | | |
|---|---|
| ☒ bois/papier/carton | ☒ solvants |
| ☒ métaux (ferreux ou non) | ☐ cuirs |
| ☐ plastiques (PVC, caoutchouc...) | ☐ textiles |
| ☐ déchets verts | ☐ béton |
| ☒ verre (Pare-brise) | ☐ ciment |
| ☒ huiles/grasses | ☐ plâtre |
| ☐ produits chimiques | ☐ gravas |
| ☐ médicaments | ☐ céramique |
| ☐ détergents | ☐ composants électriques/électroniques |
| ☐ hydrocarbures | ☒ piles (Batteries) |
| ☐ résines | ☐ encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...) |
| ☒ pneus | ☐ déchets radioactifs |
| ☐ peinture/colorants | ☐ autre(s), précisez : |
| ☐ colle | |
| ☐ néons | |

Tri des déchets : ☒ Oui ☐ Non Stockage en bennes : ☐ Oui ☒ Non

Autre type de stockage : Fûts sur dalle en béton/aire de lavage pour les métaux ; fûts sur dalle en béton/aire de lavage pour les filtres ; pneus entassés sur le sol

Déchets liquides

Déchets liquides : ☒ Oui ☐ Non

Traitement spécifique sur site : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Stockage spécifique sur site : ☒ Oui ☐ Non


Si oui, lequel : Cuve de 1500L pour l'huile (au sol)

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, lequel :

Classement :

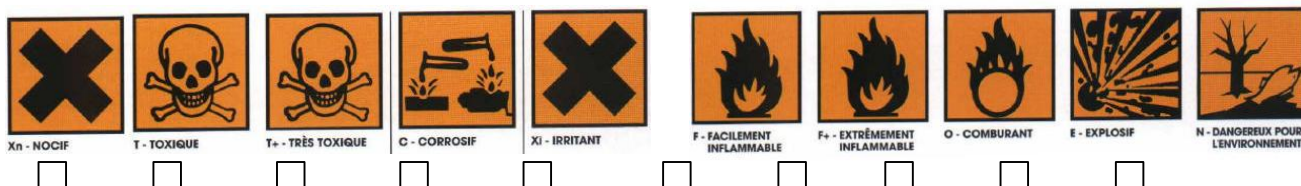

UTISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☐ Oui	☒ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☐ Oui Laquelle :	☒ Non
Consommation annuelles en eau	☐ Oui :m ³ /an (eau du réseau – source : facture d'eau)m ³ /an (ressource propre : forage...)	☒ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage/entretien	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Sanitaires/Douches	☒ Oui : Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Production de vapeur	☒ Oui : pour le Karcher Qté en % ::.....	☐ Non
Utilisation d'eau pour Chauffage/Refroidissement	☐ Oui : Qté en % ::.....	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|--|--|
| ☒ domestiques (WC...) | ☐ produits chimiques, |
| ☐ détergents | le(s)quel(s) : |
| ☒ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.) | ☐ produits radioactifs |
| ☐ peinture/colorants/encre | ☐ eaux usées à températures élevées |
| ☐ hydrocarbures | ☐ autre(s), précisez : |
| ☒ huiles/grasses | |
| ☐ pesticides | |
| ☐ fertilisants (minéraux ou organiques) | |

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☐ oui ☒ non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

- Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
- Eaux Usées industrielles :	☐ Milieu naturel (fossé de rue, Rec, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☐ Assainissement non collectif
Pré-traitements ou traitements avant rejet (déboureur, déshuileur, micro-station, etc.)	☐ Oui : Type de traitement :		☒ Non
Contrôle et un entretien régulier des installations d'assainissement	☐ Oui Lequel : Fréquence : Entretien en ☐ Interne ☐ Externe		☒ Non
Quantité connu des rejets	☐ Oui : Volume annuel rejeté : m ³ /an		☒ Non
Analyses de vos rejets	☐ Suivi régulier : Fréquence : / an	☐ Ponctuellement	☒ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public	☐ Privé	☐ Interne
Analyses pratiquées :			

Rejets des eaux pluviales

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui : Nature : Volume :	☐ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : Type de traitement : Bac de décantation	☐ Non


Sources de pollution accidentelles possibles ?

☐ oui

☒ non

Si oui, lesquels ?

PLAN SOMMAIRE DES INSTALLATIONS ET DES REJETS

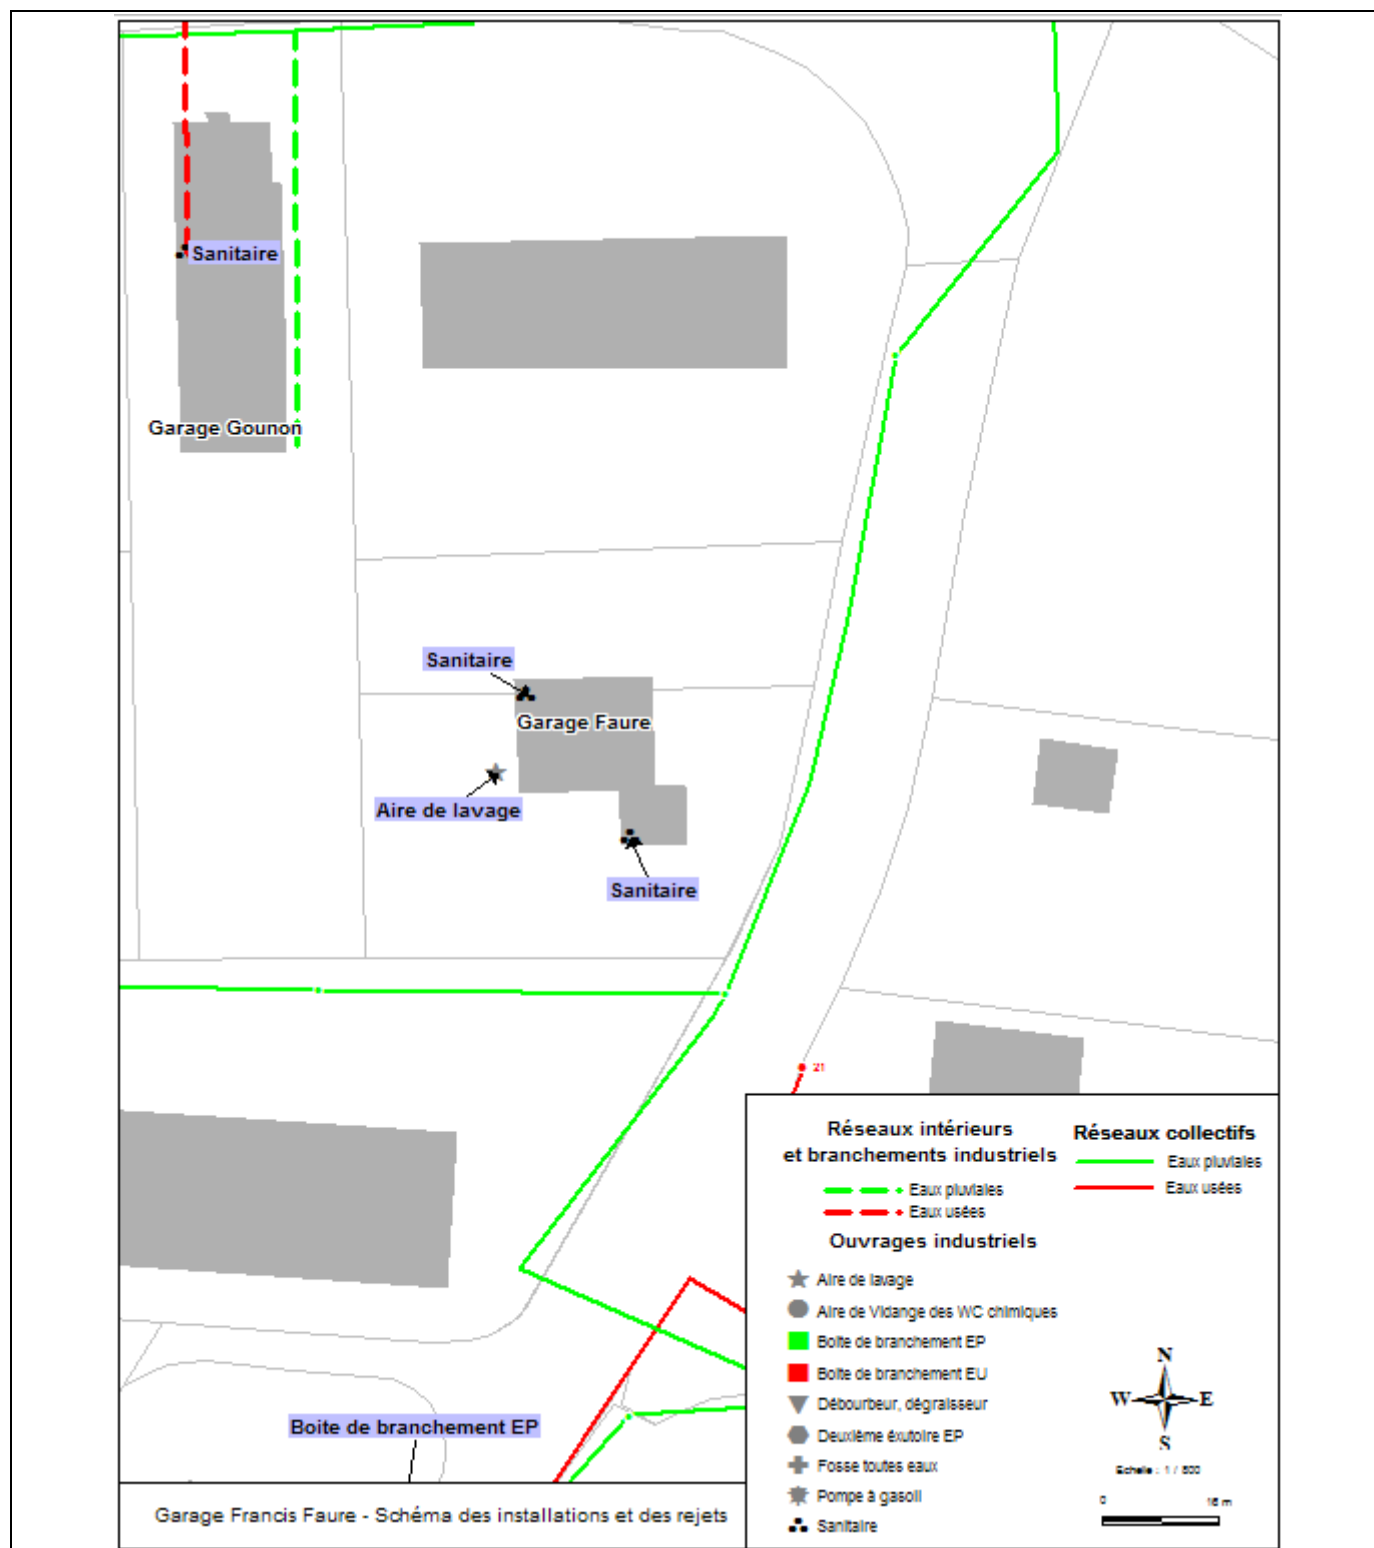

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la Boîte de branchement :

☐ Oui

☐ Non


Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui

☐ Non

Commentaires : Rejet EU et EP inconnu

DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE

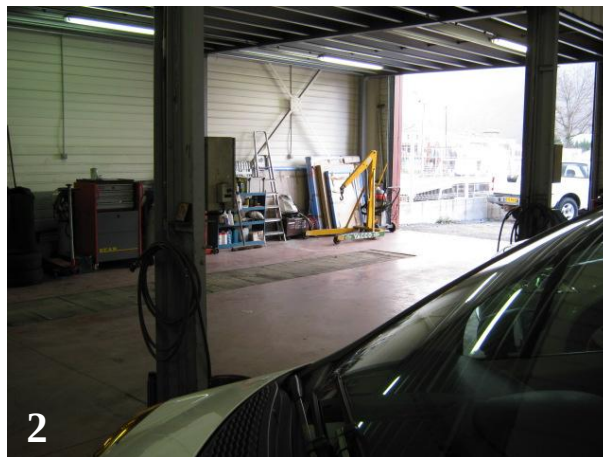

Légende :
1-Magasin ;
2-Fosse mécanique ;
3-Stockage des différents produits utilisés ;
4-Stockage des déchets ;
5-Stockage des déchets ;
6-Cuve de stockage de l'huile usagée ;
7-Aire de lavage