

Communauté de communes
Privas Rhône Vallée



Diagnostic des réseaux
d'assainissement des eaux usées



Sectorisation nocturne
Commune de Flaviac - Léouze

Légende :

- Réseau peu sensible aux intrusions
(sensibilité < 1.5 m³/h.km)
- Réseau moyennement sensible aux intrusions
(sensibilité > à 1.5 m³/h.km)

0.3 Débit ECP (m³/h)

 Station d'épuration


Echelle : 1/ 2 000

Fond : Cadastre

Source : SOV

Date : 08/2013

Dossier : 120203

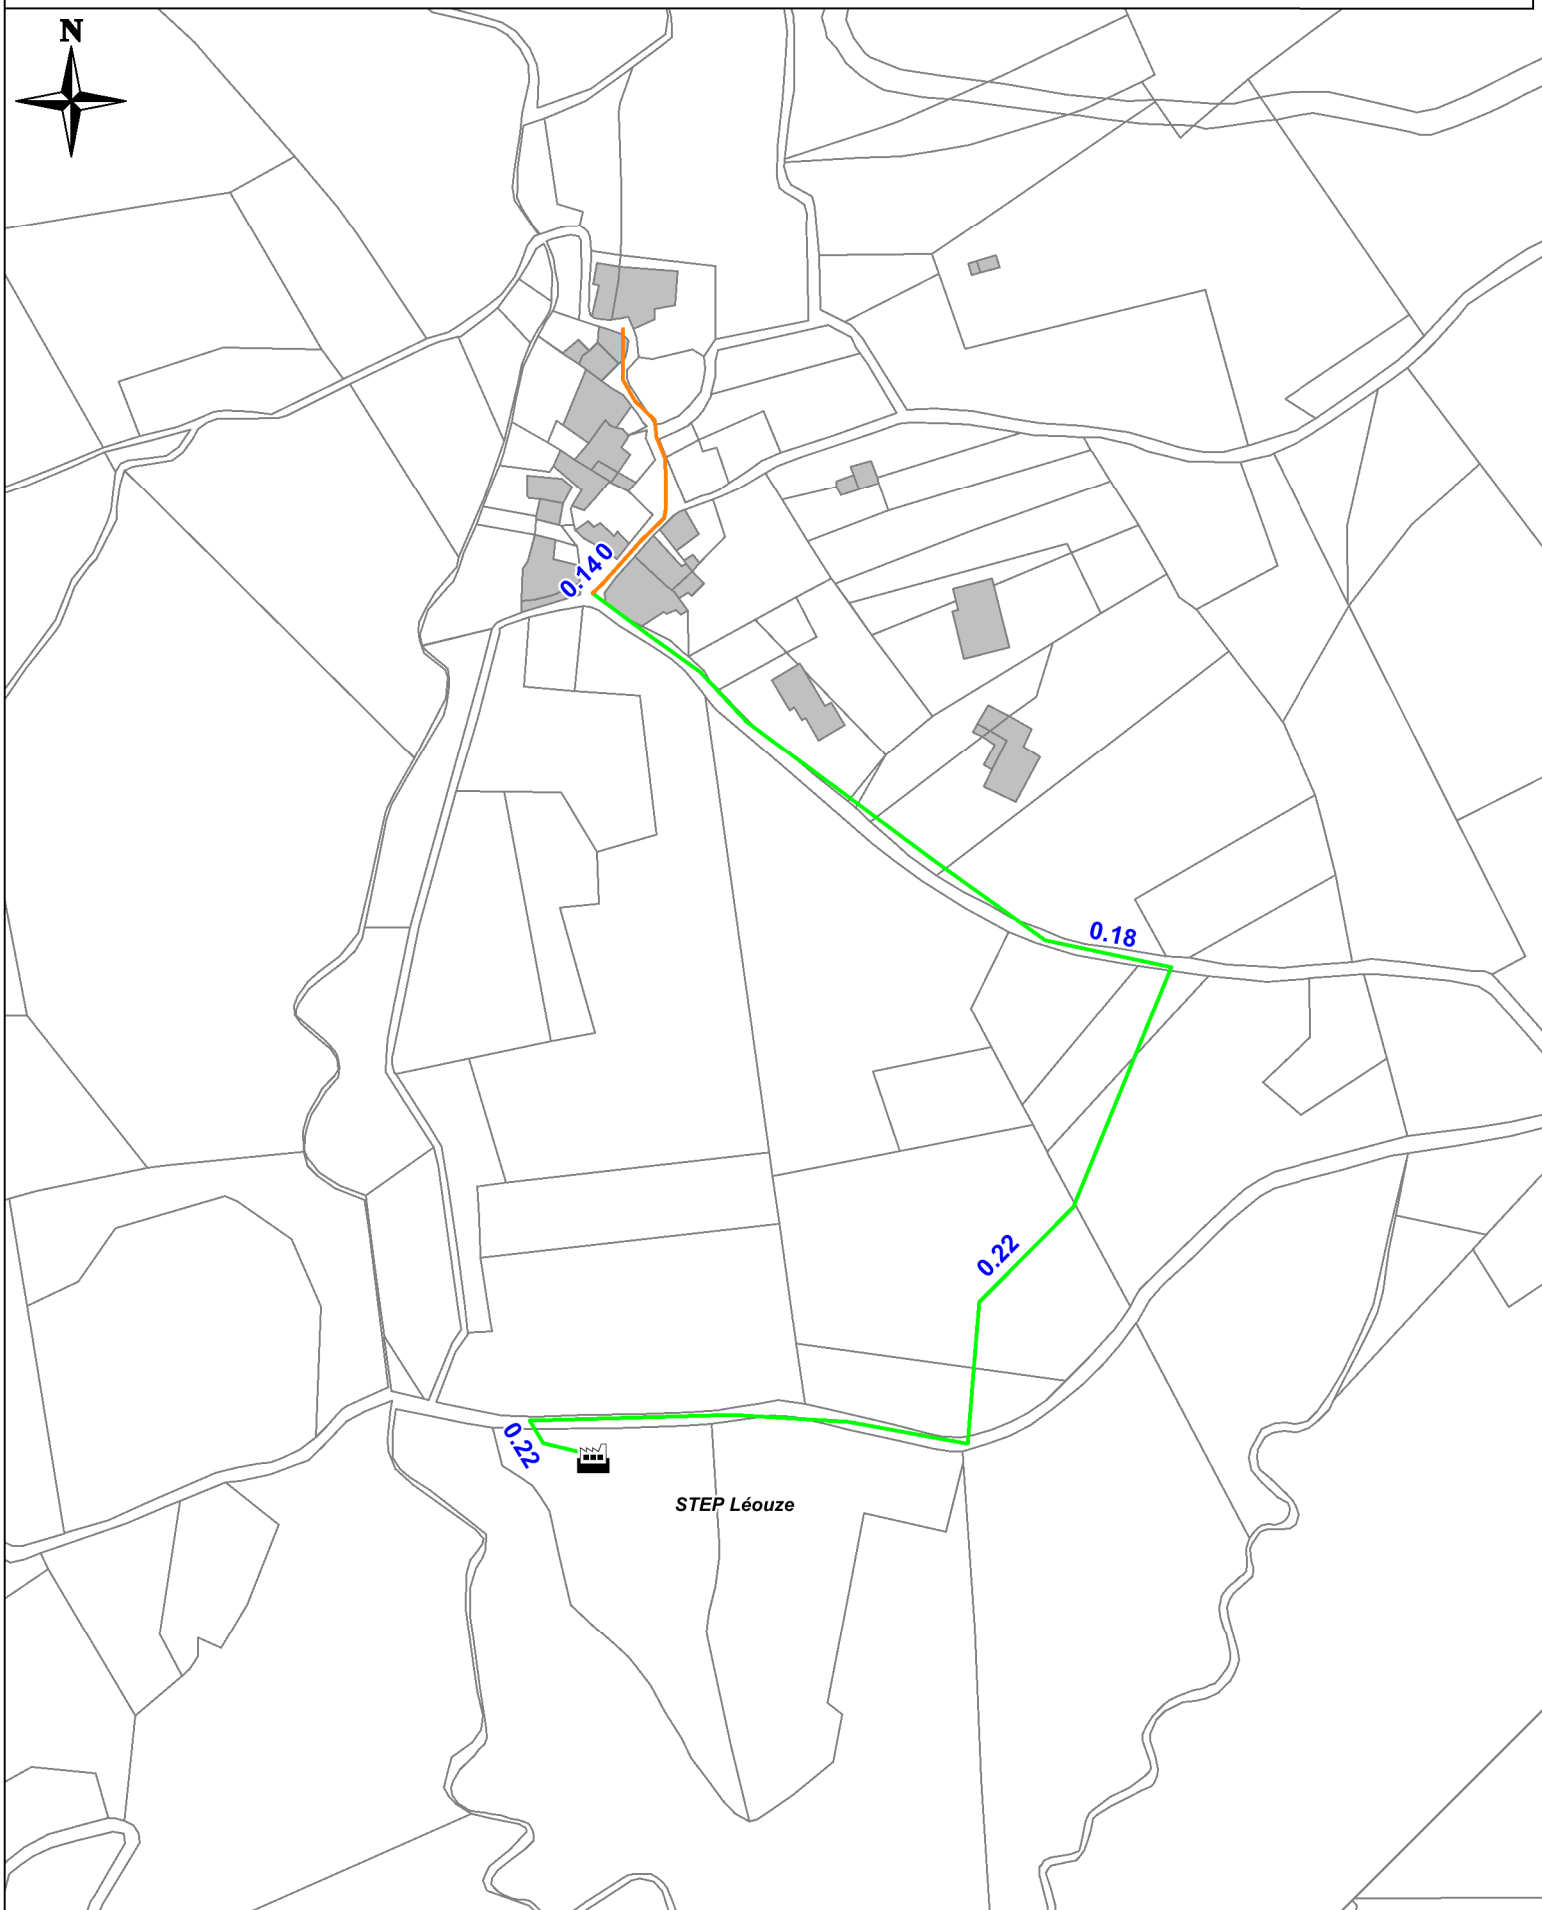

STEP Léouze